

TE DHENAT KRYESORE		CP369 / 0304143286
Emri i njesise se shitjes / Emertimi i ashensorit	L6_Spitali / A	
Sistemi i ashensorit		ES5.2 / 5.2
Kategoria e ashensorit		Ashensor per njerez
Ngarkesa nominale [kg]	GQ	2600
Numri i personave	ZQG	34
Shpejtesia nominale e kabines [m/s]	VKN	1.00
Lartesia e udhetimit [m]	HQ	12.90
Menyra e varjes	KZU	2
Numri i ndalesave	ZE	4
Numri i derve te parme per kat	ZEZ1	4
Numri i derve te pasme per kat	ZEZ2	0
Lloji i kontrollit		Kontroll i shkallezuar
Sistemi i kontrollit		KS
Numri i ashensoreve ne grup	ZAG	2
Kodi i rregullores		EN 81-20:2020
Kodi per personat me aftesi te kufizuar		Jo
Toleranca e nderteses		-20/+20mm
Kategoria e rezistences ndaj vandalizimit		Vandalizem i moderuar
Kodi i zjarrit		Jo
EN 81-73		Po
Sherbimi i emergjences se zjarrit		BR1 / JBF+KBF
Gjeresia e kabines x thellesia e kabines	BKxTK	2000x2550
Gjeresia totale e kabines	BK_Clear	

SISTEMI I LEVIZJES			
Lloji i makinerise		PML155-C20-360	PMN 16.90kW
Diametri i rrotes terheqese [mm]	DD	132	PME 16.68kW
Balancimi i ngarkeses [%]	KG	50	
Numri i mjeteve te varjes	ZZ	4	
Gjatesia totale e 1 mjeti varjeje [m]	LZ	39	
Gjeresia e mjetit te varjes [mm]	BZ	50	
Lloji i inverterit	VF	VAF043 L 480	
Lloji i STM		STM-PV50	
Materiali i STM		PU	

TE DHENAT E KABINES		
Lloji i kabines		CA_PK_33
Lloji i mbajteses se kabines		SL33
Lloji i deres se kabines		DO VAR 35
Lloji i rreshqiteseve te kabines		I14
Lloji i mekanizmit te sigurise		SA SGM 01
Pesha e kabines [kg]	GK	1898
Masat qe veprojne mbi frenat e sigurise [kg]	GPU	4501
Pesha e kabines gjate instalimit [kg]	GK_INEX	1296

TE DHENAT E DYERVE TE KATIT		
Lloji i derve te katit		DO WSG 440
Klasifikimi i zjarrit te derve te katit		EN_81-58_E120
		te gjitha
Klasifikimi i zjarrit te derve te katit		-
		-
Klasifikimi i zjarrit te derve te katit		-
		-
Veshja e derve te katit		SS441_BRUS
		te gjitha
Veshja e derve te katit		-
		-
Veshja e derve te katit		-
		-

PAJISJET MEKANIKE		
Lloji i mjetit kompensues		-
Pajisja e tensionimit te kompensimit		E papercaktuar
Pesha e nje mjeti kompesues per meter [kg]	GUM1	-
Diametri i kavos se rregullatorit te shpejtesise [mm]		6
Lloji i kavos se rregullatorit te shpejtesise		Seale 6x19S SFC 1770 B sZ
Lloji i shines udhezuese te kabines		T127-2/B
Lloji i shines udhezuese te kunderpeshes		T89/B
Lloji i amortizatorit te kabines		P+S type D5
Lloji i amortizatorit te kunderpeshes		P+S type D3
Lloji i rregullatorit te mbishpejtesise		GBP201
Gjatesia totale e kavos se rregullatorit te kabines [m]		37
Lloji i pajisjes tensionuese te kabines		203C
Lloji i rregullatorit te mbishpejtesise se kunderpeshes		E papercaktuar
Gjatesia totale e kavos se rregullatorit te mbishpejtesise per kunderpeshes [m]	LCR	-
Lloji i pajisjes tensionuese te kunderpeshes		E papercaktuar

TE DHENAT SIZMIKE		
Kodi sizmik / Kategoria sizmike		Jo
Mbajtesi sizmk per kabinen		Jo
Mbajtesi sizmik per kunderpeshen		Jo

PARAMETRAT ELEKTRIKE			CP / 0304143286
Gama e temperatures se punes [°C]	T_Operation_Range	+5/+40	
Lageshtia [%]	Humidity_Range_Electrica	max 60% ne 40°C ose 85% ne 28°C	
Lartesia mbi nivelin e detit [m]	HAM	2000	
Lloji i kalimit te kablllove	MR_Cable_Routing	Jo relevante	
Numri i nisjeve per ore	ZKH_max		
Gjenerimi i nxehtesise ne koken e pusit [kW]	POW_S	1.22	
Gjenerimi i nxehtesise ne kabinet [kW]	POW_LDU	0.20	
Sistemi i tokezimit IEC 60364-1	Supply_Power_Net_Type	TN-S	
Tensioni i furnizimit nga rrjeti [V]	UNS	400	
Mbrojtja maksimale nga mbingarkesa [A]	SIH_Size	Jo relevante	
Rryma e hyrjes se transformatorit [A]	ITA1	Jo relevante	
Rryma maksimale e mbrojtjes ne dalje [A]	SIH1_Size	Jo relevante	
Teli neutral	Neutral_Wire	Po	
Tensioni nominal[V] / Toleranca [%]	UN / UN_Tol_Range	400 / -15/+10	
Asimetria e fazave te rrjetit [%]	UN_Phase_Asymmetry_Range	-5/+5	
Rryma gjate shpejtesise konstante [A]	INN	32.21	
Rryma gjate nxitimit [A]	INA	36.58	
Frekuenca e rrjetit [Hz] / Toleranca [%]	FN / FN_Tol_Range	50 / -5/+5	
Nderpreresi kryesor	JH_Variant	MCB C40A	
Nderpreresi i dyte kryesor	JH1	Jo	
Prerja e kabllit tek JH min / max [mm²]	ANN_JH_min/_max	1 / 25	
Rryma maksimale e defektit [mA]	I_Delta_N_max	300	
Kapaciteti maksimal i qarkut te shkurter [kA]	SCCR_max	6	
Distorsioni total harmonik i rrymes [%]	THDI_max	35	
Pajisja mbrojtese nga mbitensioni	SPD_Opt	Jo	
Tensioni i mbrojtjes nga mbitensioni [kV]	USP_Max	2.00	
Mbrojtja diferenciale ne ndertese	JFIH_Opt	Jo	
Maximum regenerative power *) [W]	PNAG	7865	
Mains line impedance max [mOhm]	ZFN_max	300	
Faktori i fuqise minimale Cos Phi	Cos_Phi_JH / PS_Ratio_min	0.99 / 0.92	
Fuqia aktive [kW]	PNN / PNA	0.0 / 23.6	
Fuqia e dukshme [kVA]	SNN / SNA	22.1 / 25.1	
Tensioni i ndricimit [V] / Toleranca [%]	UNL / UNL_Tol_Range	230 / -15/+10	
Rryma e ndricimit [A]	INL	10	
Nderpreresi i ndricimit te kabines	JHL_Type	RCBO C10A 30mA Type A	
Prerja e kabllit te ndricimit min / max [mm²]	ANN_JHL_min/_max	1 / 16	
Nderpreresi i ndricimit te pusit	SIBS_Type	RCBO C16A 30mA Type A	
Rryma maksimale e ndricimit te pusit [A]	I_SIBS_max	16.00	
Furnizimi i ndricimit te pusit	Hoistway_Lighting_Delivery	Jo	
Prerja terthore e kabllit te ndricimit min / max [mm²]	ANN_SIBS_min/_max	1 / 16	
Lloji i nderpreresit kryesor PORT	SIPT_Type	Jo relevante	
Rryma PORT ne SIPT [A]	I_SIPT	Jo relevante	
Sistemi i evakuimit automatik (Attention: power!)	AES_Opt	Po	
Udhezimet maksimale te evakuimit rradhazi	Z_Evac	1	


1)Nëse RCD është instaluar përpara JH: duhet të përdoret rrymë nominale ≥ INN, rrymë e shkëputjes ≥ I_Delta_N_max, Tipi B (i ndjeshëm ndaj të gjitha rrymave) me vonesë të shkurtër kohore.
RCD është i detyrueshëm për Supply_Power_Net_Type = TT, ndërsa RCD nuk rekomandohet për Supply_Power_Net_Type = TN.
2) Ndërtesa duhet ta konsumojë vetë këtë energji të rikuperuar në rast të furnizimit emergjent të rrjetit elektrik (NS21).
3)Seksioni i kablllove që furnizon energjinë e ashensorit duhet të dimensionohet në mënyrë që rënia e tensionit të kufizohet në 3% të tensionit nominal të instalimit.
4)Nëse është instaluar MCB, rekomandohet karakteristika B.

TE DHENAT E KUNDERPESHES		
Lloji i kunderpeshes		GGM43_51
Lloji i mbajtesve udhezues te kunderpeshes		I10
Lloji i frenave te sigurise se kunderpeshes		E papercaktuar
Pesha e kunderpeshes [kg]	GG	3229
Masat qe veprojne mbi frenat e sigurise [kg]	GGU	-

AKV= Siperfaqe e kabines
BS= Gjeresia e pusit
BT= Gjeresia e deres
BK= Gjeresia e kabines
BKS= Gjeresia midis shinave udhezuese te kabines
BGS= Gjeresia midis shinave udhezuese te kunderpeshes
BG= Gjeresia e kunderpeshes
COP= Paneli i komanimit brenda kabines
GG= Pesha e kunderpeshes (kg)
GK= Pesha e kabines (kg)
GPU= Masa qe vepron mbi frenat e sigurise se kabines [kg]
HT= Lartesia e deres
HE= Lartesia e katit
HQ= Lartesia e udhetimit
HS= Lartesia e shaftit
HSG= Thellesia e gropes se shaftit
HSK= Lartesia e tavanit te shaftit
HF= Distanca midids kllapave fiksuese te shinave udhezuese
HK= Lartesia e jashtme e kabines
HKC= Lartesia e brendsme e kabines
HKZ= Lartesia e dyshemese se kabines
HGP= Lartesia nga kunderpesha tek amortizatori
HKP= Distanca nga pllaka e amortizatorit te kabines tek amortizatori
HP= Lartesia e amortizatoreve te hapur plotesisht
HPH= Shuma e rumbullakosur e hapesires se amortizatorit dhe gomes
HSS1= Lartesia e plintit ne kabine
HSS2= Lartesia e plintit ne kunderpeshe
JH= Nderpreresi kryesor
JH1= Nderpreresi i dyte kryesor
LDU= Kabineti i kontrollit (LDU)
LFGK= Gjatesia e fundit te shines se kunderpeshes nga kati i larte
LFKK= Gjatesia e fundit te shines se kabines nga kati i larte
LOP= Paneli i thirrjes ne kat
SG= Kllapa e shines udhezuese te kunderpeshes
SF= Kllapa e shines udhezuese te kabines
SKU= Tejkalimi i levizjes poshte
SKO= Tejkalimi i levizjes lart
SKS= Distanca e kercimit te kabines
TS= Thellesia e shaftit
TK= Thellesia e kabines
TG= Thellesia e kunderpeshes
TKF= Distanca mes pragut te kabines dhe aksit te shines udhezuese
TSW= Distanca nga muri i parme i shaftit tek pragu i deres se katit
TKSW= Distanca nga muri i parme tek vija qendrore e udhezuesve te kabines


INVESTITOR		 REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE
KONSULENT		 "ARKIMADE" planifikim urban projektim arkitektonik dhe inzhinierik mbikqyrje dhe kolaudim Adresa: Rr. "Himë Kolli" Nd.24 H.9 Nr.14 - Tiranë Tel:0682056076 www.arkimade.com
SHËNIME TEKNIKE		
		

Pajisjet e ngritjes 1:35

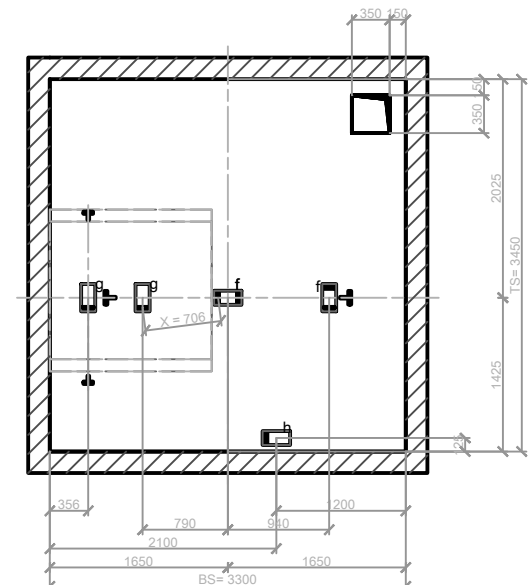


Ana e hyrjes 1 Hapja për ventilimin e pusit duhet të realizohet në pjesën e sipërme (headroom) dhe në përputhje me standardet dhe rregulloret lokale.


Door Detail 1:35

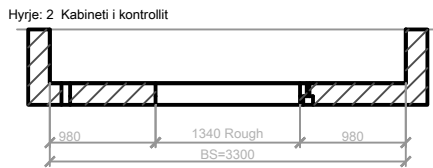


Shafti 1:35

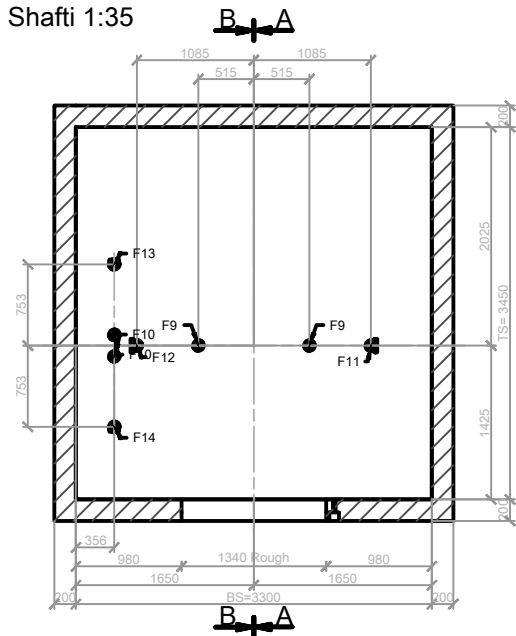


Hyrje: -1 to 1




* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar




* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar



* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar




* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar



* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar


Ana e hyrjes 1 1 1:60

Hyrje: 0

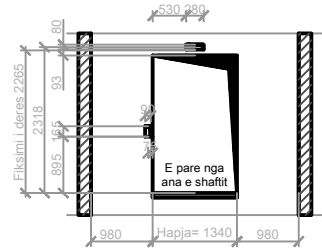


Ana e hyrjes 1 1:60

Hyrje: -1

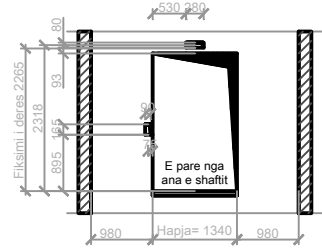


Ana e hyrjes 1 1:60

Hyrje: 0

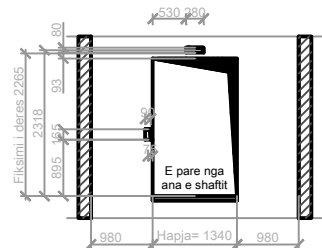


Ana e hyrjes 1 1:60

Hyrje: 1

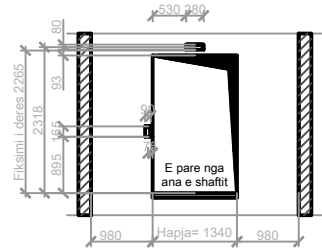


Ana e hyrjes 1 1:60

Hyrje: 2

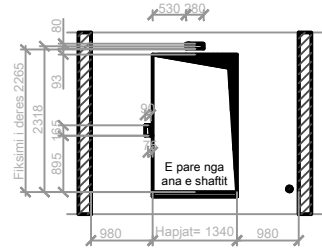

Ngarkesa e shafit te ashensorit	
F9 = 88245 N	F17 = -
F10 = 82767 N	F41 = -
F11 = 99155 N	F42 = -
F12 = 71144 N	F43 = -
F13 = 41150 N	F44 = -
F14 = 41150 N	F45 = -
F51x, T = 3694 N (Seksioni i levizjes)	F52/53x, T = -
F51y, T = 3033 N (Seksioni i levizjes)	F52/53y, T = -
F51x, PH = 6464 N (dysheme-tavan)	F52/53x, PH = -
F51y, PH = 5307 N (dysheme-tavan)	F52/53y, PH = -
M51z, T = -	M52/53z, T = -
M51z, PH = -	M52/53z, PH = -
Forcat e bulonave ne kllapa	
F54_max_dyn,s = -	F54_max_dyn,t = -
F55_max_dyn,s = 2257 N	F55_max_dyn,t = 9027 N
F56_max_dyn,s = -	F56_max_dyn,t = -
F57_max_dyn,s = 1467 N	F57_max_dyn,t = 5880 N
Ngarkesat F11 & F12 ndodhin vetem ne rast te aktivizimit te frenave te sigurise.	
Ngarkesat F9 & F10 ndodhin ne rast se kabina ose kunderpeshu ulen mbi amortizatorët.	

Udhëzues i forcave rreshqitese (max. dynamic) [N]

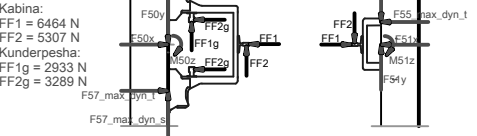


Pjesa e inkastruar:

Pershkrimi	Lloji i pershkrimit	Vlera	Sasia
Tavani f	Kuli kapese FBL	2.20 kN	2
Tavani g	Kuli kapese FBL	2.20 kN	2
Ceiling h	Kuli kapese FBL	2.20 kN	2


Ngarkesat nuk jane te simulueshme
Elementet strukturore (soleta dhe muret mbajtese) duhet te dimensionohen per [f] Kufirin e Ngarkeses se Punes ose me larte.
Cilesia minimale e kerkuar e betimit duhet te jete Eurocode 2 EN1992 C20/25 ose me larte.

Prerja A-A 1:75

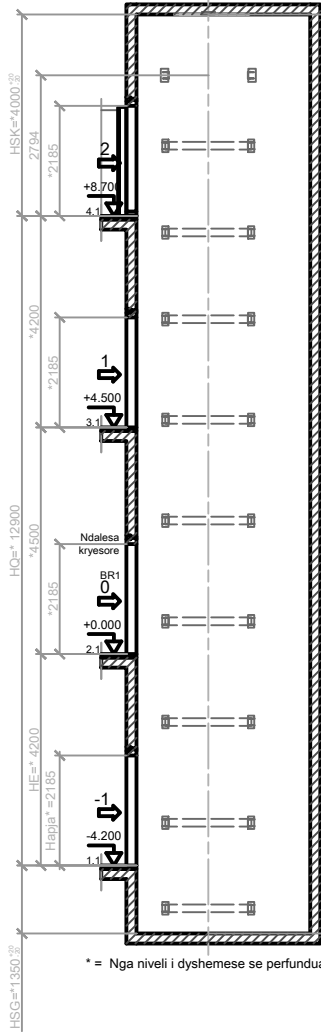


* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar

Prerja B-B 1:75

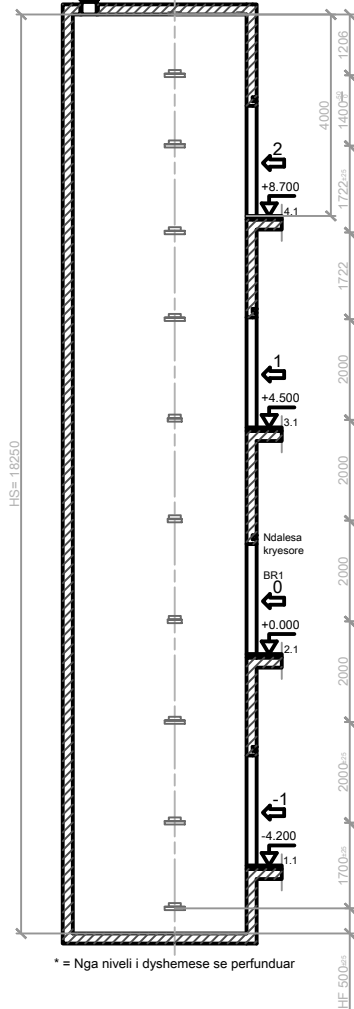


* = Nga niveli i dyshemese se perfunduar

Mbyllja e deres




Mbyllja e deres
(shprehur e shprehur)
Plaka e mbylljes duhet te sigurohet ne gjerësi.
Rosteri duhet te jete i lehtë për tu gjeruar, si dhe i ndërtuar dhe montuar sipas rregullores aktuale.

Kabloja e furnizimit me energji




Hapësira mbyllëse e ajrit midis kornizës së derës ose pjesës ballore dhe munt duhet të mbyllet në kantar.
Për devijimet nga vertikalesi, duhen bërë ndryshime të dimensioneve

Detaji i pragut te deres ≤100 mm



Dtaji i pragut te deres >100 mm



INVESTITOR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

KONSULENT

ARKIMADE

planifikim urban
projektim arkitektonik dhe inzhinierik
mbikqyrje dhe kolaudim

Adresa:
Rr. "Himë Kolli" Nd.24 H.9 Nr.14, Tiranë
Tel:0682056076 www.arkimade.com

SHËNIME TEKNIKE

ZONA

SHËNKOLL, LEZHË

OBJEKTI

HARTIMI I PROJEKTTIT PREVENTIVIT PËR NDËRTIMIN E SPITALIT PËR PERSONA ME MJEKIM TË DETYRUAR ME VENDIM GJYKATE NE IEVP SHËNKOLL / LEZHË

FAZA E PROJEKTTIT

FAZA V: PROJEKT ZBATIMI

PROJEKTI ARKITEKTONIK

ARK. Iva MËZEZI Nr.Lic. A.0831/3

ARK. Jonida BLOKU Nr.Lic. A.2874

ARK. Egzon YMERI

ARK. Luemins KASEMI

PROJEKTI KONSTRUKTIV

ING. Rafael KOTE Nr.Lic. HT.0129/7

ING. Dorina LIÇI Nr.Lic. K.2739/1

PROJEKTI MEKANIK/HVAC

ING. Grigor CIKO Nr.Lic. HT.0130/3

ING. Vasilika SHERIFAJ Nr.Lic. M.1647/1

PROJEKTI MNZ

ING. Grigor CIKO Nr.Lic. 1394 data 28/03/2019

PROJEKTI HIDROSANITAR

ING. Petrit HOXHAJ Nr.Lic. HT.0130/5

ING. Dorian TROCI

PROJEKTI ELEKTRIK

ING. Saimir LLESHI Nr.Lic. E. 2044

ING. Adelajda KOXHA Nr.Lic. E. 2136

EMËRTIMI I FLETËS


SHKALLA:

NR. FLETËS


TIRANË 2026

VULA


Tavani i shaftit 1:40

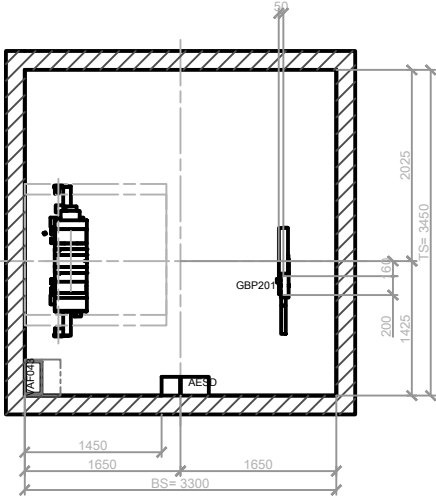


Detaj i deres 1:35

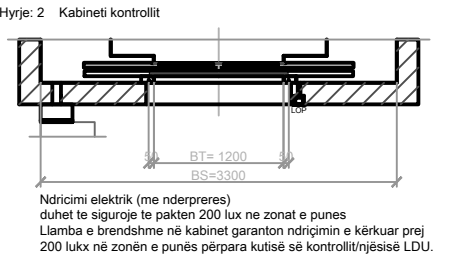


Shafti 1:35

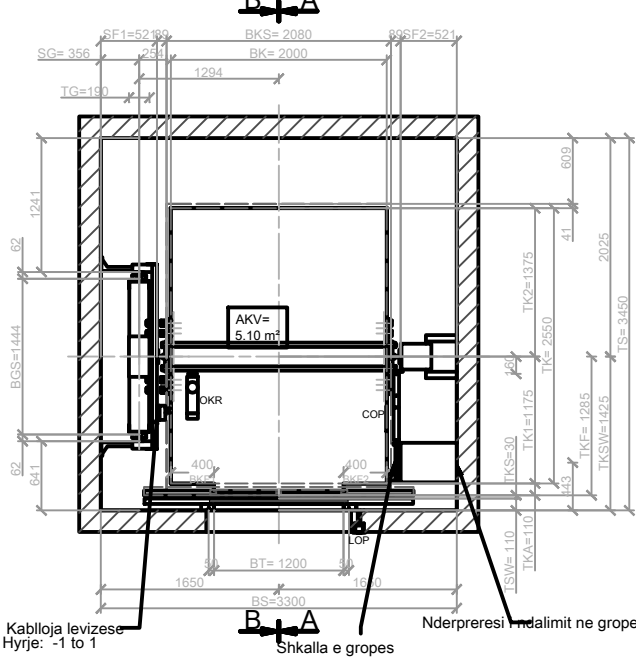


Ana e hyrjes 1 1:60

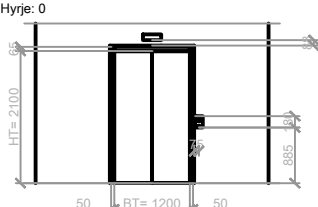


Ana e hyrjes 1 1:60

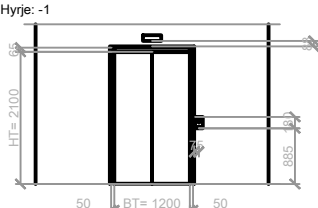


Ana e hyrjes 1 1:60

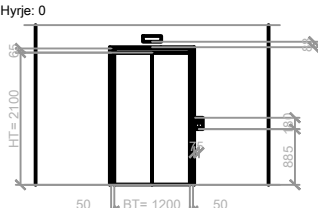


Ana e hyrjes 1 1:60

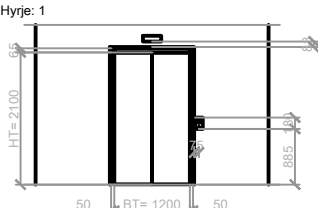


Ana e hyrjes 1 1:60

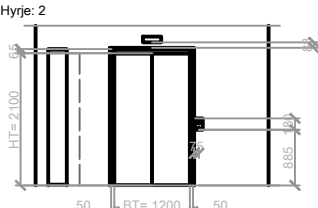


Pamje e situates se hapësirave te sigurise 1:40

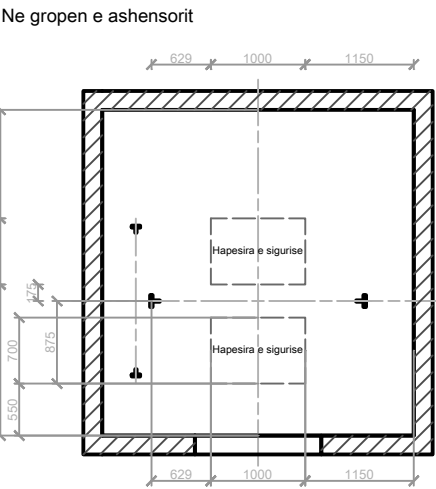


Tavani i kabines

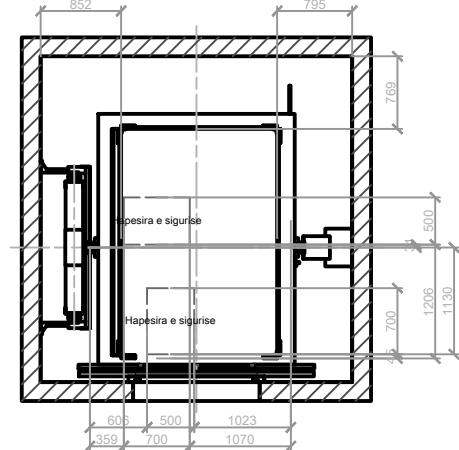


Prerja B-B (H0.6x

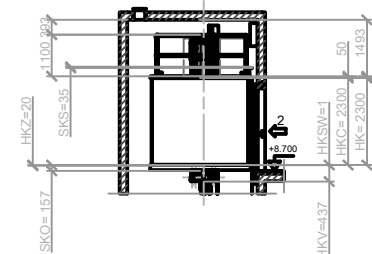


Tavani dhe dyshemeja e gropes 1:100

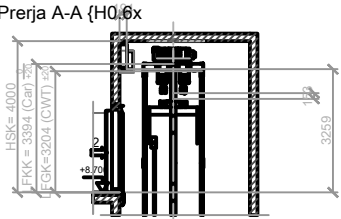


Prerja A-A 1:75

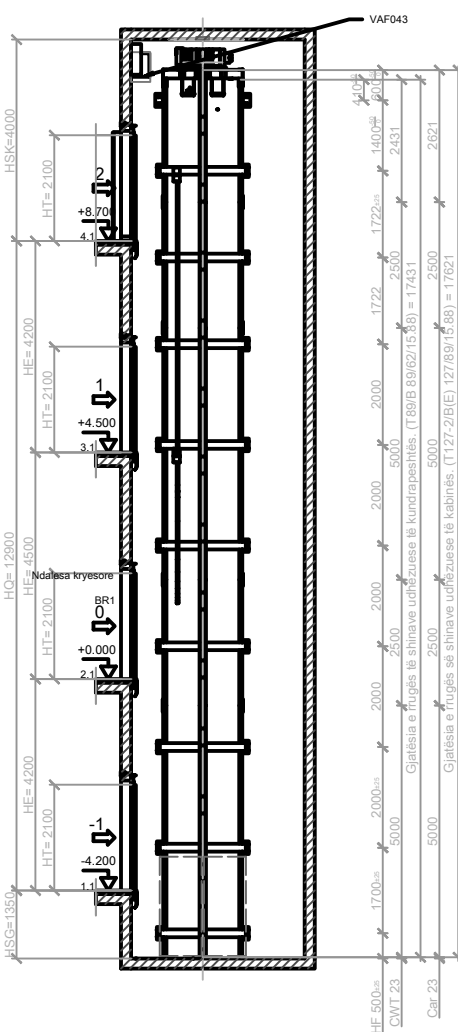


Prerja B-B 1:75

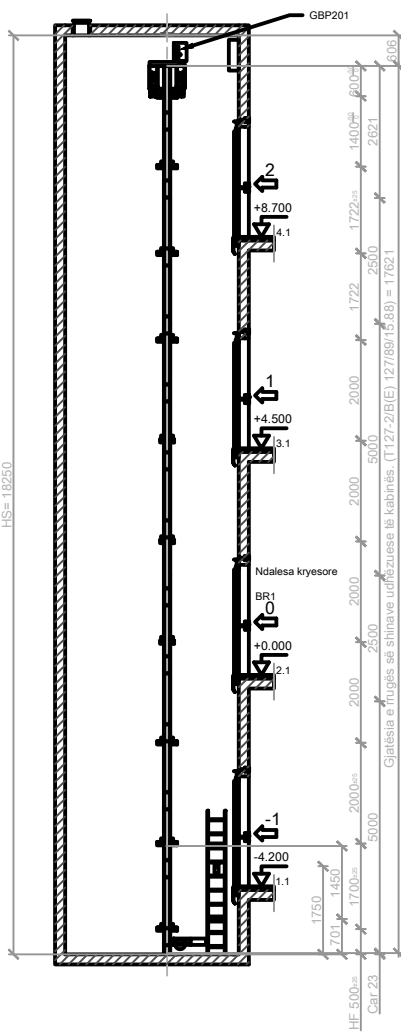

Pozicioni i kabines ne katin per dhe



Pozicioni i kabines ne katin e fundit



Perzgjedhja e kapeseve

Lartesia max e katit 3800 (mm)	Ana e kabines	Ana e kundrapeshes
Shafti i plote	10 x Z-EH9	1 x L-C H 160/190 4
Lloji i kapeses per fiksimin e shinave udhezueses	SL5_SHORT	SL4

	Amortizatori i kabines	Amortizatori i kundrapeshes
(HP) (mm)	PS D5	PS D3
HPH/HPHL (mm)	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP (mm)	70 - 5/0	85 - 20/0
HSS1/2 (mm)	779	35
HPE (mm)	8	8
Sasia	2	2

Hapësirat e sigurisë

Emri i hapësirës së sigurisë	Shprehja
Mbi tavani të kabines 500x700x1000 700x500x1000	
Ne gropen e pusit të ashensorit 1000x700x500 1000x700x500	

INVESTITOR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

KONSULENT

"ARKIMADE"
planifikim urban
projektim arkitektonik dhe inzhinierik
mbikqyrje dhe kolaudim
Adresa:
Rr. "Himë Kolli" Nd.24 H.9 Nr.14, Tiranë
Tel:0682056076 www.arkimade.com

SHËNIME TEKNIKE

ZONA

SHËNKOLL, LEZHË

OBJEKTI

HARTIMI I PROJEKTIT PREVENTIVIT PËR NDËRTIMIN E SPITALIT PËR PERSONA ME MJEKIM TË DETYRUAR ME VENDIM GJYKATËR NE IEVP SHËNKOLL / LEZHË

FAZA E PROJEKTIT

FAZA V: PROJEKT ZBATIMI

PROJEKTI ARKITEKTONIK

ARK. Iva MËZEZI Nr.Lic. A.0831/3
ARK. Jonida BLOKU Nr.Lic. A.2874
ARK. Egzon YMERI
ARK. Luemins KASEMI

PROJEKTI KONSTRUKTIV

ING. Rafael KOTE Nr.Lic. HT.0129/7
ING. Dorina LIÇI Nr.Lic. K.2739/1

PROJEKTI MEKANIK/HVAC

ING. Grigor CIKO Nr.Lic. HT.0130/3
ING. Vasilika SHERIFAJ Nr.Lic. M.1647/1

PROJEKTI MNZ

ING. Grigor CIKO Nr.Lic. 1394 date 28/03/2019

PROJEKTI HIDROSANITAR

ING. Petrit HOXHAI Nr.Lic. HT.0130/5
ING. Dorian TROCI

PROJEKTI ELEKTRIK

ING. Saimir LLESHI Nr.Lic. E. 2044
ING. Adelajda KOXHA Nr.Lic. E. 2136

EMËRTIMI I FLETËS


SHKALLA:

NR. FLETËS


TIRANË 2026

VULA

Llazeri vertikal / Informacioni i instalimit: 1:30

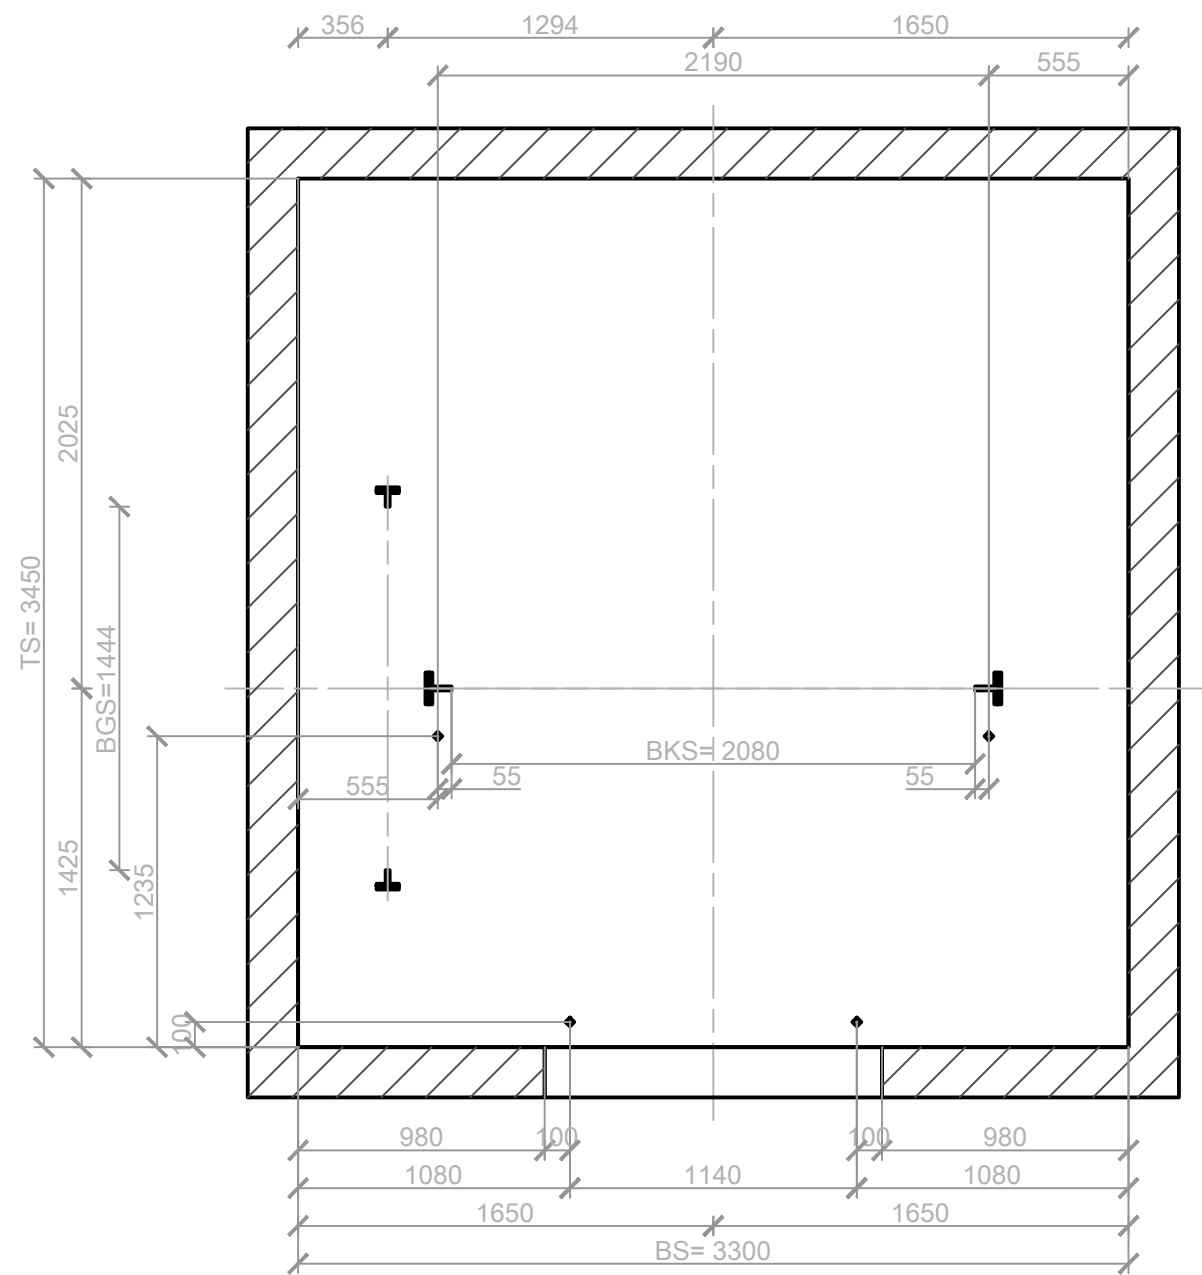

Pamja e detajuar e vendosjes së linjave të shinave të kabinës

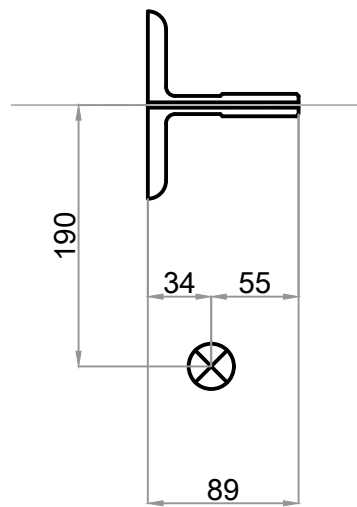

INVESTITOR



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BËRGJEVE

KONSULENT



"ARKIMADE"
planifikim urban
projektim arkitektonik dhe inzhinierik
mbikqyrje dhe kolaudim

Adresa:
Rr. "Himë Koli" Nd.24 H.9 Nr.14 - Tiranë
Tel:0682056076 www.arkimade.com

SHËNIME TEKNIKE



ZONA

SHËNKOLL, LEZHË

OBJEKTI

HARTIMI I PROJEKTIT PREVENTIVIT PËR NDËRTIMIN E SPITALIT PËR PERSONA ME MJEKIM TË DETYRUAR ME VENDIM GJYKATËR NE IEVP SHËNKOLL / LEZHË

FAZA E PROJEKTIT

FAZA V: PROJEKT ZBATIMI

PROJEKTI ARKITEKTONIK

ARK. Iva MËZEZI Nr.Lic. A.0831/3
ARK. Jonida BLOKU Nr.Lic. A.2874
ARK. Egzon YMERI
ARK. Luemins KASEMI

PROJEKTI KONSTRUKTIV

ING. Rafael KOTE Nr.Lic. H/T.0129/7
ING. Dorina LIÇI Nr.Lic. K.2739/1

PROJEKTI MEKANIK/HVAC

ING. Grigor ÇIKO Nr.Lic. H/T.0130/3
ING. Vasilika SHERIFAJ Nr.Lic. M.1647/1

PROJEKTI MNZ

ING. Grigor ÇIKO Nr.Lic. 1394 date 28/03/2019

PROJEKTI HIDROSANITAR

ING. Petrit HOXHAJ Nr.Lic. H/T.0130/5
ING. Dorian TROCI

PROJEKTI ELEKTRIK

ING. Saimir LLESHI Nr.Lic. E. 2044
ING. Adelajda KOXHA Nr.Lic. E. 2136





EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA:

TIRANË 2026


NR. FLETËS

VULA

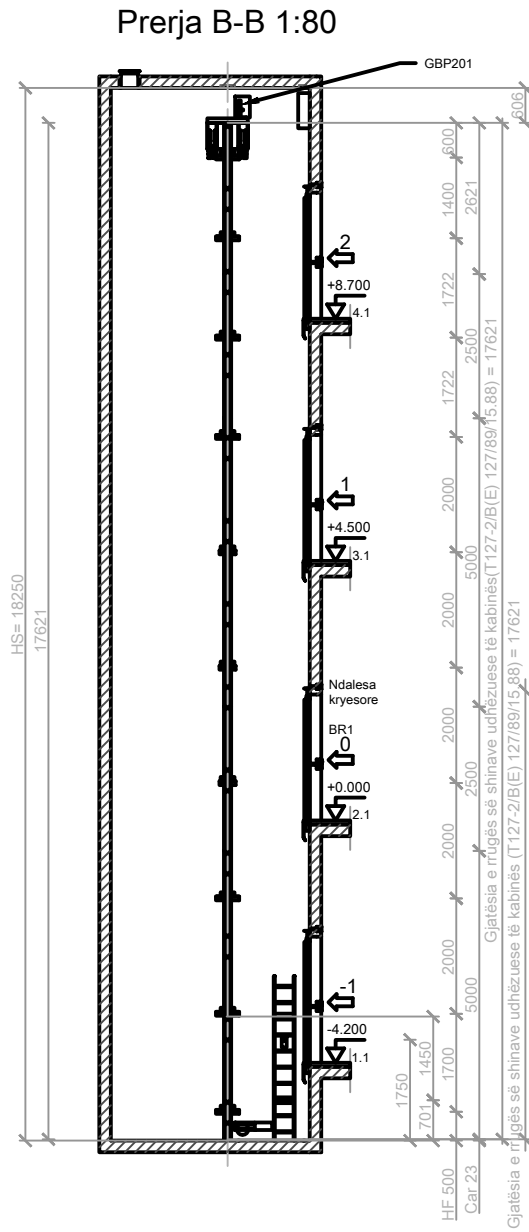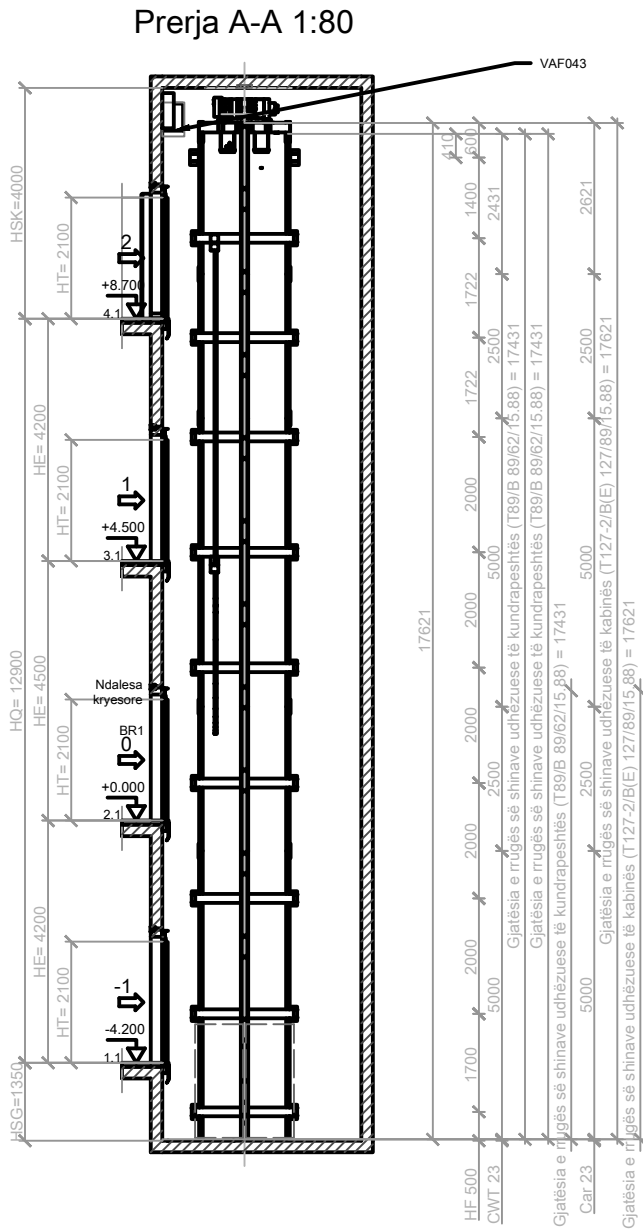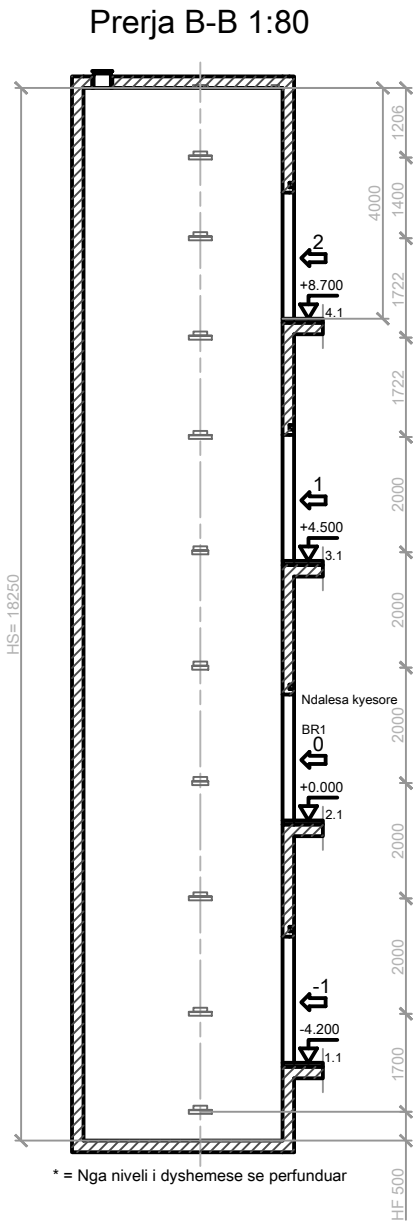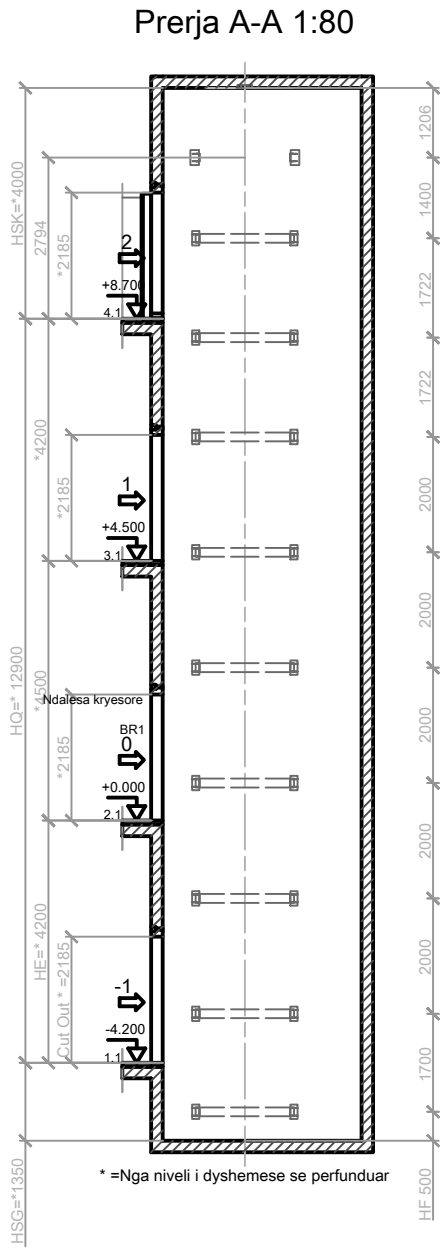


INVESTITOR	
 REPUBLIKA E SHQIPËRIË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BËRGJEVE	
KONSULENT	
 "ARKIMADE" planifikim urban projektim arkitektonik dhe inzhinierik mbikqyrje dhe kolaudim Adresa: Rr. "Himë Koll" Nd.24 H.9 Nr.14, Tiranë Tel:0682056076 www.arkimade.com	
SHËNIME TEKNIKE	
	
ZONA	
SHËNKOLL, LEZHË	
OBJEKTI	
HARTIMI I PROJEKTIT PREVENTIVIT PËR NDËRTIMIN E SPITALIT PËR PERSONA ME MJEKIM TË DETYRUAR ME VENDIM GJYKATË NE IEVP SHËNKOLL / LEZHË	
FAZA E PROJEKTIT	
FAZA V: PROJEKT ZBATIMI	
PROJEKTI ARKITEKTONIK	
ARK. Iva MËZEZI	Nr.Lic. A.0831/3
ARK. Jonida BLOKUI	Nr.Lic. A.2874
ARK. Egzon YMERI	
ARK. Luemins KASEMI	
PROJEKTI KONSTRUKTIV	
ING. Rafael KOTE	Nr.Lic. HT/0129/7
ING. Dorina LIÇI	Nr.Lic. K.2739/1
PROJEKTI MEKANIKI/HVAC	
ING. Grigor ÇIKO	Nr.Lic. HT/0130/3
ING. Vasilika SHERIFAJ	Nr.Lic. M.1647/1
PROJEKTI MNZ	
ING. Grigor ÇIKO	Nr.Lic. 1394 date 28/03/2019
PROJEKTI HIDROSANITAR	
ING. Petrit HOXHAJ	Nr.Lic. HT/0130/5
ING. Dorian TROCI	
PROJEKTI ELEKTRIK	
ING. Saimir LLESHI	Nr.Lic. E. 2044
ING. Adelajda KOXHA	Nr.Lic. E. 2136
EMËRTIMI I FLETËS	
SHKALLA:	
TIRANË 2026	NR. FLETËS
VULA	


Muri majtas 1:20

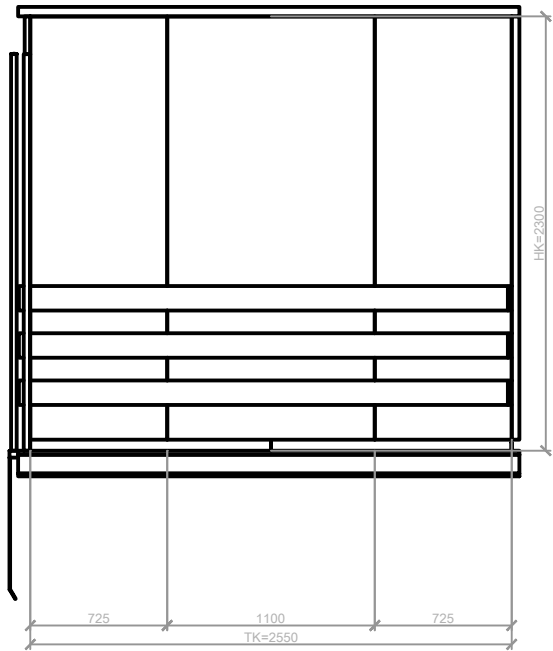


Muri pasem1:20

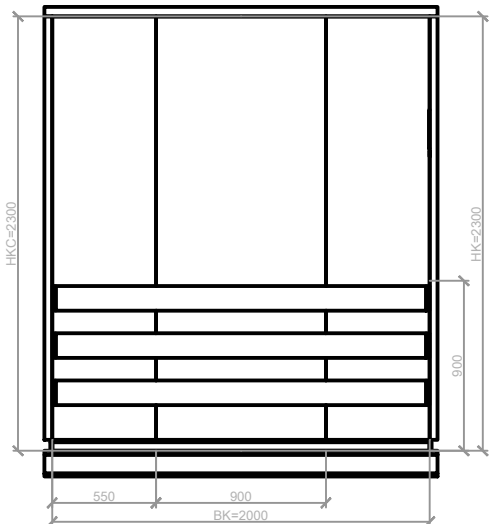

Muri djathtas 1:20


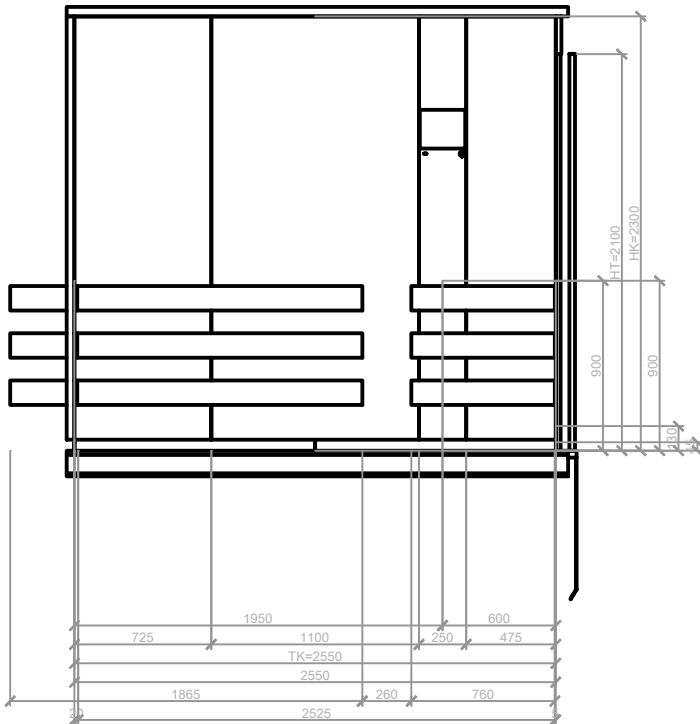


Muri parme 1:20

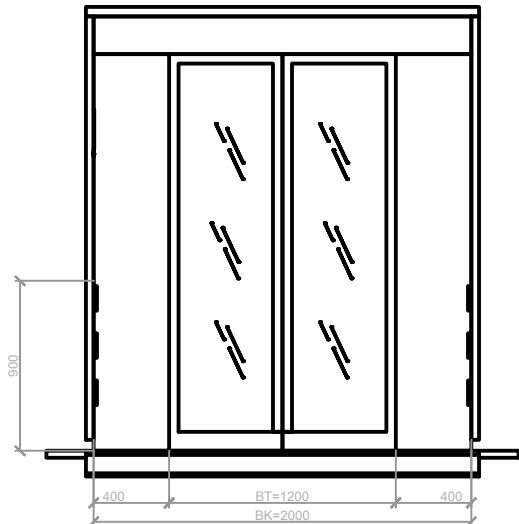


Pozicioni i dorëzës dhe gjatësia e dorëzës duhet të llogariten sipas dokumentacionit të R&D (Kërkim-Zhvillimit).

Plani i kabines 1:20

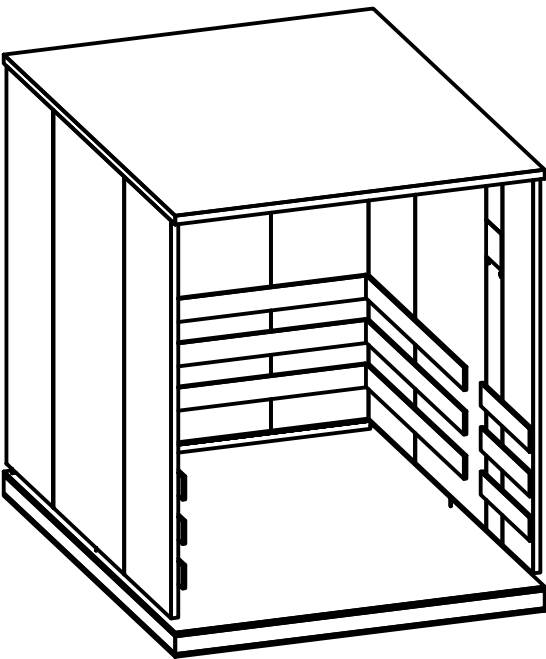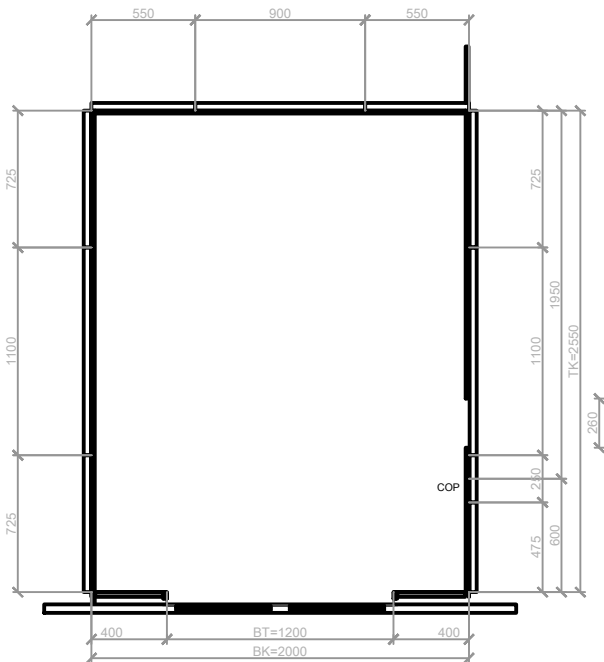

Tavani 1:20

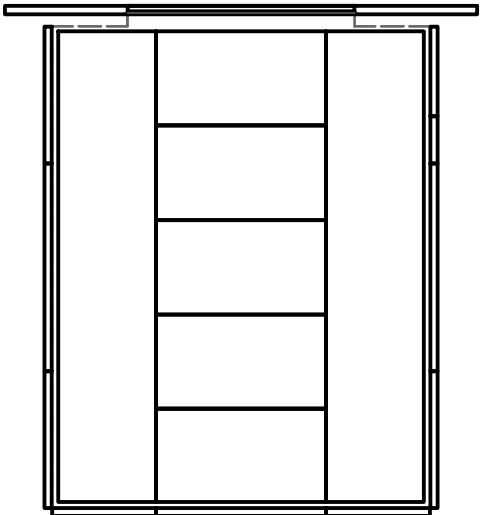

DKORIMI I KABINES	
Finitura e pjesës së përparmë të kabines	Inoks AISI441 i brosur
Finitura e derës	Inoks AISI441 i brosur
Materiali i mureve anësore	Inoks solid
Finitura e mureve anësore	Inoks AISI441 i brosur
Materiali i murt të pasëm	Inoks solid
Finitura e murt të pasëm	Inoks AISI441 i brosur
Finitura e mbështjelljes së kabines	Inoks AISI304 i brosur
Kreshtrimi i mbështjelljes së kabines	-
Forma e mbështjelljes së kabines	Drejte
Materiali i dyshemese	Calik i thieshte
Finitura e dyshemese	Calik i thieshte
Unja e dekorimit të kabines	-
Unja i tavanit	-
Flupa e të qitha llambave	0.00 W
Dekorimi i tavanit	Inoks AISI441 i brosur
Pasqyra majtas	E papercaktuar
Pasqyra e pasme	E papercaktuar
Pasqyra djathtas	E papercaktuar
Lloji i xhamit të pasëm	E papercaktuar
Lloji i xhamit anësor	E papercaktuar
Finitura e dorëzës	Inoks AISI304 i brosur
Dorëza majtas	Jo
Dorëza djathtas	Jo
Dorëza mbrapa	Parametrike
Lizajni i shinave mbrojtëse	Plastike
Lloji i shinave mbrojtëse	-
Pesha e dekorit të kabines (GKD)	-
Pesha e dyshemese së personalizuar	-
Pesha e dekorimit të personalizuar	390
Pesha e dekorimeve shise	390
Pesha e dekorave	390
Fluksuesi	785 mm
Italia e emergjencës	E papercaktuar

KONFIGURIMI I PANELIT TË OPERIMIT	
Lloji i panelit	FI GSX 300 VP
Montimi	I niveluar me murin
Versioni i panelit	E papercaktuar

BT= gjerësia e derës
BK= gjerësia e kabines
COP= paneli i operimi të kabines
HT= lartësia e derës
HK= lartësia e kabines
HKC= lartësia e brendshme e derës
HKZ= lartësia e shtresës së dyshemese
TK= thellësia e kabines

INVESTITOR



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BËRGJEVE

KONSULENT



"ARKIMADE"
planifikim urban
projektim arkitektonik dhe inzhinierik
mbikqyrje dhe kolaudim
Adresa:
Rr. "Himë Kolli" Nd.24 H.9 Nr.14 , Tiranë
Tel:0682056076 www.arkimade.com

SHËNIME TEKNIKE



ZONA

SHËNKOLL, LEZHË

OBJEKTI

HARTIMI I PROJEKTIT PREVENTIVIT PËR NDËRTIMIN E
SPITALIT PËR PERSONA ME MJEKIM TË DETYRUAR ME
YENDIM GJYKATE NE IEVP SHËNKOLL / LEZHË

FAZA E PROJEKTIT

FAZA V: PROJEKT ZBATIMI

PROJEKTI ARKITEKTONIK

ARK. Iva MËZEZI
Nr.Lic. A.0831/3
ARK. Jonida BLOKU
Nr.Lic. A.2874
ARK. Egzon YMERI
ARK. Luemins KASEMI

PROJEKTI KONSTRUKTIV

ING. Rafael KOTE
Nr.Lic. HT.0129/7
ING. Dorina LIÇI
Nr.Lic. K.2739/1

PROJEKTI MEKANIK/HVAC

ING. Grigor CIKO
Nr.Lic. HT.0130/3
ING. Vasilika SHERIFAJ
Nr.Lic. M.1647/1

PROJEKTI MNZ

ING. Grigor CIKO
Nr.Lic. 1394 date 28/03/2019

PROJEKTI HIDROSANITAR

ING. Petrit HOXHAJ
Nr.Lic. HT.0130/5
ING. Dorian TROCI

PROJEKTI ELEKTRIK

ING. Saimir LLESHI
Nr.Lic. E. 2044
ING. Adelajda KOXHA
Nr.Lic. E. 2136

EMËRTIMI I FLETËS

SHKALLA:

TIRANË 2026

NR. FLETËS

VULA