


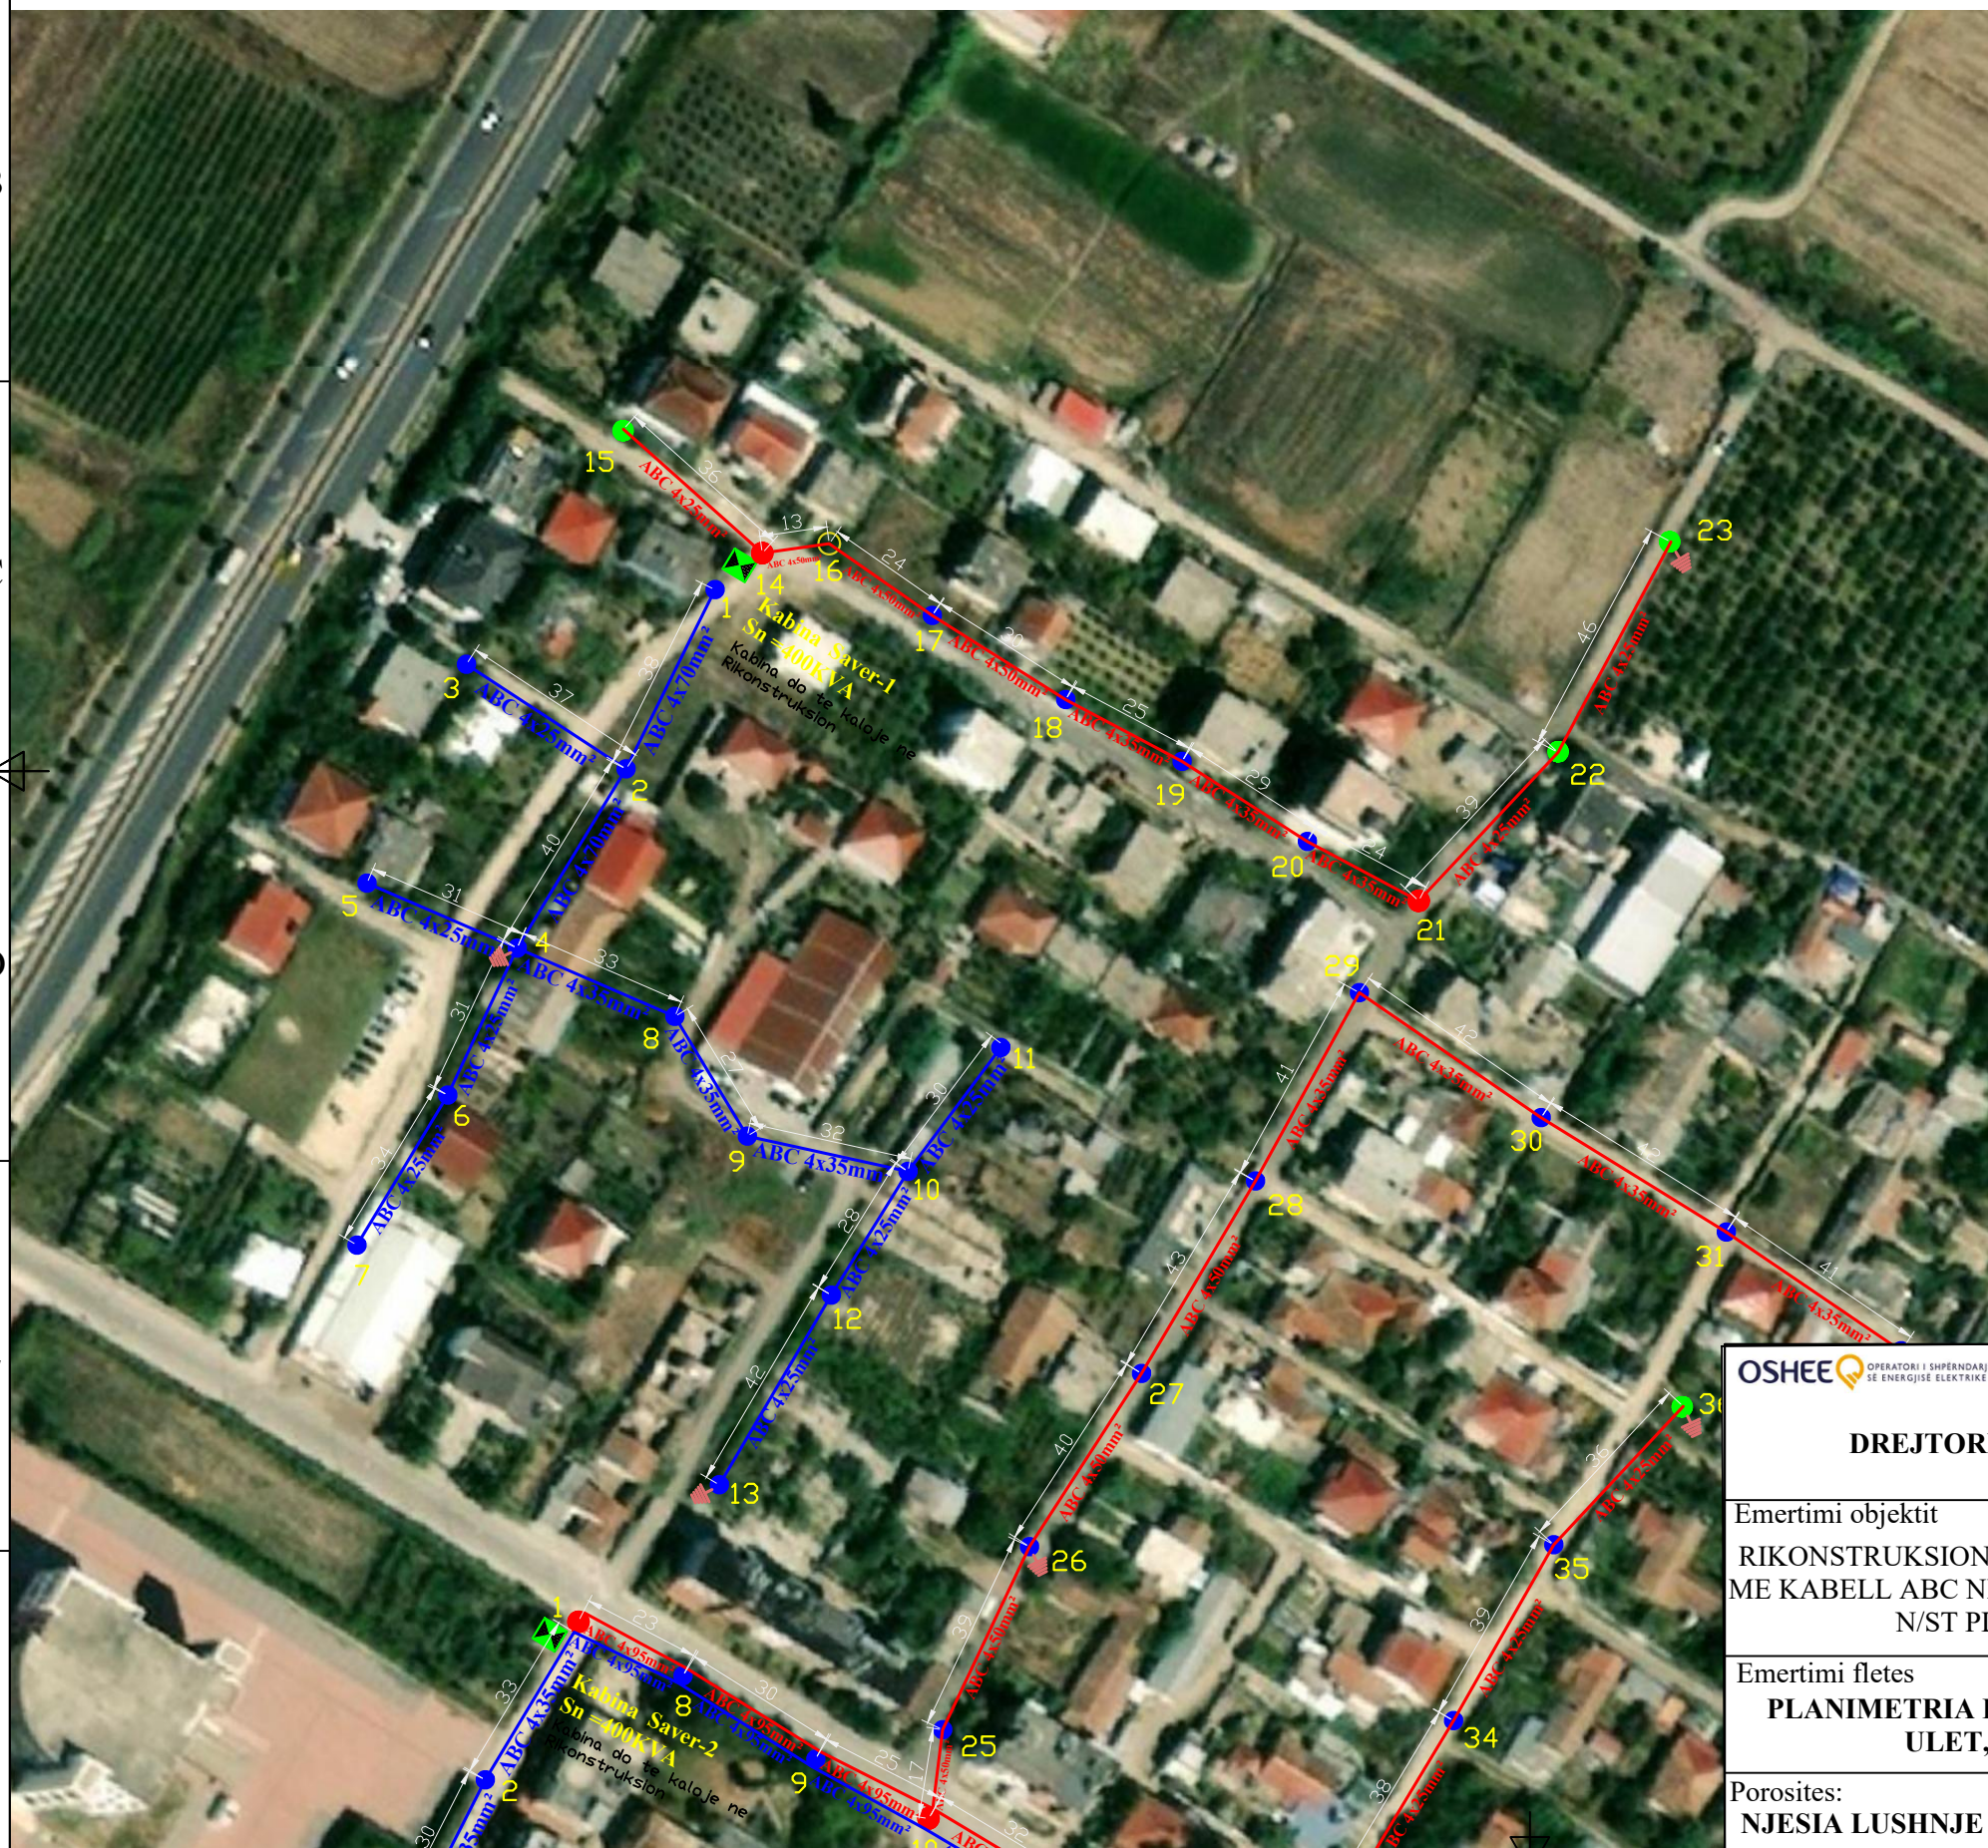

SHENIMET TEKNIKE KABINA "SAVER -01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË
HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME
VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES .
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 13.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 14 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 14,15,16 DERI NE SHT 23.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Kabina egz. shtyllore |
|  | Kabina egz.murature |
|  | Sht ekzistuese TU |
|  | Sht e re B/A 9/6(ml/kN) |
|  | Sht e re B/A 9/15(ml/kN) |
|  | Sht ekzistuese TM |
|  | Dalja 1 |
|  | Dalja 2 |
|  | Dalja 3 |
|  | Dalja 4 |
|  | Tokezim i neutrit ne shtylle |

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGISË ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
DREJTORIA RAJONALE BERAT			
	Emertimi objektit	PROJEKTOI	
	RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU	PROJEKTOI	
	ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV	PUNOI	
N/ST PLASMAS 110/35/6KV			
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA SAVER-01	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "SAVER-02 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

- 1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
- 2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
- 3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
- 4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 24.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 23,24,25 DERI NE SHT 41.

- 5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
- 6. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA SAVER-02			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "BISHQETHEM-02 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 14.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 15,16,17 DERI NE SHT 40.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Emertimi objektit

RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV

Emertimi fletes

PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA BISHQETHEM-02

Porosites:

NJESIA LUSHNJE

DREJTORI

SHEF DEG.TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PUNOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA 1:2000

DT:Prill 2025

DIN A3

NR.PROJEKTIT

FLETA VIZATIMIT



SHENIMET TEKNIKE KABINA "BISHQETHEM-03 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 23.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 24,25,26 DERI NE SHT 36.

DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 37,38,39 DERI NE SHT 63.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

-  Kabina egz. shtyllore
-  Kabina egz.murature
-  Sht ekzistuese TU
-  Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Sht ekzistuese TM
-  Dalja 1
-  Dalja 2
-  Dalja 3
-  Dalja 4
-  Tokezim i neutrit ne shtylle

 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA BISHQETHEM-03	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:			
NJESIA LUSHNJE			
	FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "BISHQETHEM-03 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 23.
- DALJA 2** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 24,25,26 DERI NE SHT 36.
- DALJA 3** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 37,38,39 DERI NE SHT 63.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

DREJTORIA RAJONALE BERAT	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA BISHQETHEM-03	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:			
NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

SHENIMET TEKNIKE KABINA "PUSHIMI SHOFERIT "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE


1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 7.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 8 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 8,9,10 DERI NE SHT 15.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

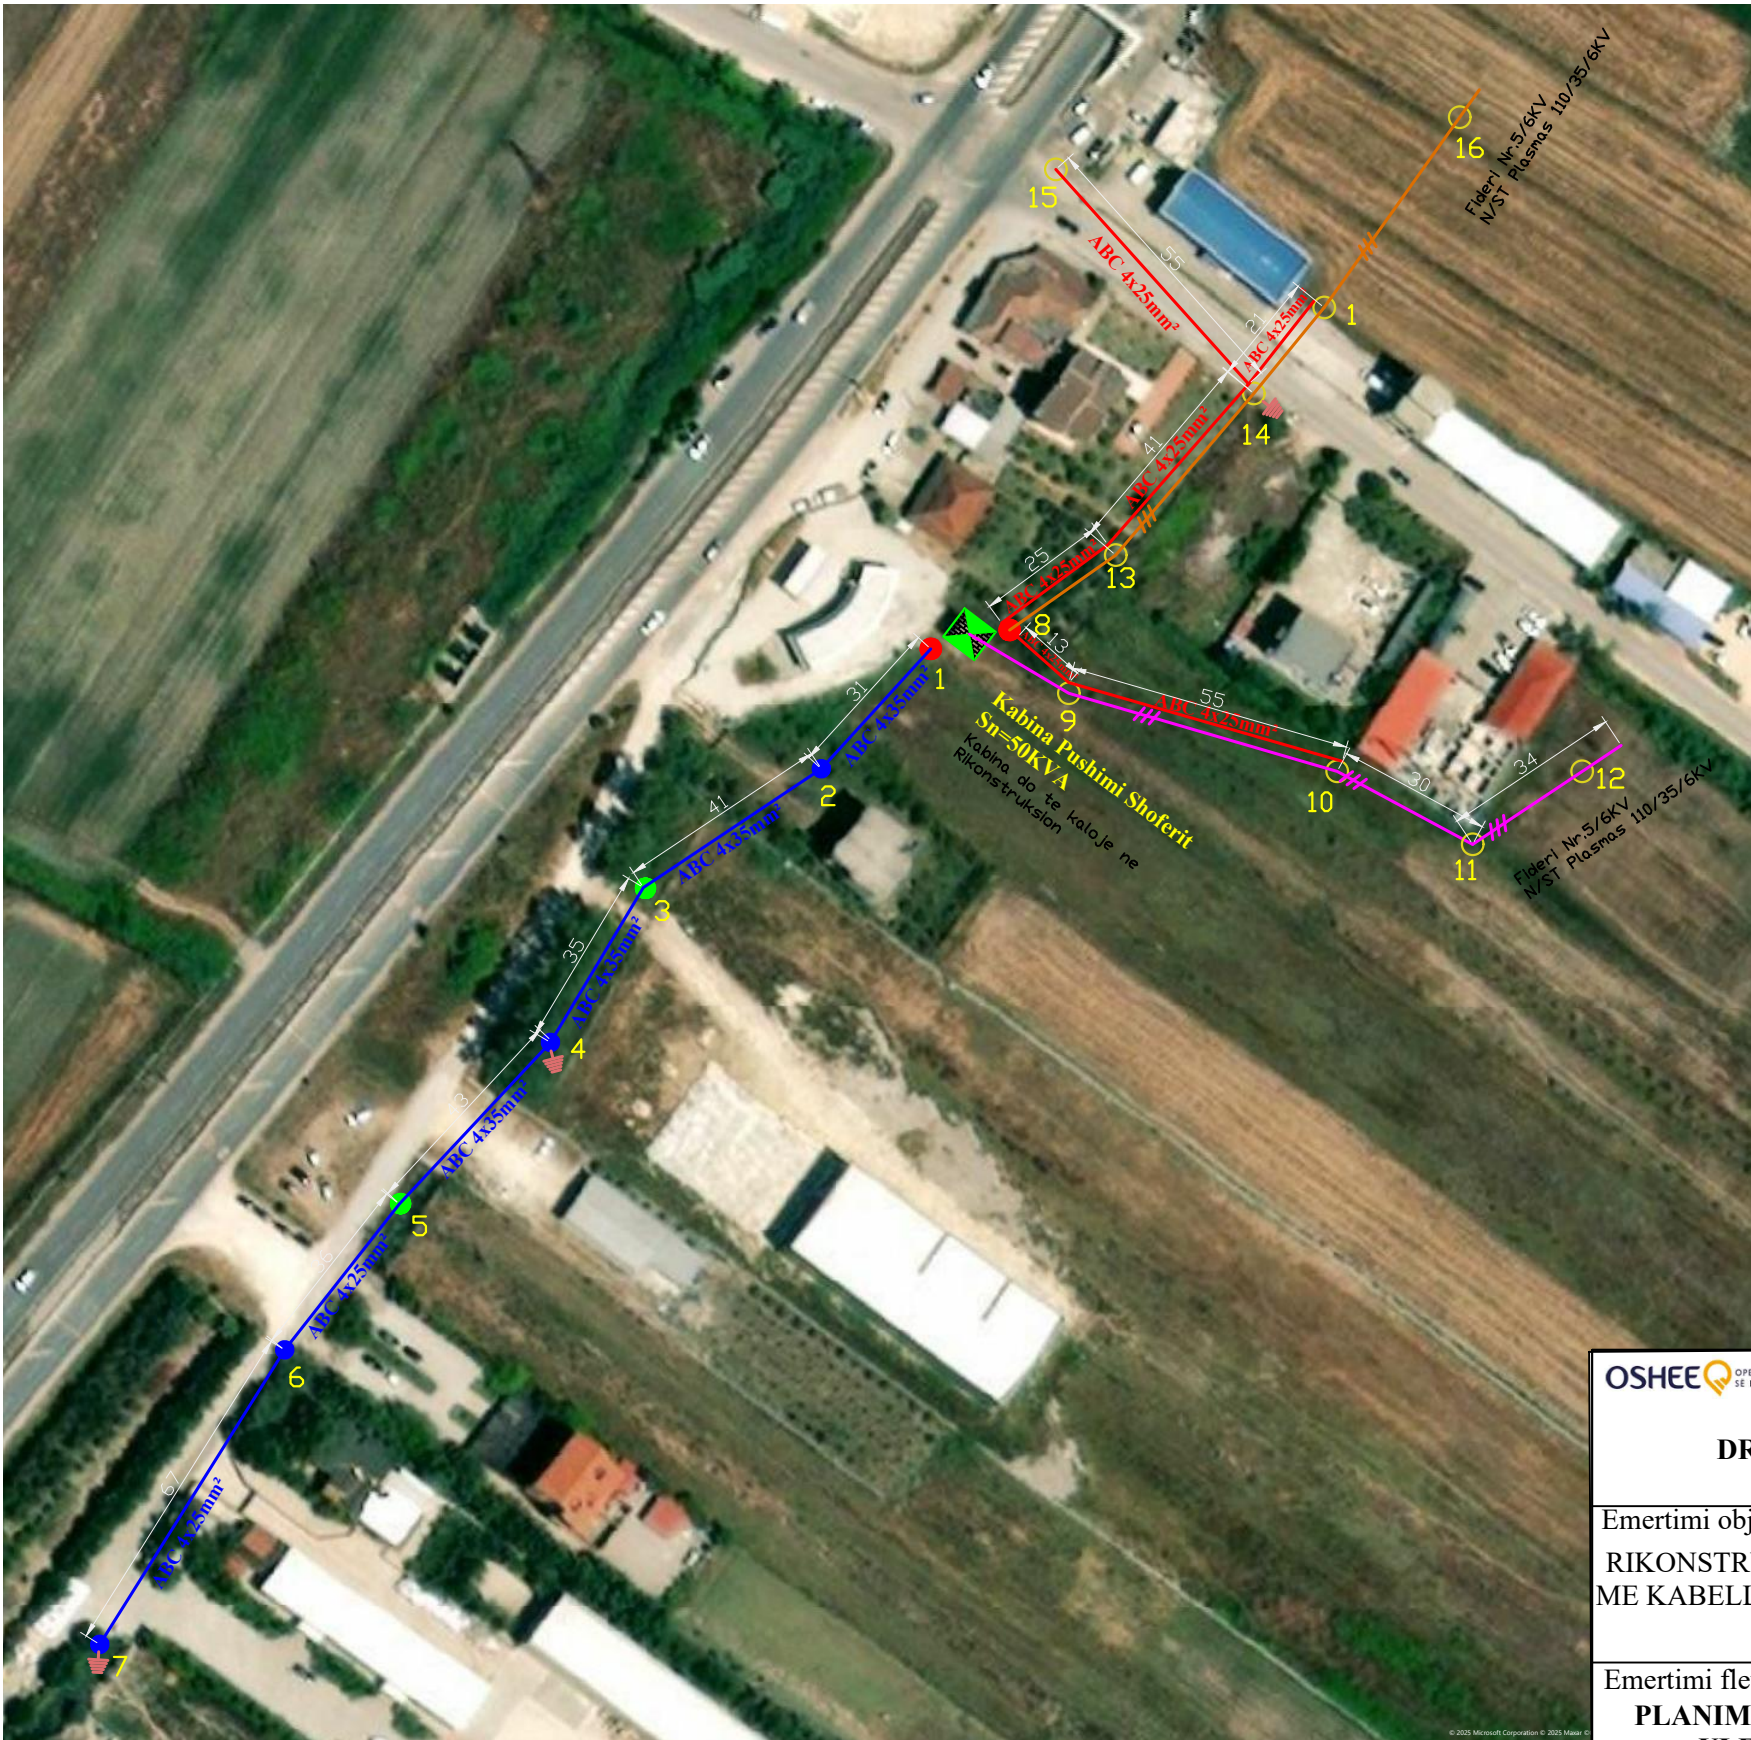

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
	PROJEKTOI		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA PUSHIMI SHOFERIT	SHKALLA 1:1500		DT:Prill 2025
	NR.PROJEKTIT		DIN A3
	FLETA VIZATIMIT		
Porosites: NJESIA LUSHNJE			



SHENIMET TEKNIKE KABINA "SHAKUJ "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTTE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 22.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 23 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 23,24,25 DERI NE SHT 44.

DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 45,46,47 DERI NE SHT 57.


DALJA 4 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 57,58,59 DERI NE SHT 73.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

-  Kabina egz. shtyllore
-  Kabina egz.murature
-  Sht ekzistuese TU
-  Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Sht ekzistuese TM
-  Dalja 1
-  Dalja 2
-  Dalja 3
-  Dalja 4
-  Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA SHAKUJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:	NR.PROJEKTIT		
NJESIA LUSHNJE	FLETA VIZATIMIT		

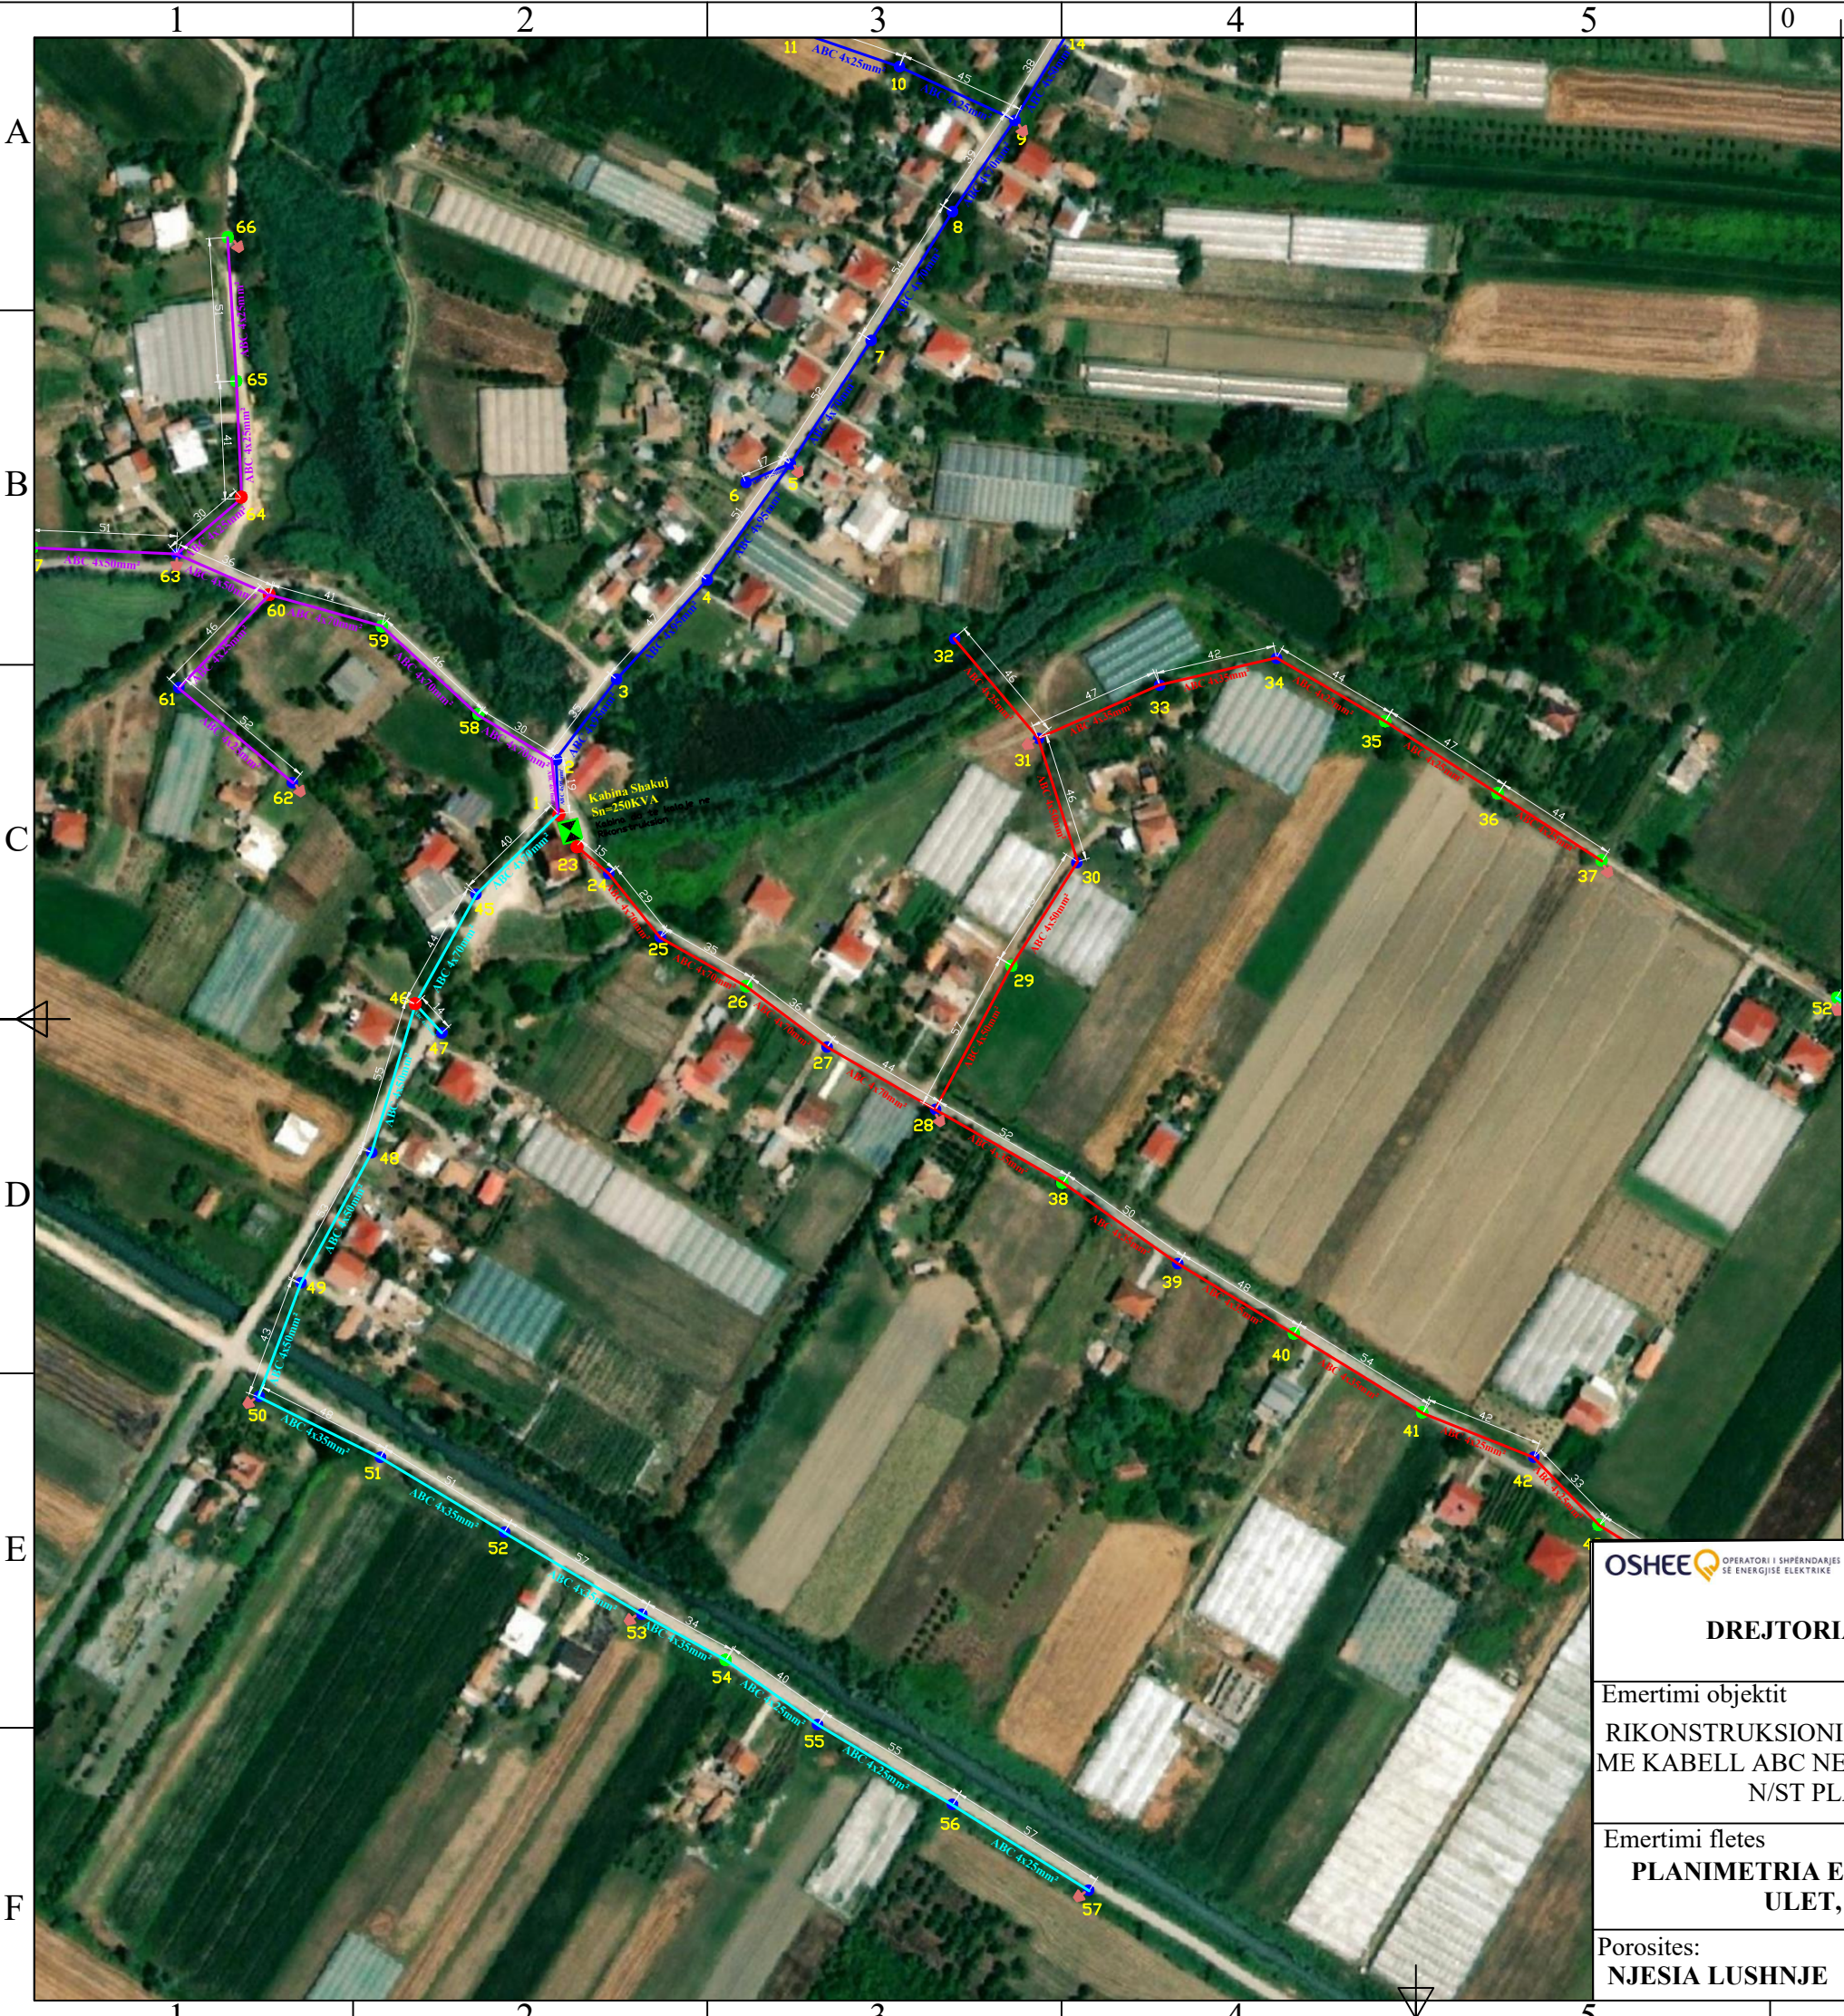

SHENIMET TEKNIKE KABINA "SHAKUJ "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 22.
- DALJA 2** FILLON TEK SHT 23 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 23,24,25 DERI NE SHT 44.
- DALJA 3** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 45,46,47 DERI NE SHT 57.
- DALJA 4** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 57,58,59 DERI NE SHT 73.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	DREJTORIA RAJONALE BERAT		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA SHAKUJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		

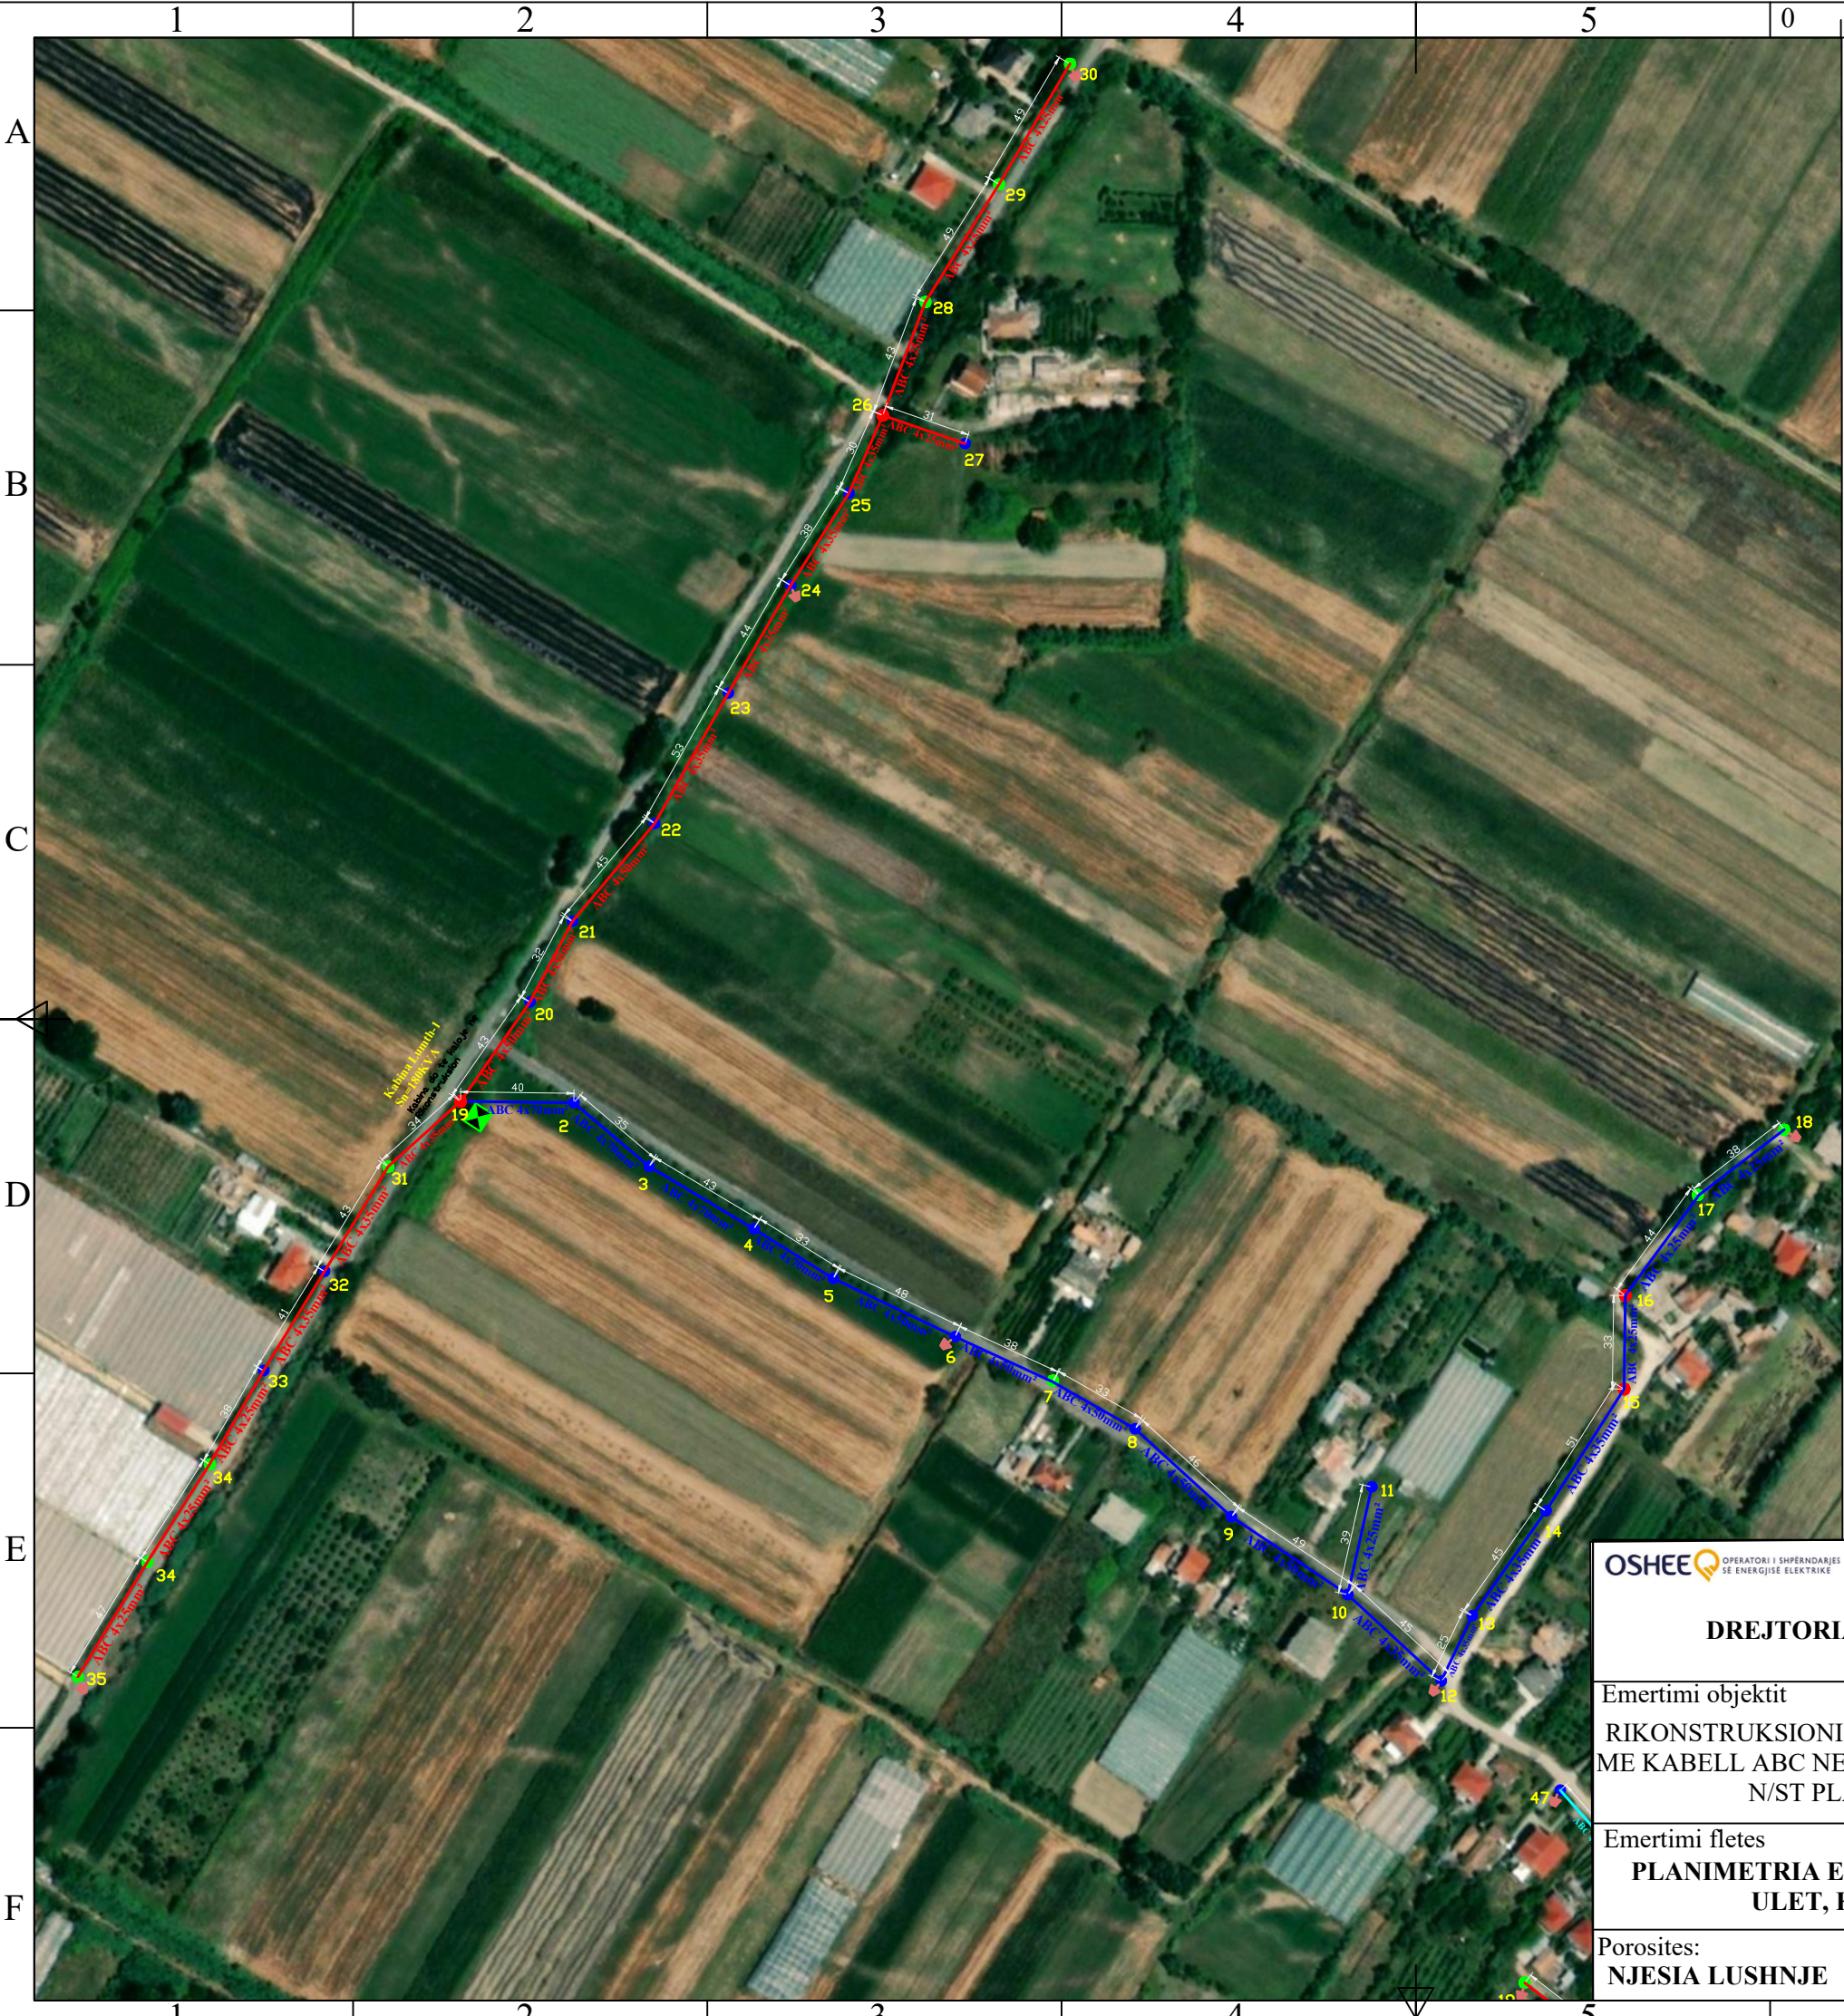

SHENIMET TEKNIKE KABINA "LUMTH-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 18.
DALJA 2 FILLON TEK SHT1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 19,20,21 DERI NE SHT 35.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

 OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DREJTORIA RAJONALE BERAT	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA LUMTH-01			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		

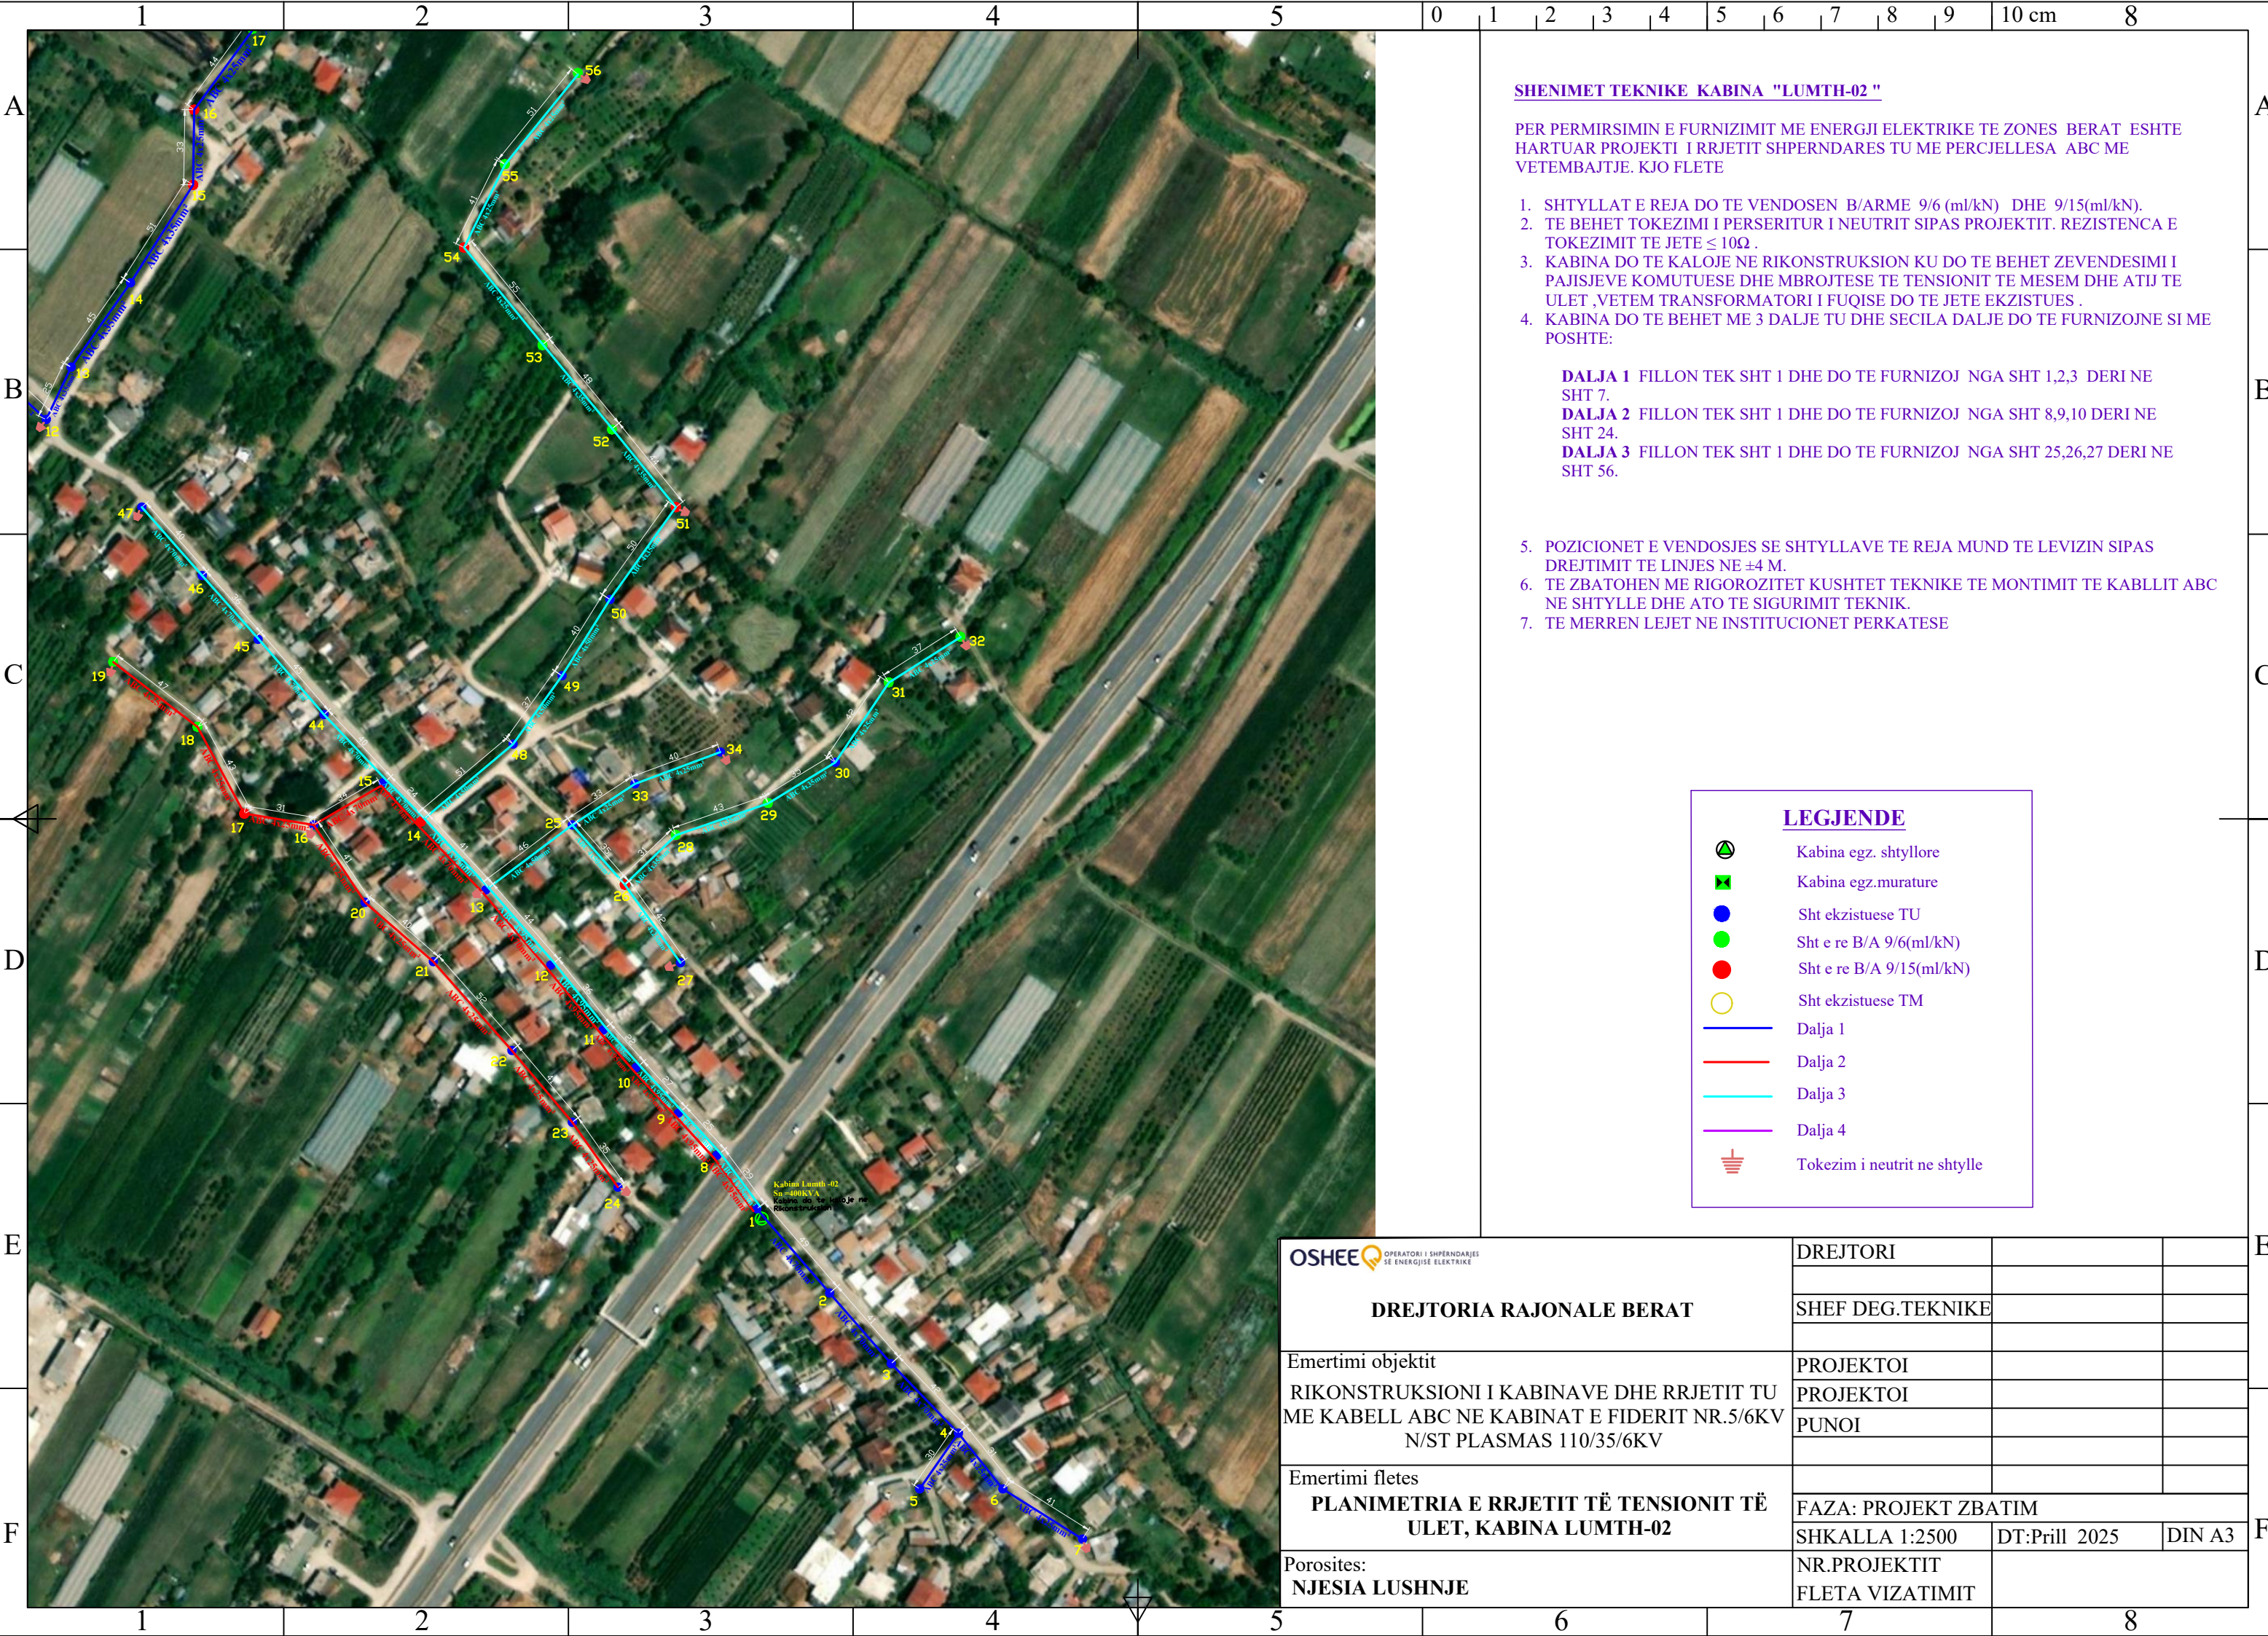

SHENIMET TEKNIKE KABINA "LUMTH-02 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU DO TE BEHET ZEVENDESIMI I PAJISJEVE KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET ,VETEM TRANSFORMATORI I FUQISE DO TE JETE EKZISTUES .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 7.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 8,9,10 DERI NE SHT 24.
DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 25,26,27 DERI NE SHT 56.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA LUMTH-02			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

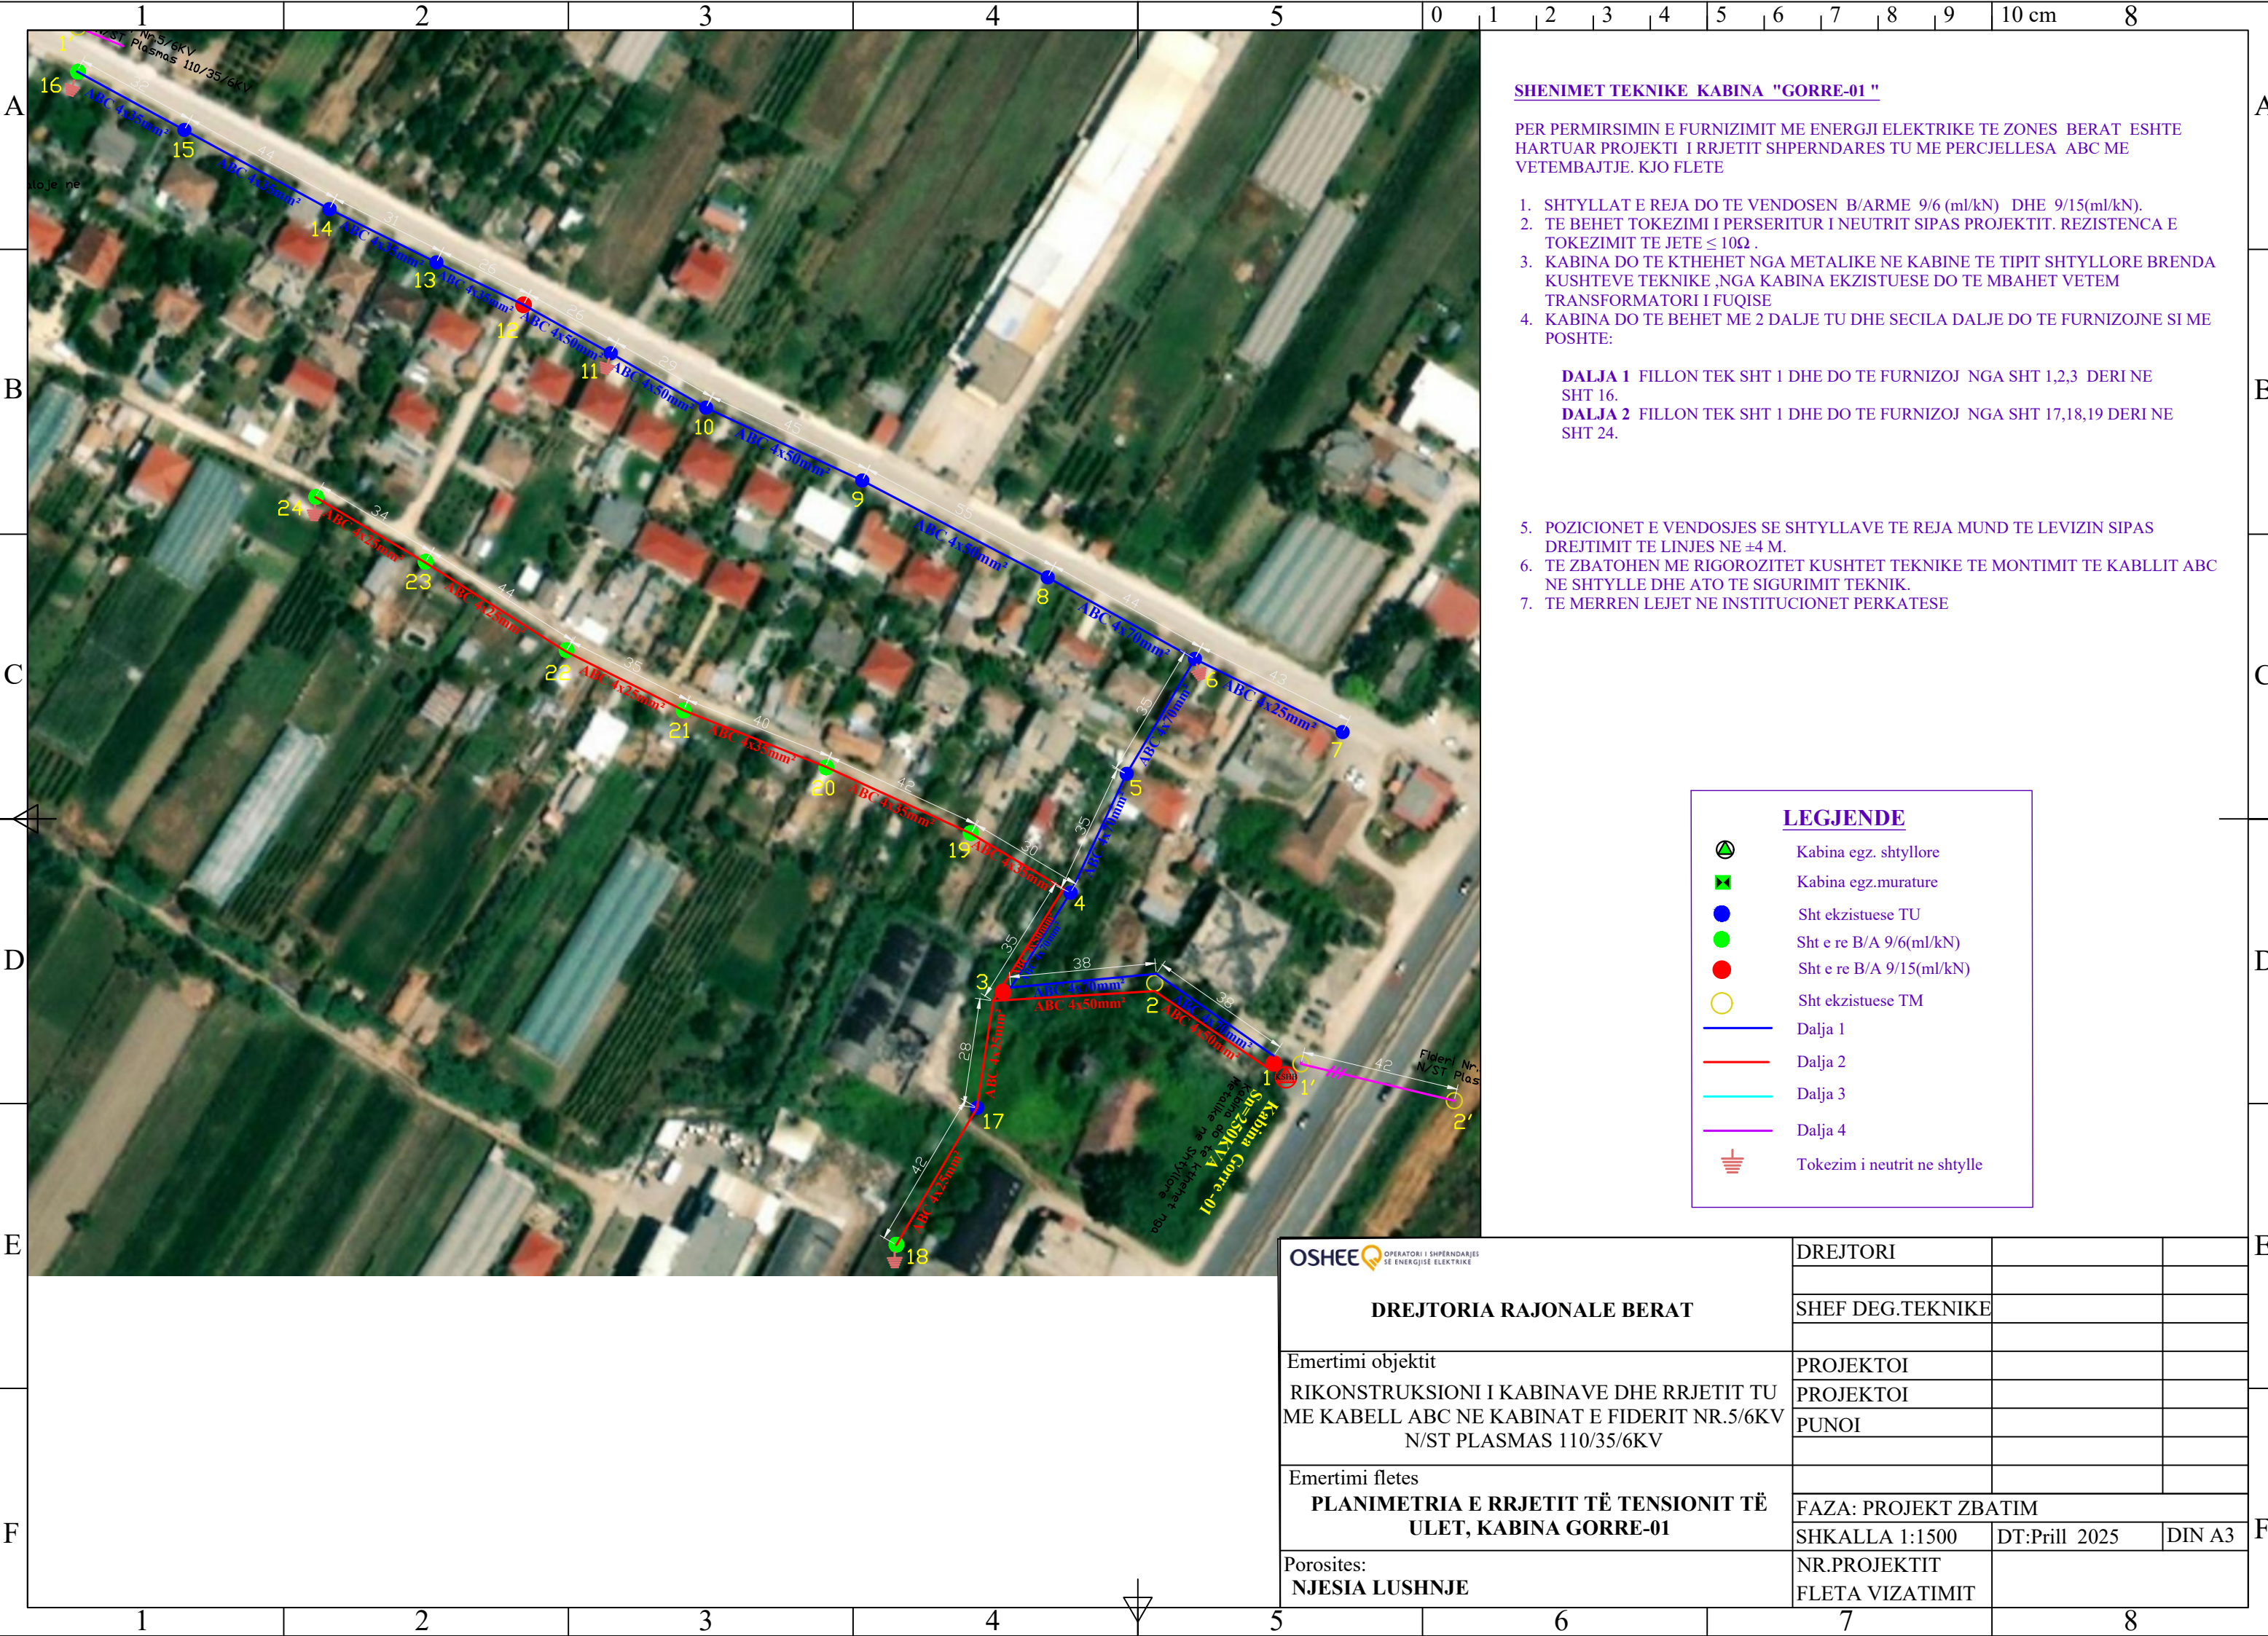

SHENIMET TEKNIKE KABINA "GORRE-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KTHEHET NGA METALIKE NE KABINE TE TIPIT SHTYLLORE BRENDA KUSHTEVE TEKNIKE ,NGA KABINA EKZISTUESE DO TE MBAHET VETEM TRANSFORMATORI I FUQISE
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 16.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 17,18,19 DERI NE SHT 24.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

-  Kabina egz. shtyllore
-  Kabina egz. murature
-  Sht ekzistuese TU
-  Sht e re B/A 9/6 (ml/kN)
-  Sht e re B/A 9/15 (ml/kN)
-  Sht ekzistuese TM
-  Dalja 1
-  Dalja 2
-  Dalja 3
-  Dalja 4
-  Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA GORRE-01			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "GORRE-03 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 1 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 8.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA GORRE-03			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

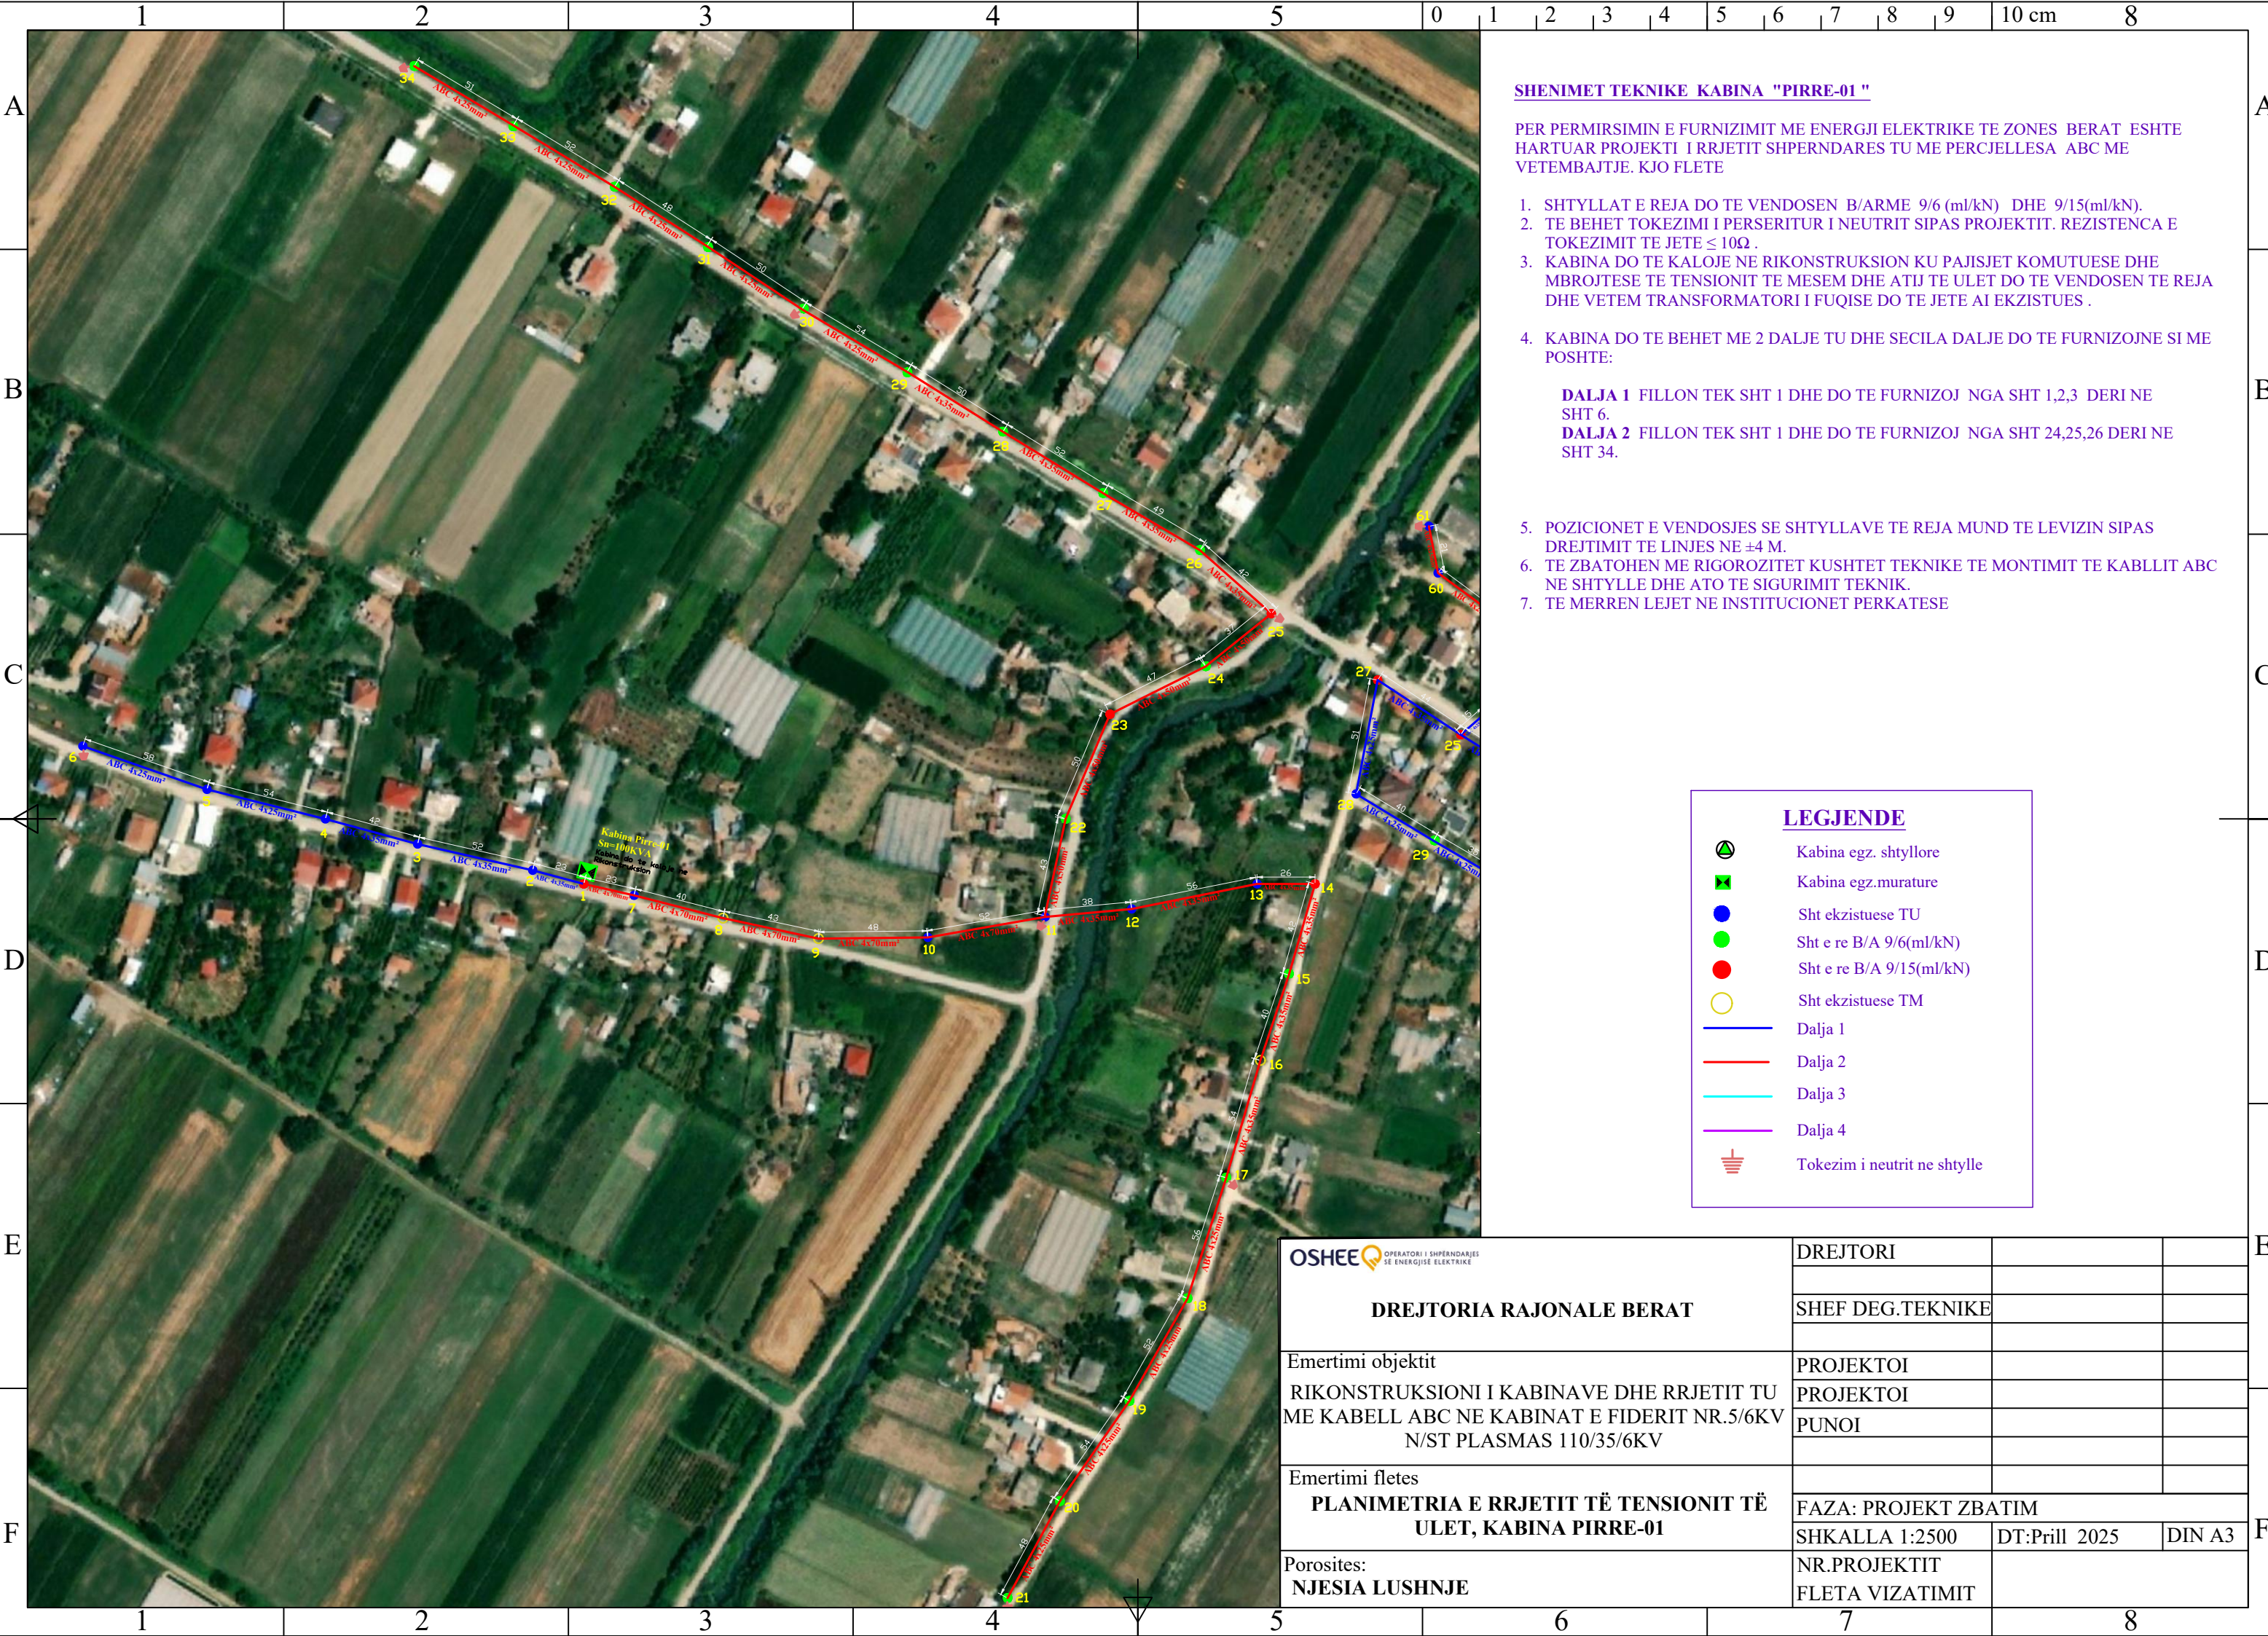

SHENIMET TEKNIKE KABINA "PIRRE-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE


1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE REJA DHE VETEM TRANSFORMATORI I FUQISE DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 6.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 24,25,26 DERI NE SHT 34.
5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA PIRRE-01	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:			
NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

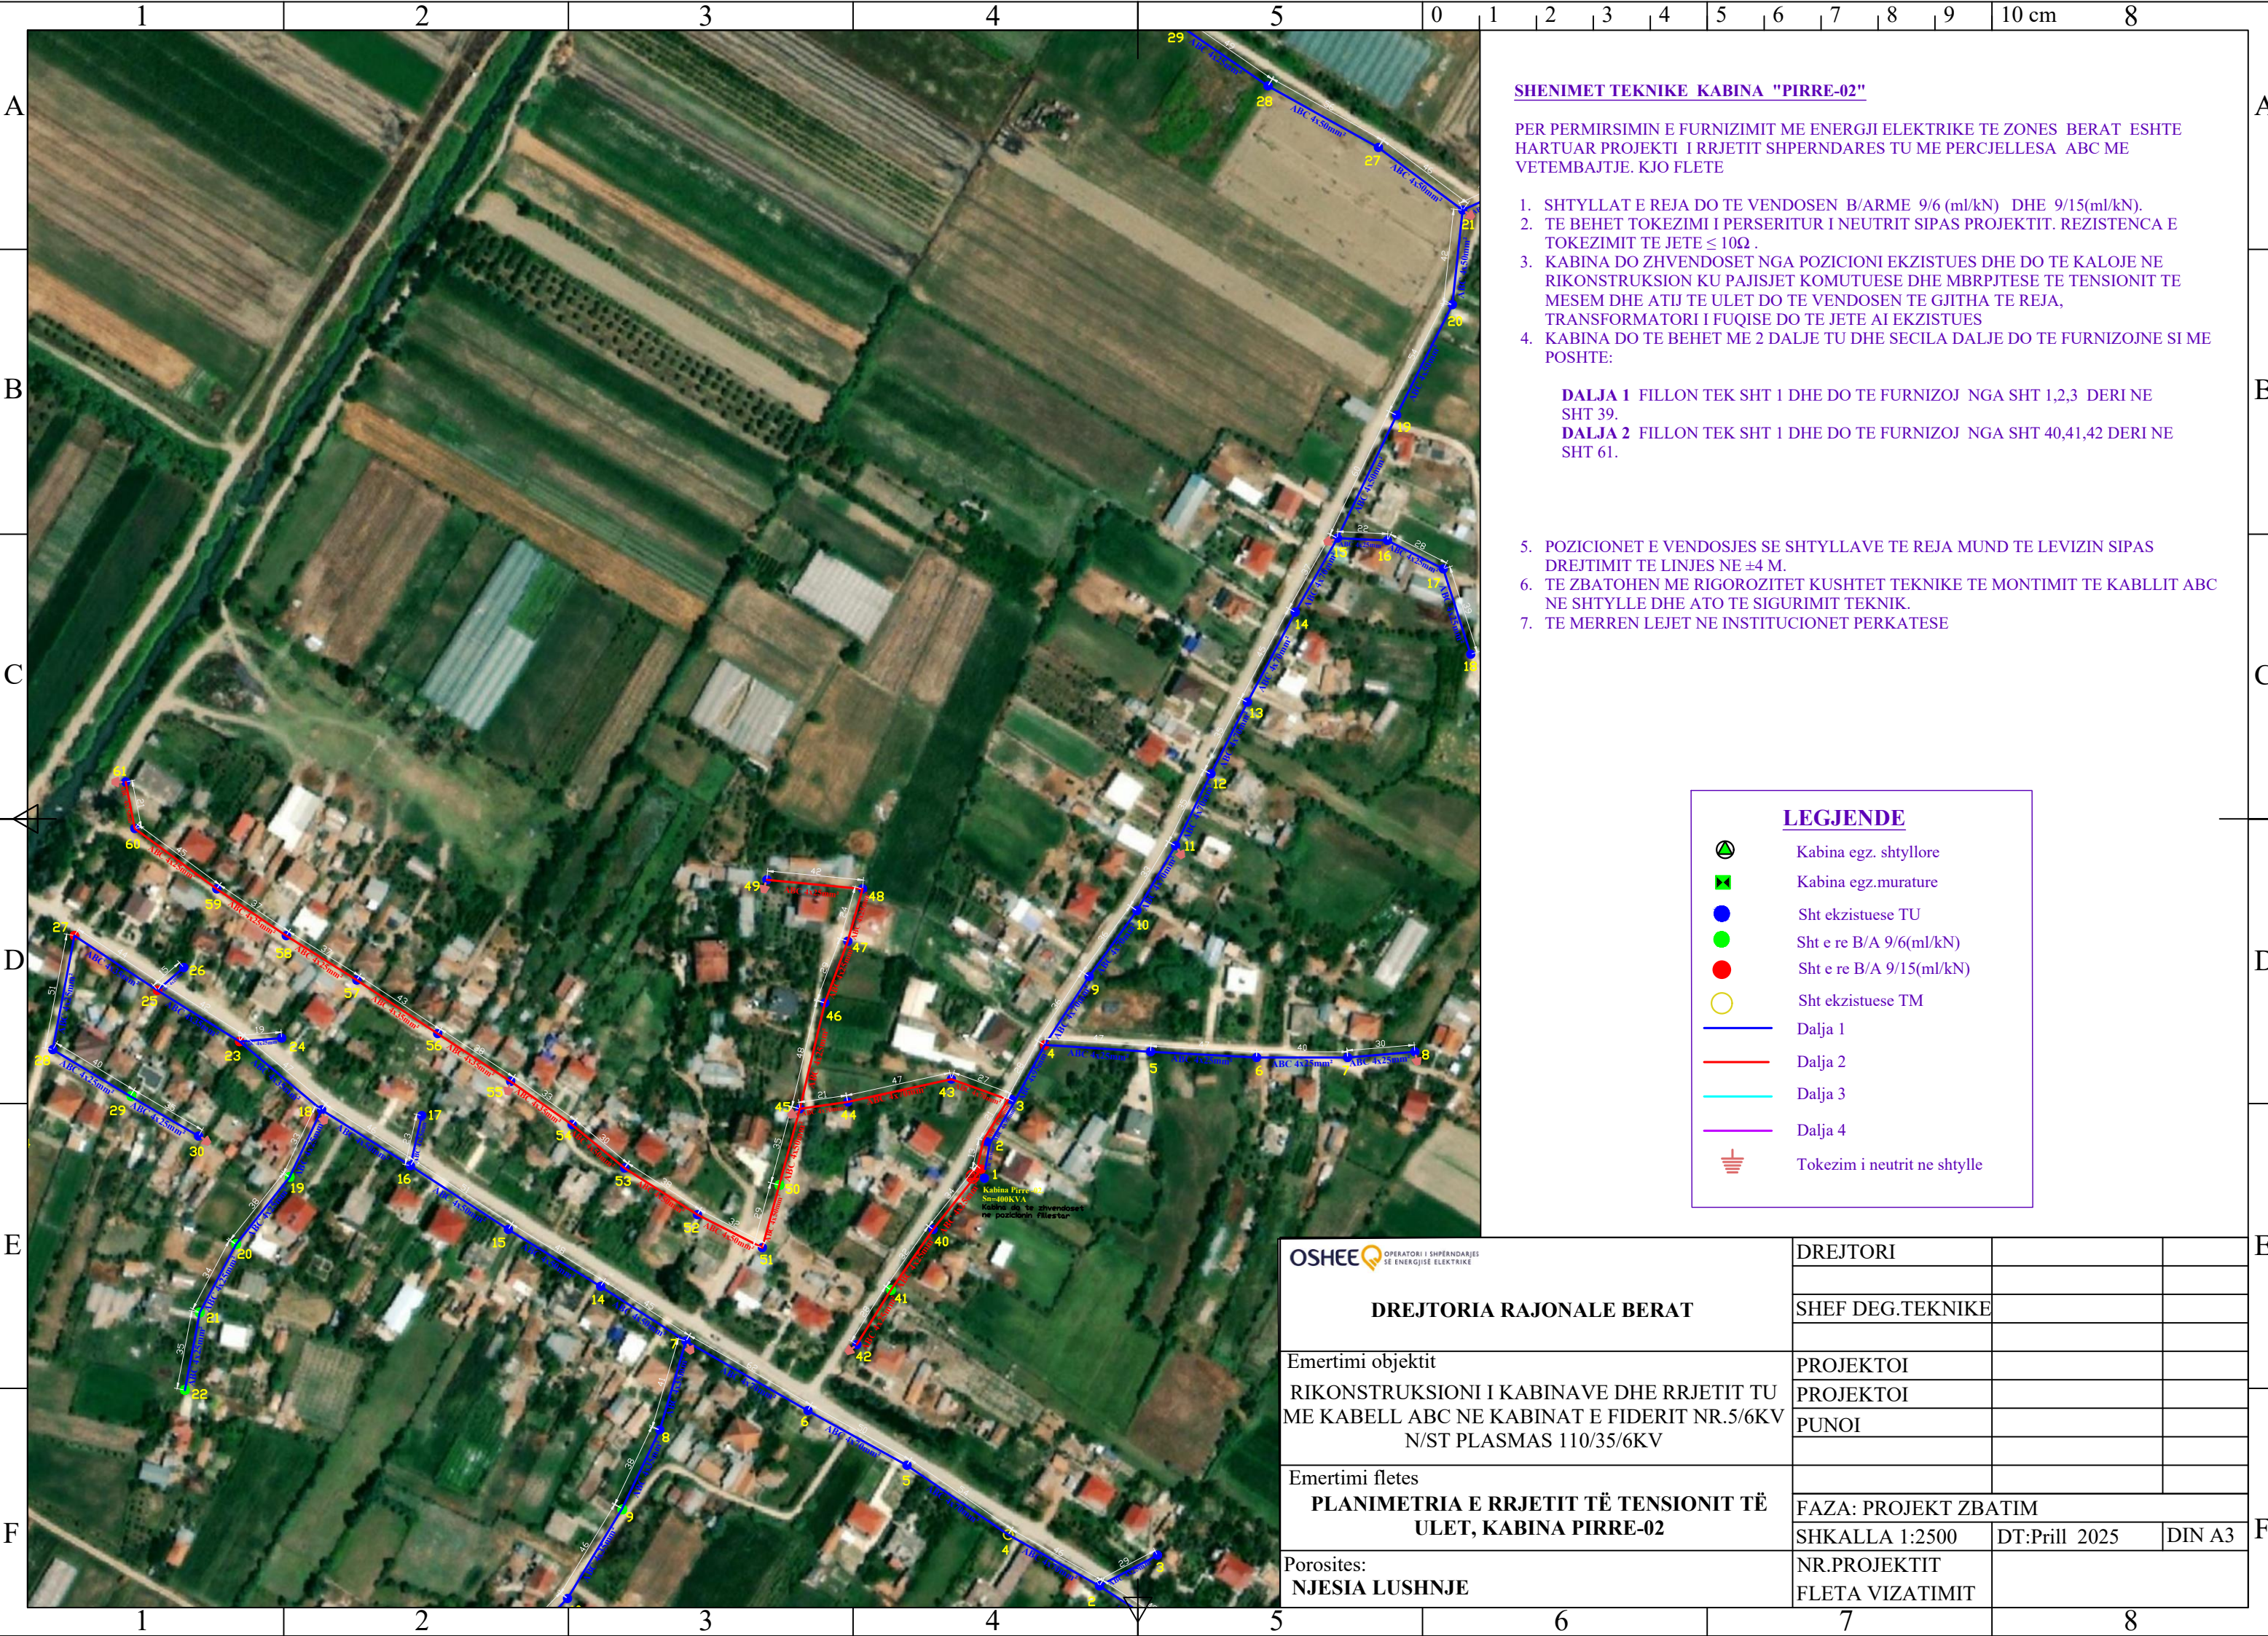

SHENIMET TEKNIKE KABINA "PIRRE-02"

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO ZHVENDOSËT NGA POZICIONI EKZISTUES DHE DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBRPJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA,
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 39.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 40,41,42 DERI NE SHT 61.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

 OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	DREJTORIA RAJONALE BERAT		
	Emertimi objektit		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA PIRRE-02			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

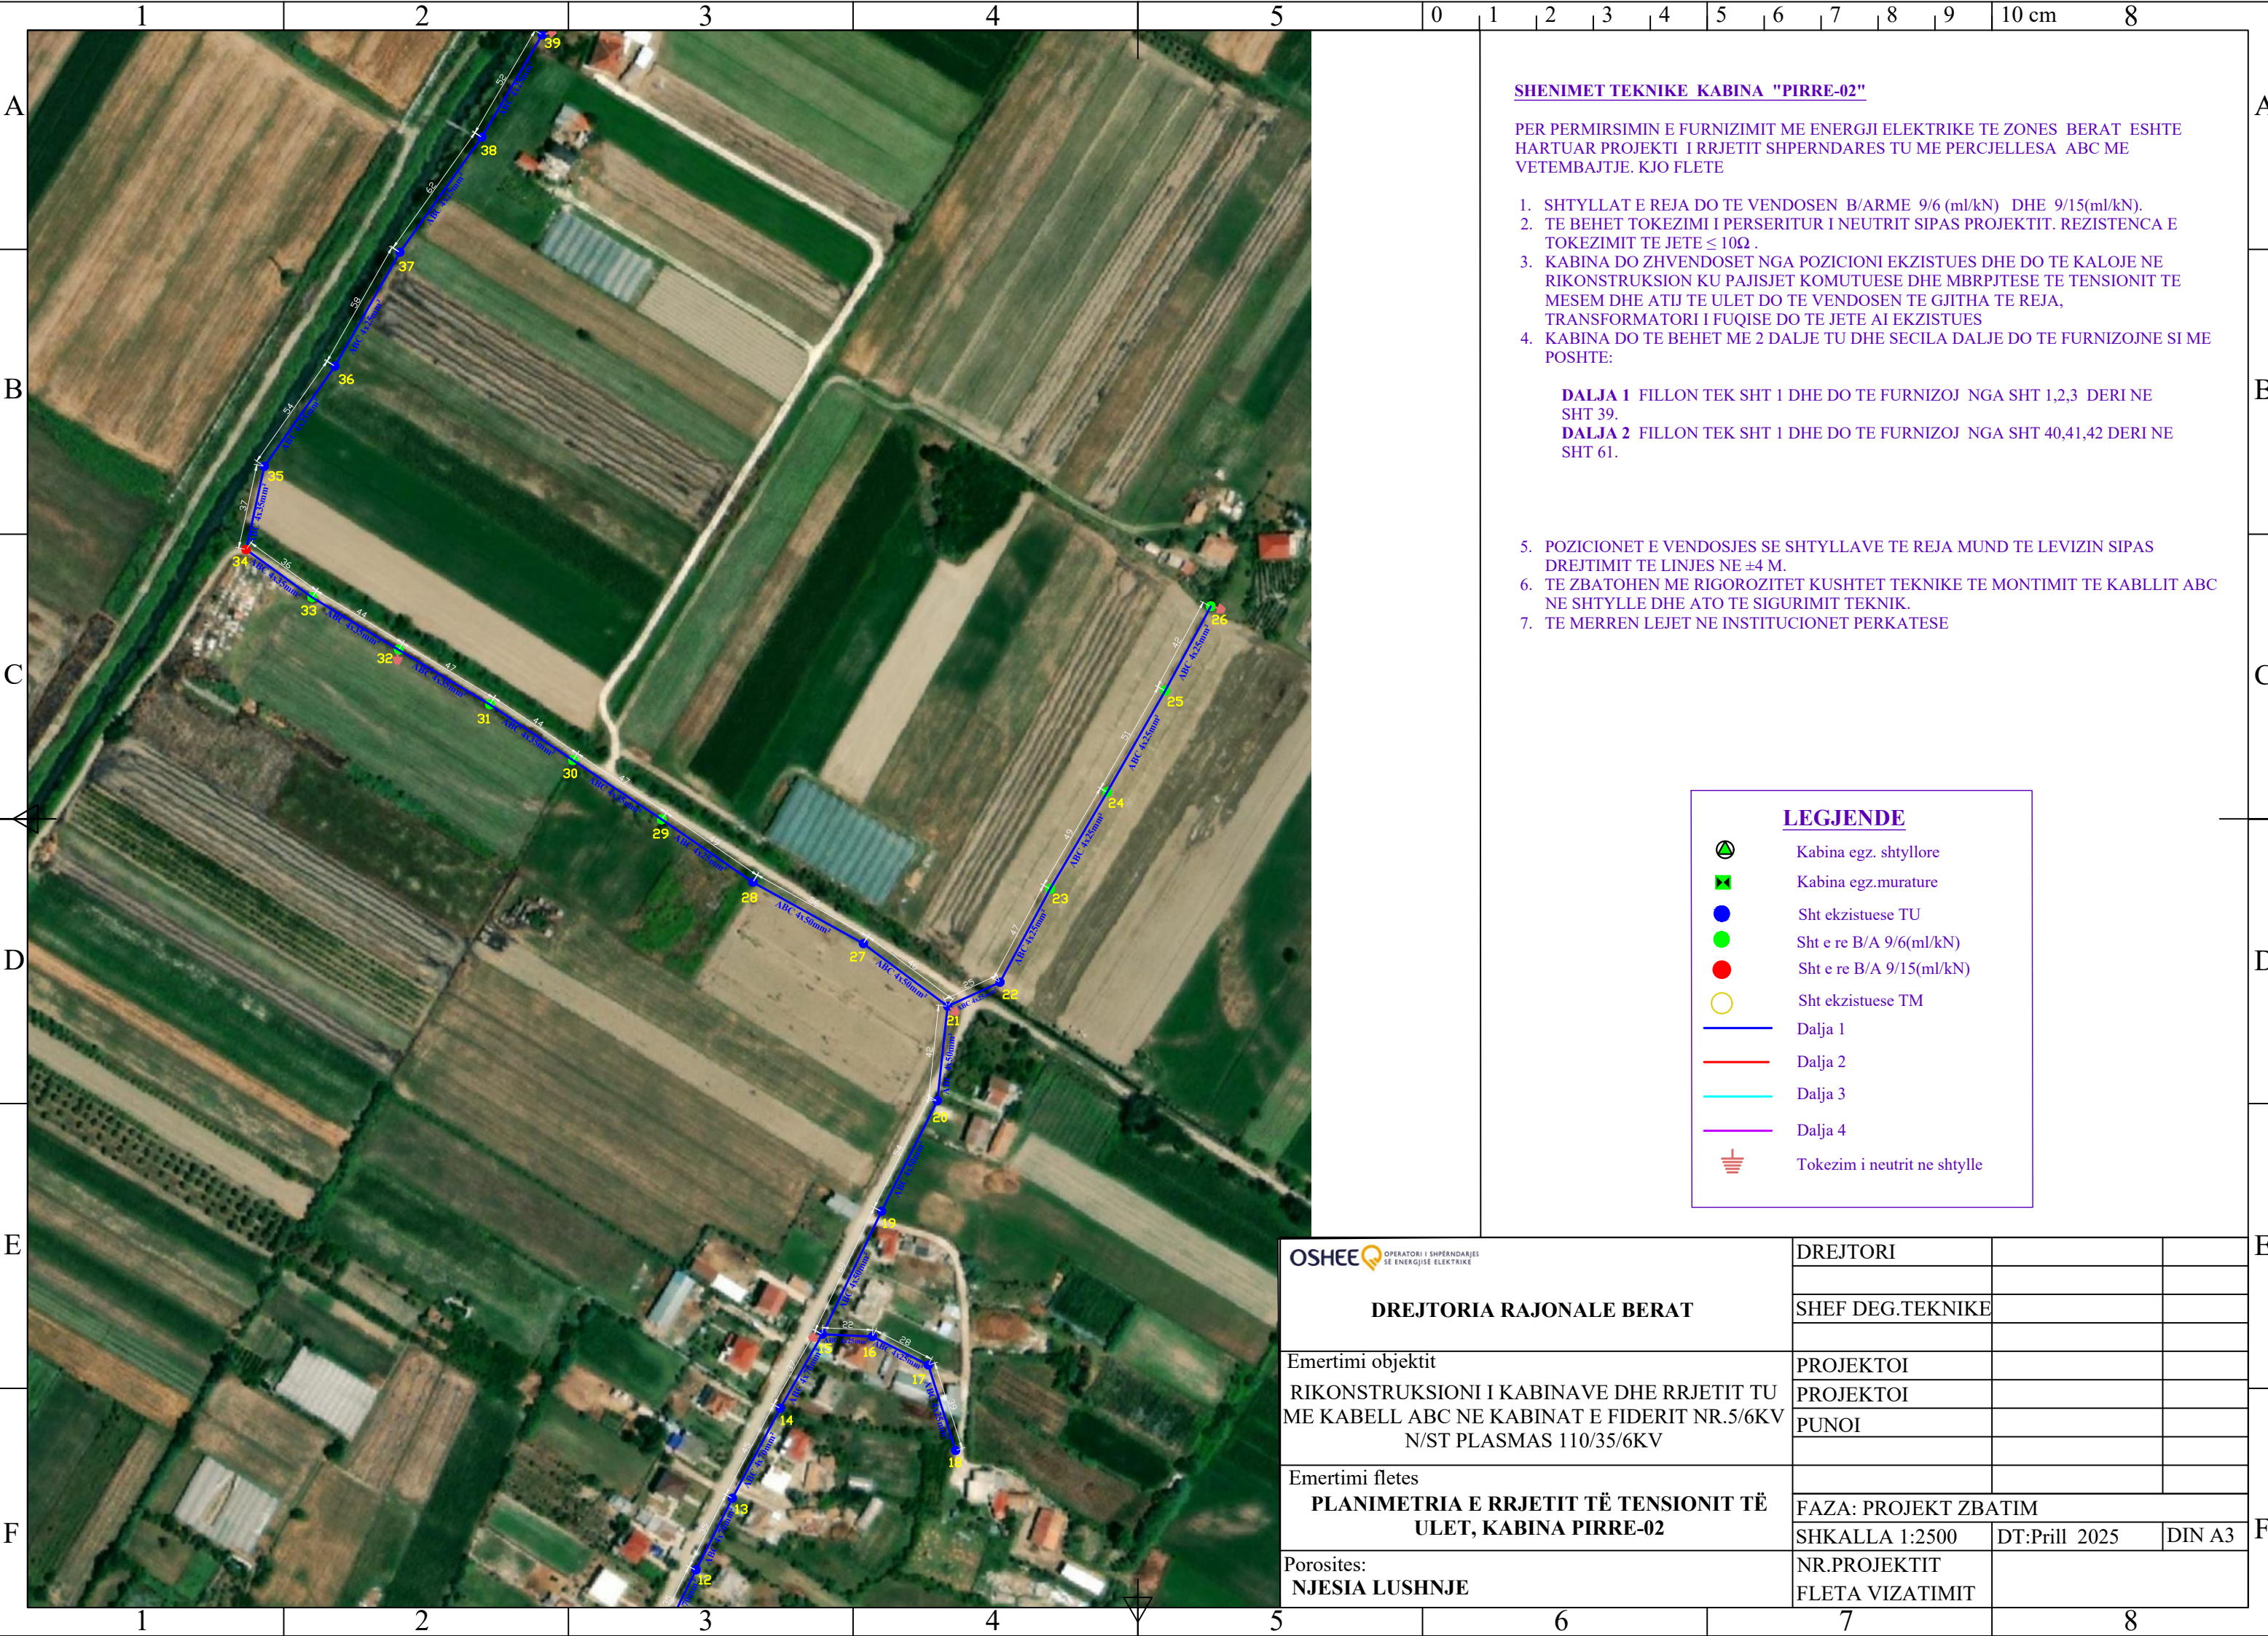

SHENIMET TEKNIKE KABINA "PIRRE-02"

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

- 1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
- 2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
- 3. KABINA DO ZHVENDOSET NGA POZICIONI EKZISTUES DHE DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBRPJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA, TRANSFORMATORI I FUQISE DO TE JETE AI EKZISTUES
- 4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 39.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 40,41,42 DERI NE SHT 61.

- 5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- 6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz. murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DREJTORIA RAJONALE BERAT	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
	PROJEKTOI		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA PIRRE-02			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2500	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "PIRRE -03 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 30.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 31,32,33 DERI NE SHT 39.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shpyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shpylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Emertimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV

Emertimi fletes
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA PIRRE-03

Porosites:
NJESIA LUSHNJE

DREJTORI

SHEF DEG.TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PUNOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA 1:2500

DT:Prill 2025

DIN A3

NR.PROJEKTIT

FLETA VIZATIMIT



SHENIMET TEKNIKE KABINA "KAMCISHT-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 18.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 19,20,21 DERI NE SHT 30.
DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 31,32,33 DERI NE SHT 70.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA KAMCISHT-01	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:			
NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

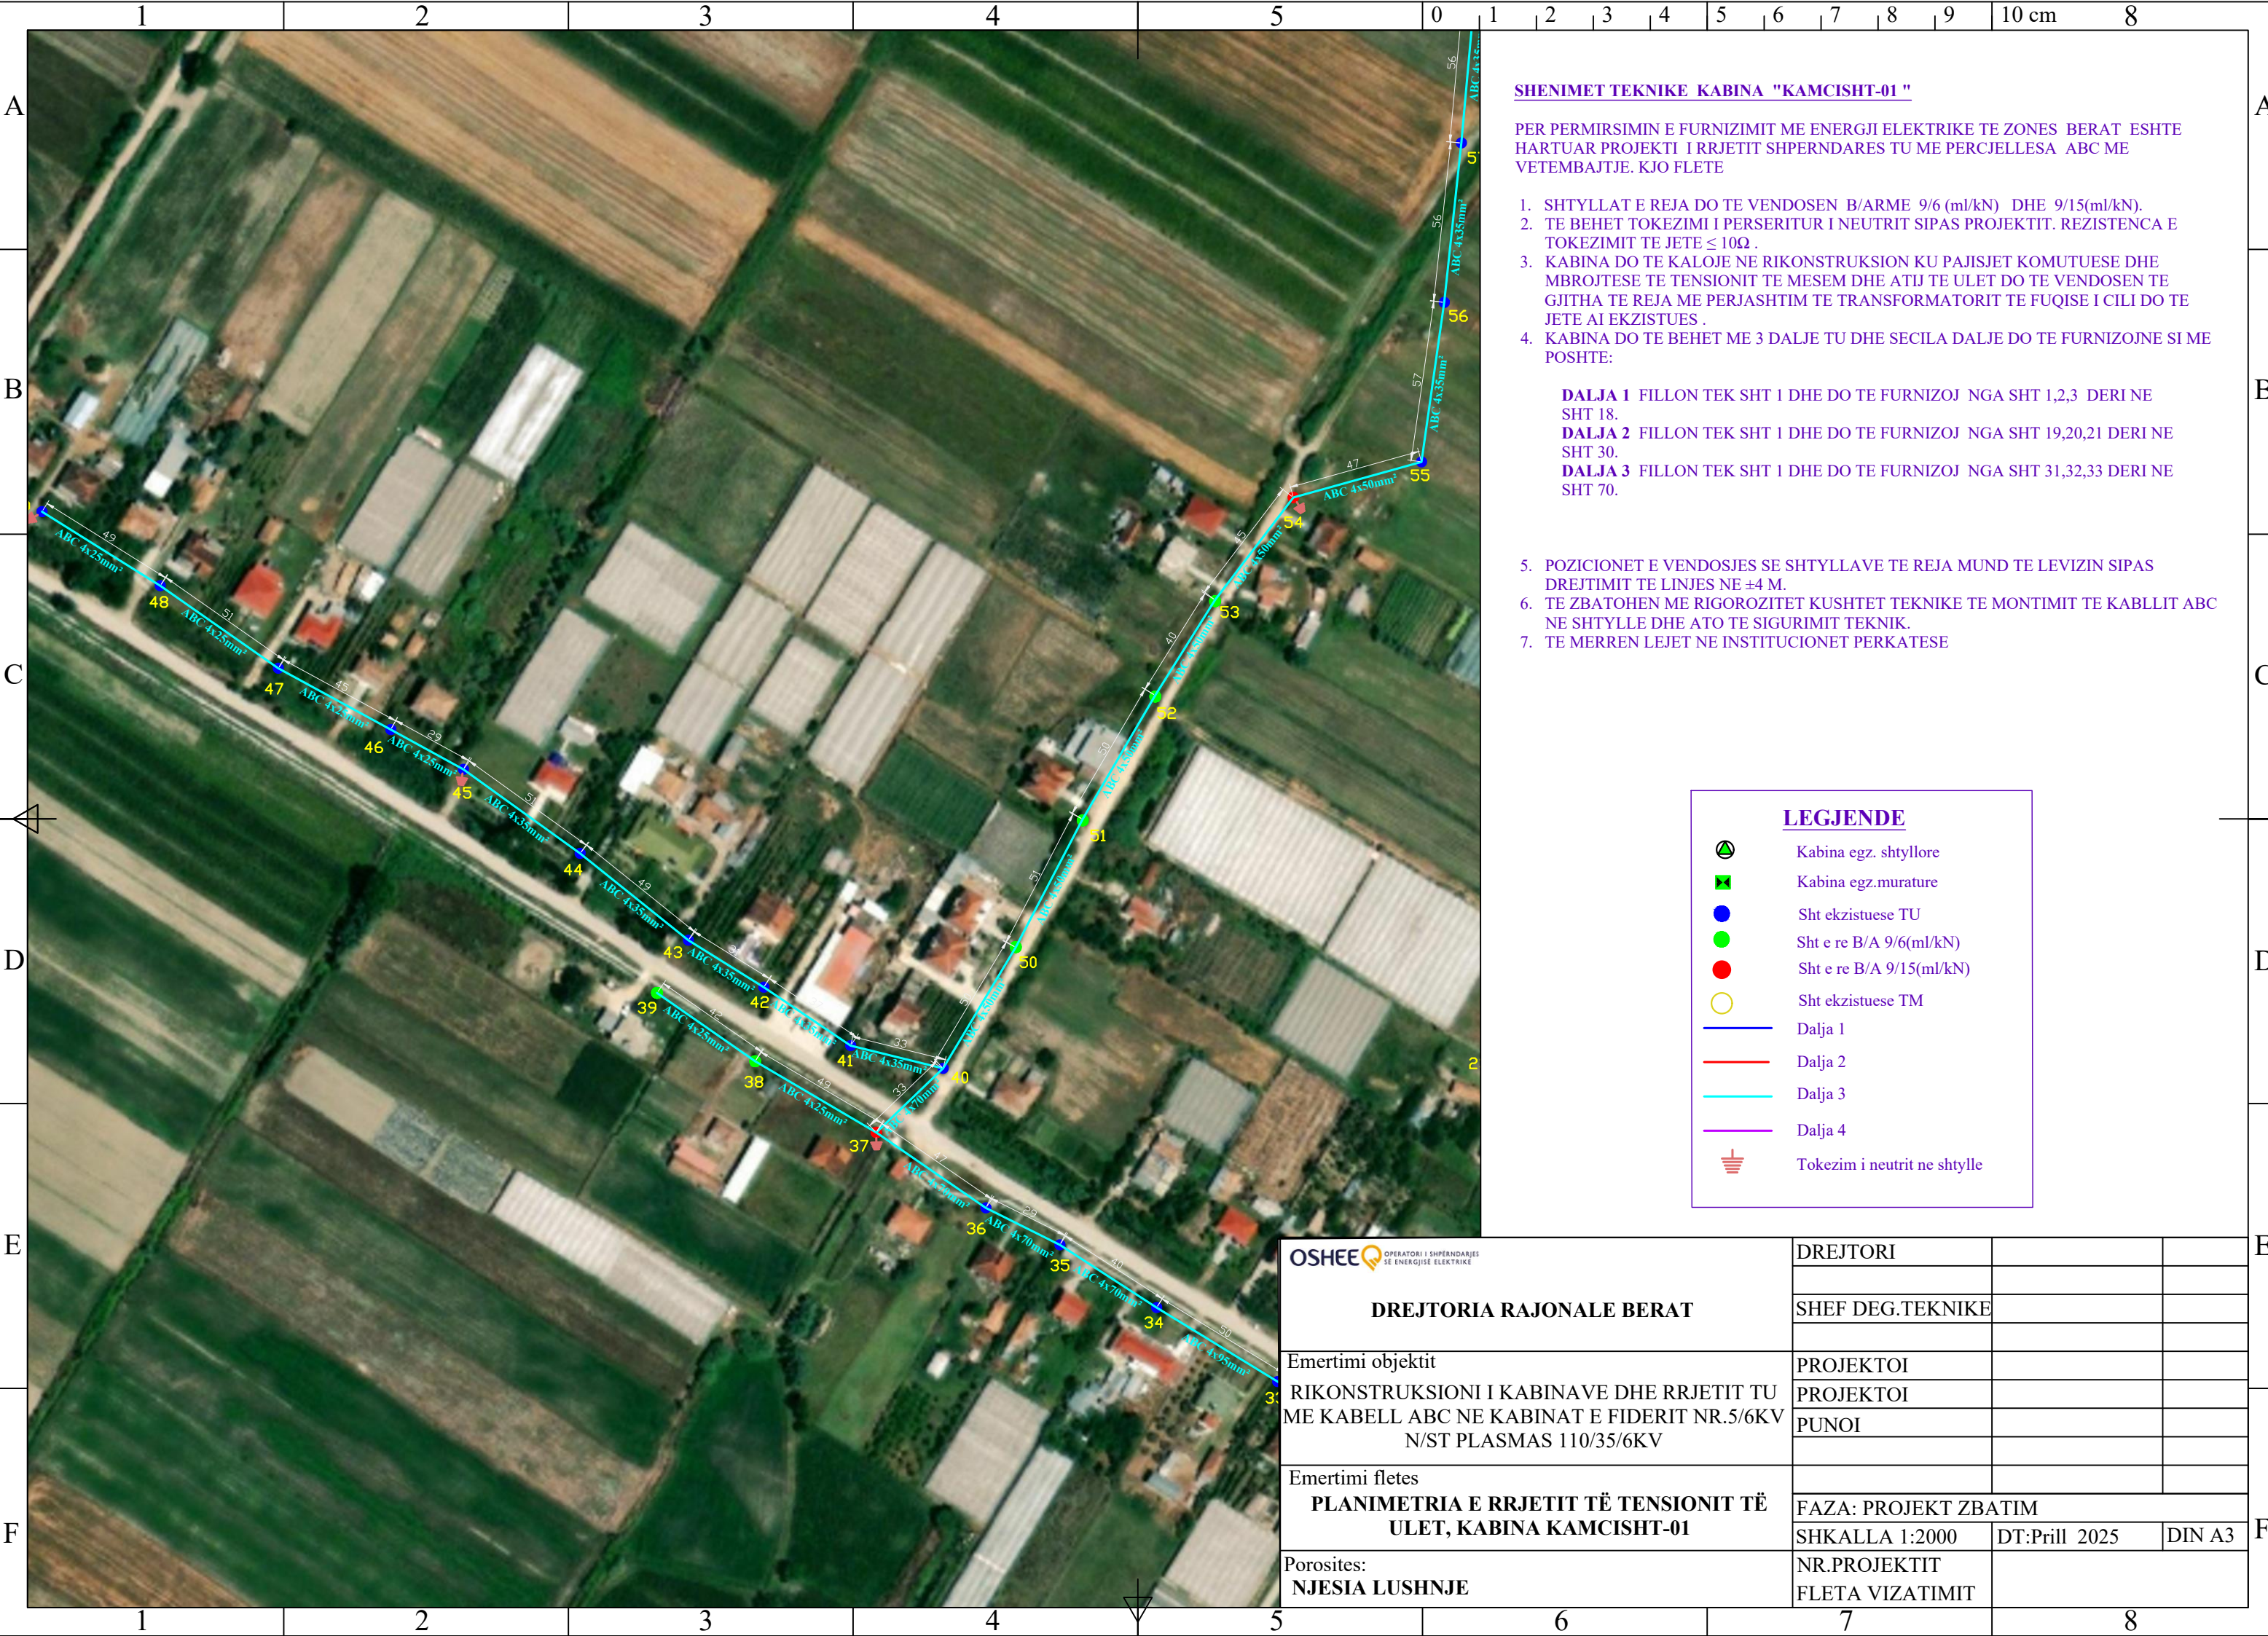

SHENIMET TEKNIKE KABINA "KAMCISHT-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 18.
DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 19,20,21 DERI NE SHT 30.
DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 31,32,33 DERI NE SHT 70.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

Kabina egz. shtyllore

Kabina egz.murature

Sht ekzistuese TU

Sht e re B/A 9/6(ml/kN)

Sht e re B/A 9/15(ml/kN)

Sht ekzistuese TM

Dalja 1


Dalja 2

Dalja 3

Dalja 4

Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DREJTORIA RAJONALE BERAT	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA KAMCISHT-01	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:			
NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT		

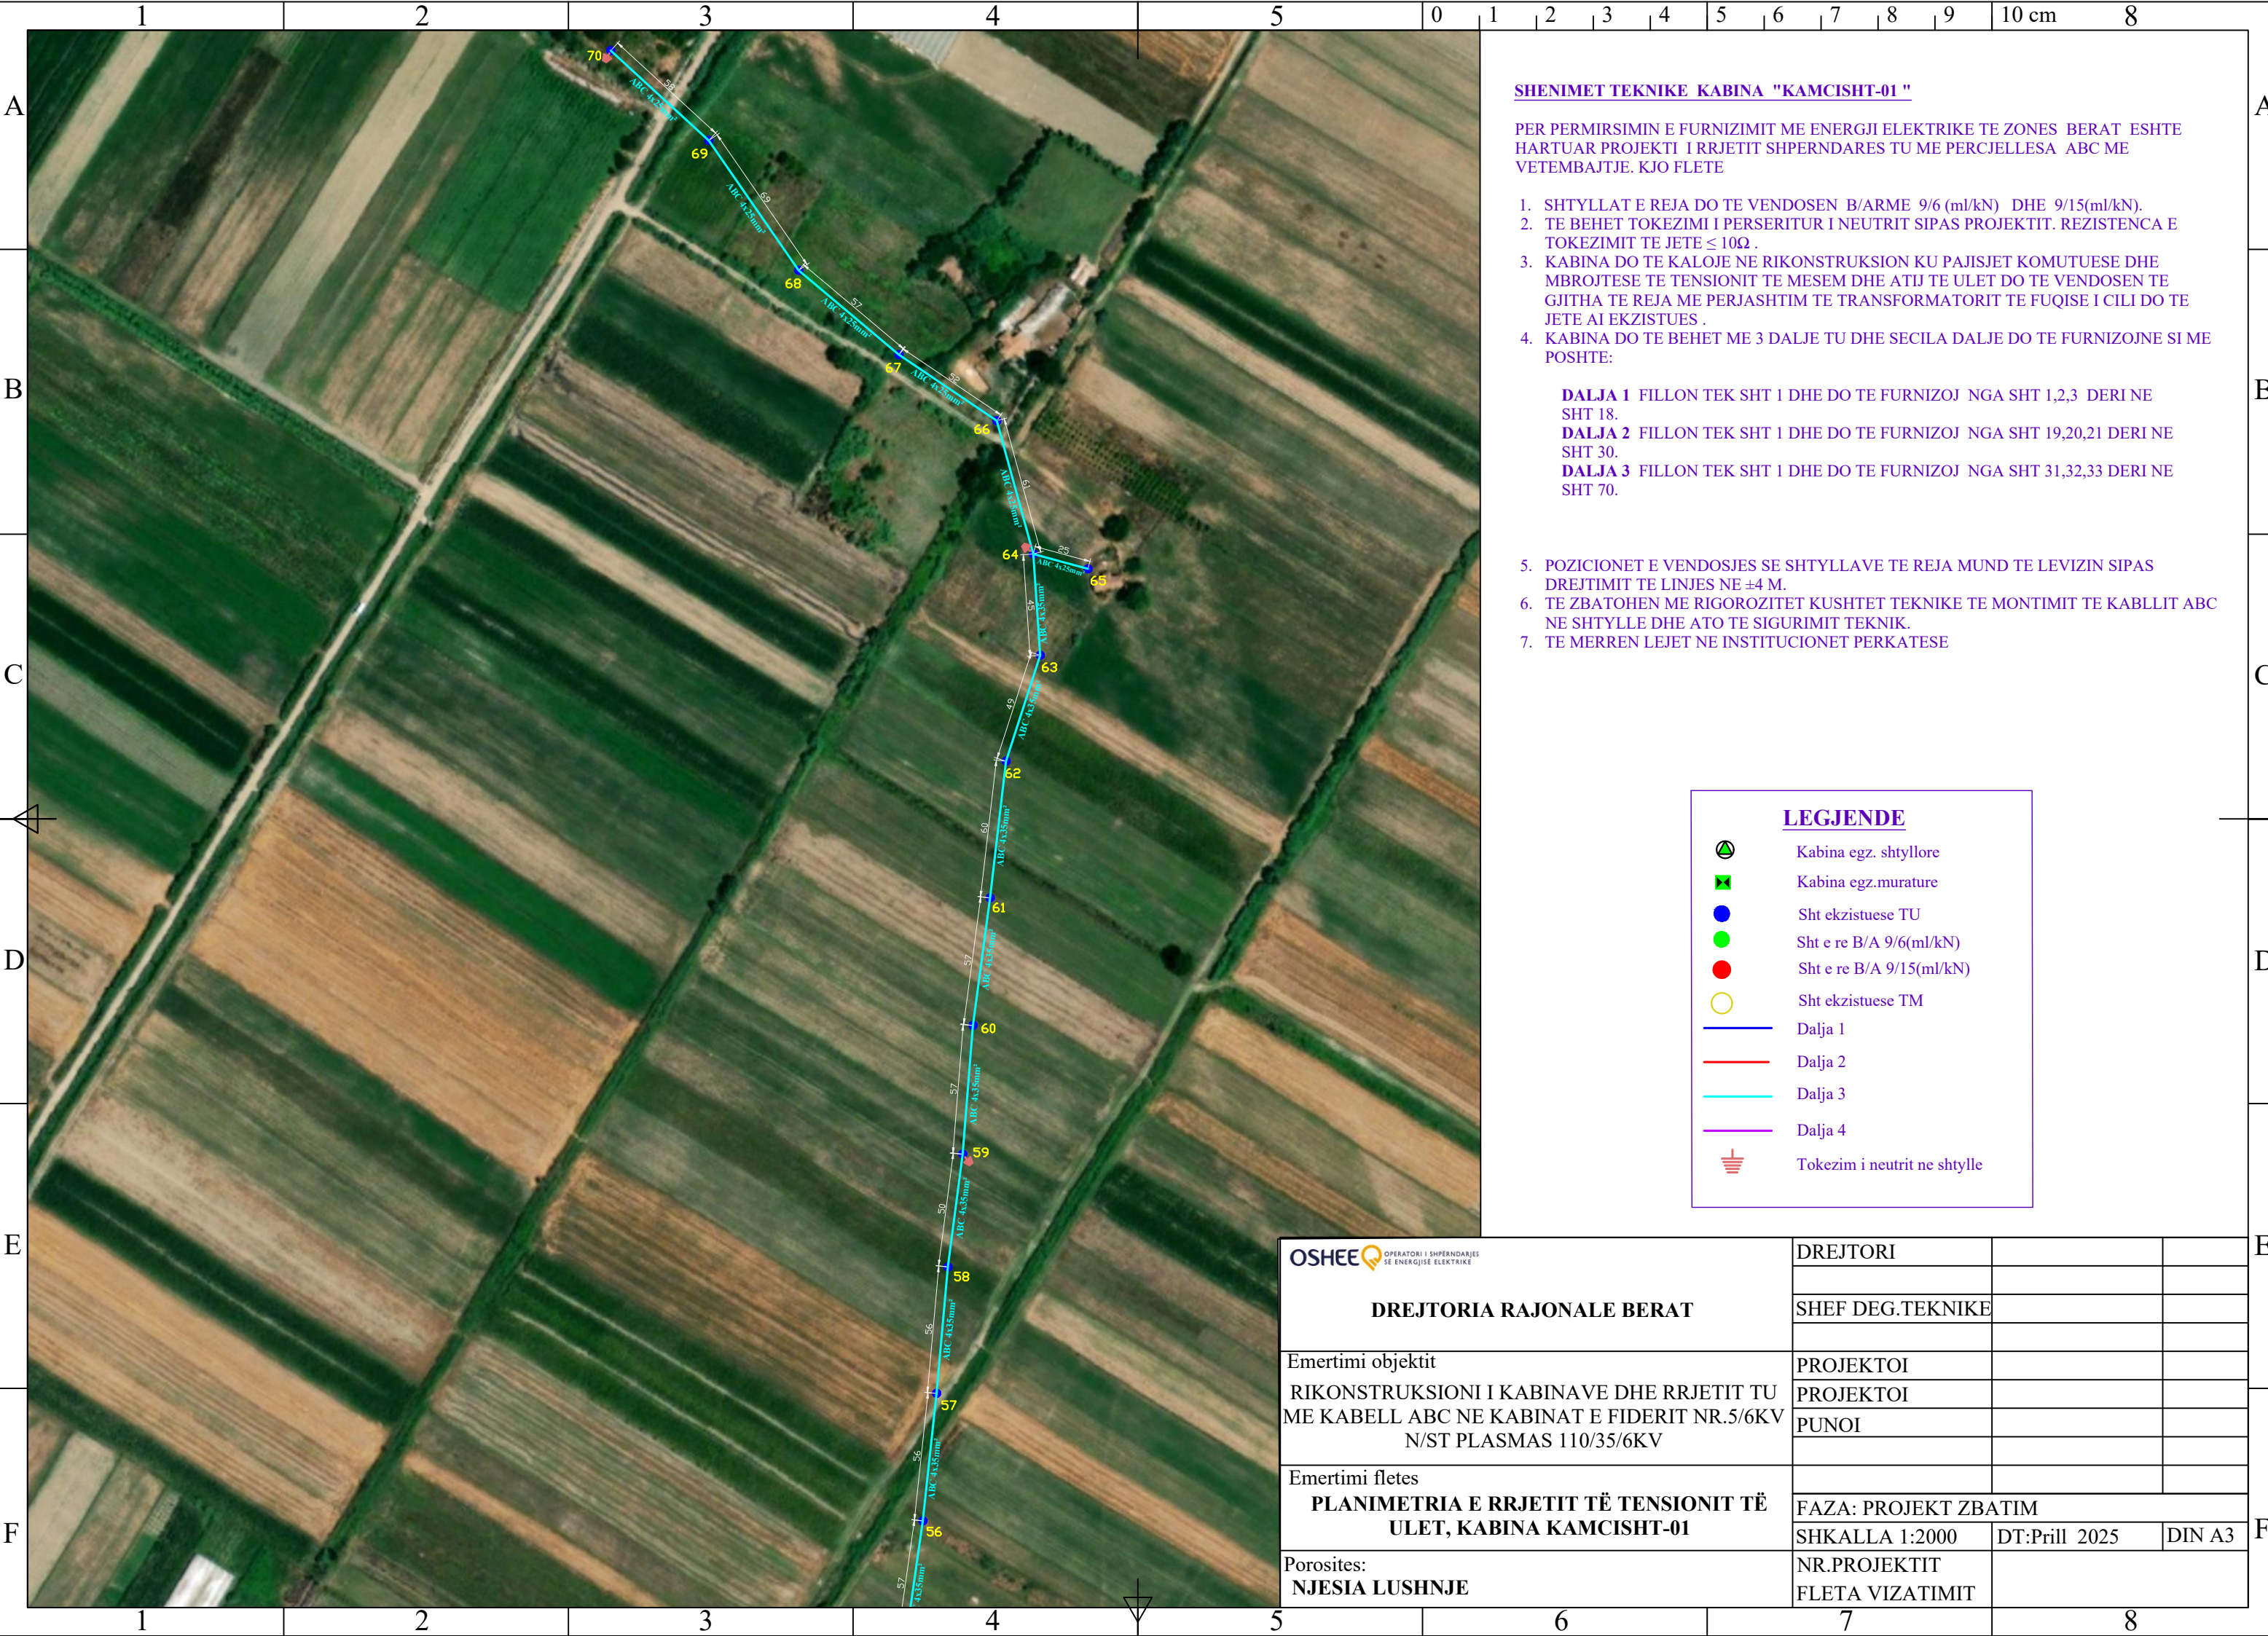

SHENIMET TEKNIKE KABINA "KAMCISHT-01 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 18.
- DALJA 2** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 19,20,21 DERI NE SHT 30.
- DALJA 3** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 31,32,33 DERI NE SHT 70.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DREJTORIA RAJONALE BERAT	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA KAMCISHT-01			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites: NJESIA LUSHNJE	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		

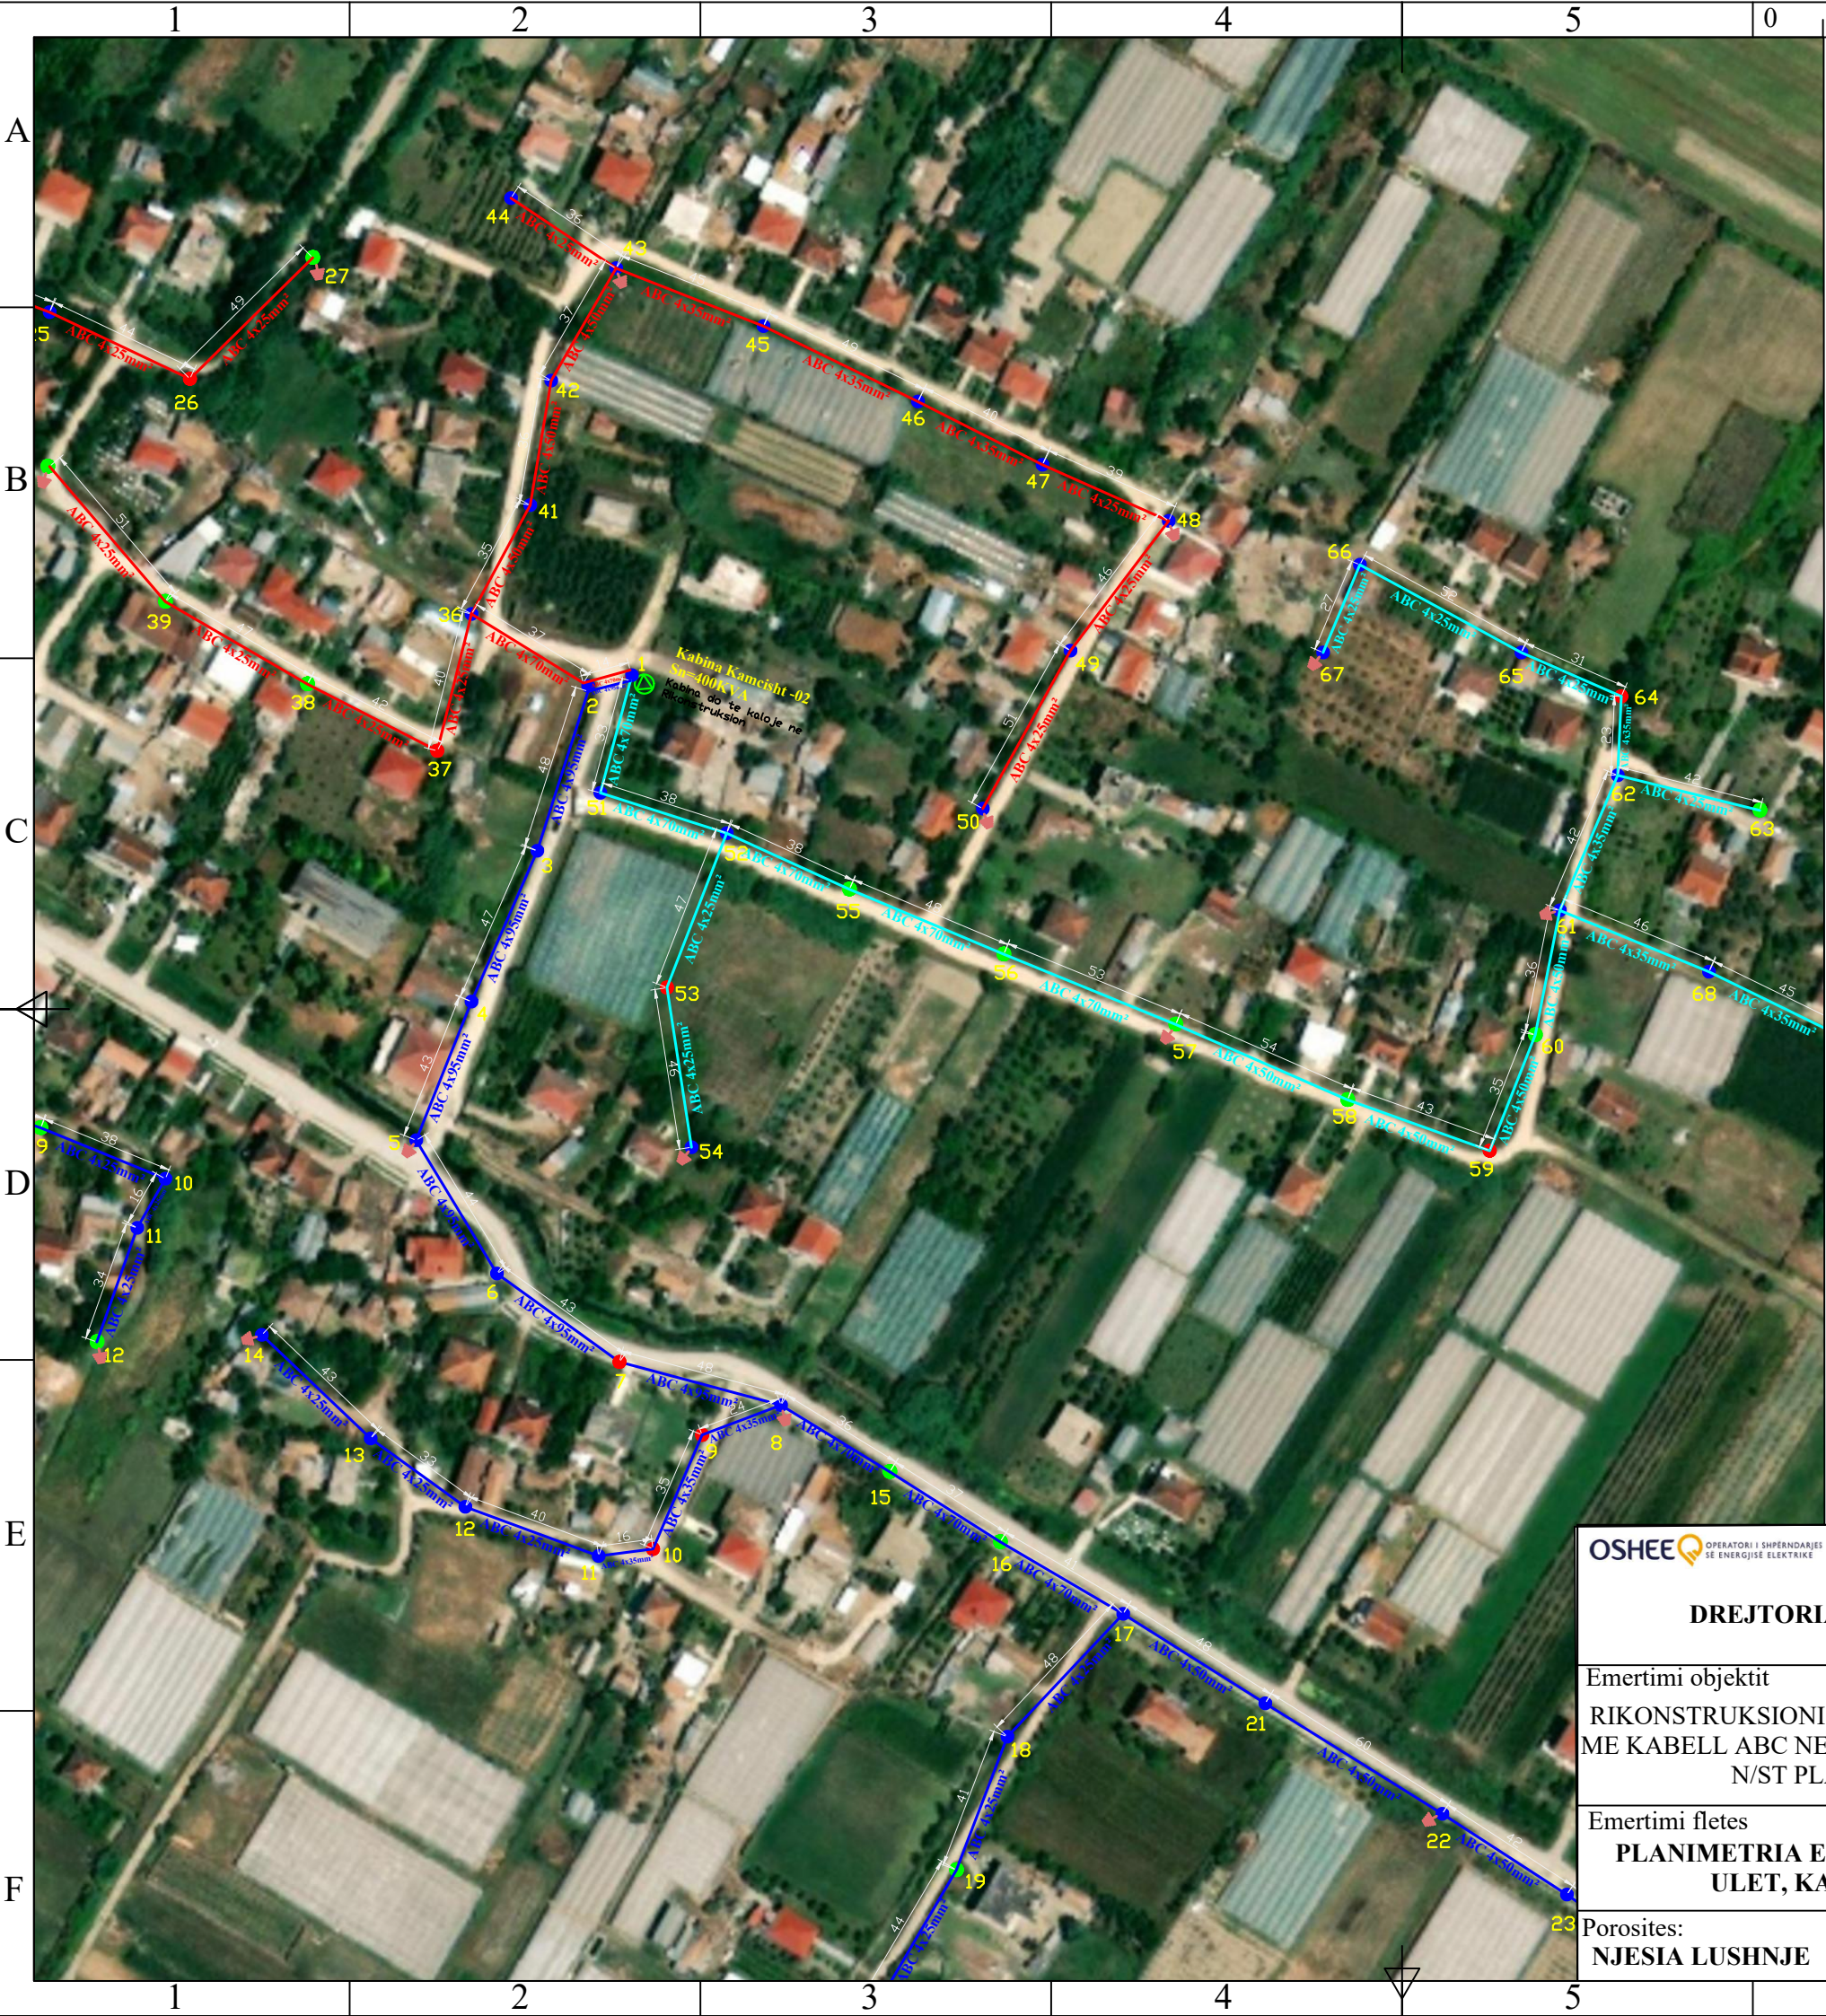

SHENIMET TEKNIKE KABINA "KAMCISHT -02 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 35.
- DALJA 2** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 36,37,38 DERI NE SHT 50.
- DALJA 3** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 51,52,53 DERI NE SHT 77.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OPERATORI I SHPERNDARES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	DREJTORI		
	SHEF DEG.TEKNIKE		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA KAMCISHT-02	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DT:Prill 2025	DIN A3
Porosites:	NR.PROJEKTIT		
NJESIA LUSHNJE	FLETA VIZATIMIT		



SHENIMET TEKNIKE KABINA "KAMCISHT -02 "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 35.

DALJA 2 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 36,37,38 DERI NE SHT 50.

DALJA 3 FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 51,52,53 DERI NE SHT 77.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Emertimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV

Emertimi fletes
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA KAMCISHT-02

Porosites:
NJESIA LUSHNJE

DREJTORI

SHEF DEG.TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PUNOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA 1:3000

DT:Prill 2025

DIN A3

NR.PROJEKTIT

FLETA VIZATIMIT



SHENIMET TEKNIKE KABINA "RAPEZ FSHAT "

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES BERAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE

1. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) DHE 9/15(ml/kN).
2. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
3. KABINA DO TE KALOJE NE RIKONSTRUKSION KU PAJISJET KOMUTUESE DHE MBROJTESE TE TENSIONIT TE MESEM DHE ATIJ TE ULET DO TE VENDOSEN TE GJITHA TE REJA ME PERJASHTIM TE TRANSFORMATORIT TE FUQISE I CILI DO TE JETE AI EKZISTUES.
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 1,2,3 DERI NE SHT 27.
- DALJA 2** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 28,29,30 DERI NE SHT 39.
- DALJA 3** FILLON TEK SHT 1 DHE DO TE FURNIZOJ NGA SHT 40,41,42 DERI NE SHT 55.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

LEGJENDE

- Kabina egz. shtyllore
- Kabina egz.murature
- Sht ekzistuese TU
- Sht e re B/A 9/6(ml/kN)
- Sht e re B/A 9/15(ml/kN)
- Sht ekzistuese TM
- Dalja 1
- Dalja 2
- Dalja 3
- Dalja 4
- Tokezim i neutrit ne shtylle

OSHEE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Emertimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABELL ABC NE KABINAT E FIDERIT NR.5/6KV N/ST PLASMAS 110/35/6KV

Emertimi fletes
PLANIMETRIA E RRJETIT TË TENSIONIT TË ULET, KABINA RAPEZ FSHAT

Porosites:
NJESIA LUSHNJE

DREJTORI

SHEF DEG.TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PUNOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA 1:1500

NR.PROJEKTIT

FLETA VIZATIMIT

DT:Prill 2025

DIN A3

