

[illegible]

LEGJENDE




PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE T
ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT
SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 28.**
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 43.**
5. POZICIONET E VENDOSSES SE SHITYLIVAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREHTIMIT TE LINES NE +4 M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SIEKTIEMIT TE RRJETIT EKZISTUES I 10 KV PER RUATJET E DHEJES NAVE NE KRYEQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE T M DHE T
7. TE ZBATOHEN ME RIGORIZOJET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHITYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 43.

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHITJYLLAVE TE REJA MUN
TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE +4 M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN
MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER
RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYEZIMIN TE LINJAVE
AJRORE TM DHE DU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE
MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHITJYLLLE DHE ATO TE
SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

G	DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI			G
		K/D/Teknike			
		PROJEKTOI			
		Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
		PROJEKTOI			
H	RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI			H
		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
	Emërtimi flêtes				
		FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. __. __.2024	DIN A3	
		NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:		
	FLETA NR. E-01	PROJEKT			

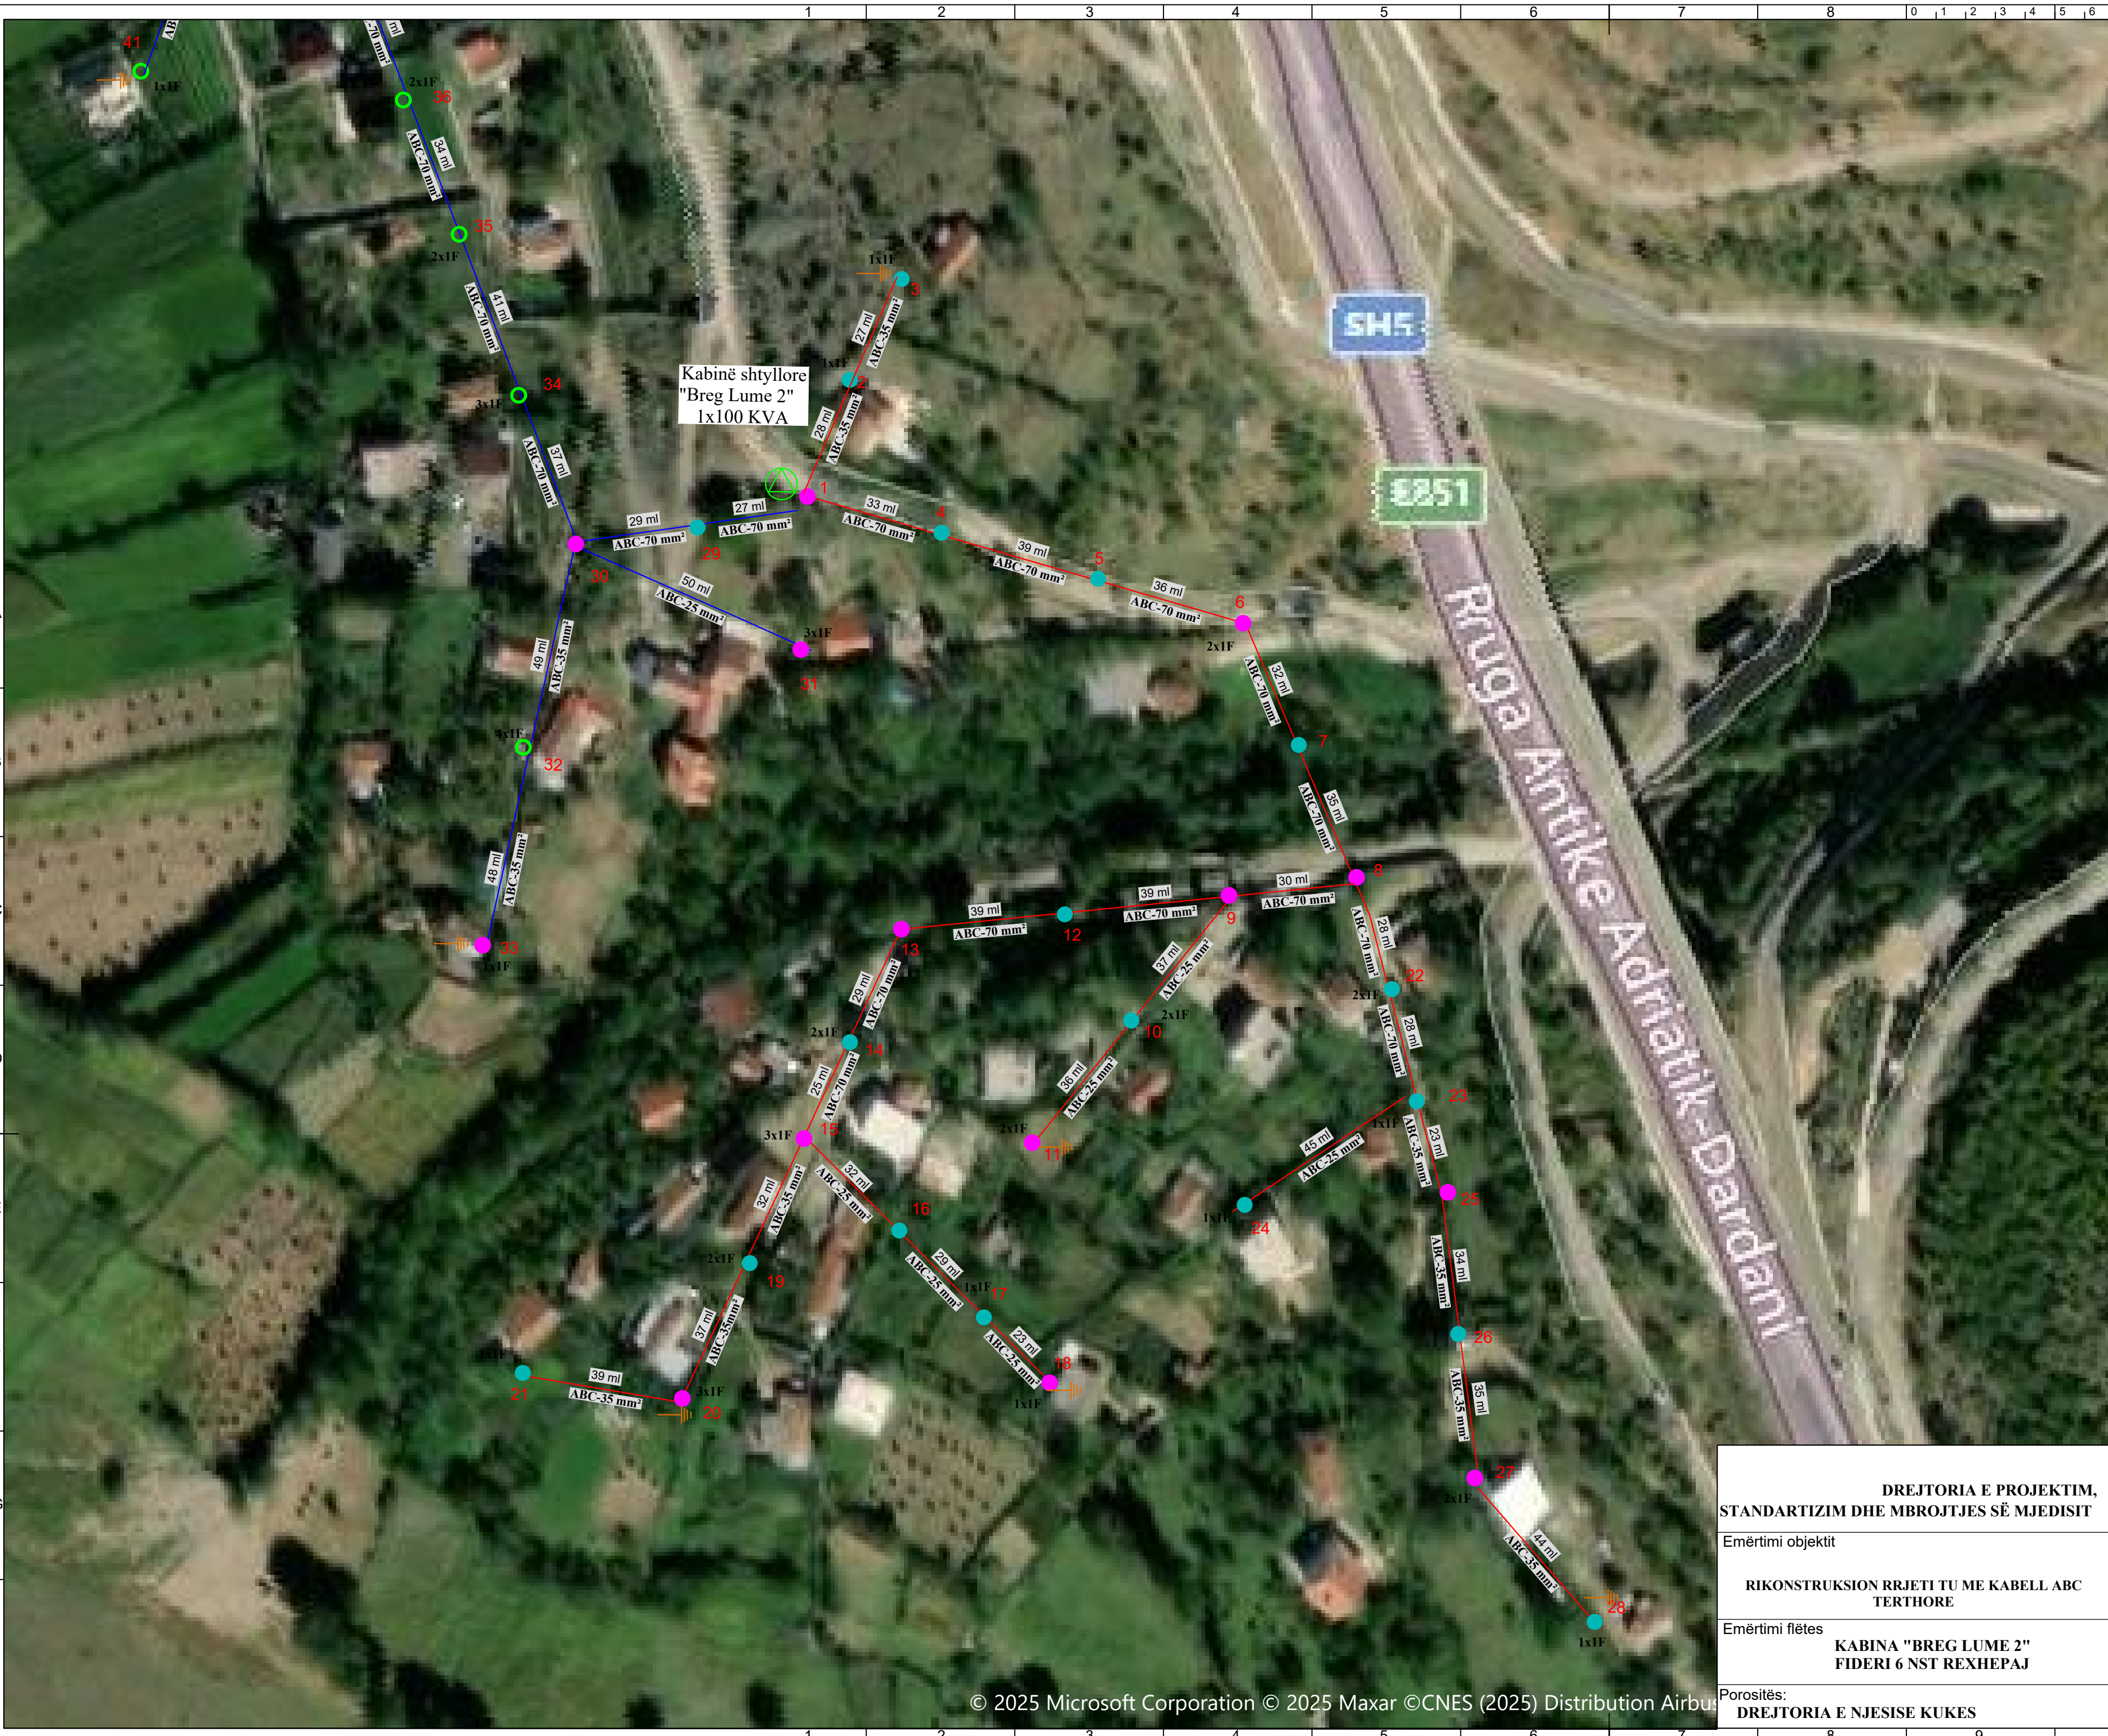

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 28.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 43.

- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "BREG LUME 2" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	Emërtimi flëtes		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 28.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 43.

- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			



LEGJENDE

-  Kabina e re tip box
-  Kabina ekzistuese tip murature
-  Kabina ekzistuese tip shtyllore
-  Linje TU ABC Dalja 1
-  Linje TU ABC Dalja 2
-  Linje TU ABC Dalja 3
-  Linje TU ABC Dalja 4
-  Shtylle ekzistuese
-  Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Tokezim i nultit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
- PER PERMIRSESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 100.
 - KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:
- DALJA 1** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 32.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 101.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT.32.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT.101.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			



LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTJESË MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT.32.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT.101.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERRËN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERRËN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "BREG LUME 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			

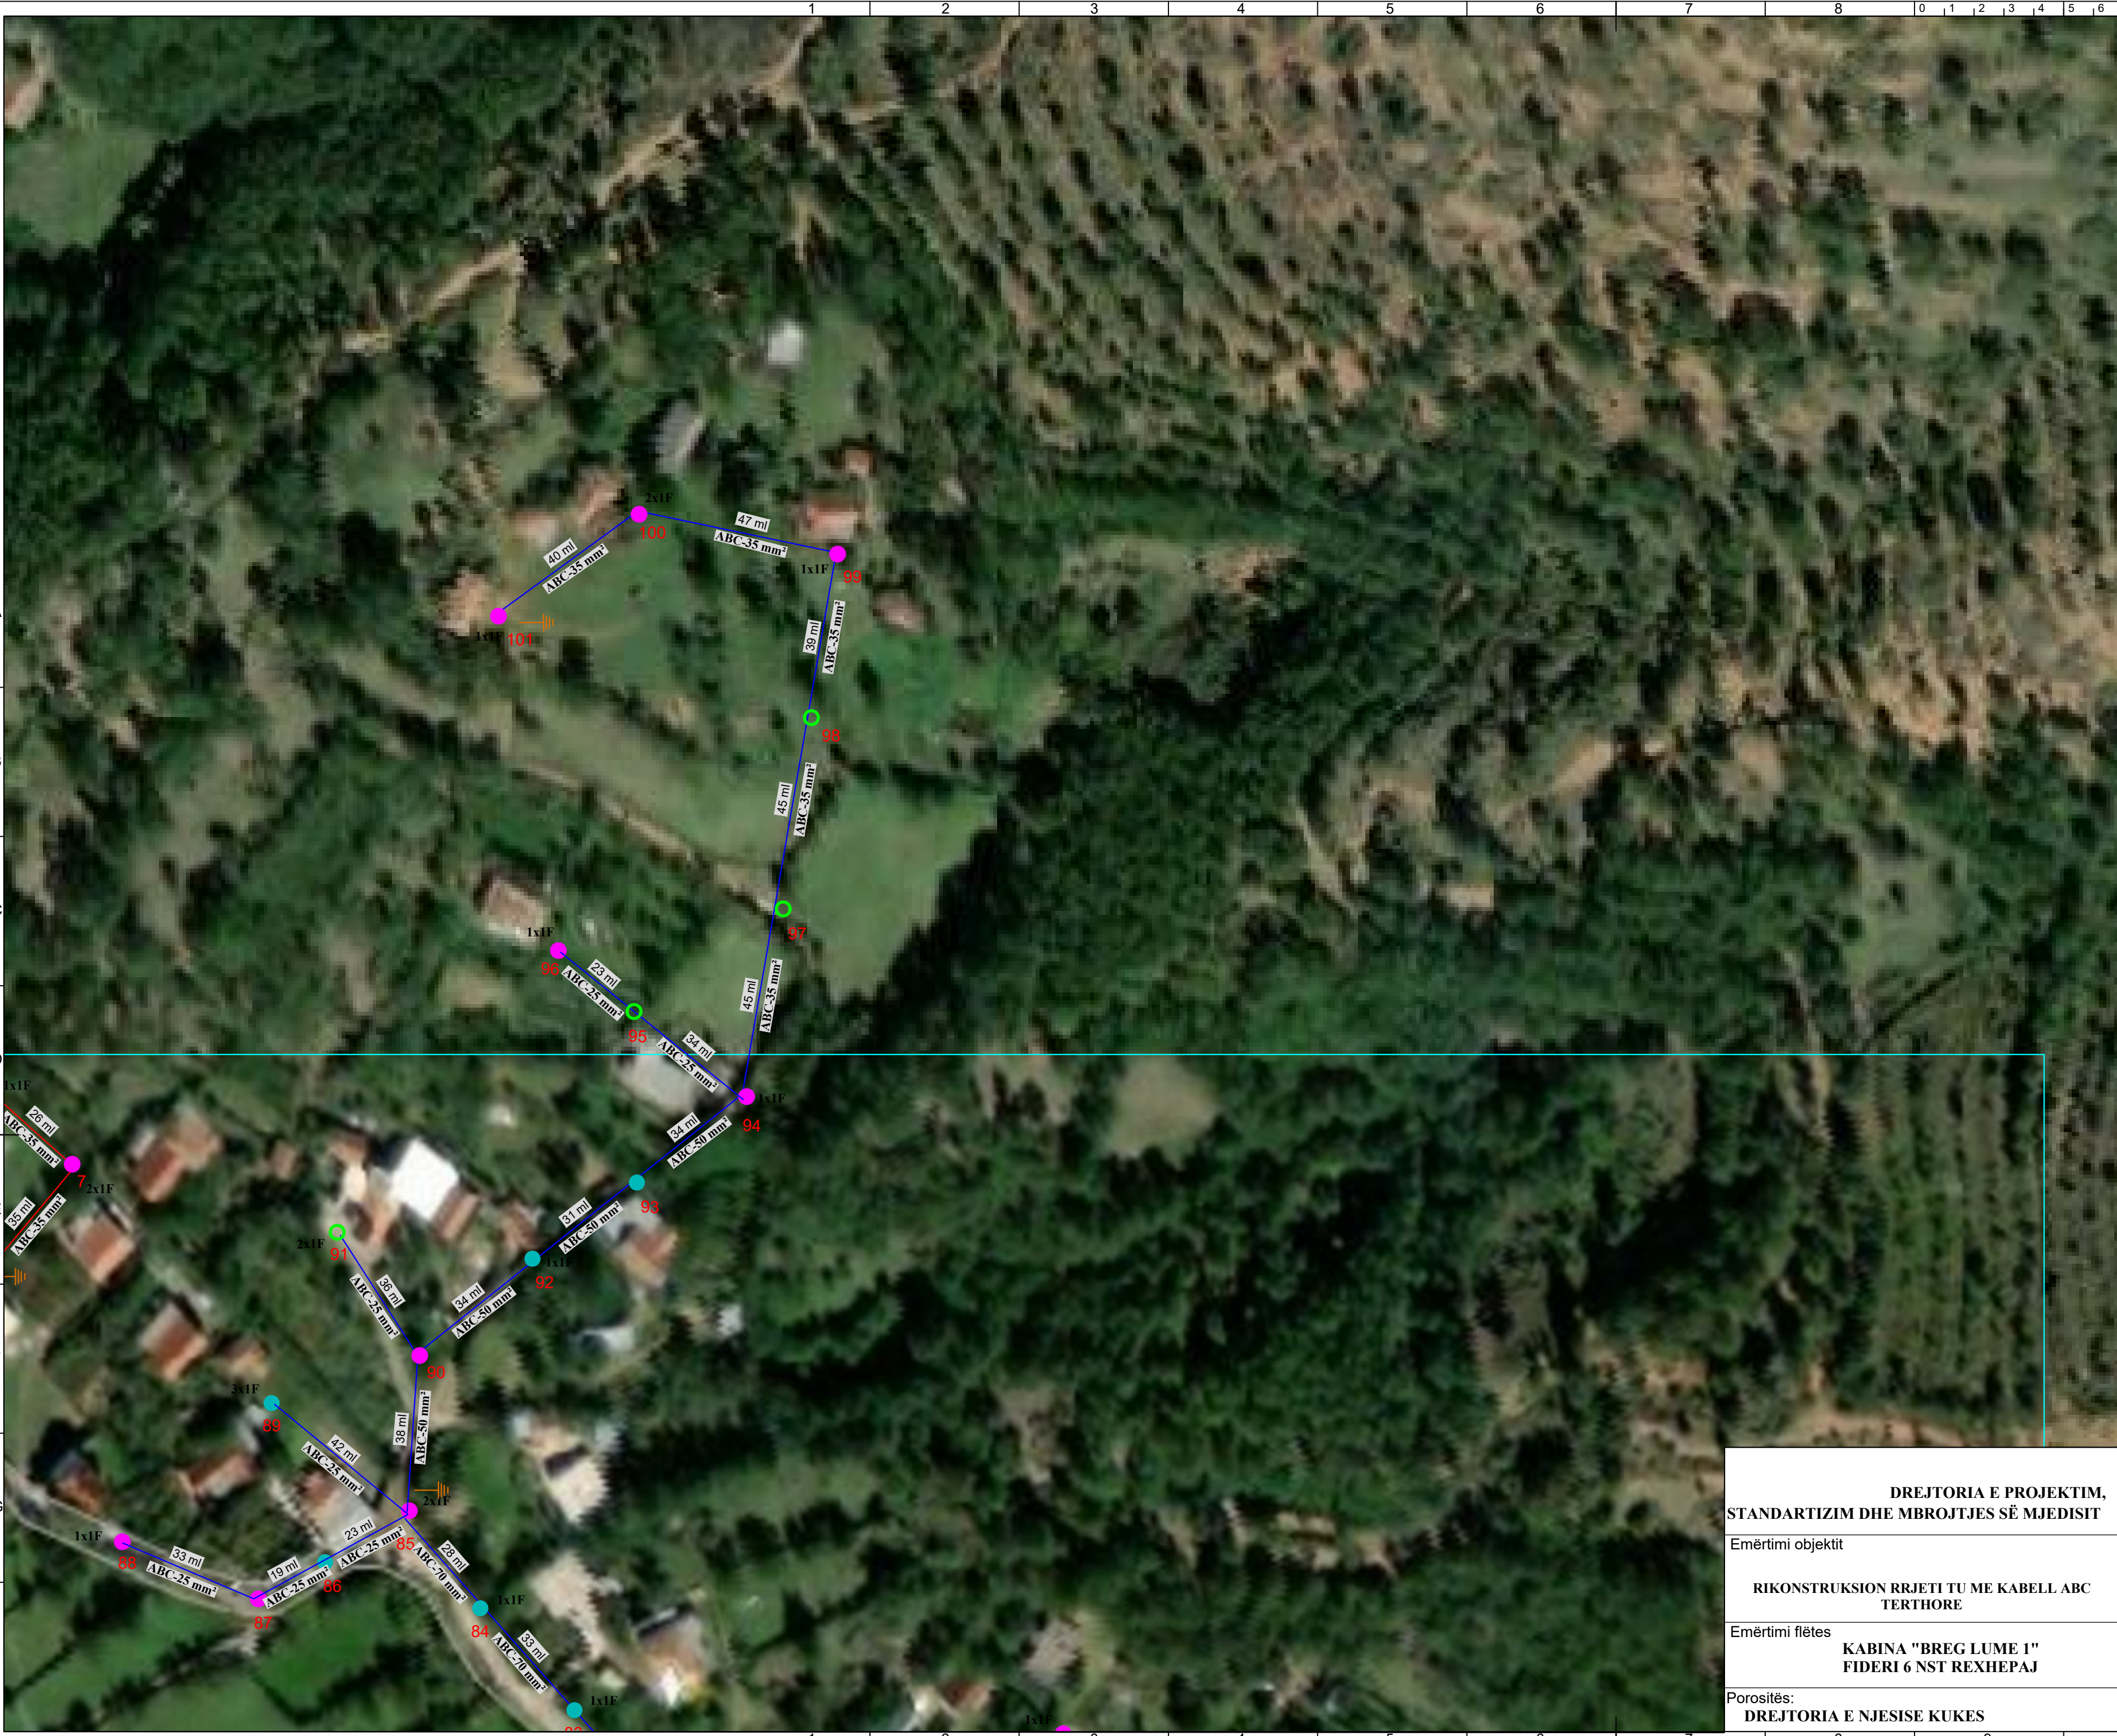

LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 32.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 101.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "BREG LUME 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _ . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			

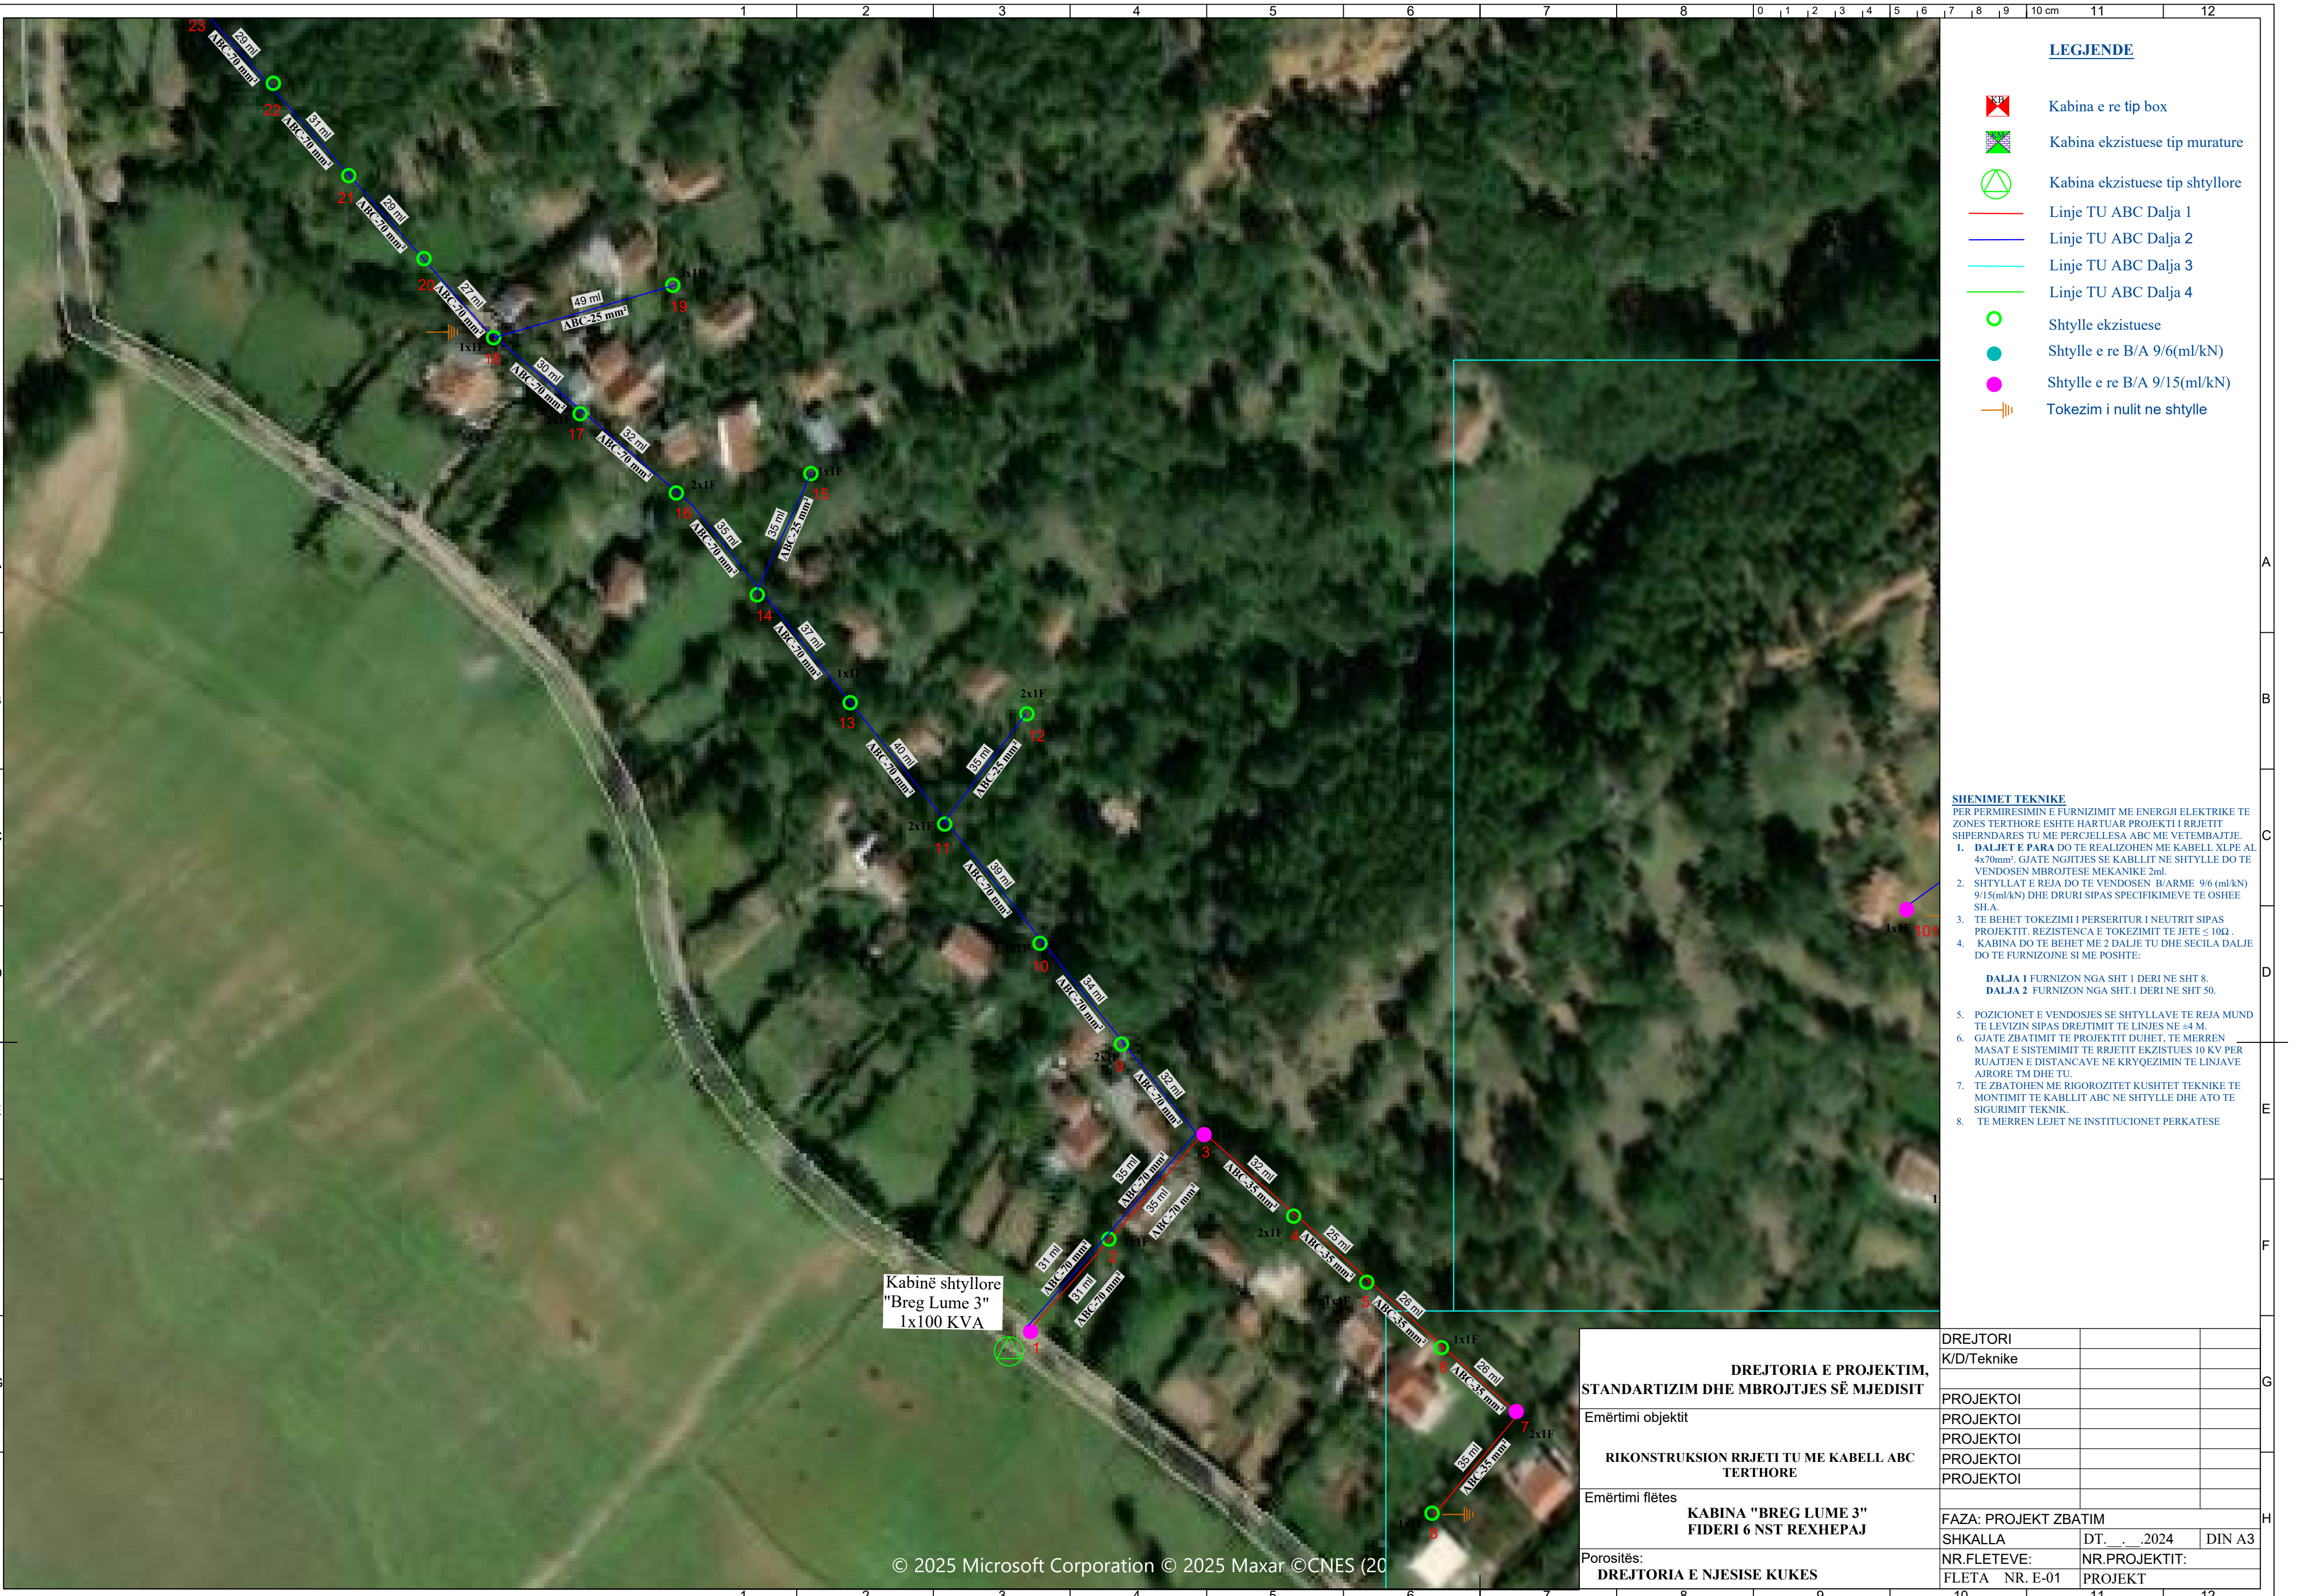

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 8.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT.50.

- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

Kabinë shtyllore
"Breg Lume 3"
1x100 KVA

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

-  Kabina e re tip box
-  Kabina ekzistuese tip murature
-  Kabina ekzistuese tip shtyllore
-  Linje TU ABC Dalja 1
-  Linje TU ABC Dalja 2
-  Linje TU ABC Dalja 3
-  Linje TU ABC Dalja 4
-  Shtylle ekzistuese
-  Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Tokezim i nolit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 8.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 50.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "BREG LUME 3" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	





LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELETRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 26.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 44.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 68.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI			
	K/D/Teknike			
	PROJEKTOI			
Emërtimi objektit	PROJEKTOI			
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
Emërtimi flëtes				
KABINA "POBREG 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3	
Porositës:	NR.FLETEVE:		NR.PROJEKTIT:	
DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01		PROJEKT	




LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
 - KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:
 - DALJA 1** FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 26.
 - DALJA 2** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 44.
 - DALJA 3** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 68
 - .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
KABINA "POBREG 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:
	DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT

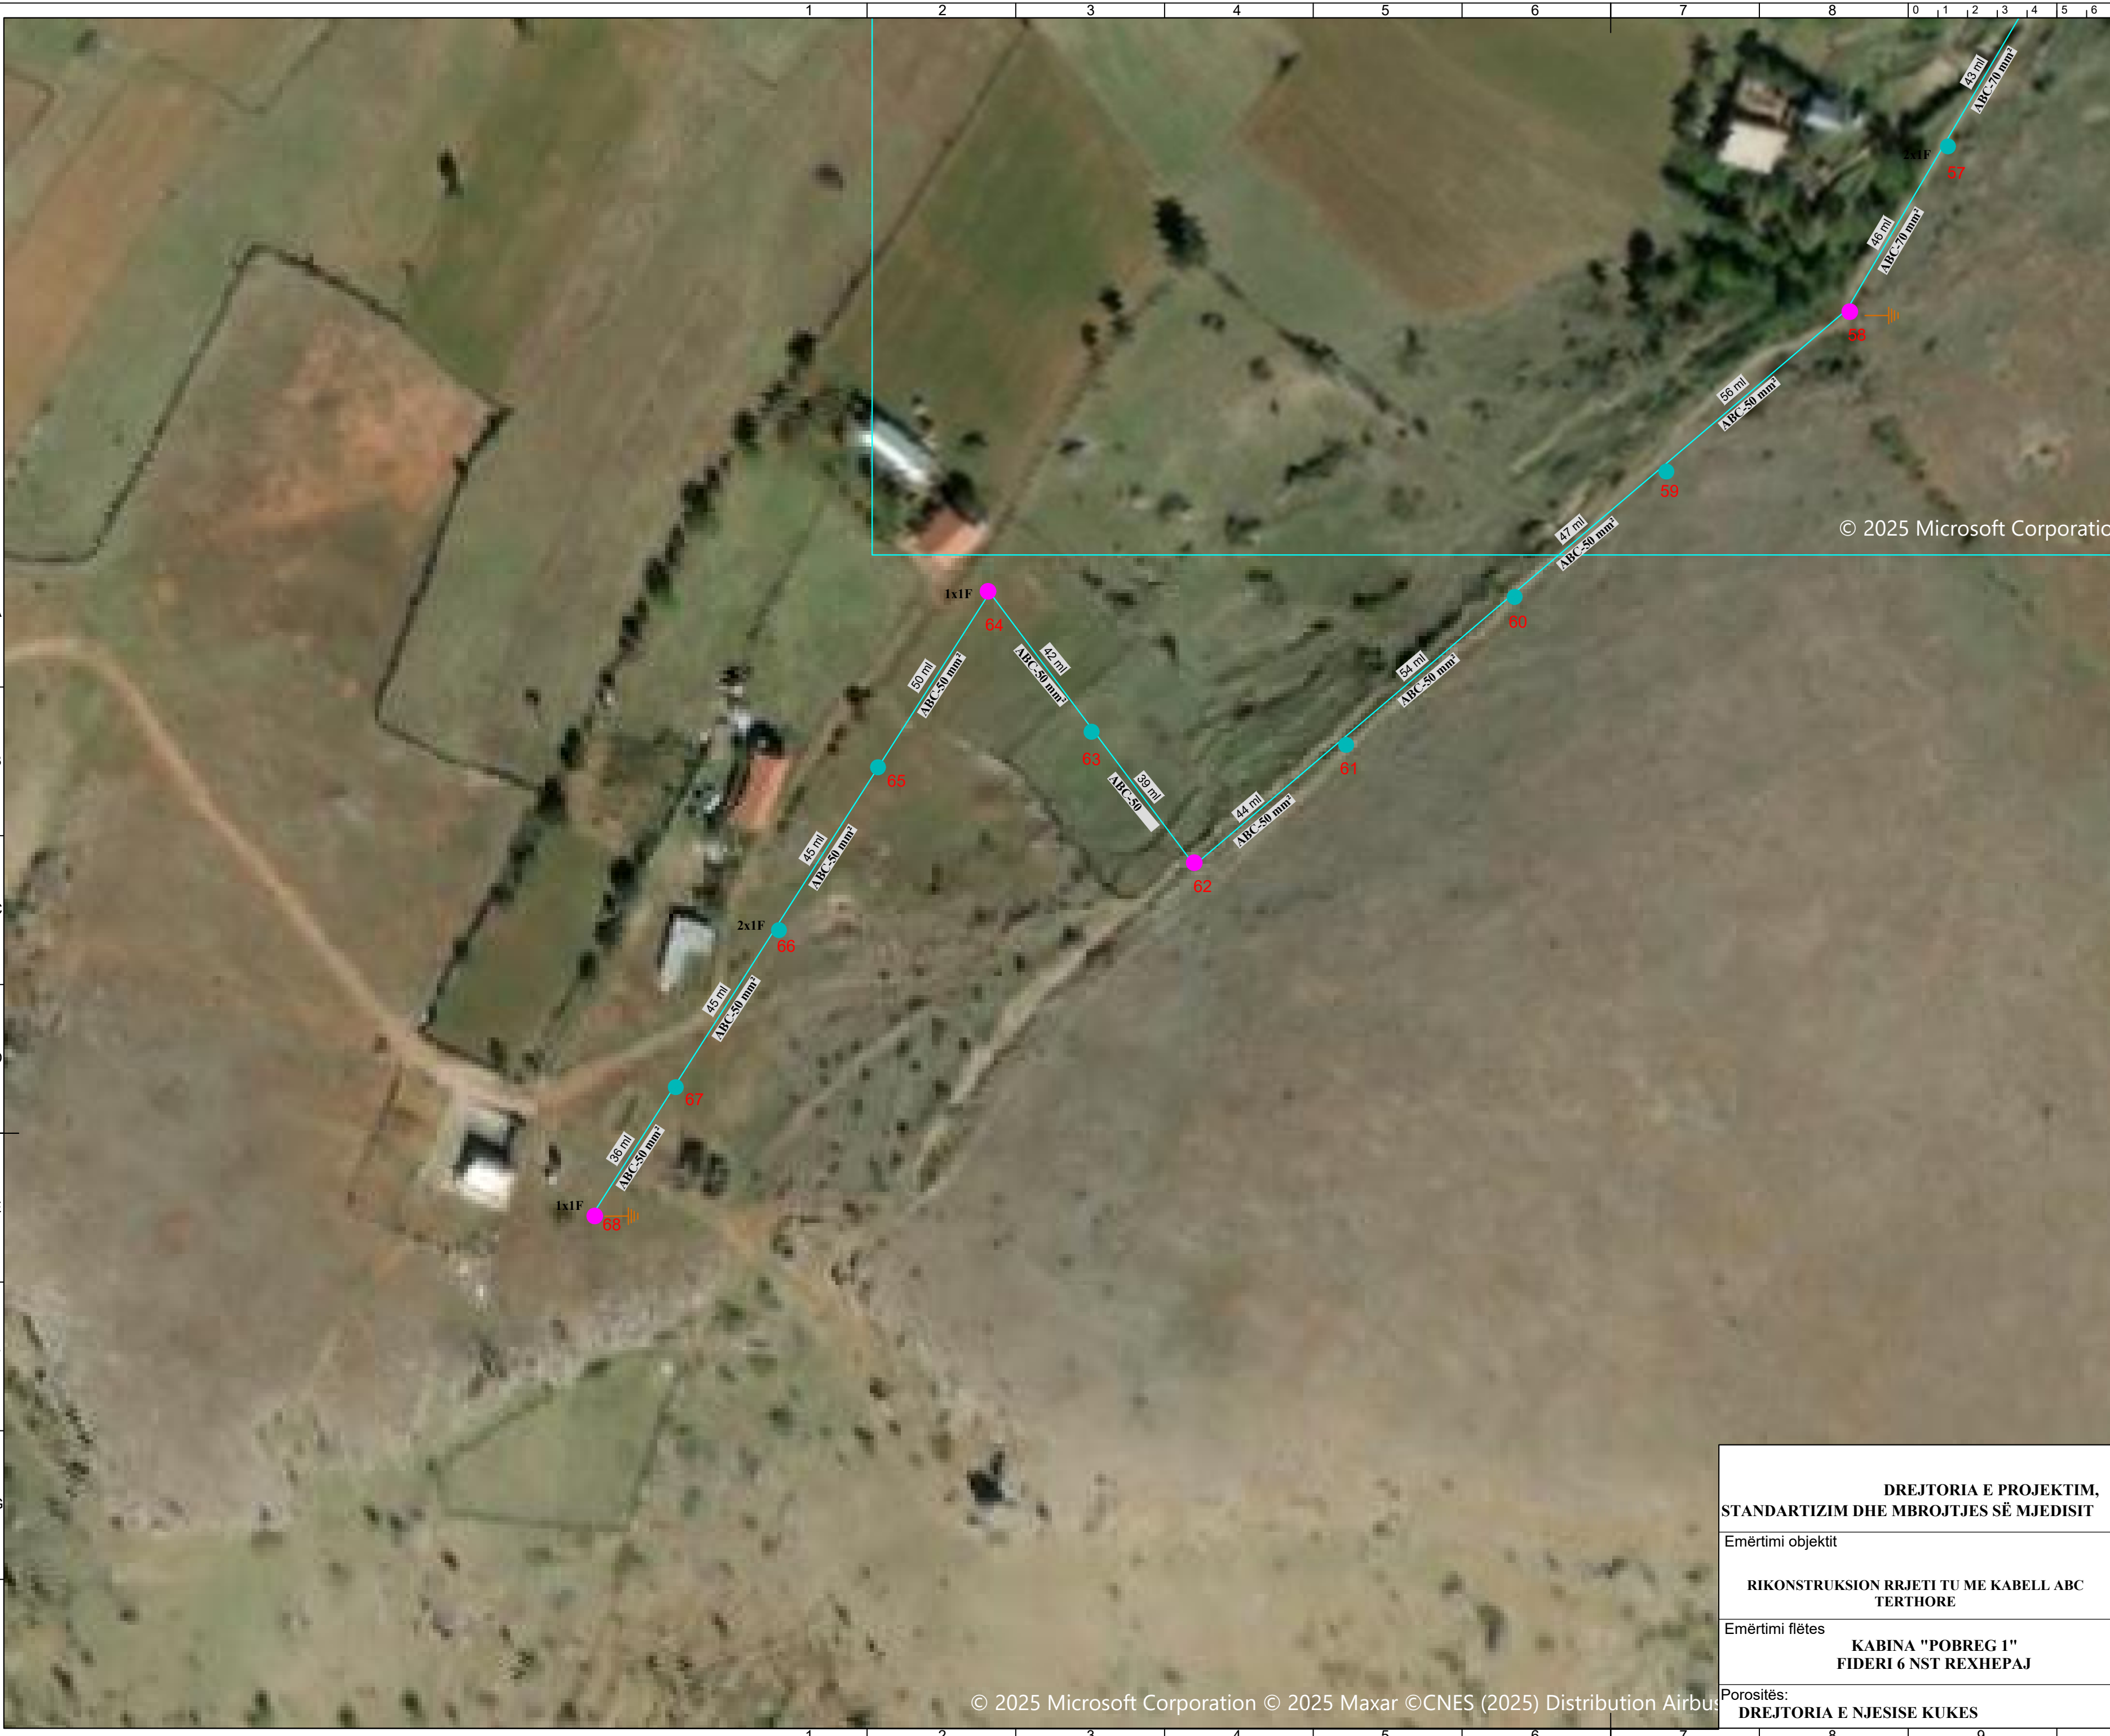

LEGJENDE

Kabina e re tip box

Kabina ekzistuese tip murature

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.


- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 26.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 44.

DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 68
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
KABINA "POBREG 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	

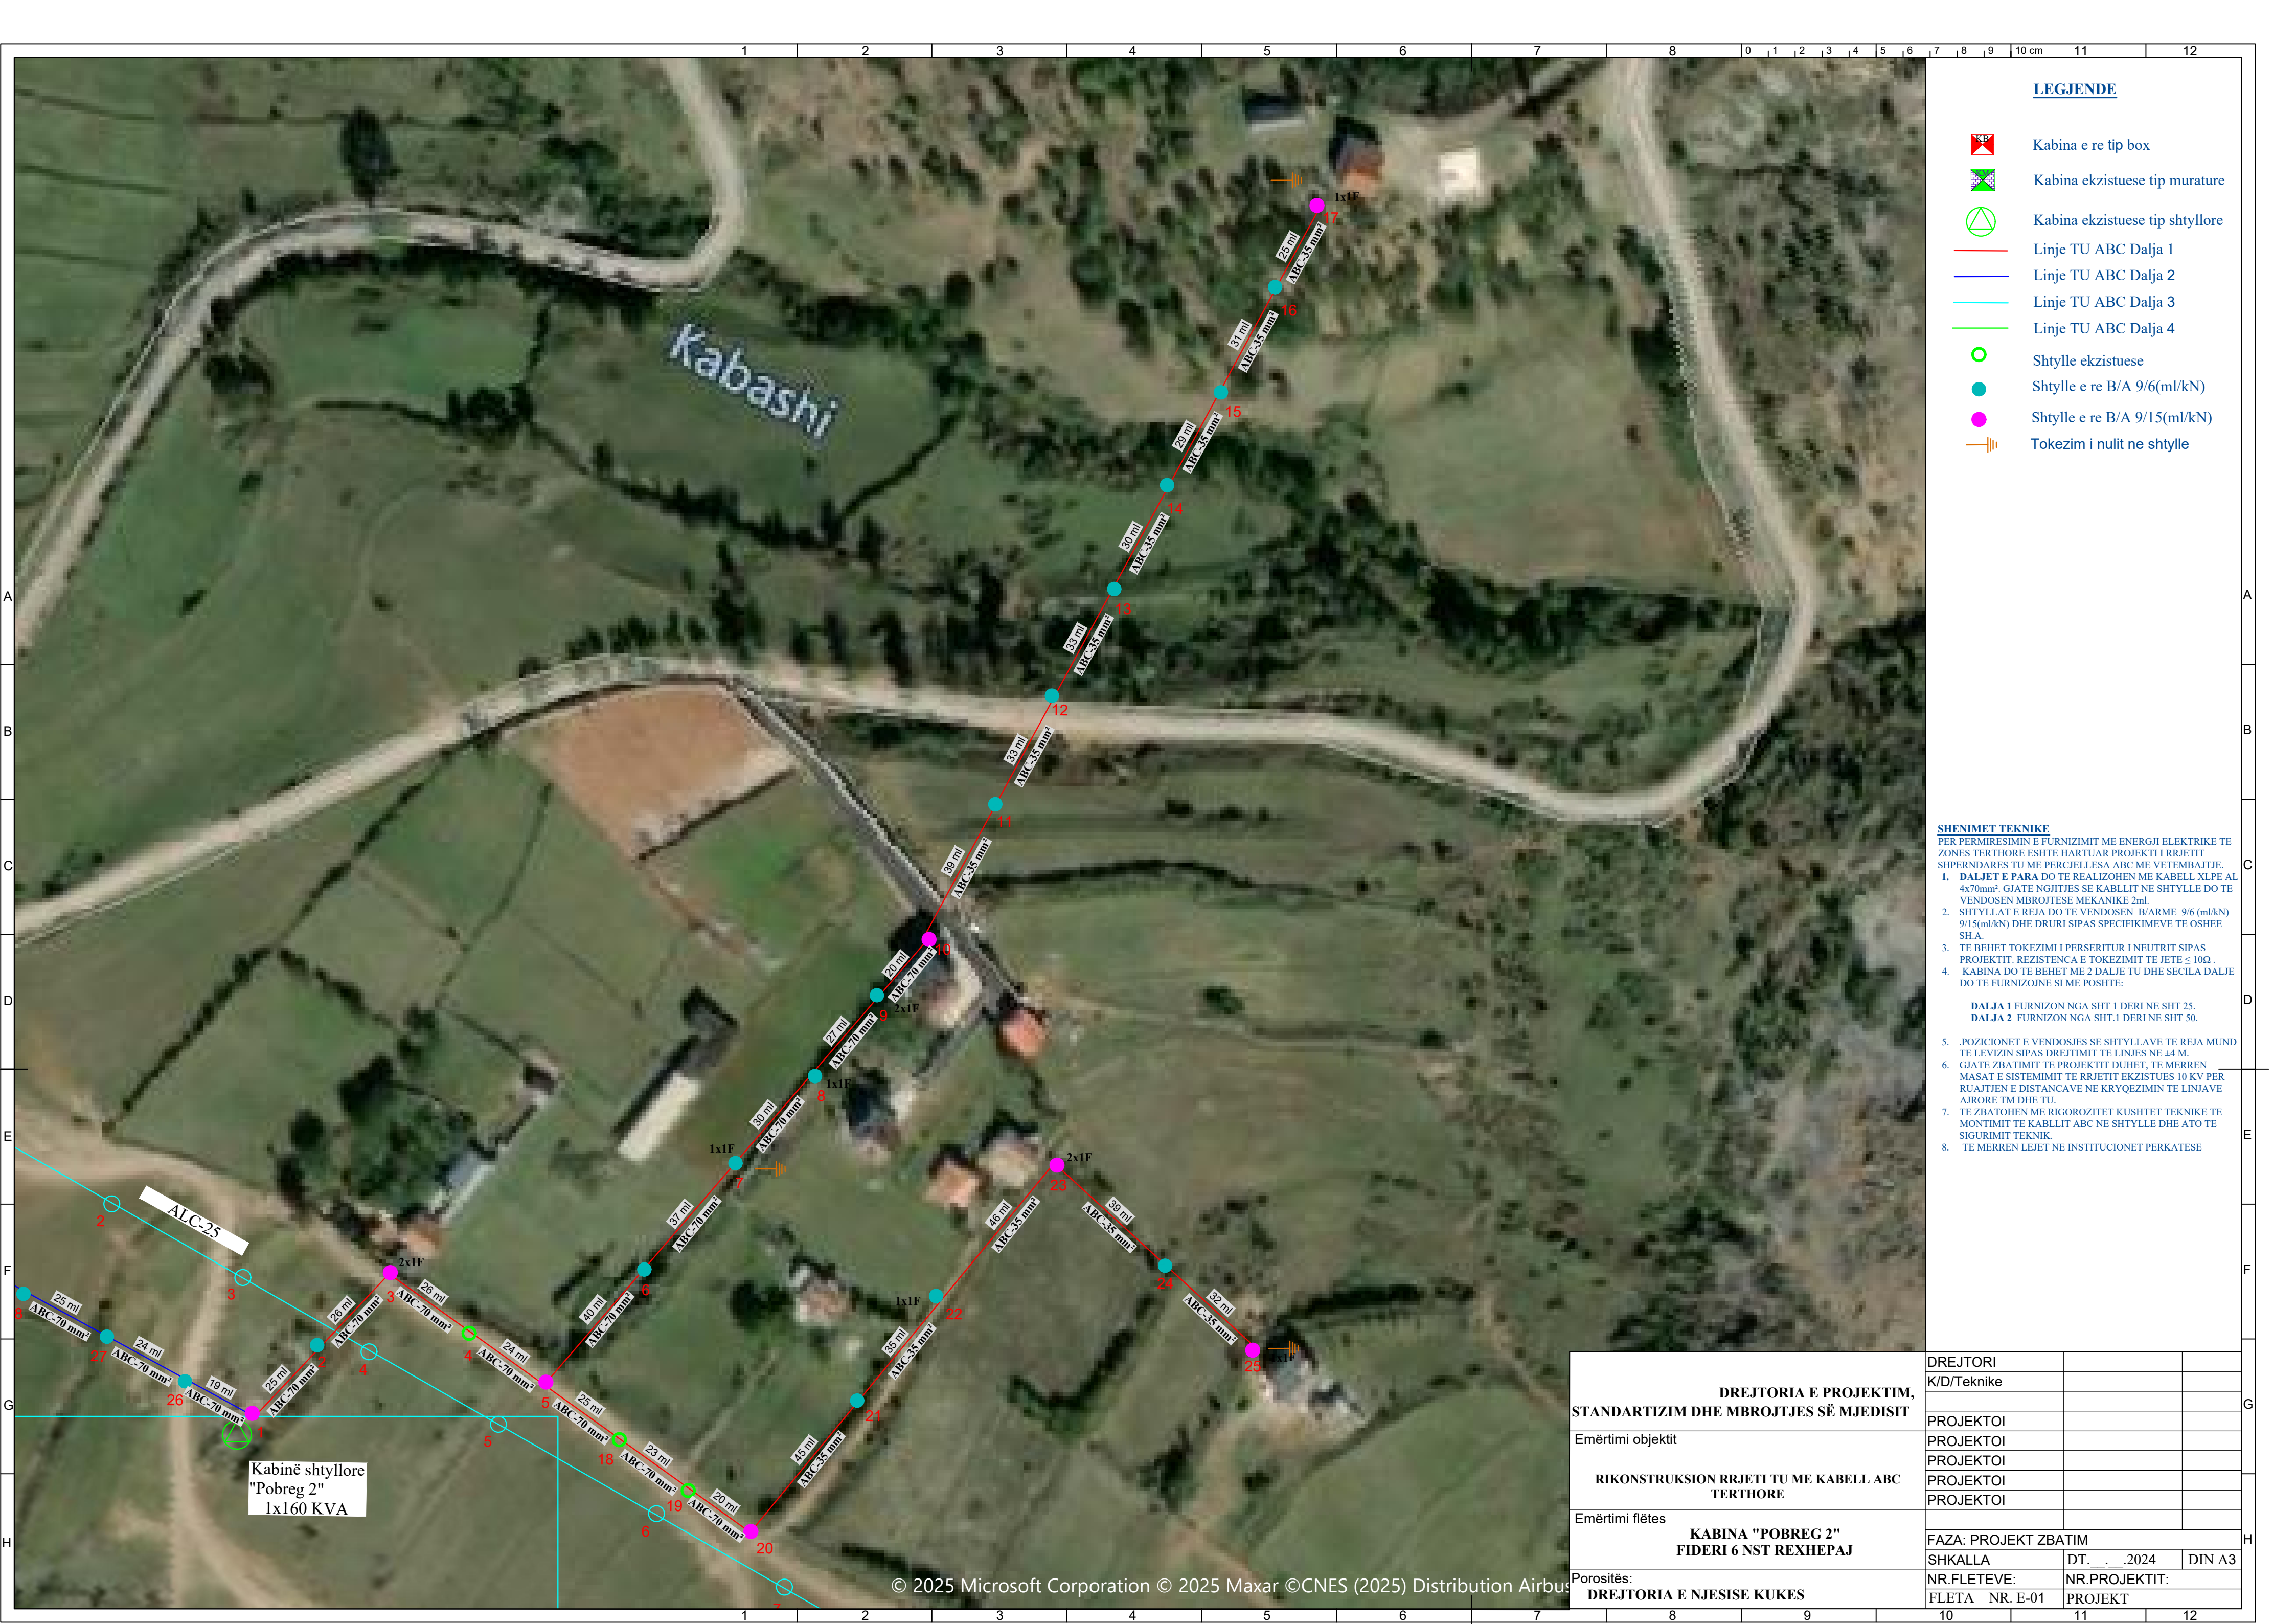

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJË SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT. 1 DERI NE SHT. 25.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 50.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	KABINA "POBREG 2"		
	FIDERI 6 NST REXHEPAJ		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	NR.FLETEVE:		NR.PROJEKTTIT:
	FLETA NR. E-01		PROJEKT



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELETRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 25.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 50.

- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

Kabinë shtyllore
"Pobreg 2"
1x160 KVA

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "POBREG 2" FIDRI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nolit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJË SI ME POSHTE:
DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 30.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 40.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "POBREG 3" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle
- Linje re 10 kv

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ E ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETTIT SHPERNDARES .

- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 10/6 (ml/kN) 10/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I SHTYLLAVE SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ± 4 M.
- GIATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETTIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
		PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12




LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
 - KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 11.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 30.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 53.
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Minjere" FIDERI 6 NST REXHEPAJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _ _ _ _ 2024	DIN A3
	Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:
DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	9	10	11

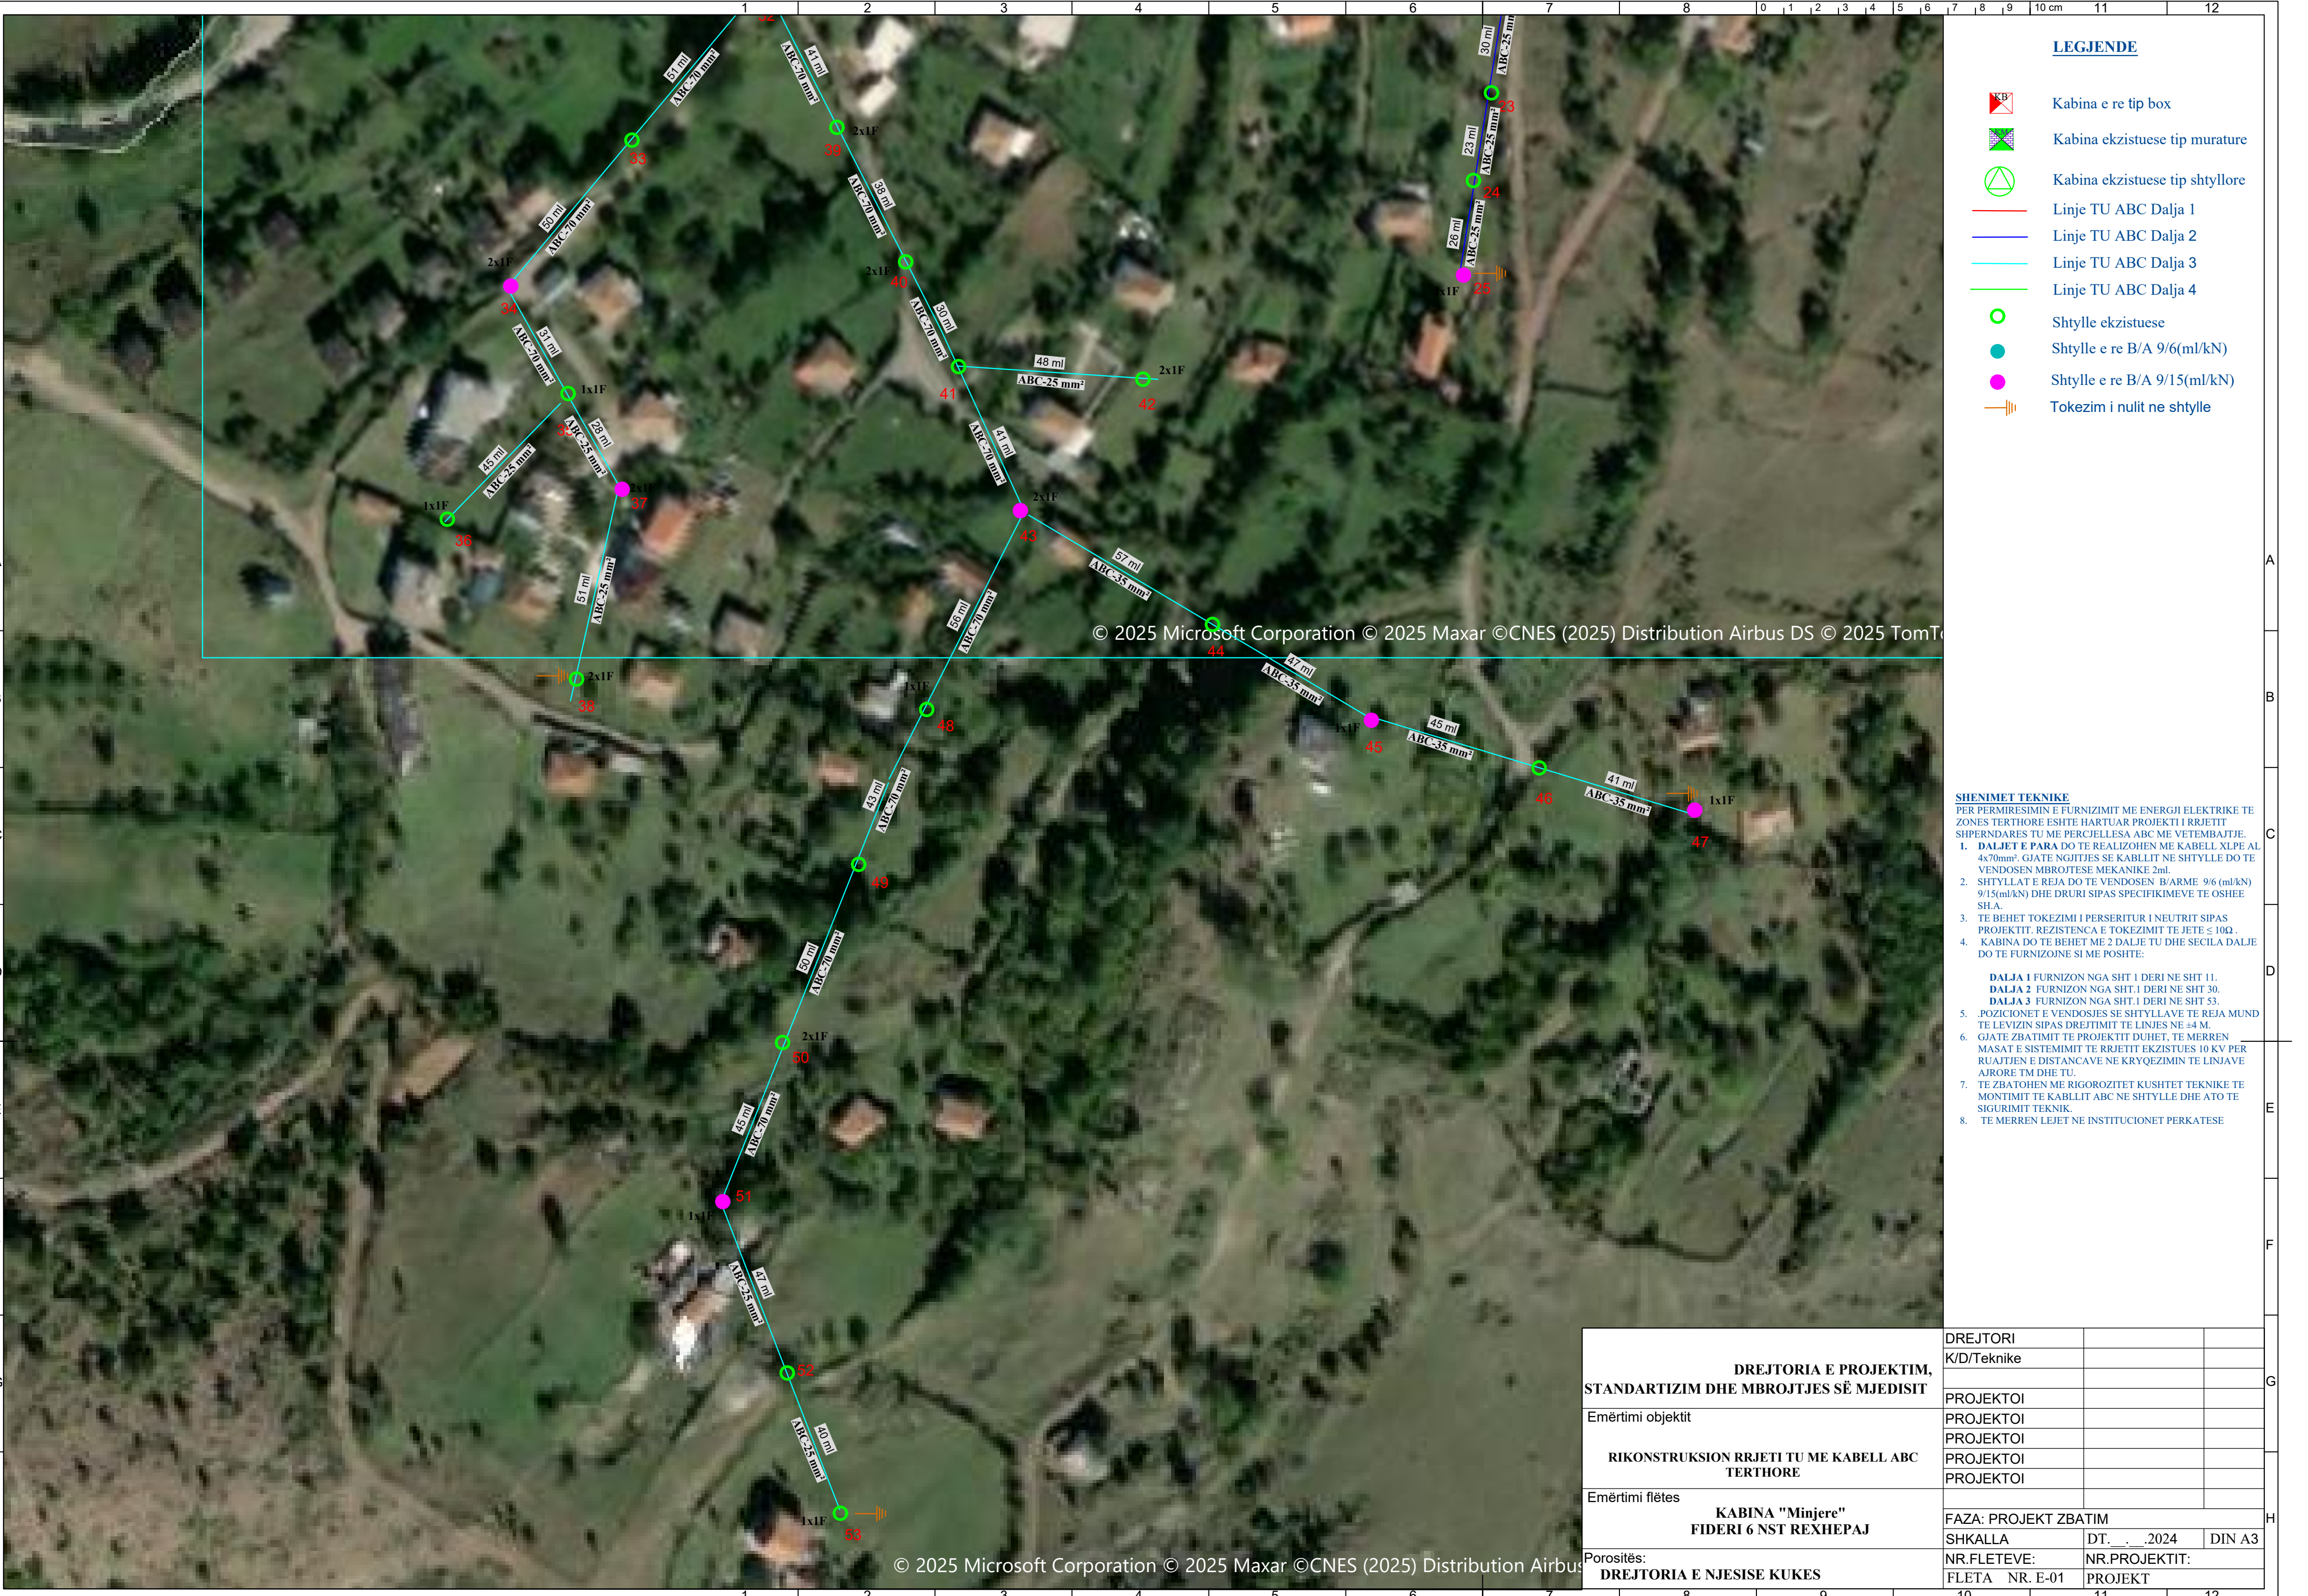

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:
 - DALJA 1** FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 11.
 - DALJA 2** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 30.
 - DALJA 3** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 53.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERRËN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERRËN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Minjere" FIDERI 6 NST REXHEPAJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:
DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME I DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA I FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 21.

- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PËR RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
KABINA "Galeria 5" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	Porositës:	DREJTORIA E NJESISE KUKES	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.


- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 100.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 16.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 42.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 81.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Gjegjan" FIDERI 6 NST REXHEPAJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:
DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12



DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12

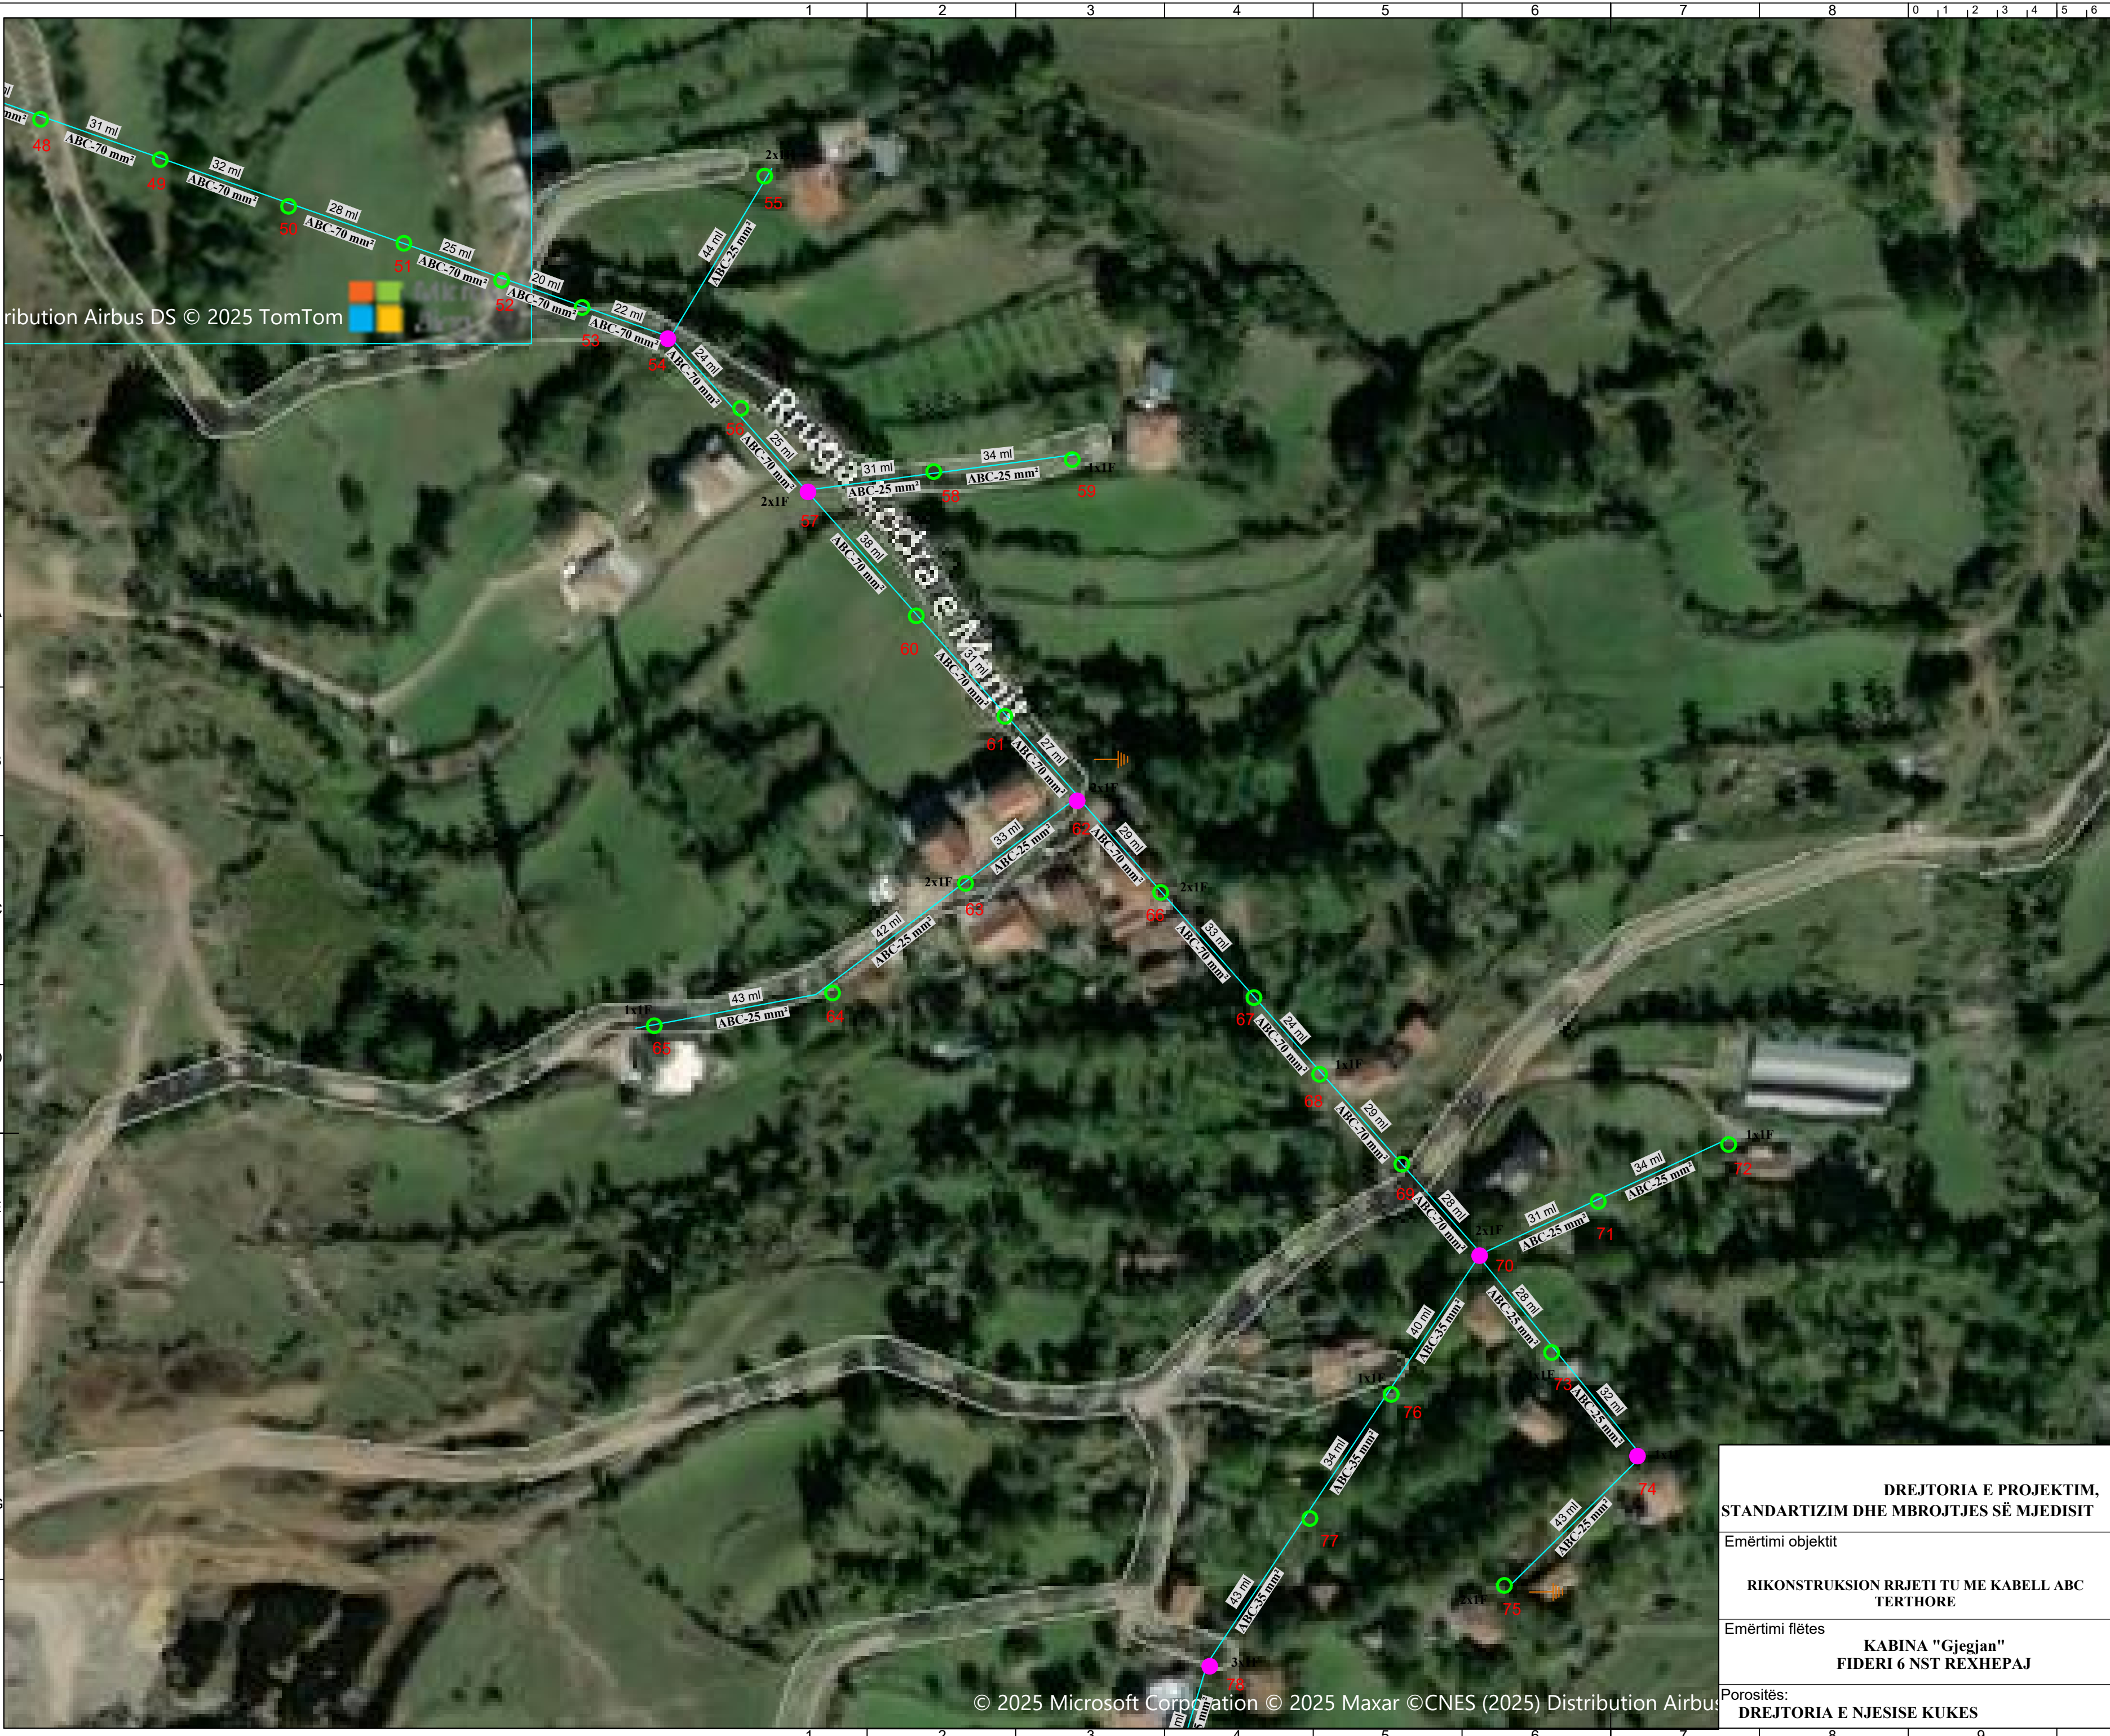


LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
- PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
 - KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOËNE SI ME POSHTE:
- DALJA 1** FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 16.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 42.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 81.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Gjegjan" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			

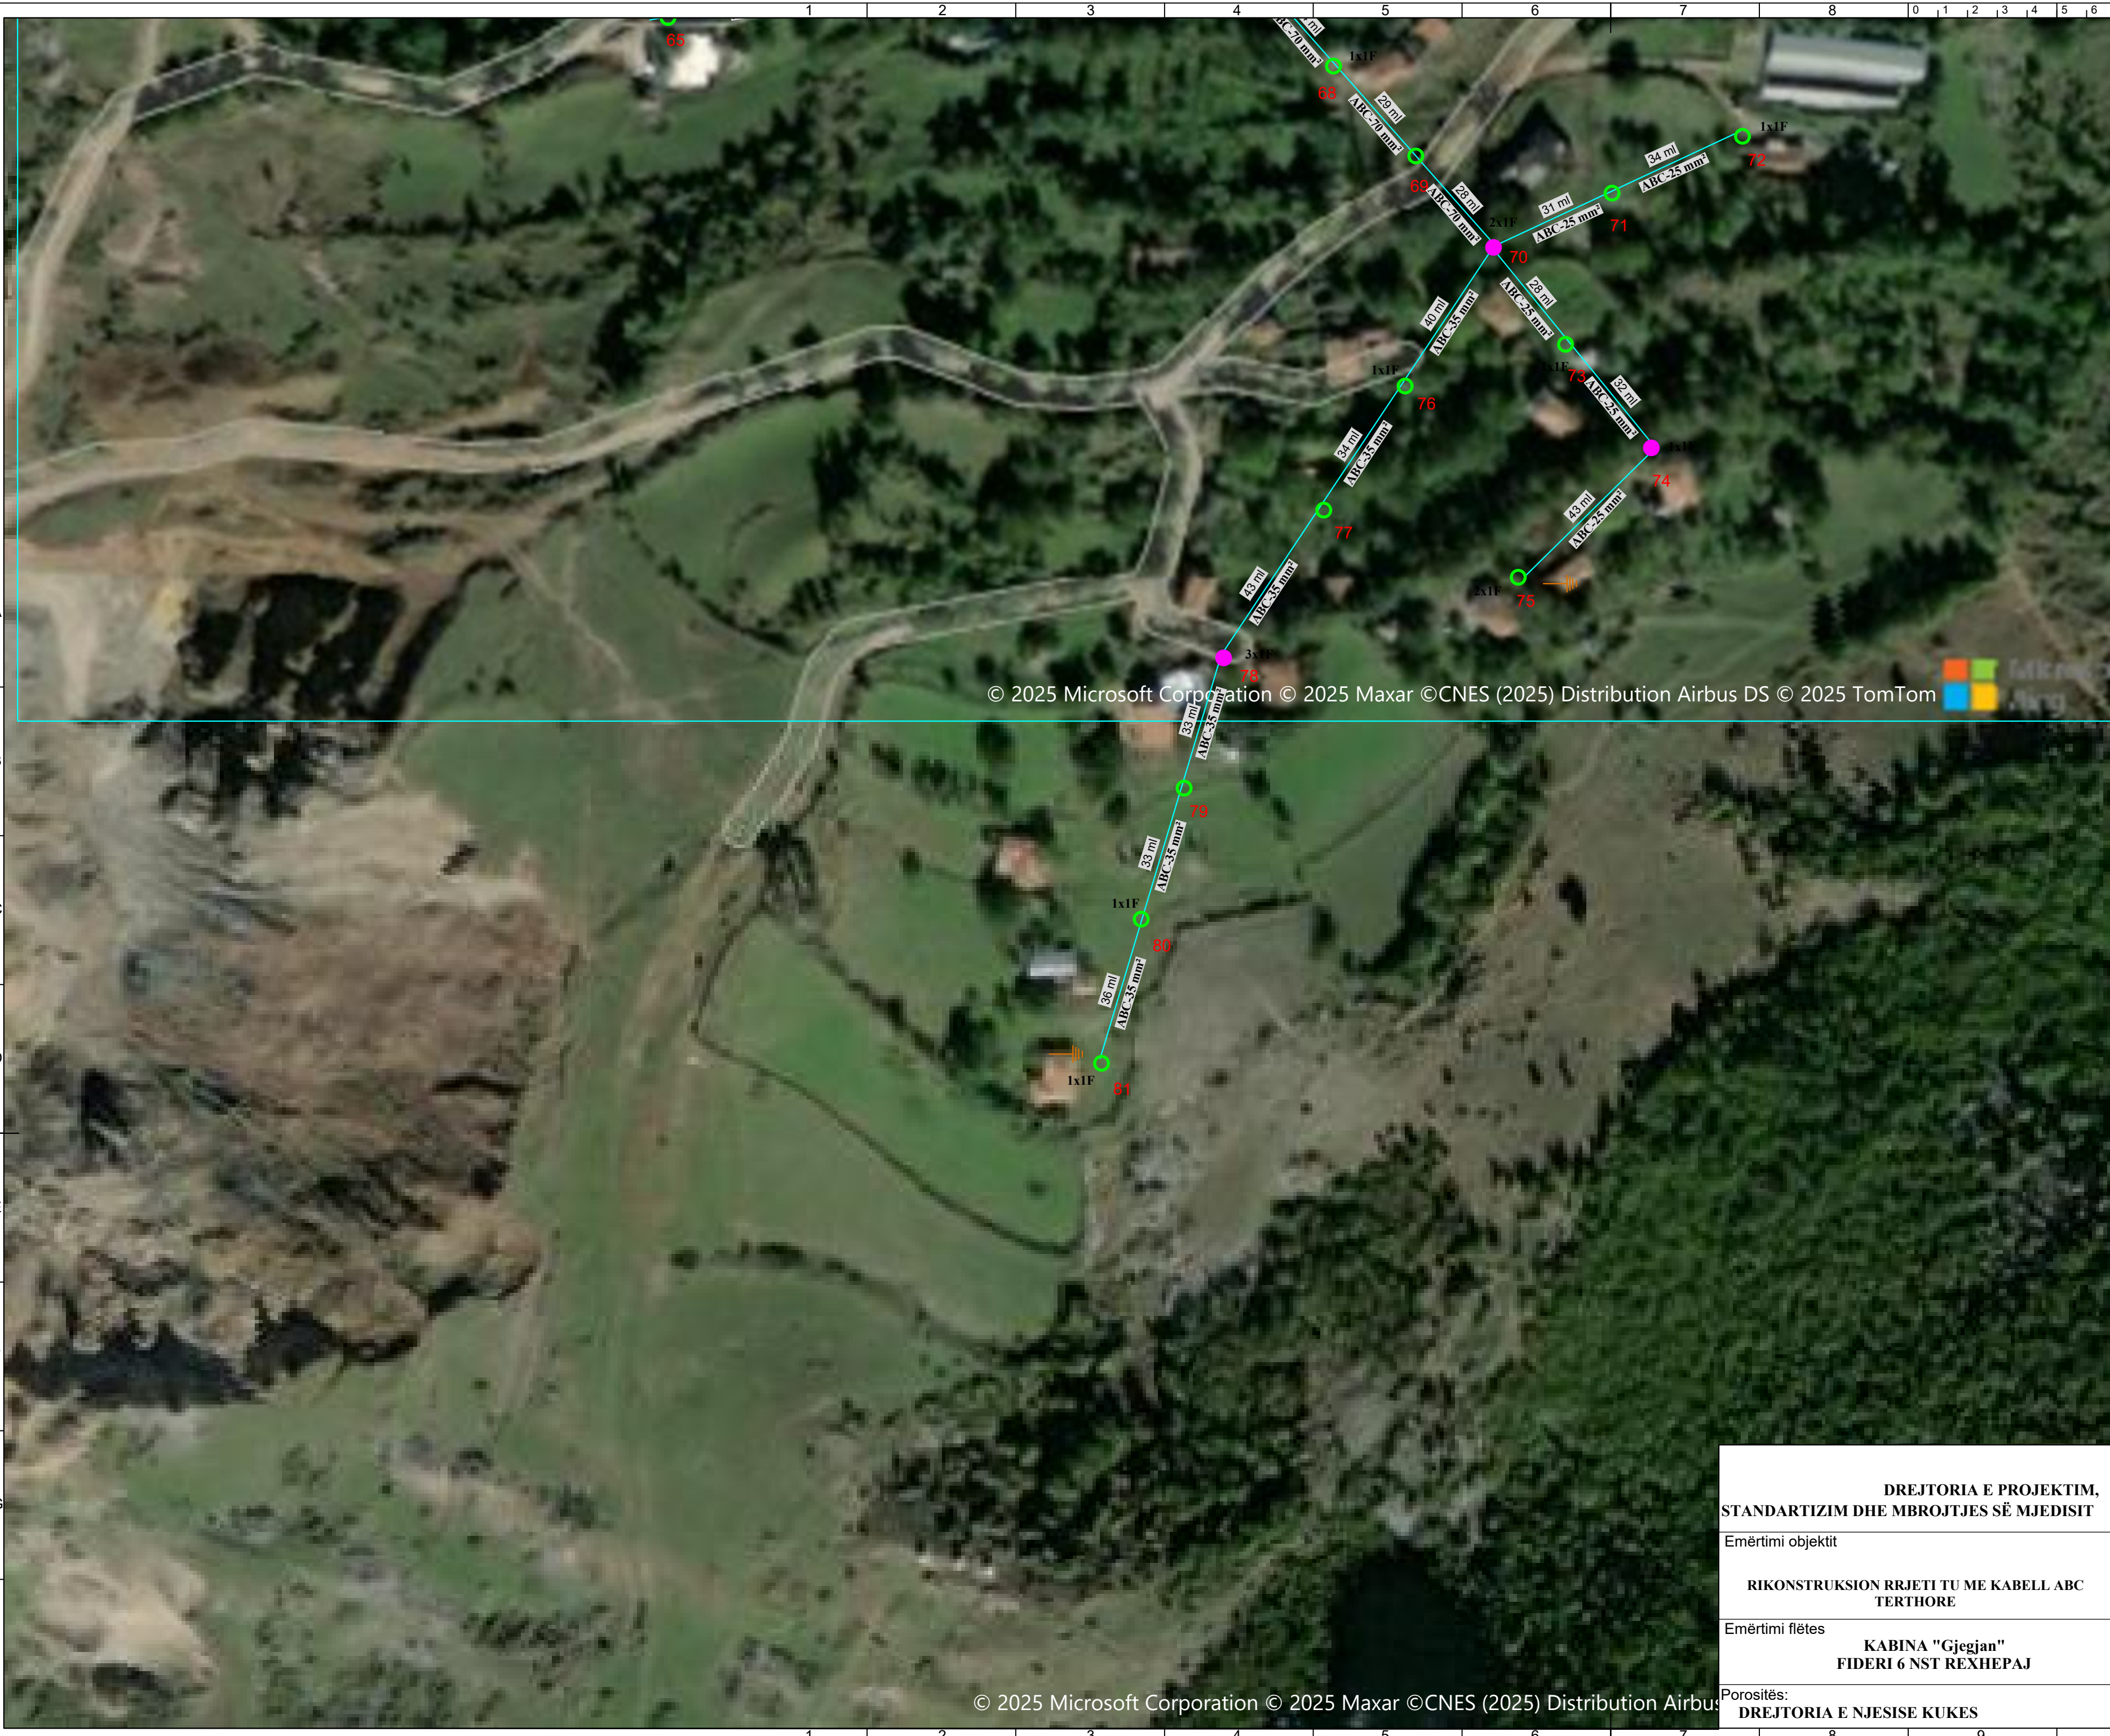

LEGJENDE

Kabina e re tip box

Kabina ekzistuese tip murature

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE

PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 16.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 42.

DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 81.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
KABINA "Gjegjan" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 100.
 - KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 40.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 75.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 108.
DALJA 4 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 140.
 - .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
KABINA "Bardhoc 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12



LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRIESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSËN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 40.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 75.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 108.
DALJA 4 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 140.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	

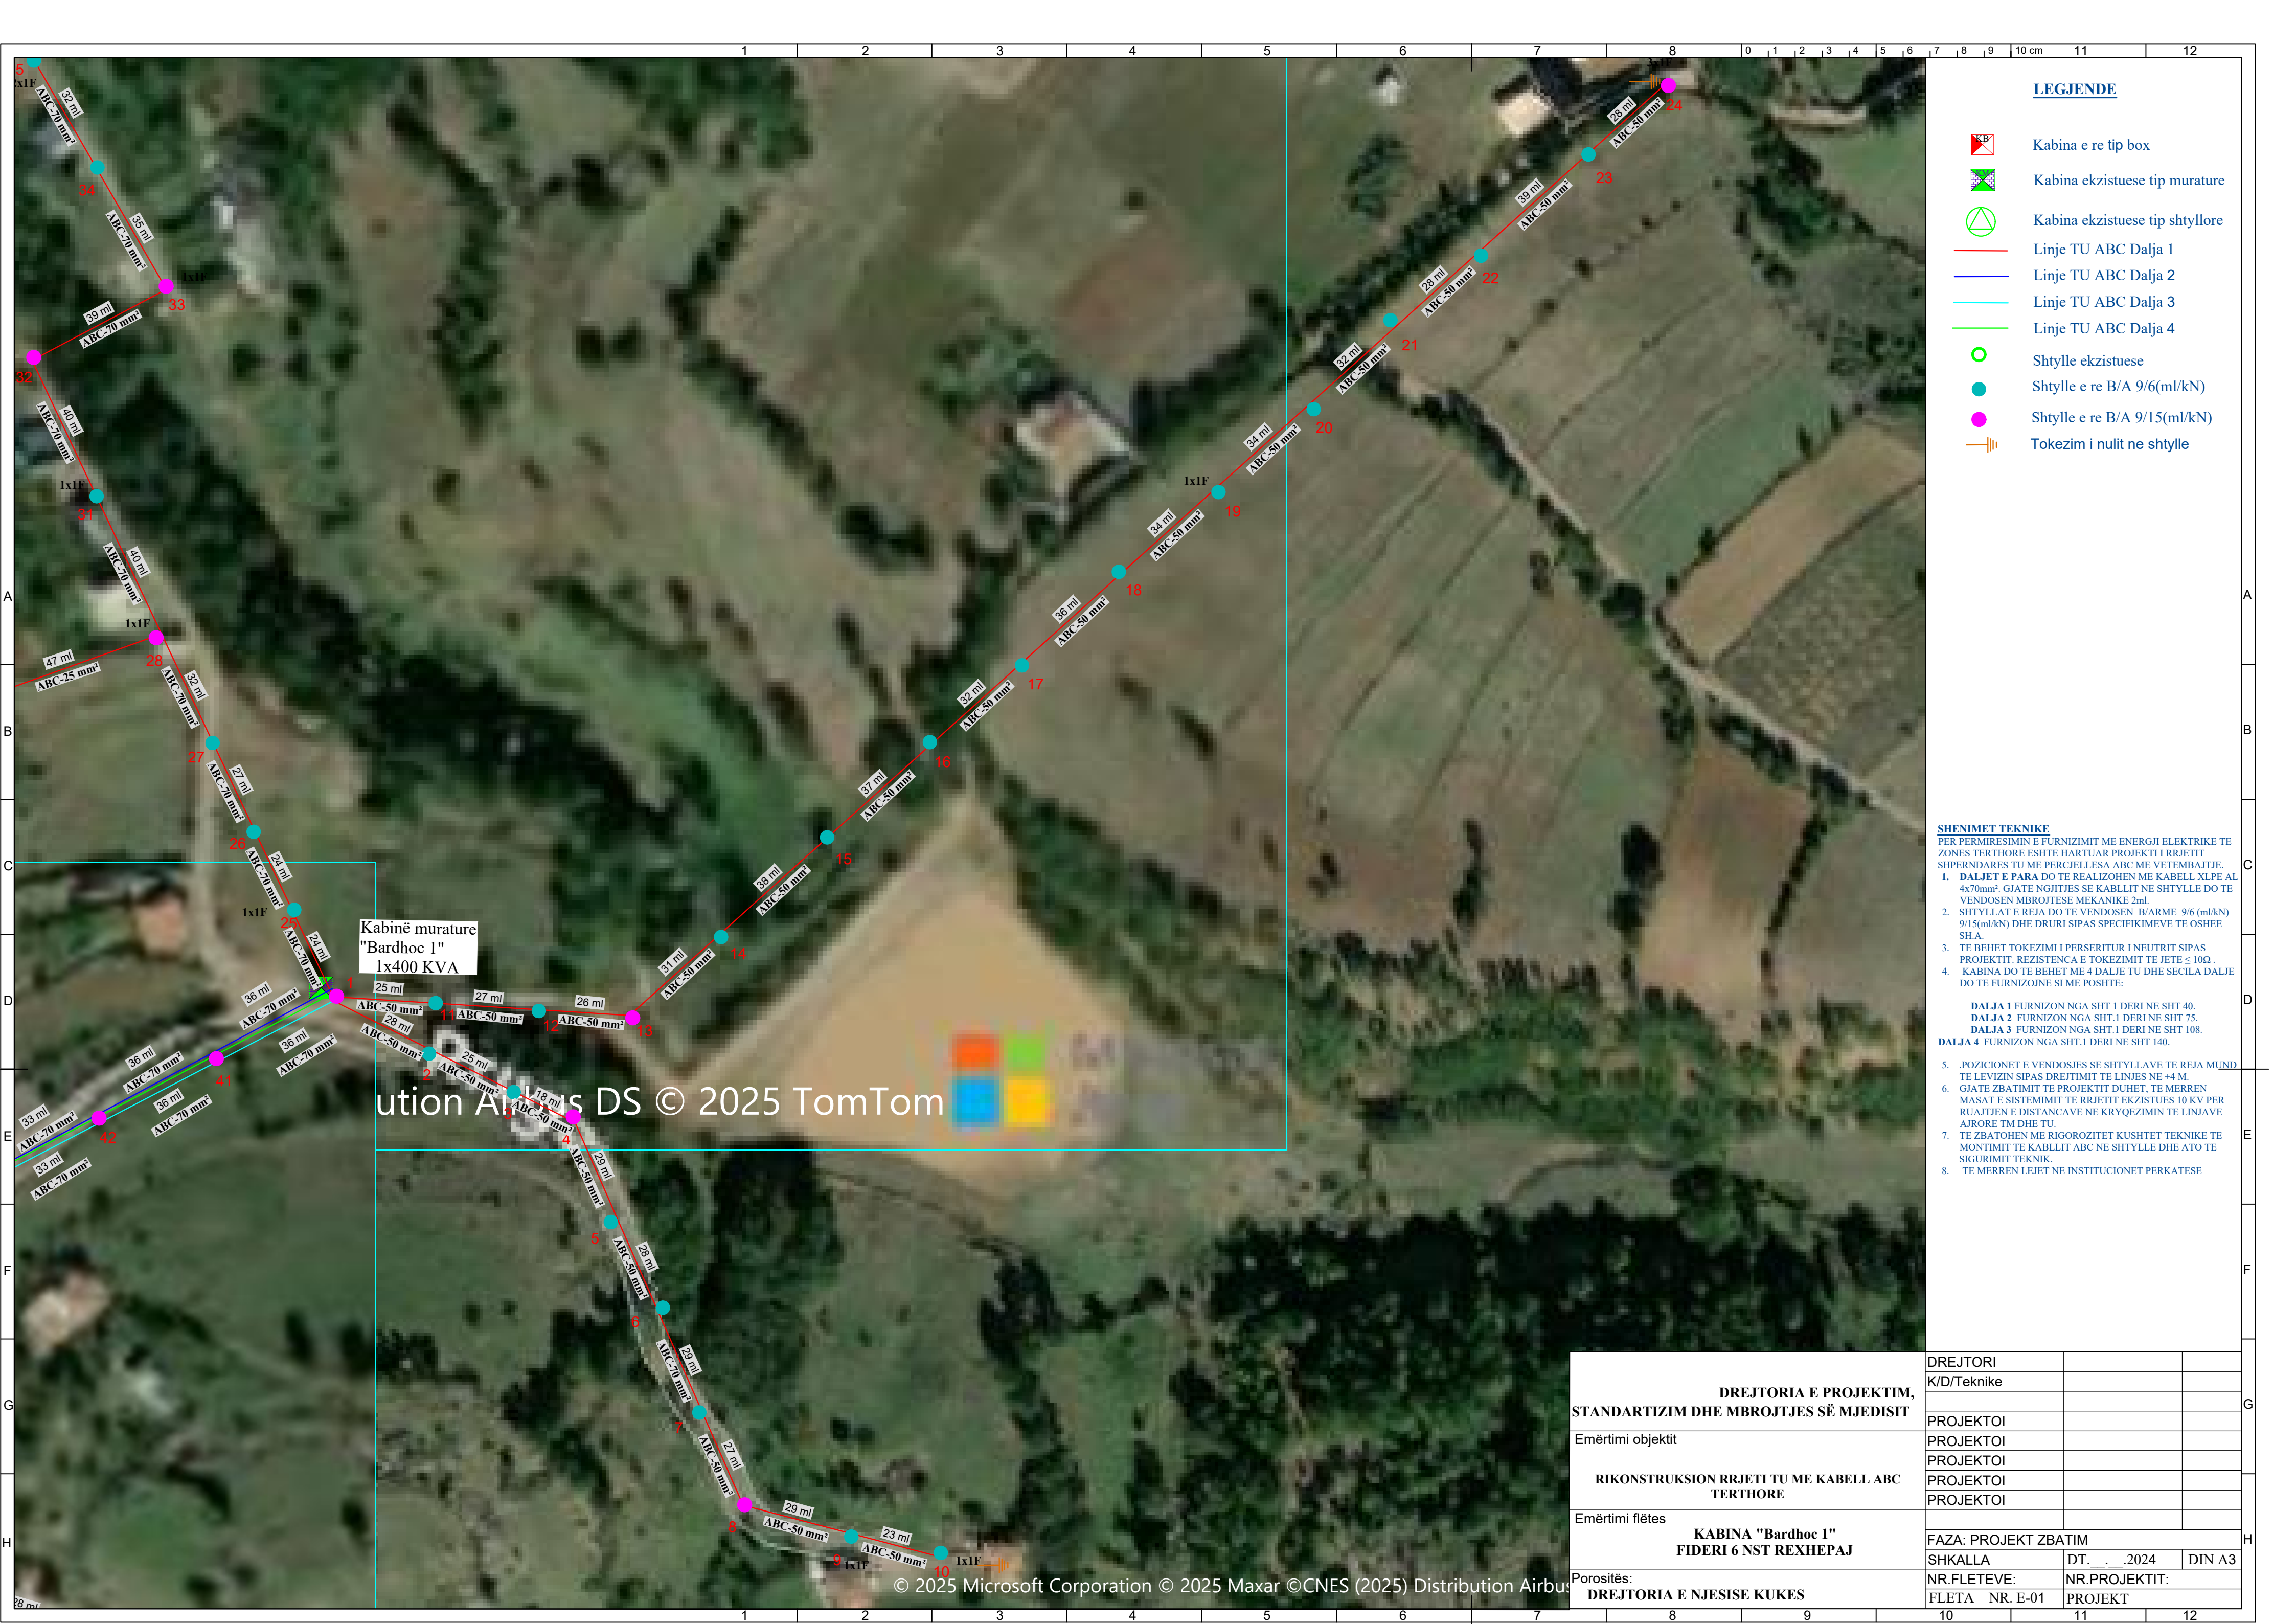

LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 100.
- KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 40.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 75.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 108.
DALJA 4 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 140.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA		
	DT. . . 2024		
	DIN A3		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	NR.FLETEVE:		
	NR.PROJEKTIT:		
	FLETA NR. E-01		
	PROJEKT		

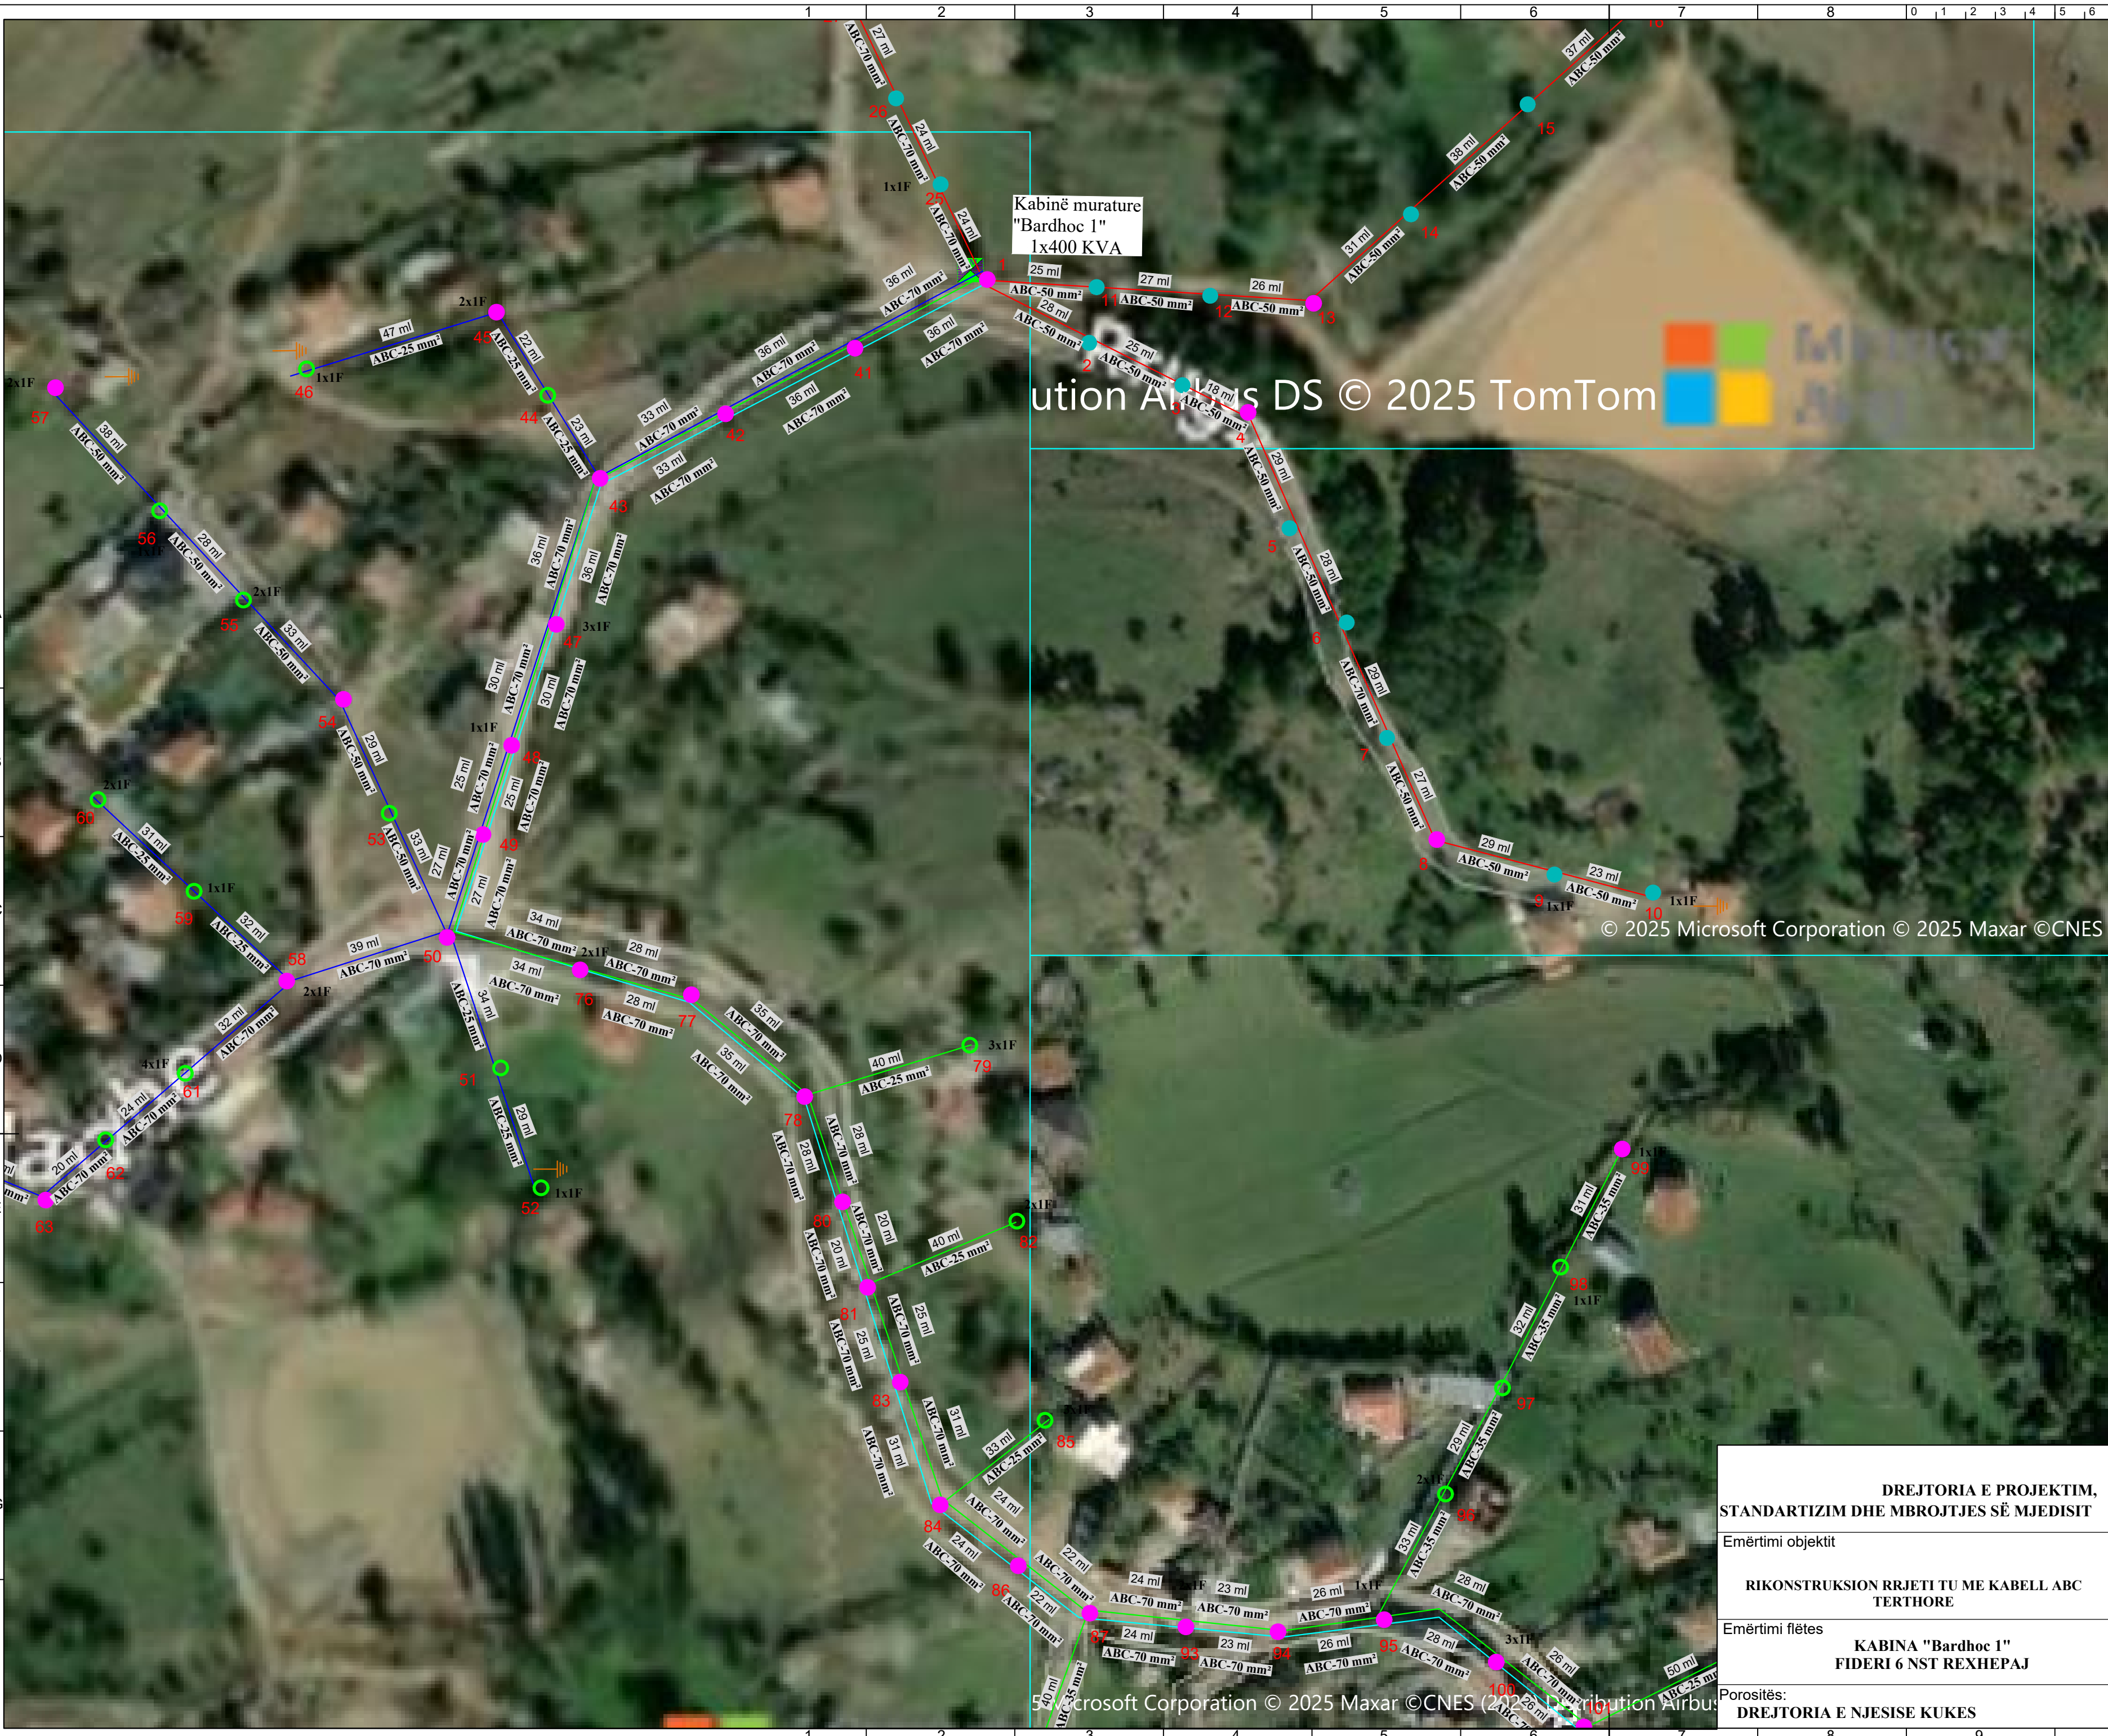


LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
 - KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 40.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 75.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 108.
DALJA 4 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 140.
 - .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA		
	DT. . 2024		
	DIN A3		
KABINA "Bardhoc 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	NR.FLETEVE:		
	NR.PROJEKTTIT:		
	FLETA NR. E-01		
	PROJEKT		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			

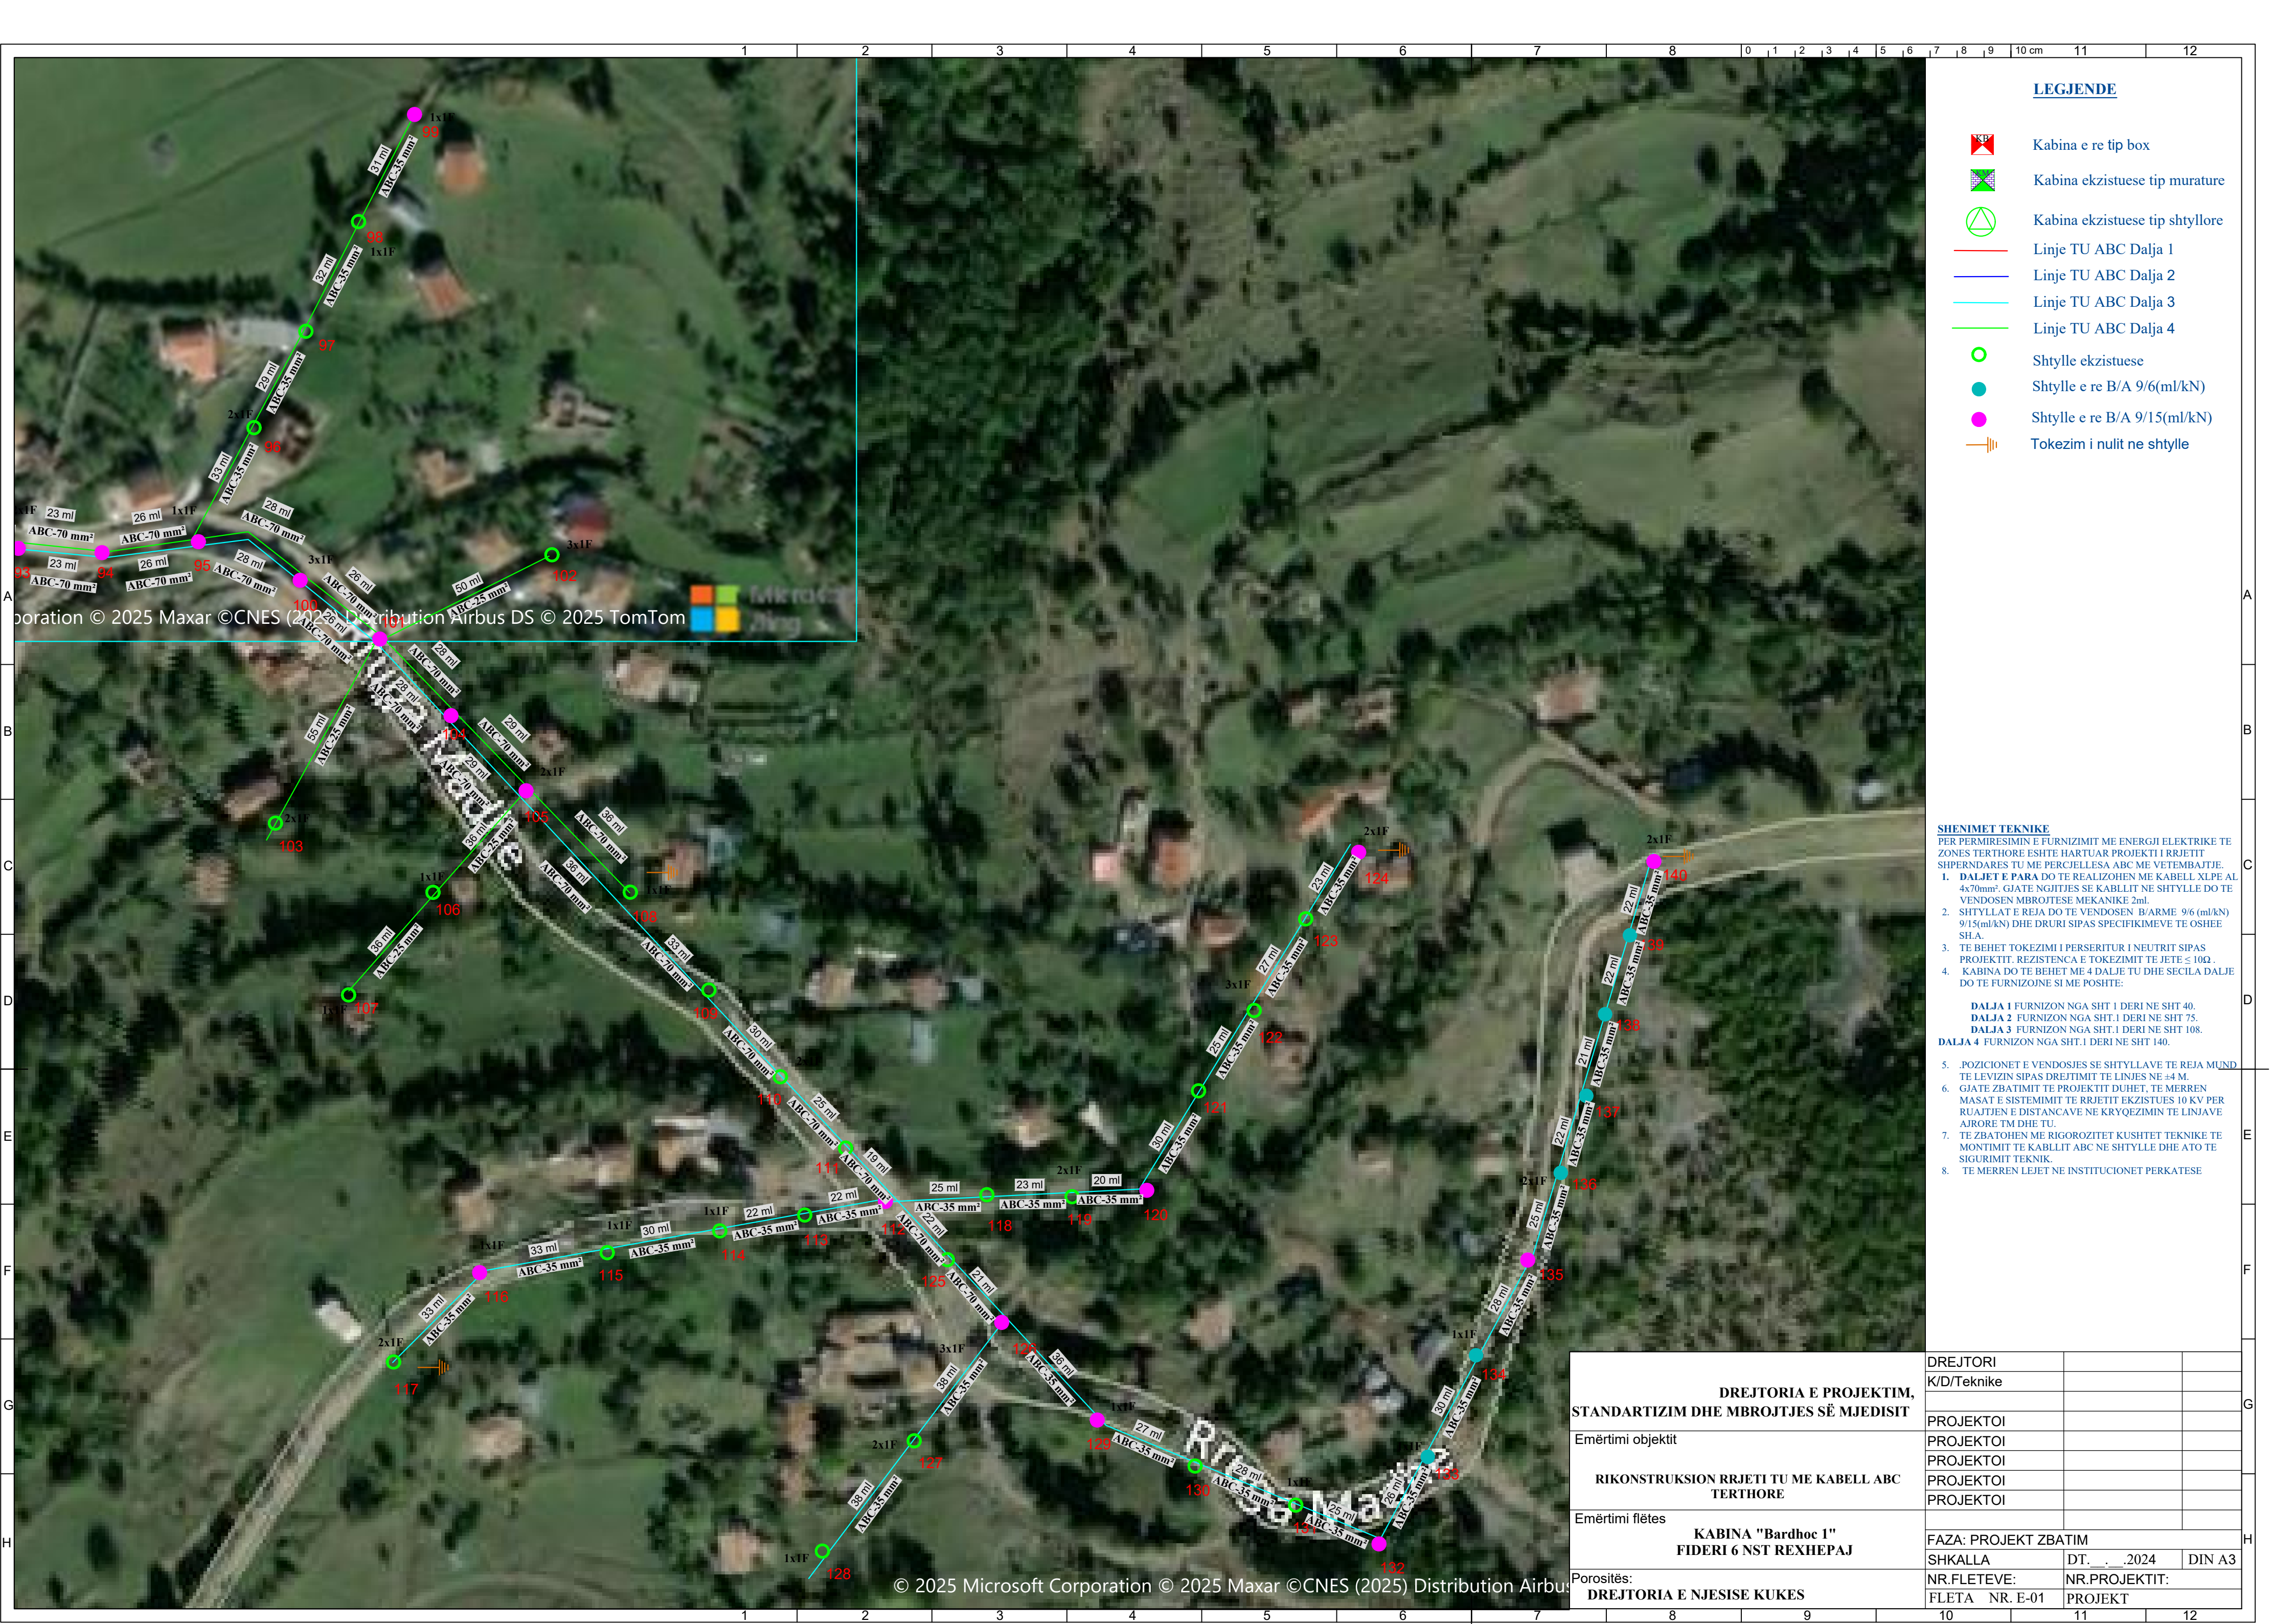

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.


- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 100.
- KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 40.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 75.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 108.
DALJA 4 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT. 140.

- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	KABINA "Bardhoc 1"		
	FIDERI 6 NST REXHEPAJ		
	DT. . . 2024	DIN A3	
Porositës:	SHKALLA		
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



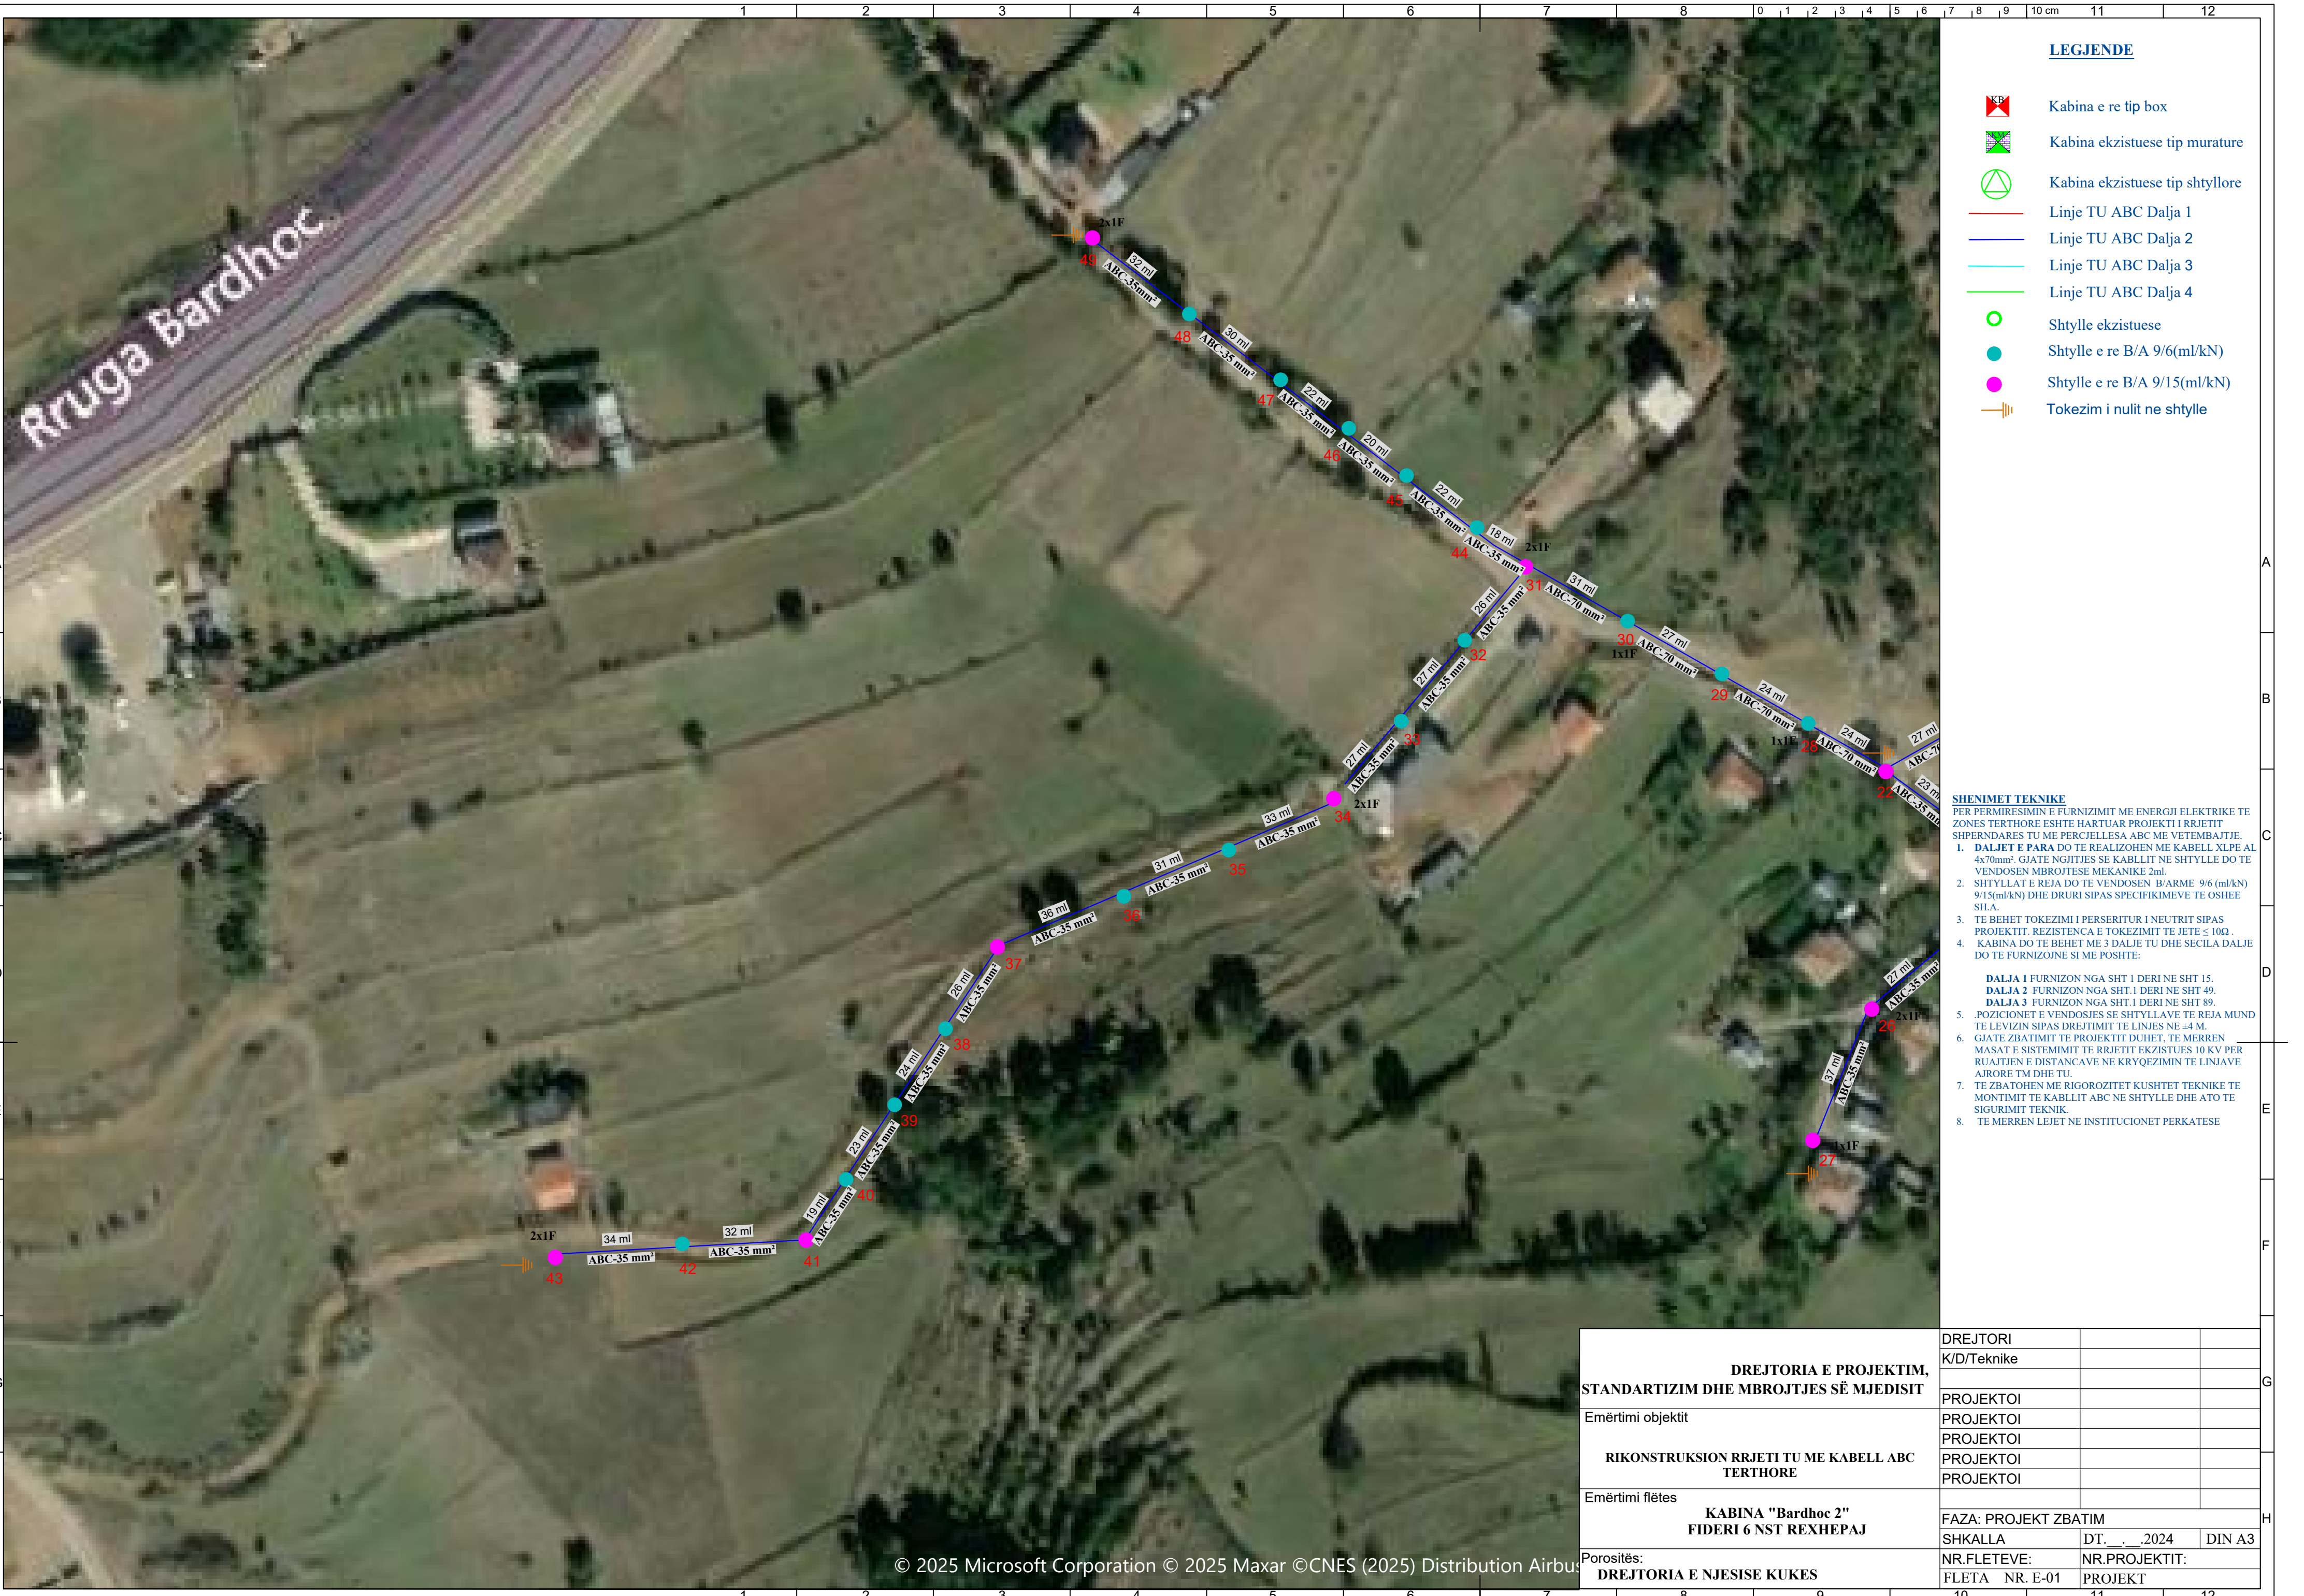

LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 15.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 49.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 89.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
KABINA "Bardhoc 2" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES			

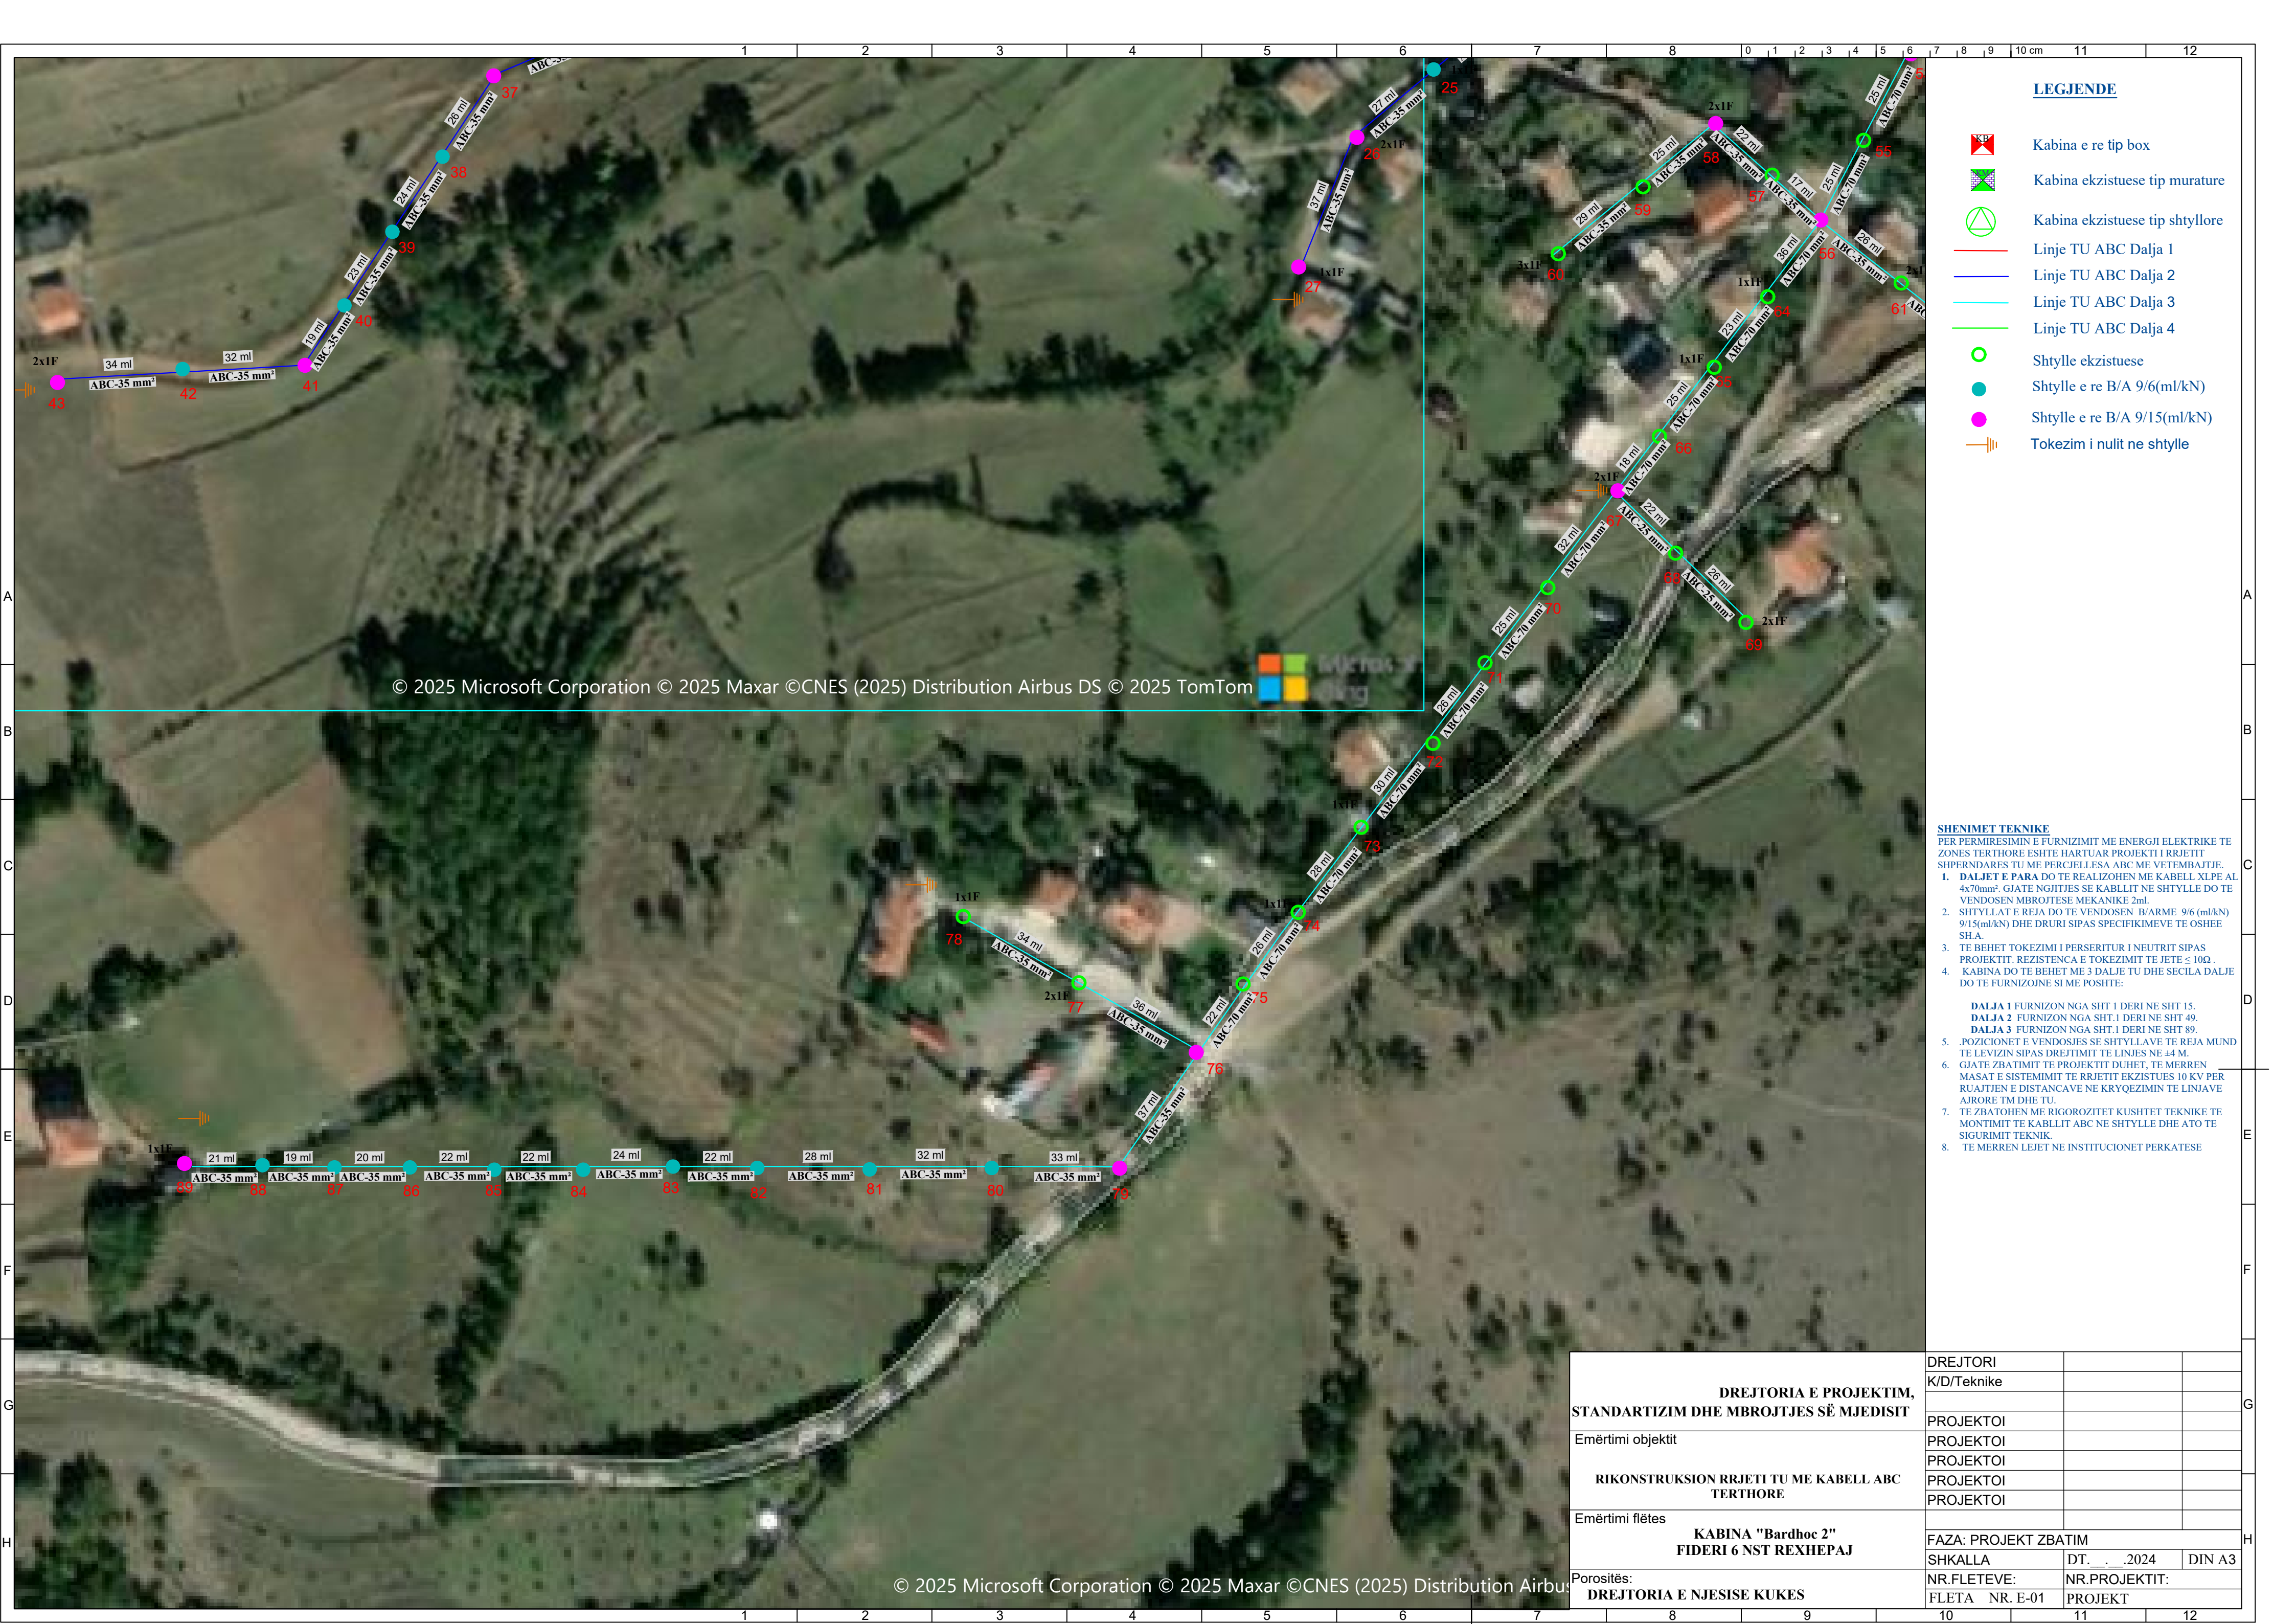

LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 15.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 49.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 89.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA		
	DT. . . 2024		
	DIN A3		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	NR.FLETEVE:		
	NR.PROJEKTTIT:		
	FLETA NR. E-01		
	PROJEKT		



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 31.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 78.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Morin 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:
DREJTORIA E NJESISE KUKES	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12





LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 100.
 - KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJË SI ME POSHTE:
 - DALJA 1** FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 31.
 - DALJA 2** FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 78.
 - .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

© 2025 Microsoft Corporation © 2025 M

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRIESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 31.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 78.
- .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	SHKALLA	DT. . . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	10	11	12



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

- SHENIMET TEKNIKE**
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI, REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE < 100.
 - KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 31.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 78.
 - .POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE			
Emërtimi flëtes			
KABINA "Morin 1" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJË SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 10.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 19.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.1 DERI NE SHT 27.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit		
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Morin 2" FIDERI 6 NST REXHEPAJ			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _____.2024	DIN A3
	Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES	NR.FLETEVE: FLETA NR. E-01	NR.PROJEKTIT: PROJEKT



LEGJENDE


- Kabina e re tip box
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 10.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.11 DERI NE SHT 17.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.11 DERI NE SHT 38.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Morin 3" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	

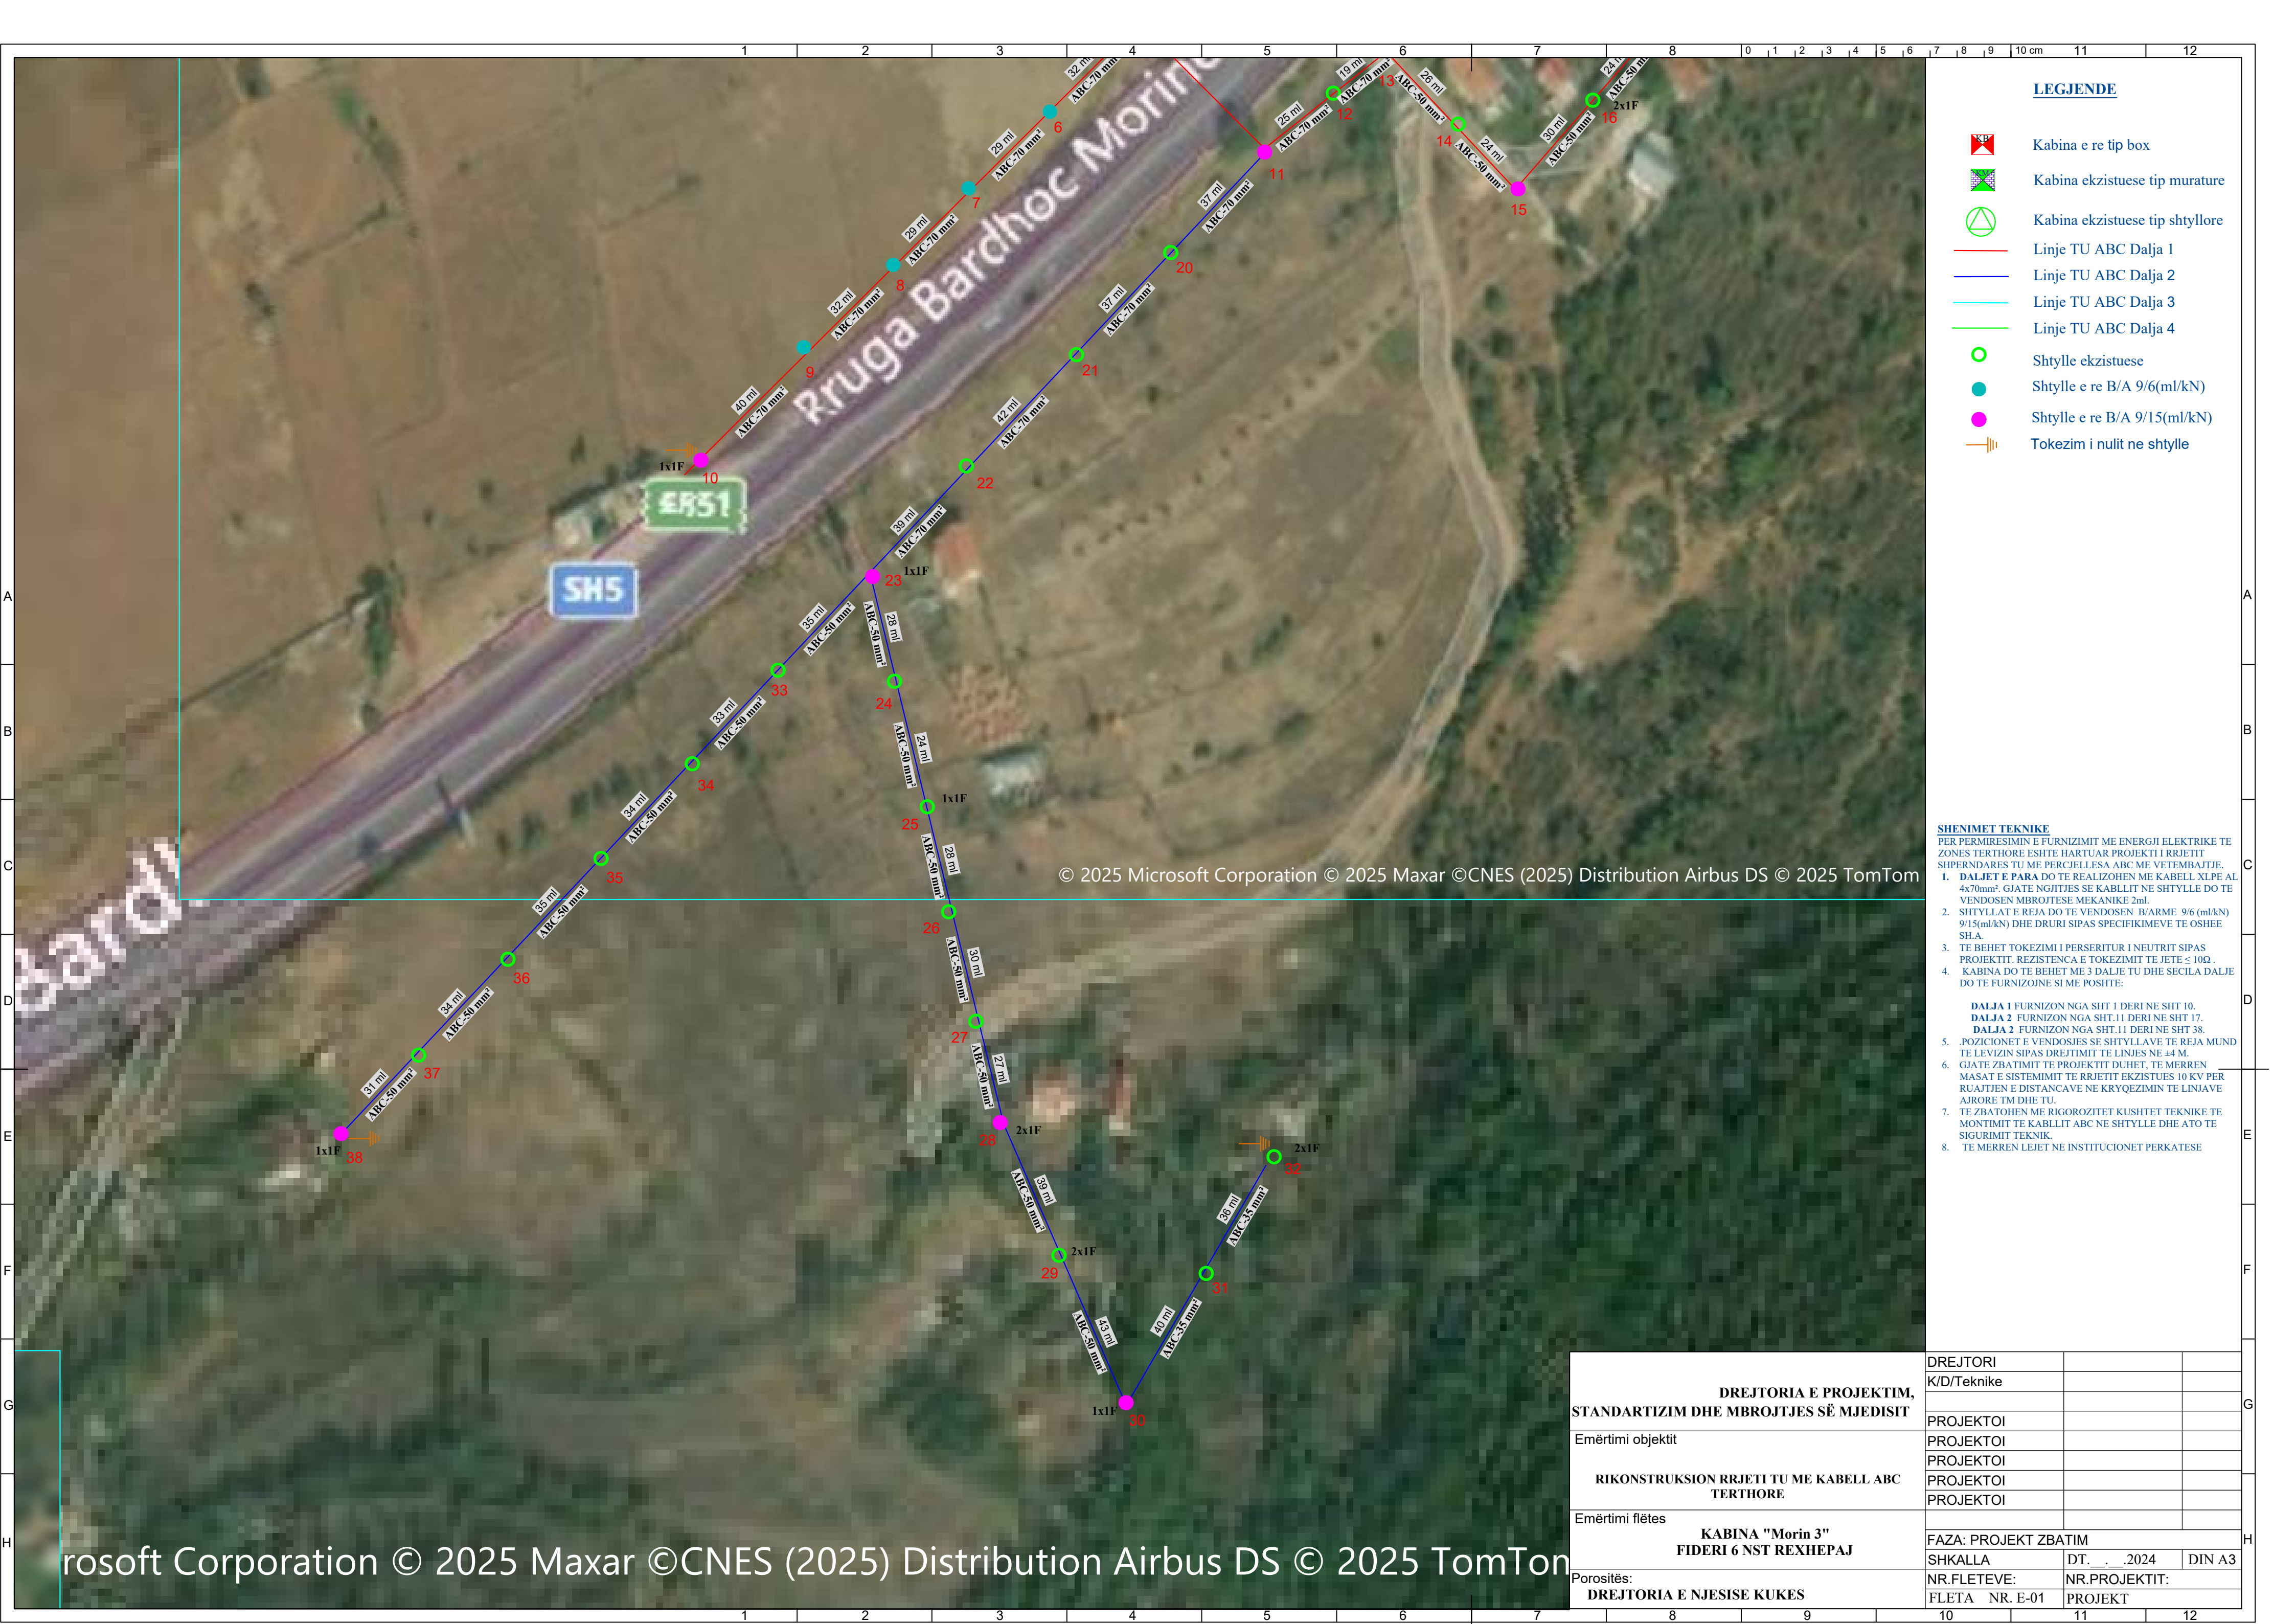

LEGJENDE

-  Kabina e re tip box
-  Kabina ekzistuese tip murature
-  Kabina ekzistuese tip shtyllore
-  Linje TU ABC Dalja 1
-  Linje TU ABC Dalja 2
-  Linje TU ABC Dalja 3
-  Linje TU ABC Dalja 4
-  Shtylle ekzistuese
-  Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE
PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ ELEKTRIKE TE ZONES TERTHORE ESHTJE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARIES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.

- DALJET E PARA** DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x70mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSHEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.
- SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSHEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTI. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 100.
- KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:


DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 10.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT.11 DERI NE SHT 38.

- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTI DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTORI		
	K/D/Teknike		
	PROJEKTOI		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "Morin 3" FIDERI 6 NST REXHEPAJ	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. . 2024	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
	FLETA NR. E-01	PROJEKT	

DETAJE PER FUNIZIMIN E ABONENTEVE NGA LINJAT KABLLORE TE TU ME PERCJELLES ABC

Linja me percjelles alumini me vetembajtje

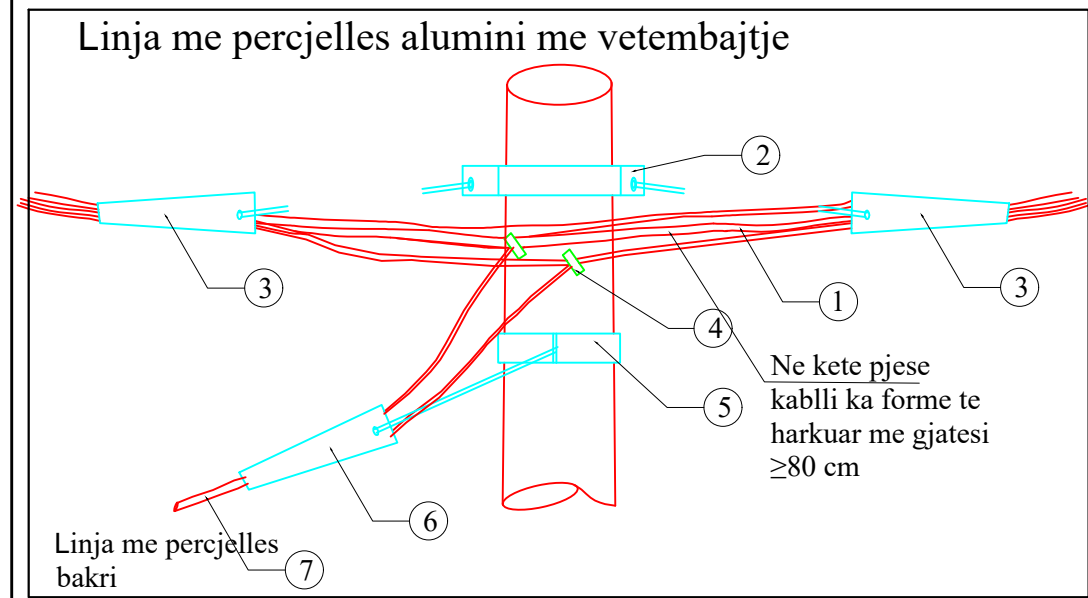

NrEmertimi
1Kabell alumini
2Aksesor shtyllor celik i galvanizuar(qafore)
3Tirantues ankeror celik i galvanizuar
4Nyje lidhese e izoluar
5Aksesor shtyllor i abonentit celik i galvanizuar(qafore)
6Tirantues ankeror i thjeshte celik i galvanizuar
7Kabell koaksial

Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm


Linja me percjelles bakri

Shenime Teknike

Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore. per rastin e kabllave te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithë kablli ose vetem percjellsi i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithë kablli.aksesori shtyllor per abonentin montohet 20-25 cm me poshte se aksesori shtyllor.lidhja elektrike e percjellesave behet me nyje lidhese te izoluar.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te shtylles, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e nyjeve izoluesene qofte se ne te njejten shtylle lidhen dy apo me shume abonente, duhet qe distanca ndermjet kabllave koaksiale qe ndodhen prane njeri tjetrit te mos jete me e vogel se 20 mm. gjithashtu duhet qe distanca ndermjet dy skajeve te brendeshme te nyjeve izoluese(distanca me e afert ndermjet dy nyjeve fqinje) te vendosura ne te njejten faze(apo ne neuter), te mos jete me e vogel se 50 mm.

DETAJE PER SHTRIRJEN E KABLLOVE TE TU ABC


Per shtyllat ankerore te linjave ajrore ABC me percjelles alumini

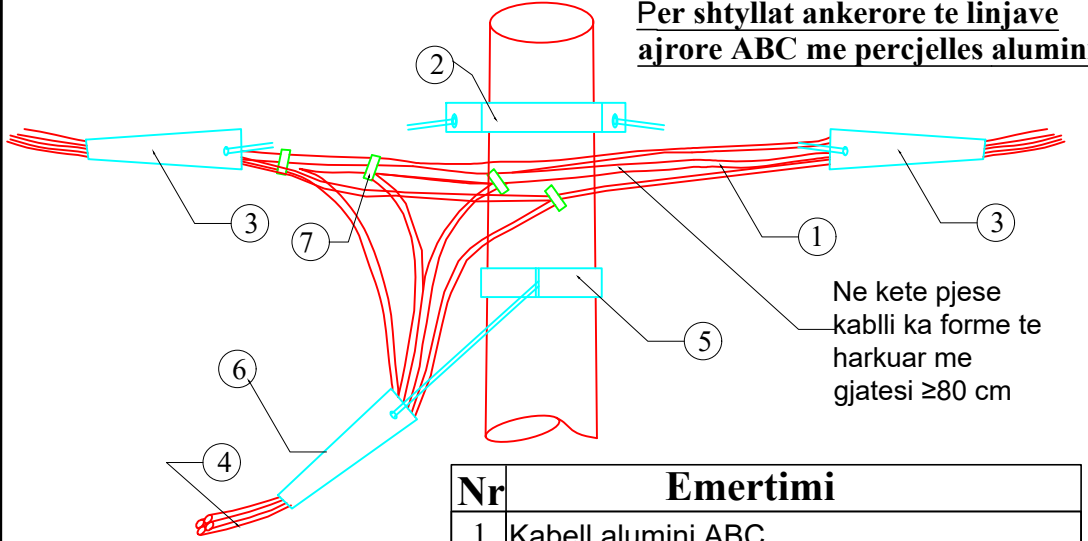

NrEmertimi
1Kabell alumini ABC
2Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)
3Tirantues celiku i galvanizuar
4Kabell alumini ABC per degezim
5Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)
6Tirantues ndermjetes celiku i galvanizuar
7Nyje lidhese e izoluar

Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm


Per shtyllat ndermjetese te linjave ajrore ABC me percjelles Alumini me vetembajtje

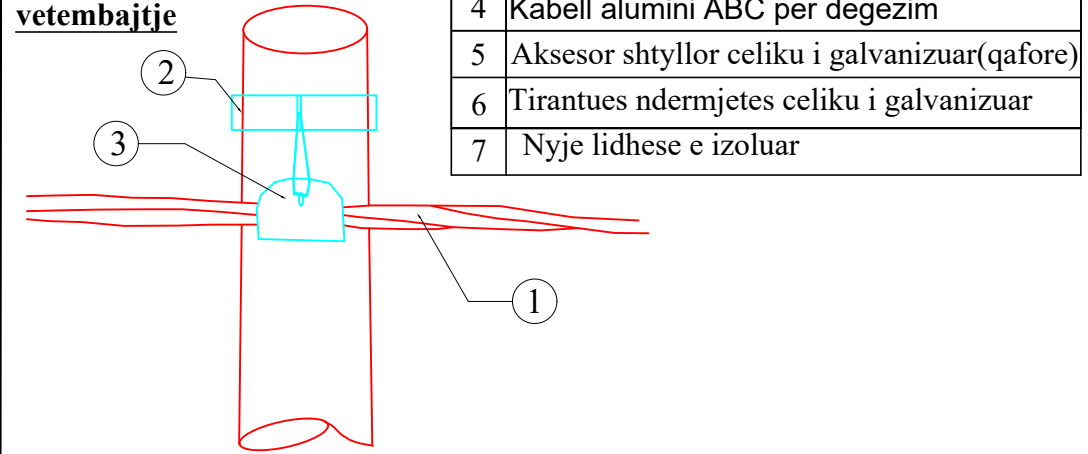

Shenime Teknike

Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates. per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore. per rastin e kabllave te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithë kablli ose vetem percjellsi i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithë kablli. lidhja elektrike e percjellesave behet me nyje lidhese te izoluar. ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te se njejtës shtylle, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e nyjeve izoluese. Tirantuesi i abonentit montohet 20-25 cm me poshte se aksesori shtyllor. Ne qofte se ne te njejten shtylle lidhen dy apo me shume abonente, duhet qe distanca ndermjet kabllave koaksiale qe ndodhen prane njeri tjetrit te mos jete me e vogel se 20 mm. gjithashtu duhet qe distanca ndermjet dy skajeve te brendeshme te nyjeve izoluese(distanca me e afert ndermjet dy nyjeve fqinje) te vendosura ne te njejten faze(apo ne neuter), te mos jete me e vogel se 5 mm.

NGRITJA E KABLLIT TU PVC NE SHTYLLE

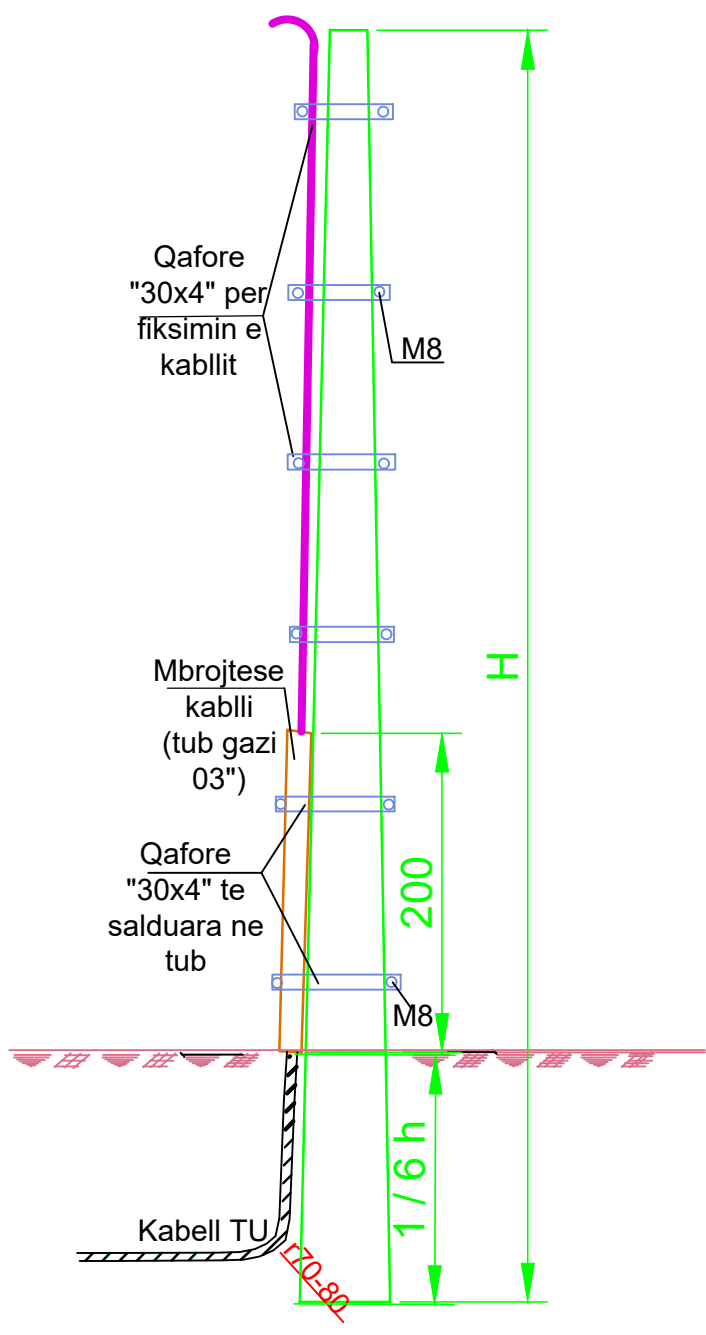


Qafore "30x4" per fiksimin e kabllit
M8
Mbrojtese kablli (tub gazi 03")
Qafore "30x4" te salduara ne tub
M8
Kabell TU
20-25
200
1/6 h
H

SHENIME

NUMRI I ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT ESHTË ORIENTUES. SASIA E TYRE ESHTË NE FUNKSION TE ARITJES SE VLERES SE REZISTENCES SE TOKEZIMIT. $R_t \leq 10\Omega$ PER TOKEZIMIN E PERSERITUR TE NULIT NE SHTYLLAT E LINJES TU.THELLESIA E NGULJES SE ELEKTRODAVE ESHTË 0.5M NEN KUOTEN 0.0, NESE NUK ARRIHET "Rt" E KERKUAR GROPAT E ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT TE MBUSHEN ME KRIPE (NaCl) DHE QYMYR. DISTANCA MIDIS DY ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT ESHTË 2M. BASHKIMI I ELEKTRODAVE TE KRYHET ME SHIRIT FE/ZN 40X4 MM I GALVANIZUAR. LIDHJA E LEKTRODAVE ME SHKEPUTESIN E TOKEZIMIT BEHET ME LITAR FE/ZN FLEKSIBEL Ø= 12MM². TOKEZIMI NE GJATESINE E SHTYLLES ESHTË I PARAPREGATITUR NGA FABRIKA PRODHUESE E SHTYLLAVE. NE DALJEN E SIPERME TOKEZIMI VAZHDON ME LITAR ÇELIKU FE/ZN FLEKSIBEL Ø12MM DHE LIDHET ME TRANVERSAT NEPERMJET KAPIKORTAV OSE KONEKTOREVE. GROPA HAPET SIPAS PERMASAVE TE DHENA NE PROJEKT. NE VENDIN KU DO TE VENDOSET SHTYLLA VENDOSET NJE TUB ME DIAMETER TE DHENE NE PROJEKT (ME I MADH SE DIAMETRI I FUNDIT TE SHTYLLES), VENDOSET TUBI FLEKSIBEL Ø 90 MM ME GJATESI I ML PER NGJITJEN E KABLLOVE NE SHTYLLE SIPAS POZICIONIT DHE KENDIT TE PERCAKTUAR NE PROJEKT, DY ANET E TUBIT FLEKSIBEL IZOLOHEN QE TE MOS BLOKOHEN. BETONOHET GROPA, PASI ESHTË MPIKSUR PAK BETONI HIQET TUBI ME DIAMETER ME TE MADH SE DIAMETRI I FUNDIT TE SHTYLLES DHE LIHET QE TE STAZHIONOHET BETONI. TE ZBATOHEN KTZ-TË (KUSHTET TEKNIKE TE ZBATIMIT) PER PUNIME BETONI DHE BETONARME. VENDOSET SHTYLLA NE VENDIN E SAJ DHE HAPESIRA MIDIS SHTYLLES DHE BETONIT MBUSHET ME RËRË DHE NGJESHET. FUNDI I SHTYLLES MBULOHET ME BETON ME PJERESI SI NE PROJEKT.

TOKEZIMI I SHTYLLES TU

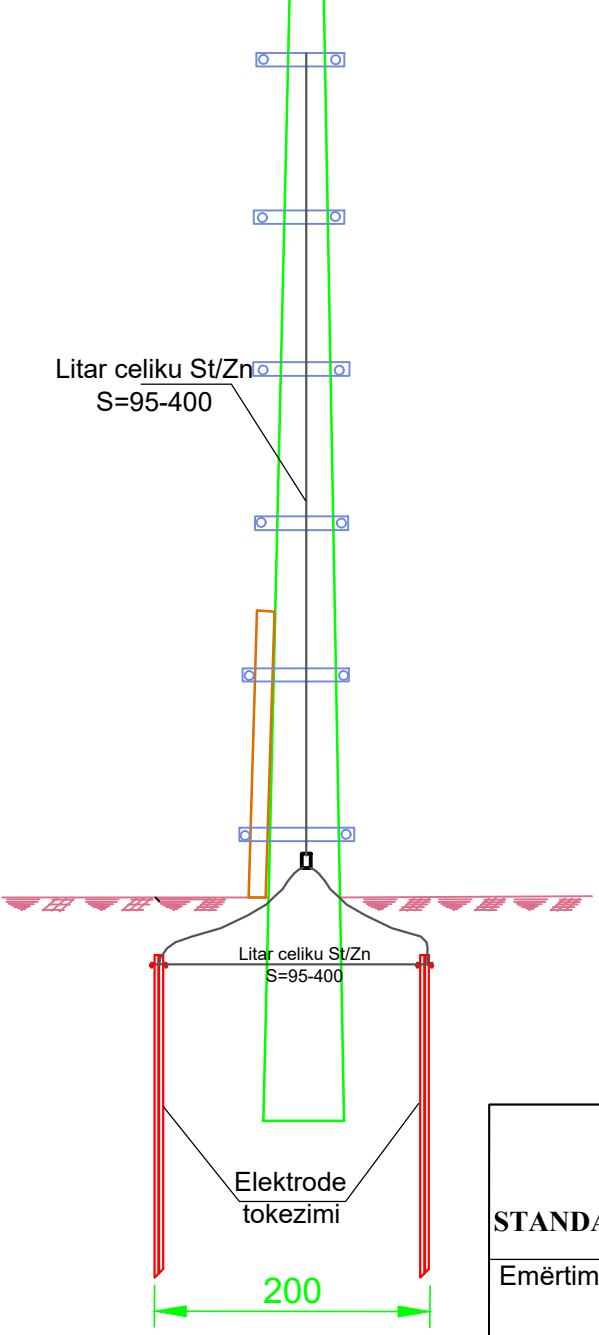

Litar celiku St/Zn S=95-400
Litar celiku St/Zn S=95-400
Elektrode tokezimi
200

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

Emërtimi objektit

RIKONSTRUKSION RRJETI TU ME KABELL ABC TERTHORE

Emërtimi flëtes

DETAJE TU ABC

Porositës: DREJTORIA E NJESISE KUKES

DREJTORI K/D/Teknike

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. _ . 2024

DIN A3

NR.FLETEVE: NR.PROJEKTIT:

FLETA NR. E-01

PROJEKT