

SPECIFIKIMET PËR RAFTET

Kerkese për:

1. Raftet e materialeve të rënda dhe të medha, me karakteristika të mesme të rrjedhës dhe të pajisur me komponente standarde, shpatullat, trarëve dhe raftet:
 - Qëndron për mm 60 mm me hapin e shpimit. 50 dhe lartësi nga mm.2000;
 - Gjeresia e shpatullave mm. 500 deri në 1200;
 - Trarëve katrore te formuar nga 60 mm deri 100 mm dhe gjatësi nga 1050 deri në 3000. Gjatesite e trarët dhe lartësite e shtyllave te përshtatura sipas kërkesave;
 - 4 ndarëse;
 - Kapaciteti Max: 700 kg / modul.

Gjatesia totale:

- 20 metra linear të jetë i instaluar në qendrën e mirëmbajtjes në Fier

40 ° 44'40.5 "N 19 ° 34'48.1" E

- 15 metra linear të jetë i instaluar në qendrën e mirëmbajtjes në Korçë

40 ° 37'29.2 "N 20 ° 46'29.4" E

Kërkesa përfshin gjithashtu transportin dhe montimin në vendet e kërkuara

Mostër kërkesë sirtar



2. Raftet për pajisje zyre (p.sh. shkrimi, etj depozitim dokumentash).

Raft përbëhet nga elementët e mëposhtëm:

- Vertikal (H = 200 cm): i tipit i hapur me profil vakum në formë T pajisur me vrima anësore për ndërprerës hooking dhe dysHEME ngarkese;
- Fletë metalike me ngarkimit sipërfaqe (100x40x3 cm; trashësi fletë 1 mm): raft në formë që është shartuar mbi grepa ne forme thikë në fiksuesen e kornizave;
- Ngjyrë të bardhë;
- Ngarkesa maksimale: 80 kg / raft.

Gjatesia totale

- 7 metra linearë të jetë i instaluar në selinë e Tiranës AGSco:

41 ° 18'53.9 "N 19 ° 48'47.8" E

Kërkesa përfshin gjithashtu transportin dhe instalimin në vendin e kërkuar.

Mostër kërkesë sirtar



Kërkesat e sigurisë

Do raft duhet të jetë:

- Në përputhje me EN 15635 - "Sistemet e ruajtjes statike të çelikut - Zbatimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të ruajtjes" ose legjislacioni tjetër ekuivalent i transpozimit;
- Tashmë të pajisura me shenja të përshtatshme sigurie në anglisht dhe shqip specifike për llojin e raftit (shiko shembullin e shembullit më poshtë);
- Instaluar dhe siguruar në mure dhe dysHEME sipas udhëzimeve të prodhuesit;
- Pajisur me manual, montim, çmontim, përdorim dhe mirëmbajtje;
- Instaluesi do të krijojë një deklaratë të instalimit dhe noterisë sipas kërkesave të prodhuesit;

Clienti:

Ril. pratica

Conforme
UNI EN 15635**OPERARE IN CONFORMITÀ A:**

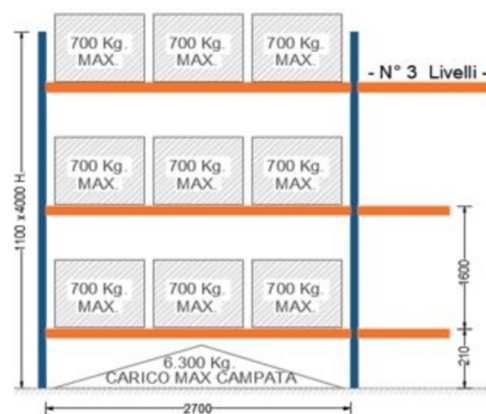
- UNI EN 15635;
- Questa Tabella di Proiezione;
- Eventuale Documentazione Aggiuntiva o Manuale di Riferimento del Fornitore.

**MANTENERE LE ATTREZZATURE DI IMMAGAZZINAGGIO IN BUONE CONDIZIONI****CONDURRE ISPEZIONI REGOLARI PER CONTROLLARE:**

- La Corretta Applicazione ed Impiego;
- I Carichi Consentiti Livelli di Sbarra Consentiti;
- Il Stato Aggiuntivo o il Deterioro di Componenti Strutturali.

**FARE PRESENTE QUALUNQUE DANNO ALLA "PERSONA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI IMMAGAZZINAGGIO"****NON CONTINUARE A LAVORARE SE SONO PRESENTI COMPONENTI DANNEGGIATI****NON ARRAMPICARSI SULLE SCAFFALATURE****NON MODIFICARE LA STRUTTURA SENZA PRIMA:**

- Controllare gli effetti a fronte dei "dati tecnici" del fabbricante o;
- Ottenere il Consenso del Fornitore.

**In caso di dubbio, contattare SEMPRE il Fornitore****TUTTI I CARICHI INDICATI SI INTENDONO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI****ISPEZIONE**

(da eseguirsi almeno una volta all'anno da personale specializzato)

Anno di costruzione:

2019