










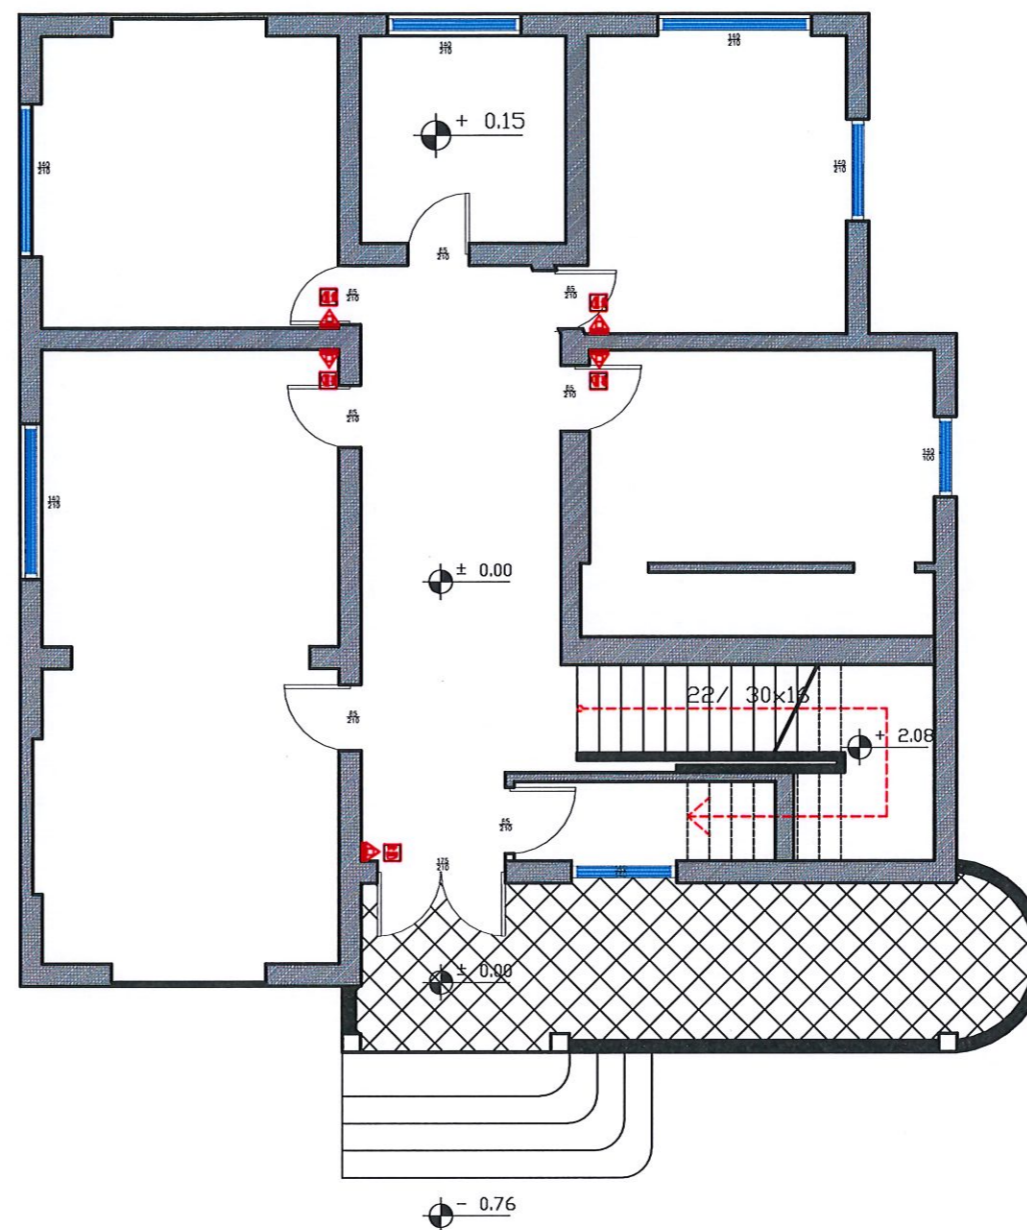


**PROJEKT - ZBATIMI**  
(MBROJTJA NDAJ ZJARRIT)

Objekti : RIKONSTRUKSION I ÇERDHEES NR-2 PA NDRYSHIM TË  
STRUKTURES EGZISTUESE  
NE BASHKINE ELBASAN

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

-  — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  — A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
-  — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  — FIKES ZJARRI ME PLUHUR
-  — LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  — FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  — SPRINKLER ME UJE







### Shpjegime teknike:

- Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, letër, plastike, lëngje dhe gaze të djegëshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk është helmues dhe as korroziv.
- Fikset e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
- Bëni kujdes nëse fikset përdoren në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
- (gaz i demshëm i shuarjes).
- Instalimet elektrike për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

### Shenim Teknik:

- Muret perimetrale të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret e koridoreve, pra të ambjenteve të përbashkëta duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Kafazi i shkallës duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TE LENGETA
	ZJARR NGA GAZE TE DJEGESHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NE TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHENIM: NEPERMIJET SHENJAVE TE MESPERME JANE PERCAKTUAR AMBIENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TE ZJARREVE NE PERPUTHJE ME LENDET DJEGESE QE NDOHEN NE TO

### SHENIME TEKNIKE

- KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
- NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISE SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NE BASHKINE ELBASAN.
- TE RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUAR NE VIZATIM.
- PER CDO PAQARTESI APO MOSPERPUTHJE TE PROJEKTIT ME SITUATEN NE TERREN TE MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
- NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TE D.P.SH.I -se.
- PER PERCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QE DO TE PERDOREN NE KETE PROJEKT DUHET TE MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PERSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+3554400152  
email: bashkiaelbasan@elbasani.gov.al  
web: www.elbasani.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**










DREJTORIA: **DREJTORIA PROJEKTIMIT**


Drejtor  
ark/Marvis Avllazagaj

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.			
PROJEKTI: Emertimi Objektit: Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të strukturës egzistuese në Bashkinë ELBASAN			
EMERTIMI I FLETES: <b>Plani i mbrojtjes ndaj zjarrit në katin përdhe</b>			
SHKALLA A3: 1:	DATA: 2024	VIZATOI: Sektori Projektimit	KONTROLLOI: Sektori Projektimit
PROJEKTI NR:	FLETA NR: <b>A3 / MNZ - 01</b>	RISHIKIMI:	

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

-  — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  — A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
-  — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  — FIKES ZJARRI ME PLUHUR
-  — LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  — FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  — SPRINKLER ME UJE

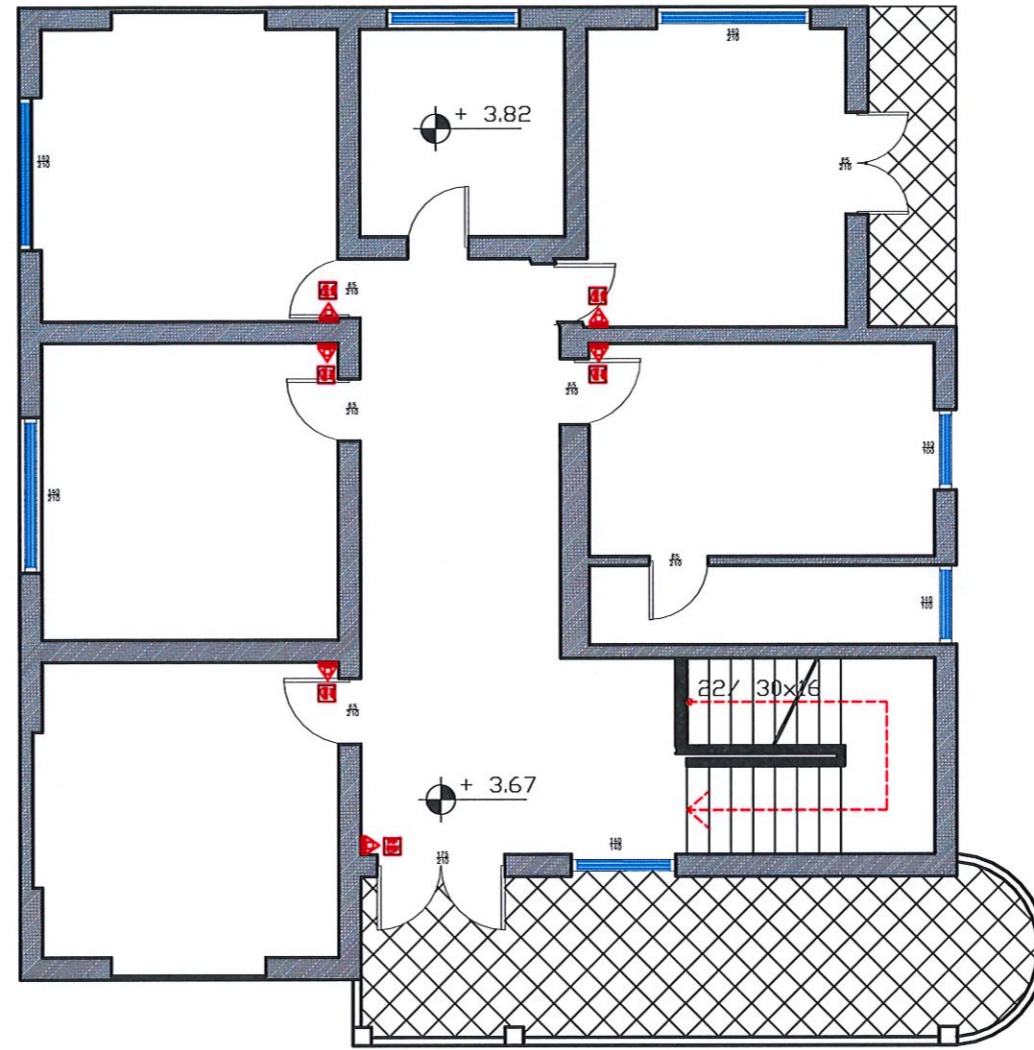



## Shpjegime teknike:

- Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, leter plastike, lëngje dhe gaze të djegëshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk është helmues dhe as korroziv.
- Fikset e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
- Bëni kujdes nëse fikset përdoren në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
- (gaz i demshëm i shuarjes).
- Instalimet elektrike për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

## Shenim Teknik:

- Muret perimetrale të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret e koridoreve, pra të ambienteve të përbashkëta duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Kafazi i shkallës duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TE LENGETA
	ZJARR NGA GAZE TE DJEGESHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NE TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHENIM: NE PERMJET SHENJAVE TE MESPERME JANE PERCAKTUAR AMBIENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TE ZJARRREVE NE PERPUTHJE ME LENDET DJEGESE QE NDOHEN NE TO

## SHENIME TEKNIKE

- KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
- NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISE SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NE BASHKINE ELBASAN.
- TE RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARA NE VIZATIM.
- PER CDO PAQARTESI APO MOSPERPUTHJE TE PROJEKTIT ME SITUATEN NE TERREN TE MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
- NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TE D.P.SH.I -se.
- PER PERCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QE DO TE PERDOREN NE KETE PROJEKT DUHET TE MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PERSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**

DREJTORIA:  
DREJTORIA PROJEKTIMIT

Drejtor  
ark/Marvis Avllazagaj

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.

PROJEKTI:  
Emertimi Objektit: Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të strukturës egzistuese në Bashkinë ELBASAN

EMERTIMI I FLETES:  
Plani i mbrojtjes ndaj zjarrit në katin e parë

SHKALLA: A3: 1; DATA: 2024; VIZATOI: Sektori Projektimit; KONTROLLOI: Sektori Projektimit


PROJEKTI NR: FLETA NR: A3 / MNZ - 02; RISHIKIMI:

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

-  — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  — A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
-  — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  — FIKES ZJARRI ME PLUHUR
-  — LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  — FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  — SPRINKLER ME UJE

## NË RAST ZJARRI

1. Njoftoni personelin dhe shërbimin zjarrefikes nr.tel128.
2. Evakuoni në pikën më të afërt të evakuimit.
3. Ndiqni procedurat e evakuimit.
4. Qëndroni në pikat e grumbullimit jashtë objektit.

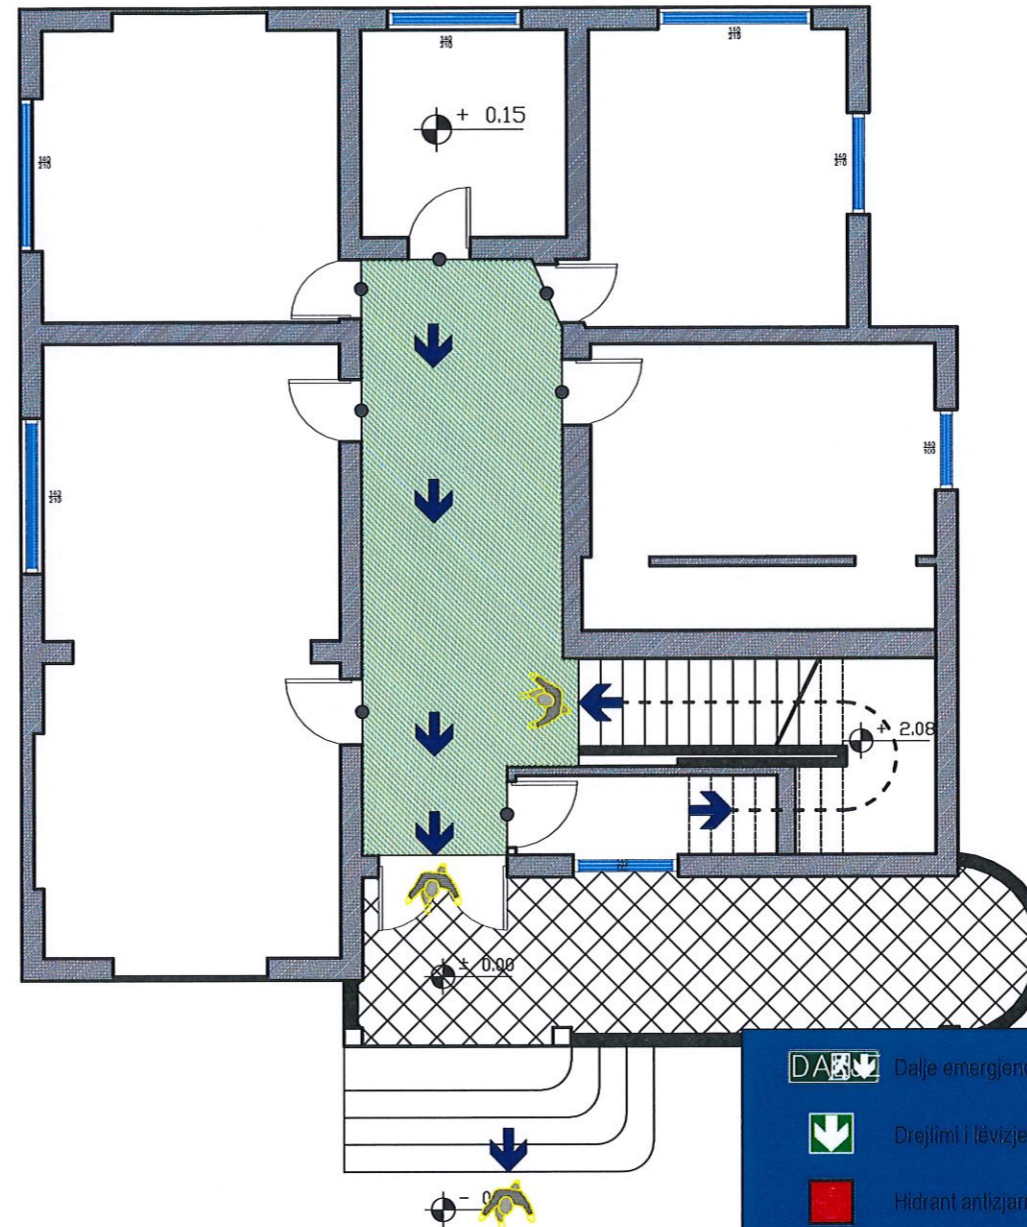

## Shpjegime teknike:

1. Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, letër, plastike, lëngje dhe gaze të djegeshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
2. Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
3. Pluhuri nuk është helmues dhe as korrodiv.
4. -Fikesit e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
5. -Beni kujdes nëse fikesi përdoret në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
6. (gaz i demshëm i shuarjes).
7. -Instalimet elektrike për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

## Shenim Teknik:

1. Muret perimetral të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
2. Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
3. Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
4. Muret e koridoreve, pra të ambjenteve të perbashketa duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
5. Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
6. Kafazi i shkalles duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

-  Dalje emergjence
-  Drejtimi i lëvizjes
-  Hidrant antizjarr
-  Pika e grumbullimit në rast evakuimi

JU JENI KETU






NUMRA EMERGJENCE

URGJENCA 127.

ZJARRËFIKËSJA 128.

POLICIA 126,129.

## LEGJENDE

-  ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
-  ZJARR NGA MATERIALE TE LENGETA
-  ZJARR NGA GAZE TE DJEGESHME DHE EXPLODUESE
-  ZJARR NGA PAISJET NE TENSION
-  KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

## SHENIME

### TEKNIKE

1. KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
2. NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISË SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NË BASHKINË ELBASAN.
3. TË RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARAT NË VIZATIM.
4. PËR CDO PAQARTESI APO MOSPËRPUTHJE TË PROJEKTIT ME SITUATËN NË TERREN TË MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
5. NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TË D.P.SH.I -se.
6. PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QË DO TË PËRDOREN NË KËTË PROJEKT DUHET TË MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PERSHKRIMI NGA: DATA:

## PROJEKTI I ZBATIMIT



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA: DREJTORIA PROJEKTIMIT  
Drejtor  
ark/Marvis Avllazagaj

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.  
PROJEKTI: Emertimi i Objektit: Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të strukturës egzistuese në Bashkinë ELBASAN

EMERTIMI I FLETES:  
Plani i evakuimit në katin përdhe

SHKALLA A3: 1; DATA: 2024; VIZATOI: Sektori Projektimit; KONTROLLOI: Sektori Projektimit; RISHIKIMI: PROJEKTI NR: FLETA NR: A3 / MNZ - 03


SHENIM: NËPËRMJET SHËRJAVE TË MËSIPËRME JANË PËRCAKTUAR AMBJENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TË ZJARRËVE NË PËRPUTHJE ME LËNDET DJEGESE QË NDOHËN NË TË

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

-  — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  — A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
-  — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  — FIKESE ZJARRI ME PLUHUR
-  — LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  — FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  — SPRINKLER ME UJE

## NË RAST ZJARRI

1. Njoftoni personelin dhe shërbimin zjarrefikes nr.tel128.
2. Evakuoni në pikën më të afërt të evakuimit.
3. Ndiqni procedurat e evakuimit.
4. Qëndroni në pikat e grumbullimit jashtë objektit.

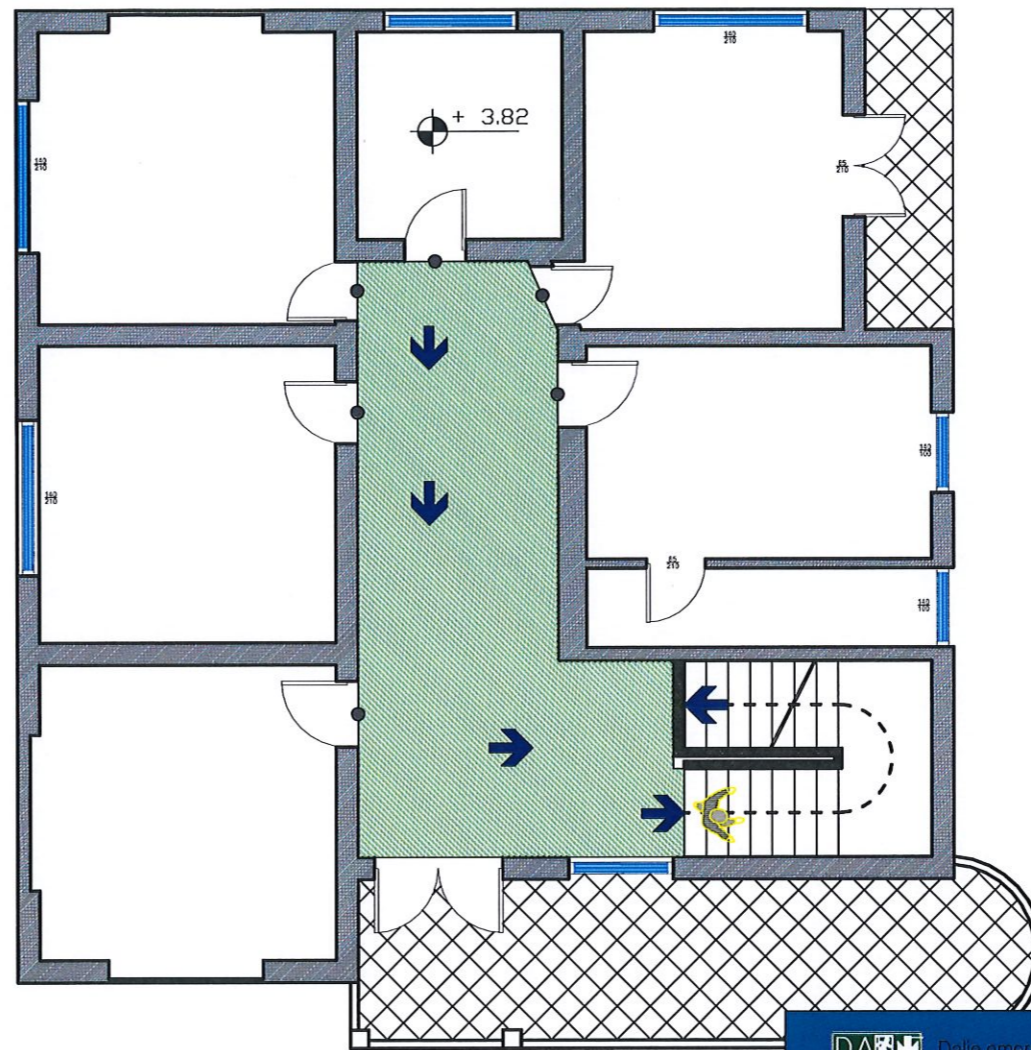

### Shpjegime teknike:

1. Fiksuar me pluhur perdoren per fikjen e zjarreve ne dru, leter plastike, lengje dhe gaze te djegeshme, aparatura dhe paisje elektrike .
2. Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lendes qe digjet nga oksigjeni i ajrit.
3. Pluhuri nuk eshte helmues dhe as korrodive.
4. -Fikesit e zjarrit me CO2 per klasat B dhe,C te zjarrit.
5. -Beni kujdes ne se fikesi perdoret ne hapësira te ngushta dhe me ventilim te dobet
6. (gaz i demshem i shuarjes).
7. -Instalimet elektrike :per tenseone deri ne 1000V, shuarja do te kryhet vetem pas konsultimit me operatoret kompetente.

### Shenim Teknik:

1. Muret perimetral te objektit duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180.
2. Dritaret e objektit duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 60
3. Muret prej gipsi duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarri RE 60
4. Muret e koridoreve, pra te ambjenteve te perbashketa duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180.
5. Dyert kryesore duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 60.
6. Kafazi i shkalles duhet te jete i nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180,dhe e mbyllur brenda kushteve te mbrojtjes kunder zjarrit .

**DALJE** Dalje emergjence.

 Drojimi i lëvizjes

 Hidrant antizjarr

 Pika e grumbullimit në rast evakuimi

**JU JENI KETU**

**NUMRA EMERGJENCE**

**URGJENCA 127.**

**ZJARRËFIKËSJA 128.**

**POLICIA 126,129.**

**LEGJENDE**

 ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA

 ZJARR NGA MATERIALE TE LENGETA

 ZJARR NGA GAZE TE DJEGESHME DHE EXPLODUESE

 ZJARR NGA PAISJET NE TENSION

 KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHEMIM: NE PERIMJET SHEHJAVE TE MESIPERME JANE PERCAKTUAR AMBJENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TE ZJARREVE NE PERPUTHJE ME LENDET DJEGESE QE NDOOHEN NE TO

## SHENIME TEKNIKE

1. KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
2. NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISE SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NE BASHKINE ELBASAN.
3. TE RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARARA NE VIZATIM.
4. PER CDO PAQARTESI APO MOSPERPUTHJE TE PROJEKTIT ME SITUATEN NE TERREN TE MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
5. NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TE D.P.SH.I -se.
6. PER PERCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QE DO TE PERDOREN NE KETE PROJEKT DUHET TE MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISHI: PERSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**

**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga."Qemal Stafa"  
Lagja."Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**

DREJTORIA: **DREJTORIA PROJEKTIMIT**  
Drejtor  
ark/Marvis Avlazagaj


PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ng.h/Bruno Korumi

topg.  
PROJEKTI: Emertimi Objektit:Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të struktures egzistuese në Bashkinë ELBASAN  
EMERTIMI I FLETES: Plani i evakuimit në katin e parë

SHKALLA A3: 1:	DATA: 2024	VIZATOI: Sektori Projektimit	KONTROLLOI: Sektori Projektimit
PROJEKTI NR:	FLETA NR: A3 / MNZ - 04	RISHIKIMI:	

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

		A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
		A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
		A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
		SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
		A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
		A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
		Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
		Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
		A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
		A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
		HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
		FIKES ZJARRI ME PLUHUR
		LIDHJA ME MOTOPOMPEN
		FIKES KAREL 50KG ABCE.
		SPRINKLER ME UJE

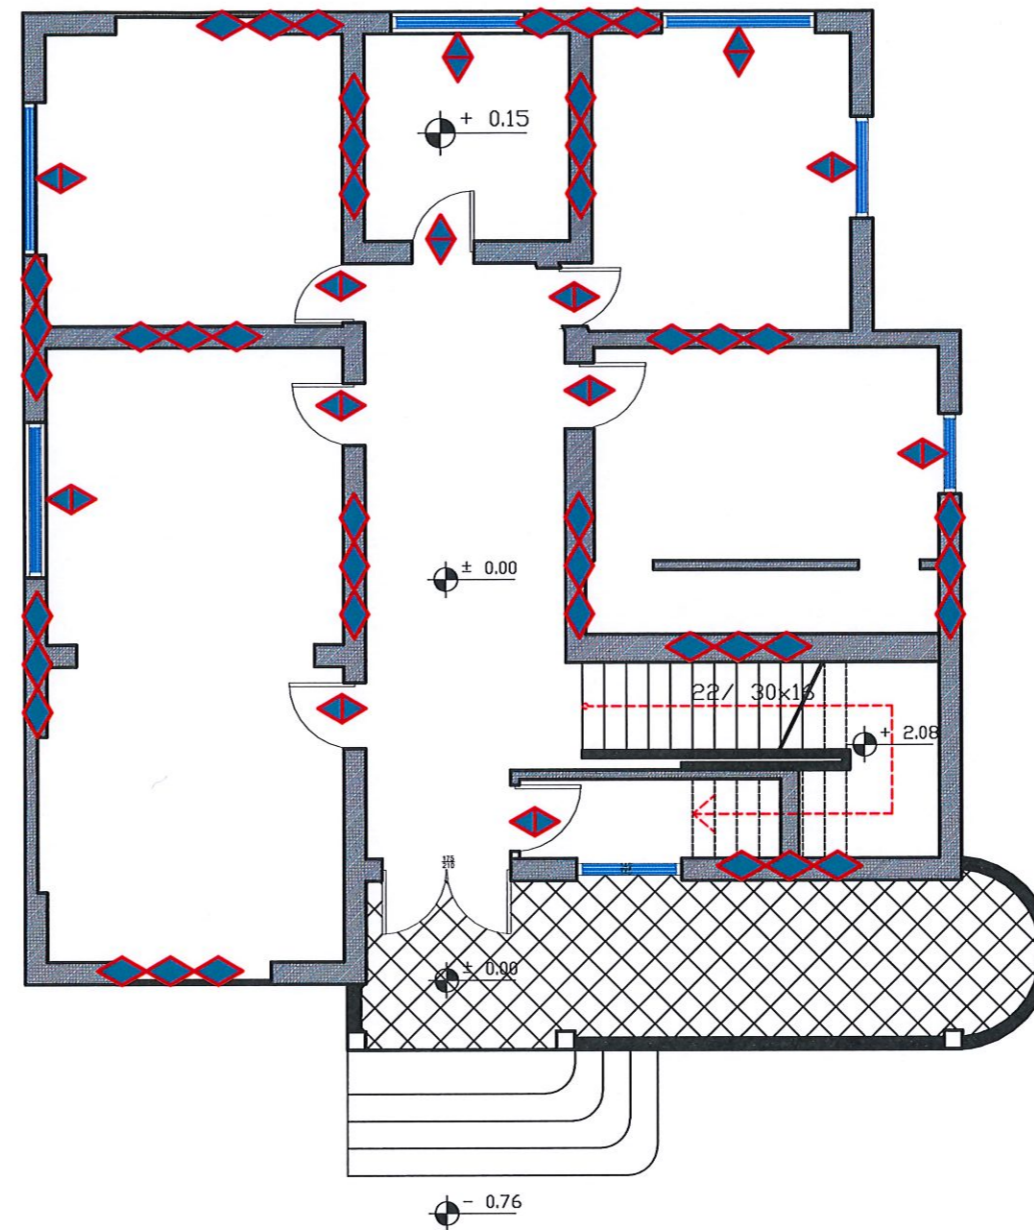

## Shpjegime teknike:

- Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, letër, plastike, lëngje dhe gaze të djegëshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk është helmues dhe as korroziv.
- Fikset e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
- Beni kujdes nëse fikset përdoren në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
- (gaz i demshëm i shuarjes).
- Instalimet elektrike: për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

## Shenim Teknik:

- Muret perimetrale të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret e koridoreve, pra të ambjenteve të përbashkëta duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Kafazi i shkallës duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

- Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
- Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
- Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
- Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TË NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TË LËNGETA
	ZJARR NGA GAZE TË DJEGËSHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NË TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHENIM: NËPËRMJET SHENJAVE TË MESIPËRMË JANË PËRCAKTUAR AMBJENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TË ZJARRËVE NË PËRPUTHJE ME LËNDËT DJEGËSHME QË NDOOHEJ NË TO

## SHENIME

### TEKNIKE

- KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
- NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISË SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NË BASHKINË ELBASAN.
- TE RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARJA NË VIZATIM.
- PER CDO PAQARTESI APO MOSPËRPUTHJE TË PROJEKTIT ME SITUATËN NË TERREN TË MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
- NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TË D.P.SH.I -SE.
- PER PËRCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QË DO TË PËRDOREN NË KETË PROJEKT DUHET TË MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PËRSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**

DREJTORIA:  
DREJTORIA PROJEKTIMIT

Drejtor  
ark/Marvis Avllazagaj

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.  
PROJEKTI:  
Emertimi Objektit: Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të strukturës egzistuese në Bashkinë ELBASAN


EMERTIMI I FLETES:  
Paraqitja grafike e masave pasive të mbrojtjes ndaj zjarrit kati përdhe

SHKALLA	DATA:	VIZATOI:	KONTROLLOI:
A3: 1:	.2024	Sektorit Projektimit	Sektorit Projektimit

PROJEKTI NR:	FLETA NR:	RISHIKIMI:
	A3 / MNZ - 05	

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI

-  — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  — Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  — A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE
-  — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHTEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  — FIKES ZJARRI ME PLUHUR
-  — LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  — FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  — SPRINKLER ME UJE

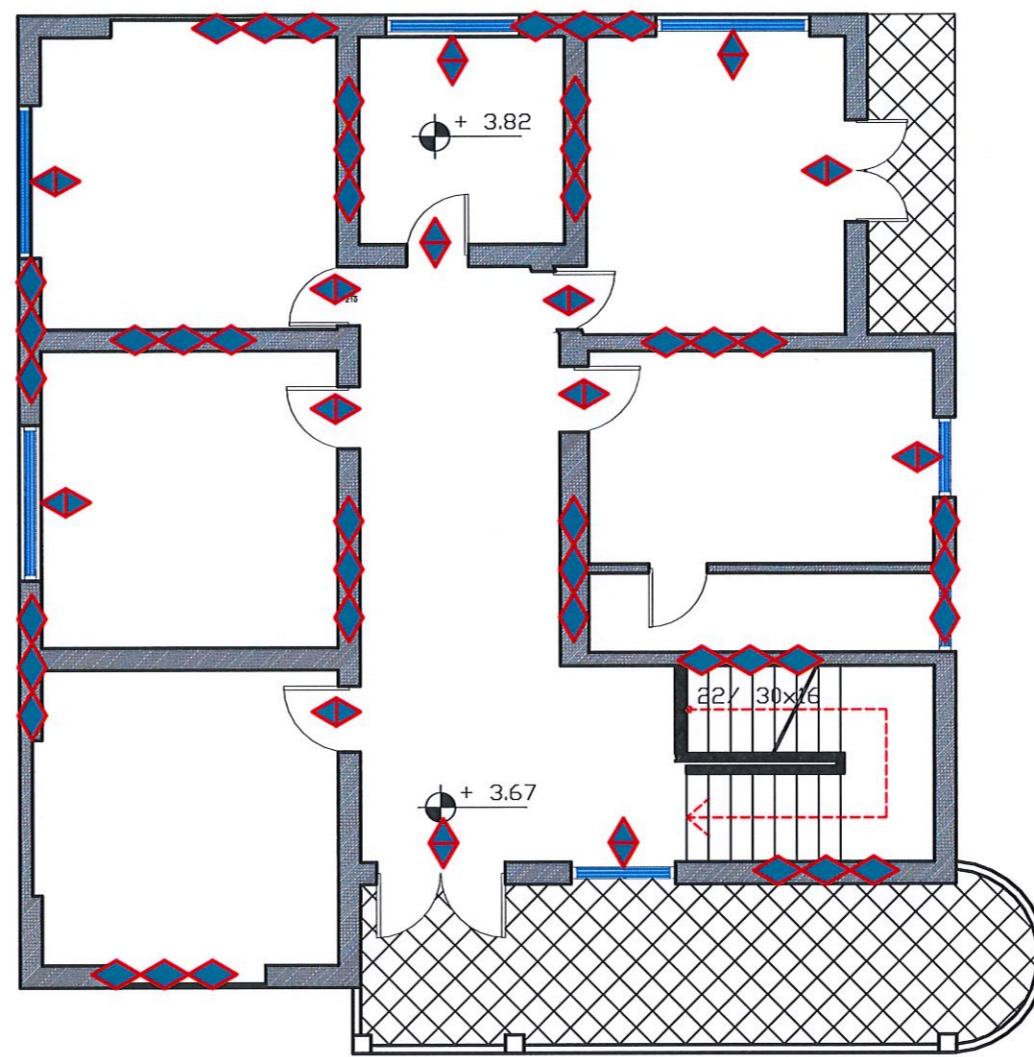





### Shpjegime teknike:

- Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, leter plastike, lëngje dhe gaze të djegëshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk është helmues dhe as korrodiv.
- Fikset e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
- Beni kujdes nëse fikset përdoren në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
- (gaz i demshëm i shuarjes).
- Instalimet elektrike: për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

### Shenim Teknik:

- Muret perimetrale të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Muret e koridoreve, pra të ambjenteve të përbashkëta duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
- Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
- Kafazi i shkallës duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TË NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TË LËNGETA
	ZJARR NGA GAZE TË DJEGËSHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NË TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHENIM: NËPËRMJET SHENJAVE TË MESIPËRME JANË PËRCAKTUAR AMBJENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TË ZJARRËVE NË PËRPUTHJE ME LËNDËT DJEGËSE QË NDOHEN NË TO

### SHENIME

#### TEKNIKE

- KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
- NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISË SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NË BASHKINË ELBASAN.
- TË RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARAT NË VIZATIM.
- PËR CDO PAQARTËSI APO MOSPËRPUTHJE TË PROJEKTIT ME SITUATËN NË TERREN TË MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
- NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TË D.P.SH.I -se.
- PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QË DO TË PËRDOREN NË KËTË PROJEKT DUHET TË MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PËRSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga: "Qemal Stafa"  
Lagja: "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**


DREJTORIA: **DREJTORIA PROJEKTIMIT**


Drejtor  
ark/Marvis Avllazagaj


PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.			
PROJEKTI: Emeritimi i Objektit: Rikonstrukcioni i çerdhës nr-2 pa ndryshim të strukturës egzistuese në Bashkinë ELBASAN			
EMERTIMI I FLETES: Paraqitja grafike e masave pasive të mbrojtjes ndaj zjarrit kati përdhë			
SHKALLA A3: 1:	DATA: .2024	VIZATOI: Sektori Projektimit	KONTROLLOI: Sektori Projektimit
PROJEKTI NR:	FLETA NR:	RISHIKIMI:	
A3 / MNZ - 06			

# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI


 — A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI


 — A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR


 — A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI

 — SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK

 — A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE


 — A-5026 PMG - DREJTIM DALJE

 — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj

 — Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.

 — A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK

— A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE


 — HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)

 — FIKESE ZJARRI ME PLUHUR

 — LIDHJA ME MOTOPOMPEN

 — FIKES KAREL 50KG ABCE.

 — SPRINKLER ME UJE

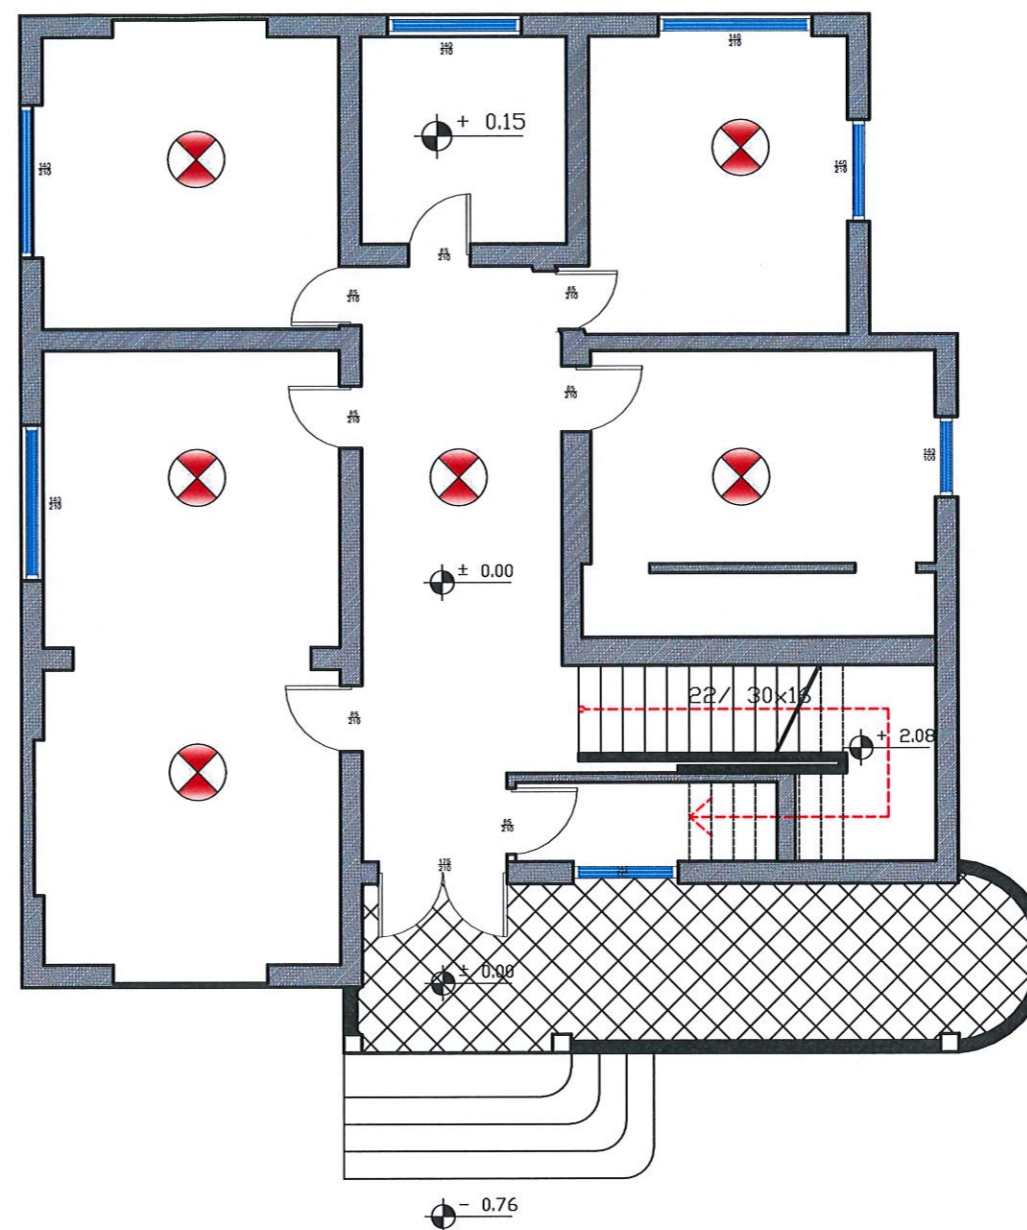





## Shpjegime teknike:

- Fiksuar me pluhur perdoren per fikjen e zjarreve ne dru, leter plastike, lengje dhe gaze te djegeshme, aparatura dhe paisje elektrike.
- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lendes qe digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk eshte helmues dhe as korrodive.
- Fikesit e zjarrit me CO2 per klasat B dhe, C te zjarrit.
- Beni kujdes ne se fikesi perdoret ne hapësira te ngushta dhe me ventilim te dobet
- (gaz i demshem i shuarjes).
- Instalimet elektrike per tensione deri ne 1000V, shuarja do te kryhet vetem pas konsultimit me operatorët kompetente.

## Shenim Teknik:

- Muret perimetral te objektit duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180.
- Dritaret e objektit duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 60
- Muret prej gipsi duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarri RE 60
- Muret e koridoreve, pra te ambjenteve te perbashketa duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180.
- Dyert kryesore duhet te jene te nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 60.
- Kafazi i shkalles duhet te jete i nje shkalle te mbrojtjes kunder zjarrit REI 180, dhe e mbyllur brenda kushteve te mbrojtjes kunder zjarrit.

-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TE LENGETA
	ZJARR NGA GAZE TE DJEGESHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NE TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTE

SHENIM: NE PERMIJET SHERJAVE TE MESPERME JANE PERCAKTUAR AMBJENTET SIPAS KLASIFIKIMIT TE ZJARRREVE NE PERPUTHJE ME LENDET DJEGESE QE NDOOHEN NE TO

## SHENIME

### TEKNIKE

- KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
- NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISE SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NE BASHKINE ELBASAN.
- TE RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARA NE VIZATIM.
- PER CDO PAQARTESI APO MOSPERPUTHJE TE PROJEKTIT ME SITUATEN NE TERREN TE MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN
- NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TE D.P.SH.I -se.
- PER PERCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QE DO TE PERDOREN NE KETE PROJEKT DUHET TE MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PERSHKRIMI NGA: DATA:

### PROJEKTI I ZBATIMIT



**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkia@elbasan.gov.al  
web: www.elbasan.gov.al

INVESTITOR: BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA: DREJTORIA PROJEKTIMIT

Drejtore  
ark/Marvis Avllazagaj

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.

PROJEKTI: Emertimi i Objektit: Rikonstruksion i çerdhes nr-2 pa ndryshim të struktures egzistuese në Bashkinë ELBASAN

EMERTIMI I FLETES: Plani i dedektorëve të tymit në katin përdhe

SHKALLA A3: 1; DATA: ..2024 VIZATOI: Sektori Projektimit KONTROLLOI: Sektori Projektimit


PROJEKTI NR: FLETA NR: A3 / MNZ - 07 RISHIKIMI:



# SIMBOLET E KARTELAVE SINJALISTIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI



-  A-3510 MG - FIKES ME HIDRANT UJI
-  A-3500 PMG - FIKES PORTABEL ME PLUHUR
-  A-3501 PM - BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
-  SINJALIZUES AKUSTIK DHE OPTIK
-  A-5012 MG - ZBRITJA E SHKALLEVE
-  A-5026 PMG - DREJTIM DALJE
-  Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, etj
-  Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, alkohol, vaj, etj.
-  A-2006 PM - RREZIK TENSIONI ELEKTRIK
-  A-3027 PMG - NDALIM I SHUARJES ME UJE

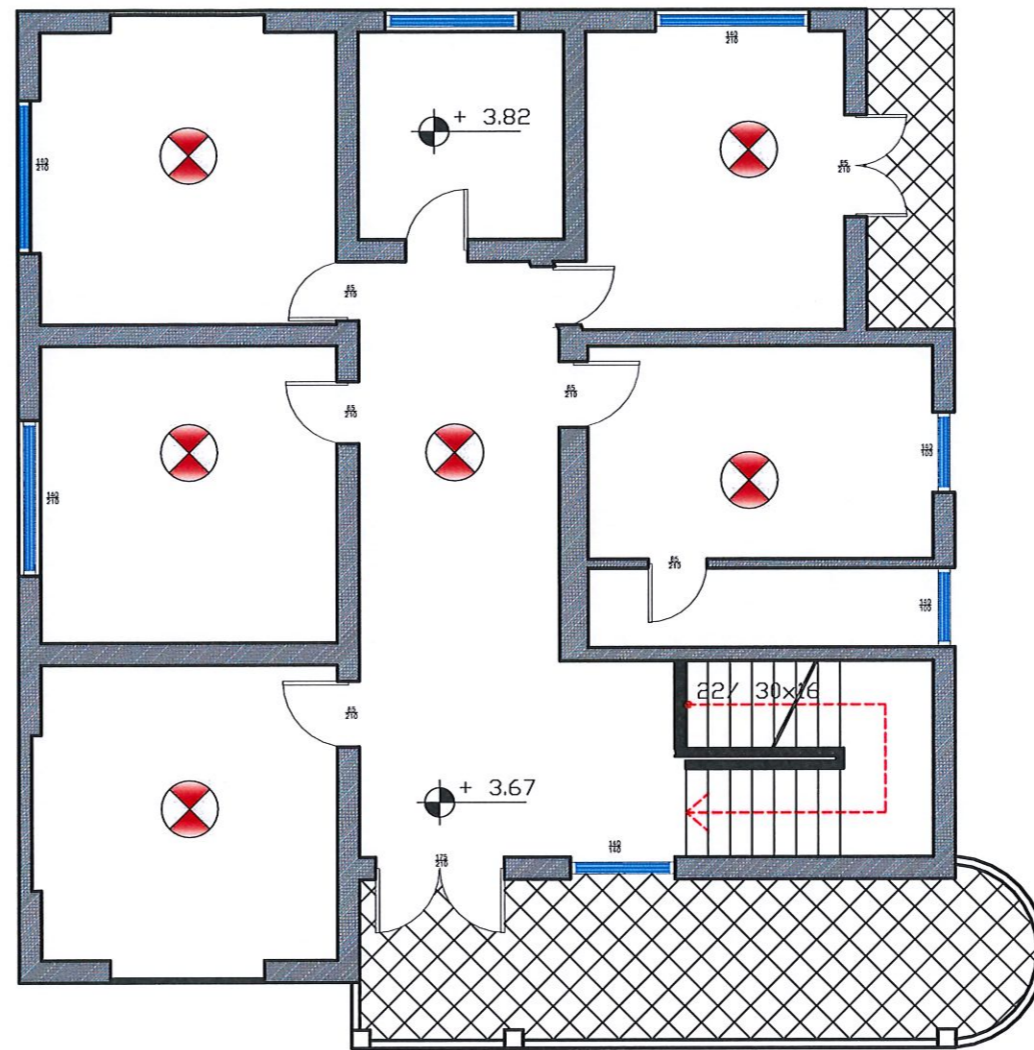-  HIDRANT ZJARRI ME UJE, I JASHEM (LIDHET ME AUTOMJETET ZJARR-FIKESE)
-  FIKES ZJARRI ME PLUHUR
-  LIDHJA ME MOTOPOMPEN
-  FIKES KAREL 50KG ABCE.
-  SPRINKLER ME UJE






### Shpjegime teknike:

1. Fiksuar me pluhur përdoren për fikjen e zjarreve në dru, letër, plastike, lëngje dhe gaze të djegëshme, aparatura dhe pajisje elektrike.
2. Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lëndës që digjet nga oksigjeni i ajrit.
3. Pluhuri nuk është helmues dhe as korroziv.
4. -Fikset e zjarrit me CO2 për klasat B dhe C të zjarrit.
5. -Bëni kujdes nëse fikset përdoren në hapësira të ngushta dhe me ventilim të dobët.
6. (gaz i demshëm i shuarjes).
7. -Instalimet elektrike: për tensione deri në 1000V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë.

-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 180
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 90
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 60
-  Rezistenca ndaj zjarrit "REI" 30

### Shenim Teknik:

1. Muret perimetral të objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
2. Dritaret e objektit duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
3. Muret prej gipsi duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
4. Muret e koridoreve, pra të ambjentëve të përbashkët duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180.
5. Dyert kryesore duhet të jenë të një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 60.
6. Kafazi i shkallës duhet të jetë i një shkalle të mbrojtjes kundër zjarrit REI 180, dhe të mbyllur brenda kushteve të mbrojtjes kundër zjarrit.

LEGJENDE	
	ZJARR NGA MATERIALE TË NGURTA
	ZJARR NGA MATERIALE TË LËNGETA
	ZJARR NGA GAZE TË DJEGËSHME DHE EXPLODUESE
	ZJARR NGA PAISJET NË TENSION
	KUJDES - RREZIK TENSIONI I LARTË

- ### SHENIME TEKNIKE
1. KY PROJEKT ESHTË PRONË E BASHKISË ELBASAN.
  2. NUK LEJOHET KOPJIMI APO RIPRODHIMI I KETIJ VIZATIMI PA AUTORIZIMIN E DRETORISË SE PROJEKTIMIT DHE SHERBIMEVE INZHINIERIKE NË BASHKINË ELBASAN.
  3. TË RESPEKTOHEN DIMENSIONET E SHKRUARA NË VIZATIM.
  4. PËR CDO PAQARTESI APO MOSPËRPUTHJE TË PROJEKTIT ME SITUATËN NË TERREN TË MERRET KONTAKT ME PROJEKTUESIN.
  5. NUK LEJOHET ASNJE NDRYSHIM I PROJEKTIT PA MIRATIMIN SPECIFIK TË D.P.SH.I -se.
  6. PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRAVE, MATERIALEVE APO MALLRAVE QË DO TË PËRDOREN NË KETË PROJEKT DUHET TË MERRET FILLIMISH MIRATIMI I PROJEKTUESIT DHE SUPERVIZORIT.

RISH: PERSHKRIMI NGA: DATA:  
FAZA E PROJEKTIT: **PROJEKTI I ZBATIMIT**

**BASHKIA ELBASAN**  
Rruga "Qemal Stafa"  
Lagja "Brig 17 Sulmuese"  
+35554400152  
email: bashkiaelbasan@elbasani.gov.al  
web: www.elbasani.gov.al

INVESTITOR: **BASHKIA ELBASAN**

DREJTORIA: **DREJTORIA PROJEKTIMIT**  
Drejtor  
ark/Marvis Avllazaga

PROJEKTUES:  
ing.h/Erion STAMBOLLXHIU K 1358/3  
ing.h/Bruno Korumi

topg.			
PROJEKTI: Emeritimi i Objektit: Rikonstruksion i çerdhës nr-2 pa ndryshim të strukturas egzistuese në Bashkinë ELBASAN			
EMERTIMI I FLETES: <b>Plani i dedektorëve të tymit në katin e parë</b>			
SHKALLA: A3: 1:	DATA: 2024	VIZATOI: Sektori Projektimit	KONTROLLOI: Sektori Projektimit
PROJEKTI NR:	FLETA NR:	RISHIKIMI:	
	A3 / MNZ - 08		