AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA BULQIZË

KONSULENTI: "G & L CONSTRUCTION" sh.p.k

Gramos Skenda

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.08.13 21:20:30 +02'00'

PROJEKT - ZBATIMI


PROJEKT


- DETAJE MURE MBAJTËS B/A


VITI - 2026


Mur Mbajtës B/A H=1.0m

Sh. 1:25

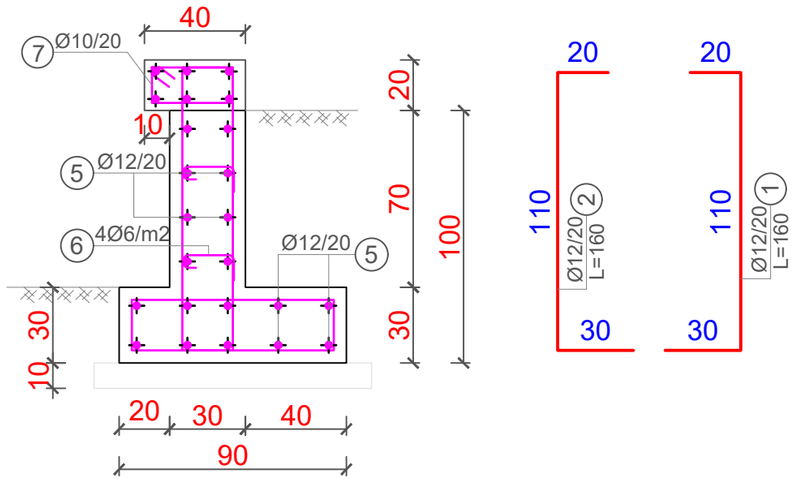







Mur mbajtës b/a H=1.0m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/20	5	1.60	8.00	0.888	7.10
2	Ø12/20	5	1.60	8.00	0.888	7.10
3	Ø12/20	5	1.20	6.00	0.888	5.33
4	Ø12/20	5	1.20	6.00	0.888	5.33
5	Ø12/20	24	1.00	24.00	0.888	21.31
6	4Ø6/m2	4	0.40	1.60	0.222	0.36
7	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=1.0m (kg)						**49.61**


Materialet për mur mbajtës b/a H=1.0m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	0.480
Çelik B500B	(kg/ml)	50
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.110


Shënime teknike :

1) Muri mbajtës është projektuar për :
   - Ngarkesë të përkohshme në mbushje q= 20 KN/m²
   - Mbushje me material me φ ≥ 35°.
   - Aftësi mbajtëse të bazamentit [σ]=2 daN/cm²
2) Klasa e betonit është C25/30.
3) Klasa e çelikut është B500B.
4) Shtresa mbrojtese minimale është 40mm.
5) Gjatesitë e shufrave dhe përmasat e mureve janë në centimetra (cm).


Mur Mbajtës B/A H=1.5m


Sh. 1:25

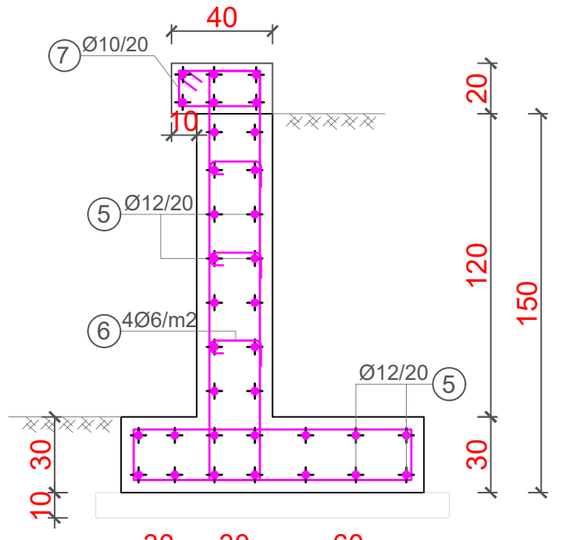


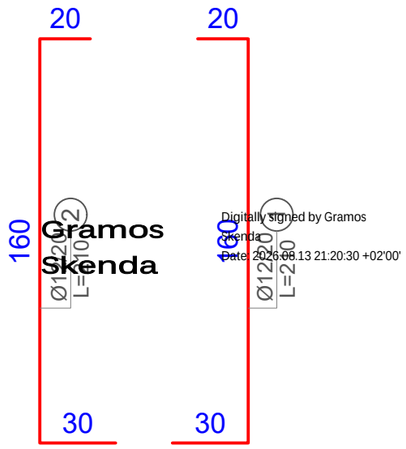

Gramos Skenda
Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.08.13 21:20:30 +02'00'

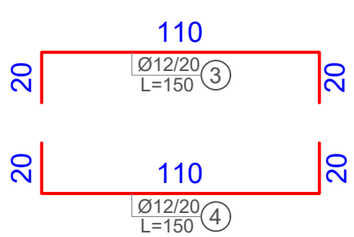





Mur mbajtës b/a H=1.5m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/20	5	2.10	10.50	0.888	9.32
2	Ø12/20	5	2.10	10.50	0.888	9.32
3	Ø12/20	5	1.50	7.50	0.888	6.66
4	Ø12/20	5	1.50	7.50	0.888	6.66
5	Ø12/20	34	1.00	34.00	0.888	30.19
6	4Ø6/m2	5	0.40	2.00	0.222	0.44
7	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=1.5m (kg)						**65.68**

Materialet për mur mbajtës b/a H=1.5m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	0.720
Çelik B500B	(kg/ml)	66
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.140

POROSITES : BASHKIA BULQIZË

"Sistemim-Asfaltim i rrugës së fshatit Dushaj, Nj.Adm.Fushë-Bulqizë "

EMERTIMI : DETAJE MURI B/A


PROJEKTIM MBIKQYRJE-KOLAUDIM
nipt : L61901013N
cel: 0682070639, 0682070674
e-mail: glconstruction8@gmail.com
adresa: Tirane

PROJEKTUES					
Ing.Ndert.Gramos SKËNDA	Firma:		Ing.Mjed.Kreshnik AHMETAJ	Firma:	
Ing.Gjeodet.Maksim SHEHU	Firma:			Firma:	
Ing.Elk.Anesti BUKUROSHI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:25	1
	TIRANE 2026	FORMAT A3

Mur Mbajtës B/A H=2.0m

Sh. 1:25

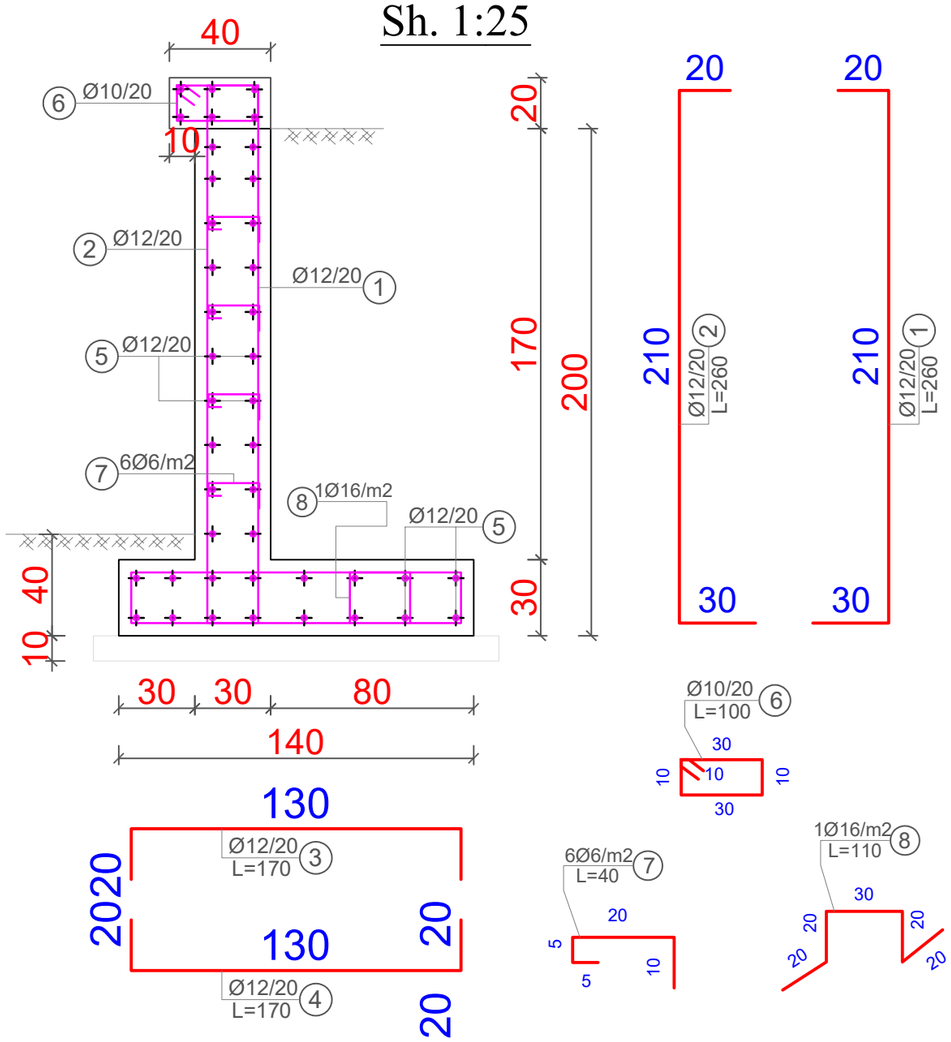

Mur mbajtës b/a H=2.0m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/20	5	2.60	13.00	0.888	11.54
2	Ø12/20	5	2.60	13.00	0.888	11.54
3	Ø12/20	5	1.70	8.50	0.888	7.55
4	Ø12/20	5	1.70	8.50	0.888	7.55
5	Ø12/20	42	1.00	42.00	0.888	37.30
6	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
7	6Ø6/m2	10	0.40	4.00	0.222	0.89
8	2Ø16/m2	2	1.10	2.20	1.580	3.48
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=2.0m (kg)						**82.92**


Materialet për mur mbajtës b/a H=2.0m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	0.938
Çelik B500B	(kg/ml)	83
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.160

Shënime teknike :

1) Muri mbajtës është projektuar për :
   - Ngarkesë të përkohshme në mbushje q= 20 KN/m²
   - Mbushje me material me φ ≥ 35°.
   - Aftësi mbajtëse të bazamentit [σ]=2 daN/cm²
2) Klasa e betonit është C25/30.
3) Klasa e çelikut është B500B.
4) Shtresa mbrojtese minimale është 40mm.
5) Gjatesitë e shufrave dhe përmasat e mureve janë në centimetra (cm).

Mur Mbajtës B/A H=2.5m

Sh. 1:25

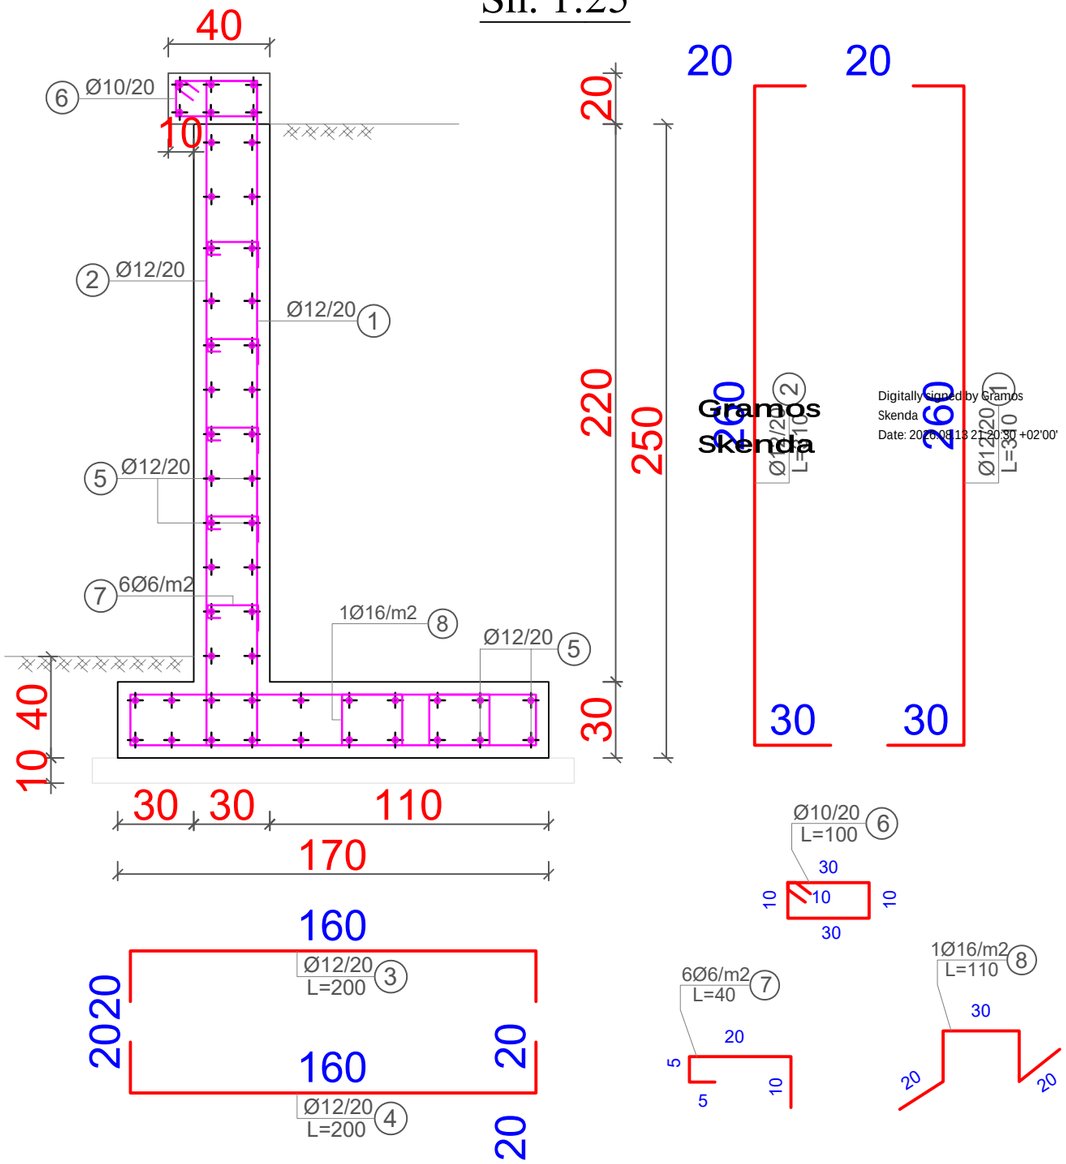

Mur mbajtës b/a H=2.5m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/20	5	3.10	15.50	0.888	13.76
2	Ø12/20	5	3.10	15.50	0.888	13.76
3	Ø12/20	5	2.00	10.00	0.888	8.88
4	Ø12/20	5	2.00	10.00	0.888	8.88
5	Ø12/20	50	1.00	50.00	0.888	44.40
6	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
7	6Ø6/m2	13	0.40	5.20	0.222	1.15
8	2Ø16/m2	4	1.10	4.40	1.580	6.95
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=2.5m (kg)						**100.87**

Materialet për mur mbajtës b/a H=2.5m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	1.178
Çelik B500B	(kg/ml)	101
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.190

POROSITES : BASHKIA BULQIZË

"Sistemim-Asfaltim i rrugës së fshatit Dushaj, Nj.Adm.Fushë-Bulqizë "

EMERTIMI : DETAJE MURI B/A


PROJEKTIM MBIKQYRJE-KOLAUDIM
nipt : L61901013N
cel: 0682070639, 0682070674
e-mail: glconstruction8@gmail.com
adresa: Tirane

PROJEKTUES					
Ing.Ndert.Gramos SKËNDA	Firma:		Ing.Mjed.Kreshnik AHMETAJ	Firma:	
Ing.Gjeodet.Maksim SHEHU	Firma:			Firma:	
Ing.Elk.Anesti BUKUROSHI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:25	2
	TIRANE 2026	FORMAT A3

Mur Mbajtës B/A H=3.0m

Sh. 1:30

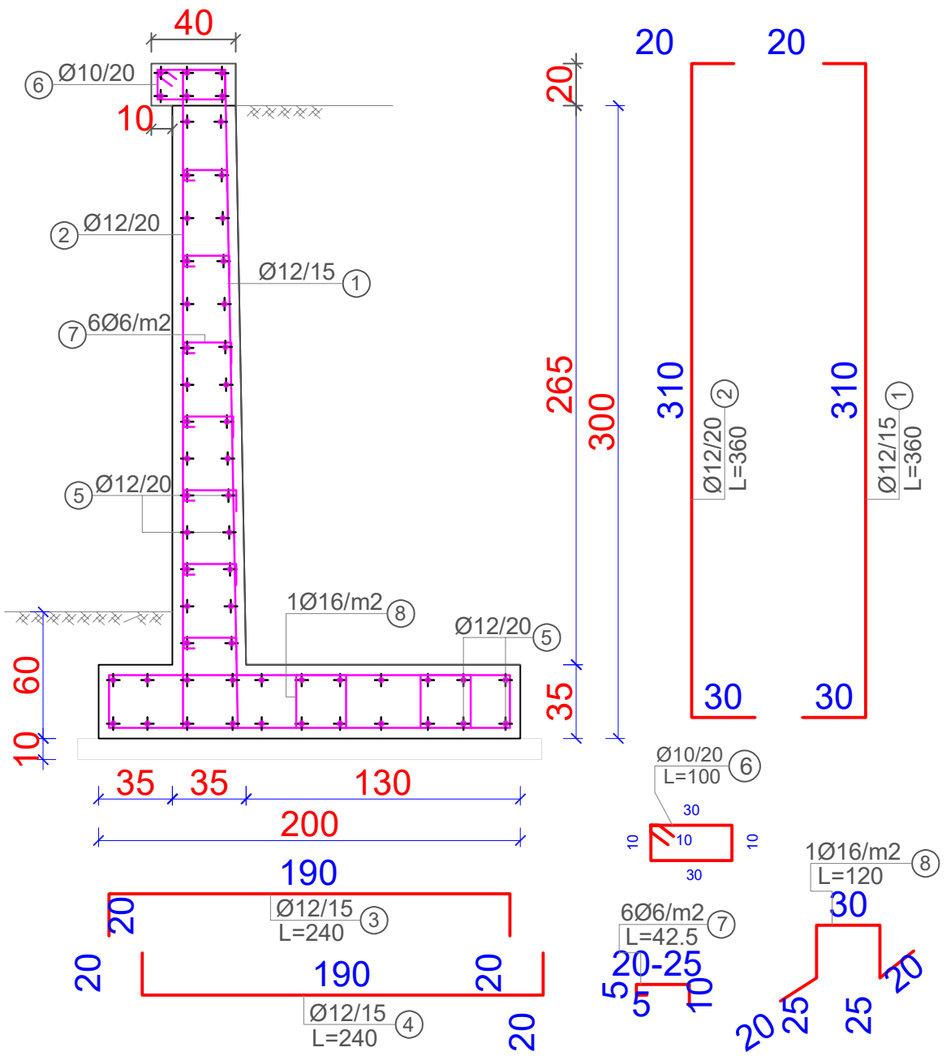

Mur mbajtës b/a H=3.0m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/15	7	3.60	25.20	0.888	22.38
2	Ø12/20	5	3.60	18.00	0.888	15.98
3	Ø12/15	7	2.40	16.80	0.888	14.92
4	Ø12/15	7	2.40	16.80	0.888	14.92
5	Ø12/20	56	1.00	56.00	0.888	49.73
6	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
7	6Ø6/m2	16	0.40	6.40	0.222	1.42
8	1Ø16/m2	4	1.20	4.80	1.580	7.58
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=3.0m (kg)						**130.01**


Materialet për mur mbajtës b/a H=3.0m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	1.569
Çelik B500B	(kg/ml)	130
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.220

Shënime teknike :

1) Muri mbajtës është projektuar për :
   - Ngarkesë të përkohshme në mbushje q= 20 KN/m²
   - Mbushje me material me φ ≥ 35°.
   - Aftësi mbajtëse të bazamentit [σ]=2 daN/cm²
2) Klasa e betonit është C25/30.
3) Klasa e çelikut është B500B.
4) Shtresa mbrojtese minimale është 40mm.
5) Gjatesitë e shufrave dhe përmasat e mureve janë në centimetra (cm).

Mur Mbajtës B/A H=3.5m

Sh. 1:30

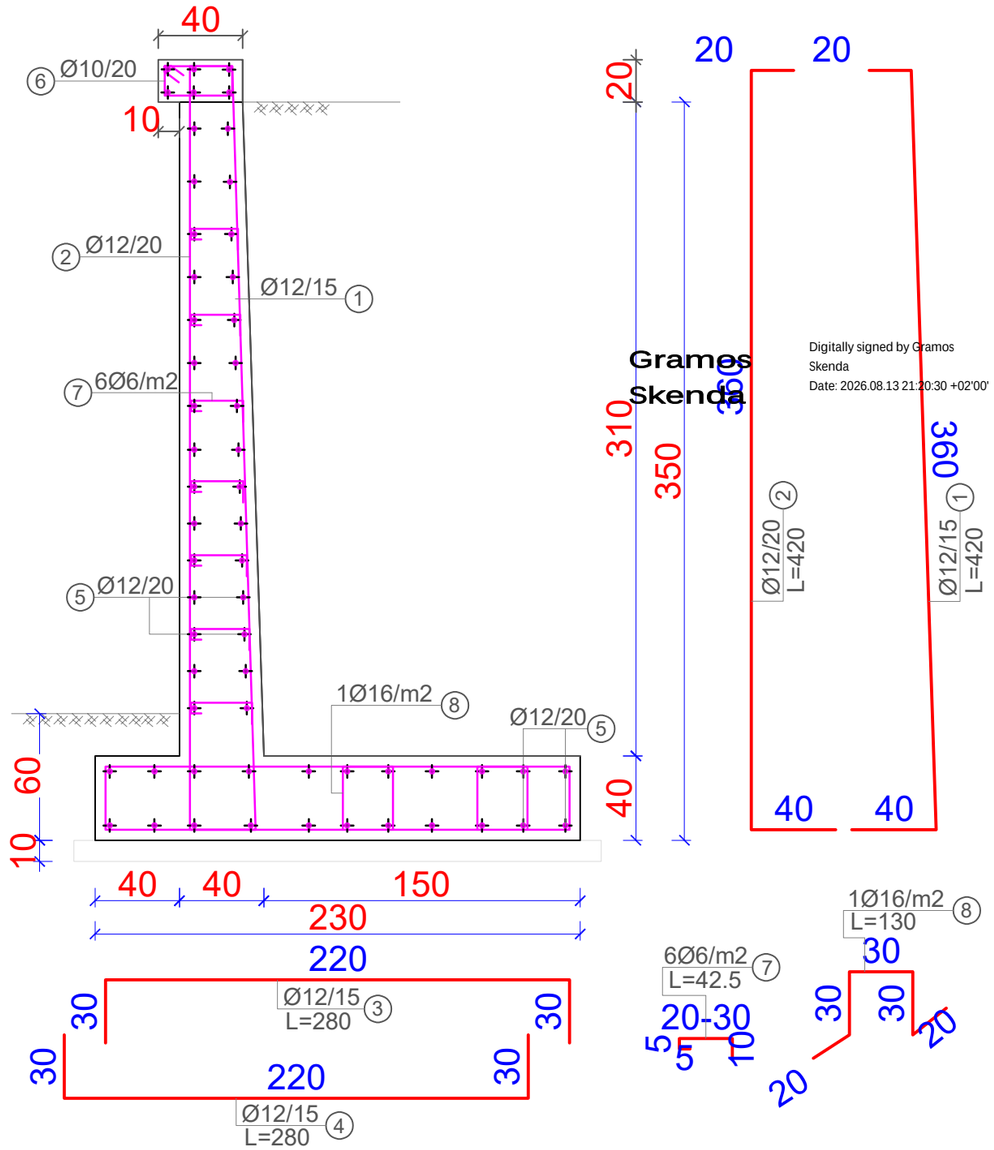

Gramos Skenda

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.08.13 21:20:30 +02'00'

Mur mbajtës b/a H=3.5m						
Pozicioni	Ø	Sasia	Gjatësia (m)	Gjatësia totale (m)	Pesha /ml (kg)	Pesha (kg)
1	Ø12/15	7	4.20	29.40	0.888	26.11
2	Ø12/20	5	4.20	21.00	0.888	18.65
3	Ø12/15	7	2.80	19.60	0.888	17.40
4	Ø12/15	7	2.80	19.60	0.888	17.40
5	Ø12/20	58	1.00	58.00	0.888	51.50
6	Ø10/20	5	1.00	5.00	0.616	3.08
7	6Ø6/m2	18	0.45	8.10	0.222	1.80
8	1Ø16/m2	4	1.30	5.20	1.580	8.22
Pesha totale për mur mbajtës b/a H=3.5m (kg)						**144.16**

Materialet për mur mbajtës b/a H=3.5m		
Materiali		Vëllimi
Beton C25/30	(m^3/ml)	2.013
Çelik B500B	(kg/ml)	144
Beton i varfër C12/15	(m^3/ml)	0.250

POROSITES : BASHKIA BULQIZË

"Sistemim-Asfaltim i rrugës së fshatit Dushaj, Nj.Adm.Fushë-Bulqizë "

EMERTIMI : DETAJE MURI B/A

PROJEKTIM MBIKQYRJE-KOLAUDIM
nipt : L61901013N
cel: 0682070839, 0682070674
e-mail: glconstruction8@gmail.com
adresa: Tirane

PROJEKTUES					
Ing.Ndert.Gramos SKËNDA	Firma:		Ing.Mjed.Kreshnik AHMETAJ	Firma:	
Ing.Gjeodet.Maksim SHEHU	Firma:			Firma:	
Ing.Elk.Anesti BUKUROSHI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:30	3
	TIRANE 2026	FORMAT A3