

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
MALLRA¹²
BLERJE MATERIALE PËR RRJETIN UJËSJELLËS**

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK SH.A.)
Adresa:	Rajoni Nr. 1, Rruga "Boris Plumbi", Nr. 20, Korçë
Tel/Faks:	+355 (082) 430 72; +355 (082) 457 59
E-mail:	ukko@ukko.al
Adresa e ueb-faqes:	www.ukko.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Kristina Dishnica kristinalapi@yahoo.com

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
☐	☐
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
☐	☒

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofrues shërbimi
☒	☐	Publik ☐ Privat ☐
I deleguar	Të tjera	
☐	☐	

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po ☐ Jo ☒

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po ☐ Jo ☒

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po

☐

Jo

x☐

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Blerje materiale për rrjetin ujësjellës

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-98784-09-04-2026

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 44115210-4 Materiale hidraulike; 44163160-9 Tuba shpërndarës dhe aksesore

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje

Marrje
me qira

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

x☐☐☐☐

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po

☐

Jo

x☐

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

☐

Me disa Operatorë Ekonomikë

☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

--

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **13.370.000 (trembëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Të ardhurat e vetë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK SH.A.)

4. Kodi Output: 00000000

5. Tipi:

Investime ☐

Kodi: _____

Vlera: _____

Shërbime x ☐

Kodi: 602

Vlera: 13.370.000 (trembëdhjetë milion e

treqind e shtatëdhjetë mijë) lekë

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj: **2 muaj** ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐

Ose

Fillon më ☐☐☐☐ mbaron më ☐☐☐☐

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)

mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Shoqeria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK SH.A.)

2.13 Ndarja në Lote:

Po

☐

Jo

x ☐

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

☐ një Lot,

☐ disa Lote,

☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po

☐

Jo

☐

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

2.15 Pranohen variantet:

Po

☐

Jo

x ☐

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po

☐

Jo

x☐

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po

☐

Jo

☐

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po

☐

Jo

x☐

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

☐

Jo

x☐

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

☐

Jo

x☐

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: 267.400 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) lekë.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma, monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor 00001775534 (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare X ☐

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X ☐

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (njëqindpesëdhjetë) ditë.

Seksioni 4: Procedura

4.1. Lloji i procedurës: E hapur

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:

Po

☐

Jo

x ☐

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

☐

Jo

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

☐

Jo

x ☐

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) ³Oferta ekonomishtë më e favorshme, bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomishtë më e favorshme bazuar në çmim x ☐

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 25.09.2026 Ora: 11.00.

Vendi: Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Korçë Sh.A- prokurim elektronik në faqen e internetit www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

☐

Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

³ Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehesh në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:Shqip ☒Anglisht ☐**Seksioni 5: Informacione shtesë:****5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po

☐

Jo

☒

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi: 08.09.2026**Njësia e Prokurimit:**

Kristina Dishnica Person përgjegjës

Joan Zguri Inxhinier hidroteknik

Olma Maçura Ekonomiste

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrim: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri: Shoqëria Rajonale Ujësjetës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK SH.A.)

Adresa: Rajoni Nr. 1, Rruga "Boris Plumbi", Nr. 20, Korçë

Tel/Faks +355 (082) 430 72/ +355 (082) 457 59

E-mail: ukko@ukko.al

Ueb-faqe: www.ukko.al

Personi përgjegjës: Kristina Dishnica kristinalapi@yahoo.com
për prokurimin (emri, e-mail)

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-98784-09-04-2026

4. Objekti i kontratës : Blerje materiale për rrjetin ujësjetës

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 44115210-4 Materiale hidraulike;
44163160-9 Tuba shpërndarës dhe aksesore

6. Fondi limit: 13.370.000 (trembëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 2 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:(d/m/v, Ora) : 25.09.2026 Ora: 11.00.

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

x☐

Njësia e Prokurimit:

Kristina Dishnica Person përgjegjës

Joan Zguri Inxhinier hidroteknik

Olma Maçura Ekonomiste

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri_____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
- Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- | | |
|--|---|
| 1. Shpenzimet e ofertimit | Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës. |
| 2. Gjuha e Ofertës | <p>Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.</p> <p>Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.</p> <p>Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.</p> |
| 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës | Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor. |
| 4. Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve | <p>Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.</p> <p>Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.</p> |
| 5. Ofertat Alternative | Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh. |

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.
- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra siguri i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ____.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----”.

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur

të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimin të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;

- (b) **“Rezervim”** është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) **“Mospranim”** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomike më e favorshme.

21. Konvertimi në valutë të vetme

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

22.Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- | | |
|--|--|
| 23. Njoftimi i Fituesit | 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese. |
| 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës | <p>1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.</p> <p>2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.</p> <p>Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor; b) garanci bankare; c) garanci nga shoqëri sigurimi. |

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

c) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlerë absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	5	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj, Specifikimi i Materialeve, Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Kërkohet furnizimi me materiale për rrjetin e ujesjellesit për vitin 2026, me specifikimet teknike si më poshtë vijon:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Adaptor gize 25x25 F-F	cope	50
2	Adaptor gize 25x3/4"	cope	80
3	Adaptor brryl gize 63x2" F-M	cope	50
4	Adaptor PE DN110 PN16	cope	14
5	Adaptor PE DN125 PN16	cope	14
6	Adaptor PE DN20x1/2" PN16	cope	50
7	Adaptor PE DN25x25 PN16	cope	100
8	Ajrues linje 2" automatik	cope	7
9	Bashkues PE 110x110 PN16	cope	70
10	Bashkues PE 110x90 PN16	cope	35
11	Bashkues PE 20x1/2" F-M PN16	cope	50
12	Bashkues PE 20x1/2" F-F PN16	cope	310

13	Bashkues PE 20x20 PN16	cope	1000
14	Bashkues PE 25x1/2" F-M PN16	cope	100
15	Bashkues PE 25x1/2" F-F PN16	cope	330
16	Bashkues PE 25x20 PN16	cope	270
17	Bashkues PE 25x25 PN16	cope	550
18	Bashkues PE 25x3/4" F-M PN16	cope	350
19	Bashkues PE 32x1" F-M PN16	cope	120
20	Bashkues PE 32x20 PN16	cope	60
21	Bashkues PE 32x25 PN16	cope	200
22	Bashkues PE 32x3/4" F-M PN16	cope	310
23	Bashkues PE 32x32 PN16	cope	300
24	Bashkues PE 40x32 PN16	cope	160
25	Bashkues PE 40x40 F-F PN16	cope	30
26	Bashkues PE 40x40 PN16	cope	150
27	Bashkues PE 50x2" F-M PN16	cope	10
28	Bashkues PE 50x40 PN16	cope	100
29	Bashkues PE 50x50 PN16	cope	170
30	Bashkues PE 63x2" F-M PN16	cope	20
31	Bashkues PE 63x50 PN16	cope	100
32	Bashkues PE 63x63 PN16	cope	180
33	Bashkues PE 75x50 PN16	cope	20
34	Bashkues PE 75x63 PN16	cope	40
35	Bashkues PE 75x75 PN16	cope	80
36	Bashkues PE 90x63 PN16	cope	15
37	Bashkues PE 90x75 PN16	cope	30
38	Bashkues PE 90x90 PN16	cope	50
39	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN110x4" PN16	cope	15
40	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN63x2" PN16	cope	10
41	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN75x1 1/2" PN16	cope	5
42	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN90x3" PN16	cope	11
43	Bashkues xingato 25x3/4"	cope	80
44	Bashkues xingato 32x25 F-F	cope	30
45	Bashkues xingato 32x3/4" F-M	cope	10
46	Bashkues xingato 40x20 F-F	cope	20
47	Bashkues xingato 40x40	cope	20
48	Bashkues xingato 50x50	cope	50
49	Bashkues xingato 90x3" F-F	cope	5
50	Bronxina DN16x1/2" M	cope	60
51	Bronxina DN18x1/2" M	cope	70
52	Bronxina DN18x18	cope	20
53	Bryl me ngjitje 40x 1 1/4"	cope	15
54	Bryl me ngjitje 40x40	cope	25
55	Bryl me rekord 20x1/2" F PN16	cope	150
56	Bryl me rekord 20x1/2" M PN16	cope	820
57	Bryl me rekord 20x3/4" F PN16	cope	30
58	Bryl me rekord 20x3/4" M PN16	cope	60

59	Bryl me rekord 25x1" F PN16	cope	30
60	Bryl me rekord 25x1" M PN16	cope	30
61	Bryl me rekord 25x1/2" F PN16	cope	110
62	Bryl me rekord 25x1/2" M PN16	cope	110
63	Bryl me rekord 25x3/4" F PN16	cope	30
64	Bryl me rekord 32x1" M PN16	cope	30
65	Bryl PE 20x20 PN16	cope	300
66	Bryl PE 25x20 PN16	cope	20
67	Bryl PE 25x25 F-F PN16	cope	25
68	Bryl PE 25x25 PN16	cope	60
69	Bryl PE 32x25 PN16	cope	10
70	Bryl PE 32x32 PN16	cope	20
71	Bryl PE 40x40 PN16	cope	20
72	Bryl PE 50x50 PN16	cope	10
73	Bryl PE 75 PN16	cope	5
74	Bryl PE 90x90 PN16	cope	5
75	Bryl PVC DN110 mm (kend 45 + 90)	cope	200
76	Bryl PVC DN160 mm (kend 45 + 90)	cope	300
77	Bryl xingato 1 1/4"	cope	40
78	Bryl xingato 1"	cope	30
79	Bryl xingato 1/2" F-F	cope	30
80	Bryl xingato 1/2" F-M	cope	30
81	Bryl xingato 3/4" F-F	cope	40
82	Bryl xingato 3/4" F-M	cope	20
83	Buketona bronxi 1 1/4"	cope	15
84	Buketona bronxi 1"	cope	15
85	Buketona bronxi 1/2"	cope	300
86	Buketona bronxi 3/4"	cope	150
87	Buketona bronxi 63x2"	cope	10
88	Buketona bronxi Dn25x3/4" M	cope	15
89	Buketona per matesa uji DN15	cope	500
90	Fasheta gize 50x1/2" PN16	cope	30
91	Fasheta gize 50x3/4" PN16	cope	20
92	Fasheta gize 63x2" PN16	cope	20
93	Fasheta PE 110x1" PN16	cope	45
94	Fasheta PE 110x1/2" PN16	cope	15
95	Fasheta PE 125x1 1/2" PN16	cope	7
96	Fasheta PE 140x1" PN16	cope	7
97	Fasheta PE 200x1" PN16	cope	15
98	Fasheta PE 32x1/2" PN16	cope	95
99	Fasheta PE 32x3/4" PN16	cope	15
100	Fasheta PE 40x1/2" PN16	cope	95
101	Fasheta PE 40x3/4" PN16	cope	15
102	Fasheta PE 50x1/2" PN16	cope	125
103	Fasheta PE 63x1/2" PN16	cope	95
104	Fasheta PE 75x1" PN16	cope	15

105	Fasheta PE 75x1/2" PN16	cope	65
106	Fasheta PE 90x1" PN16	cope	15
107	Fasheta PE 90x1/2" PN16	cope	45
108	Fije lini	cope	150
109	Fllanxha inoksi DN100	cift	5
110	Fllanxha inoksi DN150	cift	9
111	Fllanxha inoksi DN50	cift	5
112	Fllanxha inoksi DN63	cift	5
113	Fllanxha inoksi DN80	cift	5
114	Gomina per matesa uji 1 1/4"	cope	500
115	Gomina per matesa uji 1/2"	cope	2000
116	Gomina per matesa uji 3/4"	cope	1500
117	Hollandes PE DN110x4" F PN16	cope	6
118	Hollandes PE DN110x4" M PN16	cope	4
119	Hollandes PE DN20x1/2" F PN16	cope	102
120	Hollandes PE DN20x1/2" M PN16	cope	400
121	Hollandes PE DN25x1/2" F PN16	cope	20
122	Hollandes PE DN25x1/2" M PN16	cope	70
123	Hollandes PE DN25x3/4" M PN16	cope	30
124	Hollandes PE DN32x1" F PN16	cope	5
125	Hollandes PE DN32x1" M PN16	cope	30
126	Hollandes PE DN32x1/2" F PN16	cope	5
127	Hollandes PE DN32x1/2" M PN16	cope	5
128	Hollandes PE DN40x1 1/2" M PN16	cope	20
129	Hollandes PE DN40x1 1/4" M PN16	cope	20
130	Hollandes PE DN40x1" F PN16	cope	5
131	Hollandes PE DN40x1" M PN16	cope	20
132	Hollandes PE DN50x1 1/2" M PN16	cope	20
133	Hollandes PE DN50x1 1/4" M PN16	cope	20
134	Hollandes PE DN50x2" M PN16	cope	20
135	Hollandes PE DN63x2" M PN16	cope	20
136	Hollandes PE DN75x2" M PN16	cope	20
137	Hollandes PE DN90x3" F PN16	cope	4
138	Hollandes PE DN90x3" M PN16	cope	4
139	Hollandes xingato 2"	cope	4
140	Elektro-Manikota me ngjitje DN110 PN16	cope	20
141	Elektro-Manikota me ngjitje DN125 PN16	cope	40
142	Elektro-Manikota me ngjitje DN140 PN16	cope	10
143	Elektro-Manikota me ngjitje DN160 PN16	cope	10
144	Elektro-Manikota me ngjitje DN200 PN16	cope	50
145	Elektro-Manikota me ngjitje DN250 PN20	cope	10
146	Elektro-Manikota me ngjitje DN315 PN20	cope	10
147	Elektro-Manikota me ngjitje DN32 PN16	cope	20
148	Elektro-Manikota me ngjitje DN40 PN16	cope	20
149	Elektro-Manikota me ngjitje DN50 PN16	cope	20
150	Elektro-Manikota me ngjitje DN63 PN16	cope	20

151	Elektro-Manikota me ngjitje DN75 PN16	cope	20
152	Elektro-Manikota me ngjitje DN90 PN16	cope	20
153	Manikota PE DN40x40 PN16	cope	10
154	Manikota xingato 1 1/4"	cope	50
155	Manikota xingato 1/2"	cope	270
156	Manikota xingato 3/4"	cope	50
157	Manikota xingato 40x1 1/4 M	cope	10
158	Mufta xingato 1/2"x3/4"	cope	10
159	Nipla 1"x1/2"	cope	10
160	Nipla bronxi 1 1/4"	cope	30
161	Nipla bronxi 2"	cope	10
162	Nipla bronxi 3/4"x1/2"	cope	50
163	Nipla xingato 1"x1/2" M-M	cope	20
164	Nipla xingato 1"x3/4" M-M	cope	20
165	Nipla xingato 1/2"	cope	300
166	Nipla xingato 2"	cope	10
167	Nipla xingato 3/4"	cope	80
168	Nipla xingato 3/4"x1/2" M-M	cope	30
169	Paste linacoje	cope	35
170	Reduksion xingato 2"x1 1/4"	cope	50
171	Reduksion xingato 3/4"x1/2"	cope	70
172	Reduksione PE 90x63 PN16	cope	5
173	Reduksione PE DN110x90	cope	10
174	Reduksione PE DN25x20	cope	80
175	Reduksione PE DN90x75	cope	15
176	Reduksione xingato 1"x1/2"	cope	20
177	Reduksione xingato 2"x3/4"	cope	30
178	Reduksione xingato 3/4"x1/2" F-M	cope	200
179	Reduksione xingato 4"x3" M-F	cope	5
180	Rondele M10	cope	100
181	Rondele M12	cope	300
182	Rondele M14	cope	500
183	Rondele M16	cope	300
184	Rondele M18	cope	200
185	Saraqineska bronxi 1 1/2"	cope	80
186	Saraqineska bronxi 1 1/4"	cope	70
187	Saraqineska bronxi 1"	cope	40
188	Saraqineska bronxi 2"	cope	45
189	Saraqineska bronxi 3/4"	cope	310
190	Saraqineska me fllanxha DN100 PN16	cope	9
191	Saraqineska me fllanxha DN150 PN16	cope	7
192	Saraqineska me fllanxha DN80 PN16	cope	7
193	Saraqineske bronxi 1/2" F-F	cope	1100
194	Saraqineske PE me rekord DN40 PN16	cope	15
195	Saraqineske PE me rekord DN50 PN16	cope	20
196	Saraqineske PE me rekord DN63 PN16	cope	20

197	Saraqineske PE me rekord DN75 PN16	cope	11
198	Saraqineske PE me rekord DN90 PN16	cope	9
199	Saraqineske sferike 1 1/4" F-F me leve	cope	45
200	Sistoli 1/2"x3/4" xingato	cope	25
201	Sistoli 3/4"x1/2" xingato	cope	10
202	Sistoli filxhan 3/4"x1/2" xingato	cope	10
203	Sparflanaxha DN(63-90) PN16	cope	20
204	TA 25x3/4"x25 me rekord PN16	cope	10
205	TA 63x2"x63 me rekord PN16	cope	5
206	TA me ngjitje DN40 PN16	cope	10
207	TA PE 110x110x110 PN16	cope	35
208	TA PE 20x1/2"x20 PN16	cope	30
209	TA PE 20x20x20 PN16	cope	200
210	TA PE 25x20x25 PN16	cope	60
211	TA PE 25x25x25 PN16	cope	90
212	TA PE 32x20x32 PN16	cope	40
213	TA PE 32x25x32 PN16	cope	30
214	TA PE 32x32x32 PN16	cope	80
215	TA PE 40x32x40 PN16	cope	20
216	TA PE 40x40x40 PN16	cope	60
217	TA PE 50x40x50 PN16	cope	15
218	TA PE 50x50x50 PN16	cope	65
219	TA PE 63x63x63 PN16	cope	55
220	TA PE 75x75x75 PN16	cope	45
221	TA PE 90x90x90 PN16	cope	35
222	TA xingato 1"x1/2"x1"	cope	20
223	Tapa PE DN110 me rekord PN16	cope	9
224	Tapa PE DN20 me rekord PN16	cope	350
225	Tapa PE DN25 me rekord PN16	cope	160
226	Tapa PE DN32 me rekord PN16	cope	60
227	Tapa PE DN40 me rekord PN16	cope	15
228	Tapa PE DN50 me rekord PN16	cope	15
229	Tapa PE DN63 me rekord PN16	cope	15
230	Tapa PE DN75 me rekord PN16	cope	15
231	Tapa PE DN90 me rekord PN16	cope	10
232	Tapa xingato 1/2"	cope	110
233	Tapa xingato 3/4"	cope	170
234	Teflon profesional	cope	80
235	Valvol moskthimi 2" PN16	cope	52
236	Valvol moskthimi DN150 me flanaxha (8 bulona)	cope	21
237	Galixhant me sferë DN63 x 2"	cope	20
238	Valvul niveli me galixhant DN200 mm	cope	2
239	Saraqineska me flanaxhe DN125 PN16 (L=32 cm)	cope	3
240	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN75 x 2-1/2" PN16	cope	4
241	TA PVC DN 110 x 110 x 110	cope	150
242	TA PVC DN 160 x 160 x 160	cope	150

243	Y PVC DN 110 x 110 x 110	cope	50
244	Y PVC DN 160 x 160 x 160	cope	40
245	Element lidhes plastik (gomine) DN100 mm	cope	50
246	Element lidhes plastik (gomine) DN100 mm	cope	50
247	Brryl me rakord DN 25 x 25 PN16	cope	180
248	Brryl me rakord DN 25 x 20 PN16	cope	200
249	Brryl me rakord DN 20 x 20 PN16	cope	500
250	Brryl PE DN 32 x 25 PN16	cope	30
251	Brryl PVC DN200 mm (kend 45 + 90)	cope	200
252	Valvol moskthimi 1 -1/2" PN16	cope	110
253	Valvol moskthimi 1-1/4" PN16	cope	100
254	Valvol moskthimi 3/4" bronzi PN16	cope	130
255	Valvol moskthimi 1/2" bronzi PN16	cope	700
256	Kondravalvul DN75 mm (mekanike me lopate) PN16	cope	4
257	Kondravalvul DN300 mm (mekanike me lopate) PN25	cope	2
258	Kondravalvul DN90 PN25	cope	6
259	Kondravalvul me gjilpere 3000 psi	cope	3
260	Fashete (muftë) PE DN32 x 32 PN16	cope	50
261	Kavallota DN32 mm	cope	50
262	Kavallota DN40 mm	cope	50
263	Kavallota DN50 mm	cope	50
264	Kavallota DN63 mm	cope	50
265	Kavallota DN75 mm	cope	30
266	Kavallota DN90 mm	cope	20
267	Kavallota DN110 mm	cope	20
268	Manikota 1-1/2" xingato	cope	50
269	Reduksion PE DN50 x 1-1/2"	cope	10
270	Reduksion xingato 1-1/2" x 1 1/4"	cope	50
271	Reduksione PE+PE me fileto 110x90	cope	10
272	Reduksione PE+PE me fileto 110x63	cope	10
273	Reduksione PE+PE me elektrofuzion 90x63	cope	10
274	Bronxina DN18 x 1/2" F	cope	50
275	Sistoli 3/4" x 1" xingato	cope	10
276	Vula plastike per matesa uji	cope	15800
277	Kasete uji plastike e vogel (51x36 cm)	cope	400
278	Tel per vula matesi (bobina)	cope	80

KËRKOHEN MATERIALE PËR RRJETIN E UJËSJELLËS KORÇË DHE PËR NJËSITË RAJONALE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

1. KËRKOHEN ADAPTORË SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Adaptor F-F, DN 25 x 25

Trupi: Prej gize me bojë epoxy elektrostatische të pjekur

Lidhet me tubon, nga të dyja anët femër pa fileto (me tub Ø25)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Adaptor F-M, DN 25 x 3/4"

Trupi: Prej gize me bojë epoxy elektrostatische të pjekur
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër mashkull e filetuar (me dalje 3/4'')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Adaptor F-F, DN 63 x 63'' F-F

Trupi: Prej gize me bojë epoxy elektrostatische të pjekur
Lidhet me tubon, Lidhet me tubon, nga të dyja anët femër pa fileto (me tub Ø63)
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Adaptori duhet të jetë material gize, dalja nga një krah duhet të jetë e veshur me material HDPE dhe nga krahu tjetër duhet të jetë me fileto në përputhje me standardin EN 10226-1, ku krahas standartit europian EN 10226-1 AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Adaptori duhet të jetë i pershtatshëm për instalim në tuba HDPE në përputhje me standardin DIN8074, ku krahas standartit europian DIN8074, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Presioni i lejuar i punimit duhet të jetë jo më pak se 16 bar. Adaptor duhet të jetë i veshur me boje epokside të pjekur. Rezistenca e ketyre rakorderive duhet të jetë e testuar në përputhje me standardin DIN 3476 – 1, ku krahas standartit europian DIN 3476 – 1, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.. Adaptor duhet të jetë i certifikuar për përdorim në ujë të pijshëm.

D. Adaptor F-F DN 25 x 25

Trupi: Prej polietileni
Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)
Për tubo me diametër DN 25
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Adaptor FxM 20 x1/2'

Trupi: Prej polietileni
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull e filetuar (me dalje 1/2')
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Adaptor i gjatë ø 110 me EF dhe fllanxhë

Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë me gjatësi 15-20 cm
Lidhet me tubon, nga njëra anë me elektrofuzion (me tub Ø110) dhe nga ana tjetër ka fllanxhë metalike.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Adaptor i gjatë ø 125 me EF dhe fllanxhë

Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë me gjatesi 15-20 cm
Lidhet me tubon, nga njëra anë me elektrofuzion (me tub Ø125) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

2. KËRKOHEN BASHKUES SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Bashkues PE DN 20 x 1/2" F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 1/2")
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Bashkues PE DN 20 x 1/2" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1/2")
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Bashkues F-F DN 20 x 20

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)
Për tubo me diametër DN 20
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

D. Bashkues F-F DN 25 x 25

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)
Për tubo me diametër DN 25
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Bashkues PE DN 25 x 1/2" F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 1/2")
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Bashkues PE DN 25 x 1/2" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1/2")
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Bashkues F-F DN 25x20

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20)
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

H. Bashkues PE DN 25 x 3/4" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 3/4 ")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

I. Bashkues F-F DN 32 x 20

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

J. Bashkues PE DN 32 x 1/2" F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 1/2")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

K. Bashkues PE DN 32 x 1/2" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1/2")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

L. Bashkues F-F DN 32 x 25

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

M. Bashkues PE DN 32 x 3/4" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 3/4 ")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

N. Bashkues PE DN 32 x 1" F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 1")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

O. Bashkues PE DN 32 x 1" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

P. Bashkues F-F DN 32 x 32

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 32
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Q. Bashkues PE DN 40 x 1 1/4 F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1 1/4')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

R. Bashkues PE DN 40 x 1 1/2 F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1 1/2')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

RR. Bashkues F-F DN 40 x 20

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

S. Bashkues PE DN 40 x 1" F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 1")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

SH. Bashkues PE DN 40 x 1" F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1")

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

T. Bashkues F-F DN 40 x 32

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

TH. Bashkues F-F DN 40 x 40

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 40

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

U. Bashkues PE DN 50 x 1 1/4 F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø50) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1 1/4')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

V. Bashkues PE DN 40 x 1 1/2 F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø50) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1 ½')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

W. Bashkues PE DN 50 x 2' F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø50) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 2')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

X. Bashkues F-F DN 50x40

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø50) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø40)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

XH. Bashkues F-F DN 50 x 50

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 50

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Y. Bashkues PE DN 63 x 2' F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø63) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 2')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Z. Bashkues F-F DN 63 x 50

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø63) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø50)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

ZH. Bashkues F-F DN 63 x 63

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 63

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

AA. Bashkues F-F DN 75 x 50

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø75) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 50)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

BB. Bashkues PE DN 75 x 2' F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø75) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 2')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

CC. Bashkues F-F DN 75 x 63

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø75) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 63)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

DD. Bashkues F-F DN 75 x 75

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 75

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

EE. Bashkues F-F DN 90 x 63

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø90) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø63)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

FF. Bashkues F-F DN 90 x 75

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 90) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 75)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

GG. Bashkues PE DN 90 x 3' F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø90) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 3')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

HH. Bashkues PE DN 90 x 3' F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø90) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 3')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

II. Bashkues F-F DN 90 x 90

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 90

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

JJ. Bashkues F-F DN 110 x 90

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 110) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 90)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

LL. Bashkues PE DN 110 x 4' F-F

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø110) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 4')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

MM. Bashkues PE DN 110 x 4' F-M

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø110) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 4')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

NN. Bashkues F-F DN 110 x 110

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 110

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

OO. Bashkues flanaxhe metalike ø 110 x 4' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø110) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike me dalje ø 4'

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

PP. Bashkues me flanaxhe metalike ø 90 x 3' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø90) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike me dalje ø 3'

QQ. Bashkues me flanaxhe metalike ø 75 x 1*1/2' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø75) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike me dalje ø 1*1/2'

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

QQ. Bashkues me flanaxhe metalike ø 75 x 2*1/2' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø75) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike me dalje ø 2*1/2'

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

RR. Bashkues me flanaxhe metalike ø 63 x 2' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femer me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø63) dhe nga ana tjetër ka flanaxhë metalike me dalje ø 2'

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

2. KËRKOHEN BËRRYL 90° SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Bërryl 90° zingato ½ F*M

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Bërryl 90° zingato ½ F*F

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-femer me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Bërryl 90° zingato 1' F*F

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm, bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-femer me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

D. Bërryl 90° zingato 1½' F*F

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm , bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-femer me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Bërryl 90° zingato 1 ¼' F*F

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm , bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-femer me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Bërryl 90° zingato 2' F*M

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm , bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dyja anët femer-mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Bërryl 90° PE DN 20 F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø20)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

H. Bërryl 90° PE DN 20 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 20

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

I. Bërryl 90° PE DN 20*1/2' F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø 1/2)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

J. Bërryl 90° PE DN 20*1/2' F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje Ø 1/2)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

K. Bërryl 90° PE DN 20*3/4' F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø 3/4)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

L. Bërryl 90° PE DN 25*20

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø 20)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

M. Bërryl 90° PE DN 25*1' F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje Ø 1')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

N. Bërryl 90° PE DN 25*1' F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø 1')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

O. Bërryl 90° PE DN 25*1/2' F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø 1/2)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

P. Bërryl 90° PE DN 25*1/2' F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90° Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje Ø 1/2)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Q. Bërryl 90° PE DN 25*3/4' F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø25) dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje Ø 3/4)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

R. Bërryl 90° PE DN 25*25

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 25

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

S. Bërryl 90° PE DN 32*25 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër femër me gominë dhe element shtrëngues (me dalje 25)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

T. Bërryl 90° PE DN 32*1' F*M

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues (me tub Ø32) dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje Ø 1')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

U. Bërryl 90° PE DN 32 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 32

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

V. Bërryl 90° PE DN 40 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 40

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

W. Bërryl 90° PE DN 50 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 50

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

X. Bërryl 90° PE DN 75 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 75

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Y. Bërryl 90° PE DN 90 F*F

Trupi: Prej polietileni bërryl 90°

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Për tubo me diametër DN 90

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Z. Bërryl DN 63 x 63'' F-F

Trupi: Prej gize me bojë epoxy elektrostatische të pjekur
Lidhet me tubon, nga të dyja anët femër pa fileto (me tub Ø63)
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

AA. Bërryl PVC DN200mm (kënd 45+90)

Trupi: Prej materiali PVC
Lidhet me tubon, me tub Ø200
Një pjesë e tyre të jetë me kënd 45°, një pjesë me kënd 90°.
Kërkohej me raport SDR33.

3. KËRKOHEN BUKETONA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME

- A.** Buketona trupi bronxi per matësa **Dn 1/2'**
- B.** Buketona trupi bronxi per matësa **Dn 3/4'**
- C.** Buketona trupi bronxi per matësa **Dn 1'**
- D.** Buketona trupi bronxi per matësa **Dn 1 1/4'**, **diametri i jashtëm i filetës mashkull dn 41 mm.**
- E.** Buketona me trup plastik për matësa elektronike 1/2'' të shkurtër me gjatësi L=35 mm
- F.** Buketona me trup plastik për matësa elektronike 1/2'' të gjatë me gjatësi L=45 mm
- G.** Buketona me trup plastik për matësa elektronike 3/4'' të shkurtër me gjatësi L=40mm
- H.** Buketona me trup plastik për matësa elektronike 3/4'' të gjatë me gjatësi L=50 mm

Buketonat shërbejnë për të lidhur matesat me rrjetin shpërndarës. Duke qenë se ato kanë kontakt të drejtpërdrejt me ujin duhet të jenë të certifikuar për ujë të pijshëm. Për izolim me të mirë të ujit, buketonat duhet të jenë të shoqëruar me gomina të perkatese.

4. KËRKOHEN ELEKTRO-MANIKOTA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME

A. Elektromanikota Φ 20, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø20 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Elektromanikota Φ 32, PN 16

Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø32 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Elektromanikota Φ 50, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø50 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

D. Elektromanikota Φ 63, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø63 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Elektromanikota Φ 125, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø125 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Elektromanikota Φ 140, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø140 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Elektromanikota Φ 160, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø160 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

H. Elektromanikota Φ 200, PN 16

Trupi: Trupi: HDPE prej polietileni me densitet të lartë
Lidhet me tubon Ø200 nga të dyja femër-femër me elektrofuzion.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

5. KËRKOHEN FIJE LINI, SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTËME:

Linacë e holle HIDR (të përpunohet lehte) prej materiali fije lini natyral. Litari i linit është një element ndihmes për forcimin e lidhjeve të rakorderive me fileto ndërmjet njëra-tjetres dhe minimizon mundësitë që të ketë rrjedhje uji gjatë këtyre lidhjeve.

6. KËRKOHET GOMINA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Gominë për buketona për matës ujë me dimensione $\frac{1}{2}$ ' me përmasa:

Diametri i jashtëm 24 mm
Diametri i brendshëm 15 mm
Tashësia e pareteve 3 mm

B. Gominë për buketona për matës ujë me dimensione $\frac{3}{4}$ ' me përmasa:

Diametri i jashtëm 30 mm
Diametri i brendshëm 20 mm
Tashësia e pareteve 3 mm

C. Gominë për buketona për matës ujë me dimensione 1 $\frac{1}{4}$ ' me përmasa:

Diametri i jashtëm 44 mm
Diametri i brendshëm 32 mm
Tashësia e pareteve 3 mm

7. KËRKOHET HOLLANDEZ SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Hollandez zingatoje 2'

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët me gominë dhe element shtrëngues (për tub Ø 2').

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

8. KËRKOHEN KOLLARO (Fashetë) SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Kollaro (Fashetë) 32*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø32) dhe ka dalje per tub 1/2"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Kollaro (Fashetë) 32*3/4 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø32) dhe ka dalje per tub 3/4"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

BB. Fashete (mufte) PE DN32x22 PN16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø32) dhe ka dalje per tub Ø32

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Kollaro (Fashetë) 40*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø40) dhe ka dalje per tub 1/2"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

D. Kollaro (Fashetë) 40*3/4 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø40) dhe ka dalje per tub 3/4"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Kollaro (Fashetë) 50*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø50) dhe ka dalje per tub 1/2"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Kollaro (Fashetë) 50*3/4 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø50) dhe ka dalje per tub 3/4"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Kollaro (Fashetë) 63*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø63) dhe ka dalje per tub 1/2"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

H. Kollaro (Fashetë) 63*2' PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø63) dhe ka dalje per tub 2"

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

I. Kollaro (Fashetë) 75*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni

Lidhet (me tub Ø75) dhe ka dalje per tub 1/2"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

J. Kollaro (Fashetë) 75*1' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø75) dhe ka dalje per tub 1"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

K. Kollaro (Fashetë) 90*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø90) dhe ka dalje per tub 1/2"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

L. Kollaro (Fashetë) 90*1' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø90) dhe ka dalje per tub 1"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

M. Kollaro (Fashetë)110*1/2 PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø110) dhe ka dalje per tub 1/2"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

N. Kollaro (Fashetë)110*1' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø110) dhe ka dalje per tub 1"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

O. Kollaro (Fashetë)125*1 ½' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø125) dhe ka dalje per tub 1 ½'
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

P. Kollaro (Fashetë)140*1' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø140) dhe ka dalje per tub 1"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Q. Kollaro (Fashetë)200*1' PN 16

Trupi: Prej polietileni
Lidhet (me tub Ø200) dhe ka dalje per tub 1"
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Kollaro (fashetat) PP sherbejne per krijimin e daljeve te sigurta ose linjave te reja ne tubat PE-HD sipas kerkesave. Keto qafore duhet te jene me rezistence mekanike te larte dhe trupi i tyre te jete material Polipropilen. Fashetat ose qaforet PP përveç se duhet te suportojne presionin 16 bar, gjithashtu duhet te jenë te testuara sipas standarteve ISO 17885 , ku krahas standartit europian ISO 17885, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC , mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Ndryshimi ne

dimensionet e produkteve të jetë maksimumi ± 0.5 mm nga dimensionet e kerkuara nga AK. Qe te mos krijone alga ose baktere, produktet duhet te jene te bombarduara me rreze ultraviolet. Qaforet PP duhet te jene nje sipërfaqe te brendshme homogjene dhe nuk duhet te jene poroze. Shija dhe era e ujit duhet te mos ndryshojne ne menyre absolute, pra keto qafore PP nuk duhet te permbajne asnje tip substance qe mund te ndikojne ne to. Keto fasheta me kompresion duhet te jene me unaze perforcuese po ashtu te galvanizuar. Filetimi i tyre te jene sipas standartit ISO 7-1 , ku krahas standartit europian ISO 7-1, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC , mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

9. KËRKOHEN KUNDRA VALVUL, SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTËME:

a) Kundra valvula (valvola moskthimi)

Përdoren në çdo tip të impjanteve hidraulikë.

Instalohen në çdo pozicion (horizontal; vertikal; të pjerrët)

Garantojnë funksionim normal të rrjetit të ujit të pijshëm në presion maksimal deri 16 bar.

Tipi: Kundra valvula me sustë F/F.

Trupi: prej bronxi.

Per tubacion polietileni me diameter 1-1/2"; 1-1/4"; 3/4", 1/2".

b) Kundra valvula Gize DN75mm PN16, DN90 mm dhe DN300 mm PN 25 (valvol moskthimi me fllanxhe). Kundra valvulat te jene mekanike me lopatë. Kundra valvulat e gizes perdoren per te parandaluar kthimin mbrapsht te rrjedhes se ujit. Kundra valvulat duhet te punojne ne temperatura 0°C deri ne +60°C (pranohet edhe diapazon me i gjere qe perfshijne diapazonin e kerkuar). Kapaku i ketyre kundralvalvulave duhet te jene lehtesisht i cmontueshem ne menyre qe te mund te nderrohet sfera sa here te kerkohet. Sfera e kundralvalvulave duhet te jene material alumini i vullkanizuar ne EPDM. Dizajni i kundralvalvulave te gizes kerkohet te jene konform strandartit EN 12050 , ku krahas standartit europian EN 12050 AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Lidhjet fundore te fllanxhave te kundralvalvulave duhet te jene sipas standartit EN 1092-2 ku krahas standartit europian EN 1092-2 , AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Veshja e kundralvalvulave duhet te jene veshje puder epokside me nje trashesi minimumi 250 µm. Permasat e kundralvalvulave duhet te jene sipas standartit EN 558 dhe DIN 3202, ku krahas standartit europian EN 558 dhe DIN 3202, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

10. KËRKOHEN MANIKOTA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Manikotë zingato 1/2"

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

B. Manikotë zingato 3/4''

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

C. Manikotë plastike me ngjitje 20 x 1/2'' F-M

Trupi: Prej plastiku me ngjitje
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull e filetuar (me dalje 1/2'')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

D. Manikotë zingato 1 1/4''

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

DD. Manikotë zingato 1 1/2''

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

E. Manikotë plastike me ngjitje 40 x 40 F-F

Trupi: Prej materiali PPR me ngjitje
Lidhet me tubon Ø40 nga të dyja anët femër-femër.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

F. Manikotë plastike me ngjitje 20 x 1/2'' F-M

Trupi: Prej plastiku me ngjitje
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (me tub Ø20) dhe nga ana tjetër mashkull e filetuar (me dalje 1/2'')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

G. Manikotë plastike me ngjitje 40 x 1 1/4'' F-M

Trupi: Prej plastiku me ngjitje
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (me tub Ø40) dhe nga ana tjetër mashkull e filetuar (me dalje 1 1/4'')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

11. KËRKOHEN MUFTE (REDUKSION) SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**A. Muftë (reduksion) zingato 1/2'' x 3/4'' muftë F-F**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto.
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me fileto (me tub me diametër 1/2'') dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 3/4'')

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

12. KËRKOHET NIPELA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME :

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)
Sipas diamentrave të kërkuar në tabelë.

A. Nipël bronxi 1 1/4"

Trupi: Prej bronxi
Lidhet me tubon nga të dyja mashkull-mashkull me fileto.
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

13. KËRKOHET REDUKSIONE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. Reduksion zingato 1/2" x 3/4" muftë F-F

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto.
Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me fileto (me tub me diametër 1/2") dhe nga ana tjetër femër me fileto (me dalje 3/4")
Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

B. Reduksion zingato 1 1/4" x 1 1/2"

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.
Lidhet me tubon, nga njëra anë mashkull me fileto (me tub me diametër 1 1/4") dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1 1/2")
Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

C. Reduksion zingato 1 1/4" x 1"

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.
Lidhet me tubon, nga njëra anë mashkull me fileto (me tub me diametër 1 1/4") dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1")
Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

D. Reduksion zingato 1-1/2" x 1-1/4"

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.
Lidhet me tubon, nga njëra anë mashkull me fileto (me tub me diametër 1 1/2") dhe nga ana tjetër mashkull me fileto (me dalje 1-1/4")
Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

14. KËRKOHET REDUKSIONE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

A. KËRKOHET SARAÇINESKA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

- a) Saraçineskë F-F 1/2' sferë me kalim integral, PN 16, trup bronxi
- b) Saraçineskë F-F 3/4' sferë me kalim integral, PN 16, trup bronxi
- c) Saraçineskë F-F 1' PN 16, trup bronxi
- d) Saraçineskë F-F 1 1/2' PN 16, trup bronxi
- e) Saraçineskë F-F 1 1/4' PN 16, trup bronxi
- f) Saraçineskë F-F 2' PN 16, trup bronxi

Saracineskat prej bronzi duhet te jene me leve, te punojne ne presion minimumi 30 bar dhe ne temperature -15°C deri +110°C. Saraçineskat duhet të kenë mbyllje sferike me kalim të integruar dhe hapje pozicionale. Të dy fundet e saracineskes duhet te kene filetim femër dhe te jene konform standartit ISO 228 , ku krahas standartit europian ISO 228, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC , mbi komformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.. Si trupi dhe komponentët e tjeter te saraqineskes duhet te jene prej bronzi.

Ne saracineske duhet te jete e shenuar te dhenat baze si madhesia e saracineskes, emri i kompanise prodhuese ose ndonje shenje e markes etj. Te jene te certifikuara per perdorim per uje te pijshem.

Permasat e Saracineskave te kerkuara ne preventive jane:

Saracineska 2" ta kete gjatesine minimumi 100mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 35mm, pra minimumi 17.5mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 140mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 110mm.

Saracineska 1 1/2" ta kete gjatesine minimumi 85mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 33mm, pra 16.5 mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 140mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 100mm.

Saracineska 1 1/4" ta kete gjatesine minimumi 75mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 31mm, pra 15.5mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 110mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 82mm.

Saracineska 1" ta kete gjatesine minimumi 65mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 29mm, pra minimumi 14.5mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 98mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 70mm.

Saracineska 3/4" ta kete gjatesine minimumi 55mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 25mm, pra minimumi 12.5mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 98mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 64mm.

Saracineska 1/2" ta kete gjatesine minimumi 45mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 22mm, pra minimumi 11mm nga secili krah. Leva e saracineskes te jete minimumi 80mm dhe lartesia totale e saracineskes te jete minimumi 51mm.

- g) **Saraçineske PE me leve plastike 4"** PN 16 F-F
- h) **Saraçineske PE me leve ø 40** ,PN 16 me rekord F-F
- i) **Saraçineske PE me leve ø 50** ,PN 16 me rekord F-F
- j) **Saraçineske PE me leve ø 63** ,PN 16 me rekord F-F
- k) **Saraçineske PE me leve ø 75** ,PN 16 me rekord F-F
- l) **Saraçineske PE me leve ø 90** ,PN 16 me rekord F-F

Trupi i saracineskave te jete material Polipropilen me rezistence mekanike te larte. Produktet duhet te jene te bombarduara me rreze ultraviolet ne menyre qe mos te krijojne alga ose baktere. Gjithashtu keto saracineska nuk duhet ne asnje menyre te krijojne mikroorganizma ne uje te pijshem. Siperfaqja e brendshme e produkteve duhet te jete homogjene dhe nuk duhet te jete poroze. Produktet nuk duhet te permbajne asnje tip substance qe ndryshojne shijen ose eren e ujit. Presioni i punes te jete 16 bar

(ose me I larte) bazuar ne standartin EN ISO 1167-1 dhe EN ISO 1167-4, ku krahas standartit europian EN ISO 1167-1 dhe EN ISO 1167-4 , AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC , mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Metoda e testimit per te kontrolluar nese ka rrjedhje pas shtrengimit te saracineskave ne tubin plastik duhet te jete sipas EN ISO 3458, ku krahas standartit europian EN ISO 3458, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC , mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.. Rezistenca mekanike e shtrengimit te saracineskave kundrejt terheqjes se tubit duhet te jete testuar sipas standartit EN ISO 3501, ku krahas standartit europian EN ISO 3501, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC , mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Saracineskat duhet te jene konform ISO 17885 dhe EN ISO 3503 , ku krahas standartit europian ISO 17885 dhe EN ISO 3503, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC , mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.. Filetimi i tyre te jete sipas standartit ISO 7-1 , ku krahas standartit europian ISO 7-1, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC , mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit..

Ndryshimi ne dimensionet e produkteve te jete maksimumi ± 0.5 mm nga dimensionet e kerkuara nga
AK.

- m) Saraçineske DN 80 me flanaxhe**
- n) Saraçineske DN 110 me flanaxhe**
- o) Saraçineske DN 125 me flanaxhe**
- p) Saraçineske DN 150 me flanaxhe**

SARACINESKA me flanaxhe

Saracineskat duhet te jene model me filetim te boshtit qe sherben per kycjen dhe ckycjen e saracineskes, ne pjesen e brendshme te saraçineskes . Testimi dhe dizenjimi i tyre ne perputhje me standartet EN1074 dhe EN1171 ku krahas standartit europian EN1074 dhe EN1171, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC, mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Dimensionet e saraçineskave duhet te jene sipas standarteve EN 558-1, DIN3202 ku krahas standartit europian EN 558-1 dhe DIN3202, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC, mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Lidhjet fundore te flanaxhave duhet te jene sipas standarteve EN1092-2, ku krahas standartit europian EN1092-2, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC, mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të

akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Temperatura e punës së saraqineskave të jete nga -10°C - $+70^{\circ}\text{C}$ (pranohet edhe diapazon me i gjere që përfshijne diapazonin e kërkuar). Gjuheza, e cila ben të mundur bllokimin ose jo të rrjedhjes së ujit, duhet të jete e material gize GJS-500-7 (ose ekuivalent) e kapsuluar në gome EPDM që lejohet për përdorim për uji të pijshëm. Trupi i saraqineskes duhet të jete material gize GJS-500-7 (ose ekuivalent). Boshti i saraqineskes të jete material i pandryshkshëm inoks 1.4034 (ose ekuivalent) që mos të ketë ndikim në ujin e pijshëm për shkak të grëyerjes nga uji. Saraqineskat duhet të jete të lyera ose të veshura me boje epokside minimum $250\mu\text{m}$. Dado dhe Bulonat të jete material inoks AISI304 (ose ekuivalent), në mënyrë që mos të ndikohen nga erozioni dhe të ndikojnë në mrefunksionimin e saraqineskes. Produktet duhet të kenë certifikate aprovimi nga të paktën 1(një) institucion ndërkombëtar për përdorimin për ujë të pijshëm (p.sh rekomandohet WRAS ose ekuivalent me të).

B. KËRKOHEN TA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

- a) TA 20*1/2*20 me rekord, PN16
- b) TA 20*20*20 me rekord, PN16
- c) TA 25*3/4*25 me rekord, PN16
- d) TA 25*25*25 me rekord, PN16
- e) TA 32*3/4*32 me rekord, PN16
- f) TA 32*25*32 me rekord, PN16
- g) TA 32*32*32 me rekord, PN16
- h) TA 40*32*40 me rekord, PN16
- i) TA 40*40*40 me rekord, PN16
- j) TA 50*40*50 me rekord, PN16
- k) TA 50*50*50 me rekord, PN16
- l) TA 63*2" *63 me rekord, PN16
- m) TA 63*63*63 me rekord, PN16
- n) TA 75*75*75 me rekord, PN16
- o) TA 90*90*90 me rekord, PN16
- p) TA 110*110*100 me rekord, PN16

Trupi: Prej polietileni duhet të jenë të prodhuara me plastik HDPE 100 të pastër dhe jo plastik të ricikluar.

Lidhet me tubon nga të treja anët femër-femër-femër me rekord (me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE).

Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

- a) TA PVC DN 110x110x110

TA lidhëse (Tee) me 3 dalje, e përbërë prej materiali PVC, diametri nominal i daljeve: DN 110 mm, konfigurimi: $110 \times 110 \times 110$ mm, sipërfaqe e brendshme e lëmuar, me rezistencë ndaj korrozionit dhe agentëve kimikë. Kërkohet me raport SDR33.

- b) TA PVC DN 160x160x160

TA lidhëse (Tee) me 3 dalje, e përbërë prej materiali PVC, diametri nominal i daljeve: DN 160 mm, konfigurimi: $160 \times 160 \times 160$ mm, sipërfaqe e brendshme e lëmuar, me rezistencë ndaj korrozionit dhe agentëve kimikë. Kërkohet me raport SDR33.

- a) Y PVC DN 110x110x110

Y lidhëse (Y-branch) me 3 dalje, e përbërë prej materiali PVC, diametri nominal: DN 110 mm, konfigurimi: 110 × 110 × 110 mm, këndi i degëzimit: 45°, rezistencë ndaj korrozionit, agjentëve kimikë dhe kushteve normale të punës në rrjet, sipërfaqe e brendshme e lëmuar. Kërkohej me raport SDR33.

c) Y PVC DN 160x160x160

Y lidhëse (Y-branch) me 3 dalje, e përbërë prej materiali PVC, diametri nominal: DN 160 mm, konfigurimi: 160 × 160 × 160 mm, këndi i degëzimit: 45°, rezistencë ndaj korrozionit, agjentëve kimikë dhe kushteve normale të punës në rrjet, sipërfaqe e brendshme e lëmuar. Kërkohej me raport SDR33.

C. KËRKOHEN TAPA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

a) Tapë fundore zingato me diametër 1/2'' PN 16

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga njëra anë me mashkull të filetuar 1/2''
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

b) Tapë fundore zingato me diametër 3/4'' PN 16

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm
Lidhet me tubon nga njëra anë me mashkull të filetuar 3/4''
Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

c) Tapa PE me rekord DN 20

d) Tapa PE me rekord DN 25

e) Tapa PE me rekord DN 32

f) Tapa PE me rekord DN 40

g) Tapa PE me rekord DN 50

h) Tapa PE me rekord DN 63

i) Tapa PE me rekord DN 75

j) Tapa PE me rekord DN 90

k) Tapa PE me rekord DN 110

Trupi: Prej polietileni duhet të jenë të prodhuara me plastik HDPE 100 te paster dhe jo plastik te riclikuar.

Lidhet me tubon me rekord (me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)).

Të punojë nën presion uji deri (PN 16)

D. KËRKOHEN ZGJATUES SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

Zgjatuesit duhet të jenë material 100% bronzi. Presioni i punës së këtyre zgjatuesve të jetë minimumi 10

bar. Fundet e këtyre zgjatuesve duhet të kenë filetim mashkull. Filetimi i këtyre rakorderive duhet të jetë

ne perputhje me standartin ISO 228, ku krahas standartit europian ISO 228, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC, mbi komformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për

shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Temperatura e punës së këtyre rakorderive duhet të jetë të pakten -10°C deri në 95°C .

E. KËRKOHEN GOMINA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

a) Element lidhës plastik (gomine) DN100 mm

b) Element lidhës plastik (gomine) DN160 mm

Gomina do të jetë e prodhuar prej materiali plastik me cilësi të lartë, i përshtatshëm për bashkimin e tubacioneve PVC. Elementi duhet të sigurojë lidhje të qëndrueshme dhe hermetike ndërmjet tubacioneve, duke parandaluar rrjedhjet dhe depërtimin e ujërave të jashtme. Gomina duhet të jetë rezistente ndaj korrozionit, lagështirës, agjentëve kimikë dhe kushteve normale të punës në rrjet.

F. KËRKOHEN VULA PLASTIKE PËR MATËSA UJI DHE TEL PËR VULA MATËSI SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

Pjesa e brendshme me ngjyrë e vulës të jetë e bllokuar brenda vulës me anë të ngjitjes me vibrime akustike me frekuencë të lartë, e cila siguron puthitjen sa më të mirë të vulës, dhe siguri sa më të lartë. Numrat serial dhe logoja në vule të jenë të shënuara me anë të një shenjuesi me lazer dhe të mos kenë mundësi të fshihen nga përdoruesit. Trupi i vules të jetë material Polikarbonat I klasit V2 (për të rezistuar flakeve) dhe pjesa e brendshme me ngjyrë të jetë material poliacetal I standartit ASTM F 1855. Vula duhet të rezistojë kushteve ekstreme të motit pa problem -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$.

Vula të jetë e testuar për fortesinë e saj sipas standartit ISO 527-2, ku krahas standartit europian ISO 527-2, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Gjate testimeve të jetë treguar se vula duron pa u thyer një forcë mesatare prej minimalisht 37 kilogram forcë. Kjo duhet vërtetuar nga një certificate/test raport nga shoqëria (kompani) të pavarura testuese dhe certifikuese ndërkombëtare.


Vula duhet të përmbushë kërkesat e standartit ISO 4892-3, ku krahas standartit europian ISO 4892-3, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Vula duhet të jetë testuar dhe të rezistojë rrezeve ultraviolette. Gjate testimeve vula duhet të ketë rezistuar për minimalisht 7 orë rrezeve ultraviolette me intensitet minimal $0.75\text{W}/\text{m}^2$ dhe me gjatësi vale rrezatimi 340 nanometër në temperaturë $57-63^{\circ}\text{C}$. Mbas testimeve vula nuk duhet të ketë pësuar asnjë ndryshim në formën fizike të saj. Kjo duhet vërtetuar nga një certificate/test raport nga shoqëria (kompani) të pavarura testuese dhe certifikuese ndërkombëtare.

Për shkak të përdorimit të gjere të tyre dhe në mjedisë të ndryshme ku mund të kenë akses persona të ndryshëm vulat nuk duhet të jenë të demshme për shëndetin dhe nuk duhet të kenë në përberje të tyre material të demshëm ose toksikë për jetën e njeriut.

Vula duhet të ketë logon “Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korçë Sh.A”, (SHRUKK), 6 numra serial unik të njëpasnjëshëm në pjesën e përparme të trupit (pjesa femërore) dhe 4 shifrat e fundit në pjesën e brendshme me ngjyrë. Numrat serial të vules në mostren që do të paraqitet duhet

te jene gjashte “0” ne menyre qe te mos jete perdorur me perpara ose qe te mund te perdoret ne te ardhmen.

Si në figurën më poshtë ose ekuivalent me të.

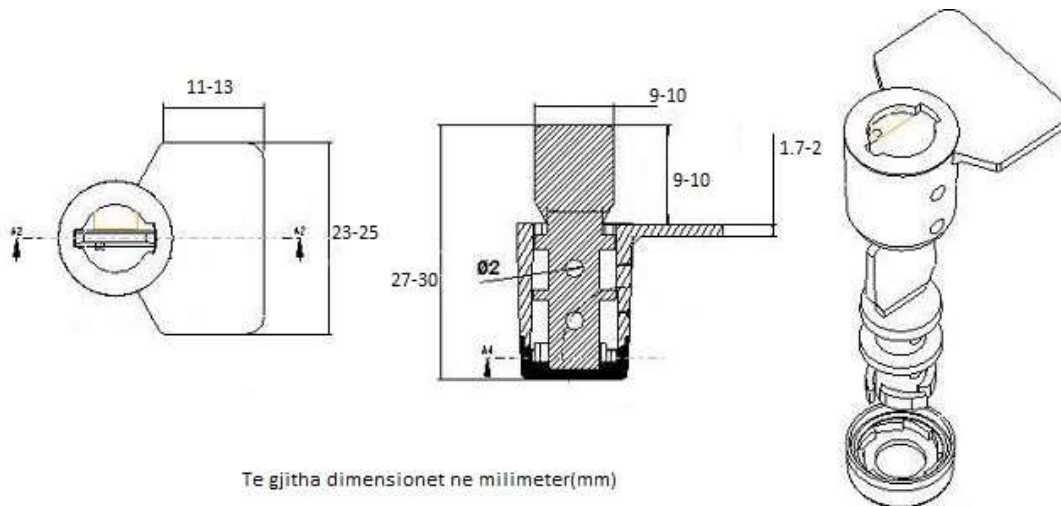

Vula duhet te shoqerohet bashkë me telin e galvanizuar dhe te plastifikuar. Teli për vulat e matësit duhet të ketë trashësi prej minimumi 1 mm.

G. KËRKOHEN KASETA UJI PLASTIKE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

Kaseta prej materiali plastik, me përmasa 51x36 cm për vendosjen e matësave të ujit.

H. KËRKOHET GALEXHANT MEKANIK SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

Galexhanti mekanik do të jetë i përshtatshëm për mbushjen dhe kontrollin automatik të nivelit të ujit në rezervuarë, me lidhje hyrëse me diametër nominal DN 63 mm dhe i përshtatshëm për instalime të ujësjellësit. Trupi i galexhantit do të jetë i prodhuar prej bronzi ose materiali metalik rezistent ndaj korrozionit, me mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm për punë të vazhdueshme në kontakt me ujin. Galexhanti do të jetë i pajisur me shufër funksionimi prej çeliku inox dhe sferë notuese me përmasa të përshtatshme për diametrin e hyrjes dhe kapacitetin e rezervuarit. Lidhja e hyrjes do të jetë DN 63 mm dhe do të sigurojë montim të sigurt dhe hermetik në tubacionin e furnizimit. Galexhanti duhet të mundësojë mbylljen automatike të furnizimit me ujë me arritjen e nivelit të përcaktuar në rezervuar dhe hapjen automatike gjatë uljes së nivelit të ujit. Pajisja duhet të jetë e përshtatshme për presion pune deri në 16 bar (PN16) dhe të jetë rezistente ndaj korrozionit, presionit dhe kushteve normale të funksionimit në sistemet e furnizimit me ujë. Të gjitha pjesët në kontakt me ujin duhet të jenë të përshtatshme për përdorim në instalime të ujit të pijshëm. Furnizimi do të bëhet i plotë, së bashku me shufrën dhe sferën notuese, i ri dhe pa dëmtime.

I. KËRKOHEN VALVULA NIVELI ME GALEXHANT SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

Valvula e nivelit me kontroll flotues, DN200, duhet të jetë e tipit hidraulik, jo-modulues (on-off), me diafragmë të vetme, model globe ose angle, e destinuar për kontrollin automatik të nivelit të ujit në rezervuar — hapet plotësisht kur niveli bie në pikën minimale dhe mbyllet hermetikisht (drip-tight) kur arrin pikën maksimale të paracaktuar. Trupi dhe kapaku duhet të jenë prej gize të nyjzuar (Ductile Iron ASTM A536), me sedilje dhe trim prej bronzi ose çeliku inox, disk gome

dhe diafragmë najloni të forcuar me gomë. Lidhja në skaje duhet të jetë me flanzhë sipas ANSI/ASME B16.42, Klasa 150 ose 300, me presion pune deri 250–400 psi dhe temperaturë pune deri në 82°C. Kontrolli pilot me top notues (float) prej inoksi, me diferencë të rregullueshme niveli 25–450 mm, mund të vendoset edhe larg valvulës kryesore, deri 3.5 m poshtë saj. Valvula duhet të jetë e miratuar sipas NSF/ANSI 61 dhe lead-free sipas NSF/ANSI 372, e montuar dhe testuar në fabrikë (test rrjedhjeje dhe stroke test me ajër min. 90 psi), me prodhuesin e certifikuar ISO 9001, ku krahas standartit europian ISO 9001, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standartit SSH/IEC, mbi konformitetin e standartit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Furnizuesi duhet që materialet t'i shoqërojë me certifikatën e prodhuesit, që vërteton përputhjen me specifikimet teknike të kërkuara.

Hartoi

Joan Zguri

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Adaptor gize 25x25 F-F	cope	50
2	Adaptor gize 25x3/4"	cope	80
3	Adaptor brryl gize 63x2" F-M	cope	50
4	Adaptor PE DN110 PN16	cope	14
5	Adaptor PE DN125 PN16	cope	14
6	Adaptor PE DN20x1/2" PN16	cope	50
7	Adaptor PE DN25x25 PN16	cope	100
8	Ajrues linje 2" automatik	cope	7
9	Bashkues PE 110x110 PN16	cope	70
10	Bashkues PE 110x90 PN16	cope	35
11	Bashkues PE 20x1/2" F-M PN16	cope	50
12	Bashkues PE 20x1/2" F-F PN16	cope	310
13	Bashkues PE 20x20 PN16	cope	1000
14	Bashkues PE 25x1/2" F-M PN16	cope	100
15	Bashkues PE 25x1/2" F-F PN16	cope	330
16	Bashkues PE 25x20 PN16	cope	270
17	Bashkues PE 25x25 PN16	cope	550
18	Bashkues PE 25x3/4" F-M PN16	cope	350
19	Bashkues PE 32x1" F-M PN16	cope	120
20	Bashkues PE 32x20 PN16	cope	60
21	Bashkues PE 32x25 PN16	cope	200
22	Bashkues PE 32x3/4" F-M PN16	cope	310
23	Bashkues PE 32x32 PN16	cope	300
24	Bashkues PE 40x32 PN16	cope	160
25	Bashkues PE 40x40 F-F PN16	cope	30
26	Bashkues PE 40x40 PN16	cope	150
27	Bashkues PE 50x2" F-M PN16	cope	10
28	Bashkues PE 50x40 PN16	cope	100
29	Bashkues PE 50x50 PN16	cope	170
30	Bashkues PE 63x2" F-M PN16	cope	20
31	Bashkues PE 63x50 PN16	cope	100
32	Bashkues PE 63x63 PN16	cope	180
33	Bashkues PE 75x50 PN16	cope	20

34	Bashkues PE 75x63 PN16	cope	40
35	Bashkues PE 75x75 PN16	cope	80
36	Bashkues PE 90x63 PN16	cope	15
37	Bashkues PE 90x75 PN16	cope	30
38	Bashkues PE 90x90 PN16	cope	50
39	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN110x4" PN16	cope	15
40	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN63x2" PN16	cope	10
41	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN75x1 1/2" PN16	cope	5
42	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN90x3" PN16	cope	11
43	Bashkues xingato 25x3/4"	cope	80
44	Bashkues xingato 32x25 F-F	cope	30
45	Bashkues xingato 32x3/4" F-M	cope	10
46	Bashkues xingato 40x20 F-F	cope	20
47	Bashkues xingato 40x40	cope	20
48	Bashkues xingato 50x50	cope	50
49	Bashkues xingato 90x3" F-F	cope	5
50	Bronxina DN16x1/2" M	cope	60
51	Bronxina DN18x1/2" M	cope	70
52	Bronxina DN18x18	cope	20
53	Bryl me ngjitje 40x 1 1/4"	cope	15
54	Bryl me ngjitje 40x40	cope	25
55	Bryl me rekord 20x1/2" F PN16	cope	150
56	Bryl me rekord 20x1/2" M PN16	cope	820
57	Bryl me rekord 20x3/4" F PN16	cope	30
58	Bryl me rekord 20x3/4" M PN16	cope	60
59	Bryl me rekord 25x1" F PN16	cope	30
60	Bryl me rekord 25x1" M PN16	cope	30
61	Bryl me rekord 25x1/2" F PN16	cope	110
62	Bryl me rekord 25x1/2" M PN16	cope	110
63	Bryl me rekord 25x3/4" F PN16	cope	30
64	Bryl me rekord 32x1" M PN16	cope	30
65	Bryl PE 20x20 PN16	cope	300
66	Bryl PE 25x20 PN16	cope	20
67	Bryl PE 25x25 F-F PN16	cope	25
68	Bryl PE 25x25 PN16	cope	60
69	Bryl PE 32x25 PN16	cope	10
70	Bryl PE 32x32 PN16	cope	20
71	Bryl PE 40x40 PN16	cope	20
72	Bryl PE 50x50 PN16	cope	10
73	Bryl PE 75 PN16	cope	5
74	Bryl PE 90x90 PN16	cope	5
75	Bryl PVC DN110 mm (kend 45 + 90)	cope	200
76	Bryl PVC DN160 mm (kend 45 + 90)	cope	300
77	Bryl xingato 1 1/4"	cope	40
78	Bryl xingato 1"	cope	30
79	Bryl xingato 1/2" F-F	cope	30

80	Bryl xingato 1/2" F-M	cope	30
81	Bryl xingato 3/4" F-F	cope	40
82	Bryl xingato 3/4" F-M	cope	20
83	Buketona bronxi 1 1/4"	cope	15
84	Buketona bronxi 1"	cope	15
85	Buketona bronxi 1/2"	cope	300
86	Buketona bronxi 3/4"	cope	150
87	Buketona bronxi 63x2"	cope	10
88	Buketona bronxi Dn25x3/4" M	cope	15
89	Buketona per matesa uji DN15	cope	500
90	Fasheta gize 50x1/2" PN16	cope	30
91	Fasheta gize 50x3/4" PN16	cope	20
92	Fasheta gize 63x2" PN16	cope	20
93	Fasheta PE 110x1" PN16	cope	45
94	Fasheta PE 110x1/2" PN16	cope	15
95	Fasheta PE 125x1 1/2" PN16	cope	7
96	Fasheta PE 140x1" PN16	cope	7
97	Fasheta PE 200x1" PN16	cope	15
98	Fasheta PE 32x1/2" PN16	cope	95
99	Fasheta PE 32x3/4" PN16	cope	15
100	Fasheta PE 40x1/2" PN16	cope	95
101	Fasheta PE 40x3/4" PN16	cope	15
102	Fasheta PE 50x1/2" PN16	cope	125
103	Fasheta PE 63x1/2" PN16	cope	95
104	Fasheta PE 75x1" PN16	cope	15
105	Fasheta PE 75x1/2" PN16	cope	65
106	Fasheta PE 90x1" PN16	cope	15
107	Fasheta PE 90x1/2" PN16	cope	45
108	Fije lini	cope	150
109	Fllanxha inoksi DN100	cift	5
110	Fllanxha inoksi DN150	cift	9
111	Fllanxha inoksi DN50	cift	5
112	Fllanxha inoksi DN63	cift	5
113	Fllanxha inoksi DN80	cift	5
114	Gomina per matesa uji 1 1/4"	cope	500
115	Gomina per matesa uji 1/2"	cope	2000
116	Gomina per matesa uji 3/4"	cope	1500
117	Hollandes PE DN110x4" F PN16	cope	6
118	Hollandes PE DN110x4" M PN16	cope	4
119	Hollandes PE DN20x1/2" F PN16	cope	102
120	Hollandes PE DN20x1/2" M PN16	cope	400
121	Hollandes PE DN25x1/2" F PN16	cope	20
122	Hollandes PE DN25x1/2" M PN16	cope	70
123	Hollandes PE DN25x3/4" M PN16	cope	30
124	Hollandes PE DN32x1" F PN16	cope	5
125	Hollandes PE DN32x1" M PN16	cope	30

126	Hollandes PE DN32x1/2" F PN16	cope	5
127	Hollandes PE DN32x1/2" M PN16	cope	5
128	Hollandes PE DN40x1 1/2" M PN16	cope	20
129	Hollandes PE DN40x1 1/4" M PN16	cope	20
130	Hollandes PE DN40x1" F PN16	cope	5
131	Hollandes PE DN40x1" M PN16	cope	20
132	Hollandes PE DN50x1 1/2" M PN16	cope	20
133	Hollandes PE DN50x1 1/4" M PN16	cope	20
134	Hollandes PE DN50x2" M PN16	cope	20
135	Hollandes PE DN63x2" M PN16	cope	20
136	Hollandes PE DN75x2" M PN16	cope	20
137	Hollandes PE DN90x3" F PN16	cope	4
138	Hollandes PE DN90x3" M PN16	cope	4
139	Hollandes xingato 2"	cope	4
140	Elektro-Manikota me ngjitje DN110 PN16	cope	20
141	Elektro-Manikota me ngjitje DN125 PN16	cope	40
142	Elektro-Manikota me ngjitje DN140 PN16	cope	10
143	Elektro-Manikota me ngjitje DN160 PN16	cope	10
144	Elektro-Manikota me ngjitje DN200 PN16	cope	50
145	Elektro-Manikota me ngjitje DN250 PN20	cope	10
146	Elektro-Manikota me ngjitje DN315 PN20	cope	10
147	Elektro-Manikota me ngjitje DN32 PN16	cope	20
148	Elektro-Manikota me ngjitje DN40 PN16	cope	20
149	Elektro-Manikota me ngjitje DN50 PN16	cope	20
150	Elektro-Manikota me ngjitje DN63 PN16	cope	20
151	Elektro-Manikota me ngjitje DN75 PN16	cope	20
152	Elektro-Manikota me ngjitje DN90 PN16	cope	20
153	Manikota PE DN40x40 PN16	cope	10
154	Manikota xingato 1 1/4"	cope	50
155	Manikota xingato 1/2"	cope	270
156	Manikota xingato 3/4"	cope	50
157	Manikota xingato 40x1 1/4 M	cope	10
158	Mufta xingato 1/2"x3/4"	cope	10
159	Nipla 1"x1/2"	cope	10
160	Nipla bronxi 1 1/4"	cope	30
161	Nipla bronxi 2"	cope	10
162	Nipla bronxi 3/4"x1/2"	cope	50
163	Nipla xingato 1"x1/2" M-M	cope	20
164	Nipla xingato 1"x3/4" M-M	cope	20
165	Nipla xingato 1/2"	cope	300
166	Nipla xingato 2"	cope	10
167	Nipla xingato 3/4"	cope	80
168	Nipla xingato 3/4"x1/2" M-M	cope	30
169	Paste linacoje	cope	35
170	Reduksion xingato 2"x1 1/4"	cope	50
171	Reduksion xingato 3/4"x1/2"	cope	70

172	Reduksione PE 90x63 PN16	cope	5
173	Reduksione PE DN110x90	cope	10
174	Reduksione PE DN25x20	cope	80
175	Reduksione PE DN90x75	cope	15
176	Reduksione xingato 1"x1/2"	cope	20
177	Reduksione xingato 2"x3/4"	cope	30
178	Reduksione xingato 3/4"x1/2" F-M	cope	200
179	Reduksione xingato 4"x3" M-F	cope	5
180	Rondele M10	cope	100
181	Rondele M12	cope	300
182	Rondele M14	cope	500
183	Rondele M16	cope	300
184	Rondele M18	cope	200
185	Saraqineska bronxi 1 1/2"	cope	80
186	Saraqineska bronxi 1 1/4"	cope	70
187	Saraqineska bronxi 1"	cope	40
188	Saraqineska bronxi 2"	cope	45
189	Saraqineska bronxi 3/4"	cope	310
190	Saraqineska me fllanxha DN100 PN16	cope	9
191	Saraqineska me fllanxha DN150 PN16	cope	7
192	Saraqineska me fllanxha DN80 PN16	cope	7
193	Saraqineske bronxi 1/2" F-F	cope	1100
194	Saraqineske PE me rekord DN40 PN16	cope	15
195	Saraqineske PE me rekord DN50 PN16	cope	20
196	Saraqineske PE me rekord DN63 PN16	cope	20
197	Saraqineske PE me rekord DN75 PN16	cope	11
198	Saraqineske PE me rekord DN90 PN16	cope	9
199	Saraqineske sferike 1 1/4" F-F me leve	cope	45
200	Sistoli 1/2"x3/4" xingato	cope	25
201	Sistoli 3/4"x1/2" xingato	cope	10
202	Sistoli filxhan 3/4"x1/2" xingato	cope	10
203	Sparfllanxha DN(63-90) PN16	cope	20
204	TA 25x3/4"x25 me rekord PN16	cope	10
205	TA 63x2"x63 me rekord PN16	cope	5
206	TA me ngjitje DN40 PN16	cope	10
207	TA PE 110x110x110 PN16	cope	35
208	TA PE 20x1/2"x20 PN16	cope	30
209	TA PE 20x20x20 PN16	cope	200
210	TA PE 25x20x25 PN16	cope	60
211	TA PE 25x25x25 PN16	cope	90
212	TA PE 32x20x32 PN16	cope	40
213	TA PE 32x25x32 PN16	cope	30
214	TA PE 32x32x32 PN16	cope	80
215	TA PE 40x32x40 PN16	cope	20
216	TA PE 40x40x40 PN16	cope	60
217	TA PE 50x40x50 PN16	cope	15

218	TA PE 50x50x50 PN16	cope	65
219	TA PE 63x63x63 PN16	cope	55
220	TA PE 75x75x75 PN16	cope	45
221	TA PE 90x90x90 PN16	cope	35
222	TA xingato 1"x1/2"x1"	cope	20
223	Tapa PE DN110 me rekord PN16	cope	9
224	Tapa PE DN20 me rekord PN16	cope	350
225	Tapa PE DN25 me rekord PN16	cope	160
226	Tapa PE DN32 me rekord PN16	cope	60
227	Tapa PE DN40 me rekord PN16	cope	15
228	Tapa PE DN50 me rekord PN16	cope	15
229	Tapa PE DN63 me rekord PN16	cope	15
230	Tapa PE DN75 me rekord PN16	cope	15
231	Tapa PE DN90 me rekord PN16	cope	10
232	Tapa xingato 1/2"	cope	110
233	Tapa xingato 3/4"	cope	170
234	Teflon profesional	cope	80
235	Valvol moskthimi 2" PN16	cope	52
236	Valvol moskthimi DN150 me flanaxha (8 bulona)	cope	21
237	Galixhant me sferë DN63 x 2"	cope	20
238	Valvul niveli me galixhant DN200 mm	cope	2
239	Saraqineska me flanaxhe DN125 PN16 (L=32 cm)	cope	3
240	Bashkues PE me rekord dhe flanaxhe metalike DN75 x 2-1/2" PN16	cope	4
241	TA PVC DN 110 x 110 x 110	cope	150
242	TA PVC DN 160 x 160 x 160	cope	150
243	Y PVC DN 110 x 110 x 110	cope	50
244	Y PVC DN 160 x 160 x 160	cope	40
245	Element lidhes plastik (gomine) DN100 mm	cope	50
246	Element lidhes plastik (gomine) DN100 mm	cope	50
247	Brryl me rakord DN 25 x 25 PN16	cope	180
248	Brryl me rakord DN 25 x 20 PN16	cope	200
249	Brryl me rakord DN 20 x 20 PN16	cope	500
250	Brryl PE DN 32 x 25 PN16	cope	30
251	Brryl PVC DN200 mm (kend 45 + 90)	cope	200
252	Valvol moskthimi 1 -1/2" PN16	cope	110
253	Valvol moskthimi 1-1/4" PN16	cope	100
254	Valvol moskthimi 3/4" bronzi PN16	cope	130
255	Valvol moskthimi 1/2" bronzi PN16	cope	700
256	Kondraavulvul DN75 mm (mekanike me lopate) PN16	cope	4
257	Kondraavulvul DN300 mm (mekanike me lopate) PN25	cope	2
258	Kondraavulvul DN90 PN25	cope	6
259	Kondraavulvul me gjilpere 3000 psi	cope	3
260	Fashete (muftë) PE DN32 x 32 PN16	cope	50
261	Kavallota DN32 mm	cope	50
262	Kavallota DN40 mm	cope	50
263	Kavallota DN50 mm	cope	50

264	Kavallota DN63 mm	cope	50
265	Kavallota DN75 mm	cope	30
266	Kavallota DN90 mm	cope	20
267	Kavallota DN110 mm	cope	20
268	Manikota 1-1/2" xingato	cope	50
269	Reduksion PE DN50 x 1-1/2"	cope	10
270	Reduksion xingato 1-1/2" x 1 1/4"	cope	50
271	Reduksione PE+PE me fileto 110x90	cope	10
272	Reduksione PE+PE me fileto 110x63	cope	10
273	Reduksione PE+PE me elektrofuzion 90x63	cope	10
274	Bronxina DN18 x 1/2" F	cope	50
275	Sistoli 3/4" x 1" xingato	cope	10
276	Vula plastike per matesa uji	cope	15800
277	Kasete uji plastike e vogel (51x36 cm)	cope	400
278	Tel per vula matesi (bobina)	cope	80

Afatet e lëvrim: Afati i lëvrimit do të jetë: 2 (dy) muaj, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. Mallrat duhet të dorëzohen tek UKRK Sh.A.

Hartoi

Joan Zguri

Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

K. Dishnica

J. Zguri

O. Maçura

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9**.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4, me vlerë 267.400 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) Lekë;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 13.370.000 Lekë.

K. Dishnica

J. Zguri

O. Maçura

2.2. Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 5.348.000 Lekë pa TVSH (40% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate).

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, si dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.2.2. Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të përcaktuara në DT shtojca 6 “Specifikimet teknike”, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin katalogë teknike për mallrat furnizues:

Adaptorë gize

Adaptorë PE

Bashkues PE

Bërryla PE

Bërryla zingato

Elektro-Manikota

Fasheta

Reduksione

Saraqineska

Galixhant me sferë DN63 x 2"

Valvul niveli me galixhant DN200 mm,

ku të jepet qartë që mallrat, janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Joan Zguri (Inxhinier hidroteknik)

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Informacione për nënkontraktorin
--

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.
Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005). Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit. Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik". Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektivit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:	<u>Punonjës</u>
Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me	Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve:

dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	Profili i punonjësve
	<u>Makineri e mjete</u>
	Po [] Jo []
	Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit

Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.

- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeten të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-t _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (_____)

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri]_____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbyllja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuar nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entetet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e lëshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.
- Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- .1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuara në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.

-
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4

Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

19.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të

interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata

përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Blerësit]**

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]:

Gjuha është: [specifiko gjuhën]

Neni 2 Sigurimi i Kontratës**2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.**

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]

2.2

Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.3

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

2.4

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet**3.1**

Inspektimet dhe testet do të jenë:

Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

- 3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]
Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

- 6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, perioda kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

[specifikoni kërkesat e sigurimit]

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetit/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

☐
☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucion i pavarur

☐

Njësia e Qeverisjes Vendore

☐

Të tjera

☐**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofruesi Shërbimit

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
☐	☐	☐	☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____
 (me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM
TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [datë]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “_____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor