

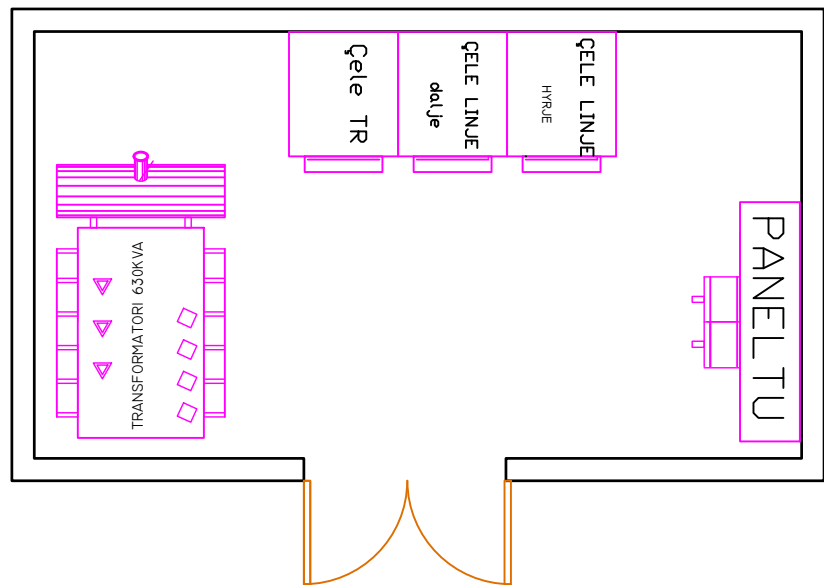


PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"2A XHELILI " TR 400KVA 20\0.4 KV

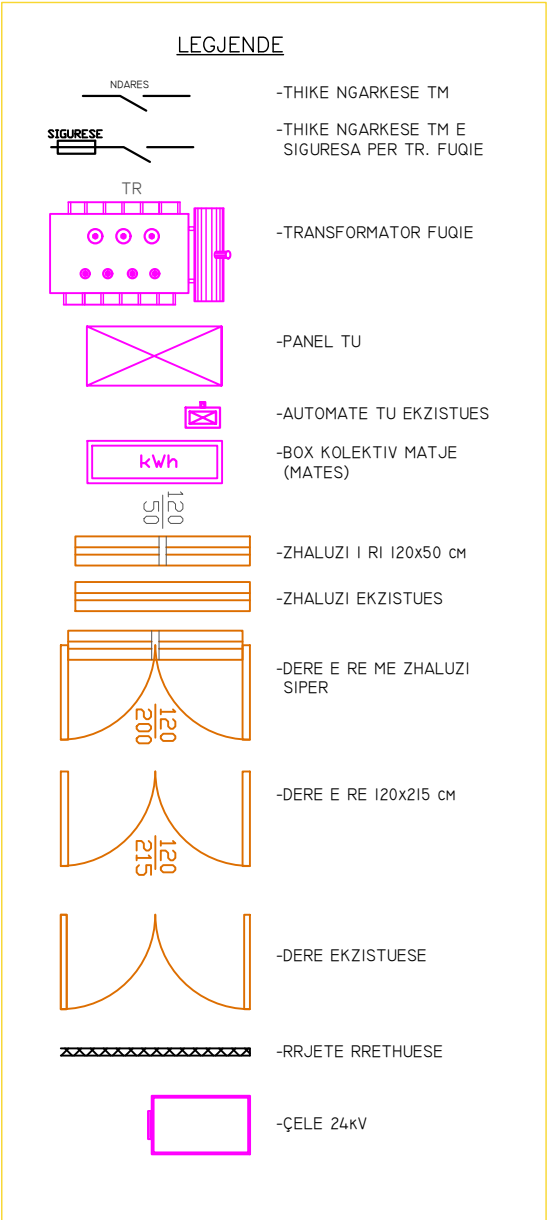

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "2A XHELILI " TR 400 KVA
20\0.4 KV

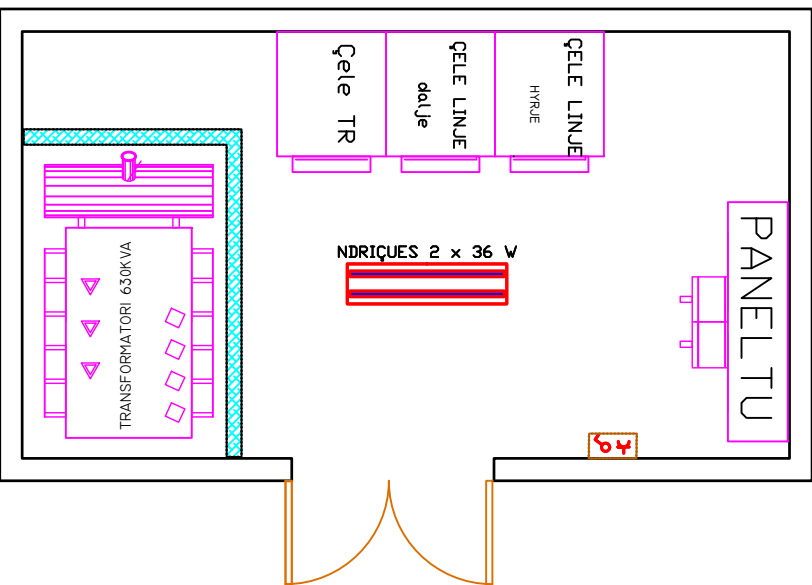

SHËNIME TEKNIKE


Ne vijim te shkreses se ardhur nga , " " me prot. / me date / / ne Drejtorine Rajonale Tirane me prot. me date ne lidhje me rikonstruksionin e kabinave elektrike te fiderrave 20kV te nenstacionit Qender 110 / 20 kV nga Drejtoria Rajonale Tirane u hartua projekti si me poshte:

KABINA TIP MURATURE"2A XHELILI", FID.L18/1, NST. QENDER



- Kabina '2A XHELILI' eshte nje kabine murature e cila furnizohet nga fideri L.18/1 i nenstacionit Qender.
- Celat jane te demtuara dhe te pamanovrueshme keshtu qe duhet bere zvendesimi i tyre.
- Ne panelin e TU jane montuar kater automate 250 A secili.
- Duhet bere rrethimi i transformatorit i cili mungon.
- Te realizohet ndricimi i kabines elektrike.

 OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE ENERGIJEVE OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT			
	SH/DEGES TEKNIKE			
	SH/SEK. PROJEKTIT			
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Qender 110/20 KV	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "2A XHELILI", FID. L18/1, NST. QENDER	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHK.1:4	MAJ 2025		
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 33		
POROSITI : OSSH sh.a				

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"KRISTOFORIDHI " TR 400KVA 20\0.4 KV

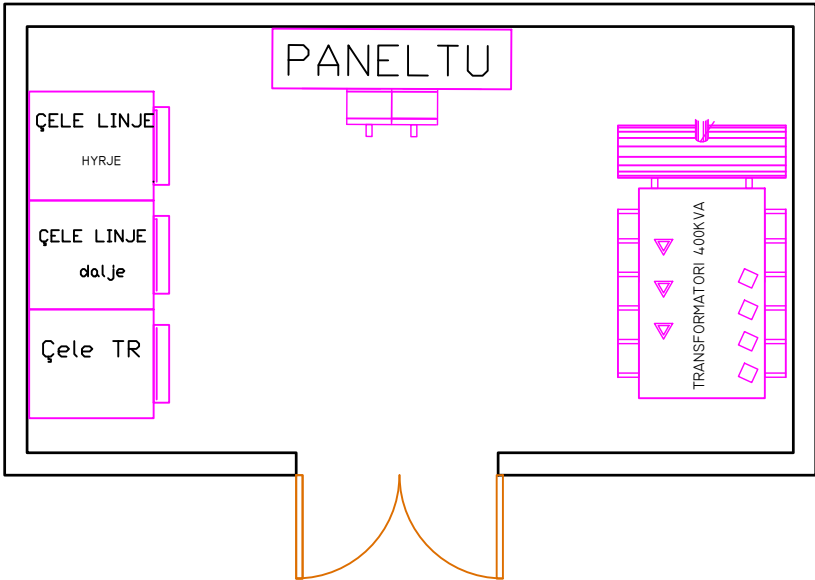

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "KRISTOFORIDHI" TR 400 KVA
20\0.4 KV

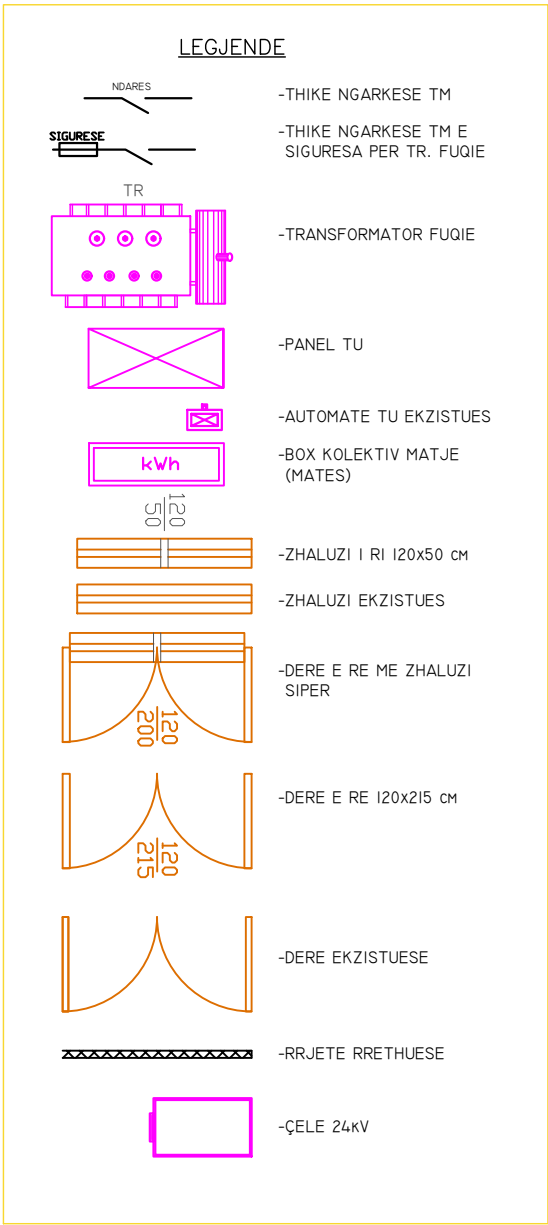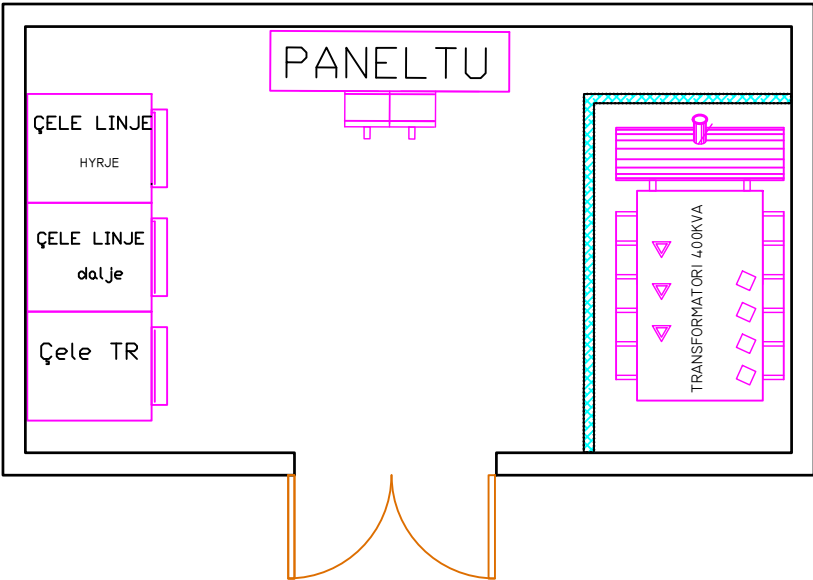


SHËNIME TEKNIKE



- KABINA TIP BOX "KRISTOFORIDHI", FID.L9, NST. QENDER**
- Kabina 'KRISTOFORIDHI' eshte nje kabine murature e cila furnizohet nga fideri L9 i nenstacionit Qender.
 - Cela e transformatorit eshte e demtuar dhe duhet bere nderrimi setit te celave bashke me ato te linjes.
 - Duhet bere rrethimi i transformatorit i cili mungon.
 - Ne pika te caktuara te muratures te kryhet hidroizolimi dhe suvatimi i nevojshem.

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPIERKARGES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST QENDER 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "KRISTOFORIDHI", FID. L9, NST. QENDER	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 34	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Mihal Duri 3" TR 400KVA 20\0.4 KV

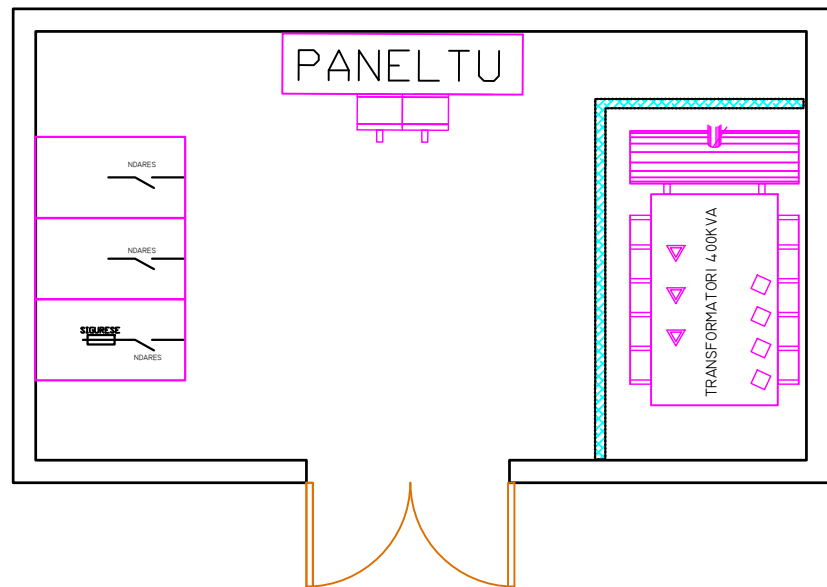

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Mihal Duri 3" TR 400 KVA
20\0.4 KV

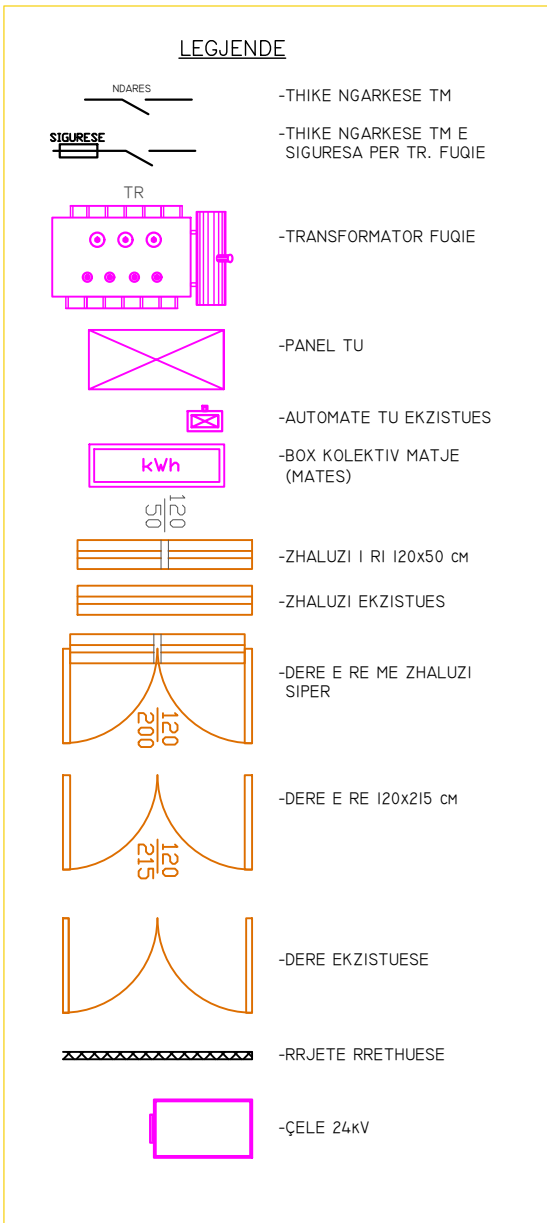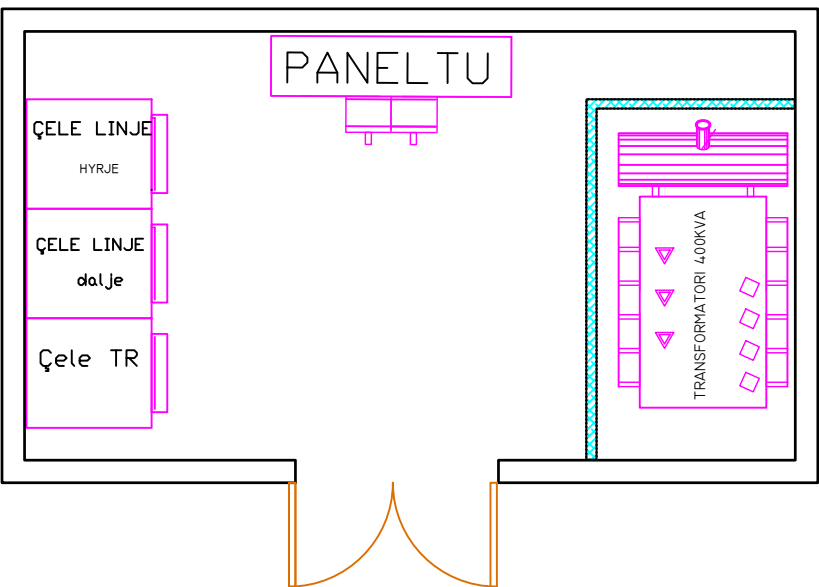




SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "Mihal Duri 3", FID.L5, NST. QENDER
-Thikat e ndarjes ne TM jane te demtuara. DO te zvendesohen me 2 cela linje dhe nje cele Transformatori, te reja.
-Ne pika te caktuara te muratures te kryhet hidroizolimi dhe suvatimi i nevojshem.

OSSHOSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST QENDER 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "MIHAL DURI 3", FID. L5, NST. QENDER	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 35	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Sami Frasheri 1 " TR 630KVA 20\0.4
KV

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Sami Frasheri 1" TR 630
KVA 20\0.4 KV

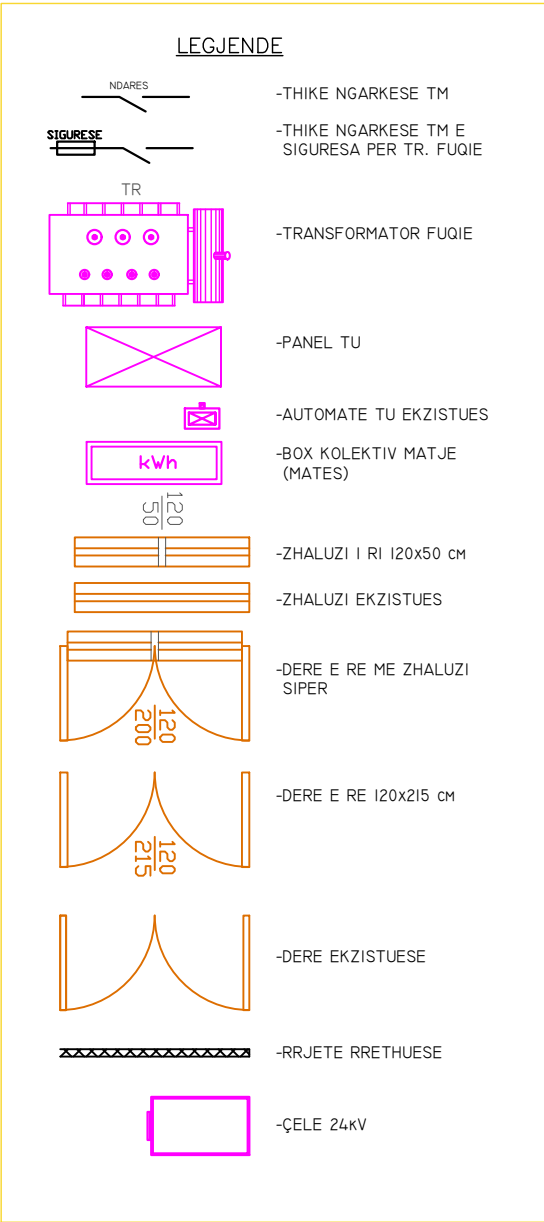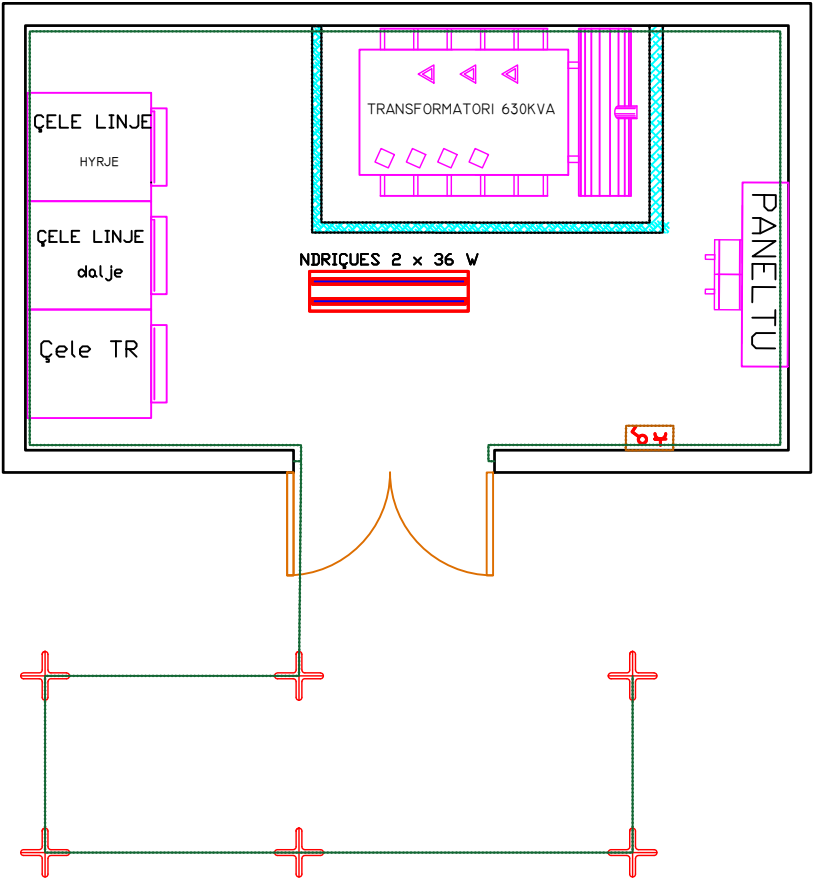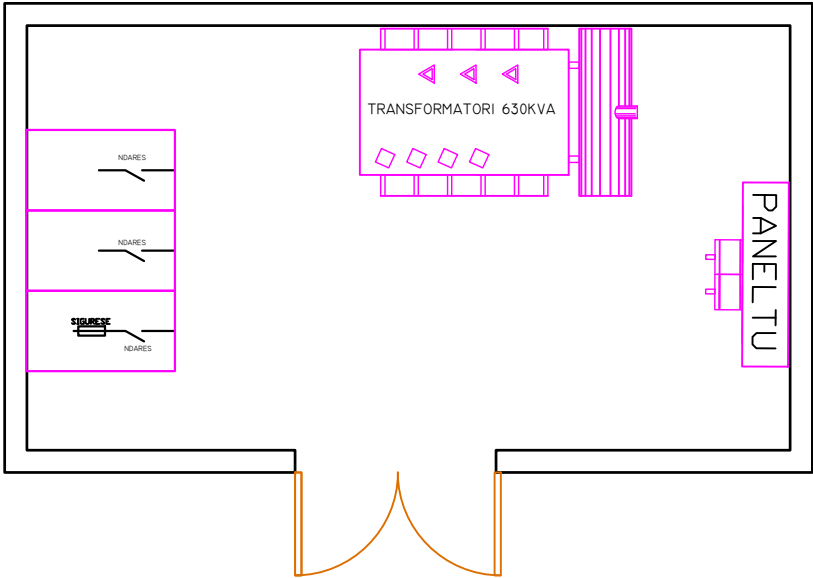


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "Sami Frasheri 1", FID.L4, NST. QENDER


- Do te behet rikonstruksioni i ndarjes ne TM. Nga lloji ndarjes me thika ngarkese do te vendosen dy cela te reja linje dhe nje cele e re transformatori.
- Te behet vendosja e panelit te ri TU.
- Te behet suvatimi dhe hidroizolimi ne pikat tavanore dhe murale ku ka nevojë-
- Te vendoset ndricimi i kabines
- Te behet tokezimi i ri i mbrojtjes dhe i punes.

OSSHOSHEE OPERATORI I SISTEMIT TE DHEPINDARJESGROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST QENDER 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "SAMI FRASHERI 1", FID. L4, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 36	
POROSITI : OSSH sh.a			


PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Telekomi" TR 400KVA 20\0.4 KV

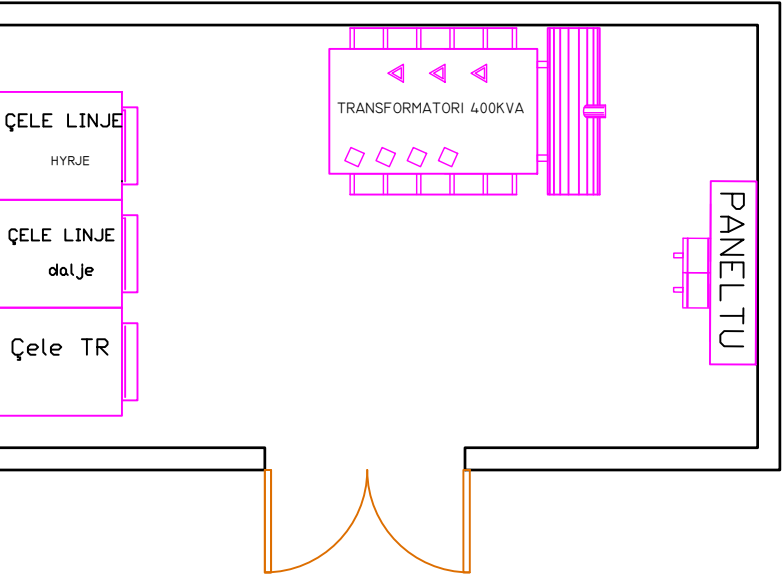

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Telekomi" TR 400 KVA 20\0.4
KV

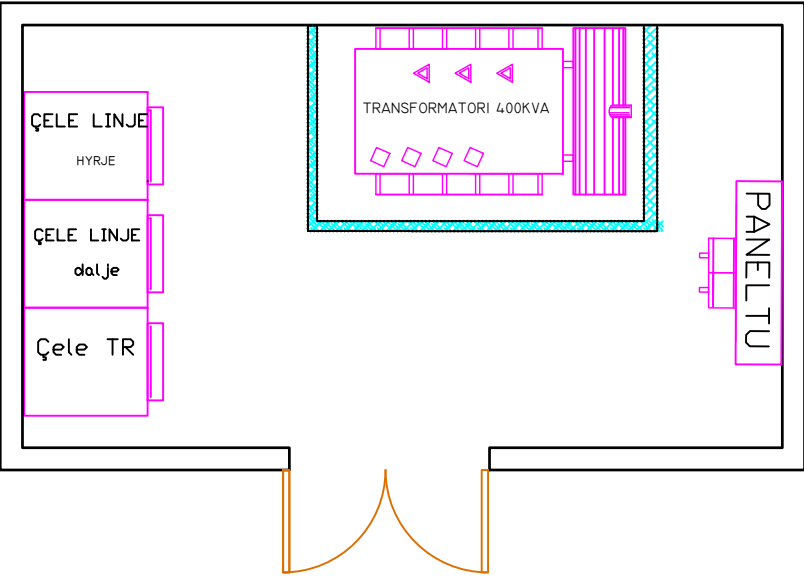

LEGJENDE

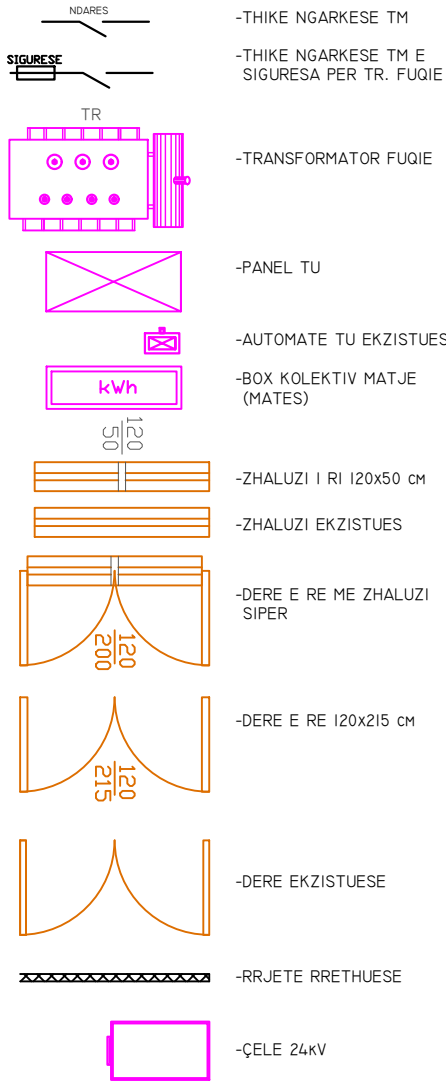

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "Telekomi", FID.L3, NST. QENDER

- Te behet nderrimi i setit te celave TM me dy cela linje te reja dhe nje cele transformatori e re.
- Te behet hidroizolimi,suvatimi dhe lysterja ne pikat e demtuara.
- Te behet rrethimi i transformatorit.

OSSH OPERATORI I ESHËRËT TE DËPËRTEKËS OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 37	
POROSITI : OSSH sh.a			

The floor plan of the electrical control room (KONTROLNA SOBA) shows a rectangular room with a door on the right wall. The layout includes:

- Panel TU**: A control panel located on the right wall, near the door.
- TRANSFORMATOR 400 kVA, 20/0.4 kV**: A transformer unit located in the center of the room.
- ČELE LINJE**: Three sets of busbars (ČELE LINJE) are located along the left wall, labeled **HYRJE**, **dalje**, and **Čele TR**.

The floor plan of the electrical room (Elektrarna) is divided into two main sections. The left section contains three rows of equipment, each labeled 'CELE LINJE' (Main Line) and 'dalje' (further). The right section contains a large transformer labeled 'TRANSFORMATOR 400 kVA, 20/0.4 kV' and a panel labeled 'PANEL TU'. The room has a total width of 6.4 meters and a depth of 6.0 meters. The equipment is arranged in a way that allows for access from both sides.

Dimensions: 6.4 m (width) x 6.0 m (depth).

Equipment and Labels:


- CELE LINJE (Main Line)
- dalje (further)
- CEle TR (Main Transformer)
- TRANSFORMATOR 400 kVA, 20/0.4 kV
- PANEL TU
- NDRIQUES 2 x 36 W (Heating cables)

	-THIKE NGARKESE TM
	-THIKE NGARKESE TM E SIGURESA PER TR. FUQIE
	-TRANSFORMATOR FUQIE
	-PANEL TU
	-AUTOMATE TU EKZISTUES
	-BOX KOLEKTIV MATJE (MATES)
	-ZHALUZI I RI 120x50 CM
	-ZHALUZI EKZISTUES
	-DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
	-DERE E RE 120x215 CM
	-DERE EKZISTUESE
	-RRJETE RRETHUESE
	-ÇELE 24kV



- Celat jane te demtuara dhe te pamanovrueshme keshtu qe duhet bere zvendesimi i tyre.
- Ne tavan ka prezence lageshtie. Duhet bere hidroizolimi,suvatimi dhe lysterja.
- Te behet rikonstrukcioni i dyerve te jashtme.
- Te instalohet lidhja e ndricimit te kabines.

 DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST SELITE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K-10", FID. 334, NST. SELITE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 38	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Margarita Tutulani 1" TR 2x400KVA
20\0.4 KV

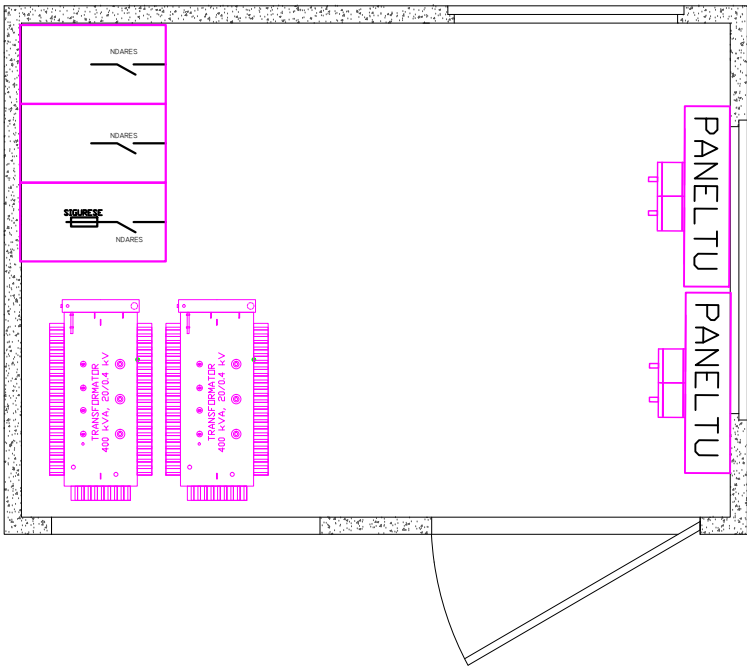

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Margarita Tutulani 1" TR
2x400 KVA 20\0.4 KV

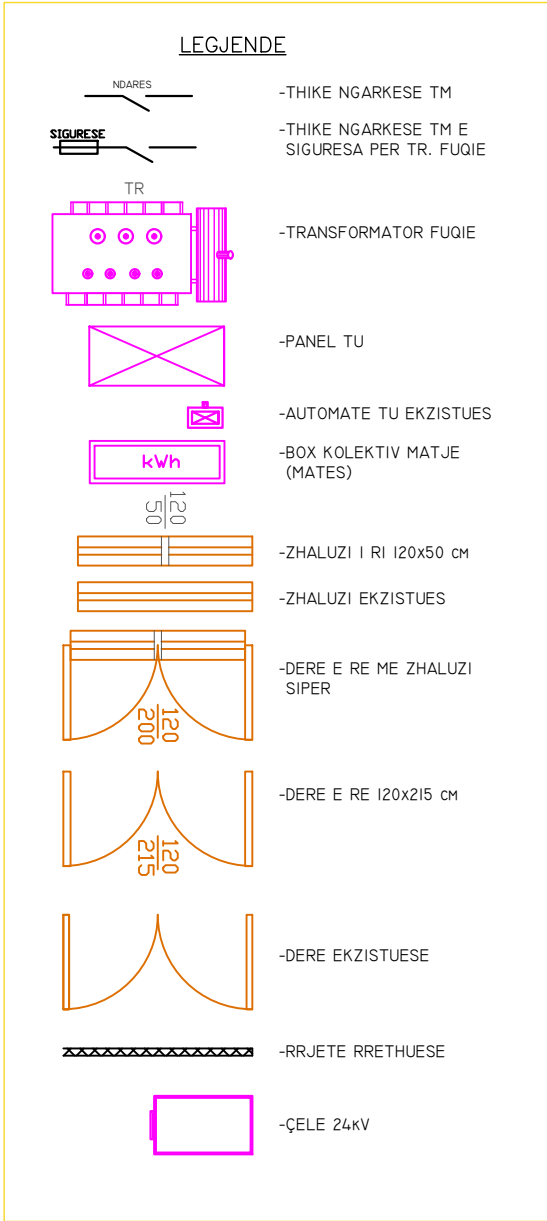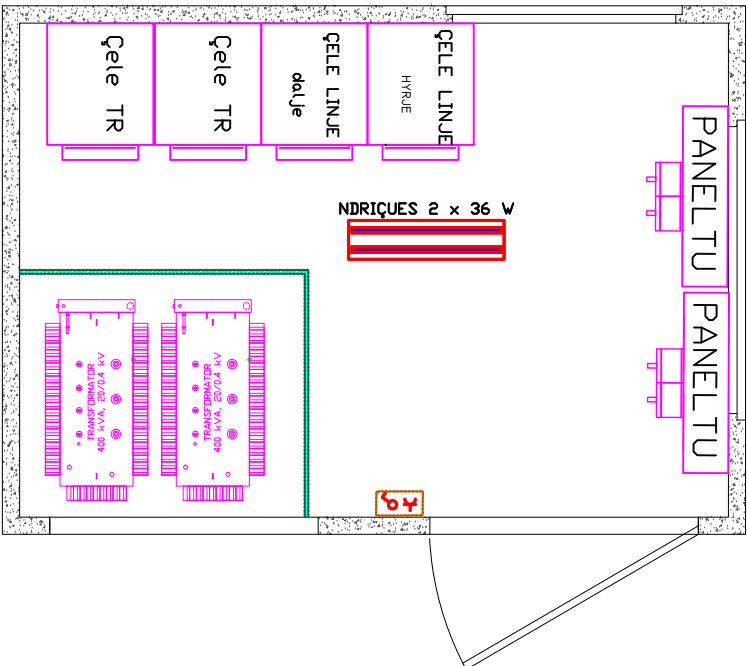

SHËNIME TEKNIKE


KABINA TIP MURATURE "Margarita Tutulani 1", FID.326, NST. SELITE

- Ndarja e TM behet me thika ngarkese te cilat do te zvendesohen me dy cela linje dhe dy cela transformatori te reja.
- Te behet rrethimi i transformatoreve
- Te mbyllen kanalet e kablllove
- Te behet hidroizolimi dhe lysterja e pjeseve te demtuara
- Te realizohet ndricimi i kabines.

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES  DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST SELITE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINËS "MARGARITA TUTULANI 1", FID. 326, NST. SELITE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 39	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Shushica+Pinari" TR 630KVA 20\0.4 KV

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Shushica+Pinari" TR 630KVA 20\0.4 KV

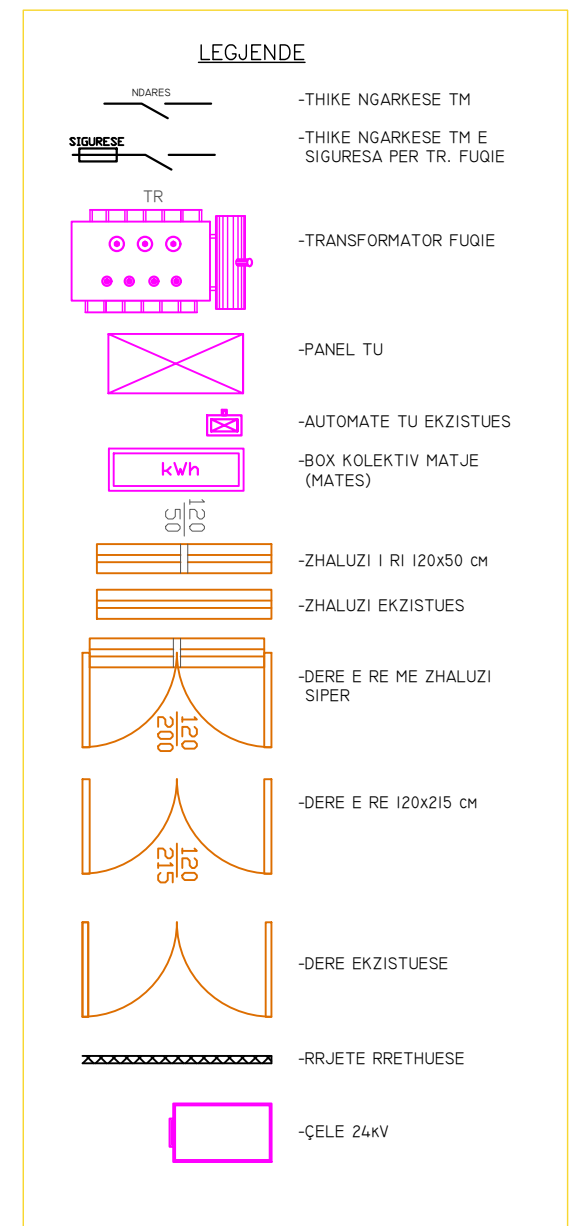


**KABINA TIP MURATURE "Shushica+Pinari" , FID.326, NST.
SELITE.**



- KABINA TIP MURATURE "Shushica+Pinari" , FID.326, NST. SELITE.**
- Njera nga celat eshte e pamanovrueshme, do behet nderrimi me set te ri celash, 2 linje dhe nje transformatori.
 - Te mbyllen kanalet e kablllove sipas kushteve teknike.
 - Te nderrohet dera e jashtme

 OSSH OPERATORI I USTËRITË TE SHPËRNDARJES OSHSEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST SELITE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "SHUSHICA+PINARI", FID. 326, NST. SELITE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 40	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Ndre Mjeda 2" TR 400KVA 20\0.4 KV

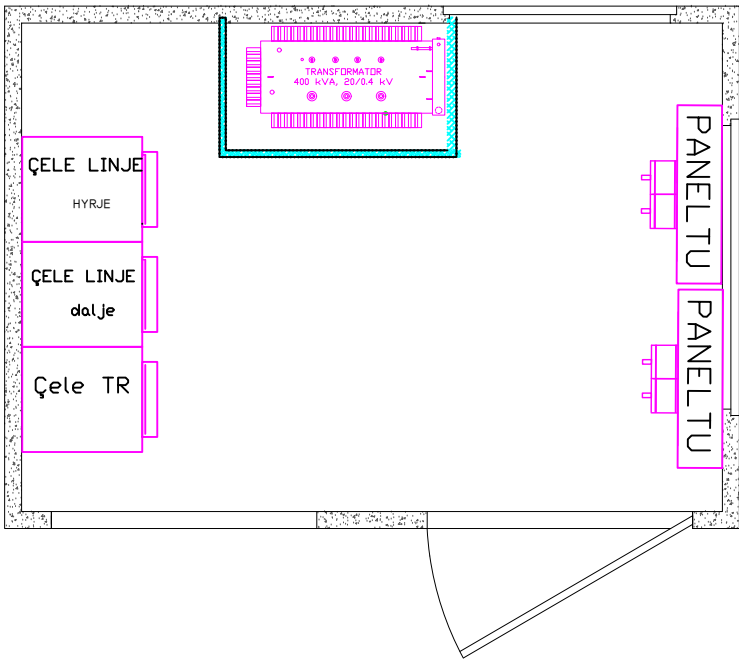

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Ndre Mjeda 2" TR 400 KVA
20\0.4 KV

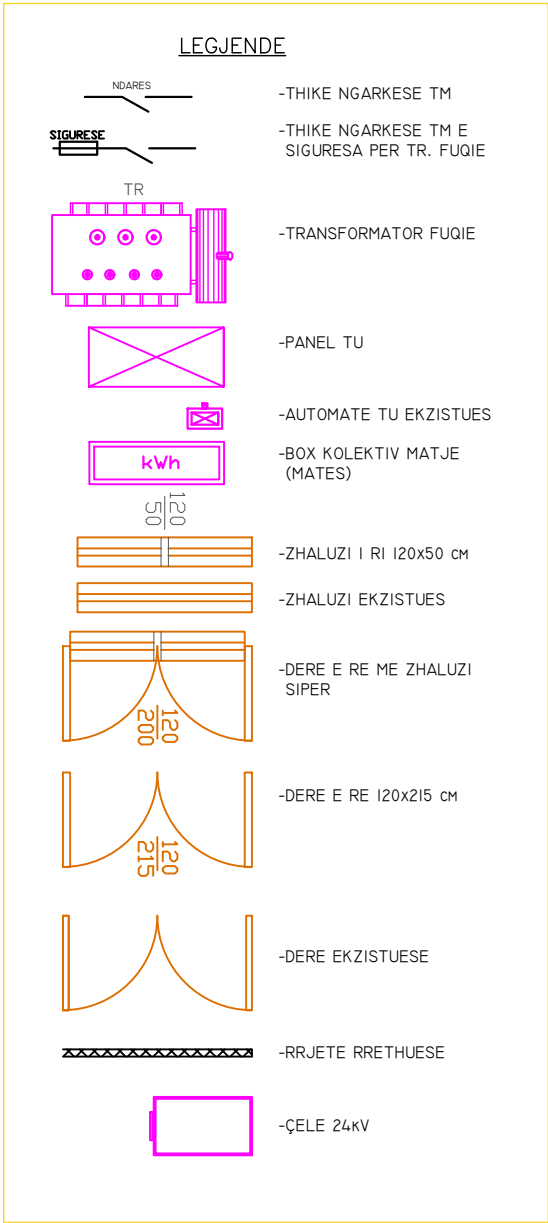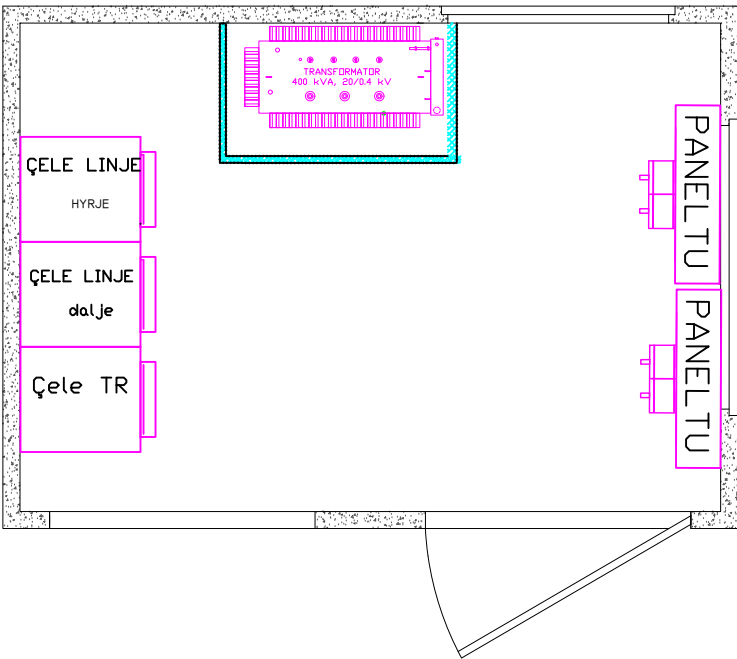


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "Ndre Mjeda 2" , FID.325, NST. SELITE.



-Cela e transformatorit eshte e demtuar dhe e pamundur per te kryer manovrime. Celat jane pjese e sistemit SCADA. Te behet nderrimi i setit te celave me 2 cela linje te reja dhe 1 cele transformatori.

OSSH OPERATORI SHKËMBIMIT TE SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST SELITE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "NDRE MJEDA 2", FID. 325, NST. SELITE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 41	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Vaso Pasha 2" TR 2x400KVA 20\0.4
KV

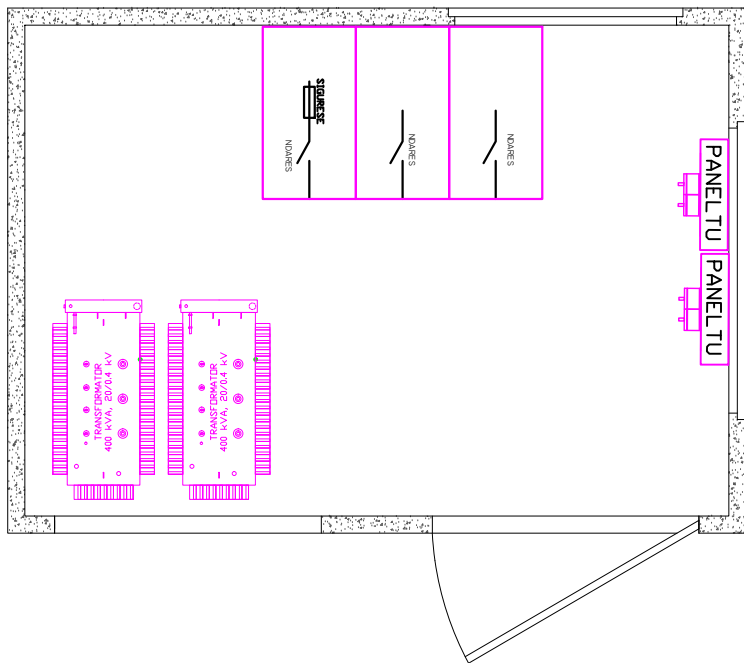

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Vaso Pasha 2" TR 2x400
KVA 20\0.4 KV

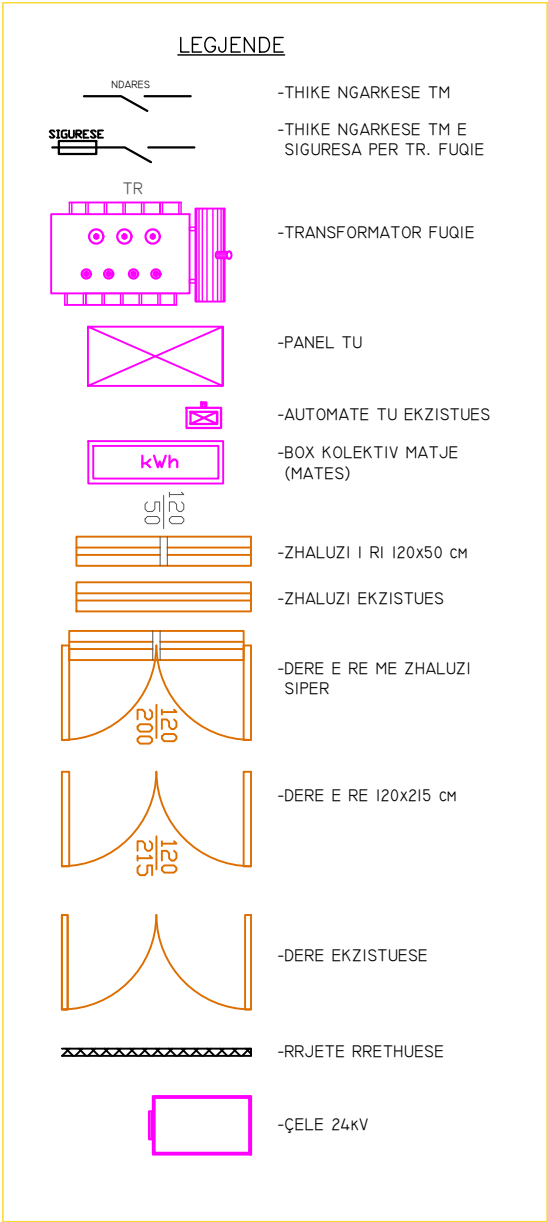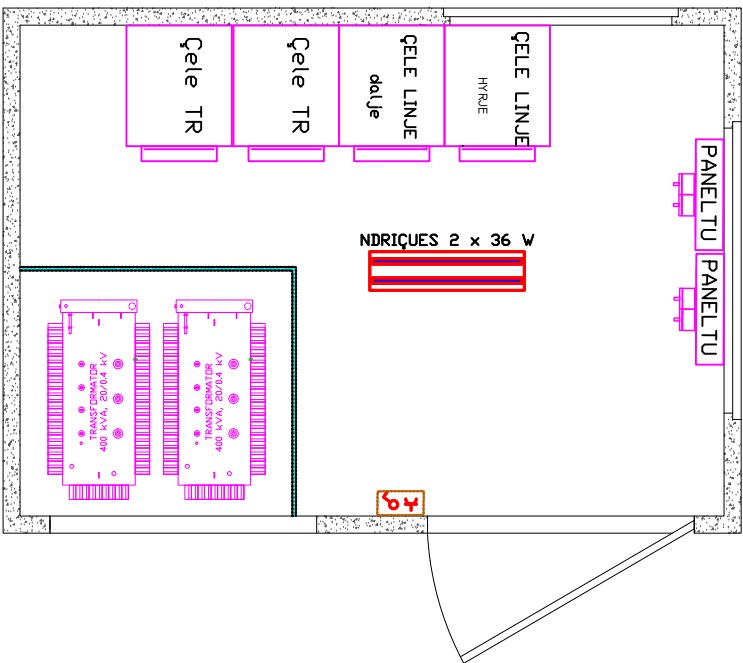


SHËNIME TEKNIKE



KABINA TIP MURATURE "Vaso Pasha 2" , FID.326, NST. SELITE.
-Ndarja e TM behet me ndares te brendshem te tipit thike. Do te behet zvendesimi i tyre me 2 cela linje dhe 2 cela transformatori te reja.
-Te behet rrethimi me rrjet i transformatorit.
- Te behet i mundur instalimi i skemes se ndricimit per kabinen elektrike.

OSSH OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST SELITE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "VASO PASHA 2", FID. 325, NST. SELITE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 42	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Godina 4/1 " TR 630KVA 20\0.4 KV

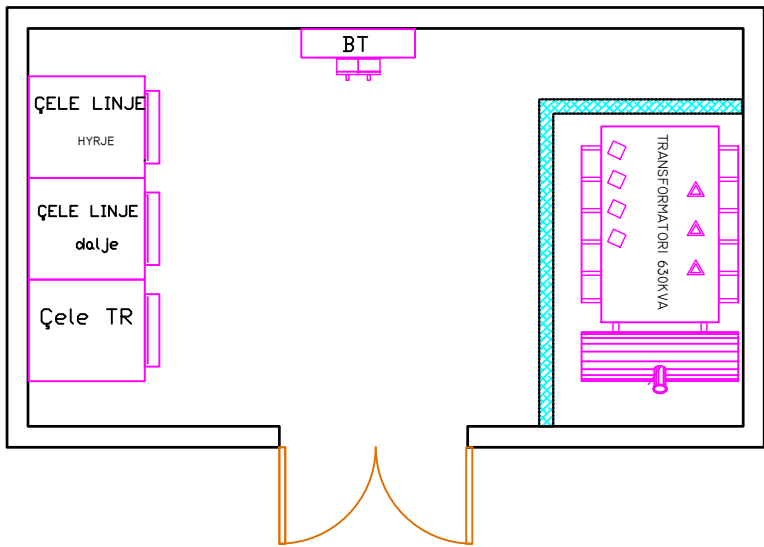

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Godina 4/1" TR 630 KVA
20\0.4 KV

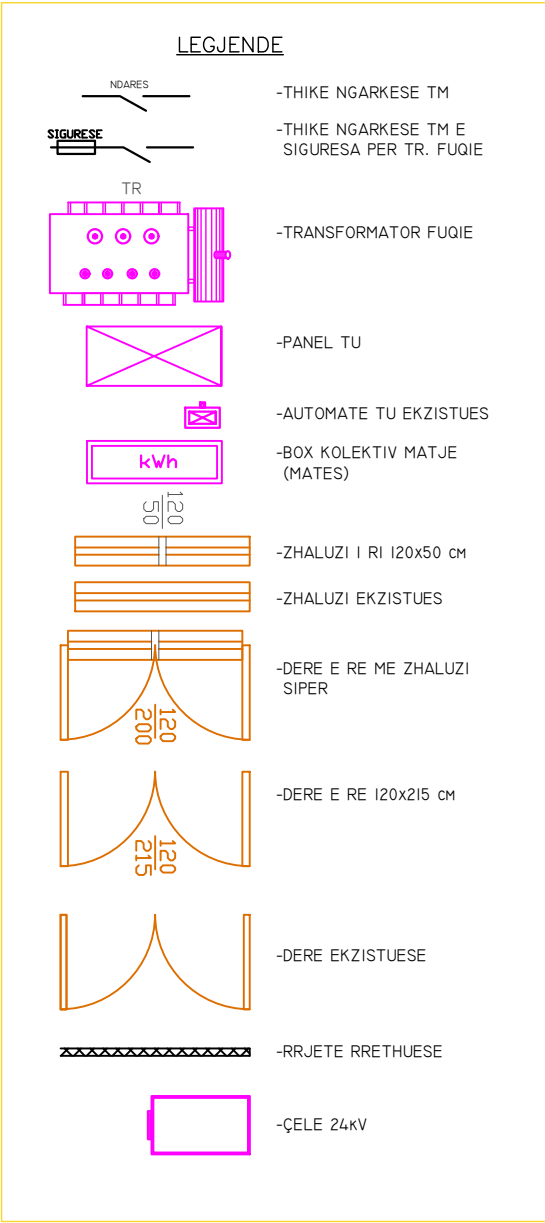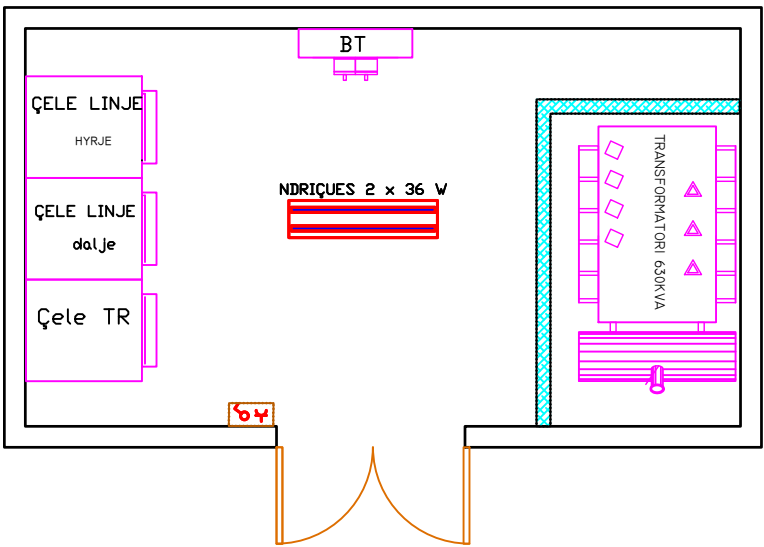


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "Godina 4/1" , FID.E.8, NST. Farke.



- Kabina Godina 4/1 eshte me cela te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zvendesimi i tyre me 2 cela te reja linje dhe 1 cele transformatori.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines elektrike.
- Te behet mbyllja e kanaleve te kablllove.
- Ne pjese te caktuara me lageshtire te behet nderhyrje me hidroizolim, suvatim dhe lyerje.

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJESE OSSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV			
Emërtimi i fletës	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 43	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"KONVIKTI 1" TR 400KVA 20\0.4 KV

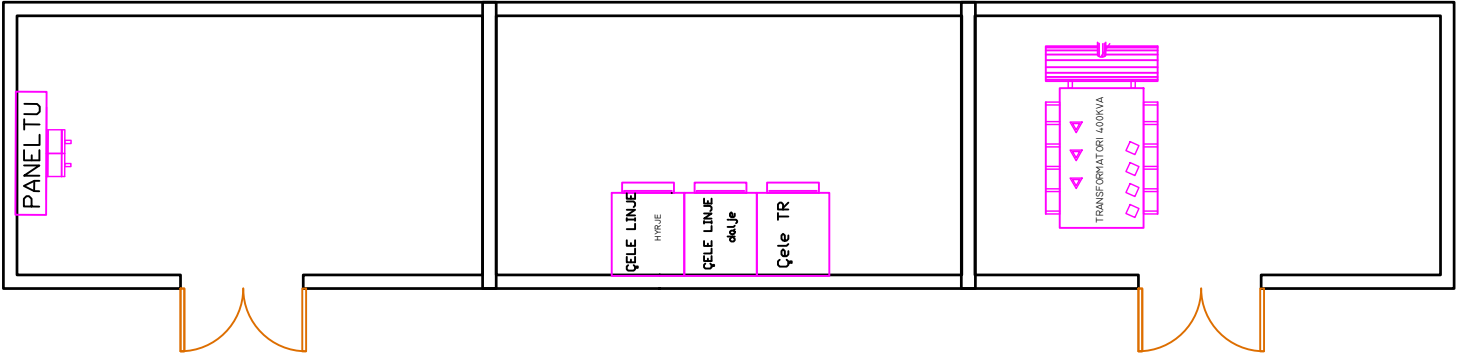

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE KABINES
"KONVIKTI 1" TR 400KVA 20\0.4 KV

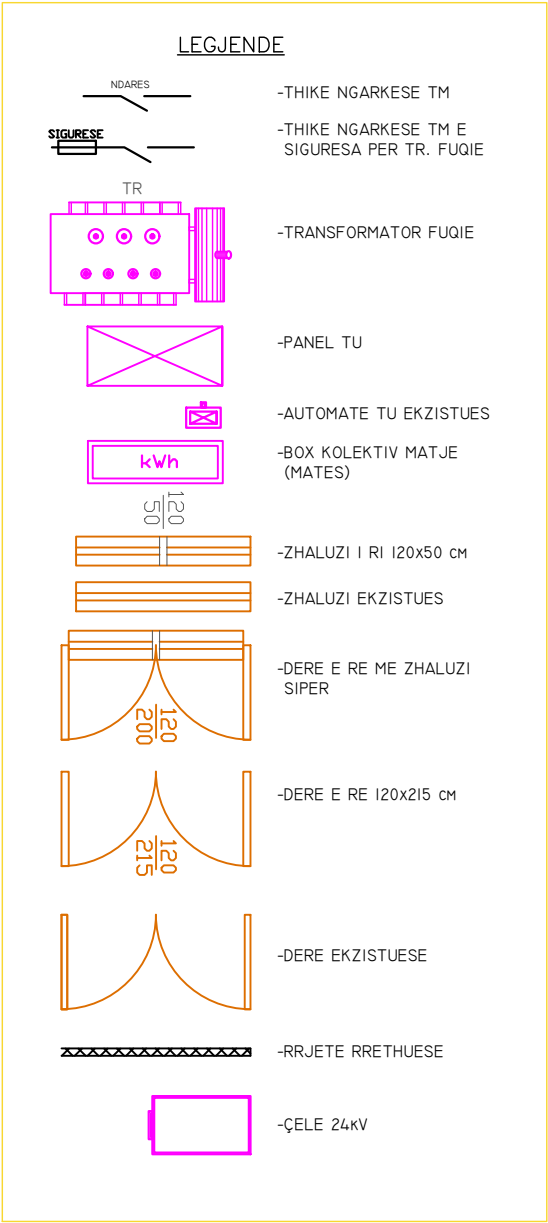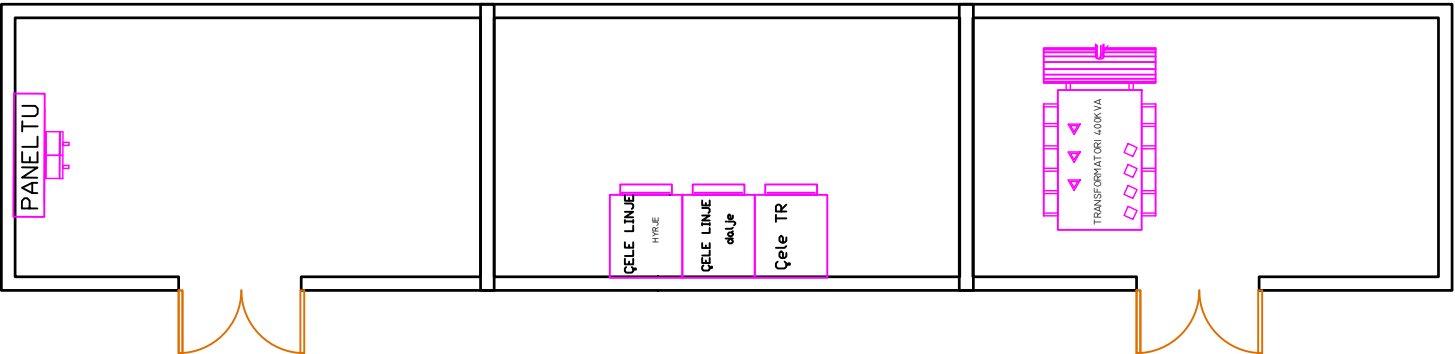


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP MURATURE "KONVIKTI 1" , FID.E.8, NST. FARKE.


- Kabina eshte me cela te demtuara dhe te pamanovrueshme te behet zevendesimi i tyre me set te ri 2+1.
- Te behet mbyllja e kanaleve te kablllove.
- Te behet hidroizolimi, suvatimi dhe lyerja ne vendet ku ka prezence lageshtire.

 OSSH OSSEE GROUP OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST FARKE 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "KONVIKTI 1", FID. E.8, NST. FARKE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 44	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Konvikti 3" TR 400KVA 20\0.4 KV

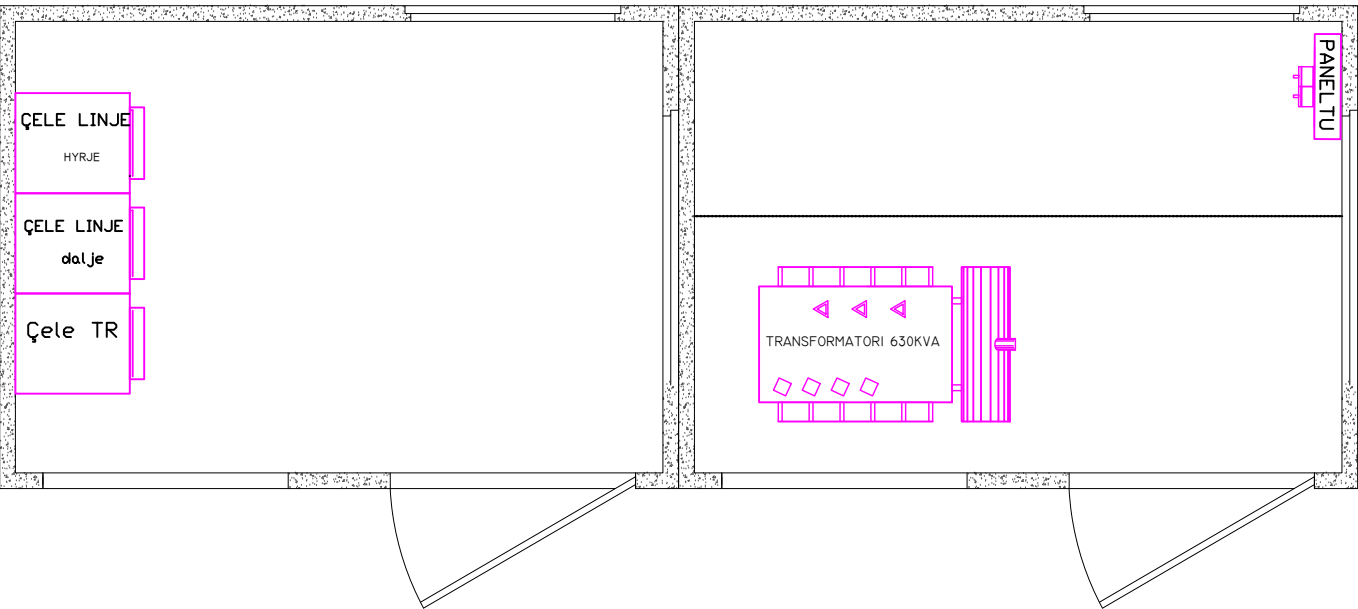


PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Konvikti 3" TR 400 KVA
20\0.4 KV

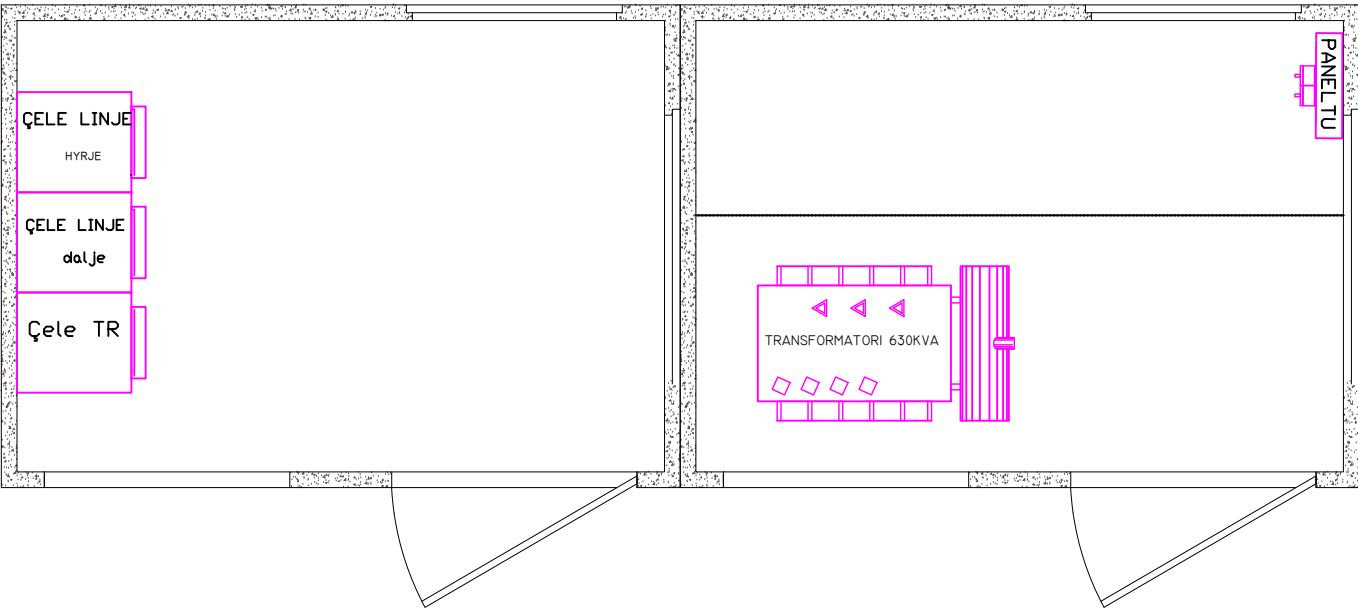

SHËNIME TEKNIKE


KABINA TIP Murature "Konvikti 3" , FID. E.8, NST. Farke.

- Celat e TM jane te demtuara dhe te pamanovrueshme te behet nderrimi i tyre me set te ri 2+1.
- Te behet nderrimi i dyerve te jashtme te kabines.
- Te realizohet ndricimi i kabines.
- Te behet mbyllja e kanaleve te kablllove.
- Te behet rrethimi i transformatorit.


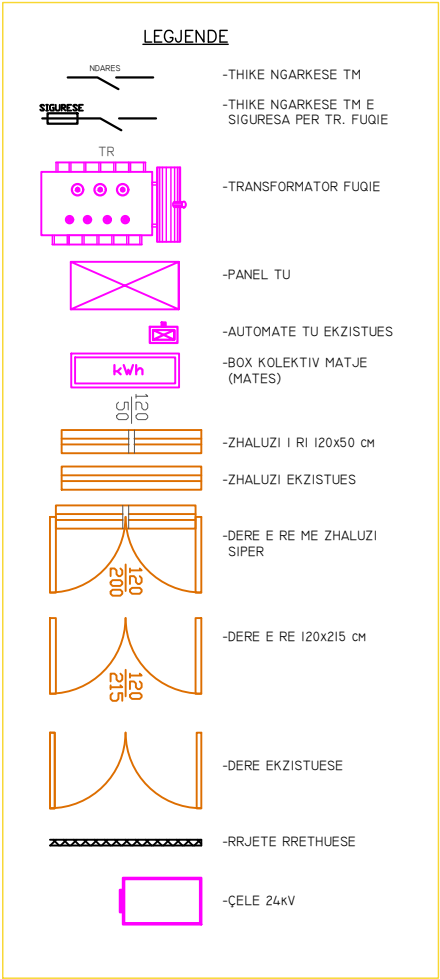


OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJES  DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "Konvikti 3", FID. E.8, NST. Farke	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 45	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Kinoklubi" TR 400KVA 20\0.4 KV

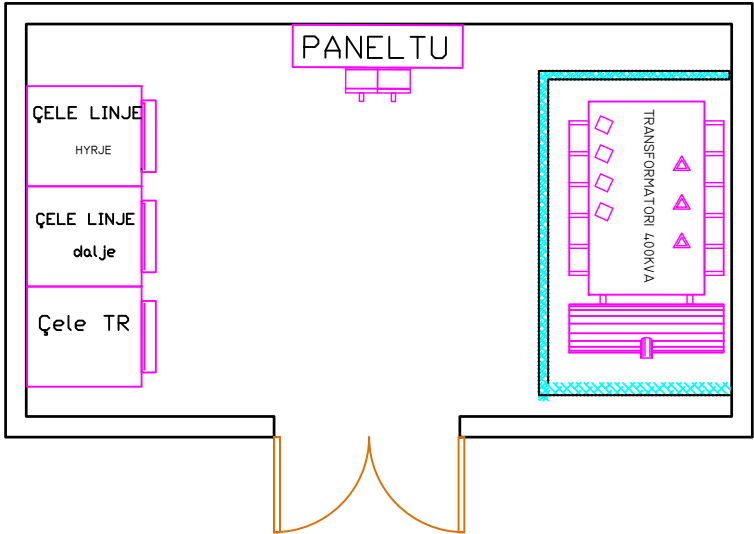

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Kinoklubi" TR 400 KVA 20\0.4
KV

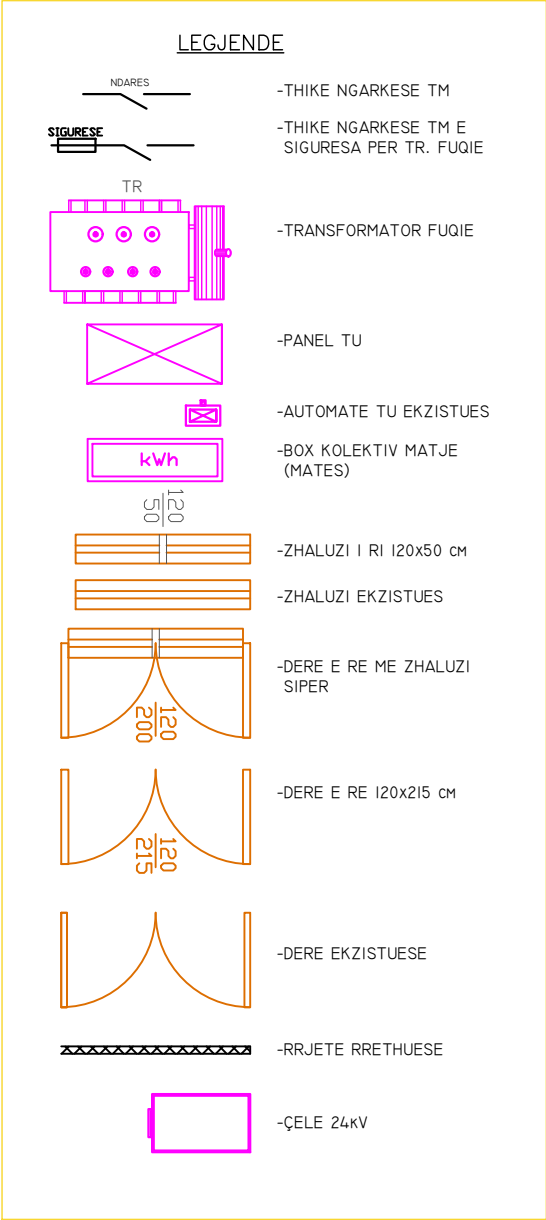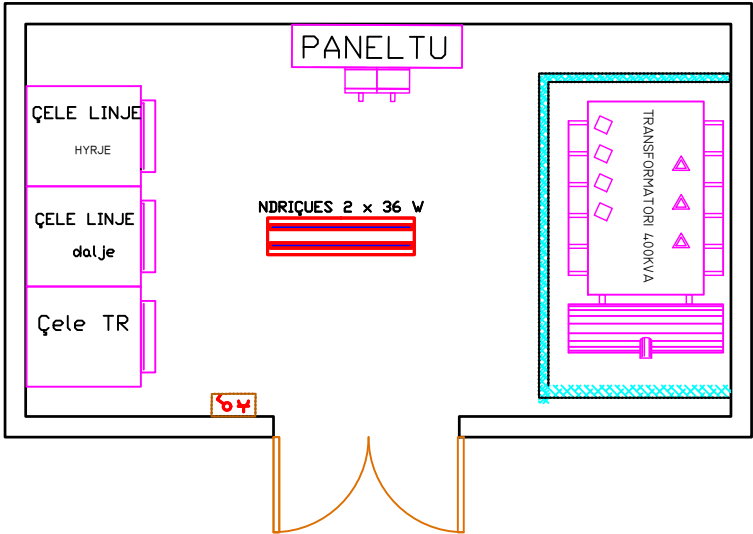


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "KINOKLUBI" , FID.E.8, NST. Farke.



- Celat e manovrimit jane te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zevendesimi tyre me set te ri 2+1.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines.

OSSH OPERATORI I SHTETIT TE SHPIRITUALITETIT OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "KINOKLUBI", FID. E.8, NST. Farke	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 46	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Vll.Kondi 2" TR 400KVA 20\0.4 KV

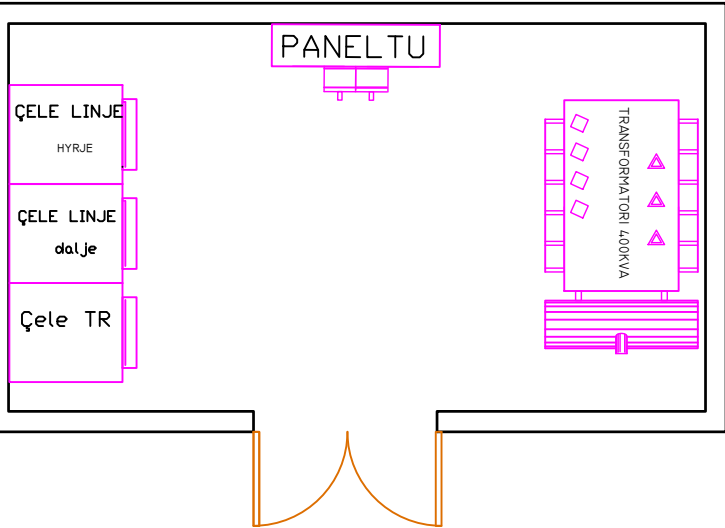

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Vll.Kondi 2" TR 400 KVA
20\0.4 KV

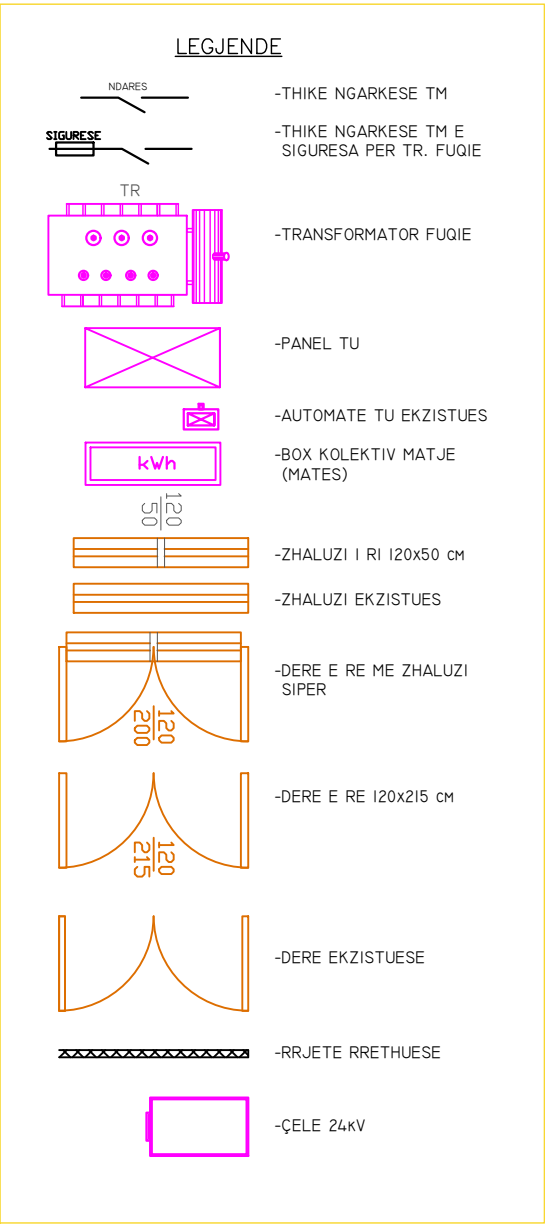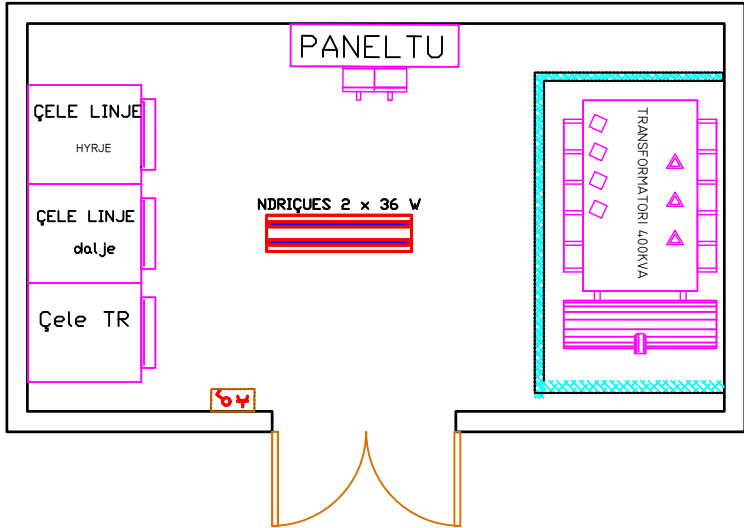


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "VII.Kondi 2" , FID.E.7, NST. Farke.



- Celat e manovrimit jane te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zevendesimi tyre me set te ri 2+1.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines.
- Te behet rrethimi i transformatorit.
- Te behet riparimi i pikave me lageshtire bashke me lysterje.

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPIRTEGJES  DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "VLL.KONDI 2", FID. E.7, NST. Farke	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 47	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Tropojanet" TR 400KVA 20\0.4 KV

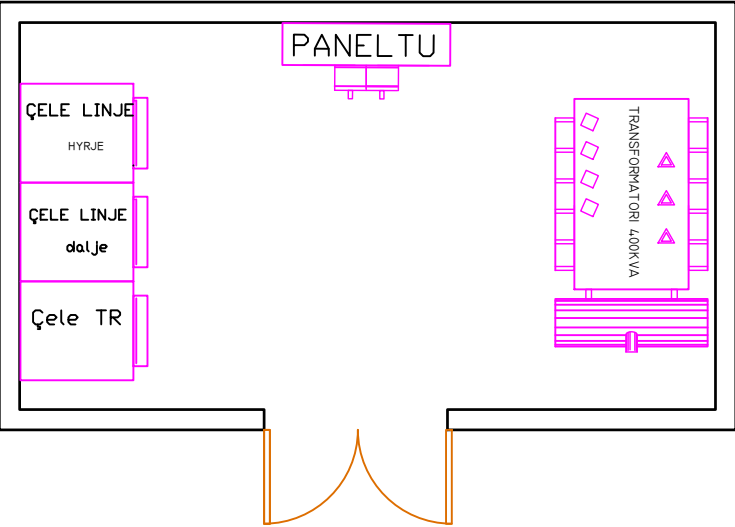

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Tropojanet" TR 400 KVA
20\0.4 KV

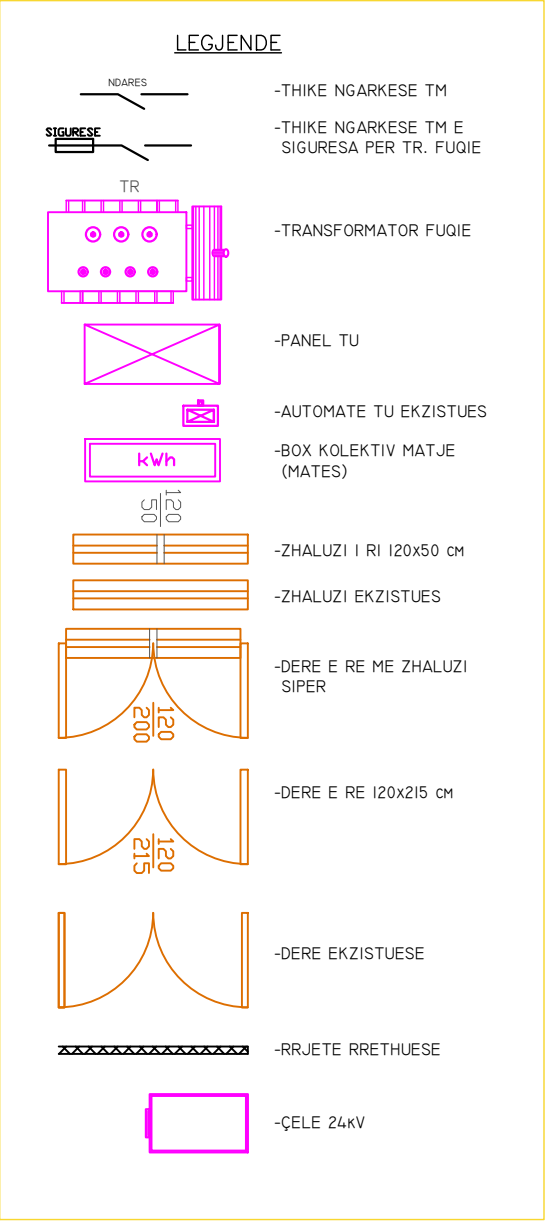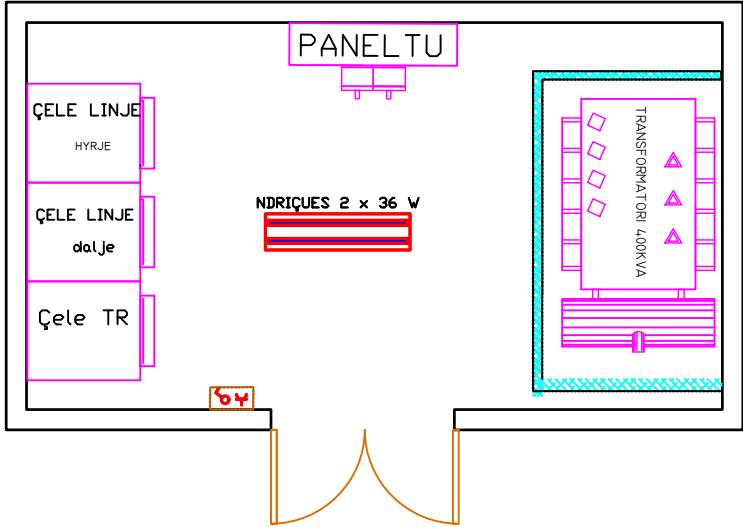


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "Tropojanet" , FID.E.1, NST. Farke.



- Celat e manovrimit jane te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zevendesimi tyre me set te ri 2+1.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines.
- Te behet rrethimi i transformatorit.
- Te behet riparimi i pikave me lageshtire bashke me lyerje.

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "TROPOJANET", FID. E.1, NST. Farke	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 48	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Parafabrikat" TR 400KVA 20\0.4 KV

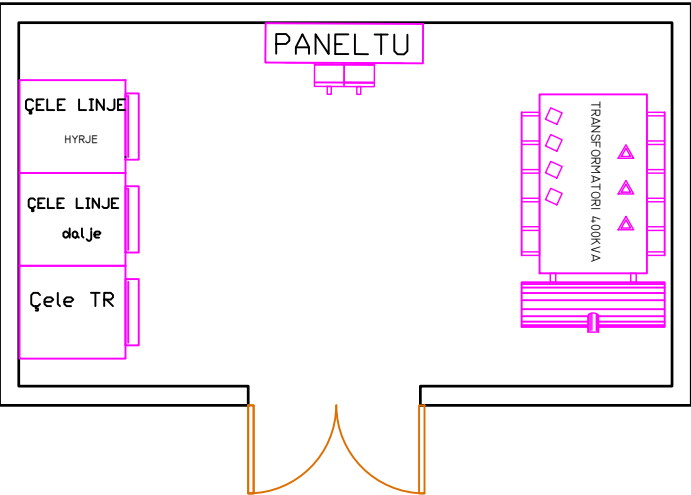

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Parafabrikat" TR 400 KVA
20\0.4 KV

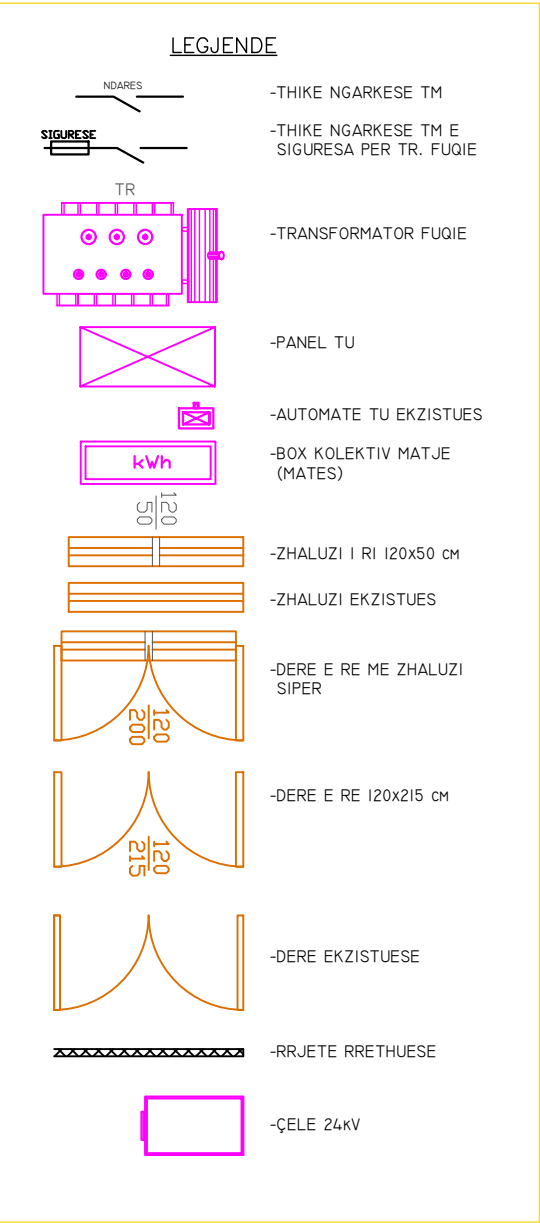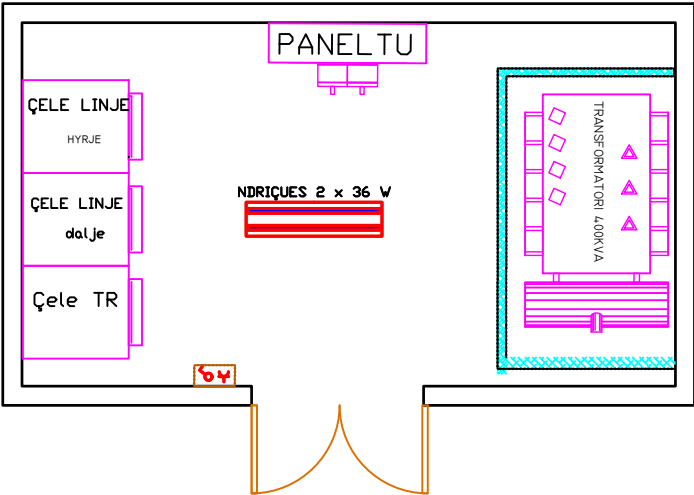


SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "PARAFABRIKAT" , FID.E.1, NST. Farke.



- Celat e manovrimit jane te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zevendesimi tyre me set te ri 2+1.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines.

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPIERKOMBES OSHEE GROUP	DREJTORIA RAJONALE TIRANE			
	ZYRA PROJEKTIT			
	DREJTORI DRT			
	SH/DEGES TEKNIKE			
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	SH/SEK. PROJEKTIT			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "PARAFABRIKAT", FID. E.1, NST. Farke	PROJEKTOI			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHK.1:4		MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT		DTR - 49	
POROSITI : OSSH sh.a				

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"Ben Radoni" TR 400KVA 20\0.4 KV

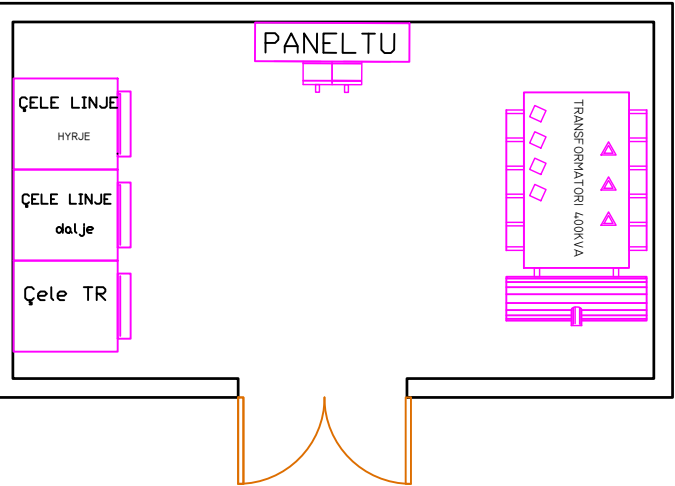

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "Ben Radoni" TR 400 KVA
20\0.4 KV

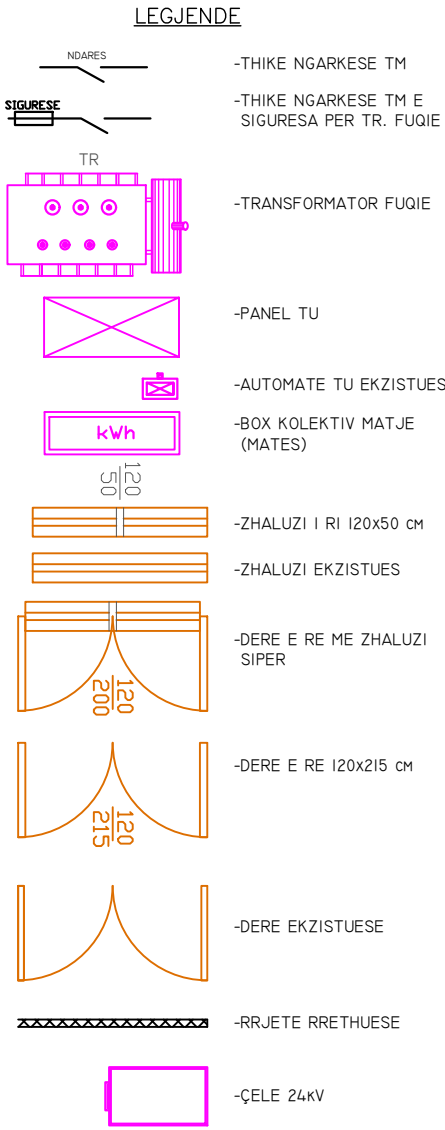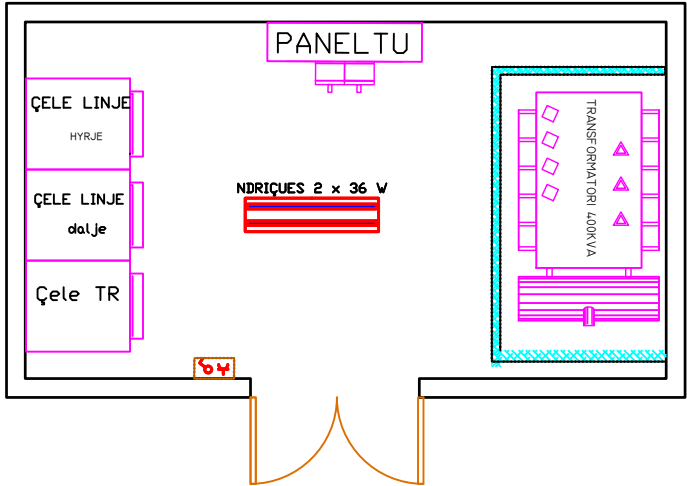

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "Ben Radoni" , FID.E.8, NST. Farke.

- Celat e manovrimit jane te demtuara dhe te pamanovrueshme. Te behet zevendesimi tyre me set te ri 2+1.
- Te realizohet ndricimi i brendshem i kabines.
- Te mbyllen kanalet e kablllove.
- Te behet rikonstruksioni i deres se kabines.
- Te nderhyhet ne pikat tavanore dhe murale ku ka lageshtire dhe te behet hidroizolimi dhe lyerje.
- Te ribehet tokezimi i kabines.

OSSH OPERATORI I RIKONSTRUKSIONIT OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST Farke 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "BEN RADONI", FID. E.8, NST. Farke	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	MAJ 2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 50	
POROSITI : OSSH sh.a			