




PROJEKT ELEKTRIK

"Eliminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"

FIER 2026

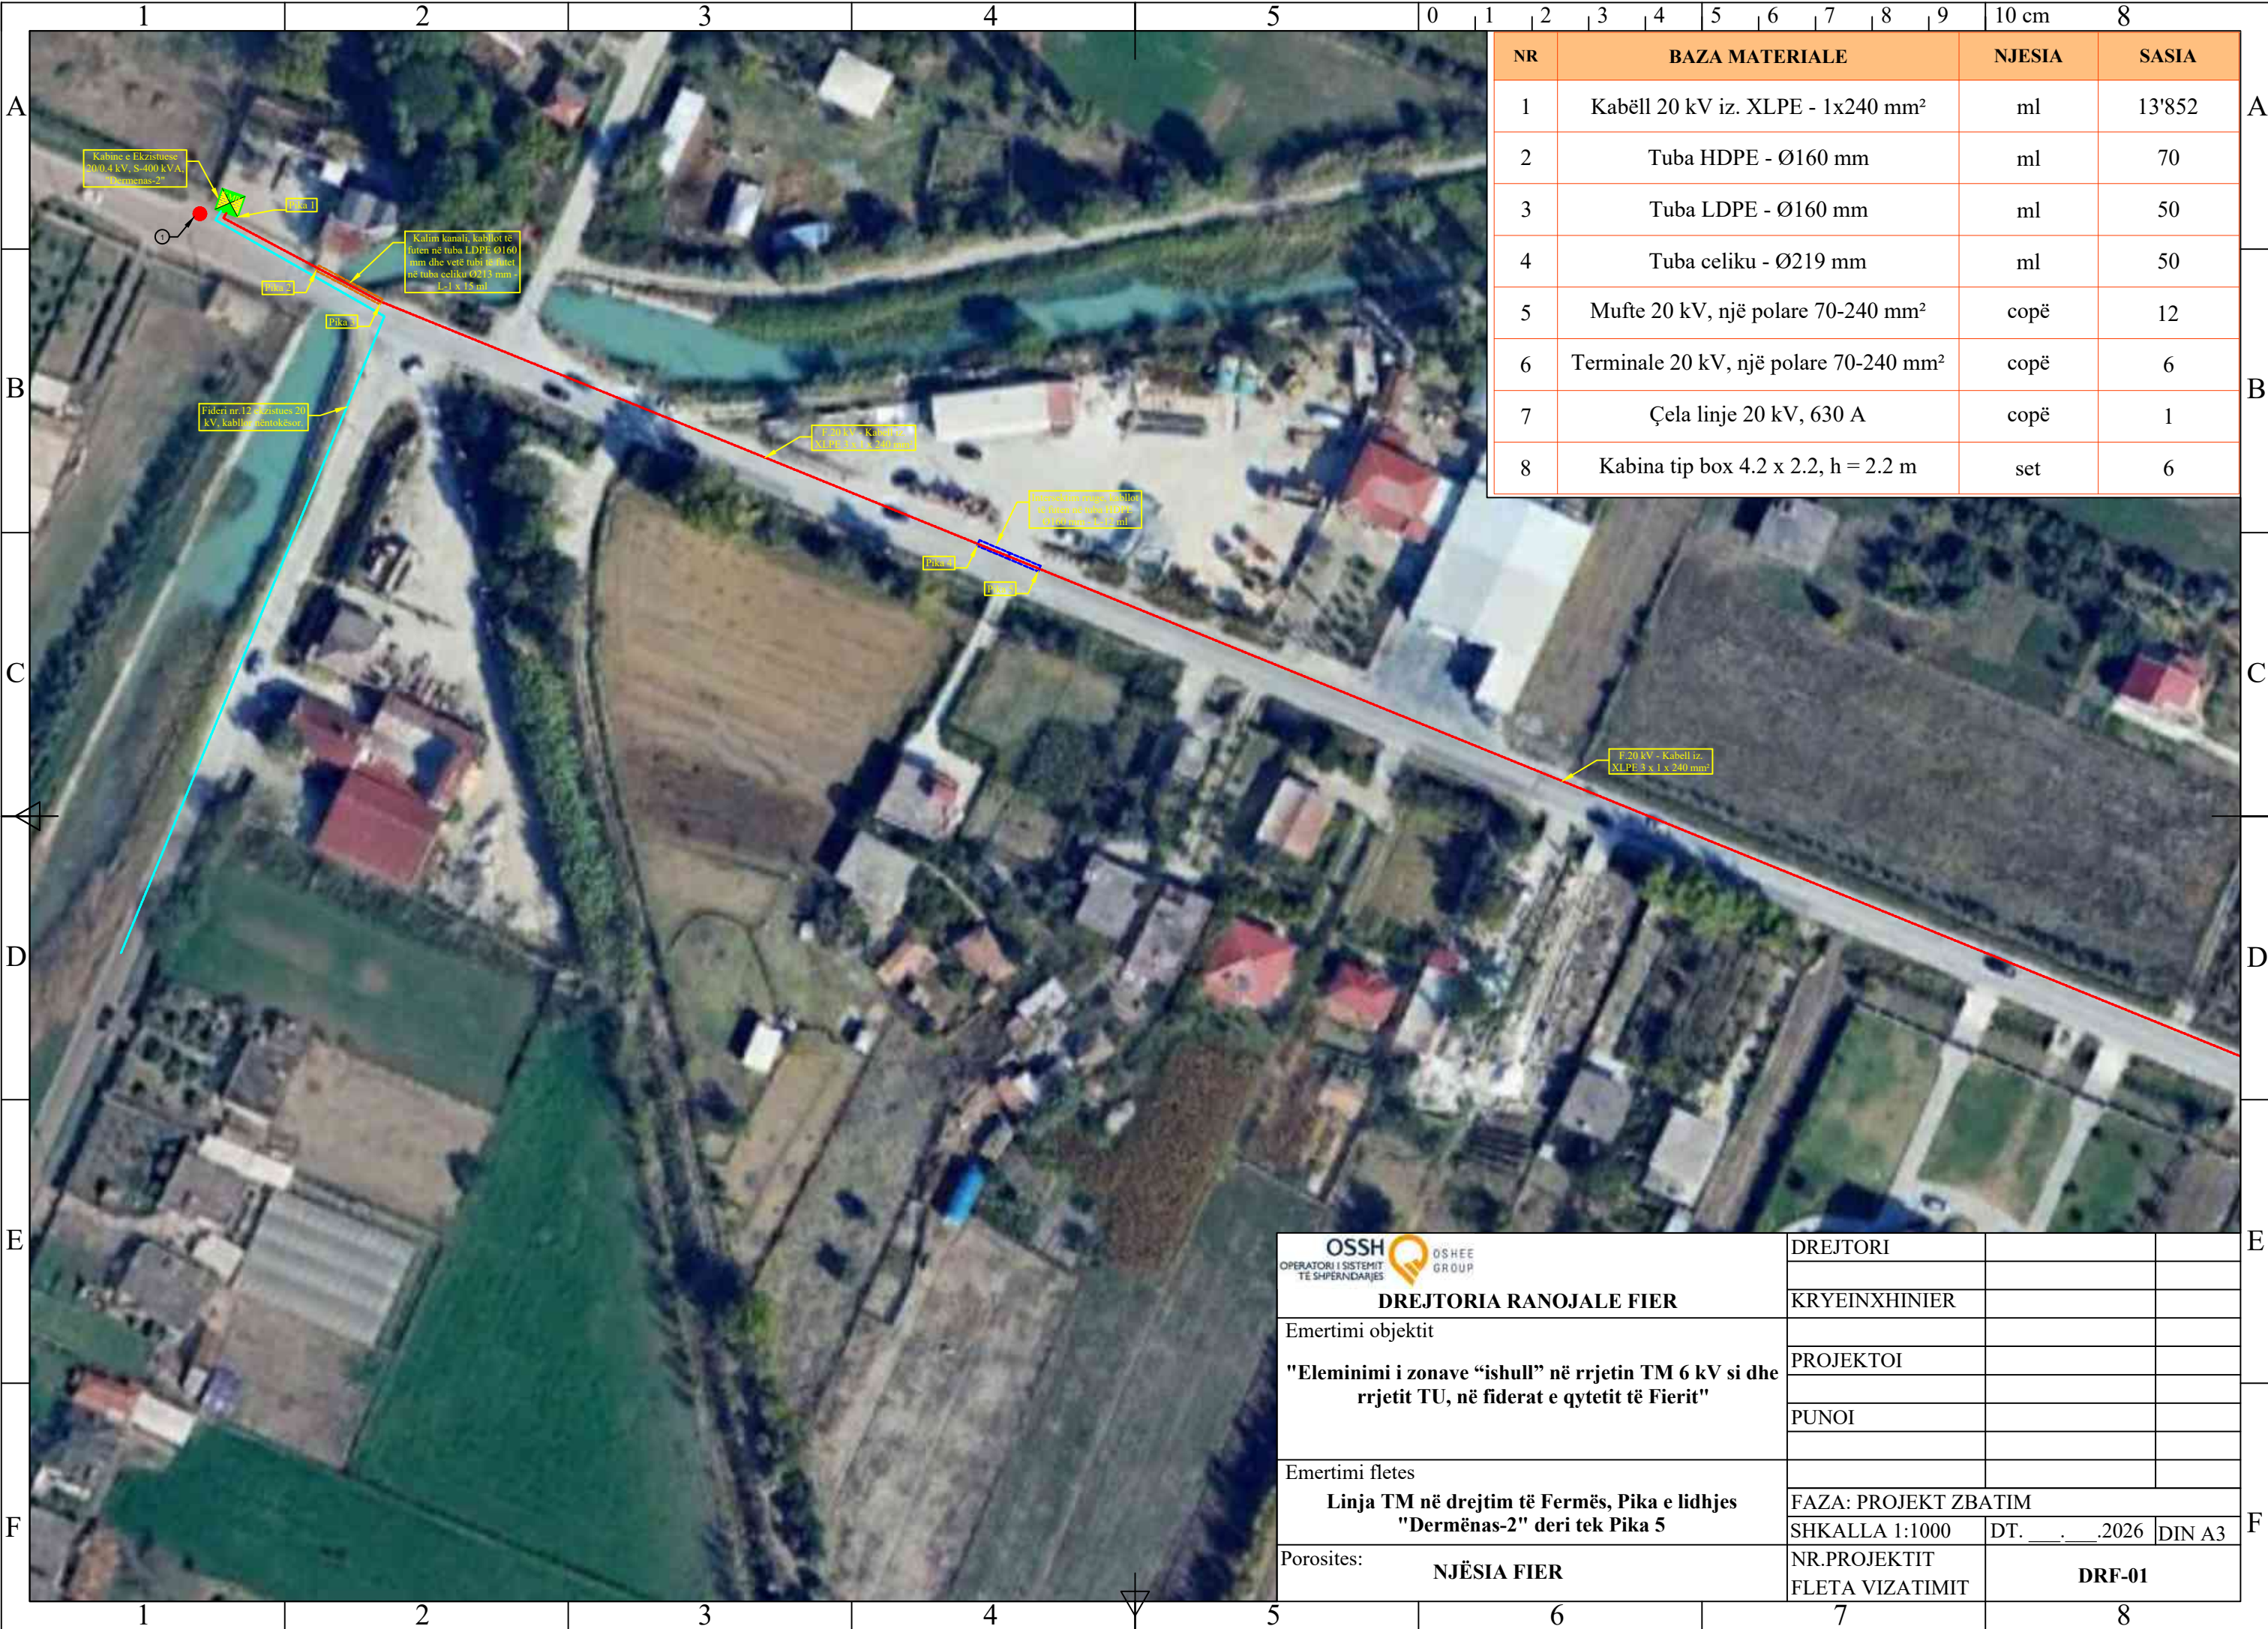




NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linja TM në drejtim të Fermës, Pika e lidhjes "Dermënas-2" vijimi për në Fermë	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
Porosites: NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-02	



NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linja TM në drejtim të Fermës, Pika e lidhjes "Dermënas-2" deri tek kabina "Fermë-Oficina" Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	DRF-03	
	FLETA VIZATIMIT		

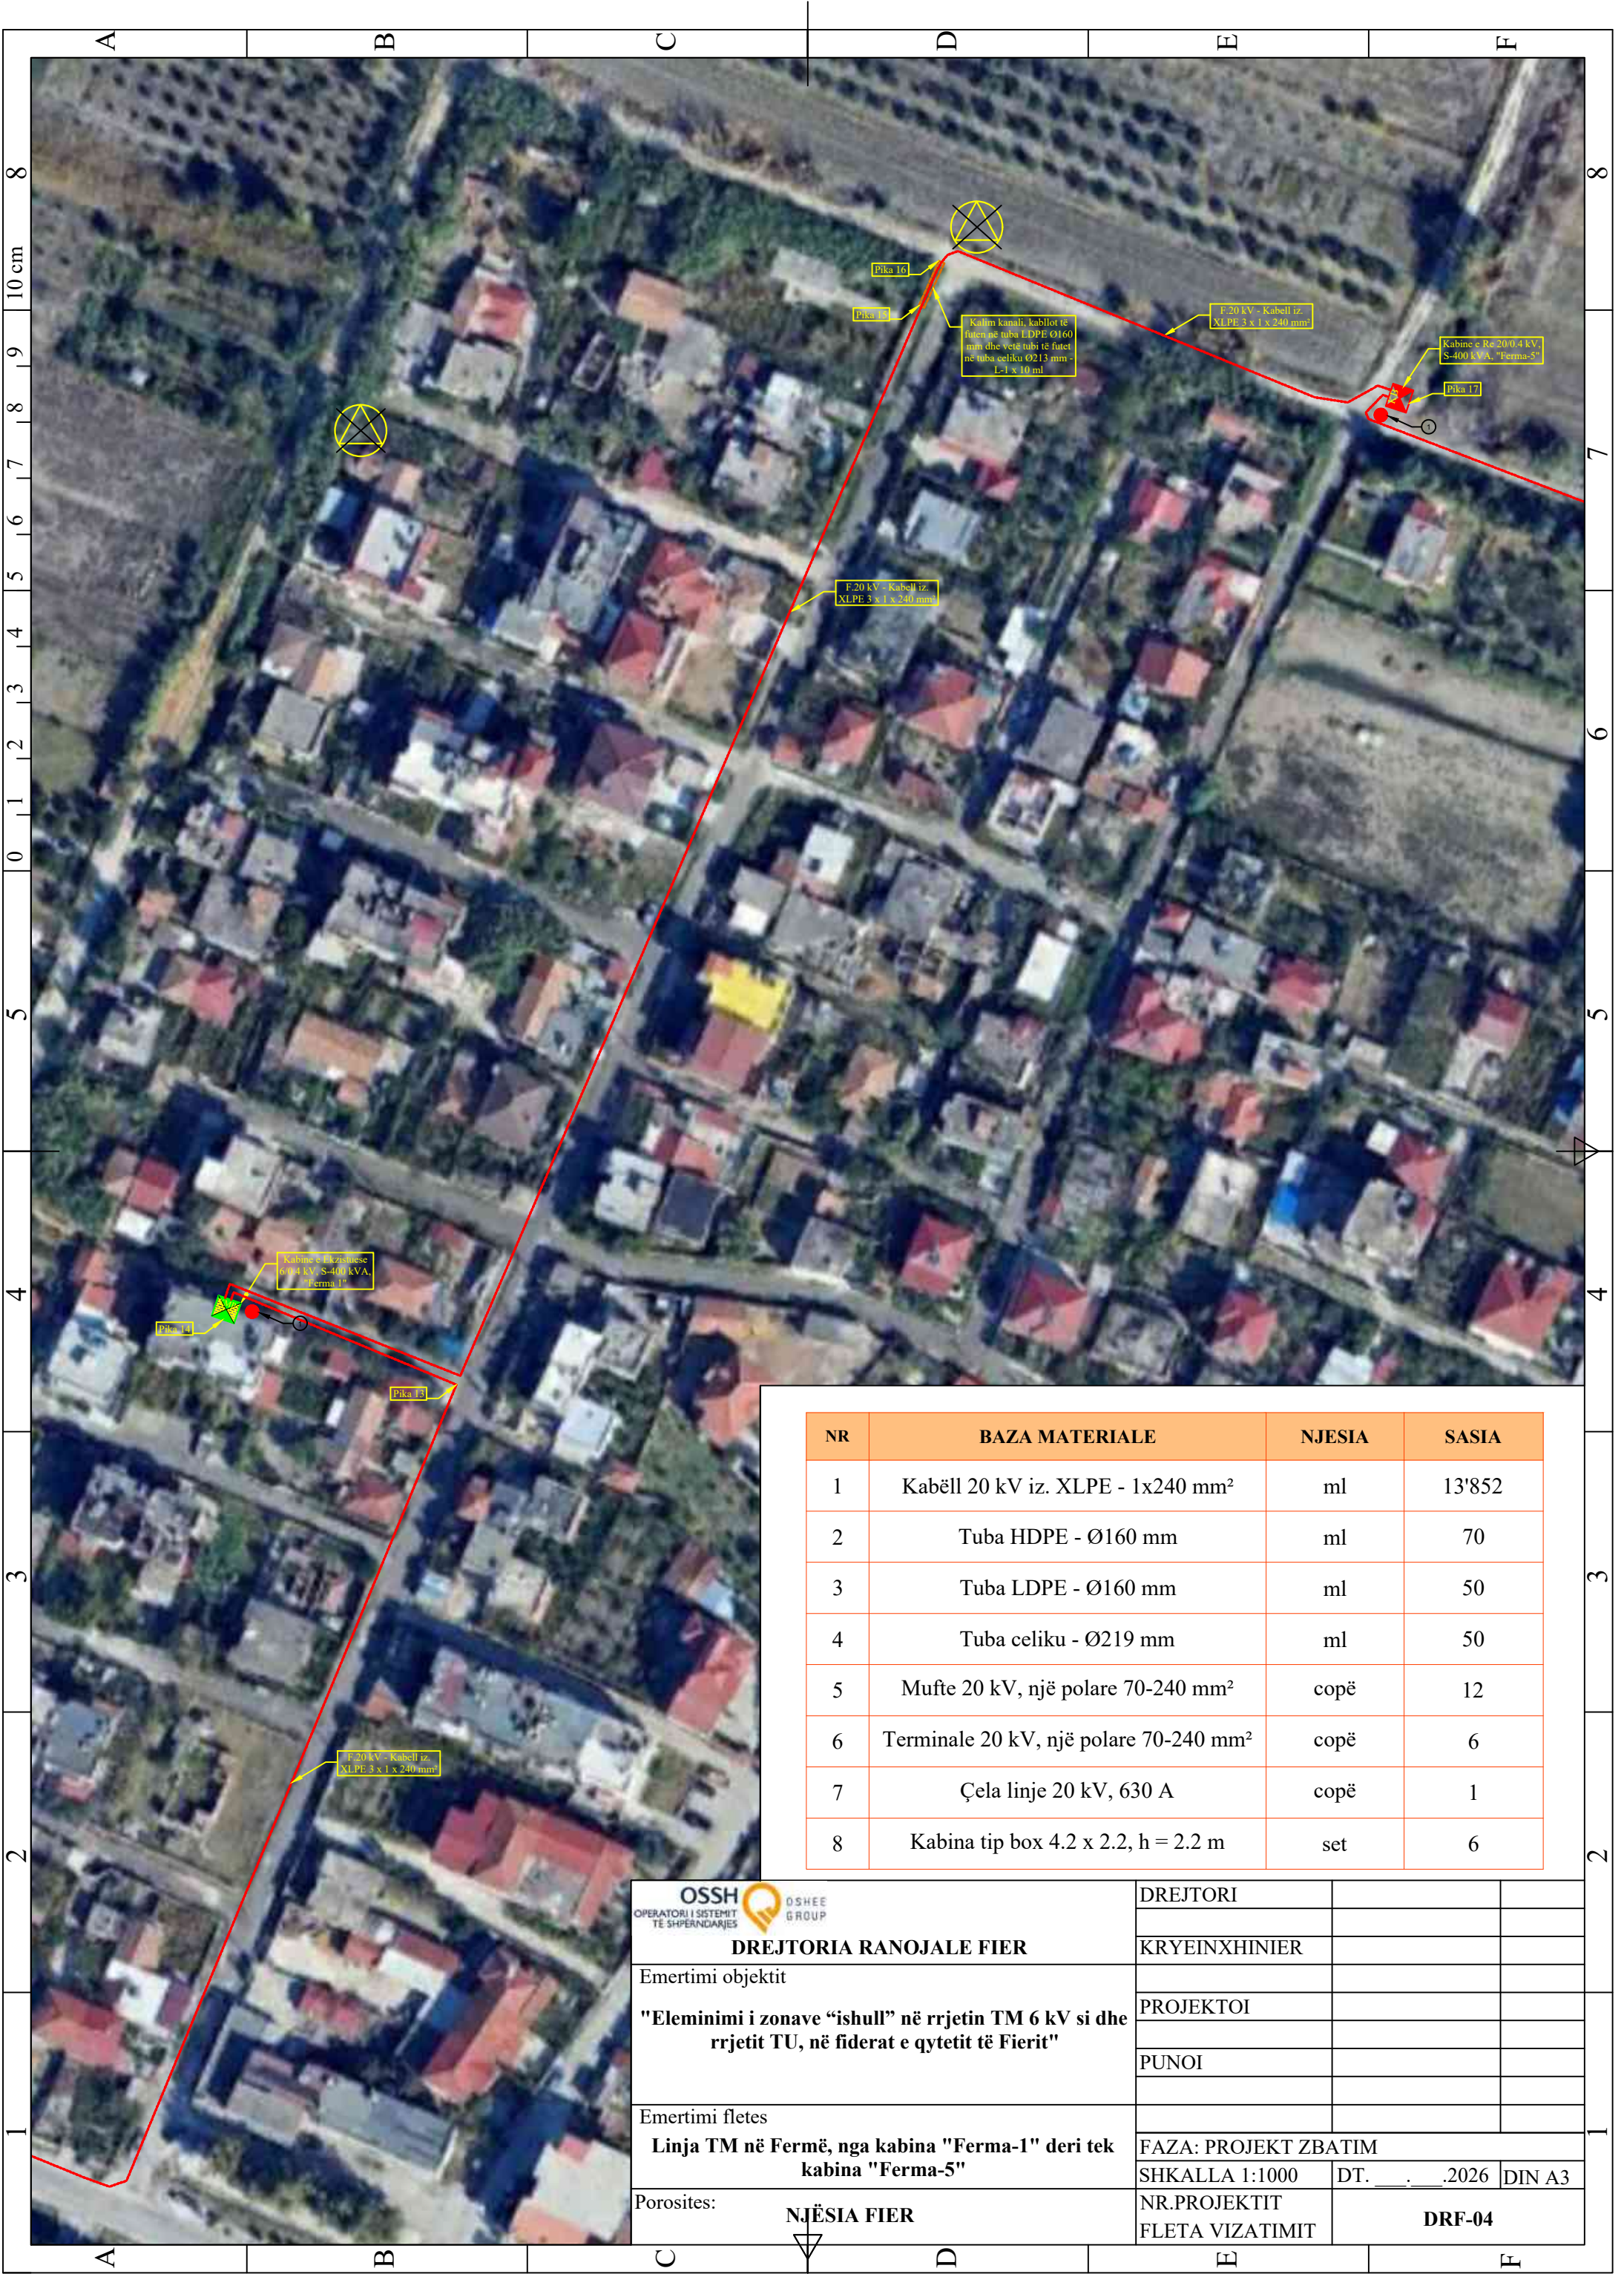




NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eliminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linja TM në Fermë, nga kabina "Ferma-5" deri tek kabina "Ferma-4"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
Porosites: NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-05	




NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linja TM në Fermë, nga kabina "Ferma-4" deri tek kabina "Ferma-2" Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. . .2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	DRF-06	
	FLETA VIZATIMIT		

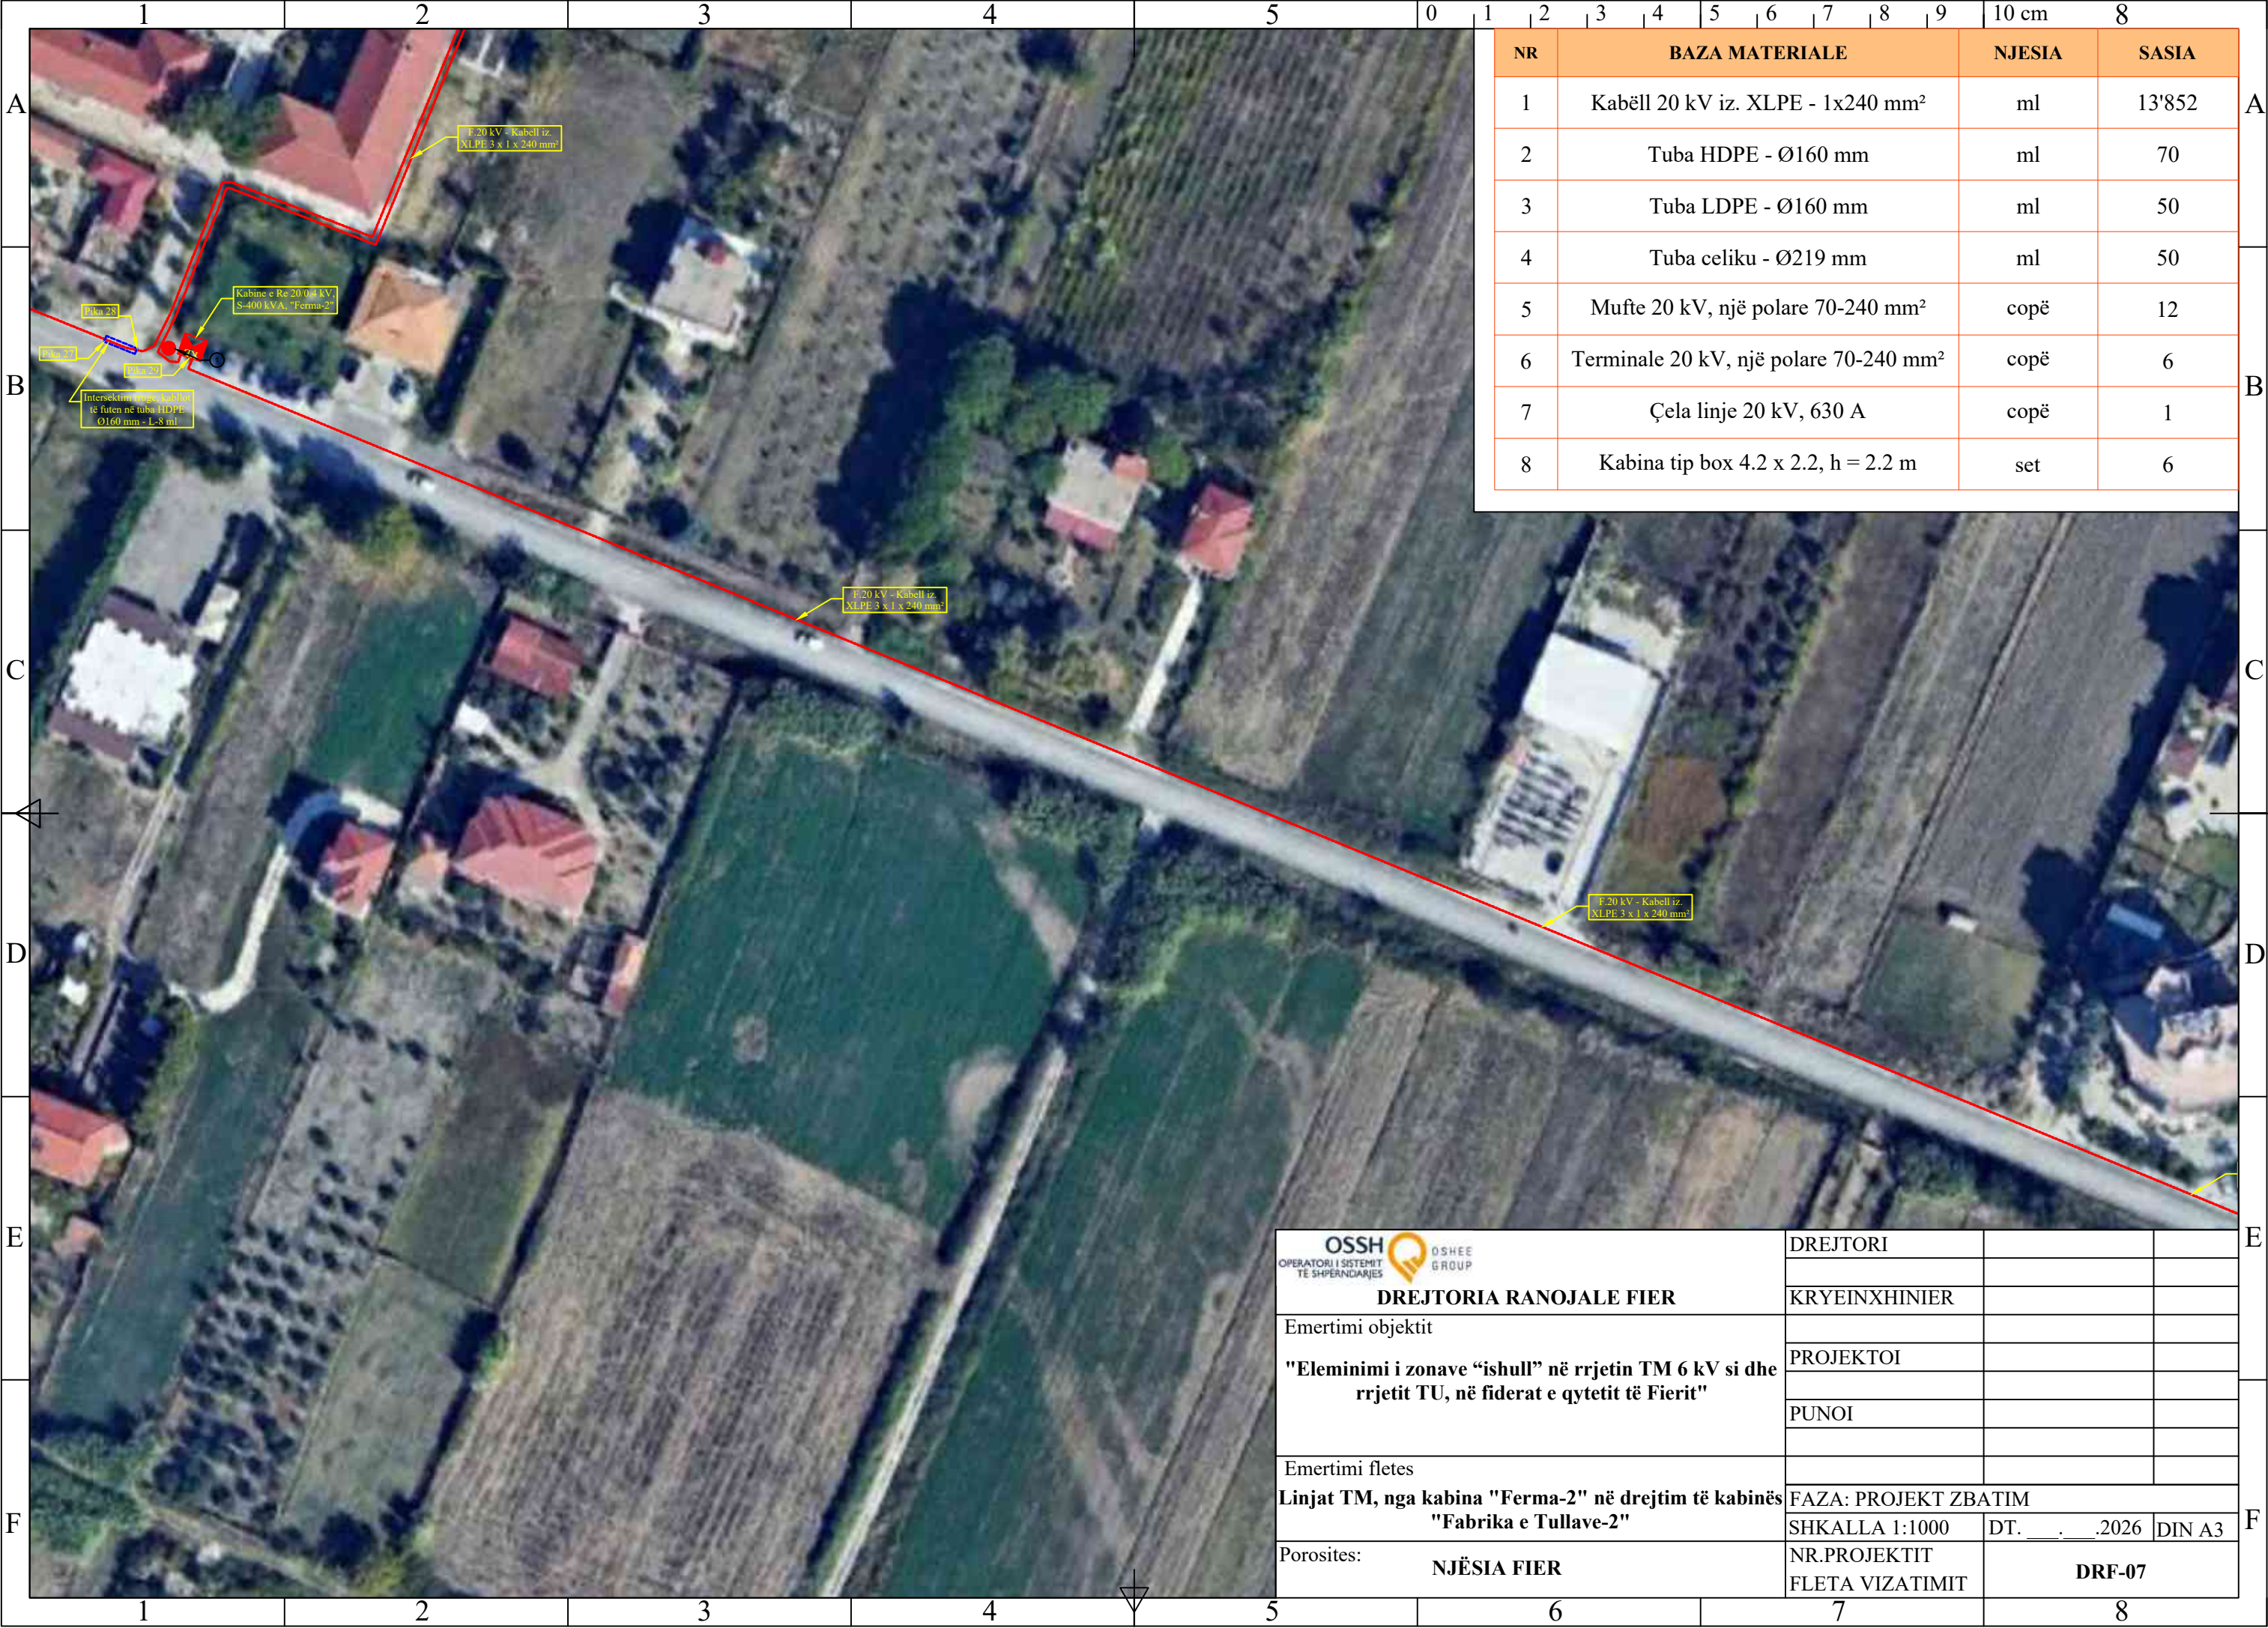

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eliminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linjat TM, nga kabina "Ferma-2" në drejtim të kabinës "Fabrika e Tullave-2"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porosites: NJËSIA FIER	SHKALLA 1:1000	DT. ____ . ____ .2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-07	

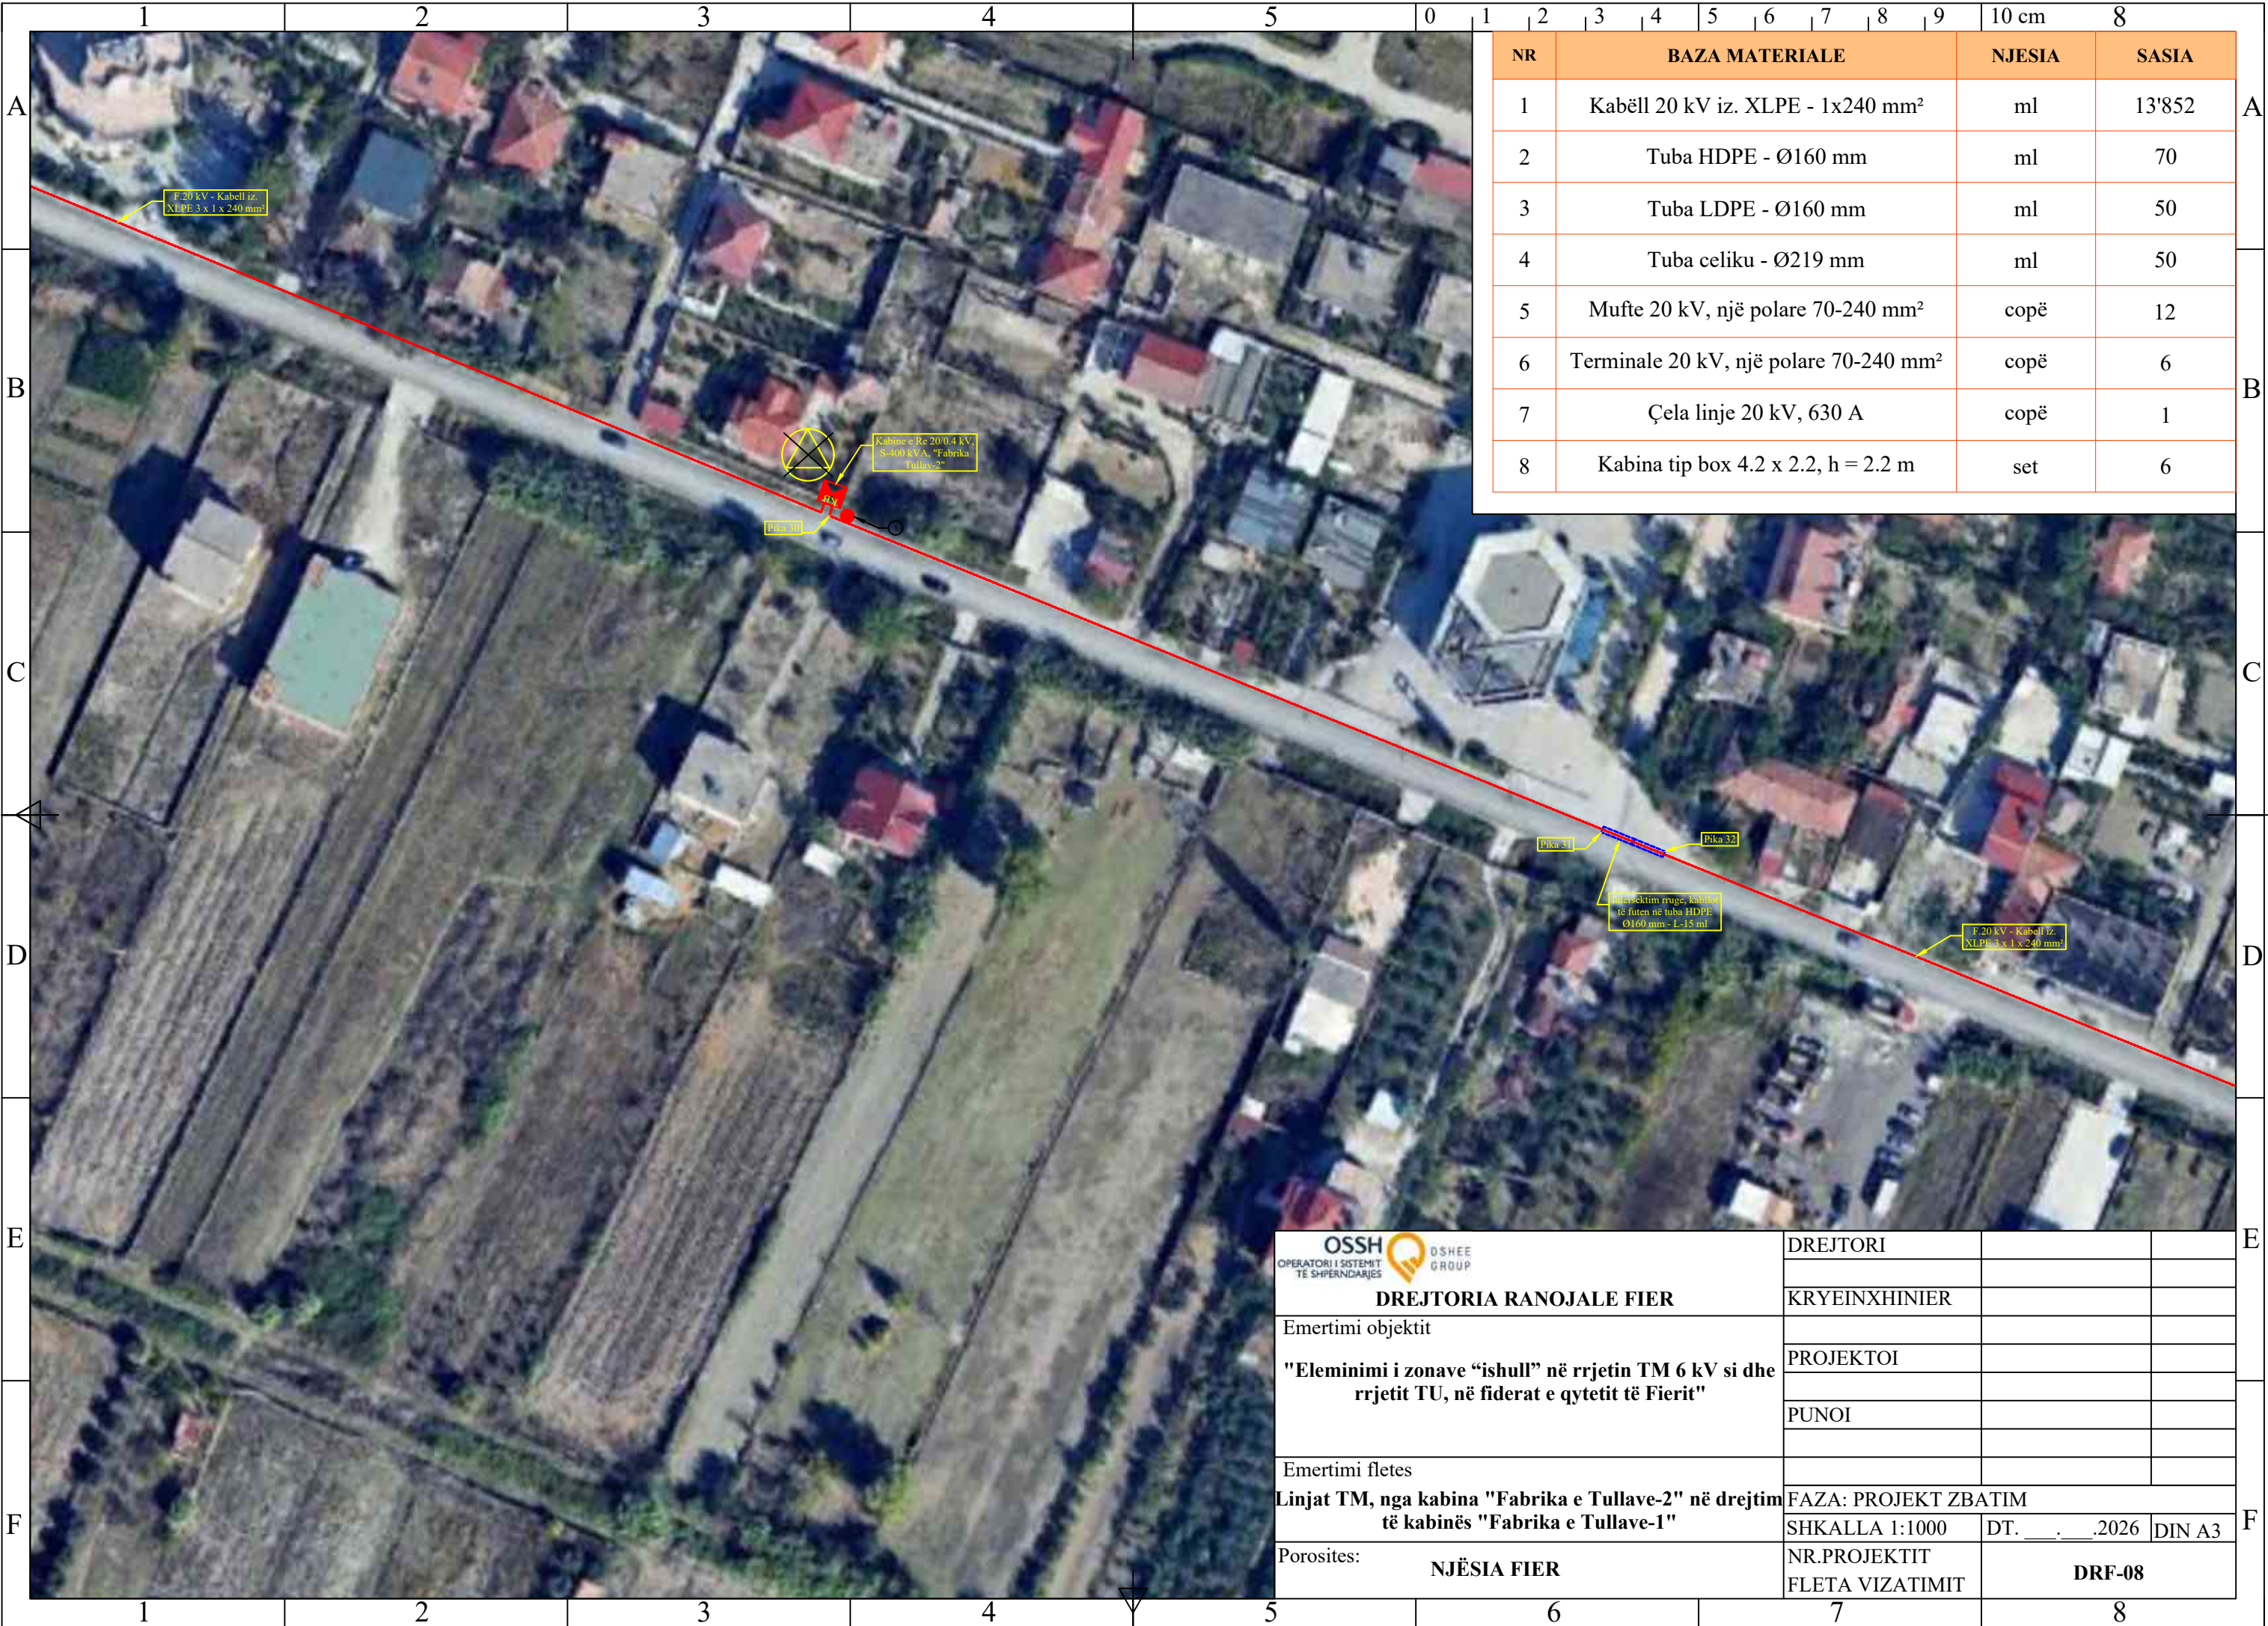

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"			
Emertimi fletes			
Linjat TM, nga kabina "Fabrika e Tullave-2" në drejtim të kabinës "Fabrika e Tullave-1"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. ____ . ____ .2026	DIN A3
Porosites:			
NJËSIA FIER		NR.PROJEKTIT	DRF-08
		FLETA VIZATIMIT	



NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm ²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linjat TM, nga kabina "Fabrika e Tullave-1" në drejtim të kabinës "Vila Baci"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porosites:	SHKALLA 1:1000	DT. ____ . ____ .2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-09	



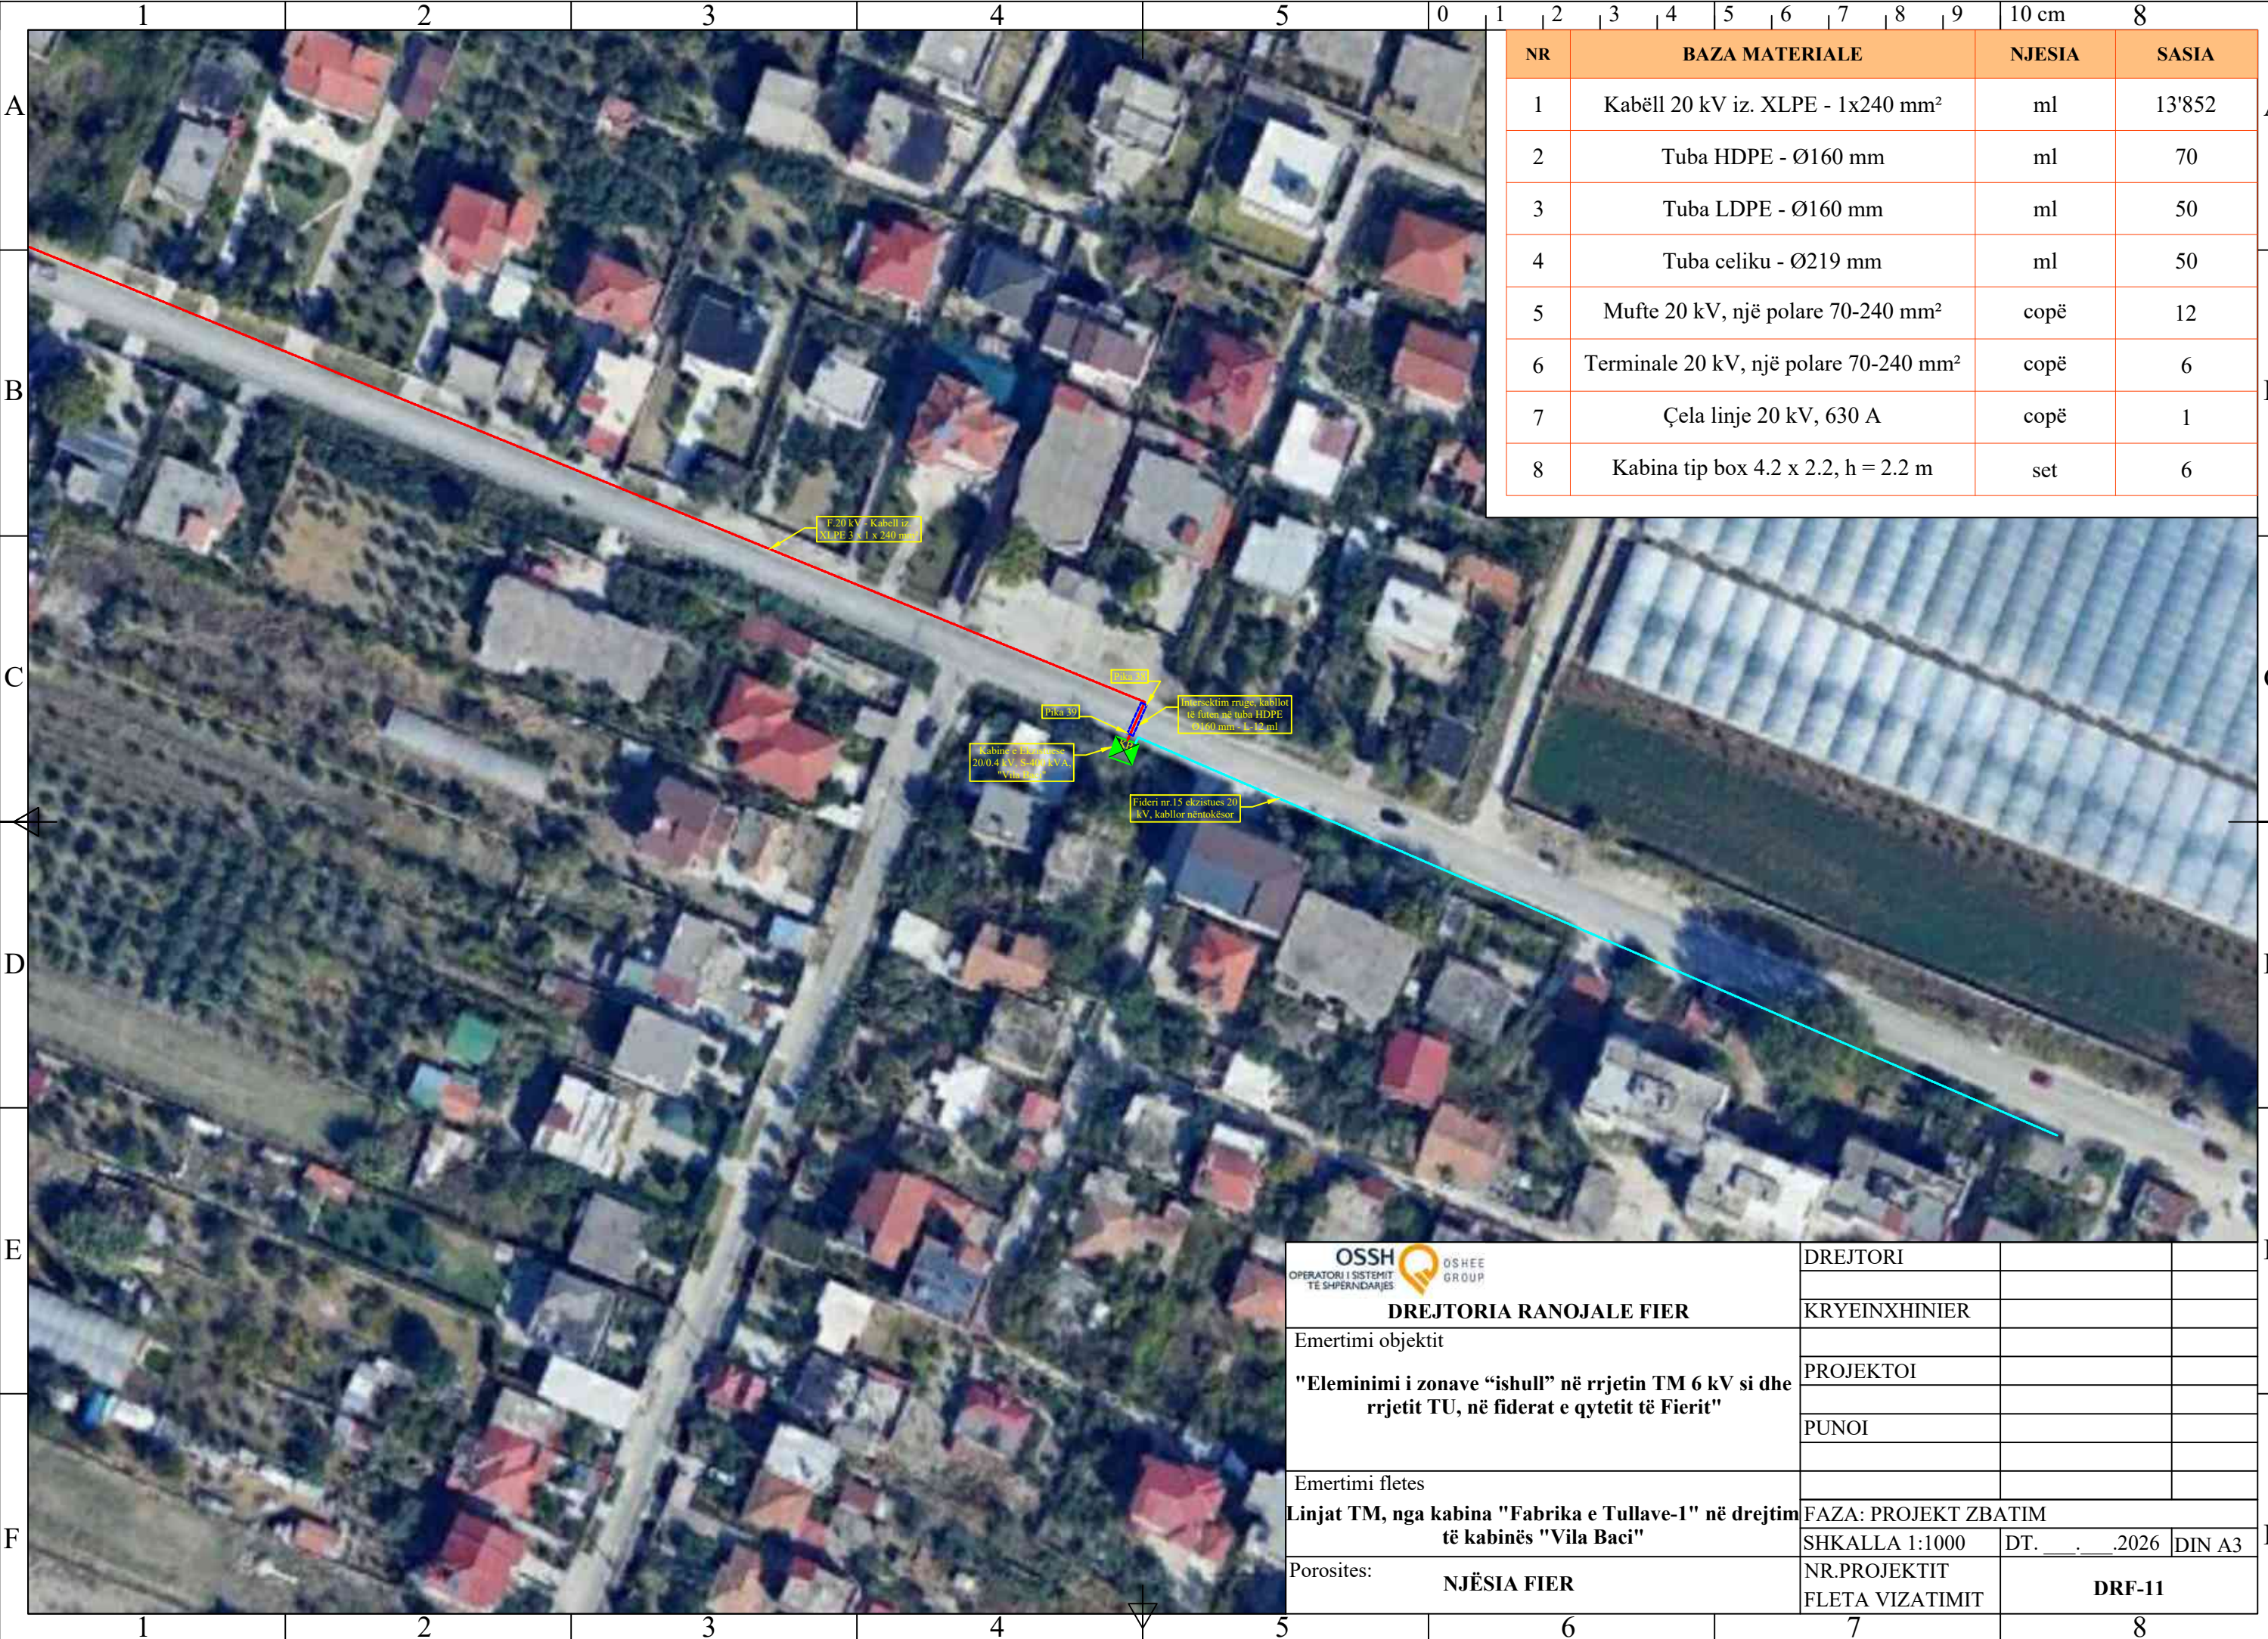


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
Linjat TM, nga kabina "Fabrika e Tullave-1" në drejtim të kabinës "Vila Baci"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. . .2026	DIN A3
Porositës:	NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	DRF-11
		FLETA VIZATIMIT	

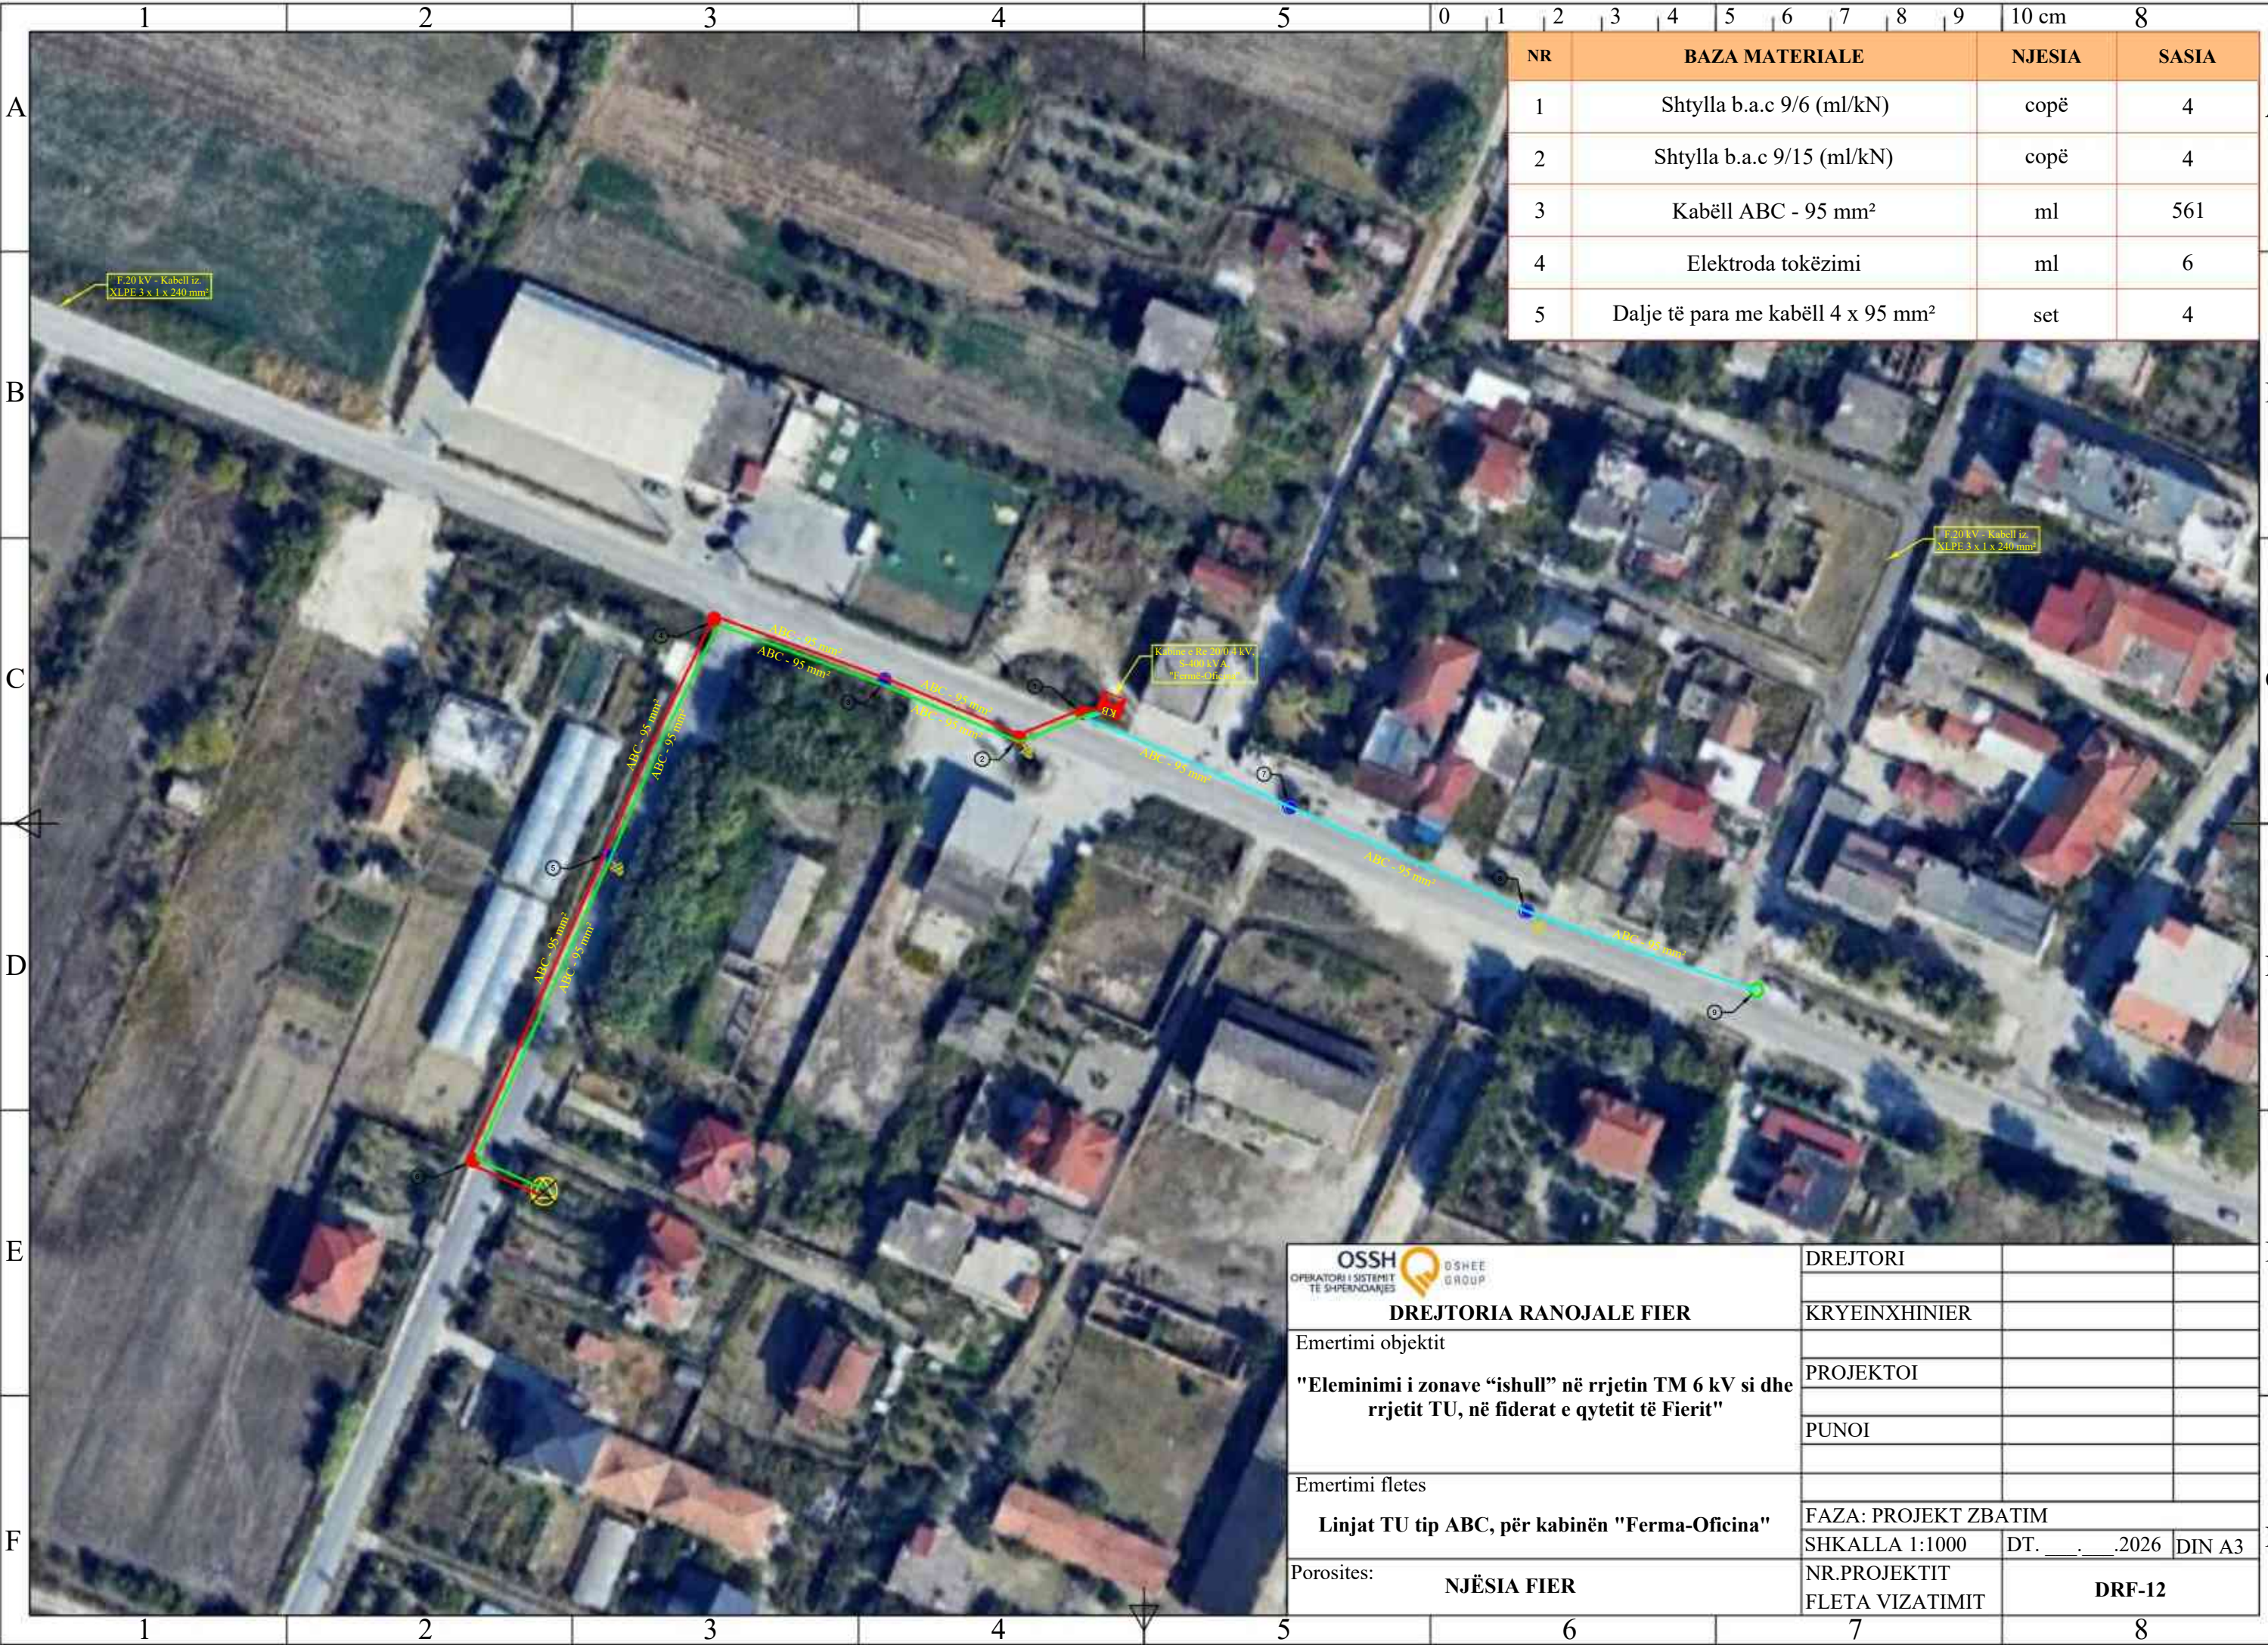


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	4
2	Shtylla b.a.c 9/15 (ml/kN)	copë	4
3	Kabëll ABC - 95 mm ²	ml	561
4	Elektroda tokëzimi	ml	6
5	Dalje të para me kabëll 4 x 95 mm ²	set	4

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJES  OSSEE GROUP	DREJTORI			
	KRYEINXHINIER			
	PROJEKTOI			
	PUNOI			
Emertimi objektit				
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"				
Emertimi fletes				
Linjat TU tip ABC, për kabinën "Ferma-Oficina"		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
Porosites:	NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	DRF-12	
		FLETA VIZATIMIT		

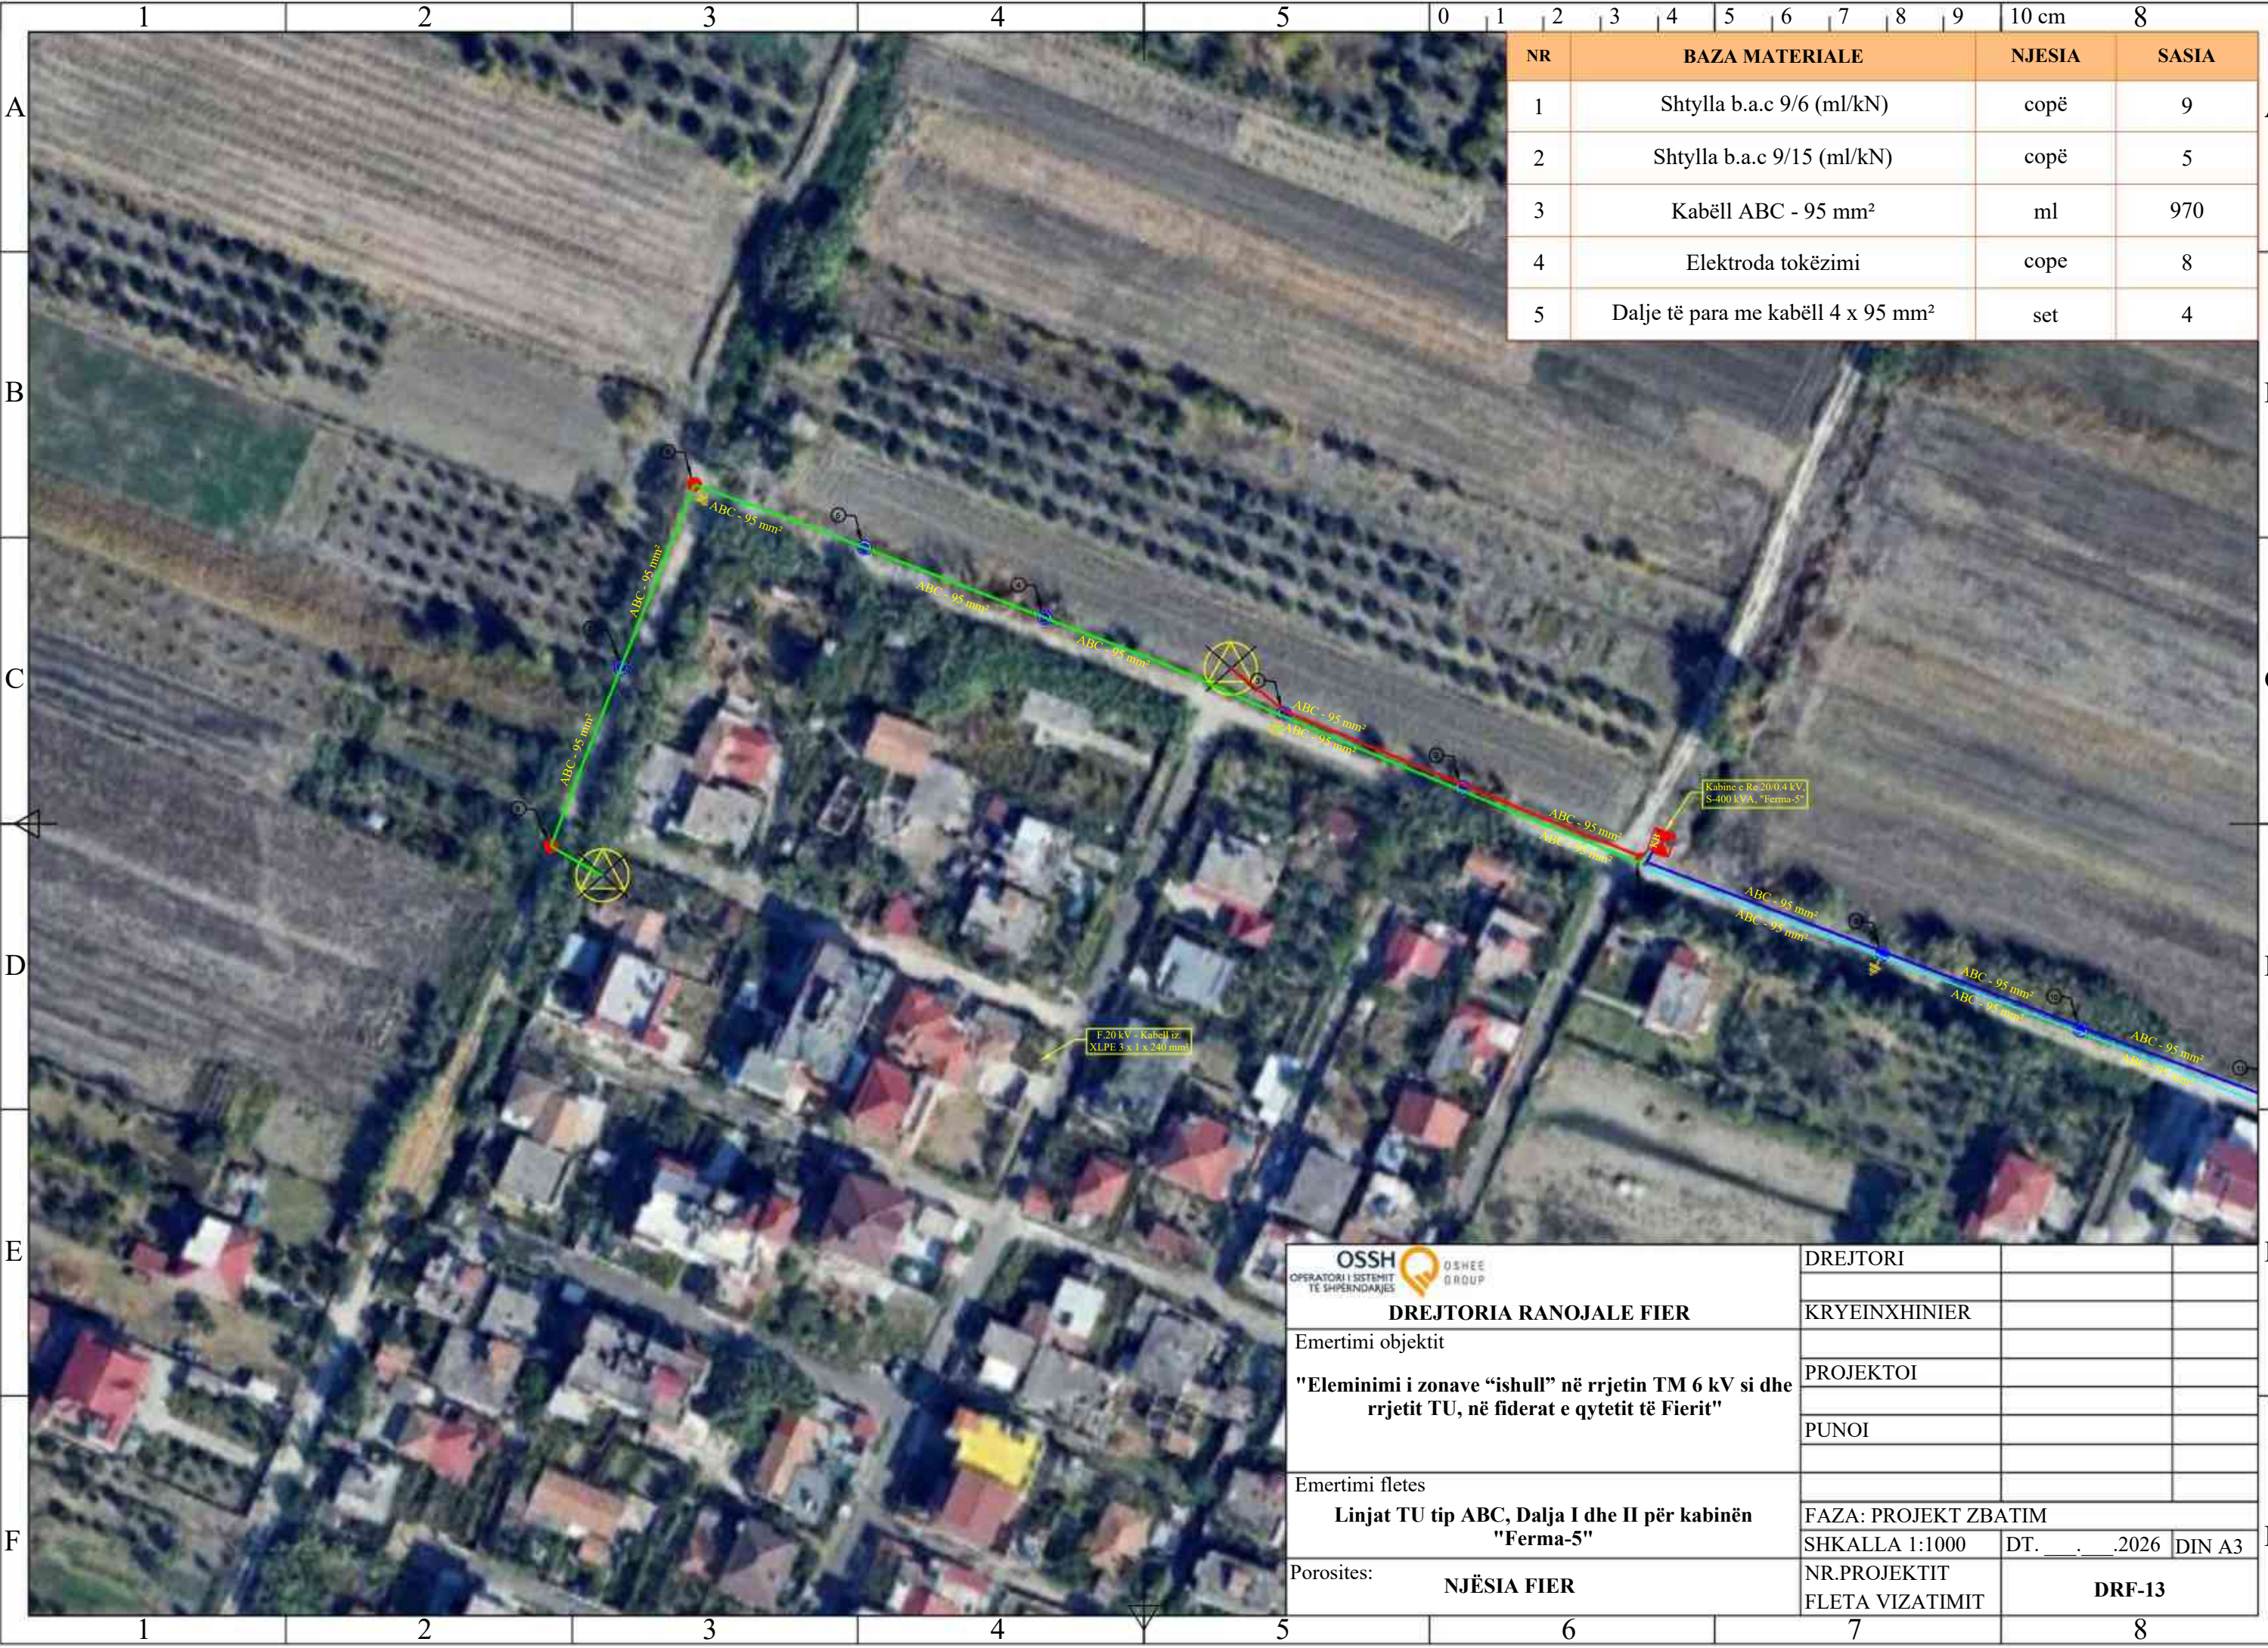


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	9
2	Shtylla b.a.c 9/15 (ml/kN)	copë	5
3	Kabëll ABC - 95 mm²	ml	970
4	Elektroda tokëzimi	cope	8
5	Dalje të para me kabëll 4 x 95 mm²	set	4


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eliminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linjat TU tip ABC, Dalja I dhe II për kabinën "Ferma-5" Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-13	

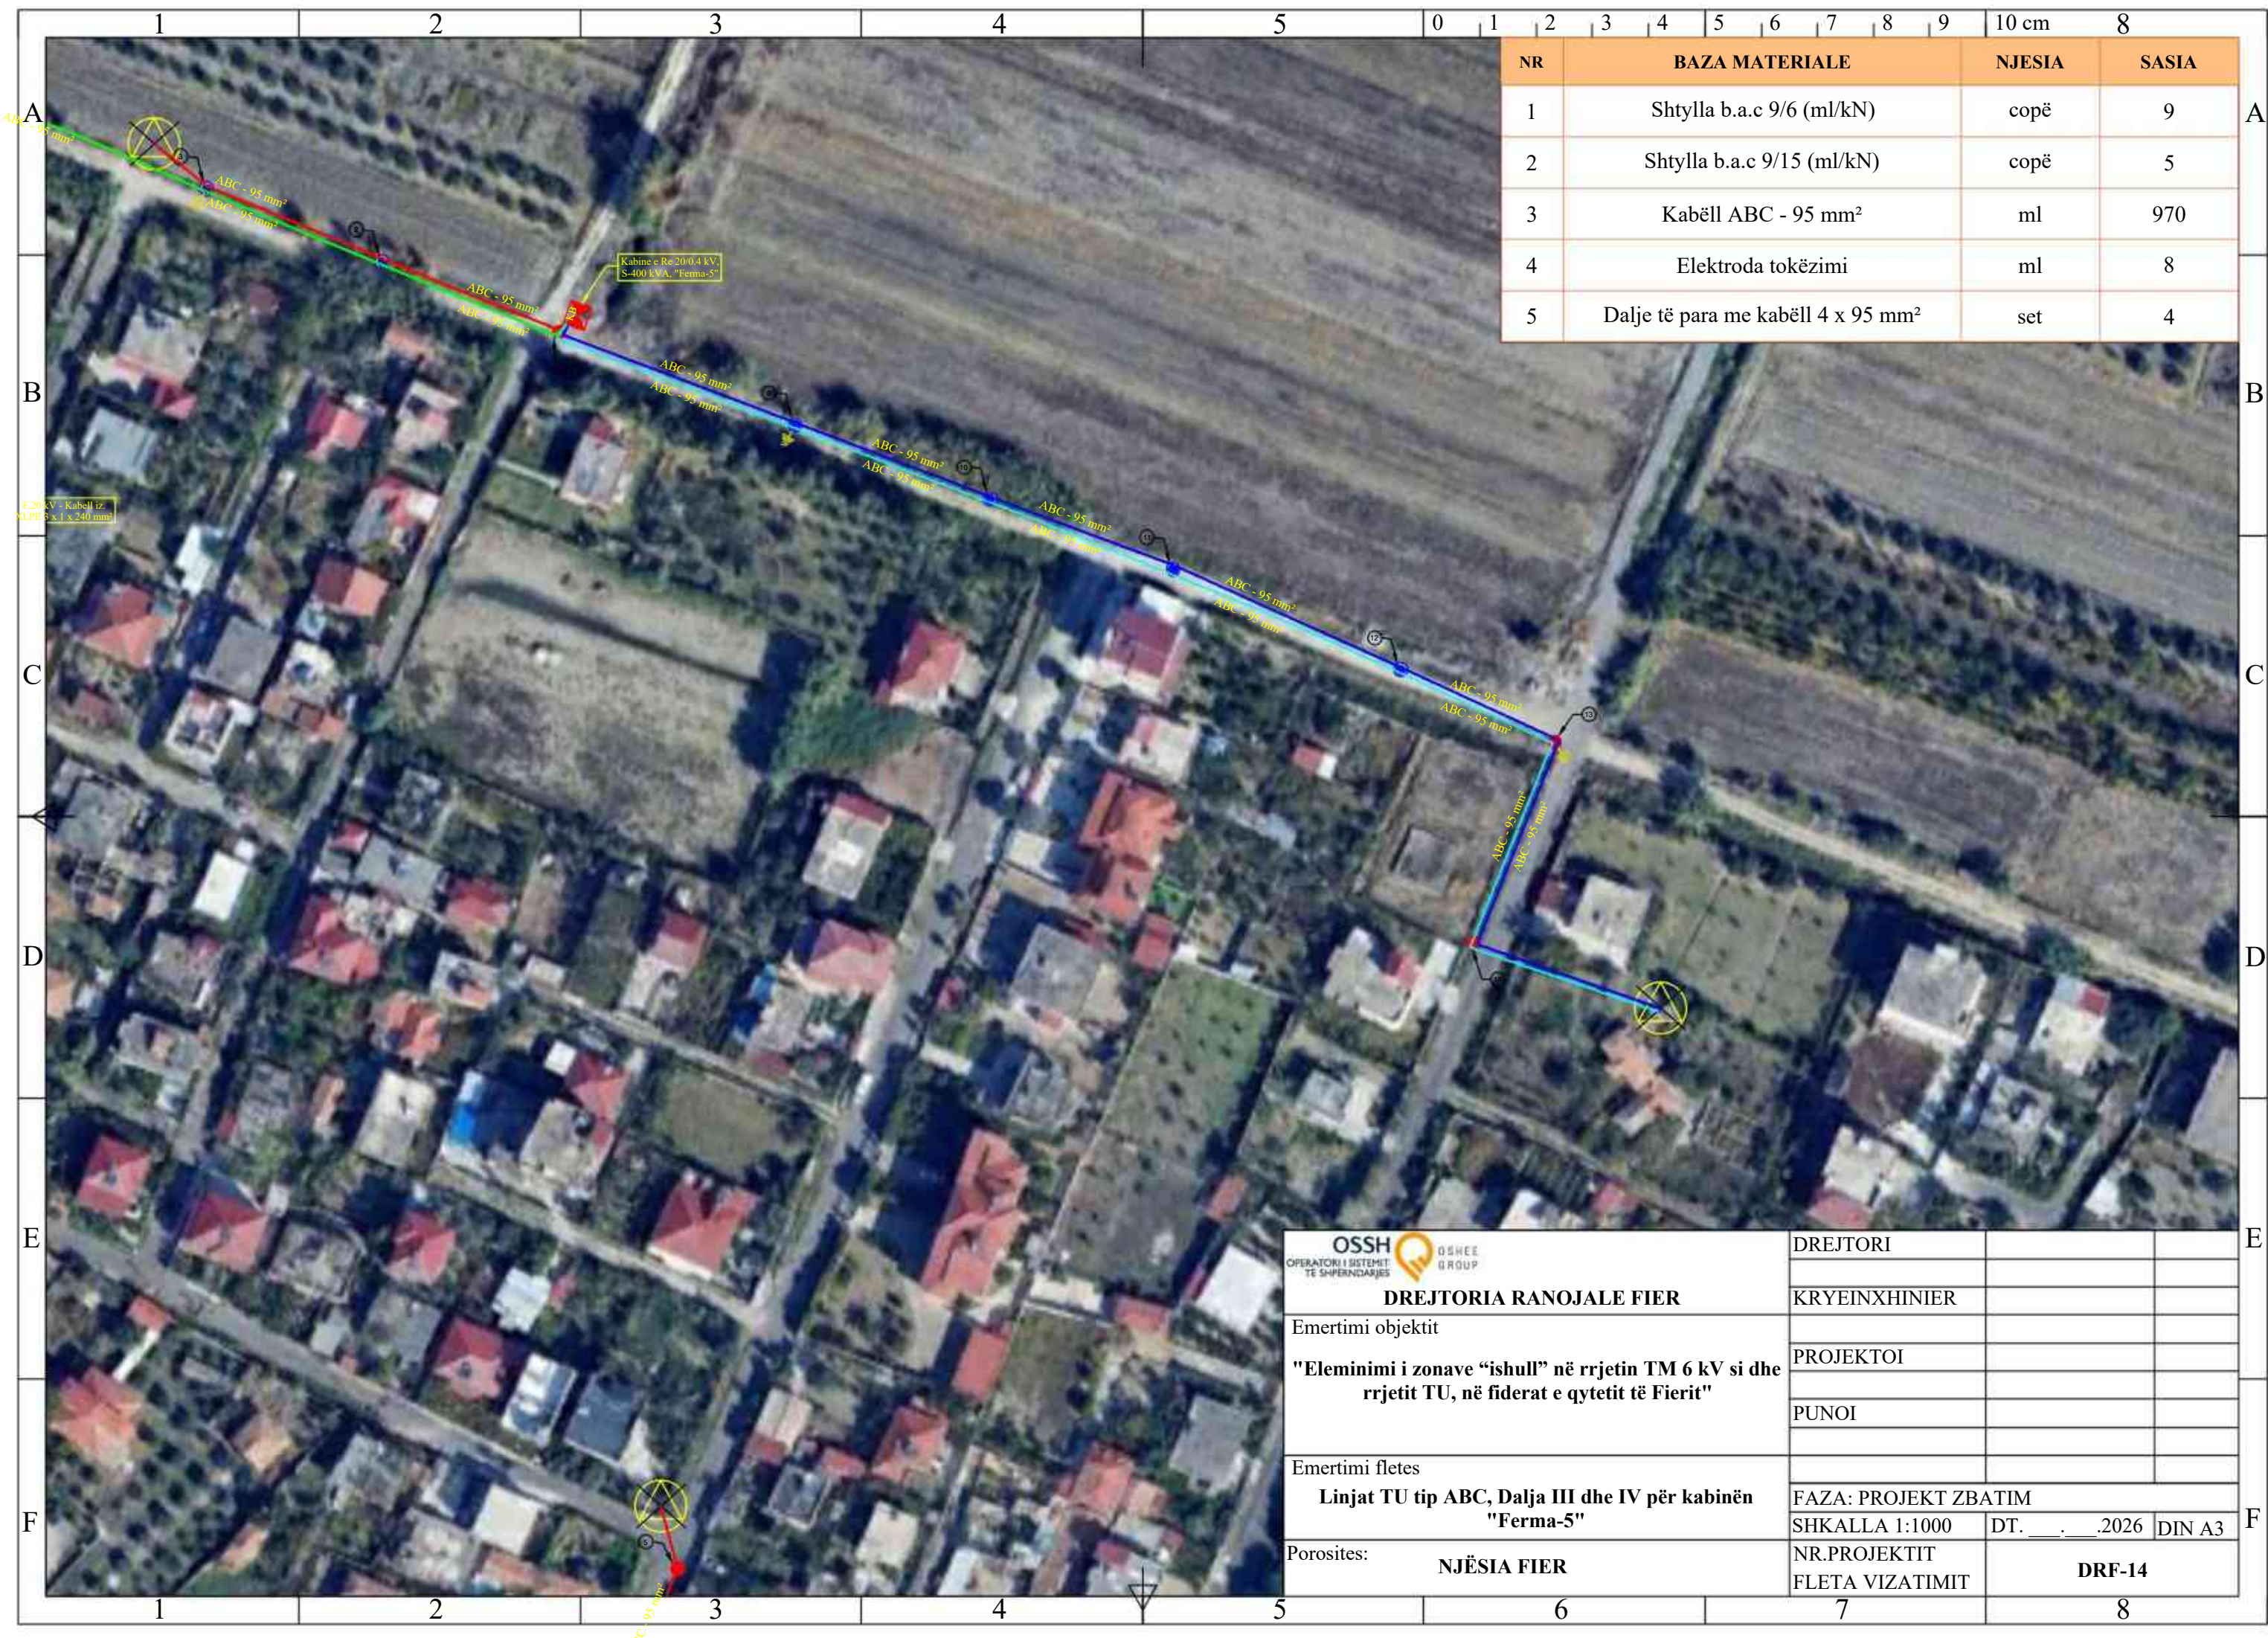

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	9
2	Shtylla b.a.c 9/15 (ml/kN)	copë	5
3	Kabëll ABC - 95 mm ²	ml	970
4	Elektroda tokëzimi	ml	8
5	Dalje të para me kabëll 4 x 95 mm ²	set	4


OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERINDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linjat TU tip ABC, Dalja III dhe IV për kabinën "Ferma-5" Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	DRF-14	
	FLETA VIZATIMIT		

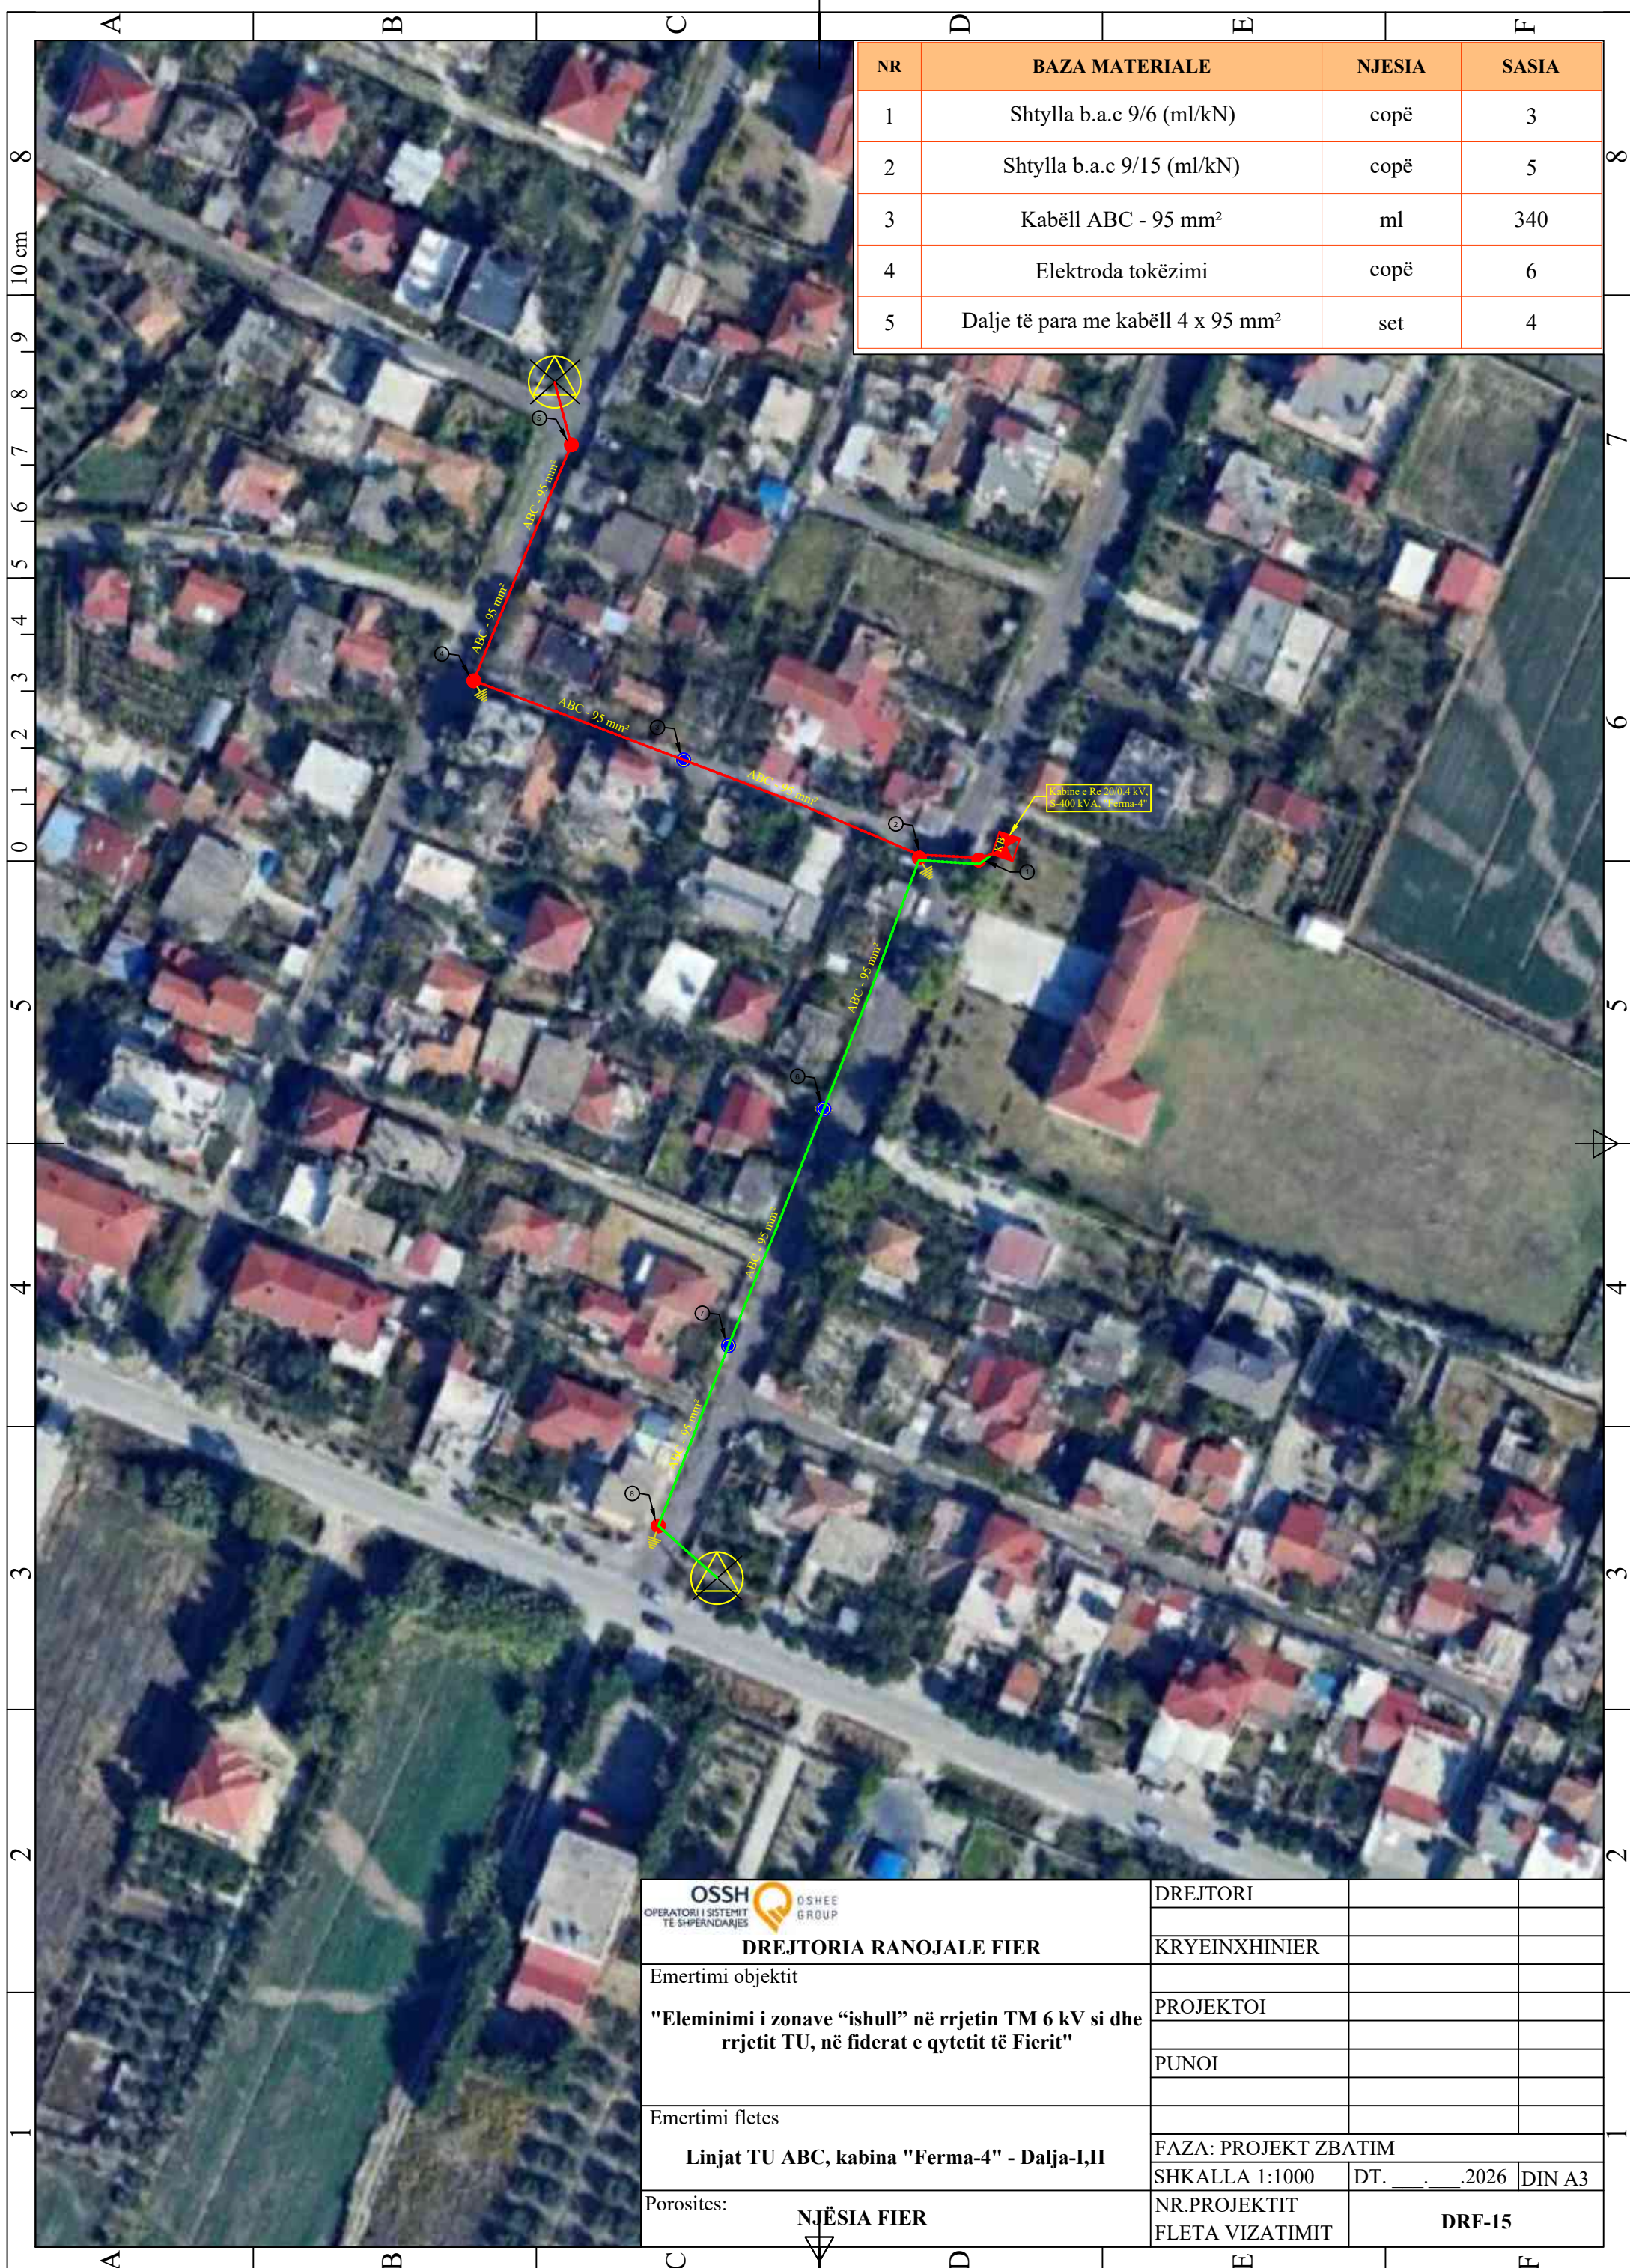

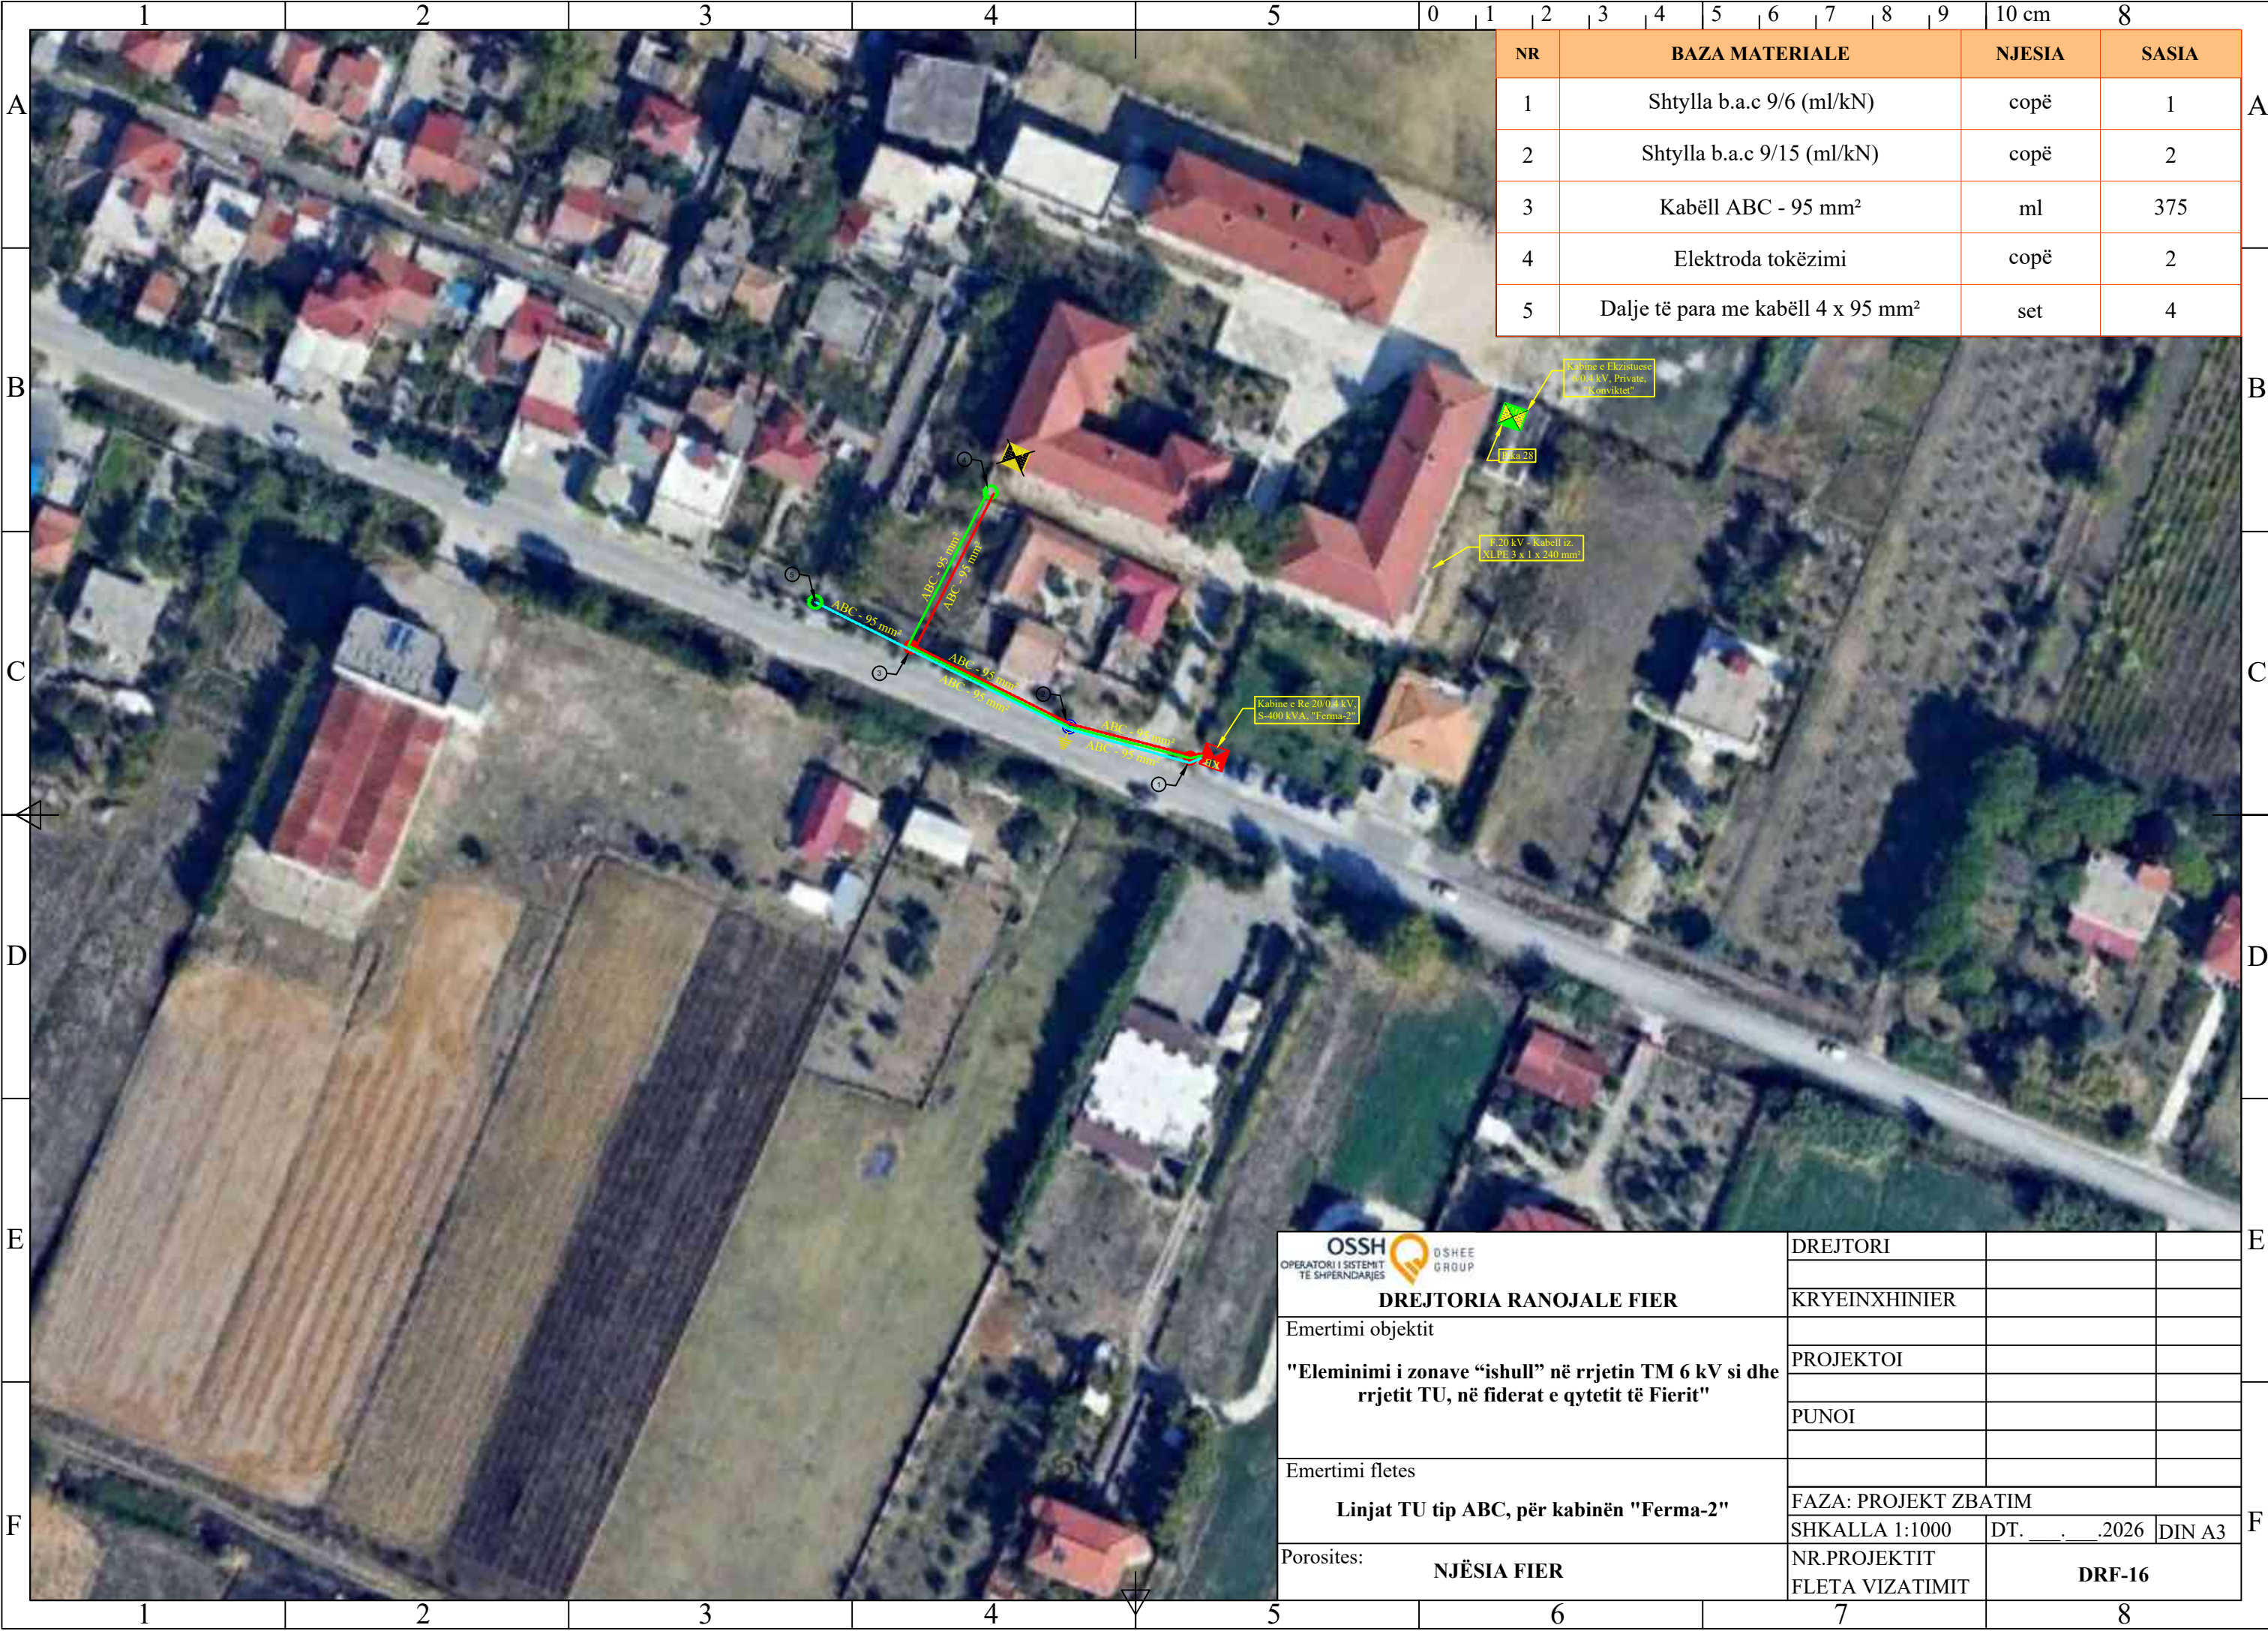

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	1
2	Shtylla b.a.c 9/15 (ml/kN)	copë	2
3	Kabëll ABC - 95 mm²	ml	375
4	Elektroda tokëzimi	copë	2
5	Dalje të para me kabëll 4 x 95 mm²	set	4

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES DSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"			
Emertimi fletes			
Linjat TU tip ABC, për kabinën "Ferma-2"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
Porosites:	NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	
		FLETA VIZATIMIT	DRF-16

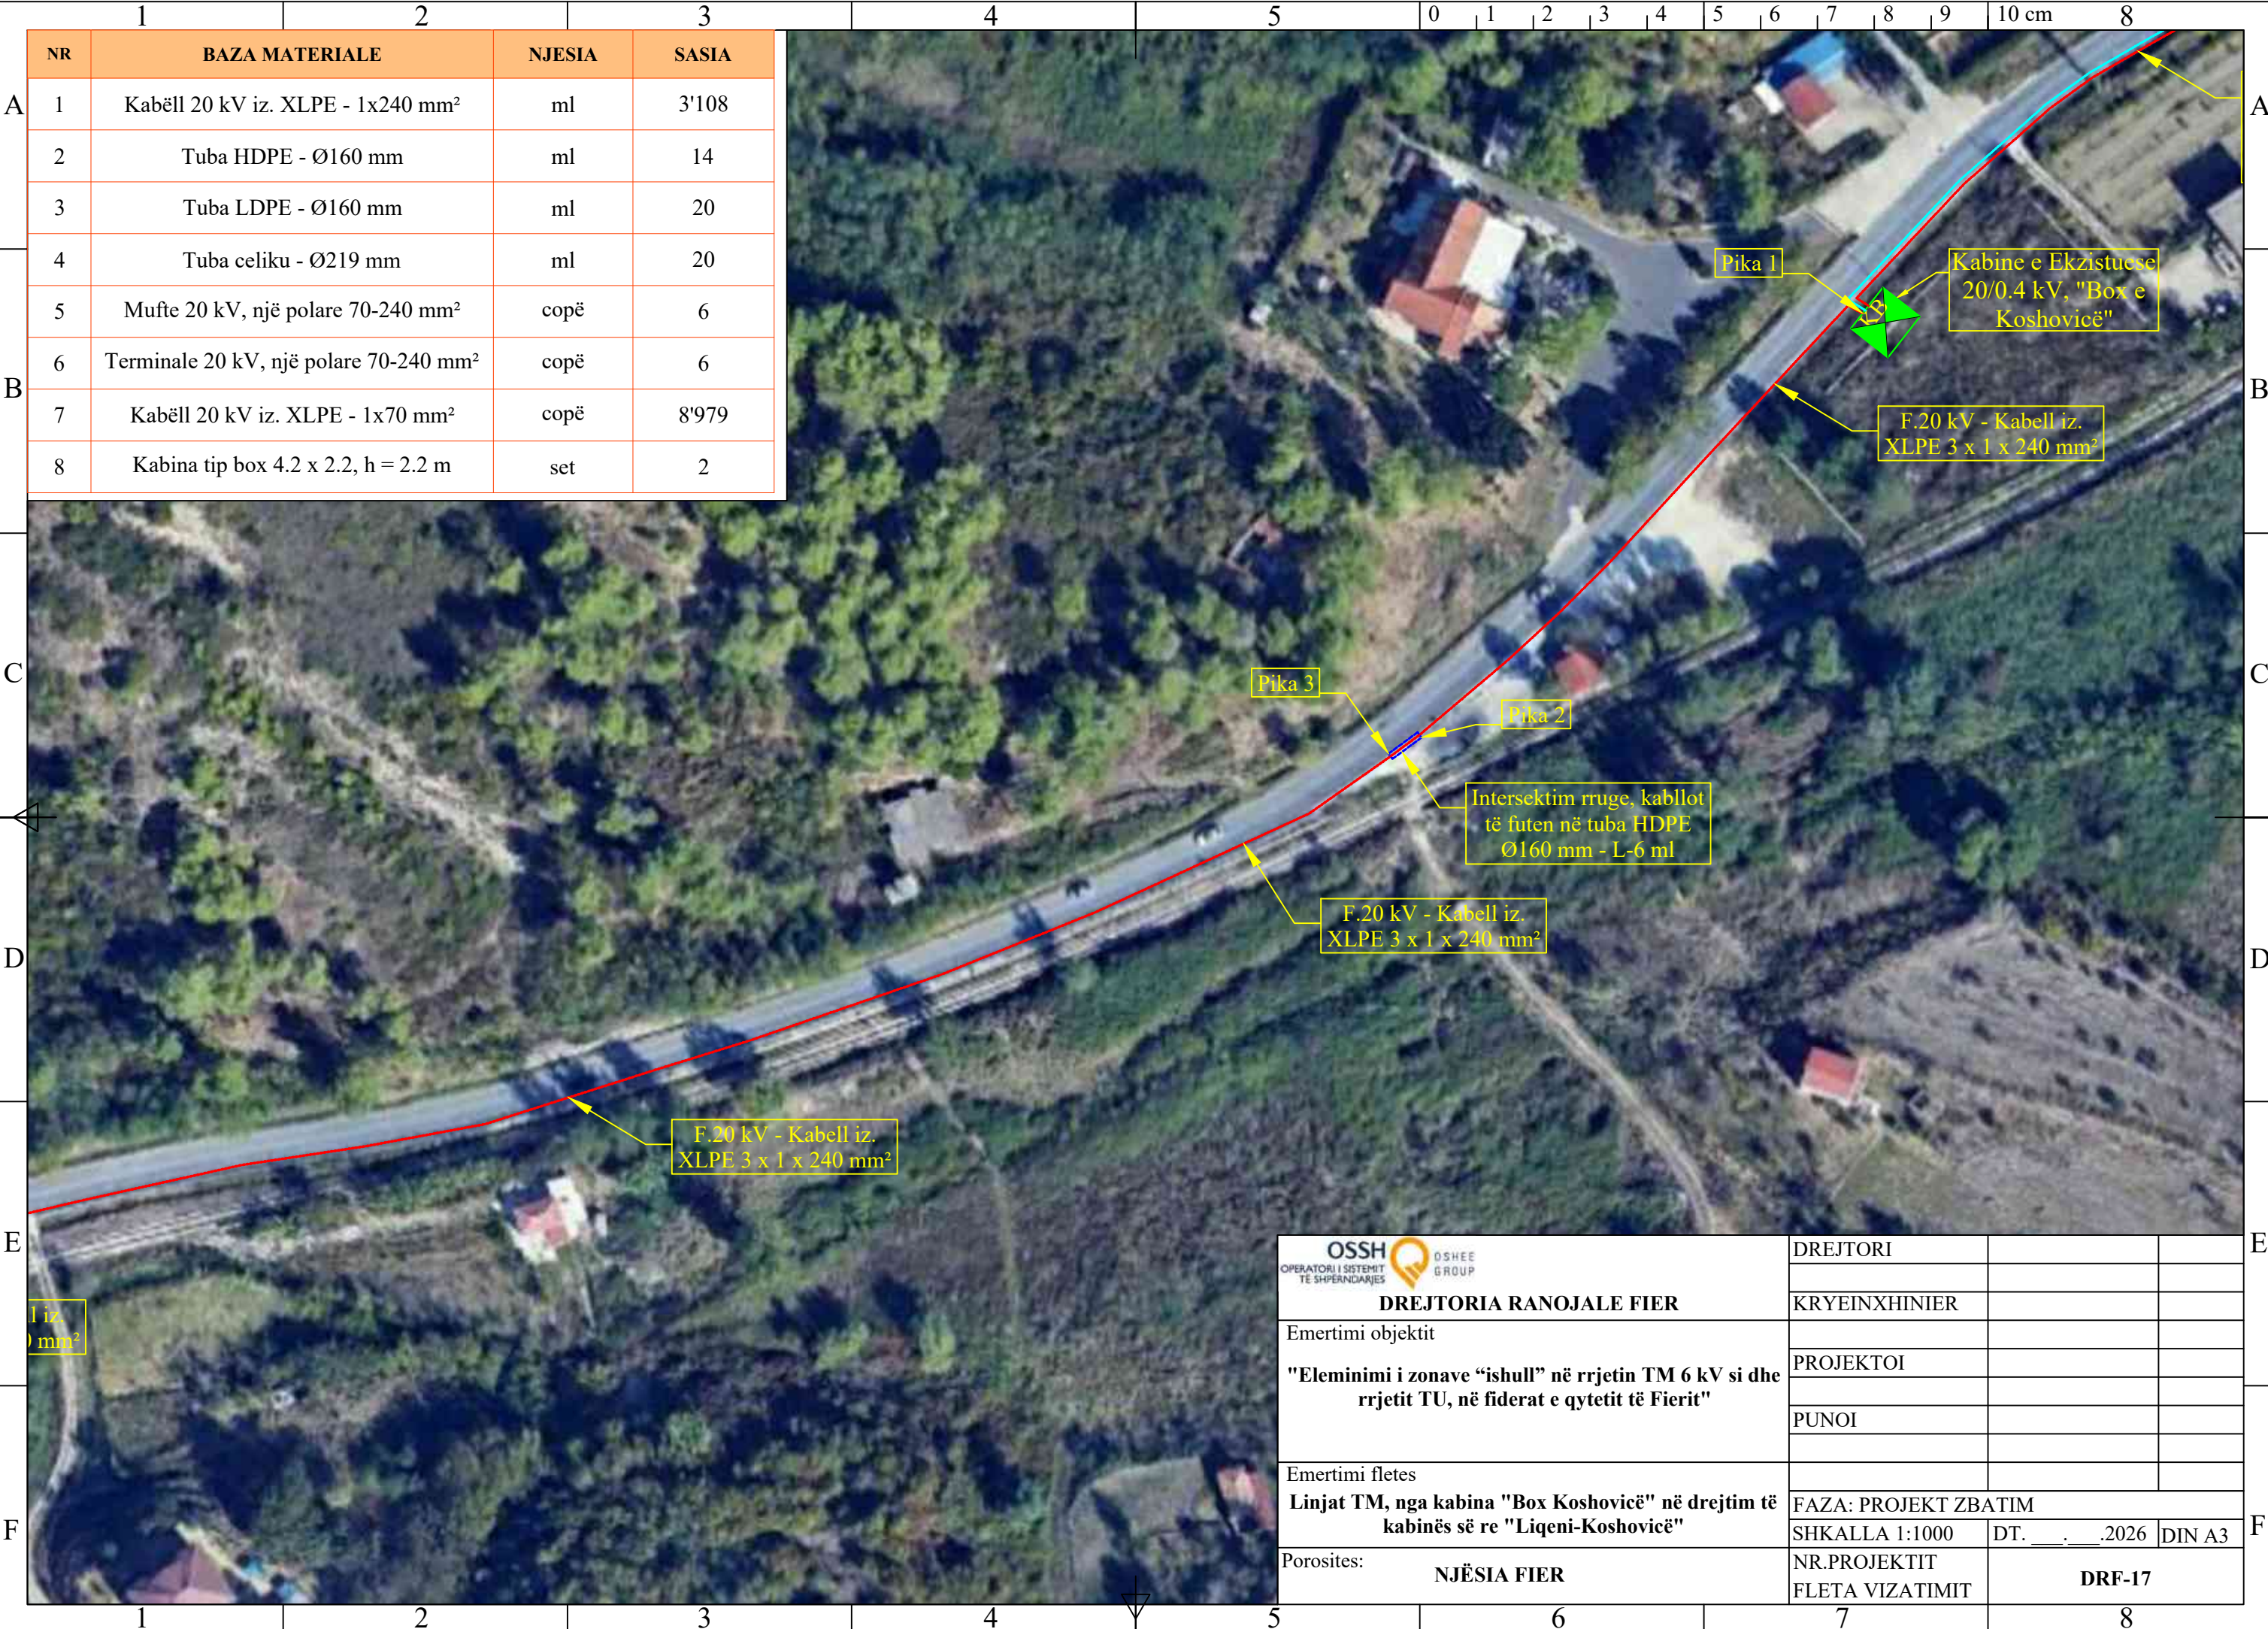

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	3'108
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	14
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	20
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	20
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x70 mm²	copë	8'979
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	2

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TË SHPËRNDARJES DSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linjat TM, nga kabina "Box Koshovicë" në drejtim të kabinës së re "Liçeni-Koshovicë"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT.2026	DIN A3
Porosites: NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-17	



NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	3'108
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	14
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	20
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	20
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x70 mm²	copë	8'979
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	2


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
"Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PUNOI		
Emertimi fletes			
Linjat TM, nga kabina "Box Koshovicë" në drejtim të kabinës së re "Liqeni-Koshovicë"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
Porosites:	NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	DRF-19
		FLETA VIZATIMIT	



NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit "Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes Linjat TM, nga kabina "Box Koshovicë" në drejtim të kabinës së re radiale "Peshtani Vogël"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-21	
Porosites: NJËSIA FIER			



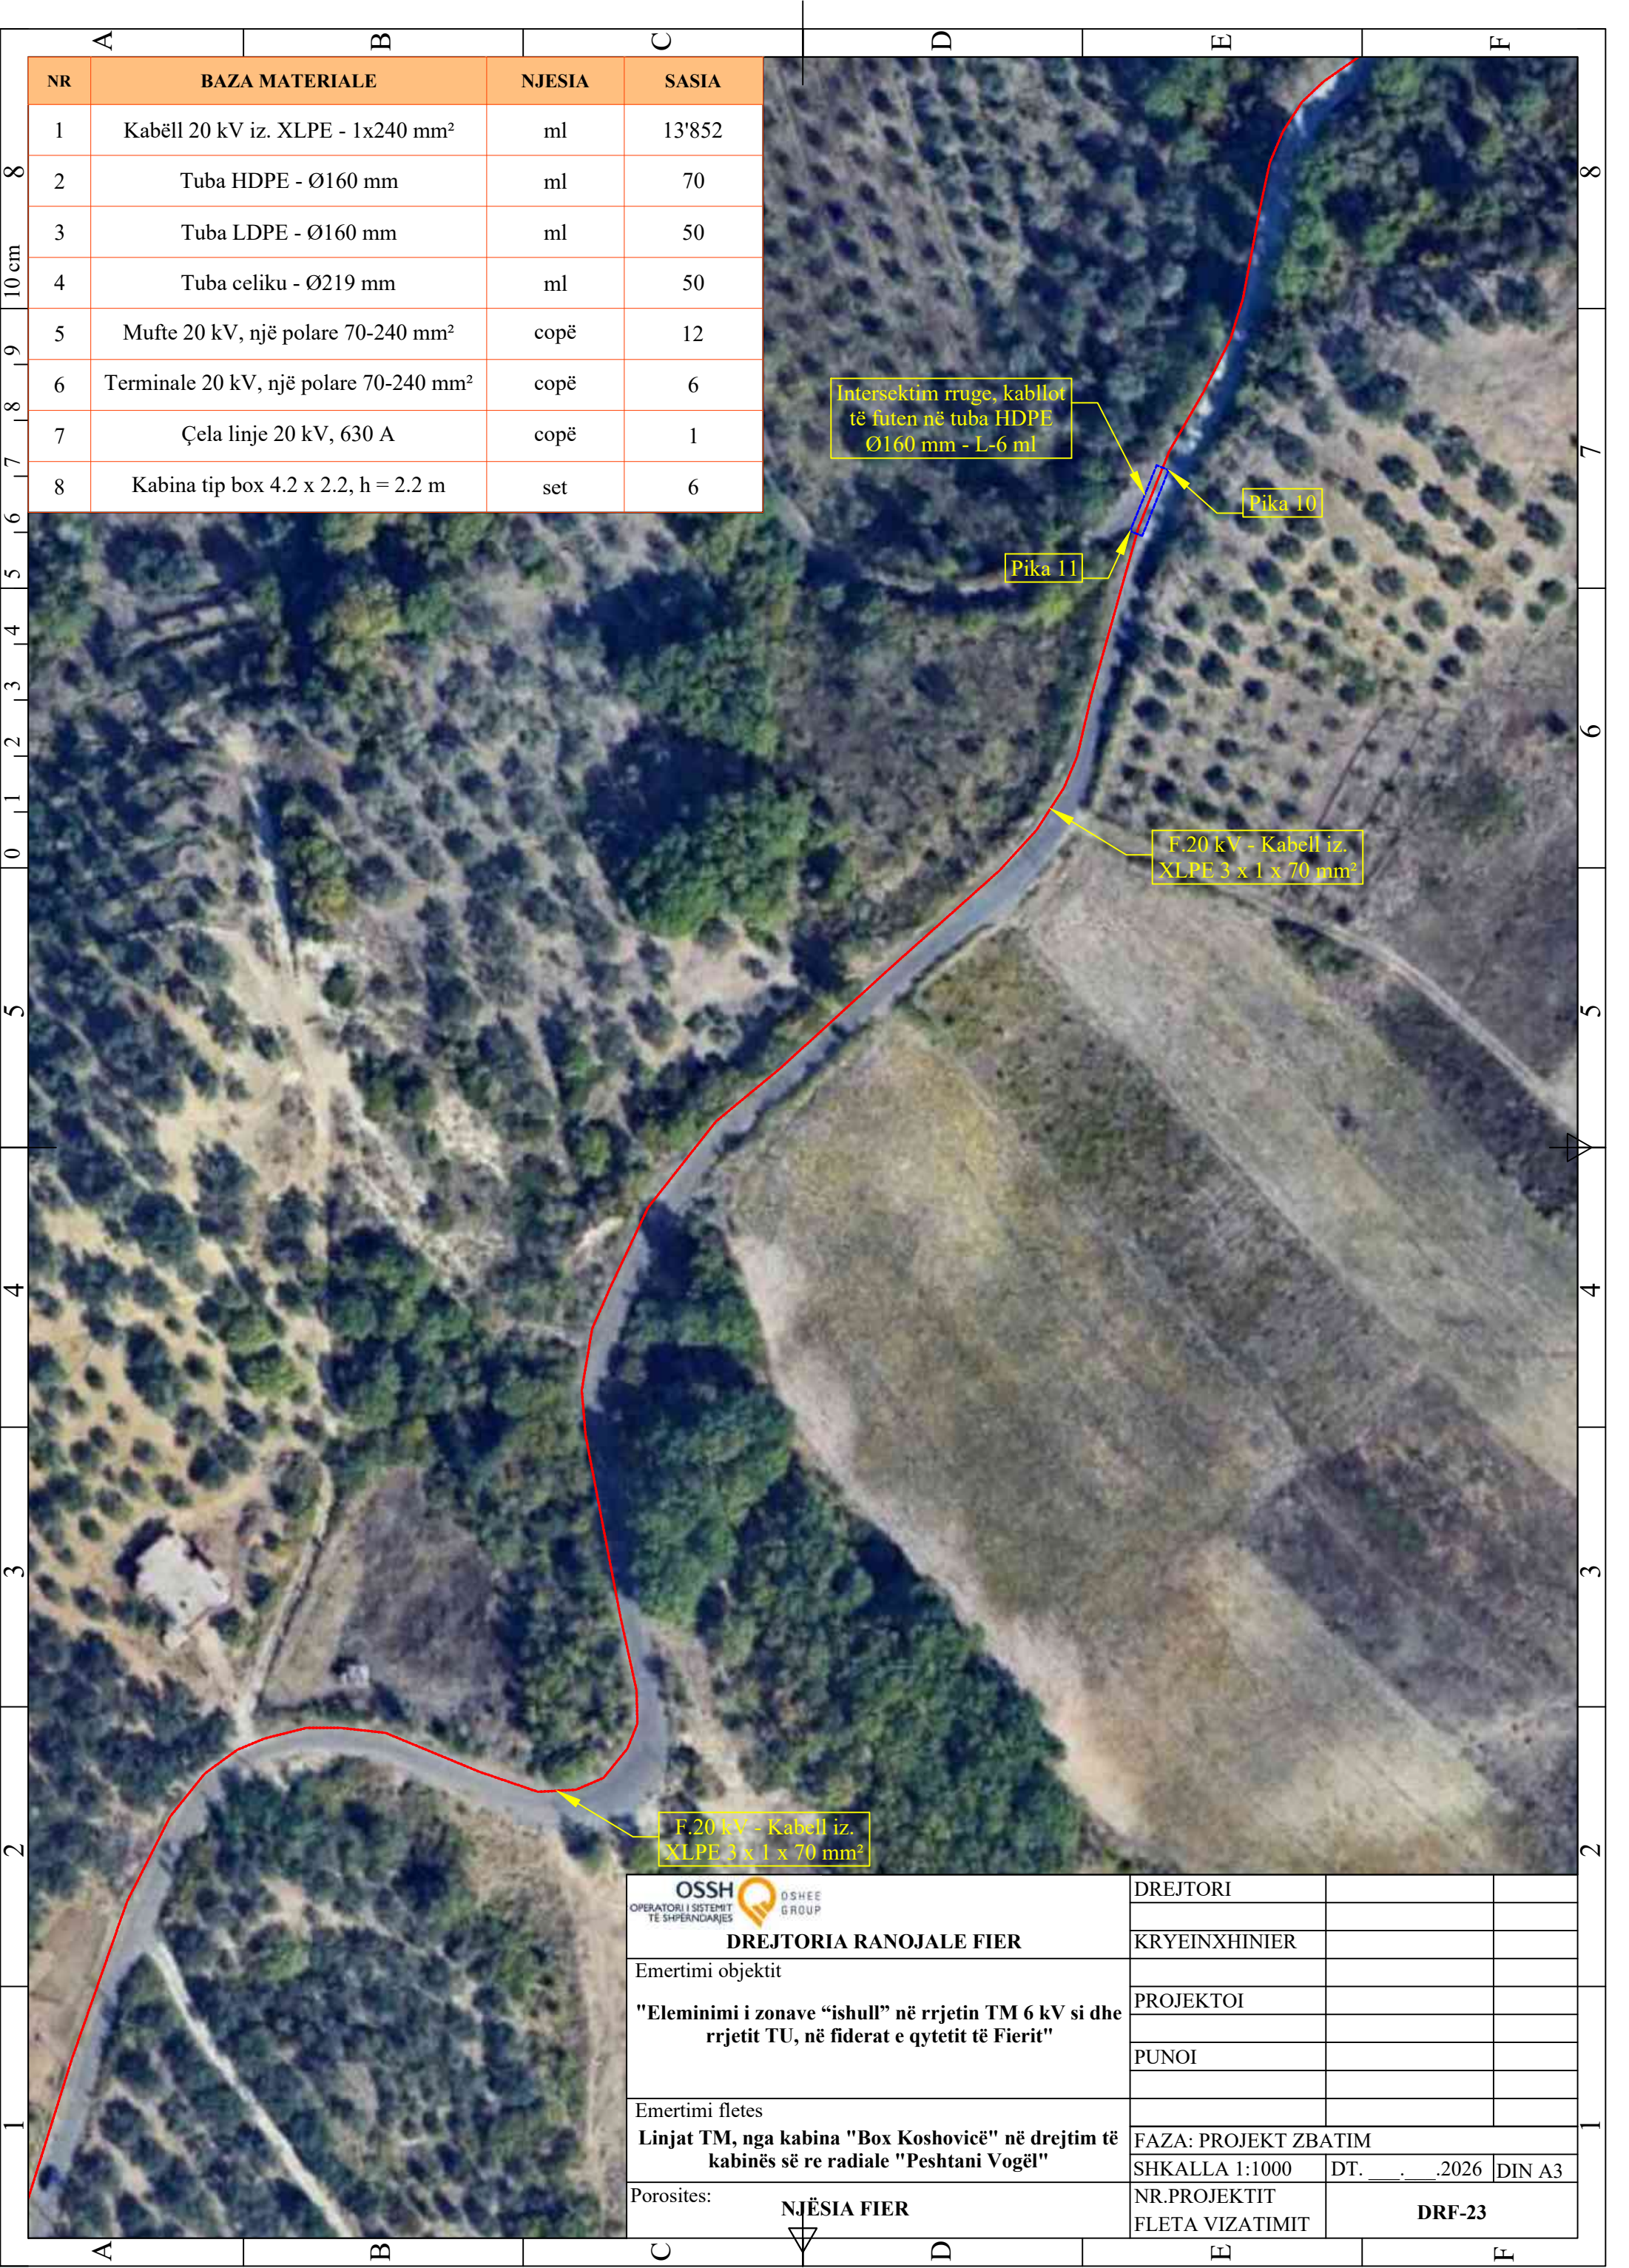


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	13'852
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	70
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	50
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	50
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	12
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
7	Çela linje 20 kV, 630 A	copë	1
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	6

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP	DREJTORI		
DREJTORIA RANOJALE FIER	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
Linjat TM, nga kabina "Box Koshovicë" në drejtim të kabinës së re radiale "Peshtani Vogël"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
Porosites:			
NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	DRF-23	
	FLETA VIZATIMIT		

	1	2	3
NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm ²	ml	3'739
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	182
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	0
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	0
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	6
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	0
7	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x70 mm ²	copë	0
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	4



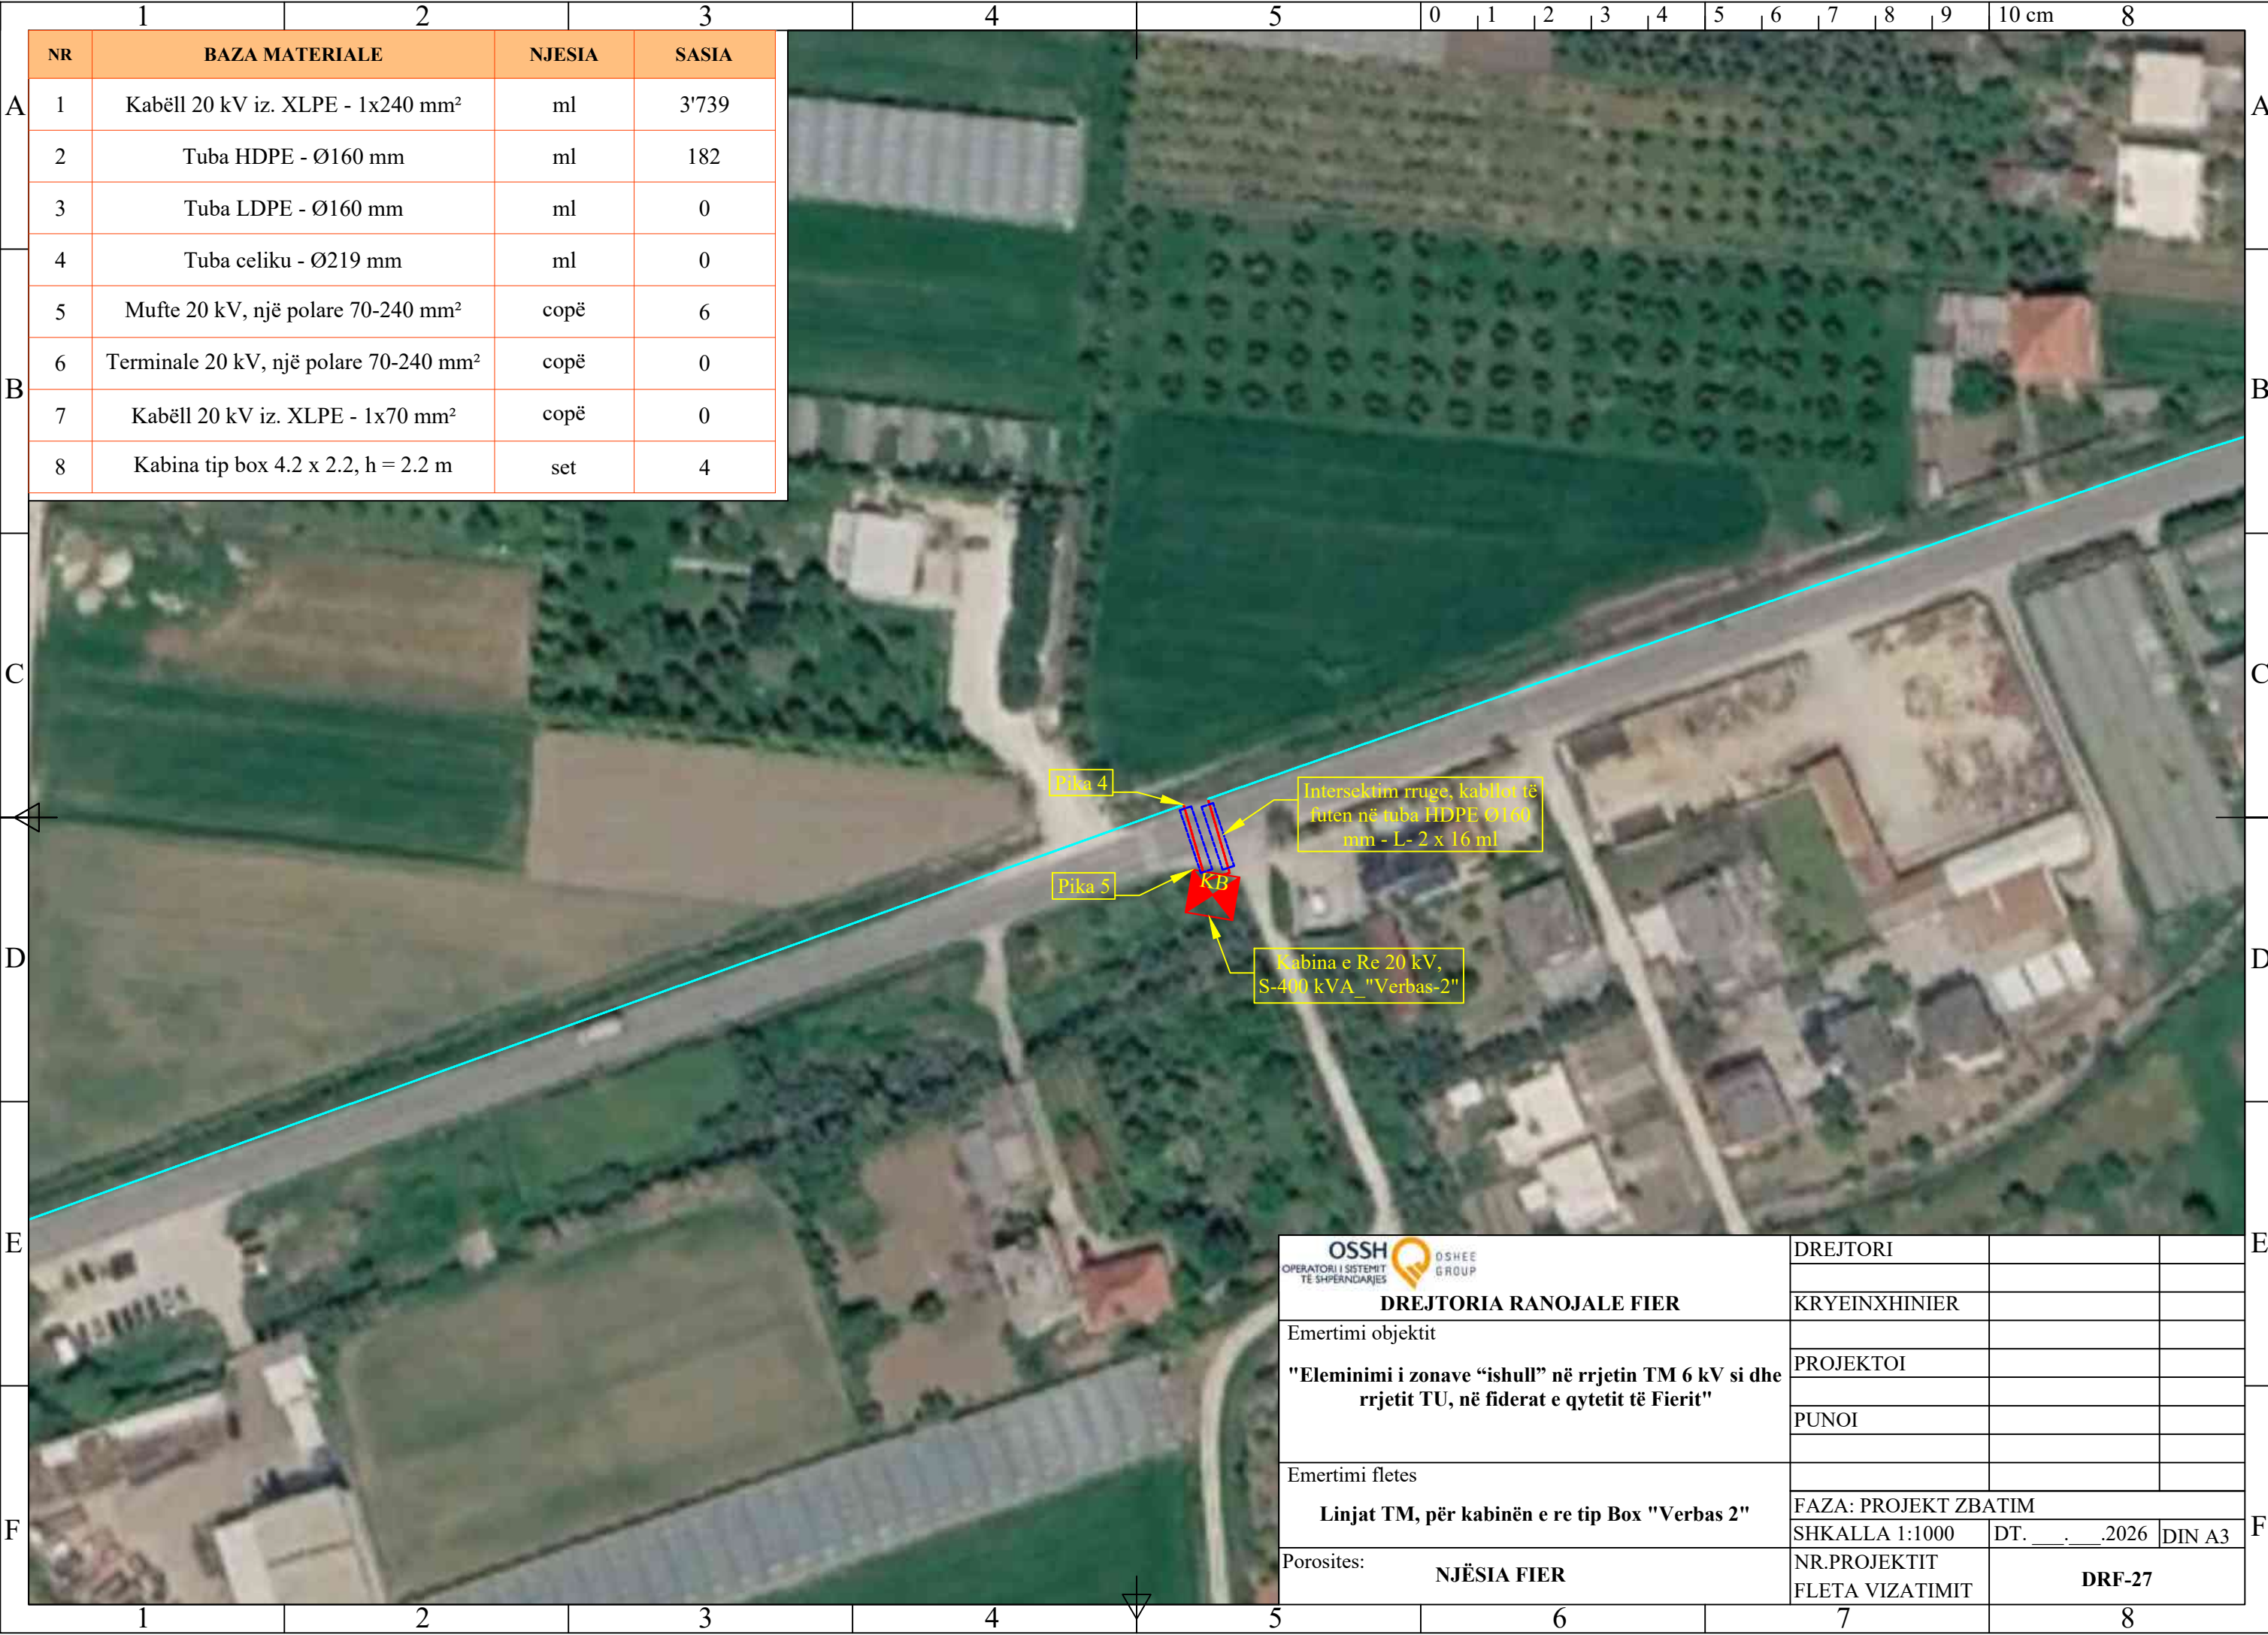


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm²	ml	3'739
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	182
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	0
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	0
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	6
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm²	copë	0
7	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x70 mm²	copë	0
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	4

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDANJES DSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porosites:	SHKALLA 1:1000	DT. _____.____.2026	DIN A3
	NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT	DRF-27
		FLETA VIZATIMIT	


	1	2	3
NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x240 mm ²	ml	3'739
2	Tuba HDPE - Ø160 mm	ml	182
3	Tuba LDPE - Ø160 mm	ml	0
4	Tuba celiku - Ø219 mm	ml	0
5	Mufte 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	6
6	Terminale 20 kV, një polare 70-240 mm ²	copë	0
7	Kabëll 20 kV iz. XLPE - 1x70 mm ²	copë	0
8	Kabina tip box 4.2 x 2.2, h = 2.2 m	set	4




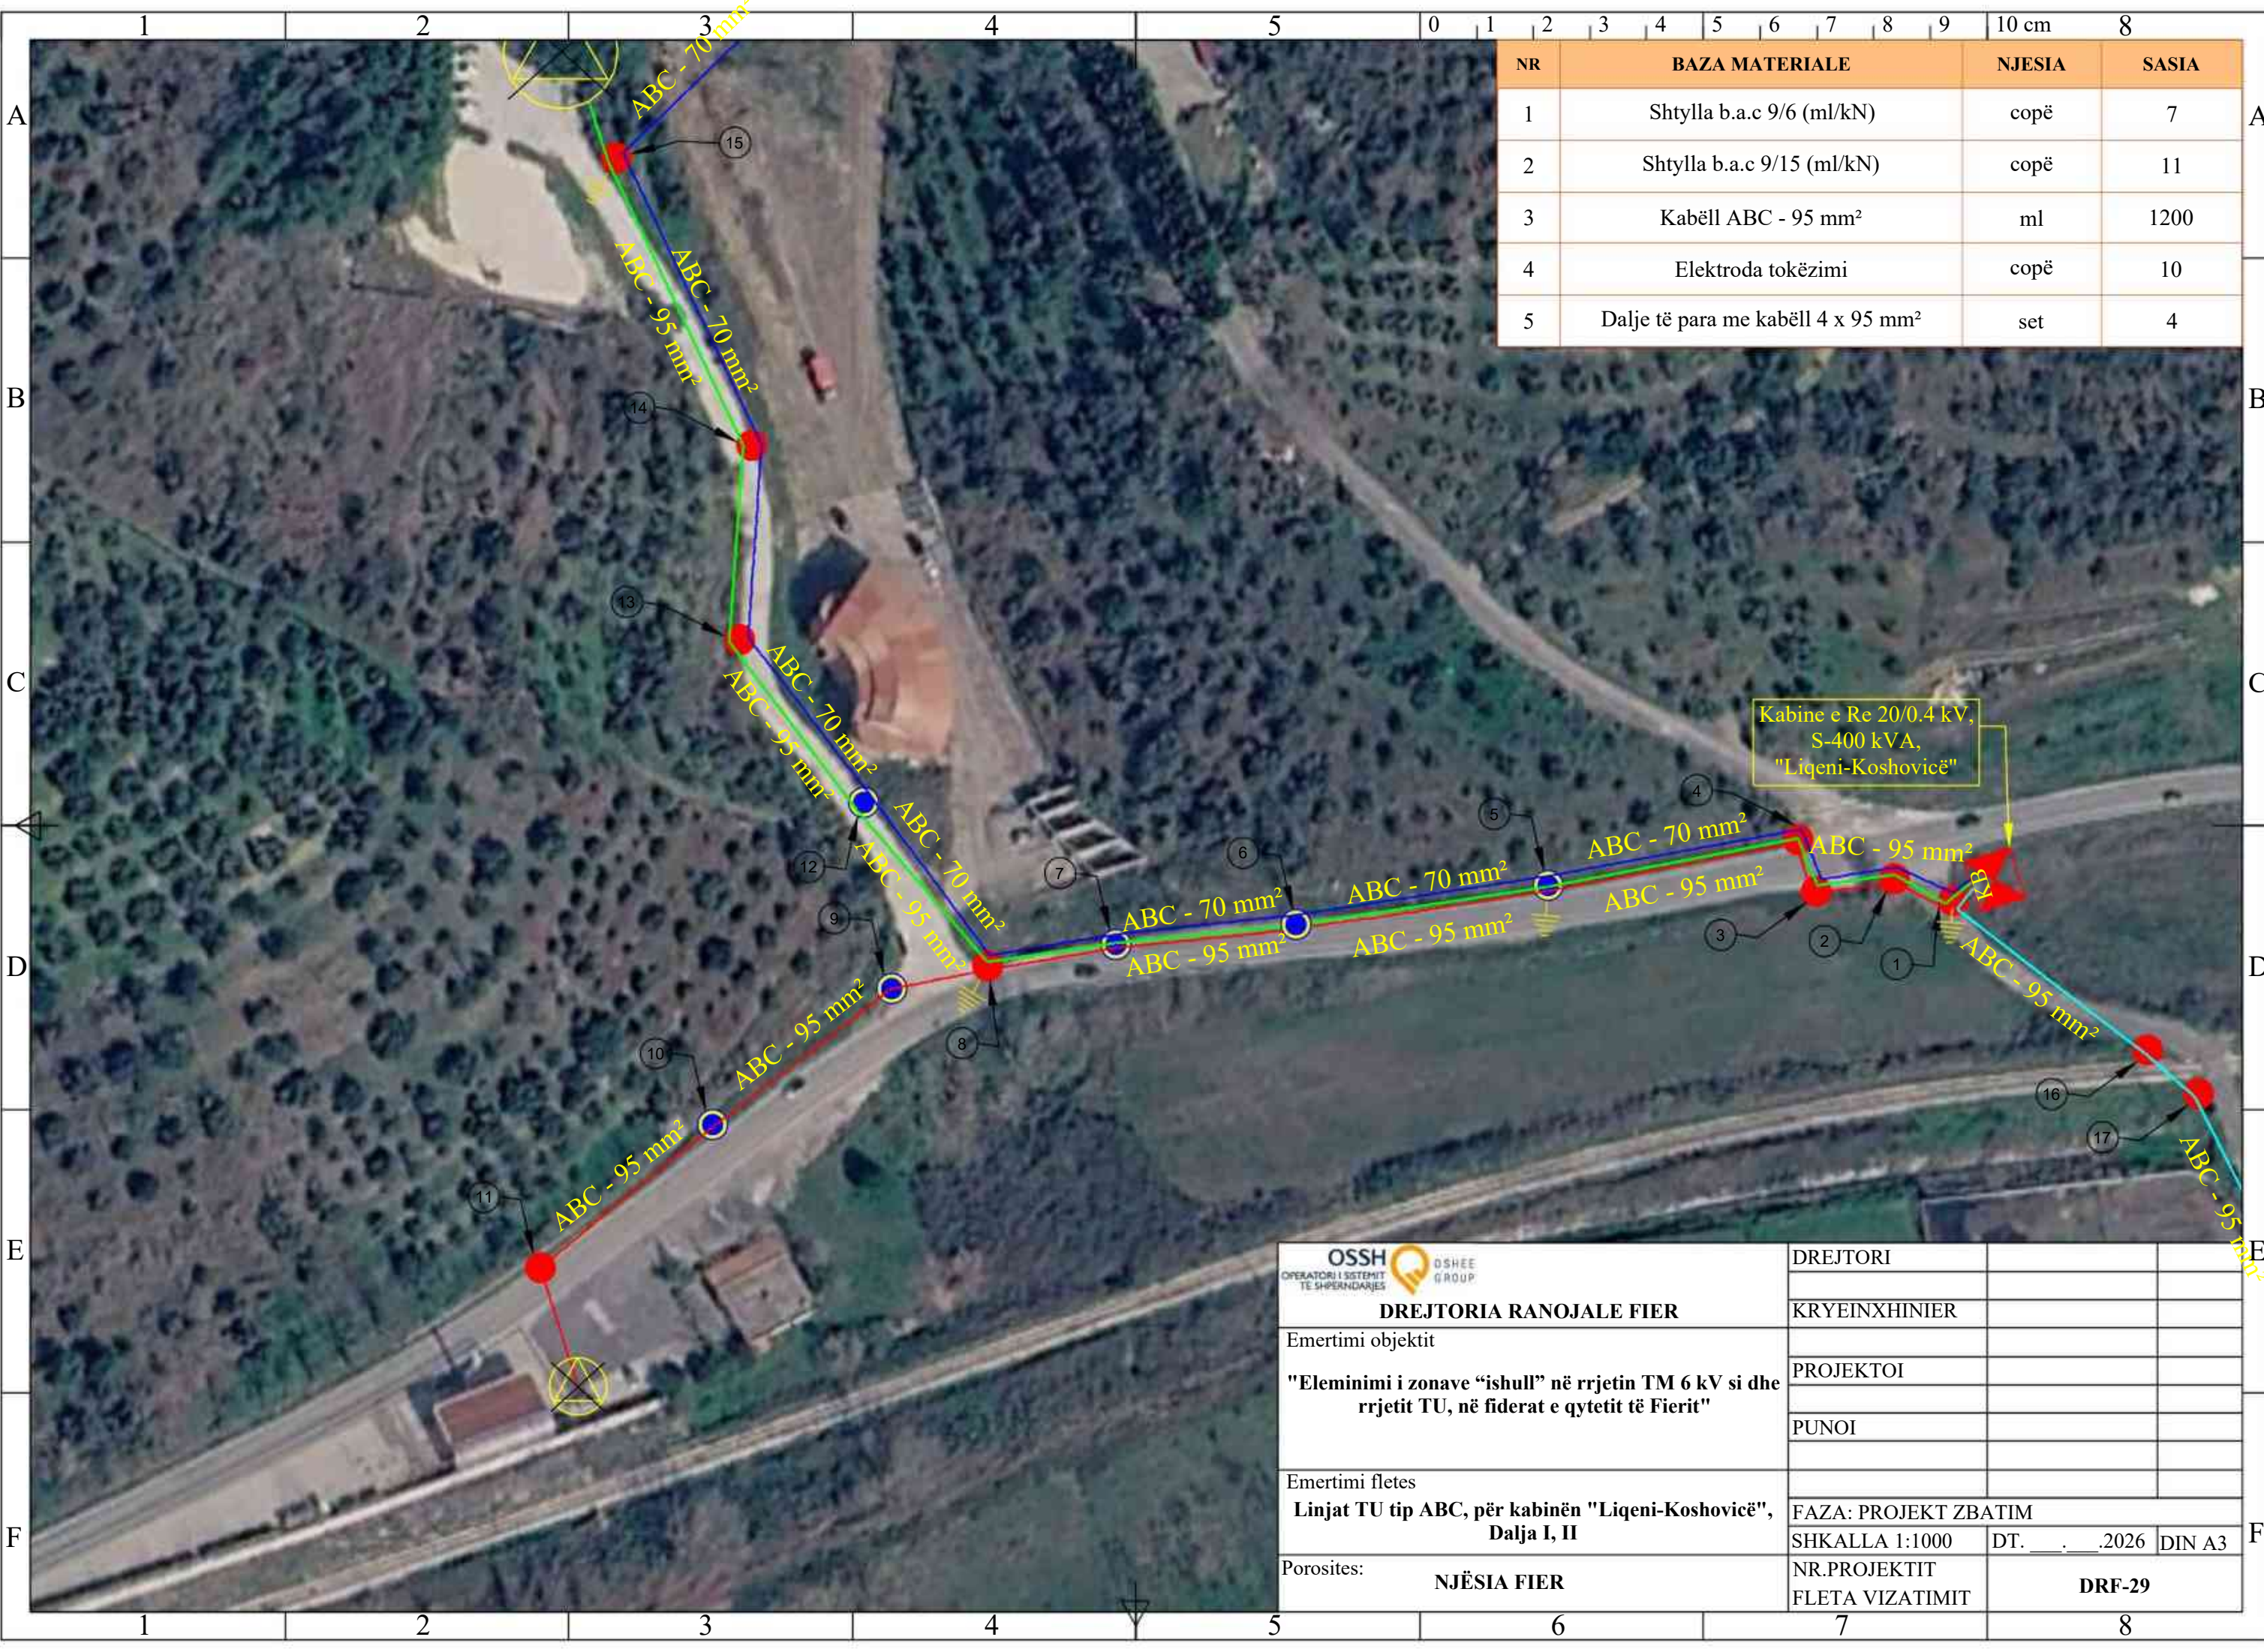

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	7
2	Shtylla b.a.c 9/15 (ml/kN)	copë	11
3	Kabëll ABC - 95 mm ²	ml	1200
4	Elektroda tokëzimi	copë	10
5	Dalje të para me kabëll 4 x 95 mm ²	set	4


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES DSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"			
Emertimi fletes			
Linjat TU tip ABC, për kabinën "Liçeni-Koshovicë", Dalja I, II	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
Porosites:			
NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT	DRF-29	

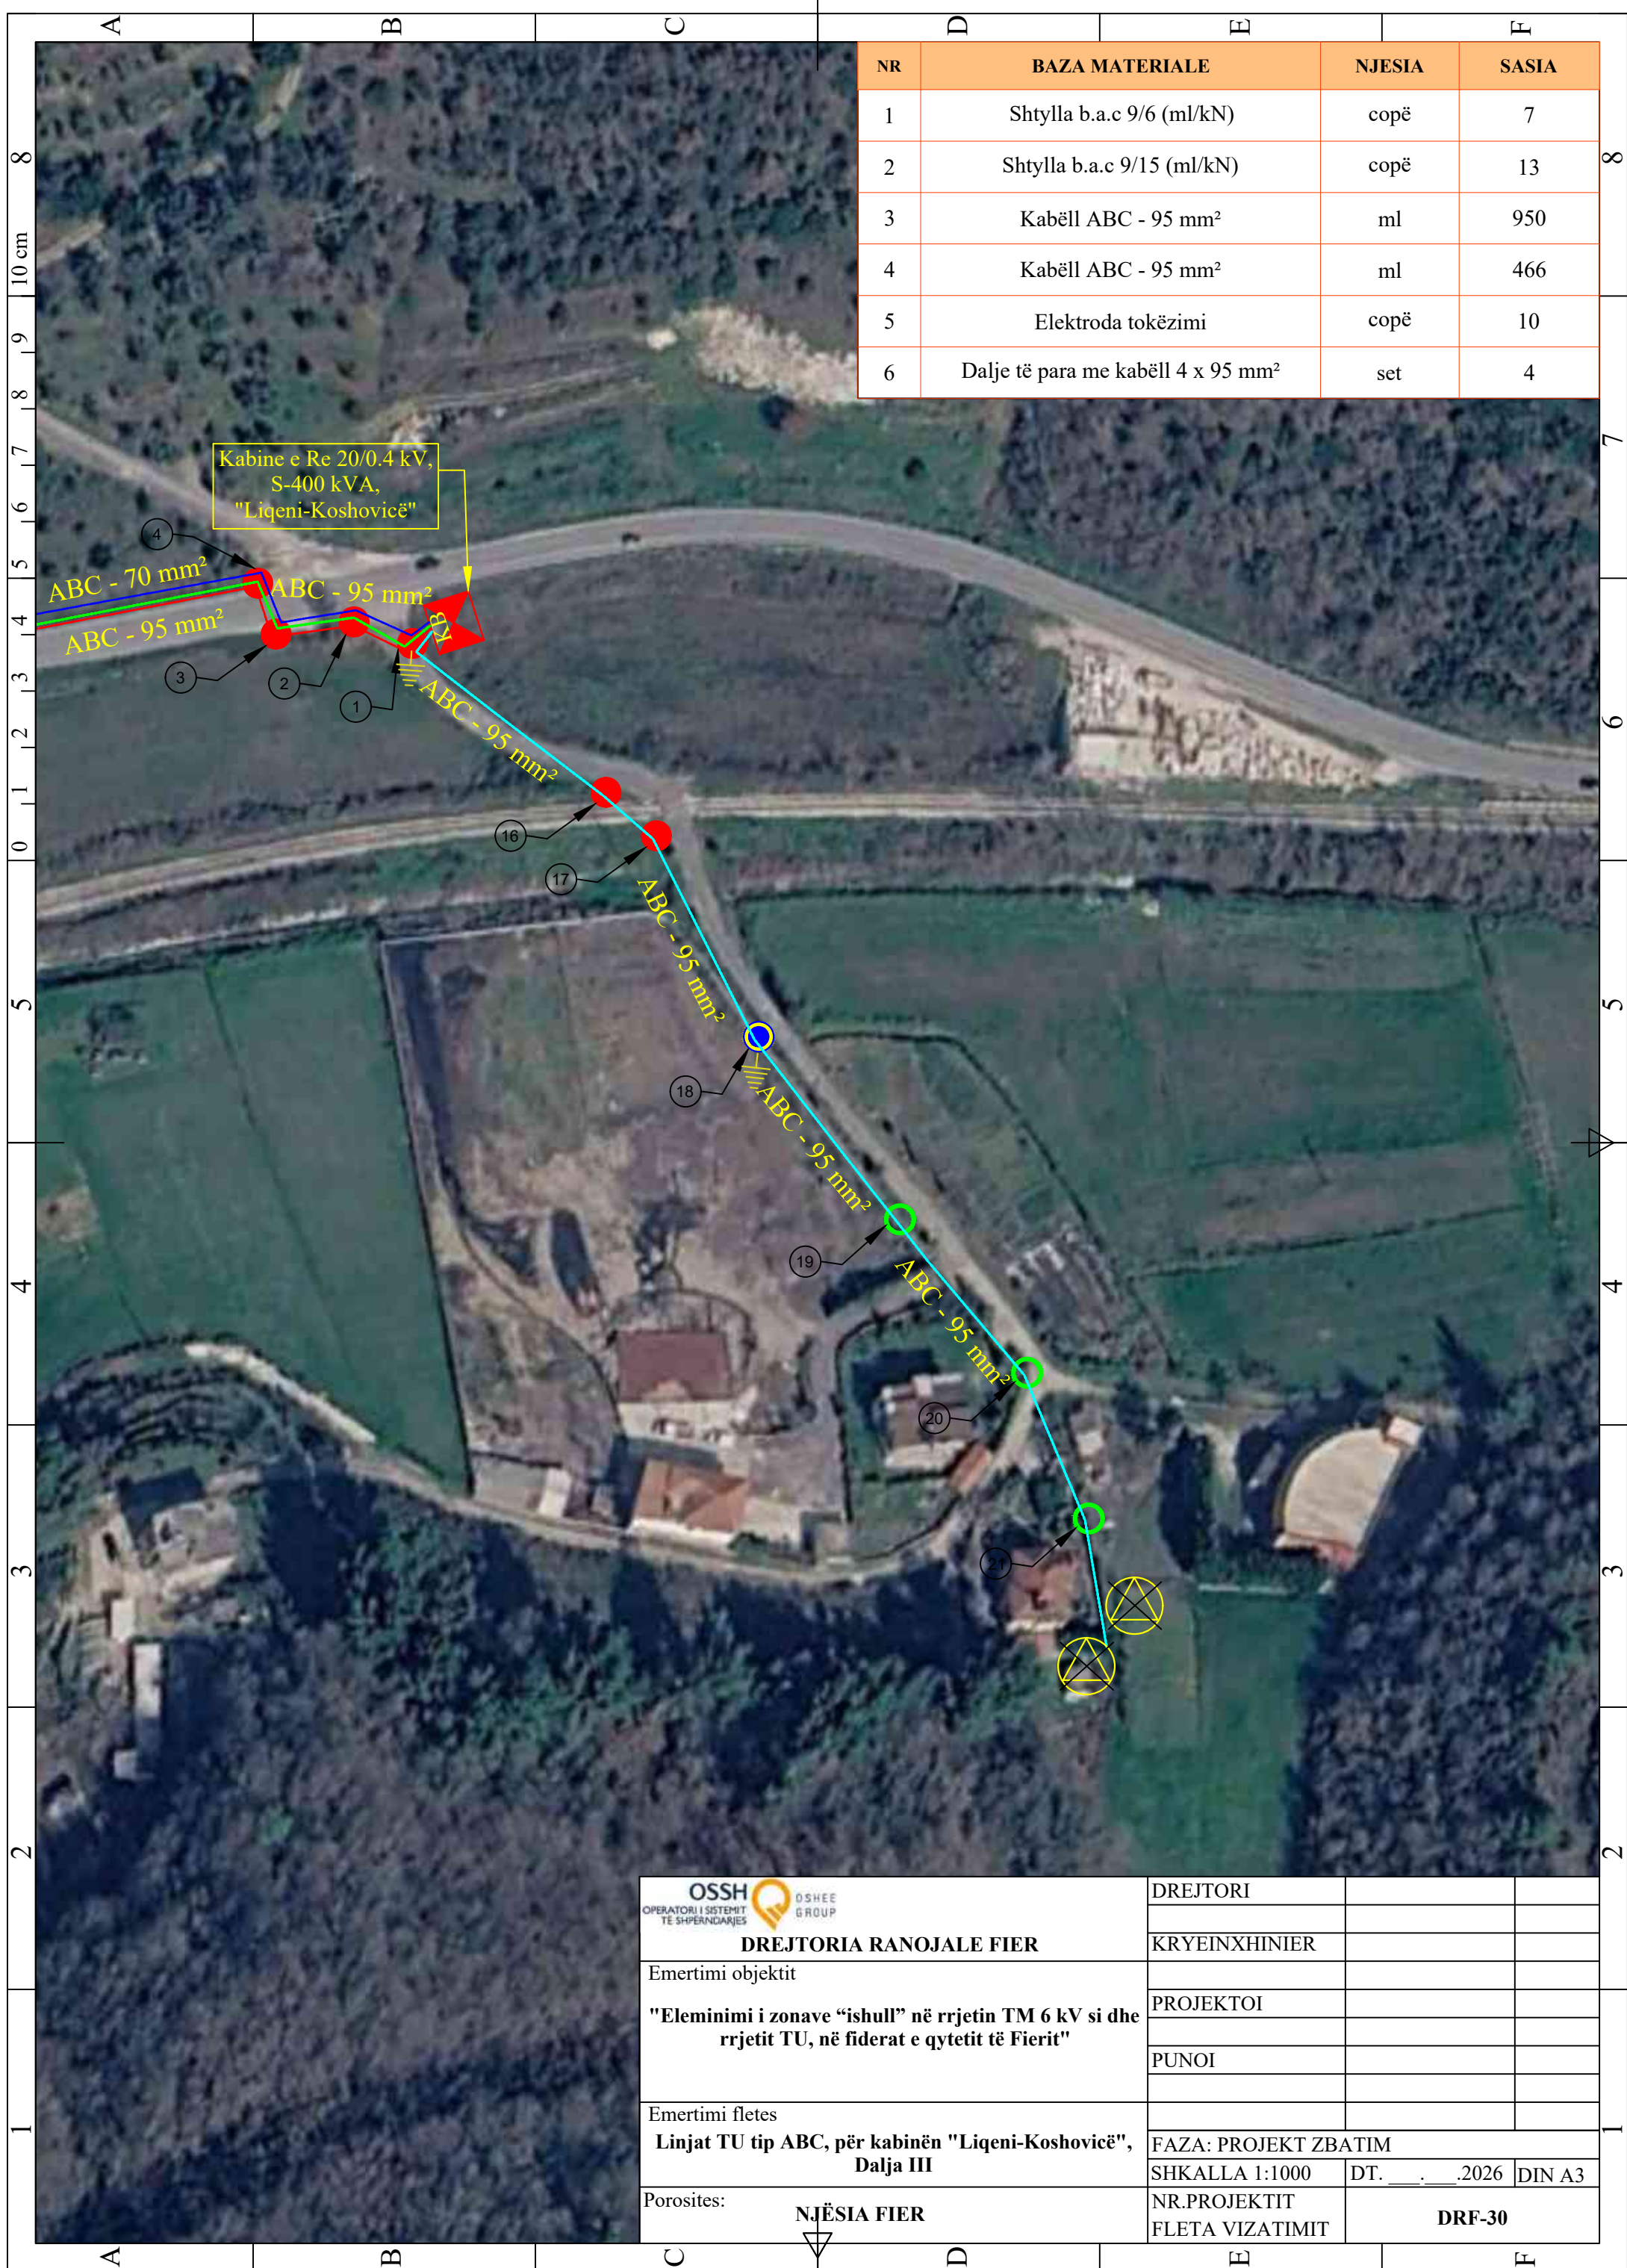

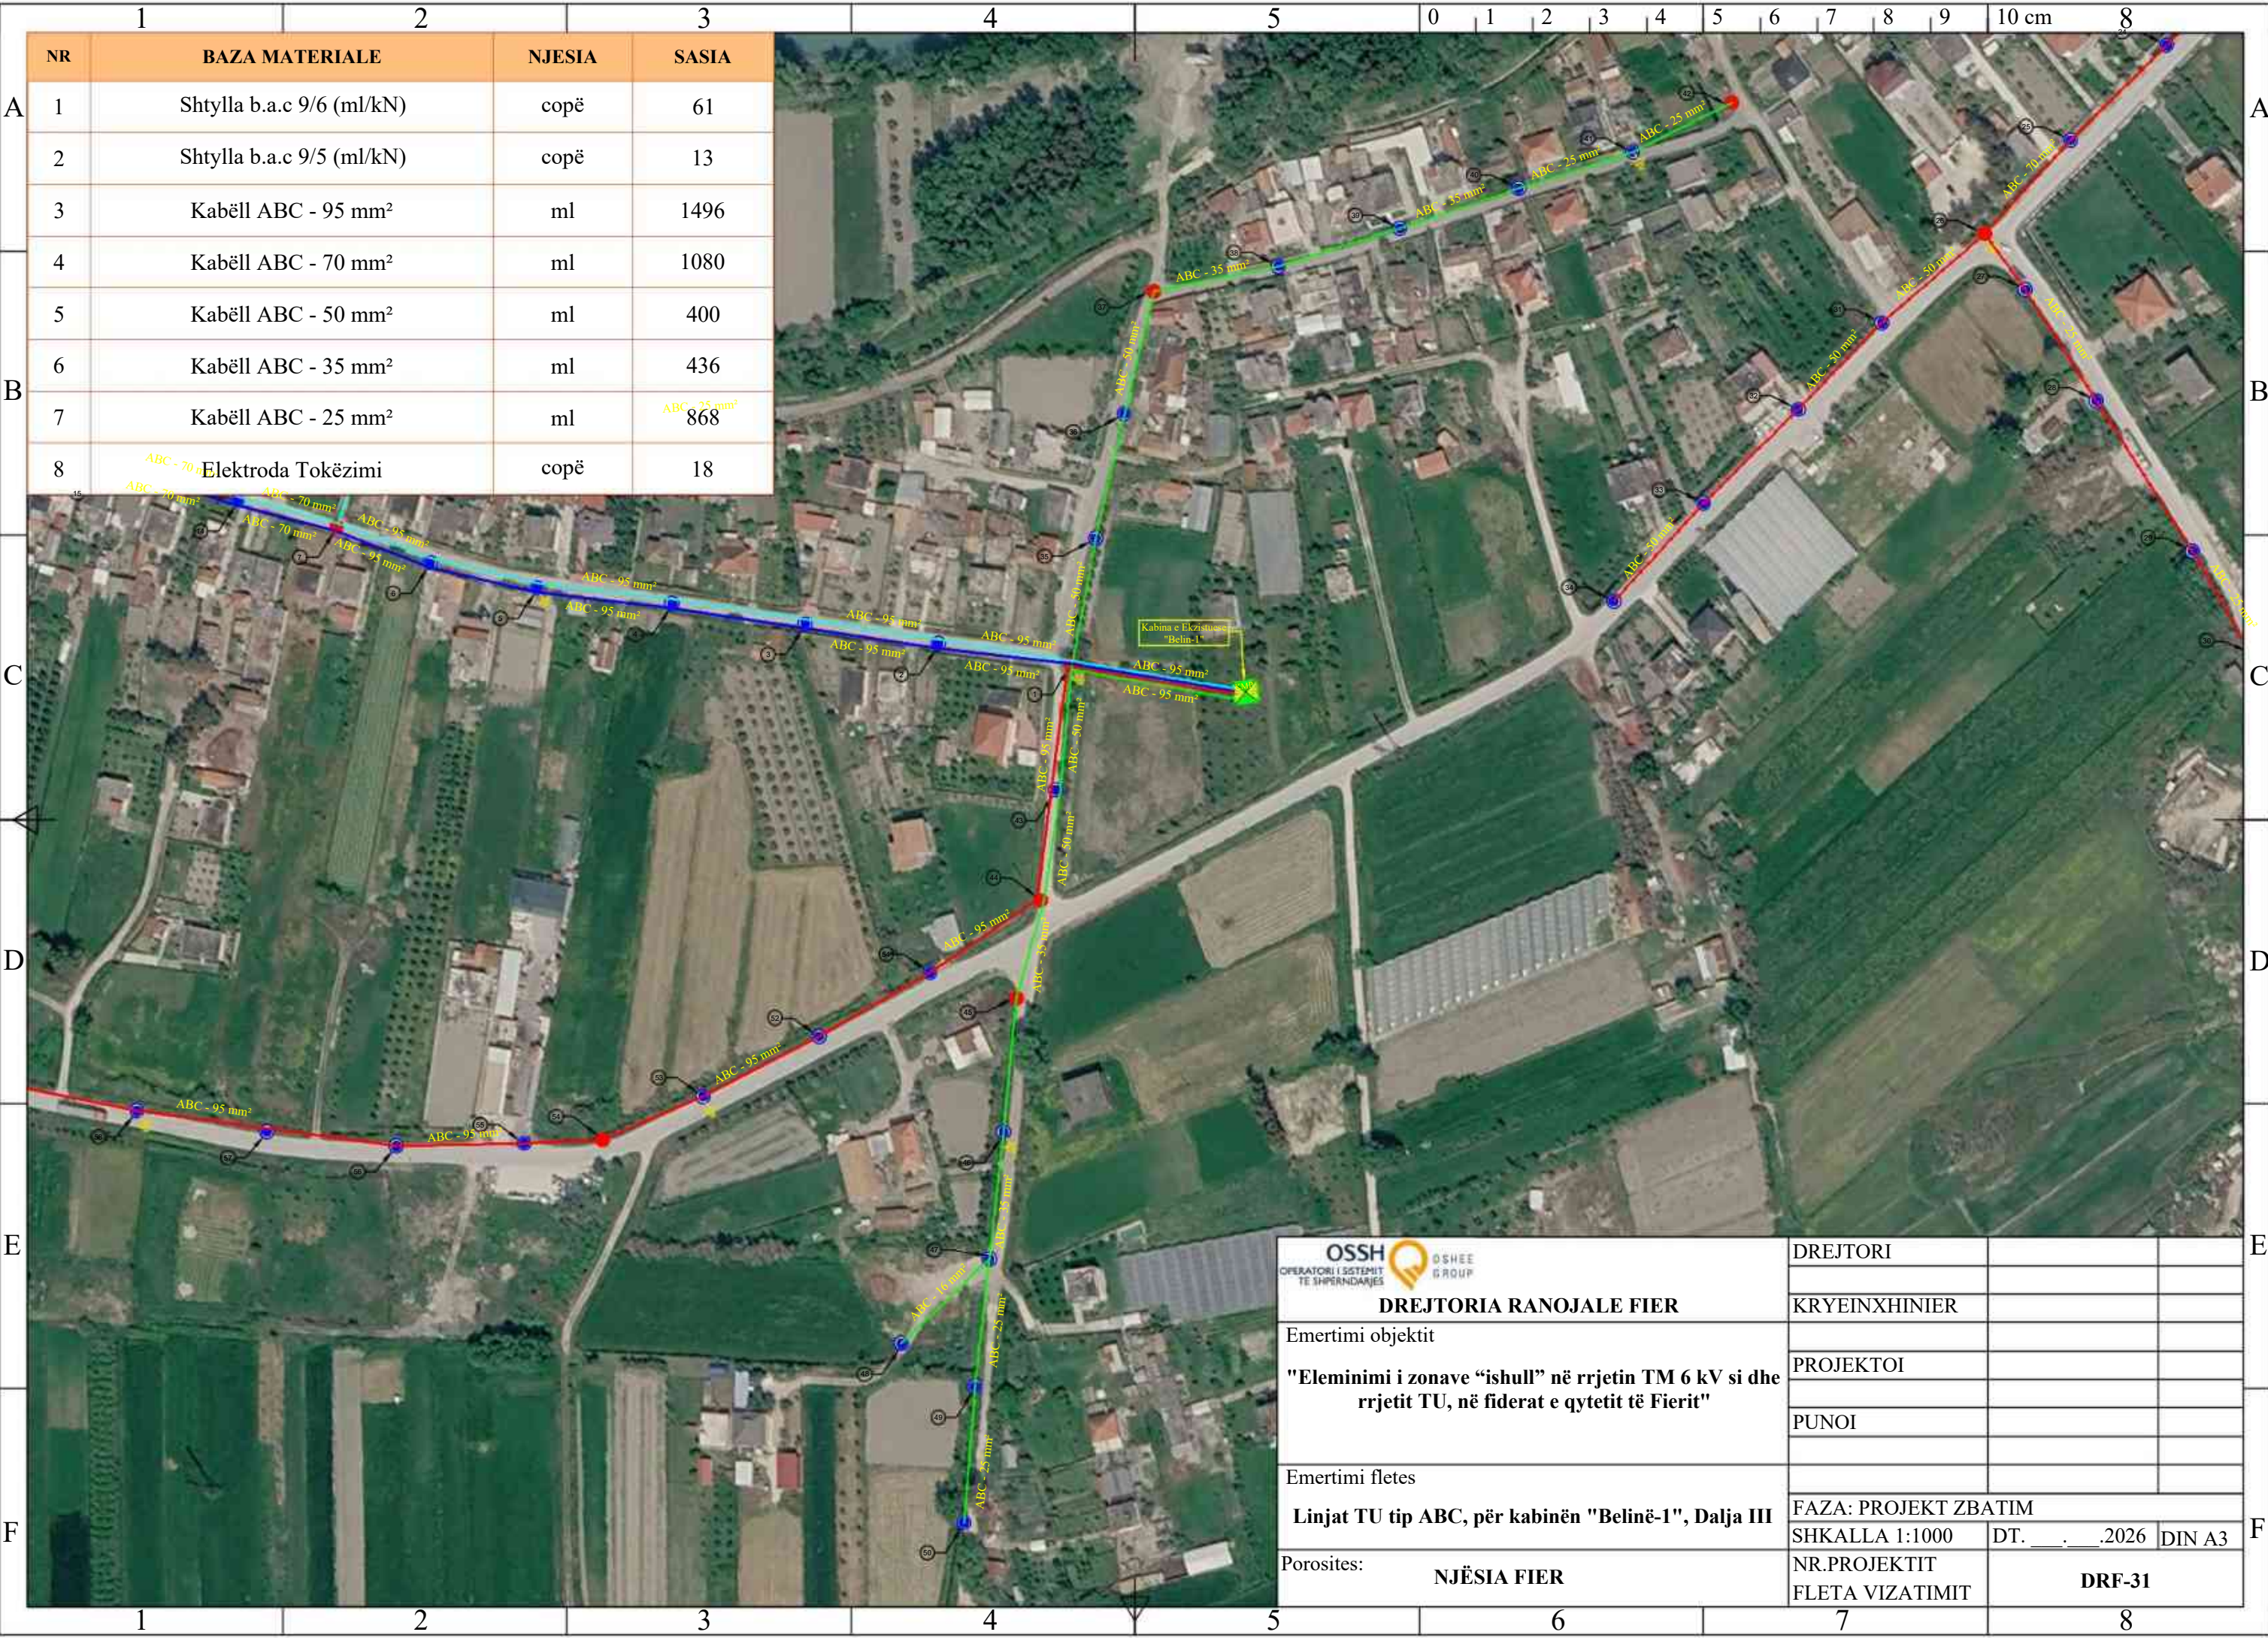


NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	61
2	Shtylla b.a.c 9/5 (ml/kN)	copë	13
3	Kabëll ABC - 95 mm²	ml	1496
4	Kabëll ABC - 70 mm²	ml	1080
5	Kabëll ABC - 50 mm²	ml	400
6	Kabëll ABC - 35 mm²	ml	436
7	Kabëll ABC - 25 mm²	ml	868
8	Elektroda Tokëzimi	copë	18

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linjat TU tip ABC, për kabinën "Belinë-1", Dalja III Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	DRF-31	
	FLETA VIZATIMIT		

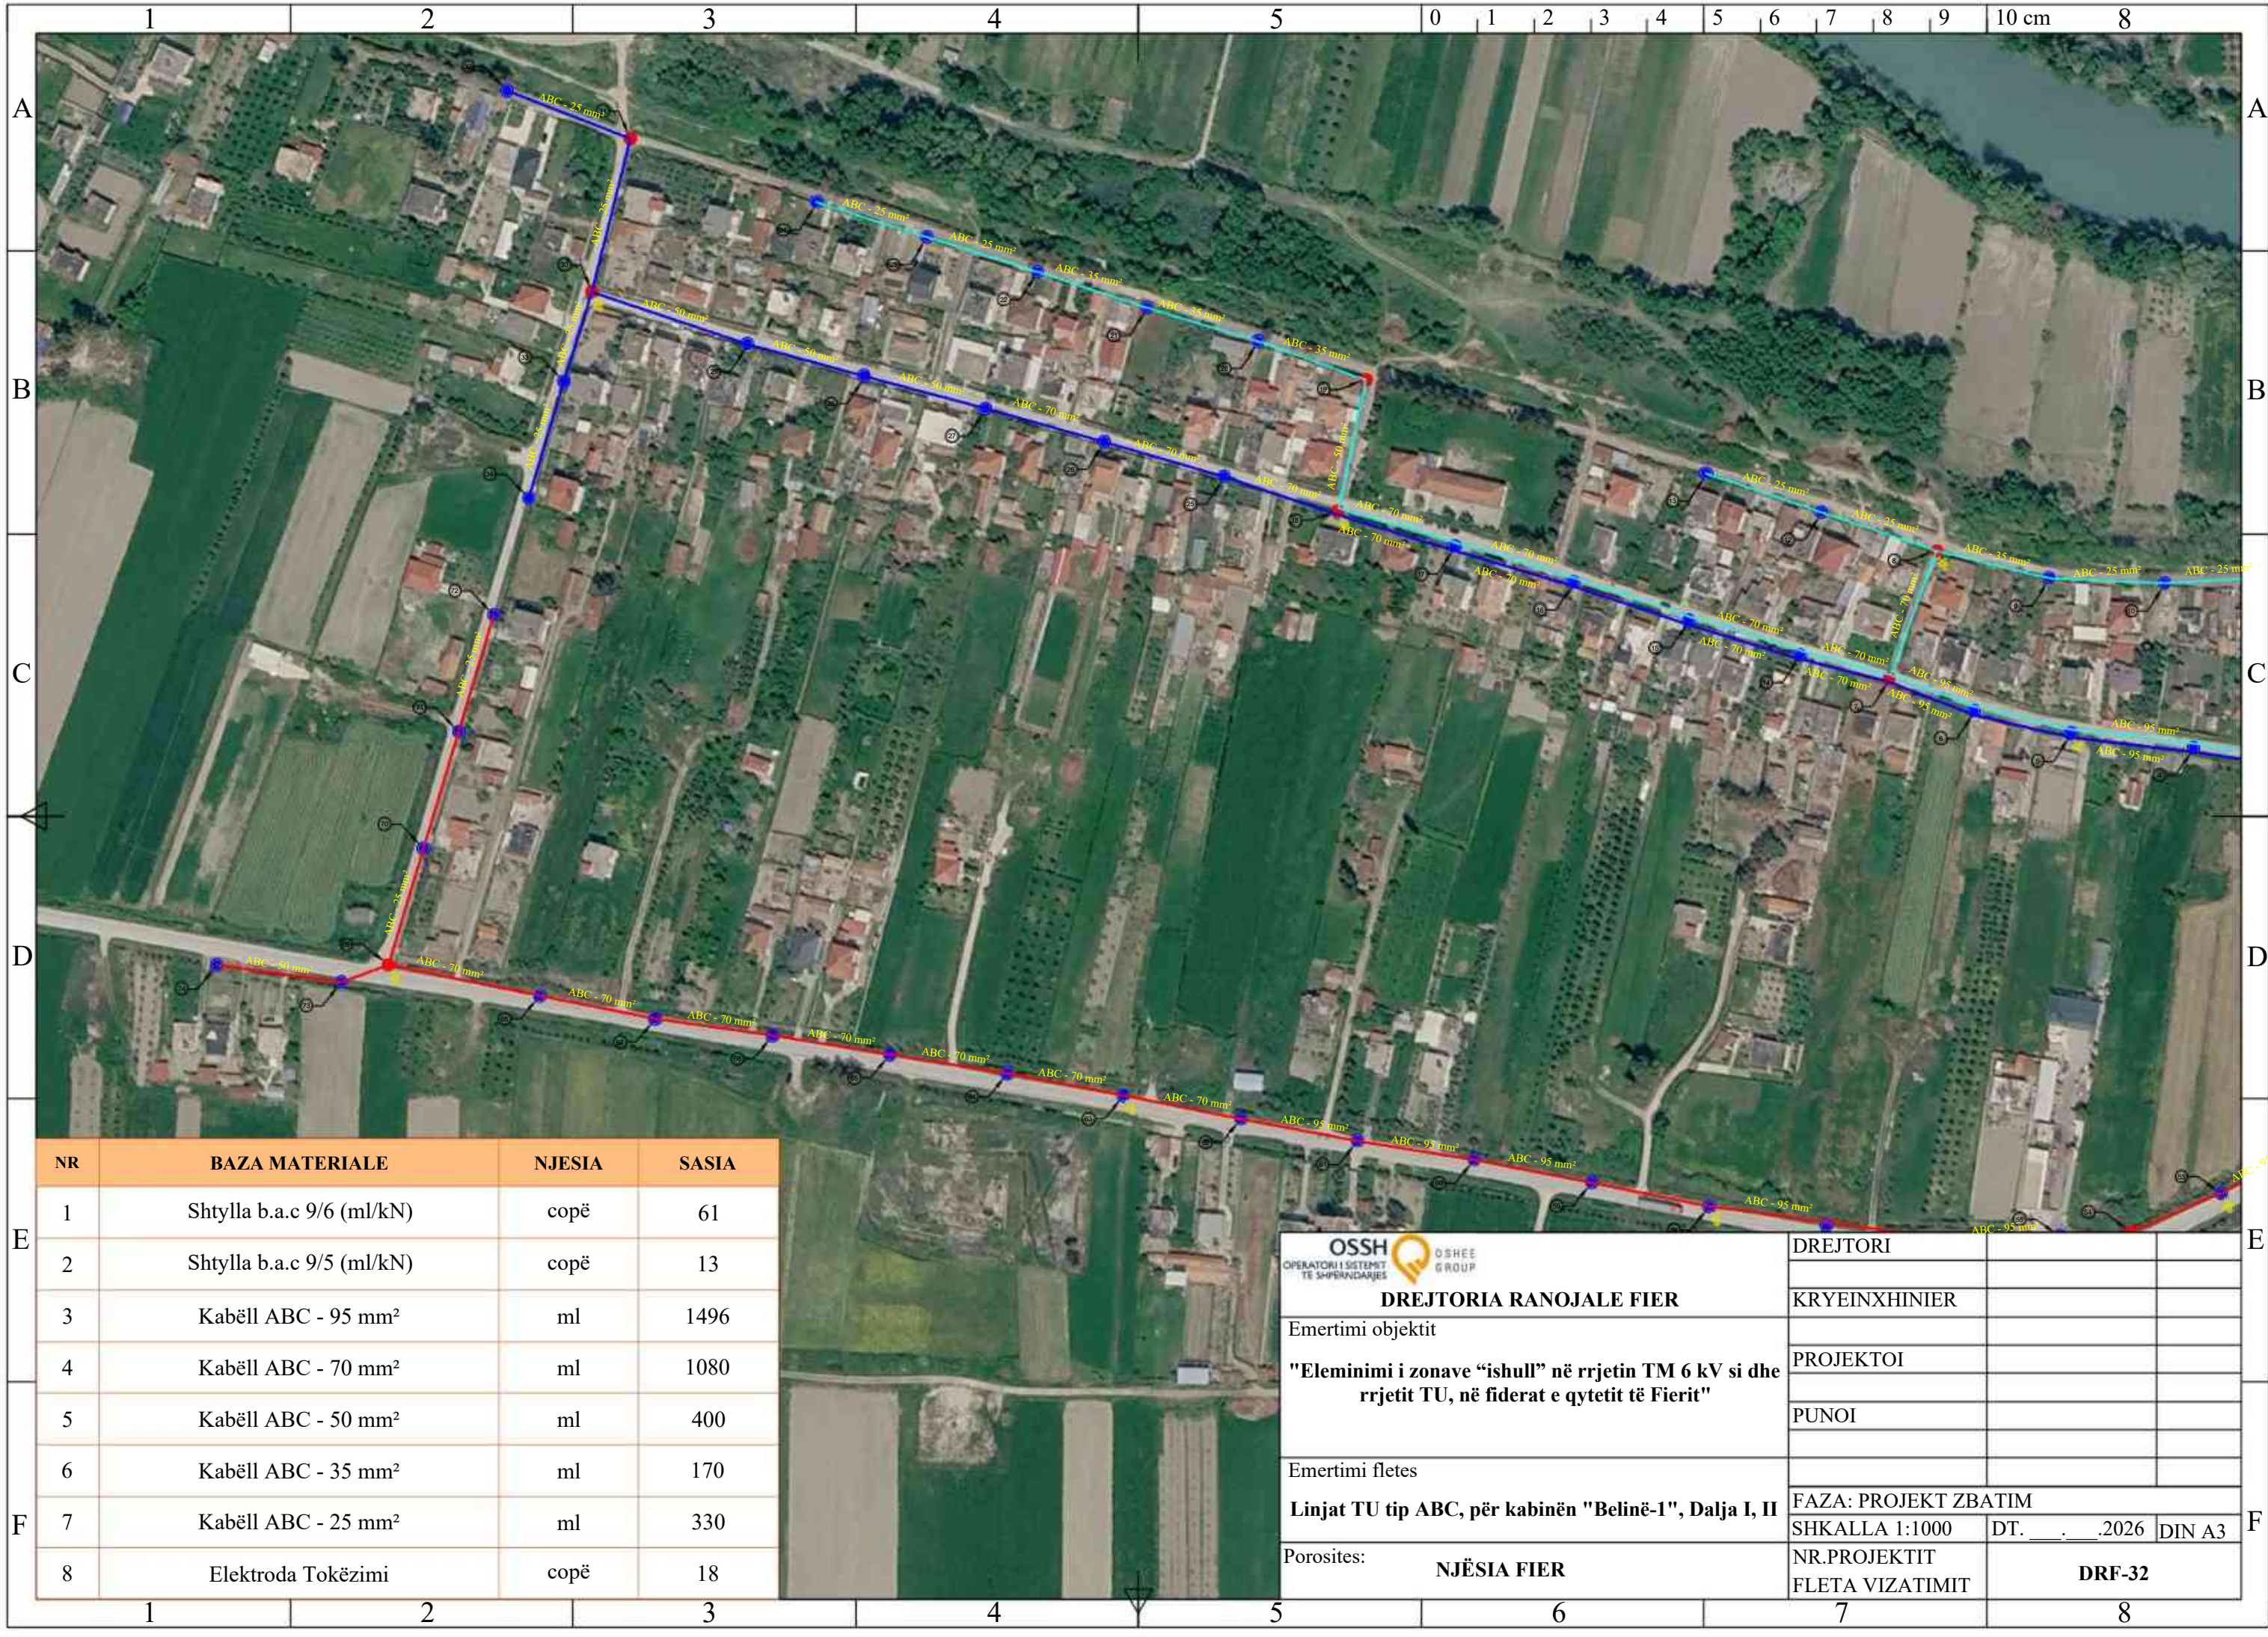

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	61
2	Shtylla b.a.c 9/5 (ml/kN)	copë	13
3	Kabëll ABC - 95 mm²	ml	1496
4	Kabëll ABC - 70 mm²	ml	1080
5	Kabëll ABC - 50 mm²	ml	400
6	Kabëll ABC - 35 mm²	ml	170
7	Kabëll ABC - 25 mm²	ml	330
8	Elektroda Tokëzimi	copë	18

OSSH OPERATORI I SËTIMIT TË SHPIRËNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eleminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linjat TU tip ABC, për kabinën "Belinë-1", Dalja I, II Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM	SHKALLA 1:1000	DT.2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	DRF-32	
	FLETA VIZATIMIT		

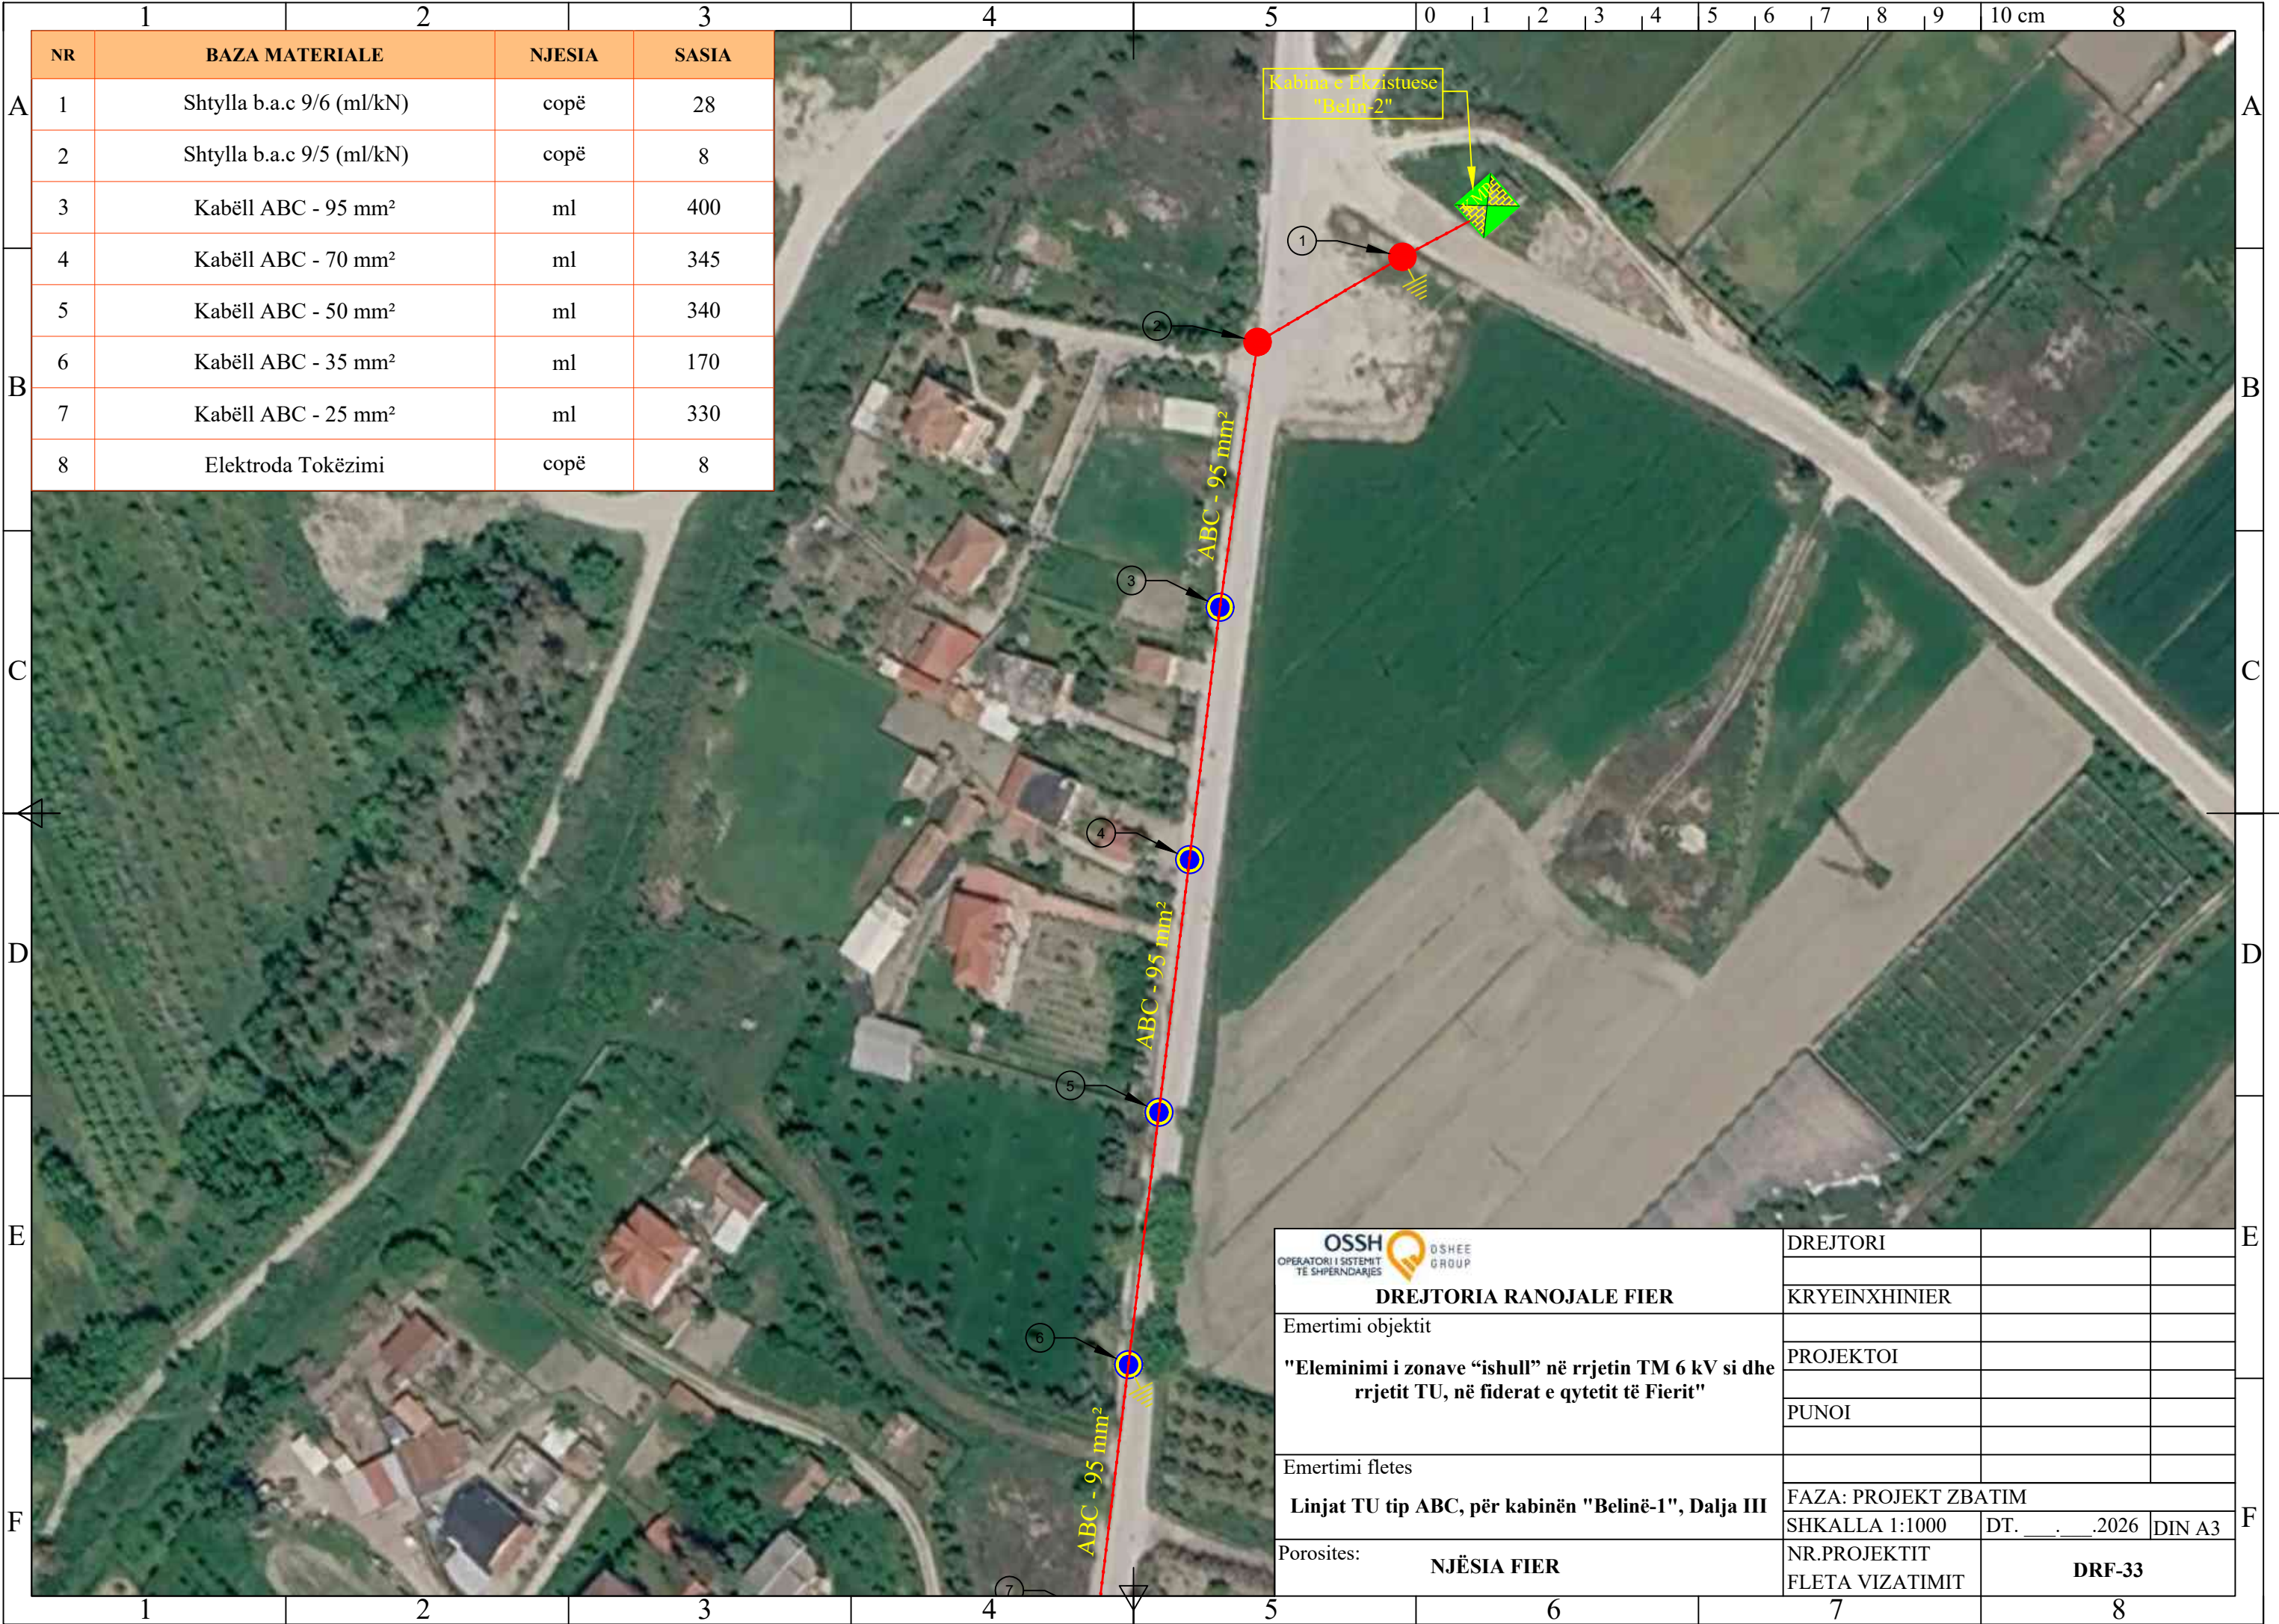

NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	28
2	Shtylla b.a.c 9/5 (ml/kN)	copë	8
3	Kabëll ABC - 95 mm²	ml	400
4	Kabëll ABC - 70 mm²	ml	345
5	Kabëll ABC - 50 mm²	ml	340
6	Kabëll ABC - 35 mm²	ml	170
7	Kabëll ABC - 25 mm²	ml	330
8	Elektroda Tokëzimi	copë	8

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
DREJTORIA RANOJALE FIER	Emertimi objektit		
	"Eliminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"		
	PROJEKTOI		
Emertimi fletes	PUNOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
Porosites:	NJËSIA FIER		
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		DRF-33

NR

BAZA MATERIALE

NJESIA

SASIA

1

Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)

copë

28

2

Shtylla b.a.c 9/5 (ml/kN)

copë

8

3

Kabëll ABC - 95 mm²

ml

400

4

Kabëll ABC - 70 mm²

ml

345

5

Kabëll ABC - 50 mm²

ml

340

6

Kabëll ABC - 35 mm²

ml

170

7

Kabëll ABC - 25 mm²

ml

330

8

Elektroda Tokëzimi

copë


8

DREJTORI		
KRYEINXHINIER		
PROJEKTOI		
PUNOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA 1:1000	DT. _____.2026	DIN A3
NR.PROJEKTIT		
FLETA VIZATIMIT	DRF-34	



NR	BAZA MATERIALE	NJESIA	SASIA
1	Shtylla b.a.c 9/6 (ml/kN)	copë	34
2	Shtylla b.a.c 9/5 (ml/kN)	copë	16
3	Kabëll ABC - 95 mm ²	ml	950
4	Kabëll ABC - 70 mm ²	ml	230
5	Kabëll ABC - 50 mm ²	ml	500
6	Kabëll ABC - 35 mm ²	ml	650
7	Kabëll ABC - 25 mm ²	ml	280
8	Elektroda Tokëzimi	copë	16

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES DREJTORIA RANOJALE FIER Emertimi objektit "Eliminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit" Emertimi fletes Linjat TU tip ABC, për kabinën "Mbyet", Dalja II, III Porosites: NJËSIA FIER	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM SHKALLA 1:1000 DT. _____.____.2026 DIN A3	NR.PROJEKTIT	DRF-35	
	FLETA VIZATIMIT		

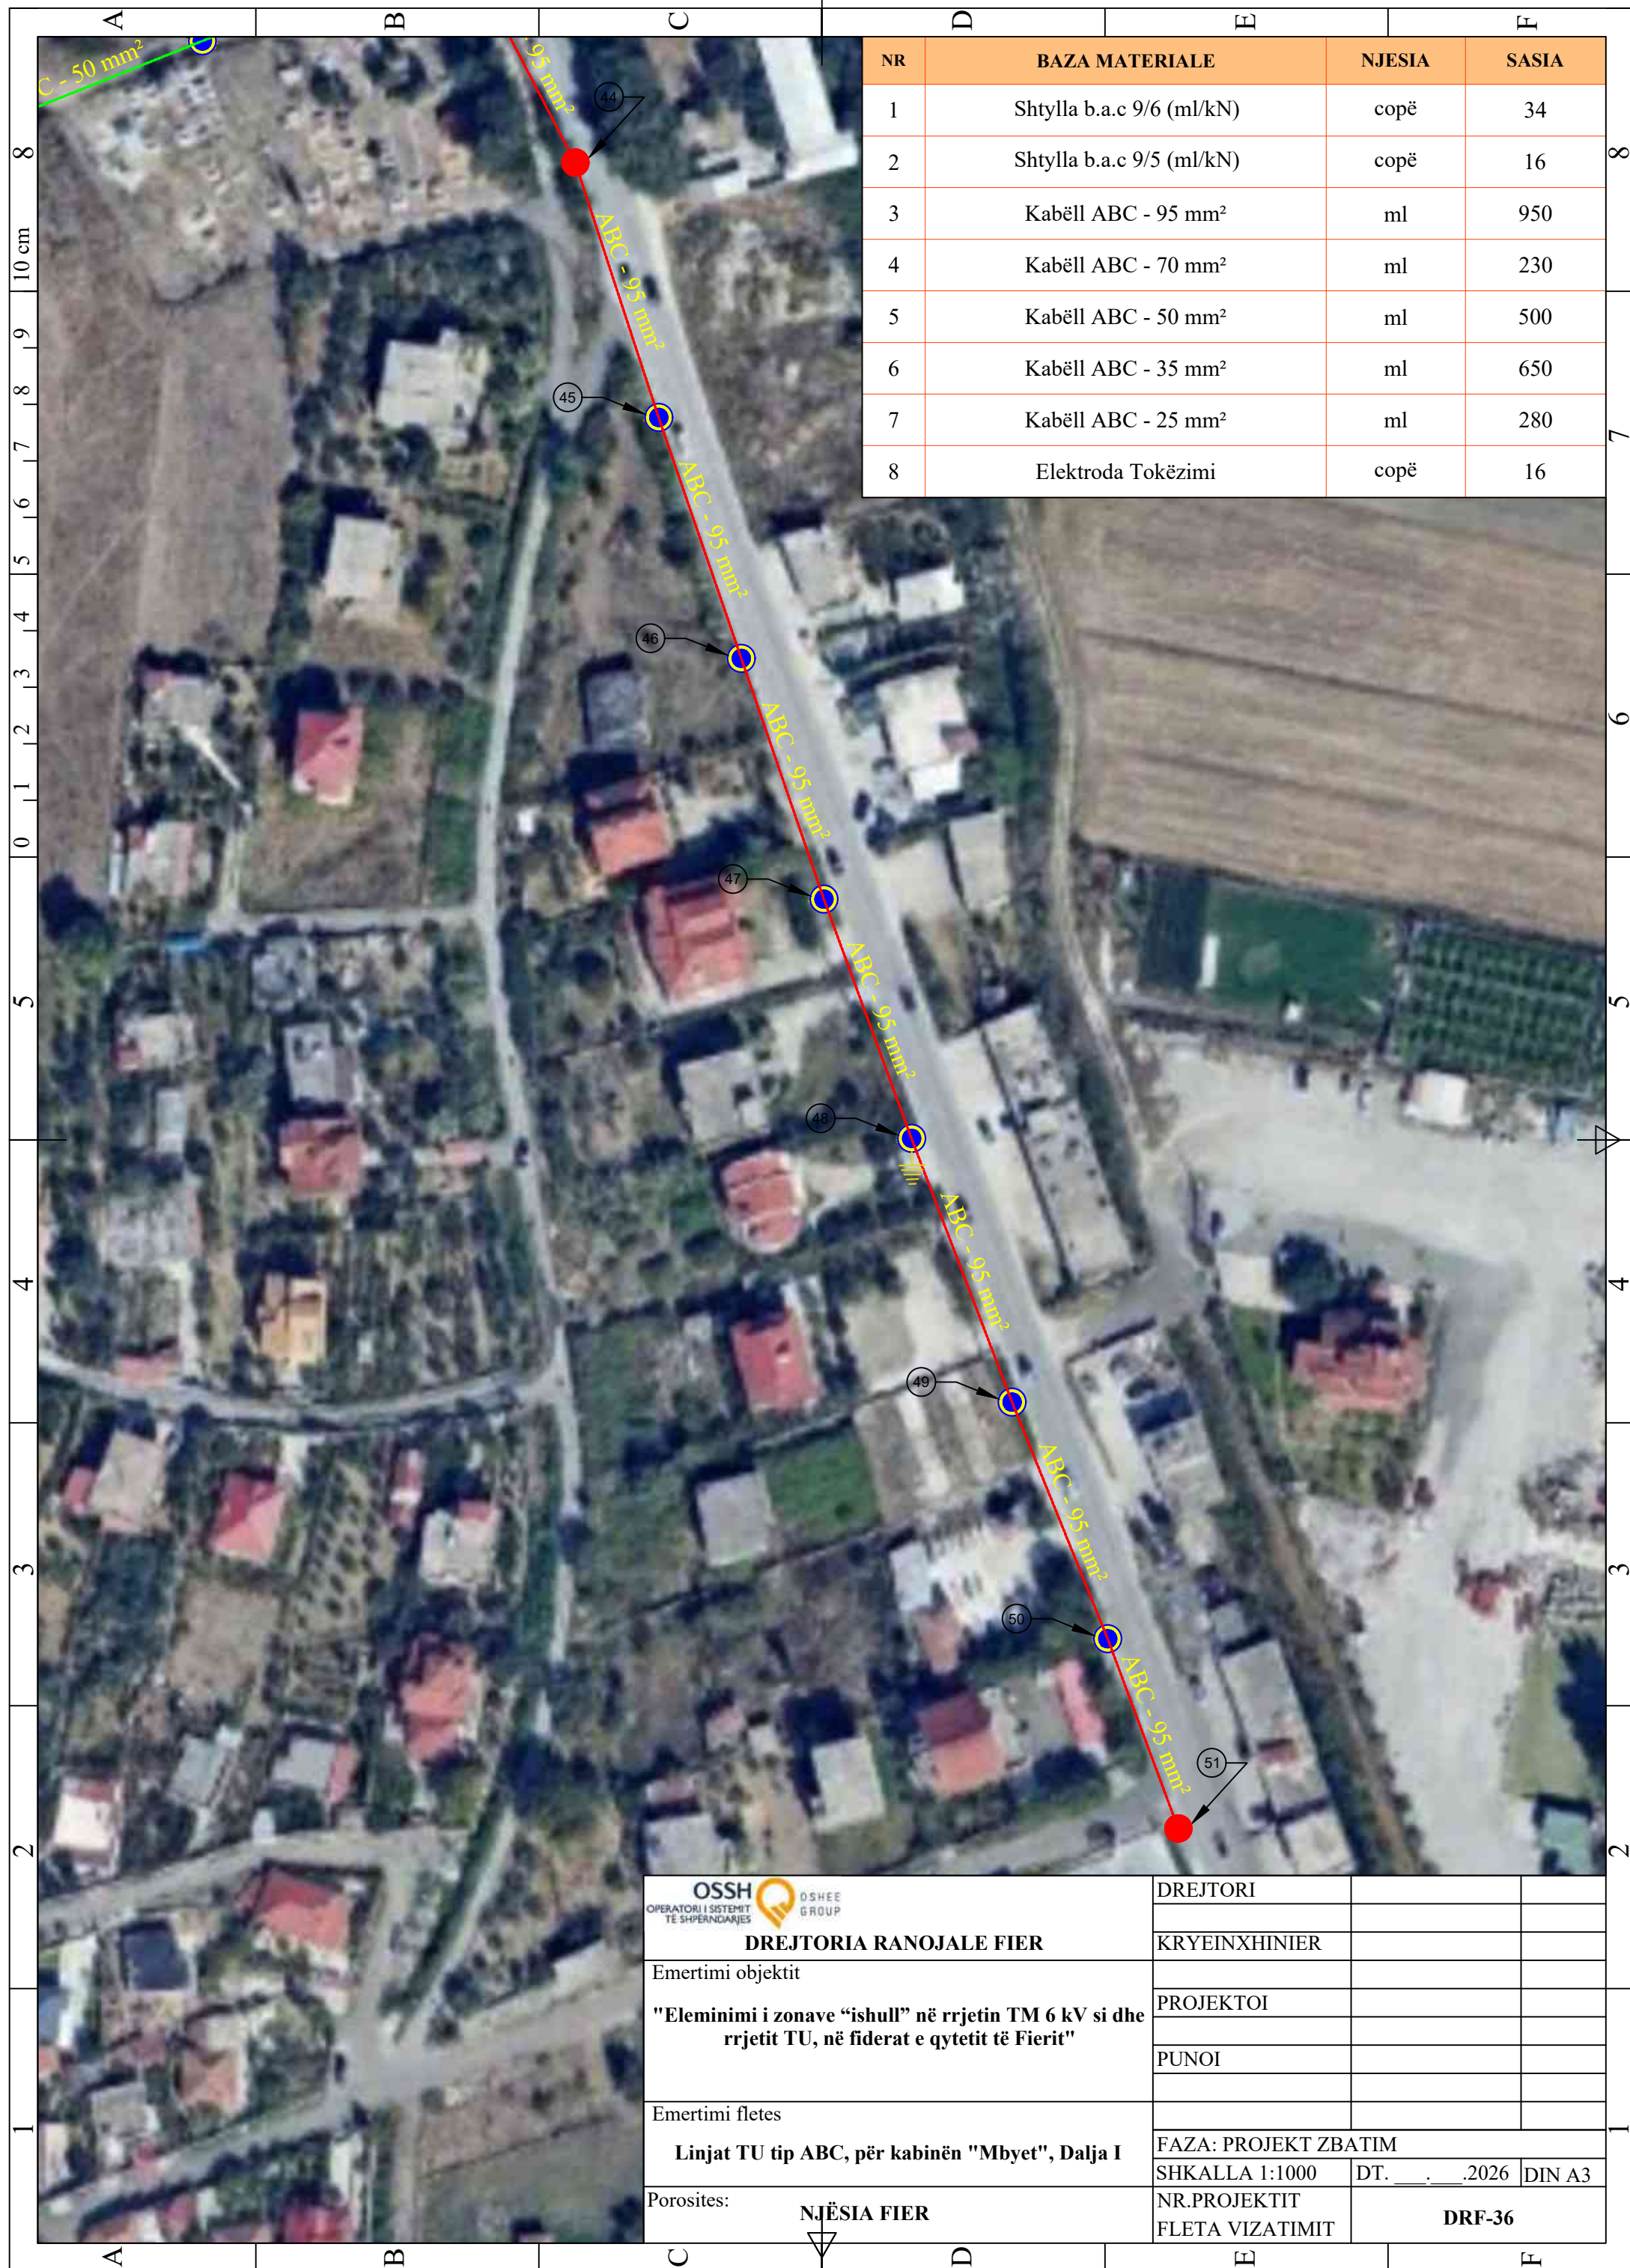

SHTRIRJA E NJE LINJE KABLLORE 6-20 KV NE RRUGE ME TOKE NATYRALE		SHTRIRJA E DY LINJAVE KABLLORE 6-20 KV NE RRUGE ME TOKE NATYRALE	
Shirit emertues Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=80 cm Rere e imet 0/4 mm h=40 cm Tulle e kuqe e plote Kabell 20 kV Al 3x(1x240) mm² Toke natyrale e pastruar dhe niveluar		Shirit emertues Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=80 cm Rere e imet 0/4 mm h=40 cm Tulle e kuqe e plote Kabell 20 kV Al 3x(1x240) mm² Toke natyrale e pastruar dhe niveluar	
SHTRIRJA E NJE LINJE KABLLORE 6-20 KV NE RRUGE ME ÇAKELL		SHTRIRJA E DY LINJAVE KABLLORE 6-20 KV NE RRUGE ME ÇAKELL	
Çakell makadam 0/65 mm h=10 cm Zhavorr 0/32 mm i ngjeshur h=20 cm Shirit emertues Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=50 cm Rere e imet 0/4 mm h=40 cm Tulle e kuqe e plote Kabell 20 kV Al 3x(1x240) mm² Toke natyrale e pastruar dhe niveluar		Çakell makadam 0/65 mm h=10 cm Zhavorr 0/32 mm i ngjeshur h=20 cm Shirit emertues Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=50 cm Rere e imet 0/4 mm h=40 cm Tulle e kuqe e plote Kabell 20 kV Al 3x(1x240) mm² Toke natyrale e pastruar dhe niveluar	

	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Prerjet tërthore të kanaleve	SHKALLA 1:1000	DT. __. __. 2026	DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
Porosites:	FLETA VIZATIMIT	DRF-37	

DREJTORIA RANOJALE FIER	
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	
Prerjet tërthore të kanaleve	
NJËSIA FIER	

Technical cross-section diagram of a roof structure. The total height is 120 cm, and the total width is 50 cm. The structure consists of the following layers from top to bottom:

- Çakell makadam 0/65 mm h=10 cm**: A 10 cm thick layer of macadam.
- Zhavorr 0/32 mm i ngjeshur h=20 cm**: A 20 cm thick layer of compacted gravel.
- Shirit emertues**: A red rectangular marker strip.
- Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=40 cm**: A 40 cm thick layer of selected material from the quarry.
- Tulle e kuqe e plate**: A red brick plate.
- Rere e imet 0/4 mm h=40 cm**: A 40 cm thick layer of bedding.
- Kabell TM 20 kV i futur ne Tub PVC Ø160mm (Me parete te trasha)**: A 20 kV TM cable installed in a 160 mm diameter PVC tube with thick walls.
- Beton C 16/20 h=10 cm**: A 10 cm thick layer of C16/20 concrete.
- Toke natyrale e pastruar dhe niveluar**: A layer of natural, cleaned, and leveled stones.

Technical cross-section diagram of a road pavement structure. The total height is 120 cm. The layers from top to bottom are:

- Çakell makadam 0/65 mm h=10 cm
- Zhavorr 0/32 mm i ngjeshur h=20 cm
- Shirit emertues
- Material i zgjedhur i nxjerre nga germimi h=40 cm
- Tulle e kuqe e plate
- Rere e imet 0/4mm H=20cm
- Kabell TM 20 kV i futur ne Tub PVC Ø160mm (Me parete te trasha)
- B/arme C16/20 H=10cm
- Toke natyrale e pastruar dhe niveluar

Dimensions:

- Vertical dimensions: 10, 20, 40.05, 40, 10 (summing to 120 cm).
- Horizontal dimensions: 7, 15, 14, 16, 7 (summing to 60 cm).

Technical drawing of a roof structure cross-section. The drawing shows a gabled roof with a vertical height of 300mm and a horizontal span of 520mm. The roof is supported by a blue frame. Two circular elements, likely pipes or ducts, are shown in the center, each containing three smaller circles. A label "HEKUR Ø 12 L=70cm" is present. A green dashed line indicates a section cut.


BULLON + UPE Ø14 mm

PROFIL (80X80X8)mm,9.66kg/ml



The drawing shows an L-shaped profile with a horizontal leg and a vertical leg. Both legs have a width of 80 mm. The thickness of the profile is 8 mm. Dimension lines and arrows indicate these measurements.

- 1.-NE KALIMIN E URAVE KABLLI DO TE KALOJE NE PJESEN ANESORE TE TYRE I MBESHITETUR NE TRAUN ANESOR TE URAVE. NE KETE PJESE DEJET E KABLLIT DO TE FUTEN NE TUB METALIK Ø219 mm, DHE NE TUB PLASTIK Ø200 mm.
- 2.-TUBAT DO TE MBAHEN NGA KONSTRUKSIONI METALIK QE DO TE VENDOSET NE CDO 1.5 m GJATE GJITHJE GJATESISE SE URES. KONSTRUKSIONI DO TE FIKSOHET NE BETON ME BULON + UPE M12.
- 3.-KONSTRUKSIONET LYHEN ME BOJE (2 MINIO + 1 BOJE).
- 4.-PASI KRYHET KALIMI I URAVE, KABLLOT VAZHDOJNE NE KANAL .
- 5.-TUBAT METALIK DHE KONSTRUKSIONET MBAJTESE TE TOKEZOHEN

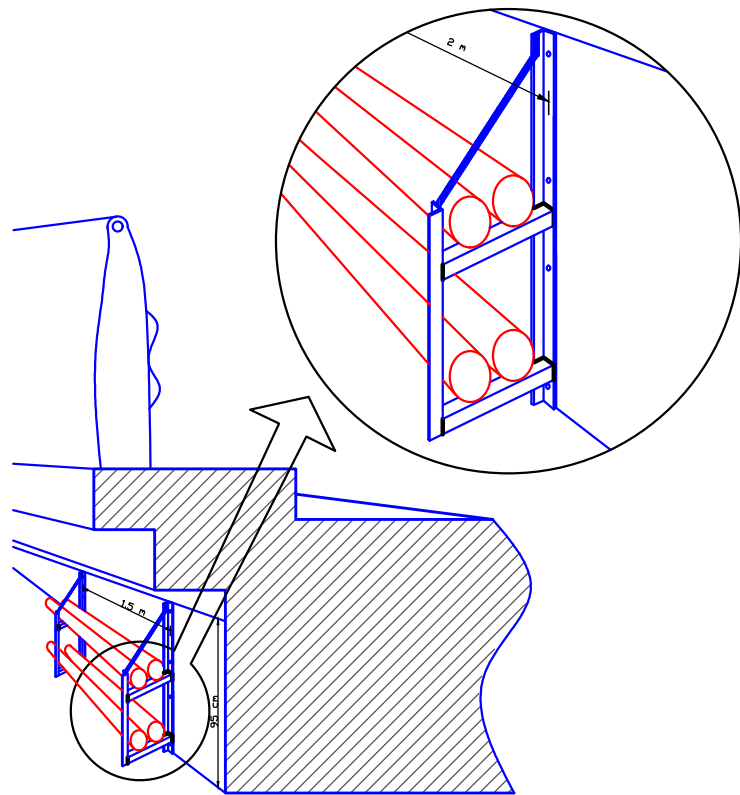

	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
DREJTORIA RANOJALE FIER			
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
Prerjet tërthore të kanaleve	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. ____ . ____ .2026	DIN A3
Porositës:  NJËSIA FIER	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-39	



	A	B	C	D	E	F																								
	SHËNIME TEKNIKE																													
	NGA IMPLEMENTIMI I KËTIJ PROJEKTI PREKEN NË MËNYRË DIREKTE ZONA PERIFERIKE E QYTETIT TE FIERIT, DHE ME KONKRETISHT RADOSTINJA DHE FERMA. TE CILAT KONSIDEROHEN ZONA KUFITARE E MBARIMIT TE QYTETIT DHE Fillimi i zonave rurale																													
	Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kablllove elektrik 20 kV, nentokesor te jenë sipas kritereve teknike dhe prerjeve terthore.																													
	Të gjitha kabinet e reja të jenë të pajisura me sinjalistikën e paralajmërimit të rrezikut.																													
	Trasete e ketij projekti jane te perbera si																													
	- PIKA 1 (KABINA VADHIZE-1) DO TE JETE LIDHJA TEK LINJA EKZISTUESE - SEGMENTI nga pika 1 deri ne pikën 5 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT - SEGMENTI nga pika 5 deri ne pikën 10 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE TOKE NATYRALE TE ZAKONSHME - SEGMENTI nga pika 10 deri ne pikën 17 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT - SEGMENTI nga pika 15 deri tek pika 22 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE BANKINEN E RRUGES, QE EShte ÇAKULL - SEGMENTI nga pika 22 deri ne pikën 32 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT - GJATE Gjithe segmentit kemi kalime kanalesh dhe urash, te cilat do te aplokojen detajet perkatese - LINJAT TU TE REJA KANE SI QELLIM ORGANIZIMIN E rrjetit ekzistues pasi do te kemi rikonfigurim kabinetash elektrike																													
	Përcaktimi i shesheve të ndërtimit të kabinetave është kryer sipas qëndrave të ngarkesave dhe sipas mundësive reale të hapsirave për vendosjen e kabinetave.																													
	Në preventivin e këtij projekti nuk është përfshirë vlera për truallin e kabinetave dhe lejet e ndërtimit.																													
	Materialet e demontuara pronë e ossh të dorëzohen në magazinat e drejtorisë rajonale durrës.																													
	Para fillimit të punimeve të merren lejet e punimeve dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar dhe të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, ost, telekom, ujësjellës, etj.).																													
	Për çdo ndryshim projekti të merret firma e projektuesëve.																													
	punimet të kryhen nën mbiqyrjen e personave fizikë ose juridikë të pajisur me certifikatë profesionale përkatëse.																													
	gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.																													
	GROPA DHE MONTIMI I SHTYLLES Rrëz e ngjeshur Beton C 16/20 h=100mm d h a b c Ø150 255 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Bazamenti i shtyllës 9/6kN</th> </tr> <tr> <th>Lloji i tokës</th> <th>h</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Argjile e forte</td> <td>1.6</td> <td>0.9</td> <td>0.9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Bazamenti i shtyllës 9/15kN</th> </tr> <tr> <th>Lloji i tokës</th> <th>h</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Argjile e forte</td> <td>1.8</td> <td>1.3</td> <td>1.3</td> </tr> </tbody> </table> NGJITJA E KABLLIT TU NE SHTYLLE DHE TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT Qafore per fiksimin e kabllit "30 x 4" Kabelli TU AL XLPE 4 x 95 mm² Targeta e fabrikës Numi i shtyllës Tabele e sigurimit teknik Mbrojtëse kablli Qafore "30 x 4" te saldura ne mbrojtësen e kabllit Tub plastik fleksibel Ø 90 mm Shirit tokezim i FeZn 40 x 4 mm Elektrode tokezimi "+" FeZn 1.5 ml						Bazamenti i shtyllës 9/6kN				Lloji i tokës	h	a	b	Argjile e forte	1.6	0.9	0.9	Bazamenti i shtyllës 9/15kN				Lloji i tokës	h	a	b	Argjile e forte	1.8	1.3	1.3
Bazamenti i shtyllës 9/6kN																														
Lloji i tokës	h	a	b																											
Argjile e forte	1.6	0.9	0.9																											
Bazamenti i shtyllës 9/15kN																														
Lloji i tokës	h	a	b																											
Argjile e forte	1.8	1.3	1.3																											
	DETAJE PER SHTRIRJEN E KABLLOVE TE TU ABC Per shtyllat ankerore te linjave ajrore ABC me percjelles alumini Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Emertimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kabell alumini ABC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tirantues celiku i galvanizuar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kabell alumini ABC per degezim</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tirantues ndermjtes celiku i galvanizuar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Nyje lidhese e izoluar</td> </tr> </tbody> </table> Per shtyllat ndermjtes te linjave ajrore ABC me percjelles Alumini me vetembajtje Shenime Teknike Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjtes ne shtyllat ndermjtes. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtylllore. per rastin e kablllove te aluminut, ne tirantuesin ankeror ose ndermjtes, fiksohet i gjithë kablli ose vetem percjellsa i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithë kablli.lidhja elektrike e percjellesave behet me nyje lidhese te izoluara.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te se njeites shtylle, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e nyjeve izoluese.						Nr	Emertimi	1	Kabell alumini ABC	2	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)	3	Tirantues celiku i galvanizuar	4	Kabell alumini ABC per degezim	5	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)	6	Tirantues ndermjtes celiku i galvanizuar	7	Nyje lidhese e izoluar								
Nr	Emertimi																													
1	Kabell alumini ABC																													
2	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)																													
3	Tirantues celiku i galvanizuar																													
4	Kabell alumini ABC per degezim																													
5	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)																													
6	Tirantues ndermjtes celiku i galvanizuar																													
7	Nyje lidhese e izoluar																													
	DETAJE PER FUNIZIMIN E ABONENTEVE NGALINJAT KABLLORE TE TU ME PERCJELLES ABC Linja me percjelles alumini me vetembajtje Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Emertimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kabell alumini</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aksesor shtyllor celik i galvanizuar(qafore)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tirantues ankeror celik i galvanizuar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nyje lidhese e izoluar</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aksesor shtyllor i abonentit celik i galvanizuar(qafore)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tirantues ankeror i thjeshte celik i galvanizuar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kabell koaksial</td> </tr> </tbody> </table> Linja me percjelles bakri Shenime Teknike Linjat ajrore me percjellsa te izoluar	Nr	Emertimi	1	Kabell alumini	2	Aksesor shtyllor celik i galvanizuar(qafore)	3	Tirantues ankeror celik i galvanizuar	4	Nyje lidhese e izoluar	5	Aksesor shtyllor i abonentit celik i galvanizuar(qafore)	6	Tirantues ankeror i thjeshte celik i galvanizuar	7	Kabell koaksial													
Nr	Emertimi																													
1	Kabell alumini																													
2	Aksesor shtyllor celik i galvanizuar(qafore)																													
3	Tirantues ankeror celik i galvanizuar																													
4	Nyje lidhese e izoluar																													
5	Aksesor shtyllor i abonentit celik i galvanizuar(qafore)																													
6	Tirantues ankeror i thjeshte celik i galvanizuar																													
7	Kabell koaksial																													

. GJATË ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TË SHTRIRJES SË KABLLOVE ELEKTRIK 20 kV, NENTOKESOR
 TE JENË SIPAS KRITEREVE TEKNIKE DHE PRERJEVE TERTHORE.

TË GJITHA KABINAT E REJA TË JENË TË PAJISURA ME SINJALISTIKËN E PARALAJMËRIMIT TË RREZIKUT.

TRASETE E KETIJ PROJEKTI JANE TE PERBERA SI

- PIKA 1 (KABINA VADHIZE-1) DO TE JETE LIDHJA TEK LINJA EKZISTUESE
- SEGMENTI NGA PIKA 1 DERI NE PIKEN 5 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT
- SEGMENTI NGA PIKA 5 DERI NE PIKEN 10 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE TOKE NATYRALE TE ZAKONSHME
- SEGMENTI NGA PIKA 10 DERI NE PIKEN 17 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT
- SEGMENTI NGA PIKA 15 DERI TEK PIKA 22 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE BANKINEN E RRUGES, QE ESHTË ÇAKULL
- SEGMENTI NGA PIKA 22 DERI NE PIKEN 32 TRASEJA DO TE ZHVILLOHET NE ASFALT
- GJATE GJITHE SEGMENTIT KEMI KALIME KANALESHE DHE URASH, TE CILAT DO TE APLOKOHEN DETAJET PERKATESE
- LINJAT TU TE REJA KANE SI QELLIM ORGANIZIMIN E RRJETIT EKZISTUES PASI DO TE KEMI RIKONFIGURIM KABINASH ELEKTRIKE
- PËRCAKTIMI I SHESHEVE TË NDËRTIMIT TË KABINAVE ËSHTË KRYER SIPAS QËNDRAVE TË NGARKESAVE DHE SIPAS MUNDËSIVE REALE TË HAPSIRAVE PËR VENDOSJEN E KABINAVE.

NË PREVENTIVIN E KËTIJ PROJEKTI NUK ËSHTË PËRFSHIRË VLERA PËR TRUALLIN E KABINAVE DHE LEJET E NDËRTIMIT.


MATERIALET E DEMONTUARA PRONË E OSSH TË DORËZOHEN NË MAGAZINAT E DREJTORISË RAJONALE DURRËS.

· PARA FILLIMIT TË PUNIMEVE TË MERREN LEJET E PUNIMEVE DHE TË RIBËHET AZHURNIMI I TRASESË SË LINJËS PËR TË RIPARË STRUKTURAT E TRASESË NGA NDRYSHIMET E MUNDSHME QË MUND TË KETË PËSUAR DHE TË MERREN LEJET NË INSTITUCIONET PËRKATËSE (BASHKI, OST, TELEKOM, UJËSJELLËS, ETJ.).

PËR ÇDO NDRYSHIM PROJEKTI TË MERRET FIRMA E PROJEKTUESËVE.

PUNIMET TË KRYHEN NËN MBIQYRJEN E PERSONAVE FIZIKË OSE JURIDIKË TË PAJISUR ME CERTIFIKATË PROFESIONALE PËRKATËSE.

GJATË KRYERJES SË PUNIMEVE TË ZBATOHET ME RIGOROZITET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TEKNIK.

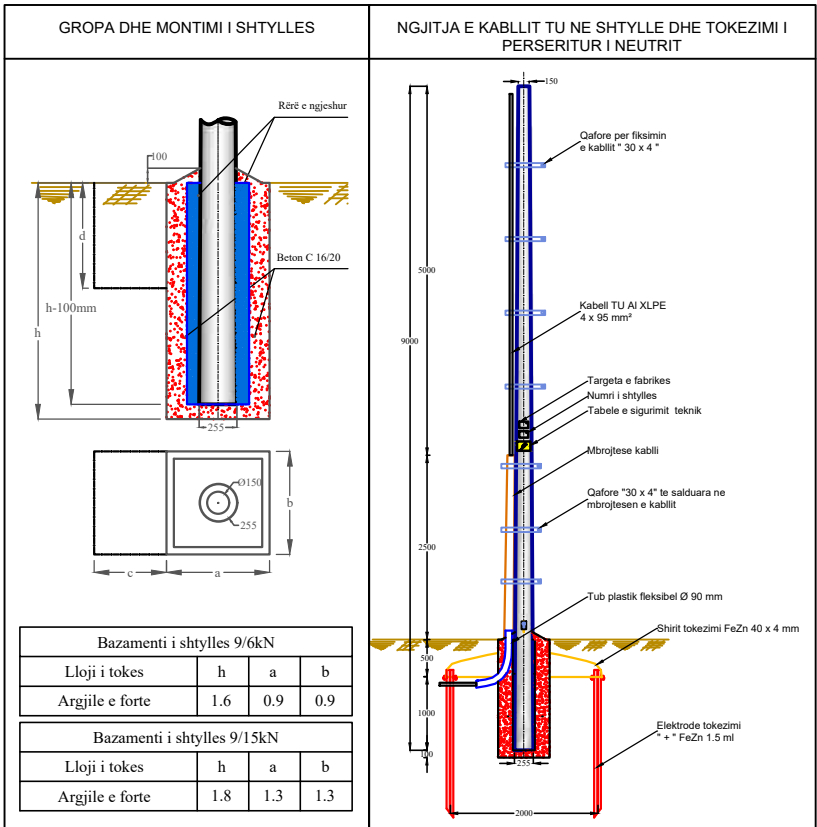

SHENIME

Nmuri i elektrodave të tokezimit është orientues. Sasia e tyre është në funksion të aritjes së vlerës së rezistencës së tokezimit. $R_t \leq 10 \Omega$ për tokezimin e përsëritur të nultit në shtyllat e linjes TU. Thellessia e ngjules së elektrodave është 0.5 m nën kuotën 0.0, nëse nuk arrihet "Rt" e kërkuar të shtohet numri i elektrodave.

Distanca midis dy elektrodave të tokezimit është 2 m. Bashkimi i elektrodave të kryhet me shirit çeliku të zinkuar 40 x 4 mm deri tek shkeputesi i tokezimit.

Tokezimi në gjatësinë e shtyllës është i parapregatitur nga fabrika prodhuese e shtyllave.

Në daljen e sipërme tokezimi vazhdon me litar çeliku të zinkuar Ø12 mm.


Gropa hapet sipas permases të dhëna në projekt (specifikim teknik). Në vendin ku do të vendoset shtylla vendoset një tub me diametër të dhënë në projekt (me i madh së diametri i fundit të shtyllës), vendoset tubi fleksibel Ø 90 mm me gjatësi 1 m për ngjitjen e kablove në shtyllë sipas pozicionit dhe këndit të përcaktuar në projekt rezja e kthimit të tubit të jetë nga 70 deri në 80 cm, dy anet e tubit fleksibel izolohen që të mos bllokohen. Betonohet gropa, pasi është mpiksur pak beton hiqet tubi me diametër me të madh së diametri i fundit të shtyllës dhe lihet që të statizonohet betoni. Të zbatohen ktz-të (kushtet teknike të zbatimit) për punime betoni dhe betonarme.

Vendoset shtylla në vendin e saj dhe hapërisa midis shtyllës dhe betonit mbushet me rërë dhe ngjeshet.

Fundi i shtyllës mbulohet me beton me pjersji si në projekt.


Permasat janë në mm.

Materialet dhe dimensionet që do të përdoren do të jenë në përputhje të plot me standartet e OSHEE në momentin e ndërtimit.

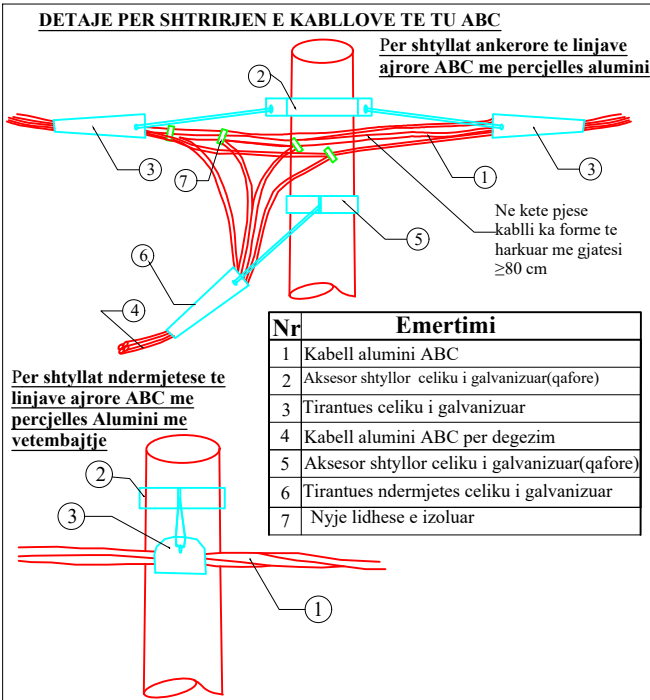


Shenime Teknike

linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te furnizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesia ankerore, ne shtylla fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore, per rastin e kablllove te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithe kablli ose vetem percjellsa i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithe kablli.lidhja elektrike e percjellsave behet me nje lidhese te izoluar.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te se njejtes shtylle, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e njeve izoluese.

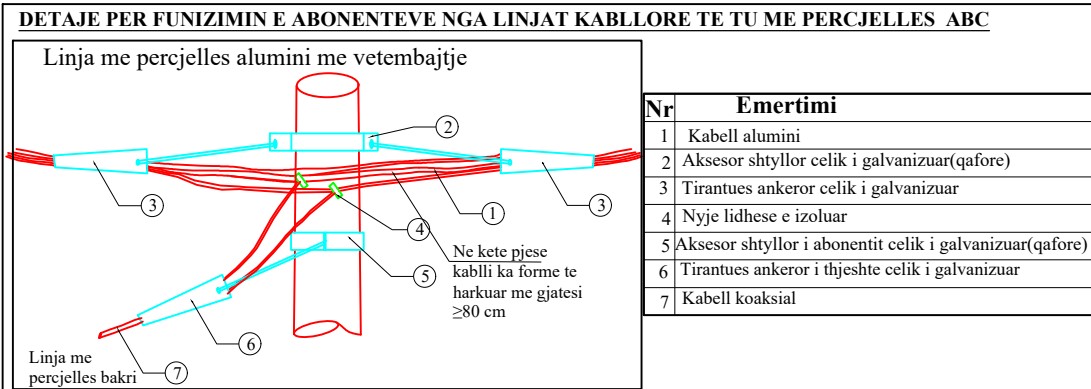

Shenime Teknike

Linjat ajrore me percejllsa te izoluar me vetemabajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percejllsave ABC me vetemabajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkatese.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetes. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore. per rastin e kablllove te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithje kablli ose vetem percejllsi i neutrit ne vartesi te llojit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithje kablli.aksesori shtyllor per abonentin montohet 20-25 cm ne poshte se aksesori shtyllor.lidhja elektrike e percejllsave behet me nje lidhese te izoluar.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te shtylles, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejojte vendosjen e njeve izoluesene qofte se ne te njejten shtylle lidhen dy apo me shume abonente, duhet qe distanca ndermjet kablllove koaksiale qe ndodhen prane njeri tjetrit te mos jete me e vogel se 20 mm. gjithashtu duhet qe distanca ndermjet dy skajeve te brendeshme te njeve izoluese(distanca me e afert ndermjet dy njeve fqinje) te vendosura ne te njejten faze(apo ne neuter), te mos jete me e vogel se 50 mm.

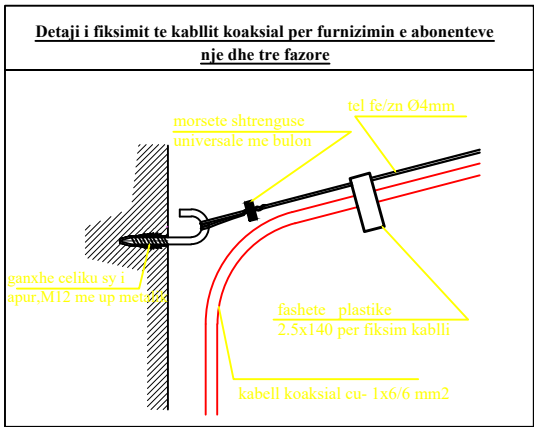

	DREJTORI		
	KRYEINXHINIER		
Emertimi objektit			
"Eleminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emertimi fletes			
Shënimet teknike dhe detaje instalimi	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1000	DT. __.__.2026	DIN A3
Porosites:	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	DRF-41	