

REPUBLIKA E SHQIPERISE

PROJEKT NDRICIMI I RRUGES

OBJEKTI: ""REHABILITIMI I GALERISE SE CIMENTIMIT NE
KUOTEN 296 MMND NE SHPATULLEN E MAJTE TE DIGES
FIERZE""

PROJEKT ZBATIMI


STUDIO "A&E ENGINEERING"

" A & E ENGINEERING "
sh.p.k


Adresa: Rr. "ISLAM ALLA"
Mob : ++355 (0)69 2079981
Mob : ++355 (0)69 2079982

TIRANE 2022


PAMJE BALLORE (DERA E MBYLLUR)

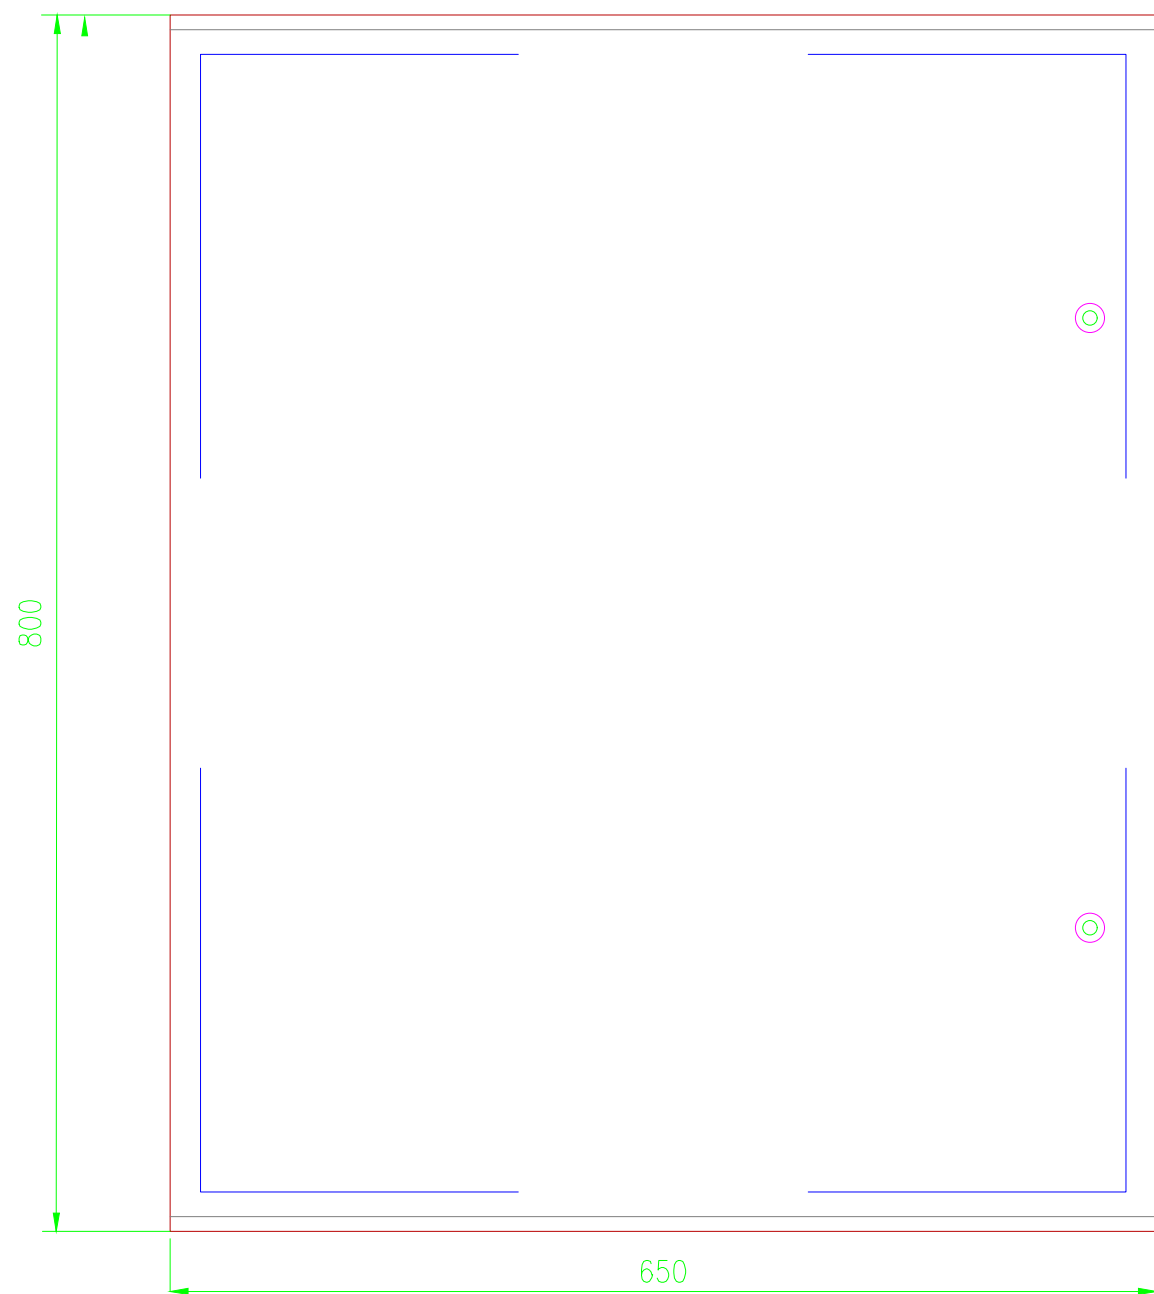

PAMJE ANESORE

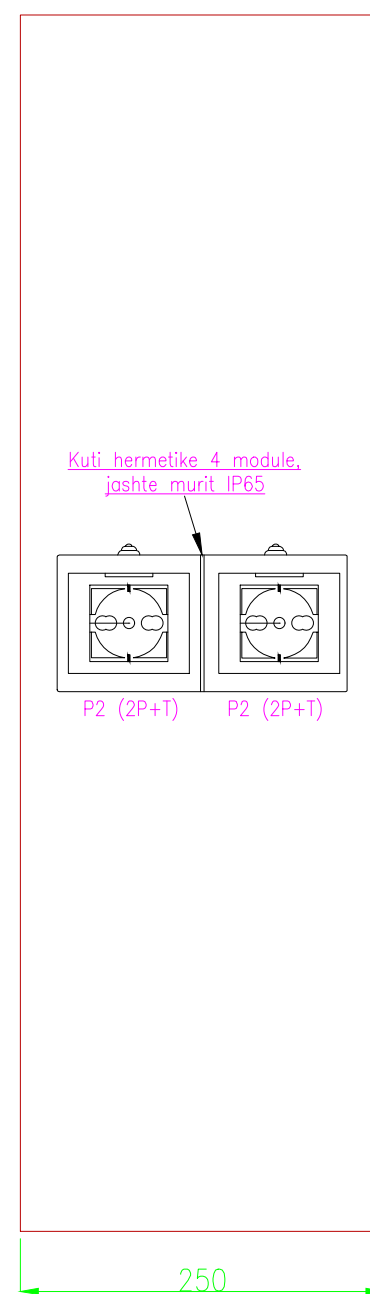

PAMJE BALLORE E PANELIT (PA DEREN)

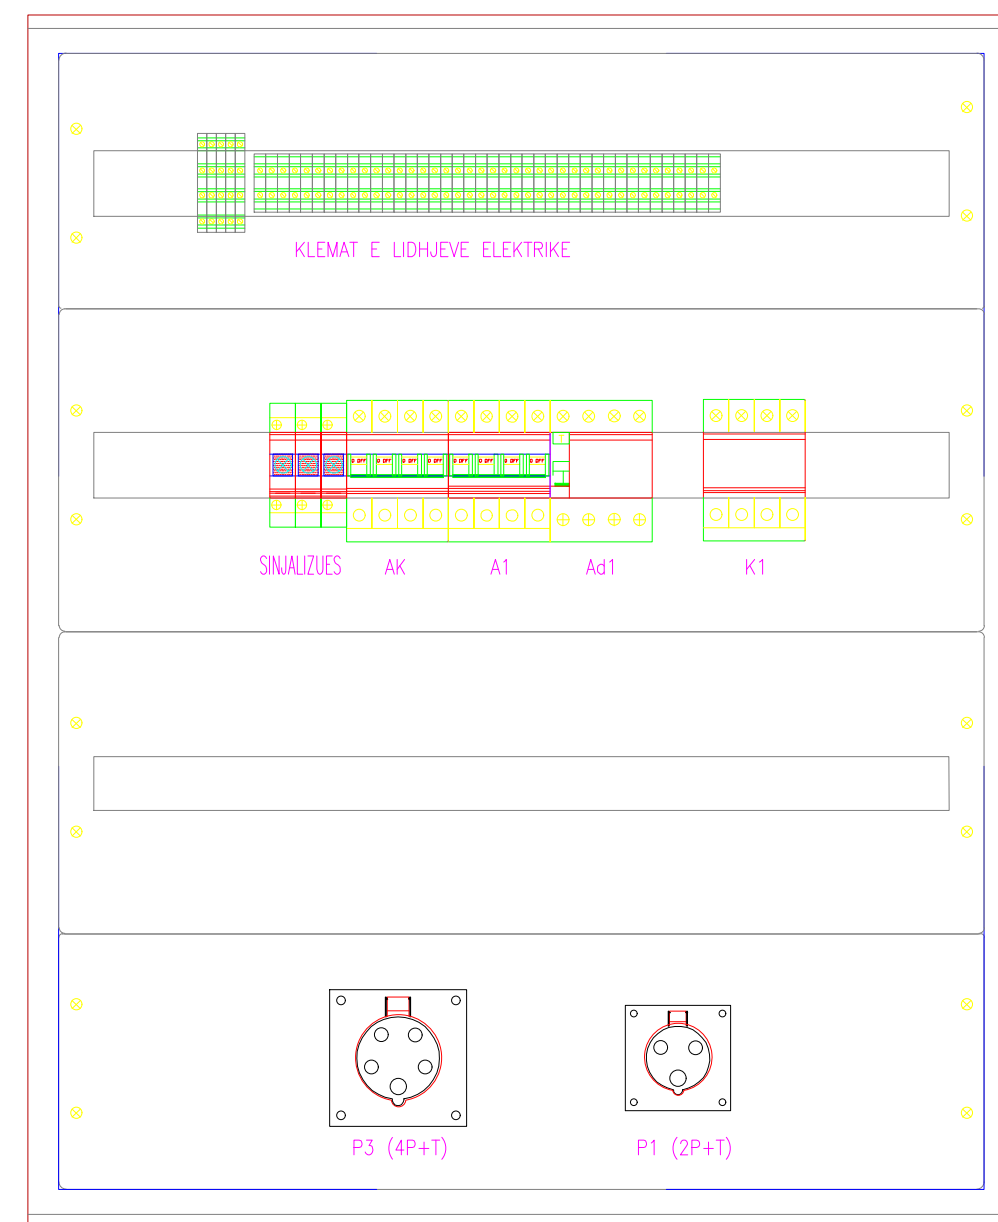

Nr.	Emertimi ne vizatim	Pershkrimi dhe te dhena kryesore teknike	Njesia	Sasia
1	Sinjalizues	Sherben per sinjalizimin e prezences se tensionit	cope	1
2	Automati kryesor AK	Automat magneto-termik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera dhe mbingarkesat e sistemit te ndricimit dhe prizat e instaluara ne panelin e ndricimit te rruges, 4 polar, 380VAC, 63A	cope	1
3	Automatet magneto-termik A1	Automat magneto-termik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera dhe mbingarkesat te ndricimit te rruges, 4 polar, 380VAC, 10A	cope	1
4	Automatet diferencial Ad1	Automate diferencial per mbrojtjen nga rrymat e rrjedhjes te ndricimit te rruges, 4 polar, 380VAC, 16-25A, I _{dn} =0.03A	cope	1
5	Klemat	Terminale elektrike per lidhje e furnizimit kryesor te panelit dhe linjave te ndricimit dhe komandimit sipas skemes elektrike qe jepet ne projekt	cope	si ne projekt

6	Kontaktori K1	Kontaktore 4 polar per komandimin e sistemit te ndricimit 380VAC, 16A	cope	1
7	Priza P1	Prize industriale paneli, 2P+T, 220VAC, 16A	cope	2
8	Priza P2	Prize Shuko universale, 2P+T, 220VAC, 16A	cope	2
9	Priza P3	Prize industriale paneli, 4P+T, 380VAC, 32A	cope	1
10	Kuti shperndarese	Kuti me kapak, hermetike, 4 module, shkalla e hermeticitetit IP55	cope	1